
平成30年度（2018年度）

姫路市水道事業年報

平成30(2018).4.1～平成31(2019).3.31

姫路市水道局

目

I	水道事業の沿革	
1	水道事業概要	1
2	上水道のあしあと	2
3	水道事業許可関係一覧表	13
4	年度別事業概況	18
5	水道管延長	
(1)	口径別年度別布設延長の推移	24
(2)	口径別用途別延長の推移	29
(3)	管種別口径別延長	31
(4)	耐震管・耐震適合管別延長等	32
6	水道料金の変遷	33
7	分担金の変遷	43
II	機構・人事	
1	機構	44
2	事務分掌	45
3	職員配置表	47
4	年齢別職員構成	48
5	勤続年数別職員構成	48
6	給料別（本俸）職員構成	49
7	年度別給与支給状況	50
8	年度別職員構成	50
III	施設	
1	水源の種類と配水能力等	
(1)	水源の種類と能力	51
(2)	配水池の種類と容量	54
2	生野ダム	58
3	受水	58
4	原浄水施設	
(1)	甲山浄水場	59
(2)	保城浄水場	66
(3)	兼田浄水場	70
(4)	町裏浄水場	75
(5)	山崎浄水場	78
(6)	龍野浄水場	81
(7)	田井浄水場	84
(8)	林田浄水場	86

次

夢前町		
(1)	文殿浄水場	88
(2)	塚本浄水場	91
(3)	木戸浄水場	93
(4)	岡浄水場	95
(5)	置本浄水場	97
夢前町（北部）		
(1)	立船野浄水場	99
(2)	我孫子浄水場	101
(3)	佐中浄水場	103
(4)	熊部浄水場	105
(5)	坂根浄水場	107
(6)	馬寺浄水場	109
(7)	小畑浄水場	111
香寺町		
(1)	香寺浄水場	113
(2)	香寺第1水源地	116
(3)	香寺第2水源地	116
(4)	香寺第3水源地	116
(5)	香寺第4水源地	116
(6)	岩部加圧ポンプ場	121
安富町		
(1)	安志浄水場	122
(2)	植木野浄水場	125
安富町（北部）		
(1)	関浄水場	128
5 配水施設（配水池及びポンプ場）		
(1)	甲山浄水場系統	130
(2)	保城浄水場系統	131
(3)	兼田浄水場系統	131
(4)	町裏浄水場系統	131
(5)	山崎浄水場系統	132
(6)	龍野浄水場系統	132
(7)	田井浄水場系統	132
(8)	林田浄水場系統	133
(9)	県水系統	133
(10)	高台ポンプ場	134

家島町

- (1) 宮配水系統 135
- (2) 真浦配水系統 136
- (3) 坊勢配水系統 136

夢前町

- (1) 文殿浄水場系統 137
- (2) 塚本浄水場系統 137
- (3) 木戸浄水場系統 138
- (4) 木戸浄水場・岡浄水場・県水系統（併用）
..... 138
- (5) 県水系統 138
- (6) 置本浄水場系統 138

夢前町（北部）

- (1) 立船野浄水場系統 139
- (2) 我孫子浄水場系統 139
- (3) 佐中浄水場系統 139
- (4) 熊部浄水場系統 139
- (5) 坂根浄水場系統 139
- (6) 馬寺浄水場系統 139
- (7) 小畑浄水場系統 139

香寺町

- (1) 岩部加圧ポンプ場系統 140
- (2) 県水、第3・第4水源地系統 140

安富町

- (1) 安志浄水場系統 142
- (2) 植木野浄水場系統 143
- (3) 関浄水場系統 143

- 6 危険物貯蔵 144
- 7 庁舎 144
- 8 姫路市水道資料館・水の館 144

IV 統計

1 配水関係

- (1) 年度別配水状況 145
- (2) 配水量 148

- 2 薬品注入率 152

- 3 原単位電力量 153

4 水質検査関係

- (1) 旧市域浄水場等水質検査結果 154
- (2) 家島町域水質検査結果 182
- (3) 夢前町域浄水場等水質検査結果 182
- (4) 香寺町域浄水場水質検査結果 234
- (5) 安富町域浄水場系統水質検査結果 238

5 工事関係

- (1) 給水装置工事 250
- (2) 水道管等修理工事
 - ア 直営工事 251
 - イ 業者工事 251
- (3) 開栓メーター設置状況 252

6 業務関係

- (1) 窓口受付状況 253
- (2) 水道料金等調定状況 255
- (3) 計量事務状況 257
- (4) 集金事務状況 258
- (5) 分担金調定状況 259
- (6) 子メーター調定状況 260
- (7) メーター取替業務 261

7 財務関係

- (1) 財政状況の推移 266
- (2) 損益計算書 267
- (3) 年度別貸借対照表 268
- (4) 経営分析比率表 271
- (5) 財務分析表 272
- (6) 部門別及び性質別水道料金
原価比較表 274
- (7) 水道用地一覧表 275
- (8) 水道建物一覧表 283

I 水道事業の沿革

1 水道事業概要

姫路市の上水道は、昭和2年に起工し、昭和4年2月22日に給水を開始しました。創設時の計画概要は、給水人口70,000人、1日最大給水量11,690 m^3 で、給水開始時には、給水人口15,412人、1日最大給水量 3,591 m^3 でした。

昭和20年には2回の空爆を受け、給水施設の大半を失いましたが、戦後の戦災復興事業と並行して、水道施設の復旧に努め、昭和21年の周辺市町村との合併により、飾磨、広畑地区の既認可事業区域をあわせ、新たに給水人口125,000人を対象とした基本計画で事業拡張に努めました。

昭和25年以降、飛躍的な経済成長と生活水準の向上に伴って、逐年水需要は増加し、加えて周辺町村の合併によって未給水地域への給水の必要に迫られたため、昭和31年以降、数次にわたる拡張事業を実施しました。そして、昭和48年度に第5期拡張事業計画を策定し、市勢の発展につれて増大する水需要を見越し、拡張工事を行ってきました。

この事業は、市民皆水道を目標に昭和56年度までに計画給水人口515,000人、1日最大給水量320,000 m^3 を確保しようというものでしたが、オイルショック以降の世界的不況に伴う経済成長の鈍化と産業構造の変革により、人口並びに水需要が伸びなくなったため、事業の見直しを行って、目標年次を平成16年度まで延長変更しました。さらに、最近の景気悪化や市民の節水意識の高揚を考慮し、平成15年6月に姫路市水道事業の設置に関する条例を改正し、給水人口を485,800人、1日最大給水量を206,600 m^3 に変更するとともに、平成15年8月に第5回拡張事業計画の変更を行いました。

また、行財政改革に対応し、水道事業の健全経営に資するため、検針から滞納整理にいたる営業関連業務の包括委託を平成16年10月1日に実施しました。

平成18年3月には周辺4町（家島・夢前・香寺・安富）を編入（合併）し、非常に広大な市域が給水区域になると同時に、家島町、夢前町、安富町の簡易水道事業を包含することとなりました。そこで、市町合併により引き継いだ簡易水道事業を上水道事業に統合するため給水区域を拡張するとともに、水質安全対策の観点から浄水方法の変更を行うことを目的とした第6期拡張事業計画を策定して施設整備を実施しています。

現在は、甲山低区配水池耐震化事業に伴う第2配水池新設工事に取り組むとともに、基幹管路の更新として、本市の最も重要な管路である甲山幹線についても、令和15年度末の全線更新を目標に取り組んでいます。

平成30年度(2018年度)末時点では、給水人口534,224人、給水普及率99.6%、1日最大給水量180,000 m^3 となっています。

2 上水道のあしあと

年 月 日	水 道 関 係 事 項	参 考 事 項
明治40. 4	第10師団城北特科隊の白国簡易水道着工	
〃 40.12.	同上竣工	
〃 43.11.13	水道計画につき第10師団当局と合同会議	
〃 44.	私立衛生会全市の井戸水を検査	
大正 2.	第10師団にて調査中の素麺滝水源調査完了	
〃 3. 7.	水上村保城の予定水源地試掘	・第一次世界大戦(大正3年7月)
〃 3. 8.21	上水道計画概要完了(実施は見送り)	
〃 4. 6.21	姫路駅専用水道竣工	
〃 5.11.	第10師団鷺の清水水道着工	・姫路駅～野里間乗合自動車開通 (大正5年4月)
〃 6. 5.	同上竣工	・各地に米騒動起る (大正7年8月)
〃 12. 4. 1	臨時水道事務所開設	
〃 12. 8.	素麺滝補給水源計画完了	・姫路～明石間電車開通 (大正12年8月)
〃 12.10.20	水道布設工事当分延期議決	・関東大震災(大正12年9月)
〃 15. 5.18	姫路市上水道事業認可	
〃 15.12. 1	臨時水道部設置	
昭和 2. 3. 7	上水道創設工事着工	・金融恐慌起る(昭和2年3月)
〃 2. 7. 6	町裏水源地着工	
〃 3.12.15	通水開始(試運転)	・第1回普通選挙行われる (昭和3年2月)
〃 4. 2.22	通水開始(本番)	
〃 4. 4.18	上水道創設工事竣工・通水式	・姫津線(姫新線)一部開通 (昭和5年9月)
〃 4. 6.30	水道課設置(臨時水道部廃止)	・満洲事変(昭和7年9月)
〃 12. 1. 9	砥堀字北野第2水源調査開始	・日華事変(昭和12年7月)
〃 16. 1. 1	水道料金改訂(全計量給水制実施)	・山陽電鉄網干支線開通 (昭和16年7月)
〃 17.10.27	旧飾磨市上水道事業認可	・太平洋戦争(昭和16年12月)
〃 18. 4. 1	旧飾磨市上水道布設工事着工	
〃 20. 3.29	旧広畑町上水道布設計画議決	
〃 20. 4. 1	水道料金改訂	・姫路市被爆(昭和20年6～7月)
〃 20. 9.26	姫山水源地継承利用	・終戦(昭和20年8月)

年 月 日	水 道 関 係 事 項	参 考 事 項
昭和21. 4. 5	旧広畑町上水道事業認可	・飾磨市、白浜町、広畑町、網干町、大津村、勝原村、余部村と合併（昭和21年3月） ・石見市政スタート（昭和21年7月） ・市営バス創業（昭和21年11月） ・日本国憲法施行、地方自治法施行（昭和22年5月）
〃 21. 8. 1	水道料金改訂	
〃 22. 4.11	水道料金改訂	
〃 22.10.11	水道料金改訂	
〃 23. 6. 1	水道料金改訂	
〃 23.10. 1	水道料金改訂	
〃 23.11.28	天神水源着工	
〃 24. 3.10	旧飾磨市上水道給水開始	
〃 24. 4. 1	水道料金改訂	
〃 24. 6.11	天神水源竣工	
〃 25. 1. 1	旧軍用施設兼田水源地継承利用	・朝鮮戦争（昭和25年6月）
〃 26.12. 1	水道料金改訂	・動物園開園（昭和26年12月）
〃 27.11.15	旧大塩町上水道事業認可	・地方公営企業法制定（昭和27年8月）
〃 27.12.13	水道課を水道局に昇格（2課4係）	
〃 28. 1. 1	水道事業に地方公営企業法適用	・名古屋墓苑開苑（昭和28年4月）
〃 29. 4. 1	水道料金改訂	・曾左村、余部村、糸引村、八木村、太市村と合併（昭和29年7月） ・大手前通り完成（昭和30年2月）
〃 29. 7. 1	水道料金納付組合制度発足	
〃 29. 7. 2	水道局機構改革（2課4係1所）	
〃 31.11. 1	水道局機構改革（2課5係1所）	・中央卸売市場竣工（昭和32年3月） ・水道法制定（昭和32年6月）
〃 32. 1.16	第1回拡張事業認可（事業費 490,000千円）	
〃 32. 5.25	旧的形村上水道事業認可	・四郷村、花田村、御国野村、別所村と合併（昭和32年10月） ・的形村、飾東村、神南町と合併（昭和33年1月） ・書写山ロープウェイ完成（昭和33年3月） ・姫路球場開場（昭和34年3月） ・大塩町と合併（昭和34年5月） ・姫路民衆駅竣工（昭和34年11月）
〃 32.11.12	旧的形村上水道給水開始	
〃 33. 5. 1	水道料金改訂	
〃 34. 8. 1	水道局機構改革（2課6係1所）	
〃 34.10.28	的形村、大塩町合併による水道事業変更認可	
〃 35. 6.20	網干水源地原水取水につき兵庫県と取水契約	
〃 35. 7. 8	白鳥簡易水道事業認可（事業費14,365千円）	
〃 35.11.28	第2回拡張事業認可（事業費 256,700千円）	
〃 36. 4. 1	水道局機構改革（3課8係1所）	
〃 36. 7. 5	姫路市給水条例制定	

年 月 日	水 道 関 係 事 項	参 考 事 項
昭和37. 1.19	白鳥簡易水道事業完了	
// 37. 3.27	豊富簡易水道事業認可(事業費34,000千円)	
// 37. 3.31	第3回拡張事業認可(事業費 438,406千円)	・厚生会館開館(昭和37年7月)
// 37.11.	兼田水源地急速ろ過池通水	
// 37.11.	飾磨営業所新庁舎竣工	
// 37.12. 2	山崎配水池竣工	
// 38. 1.	未曾有の大寒波来襲被害甚大	
// 38. 3.18	豊富簡易水道事業変更認可(事業費 1,000千円)	・播磨工業整備特別地域の指定 (昭和38年7月)
// 38.10. 1	水道局機構改革(3課2営業所12係)	
// 38.12.27	旧林田町上水道事業認可	
// 39. 3.26	第3回拡張事業変更認可(事業費 300,614千円)	・国宝姫路城解体修理完成 (昭和39年6月)
// 39. 3.31	豊富簡易水道事業完了	・陸上競技場完成(昭和39年9月)
// 39.12.28	第4回拡張事業認可(事業費3,900,000 千円)	・オリンピック東京大会 (昭和39年10月)
// 40. 4. 1	龍野水源地新設工事着工	
// 40. 4. 1	光大寺配水池新設工事着工	
// 40. 4. 1	水道料金2ヶ月検針、集金制の採用	
// 40. 6.15	旧林田町上水道事業変更認可	・姫路地方集中豪雨(414.8mm) (昭和40年9月13日～17日)
// 41. 2. 1	水道料金改訂	
// 41. 3.31	有・無線テレメーターコントロール装置を導入	・姫路大博覧会開催 (昭和41年4月)
// 41. 8. 6	龍野水源地一部給水開始	・市営モノレール開通 (49年休止、54年廃止) (昭和41年4月)
// 42. 1. 1	姫路市水道事業の設置等に関する条例制定	・水族館開館(昭和41年6月)
// 42. 3. 5	林田町上水道を引継ぐ	・林田町と合併(昭和42年3月)
// 42. 3.	光大寺配水池竣工	
// 42. 3.31	第3回拡張事業完了	
// 42. 4. 1	水道料金計算事務を姫路電子計算センターに委託	・吉田市政スタート (昭和42年4月)
// 42. 6.13	異常渇水により時間給水開始	
// 42. 6.17	応急給水対策本部設置	
// 42. 6.26	陸上自衛隊第3特科連隊姫路駐屯部隊に給水支援を要請	
// 42. 7. 3	応急給水対策本部解散 (降雨により渇水解消)	

年 月 日	水 道 関 係 事 項	参 考 事 項
昭和42. 7.	太市配水池新設工事着工	・姫路市人口40万人突破 (昭和43年3月)
〃 42.12.28	第4回拡張事業一部変更認可	
〃 43. 3.30	生野ダム建設事業に関する基本協定締結 (65,000m ³ /日)	
〃 43. 4. 1	機構改革により業務課及び業務係を廃止 (2課2所11係)	・姫路市制80周年記念式典 (昭和44年4月) ・サンテレビ放送開始 (昭和44年5月)
〃 43. 4. 1	検針、集金の私人委託化	
〃 43. 9. 5	甲山浄水場新設工事着工	
〃 43. 9.20	太市配水池竣工	
〃 44. 2. 1	分担金制度実施	
〃 44. 3.	市川水管橋竣工 φ800	
〃 44. 3.	白鳥簡易水道事業経営廃止	
〃 44. 4. 1	水道料金改訂(用途別から口径別に変更)	
〃 44. 7.19	林田町上水道事業変更認可	
〃 44. 9.18	甲山浄水場一部給水開始	
〃 44.10. 1	水道料金口座振替制の採用	・老人大学好古学校開校 (昭和45年8月) ・市街化区域と調整区域の線引決定 (昭和46年3月)
〃 45. 2. 7	天神水源廃止	
〃 45. 2.28	甲山浄水場竣工	
〃 45. 3. 2	第4回拡張事業一部変更認可	
〃 45. 3.16	林田補助水源地竣工	
〃 45. 4. 1	機構改革により工務部を設置 (1部3課2所11係)	
〃 45. 4. 1	開発行為に伴う関連公共施設整備要綱の実施 (開発協力金制度)	
〃 45. 4.30	山崎水源地横流式沈でん池竣工 (昭和44年11月15日着工)	
〃 45. 8.31	山崎水源地薬注室・滅菌室完成 (昭和45年3月25日着工)	
〃 45.11. 1	機構改革により漏水防止係を設置 (1部3課2所12係)	
〃 46. 2.10	平野ポンプ場竣工(昭和45年10月15日着工)	・山陽新幹線開通(大阪～岡山間) (昭和47年3月)
〃 46. 4. 1	生野ダム建設事業に関する基本協定締結 (75,000m ³ /日)	
〃 46. 4. 1	宅地内給水装置の修繕業務の公認業者委託 石綿セメント管取り替え開始	
〃 46.10. 4	水道事業用無線局開局	
〃 47. 2.	豊富簡易水道事業経営廃止	
〃 47. 3.16	甲山高区、低区配水池竣工 (昭和45年9月28日着工)	

年 月 日	水 道 関 係 事 項	参 考 事 項
昭和47. 3.31	保城浄水管理センター竣工 (昭和46年11月1日着工)	・姫路市文化センター完成 (昭和47年10月)
// 47. 4. 1	機構改革により業務部を設置(2部5課13係)	
// 47. 9.30	山崎緩速ろ過池1池増設 (昭和47年5月1日着工)	
// 47.11. 1	分庁舎に移転	
// 47.12.25	姫路市水道事業の設置等に関する条例の一部改正	
// 47.12.25	姫路市給水条例の一部改正	
// 48. 2.28	細野加圧ポンプ場竣工(昭和47年8月1日着工)	
// 48. 3.19	林田町上水道事業経営廃止	
// 48. 3.27	生野ダム竣工	
// 48. 3.31	第5回拡張事業認可(事業費12,000,000千円)	
// 48. 3.31	山崎水源集水埋管布設替	・姫路国道バイパス一部開通 (昭和48年7月)
// 48. 4. 1	西播広域水道発足(姫路市、加西市、夢前町、福崎町、香寺町、市川町、太子町)	
// 48. 7.30	上余部取水場水質悪化により取水停止	
// 48. 8. 1	応急給水対策本部設置(全国的大洪水)	
// 48. 9. 7	応急給水対策本部解散(降雨により洪水解消)	
// 48.12. 1	甲山浄水場増強工事着工	
// 48.12.25	姫路市水道事業の設置等に関する条例の一部改正	
// 49. 3.25	山崎水源地導水管工事竣工 (昭和48年11月22日着工)	
// 49. 3.31	第4回拡張事業完了	
// 49. 4. 1	機構改革により建設課庶務係を設置	
// 49. 6.30	網干水源地休止	・播但連絡自動車道一部開通 (昭和48年10月) ・第一次オイルショック(狂乱物価)(昭和48年10月)
// 49. 8. 1	納付制使用者隔月検針実施	
// 50. 1.20	甲山浄水場横流式沈でん池・ろ過池竣工 10,000m ³ /日増強	
// 50. 2.20	甲山浄水場排水処理施設竣工	
// 50. 3.25	保城水源地排水処理施設竣工 (昭和49年10月4日着工)	
// 50. 4. 1	勤務時間44時間制に変更	
// 50. 4. 1	口座振替制に磁気テープ交換実施	
// 51. 2. 1	分担金改訂	
// 51. 4. 1	水道料金改訂	
// 51. 8.31	兼田水源地排水処理施設竣工	

年 月 日	水 道 関 係 事 項	参 考 事 項
昭和51. 9.10	台風17号水道施設に被害を与える	・姫路地方台風17号による集中豪雨(633.5mm) (昭和51年9月9日～13日)
// 51.10.	統計システムの変更、業態別コード採用	
// 51.11. 1	県下広域水道連絡協議会発足	
// 51.11.30	八丈岩山ポンプ場及び配水池竣工	
// 52. 2.16	全国的な異常寒波襲来、凍害対策本部設置 (16日～18日被害続出)	
// 52. 4. 1	給水条例の一部改正	
// 52. 4. 1	機構改革により、営業課業務係第1・第2料金係 を統合し、新たに営業課営業・計量・収納の3係 を設置	
// 52. 8. 1	御蔭隧道配水池現地調査・設計着工	
// 52. 8. 8	北平野配水池建設工事着工	
// 52.10. 4	第5回拡張事業変更認可(事業費9,606千円)	
// 53. 2.	林田水源地改造工事竣工	・夜間急病センターオープン (昭和54年2月) ・中部析水苑稼動(昭和54年3月)
// 53. 3.31	保城水源地自家発電機棟竣工	
// 53. 4. 1	機構改革により、施設課の浄水係を課に昇格させ、新たに浄水課浄水・水質の2係を設置 材料承認制度発足 給水装置に耐衝撃性硬質塩化ビニル管を採用	
// 53.10. 1	水道料金収納消込(OCR)制度導入	
// 54. 3.10	町裏・田井・林田水源地に苛性ソーダー溶解槽を 新設	
// 54. 3.31	北平野配水池計量室、テレメーター設備竣工	
// 54. 4.	検針票読取りにOCR及びOMR制度導入	
// 54. 6. 1	姫路市水道通水50周年記念式典	
// 54. 6. 7	日水協関西地方支部総会姫路で開催(7～9日)	
// 54. 6.28	県水受水開始	
// 55. 2. 1	分担金改訂	・姫路市制90周年記念式典 (昭和54年4月)
// 55. 2.25	町裏水源地排水処理施設竣工	
// 55. 3.28	市川橋水管橋竣工 φ500	
// 55. 4. 1	水道料金改訂	
// 55. 4.27	新庁舎別館に移転、飾磨営業所閉鎖	
// 55. 4.30	機構改革により、建設課の庶務係を施設課管理係 とするともに、浄水課に設備係を新設	
// 55. 7.12	北平野配水池(1号池)竣工	

年 月 日	水 道 関 係 事 項	参 考 事 項
昭和55. 8. 1	配水コントロール施設着工	
// 56. 2.27	異常寒波襲来、凍害対策本部設置	
// 56. 3. 7	凍害対策本部解散	
// 56. 3.25	北平野配水池(2号池)竣工	
// 56. 3.30	田井水源地受水槽新設等改造竣工	
// 56. 4. 1	給水戸番図作成開始	
// 56. 4. 1	配水管にポリスリーブ工法を採用	・生涯学習大学校開校 (昭和56年4月)
// 56. 5. 1	営業業務オンラインシステム開発開始	・総合スポーツ会館開館 (昭和56年5月)
// 56.10. 1	御蔭隧道配水池着工	・県立循環器病センター開院 (昭和56年7月)
// 57.10. 4	営業業務オンラインシステム導入	・自治福社会館開館 (昭和56年9月)
// 57.10.12	城見台ポンプ場、低区配水池寄付を受ける	・球技スポーツセンターオープン (昭和57年5月)
// 58. 1.21	白鳥配水池寄付を受ける	・県立歴史博物館、市立美術館オープン(昭和58年4月)
// 58. 1.21	打越ポンプ場寄付を受ける	・東部析水苑稼動(昭和58年4月)
// 58. 5. 6	グリーンハイツ配水池寄付を受ける	・じばさんびるオープン (昭和58年4月)
// 58. 7. 1	機構改革により、二部制廃止、次長新設	・戸谷市政スタート (昭和58年4月)
// 58. 7.10	配水コントロール施設竣工	
// 58. 7.10	田井水源地無人化	
// 59. 2. 8	凍害対策本部設置	
// 59. 2.11	凍害対策本部解散	
// 59. 5. 1	網干配水場受水槽着工	
// 59. 5.29	城見台中区配水池寄付を受ける	・山崎断層地震(姫路震度4) (昭和59年5月)
// 59. 6. 1	水道料金改訂	
// 59. 9.13	御蔭隧道配水池計量室(出口側)竣工	
// 59.10. 1	御蔭隧道配水池(入口側)工事着工	・播但線高架化開通 (昭和59年10月)
// 59.12. 1	上下水道料金徴収一元化	
// 59.12.25	網干配水場受水槽竣工	
// 60. 5.27	町裏水源地、近代水道百選に選ばれる	・ふれあいの郷養護老人ホームオープン(昭和60年4月)
// 60.10. 1	中高層集合住宅(10戸以上)の各戸徴収制度導入	
// 60.10. 1	郵便貯金自動払込制度導入	
// 60.10.26	日水協兵庫県支部長就任(2年間)	

年 月 日	水 道 関 係 事 項	参 考 事 項
昭和60.12.21	御蔭隧道配水池隧道貫通	
// 61. 4. 1	西播磨水道企業団受水開始 暫定受水 上余部	
// 61. 4. 1	施設課、建設課、浄水課、係制を廃止し担当制とする	
// 61. 5. 1	営業業務漢字オンラインシステム開発着手	
// 61. 7. 3	日水協関西地方支部総会姫路で開催(3・4日)	
// 61. 8. 1	網干配水場配水ポンプ設備竣工、配水開始	
// 61.11.26	渇水対策本部設置	
// 62. 1.31	渇水対策本部解散	・姫路獨協大学の開学 (昭和62年4月)
// 62. 5.19	城見台高区配水池寄付を受ける	・自然観察の森オープン (昭和62年4月)
// 62.10. 1	甲山浄水場排水処理施設脱水機増設	
// 62.10. 1	甲山浄水場原水水質モニターリング設備竣工	
// 62.10.12	営業業務漢字オンラインシステム導入、検針票及びメーター取替読取にOCR機局内設置	
// 62.10.12	管路情報システム導入	
// 63. 4. 1	水道料金改訂	
// 63. 5.12	御蔭隧道配水池通水式	・消費税法公布、施行 (昭和63年12月)
平成元. 4. 1	資材支給制度廃止	・姫路シロトピア博開催 (平成元年3月18日～6月4日)
// 元 . 6. 2	水道展示会開催(3日間、花の北市民広場)	
// 元. 6.30	保城水源地地下式浄水池竣工	
// 元. 7. 1	工事積算システム導入	
// 元. 9. 1	財務会計システム導入	
// 元.12. 1	姫路市水道60年史発刊	
// 元. 8.30	城見台高区配水池通水開始	
// 2. 3.30	保城水源地次亜塩素生成装置稼動	
// 2. 3.30	保城水源地浄水監視コントロールシステム導入	
// 2. 4.17	保城水源地直送配水ポンプ運転開始	・日本城郭研究センターオープン (平成2年4月)
// 2. 6. 1	甲山浄水場に水道資料館オープン	・総合福祉通園センターオープン (平成2年4月)
// 2. 8. 8	甲山浄水場中間塩素処理開始	
// 3. 3.25	兼田水源地高速沈でん池改良工事完成	・姫路文学館オープン (平成3年4月)
// 3. 9.10	八幡ポンプ場改良工事完成	
// 3. 10.14	第5回拡張事業変更認可(事業費48,636千円)	

年 月 日	水 道 関 係 事 項	参 考 事 項
平成 4. 1.30	山崎配水池・2竣工	
〃 4. 3.26	林田水源地改良工事完成	・好古園オープン (平成4年4月)
〃 4. 6.30	保城水源地高速沈澱池築造工事完成	・宿泊型児童館「星の子館」オープン(平成4年5月)
〃 5. 7.31	男山配水池公園整備工事完成	・姫路科学館オープン (平成5年4月)
〃 6. 4. 1	機構改革により、浄水課水質担当を水質検査室に昇格させる	・姫路城が世界遺産に登録される (平成5年12月)
〃 6. 8. 9	渇水対策本部設置	・書写の里・美術工芸館オープン (平成6年7月)
〃 6. 8.18	10%減圧給水開始	
〃 6. 8.22	夜間断水(午後11時～翌朝午前5時)開始	
〃 6. 9.17	生野ダム底水放流開始	
〃 6.11.25	給水制限解除・渇水対策本部解散	・新中央保健センターオープン (平成7年1月)
〃 7. 1. 4	営業課電算業務に単票オンライン出力及び画面入力内容退避機能を追加	・阪神・淡路大震災 (平成7年1月)
〃 7. 3.31	唐端新ポンプ場完成	・堀川市政スタート (平成7年4月)
〃 8. 3.28	「姫路市水道資料館・水の館」竣工 (4月1日オープン)	・中核市に移行 (平成8年4月)
〃 8. 4. 1	ハンディターミナルシステム導入	・平和資料館オープン (平成8年4月)
〃 8. 6.11	「姫路市水道資料館・水の館」入館1万人達成	・姫路文学館南館オープン (平成8年5月)
〃 8. 6.26	水道法改正	
〃 8. 8.27	3t加圧式給水車導入	
〃 8. 9.20	北平野配水池第2期工事着工	
〃 8.11. 6	神谷ダム(県企業庁)本体工事着工	
〃 8.12. 1	姫路市管工事業協同組合と防災協定締結	・耐震性貯水槽完成(船場小学校) (平成9年3月)
〃 9. 6. 1	水道料金改訂	
〃 9. 7.18	青山配水池新設工事着工	
〃 10. 3.10	北平野配水池第2期工事完成	
〃 10. 3.16	県水道災害相互応援に関する協定締結	
〃 10. 3.	石綿セメント管取り替え完了	
〃 10. 4.	普通铸铁管取り替え開始	
〃 10. 4. 1	給水条例改正	
〃 10. 4. 1	指定給水装置工事事業者制度、給水装置工事主任技術者制度が発足	
〃 10. 6. 5	「姫路市水道資料館・水の館」入館5万人達成	・「ひめじウェルカム21」スタート (平成10年10月)
〃 11. 2.22	姫路市水道通水70周年記念式典開催	

年 月 日	水 道 関 係 事 項	参 考 事 項
平成11. 3.	姫路市上水道70年のあゆみ発刊	
// 11. 4. 1	水源地の名称を浄水場に統一	
// 11.10. 1	ファイリングシステム導入	
// 11.12.31	コンピューター 西暦2000年問題	
// 12. 3.31	青山配水池新設工事完成	・姫路みなとドームオープン (平成12年5月)
// 12. 9. 7	渇水対策本部設置	
// 12.10. 3	渇水対策本部解散	
// 13. 2.12	甲山浄水場系の浄水で異臭が発生 被害世帯約16万	
// 13. 3.18	神谷ダム(県企業庁)竣工式	
// 13. 3.29	北山田加圧ポンプ設置	
// 13. 4.1	水道水異臭調査委員会設置	
// 13. 6.27	水道水異臭調査委員会から市長へ提言	・イーグレひめじオープン (平成13年7月)
// 14. 7. 1	コンビニエンスストアによる収納代行業務開始	
// 15. 3.22	甲山浄水場新取水口通水式	
// 15. 8.28	第5回拡張事業変更認可(事業費424,000千円)	・駅前市役所オープン (平成15年4月)
// 15.10.3	南山田加圧ポンプ設置	・北・飾磨保健福祉サービスセンターオープン (平成15年4月)
// 16.1.28	姫路市水道事業経営懇話会第一回開催	・石見市政スタート (平成15年4月)
// 16. 3.31	第5回拡張事業変更認可(事業費2,386,100千円)	・香寺町、安富町と合併協議会設置 (平成16年4月)
// 16.10.1	営業関連業務包括委託を開始	・家島町、夢前町と合併協議会設置 (平成16年7月)
		・合併先4町との合併協定書調印 (平成17年2月)
		・家島町、夢前町、香寺町、安富町と合併 (平成18年3月)
// 18. 3.27	合併に伴い施設課家島分室、地域配水課夢前分室、 地域配水課香寺分室、地域配水課安富分室設置	・のじぎく兵庫国体開催 (平成18年9月30日～10月10日)
// 19. 2. 8	塚本浄水場膜処理施設完成	
// 19. 2.15	龍野浄水場膜処理施設完成	
// 19. 5. 7	水道GIS(地理情報システム) 導入	
// 19. 7. 1	水道局と交通局を統合し、企業局を創設	
// 19. 7.31	第1回姫路市水道ビジョン検討委員会	
// 19.11.16	第2回姫路市水道ビジョン検討委員会	
// 20. 2.18	第3回姫路市水道ビジョン検討委員会	
// 20. 3.25	姫路市水道ビジョン策定	

年 月 日	水 道 関 係 事 項	参 考 事 項
平成21. 3.15	植木野浄水場膜処理施設完成	・全国菓子大博覧会開催(姫路城周辺) (平成20年4月18日～5月11日)
〃 21. 4. 1	第6回拡張事業認可(事業費29,768,990千円)	
	合併4町の水道料金を旧市域と統一	
〃 22. 3.25	佐中浄水場膜処理施設完成	・交通事業を神姫バス株式会社に完全移譲 (平成22年3月27日)
〃 22. 4. 1	企業局から水道局へ組織改正	
〃 22.10. 1	営業関連業務包括委託を北部3町に拡大	
〃 23. 2.18	安志浄水場膜処理施設完成	・東日本大震災(東北地方太平洋沖地震) (平成23年3月11日)
〃 23. 3.31	北部3町の分室を地域配水課に統合	
〃 23. 7. 1	地域配水課を施設課に統合 水質検査室を浄水課に統合	
〃 25. 3. 4	香寺浄水場膜処理施設完成	・B-1グランプリ in 姫路開催 (平成23年11月)
〃 25. 4. 1	兼田浄水場運転等業務委託を開始	
〃 26. 3.28	第6回拡張事業変更認可(事業費34,649,750千円)	
〃 26. 4.1	地方公営企業法改正に伴い新会計制度へ移行	・NHK大河ドラマ「軍師官兵衛」
〃 27. 4. 1	山崎浄水場運転等業務委託を開始	
〃 27. 10.1	営業関連業務包括委託を家島町に拡大 (男鹿島、西島の検針業務を除く。)	
〃 27.11	姫路市水道事業経営戦略策定	・熊本地震 (平成28年4月14日)
〃 28.4.1	水道料金改定	
〃 29.4.1	男鹿島、西島の検針業務委託を開始	
〃 29.11.14	西島に自動検針システム(スマートメーター)を導入し 検針開始	・西日本豪雨災害 (平成30年7月) ・改正水道法交付公布(平成30年12月)
〃 30.3.28	生野ダム小水力発電竣工	
〃 30.4.1	町裏浄水場運転等業務委託を開始	
〃 31.2.20	第1回姫路市新水道ビジョン策定懇話会	
〃 31.3.18	第2回姫路市新水道ビジョン策定懇話会	

3 水道事業許可関係一覧表

事業別 内 容	創 設	飾磨市 (S. 21.3.1合併)	広畑町 (S. 21.3.1合併)	大塩町 (S. 34.5.1合併)	的 形 村 (S. 33.1.1合併)	昭和23～30年 起債事業	第1回拡張計画	大塩町、的形村 合併による変更	第2回拡張事業
認 可 申 請 年 月 日	大正14.12.20	昭和16. 3.24	昭和20. 6.23		昭和32. 5.15	上 水 道 増 補 改 良 事 業	昭和31. 6.11	昭和34. 5.15	昭和35. 7.18
認 可 年 月 日	大正15. 5.18	昭和17.10.27	昭和21. 4. 5	昭和27.11.15	昭和32. 5.25		昭和32. 1.16	昭和34.10.28	昭和35.11.28
認 可 番 号	内務省兵衛 第17号	厚生省兵衛 第1351号	厚生省兵衛 第391号	厚生省兵衛 第275号	兵庫県指令土 第3445号		厚生省兵衛 第24号	厚生省兵衛 第1639号	厚生省兵衛第 791号
給 水 区 域	市内一円	市内一円	町内一円	町内一円	村内一円		網干、白浜を加える	大塩、的形を加える	花田、旭陽を加える
給 水 面 積	10.85km ²	17.45km ²	12.17km ²	4.60km ²	3.30km ²		74.97km ²	82.87km ²	115.74km ²
計 画 目 途 年 次	昭和15年	昭和36年	昭和35年	昭和42年	昭和46年		昭和45年	昭和45年	昭和42年
行 政 区 域 内 人 口	87,556人	95,000人	18,948人	11,717人	5,671人		348,650人	363,250人	391,950人
計画給水区域内人口	87,556人	95,000人	18,948人	11,717人	5,671人		271,950人	292,285人	309,307人
計 画 給 水 人 口	70,000人	40,000人	15,000人	10,000人	4,600人		190,000人	204,600人	205,603人
1人1日平均給水量	111.3ℓ	120.0ℓ	96.0ℓ	133.0ℓ	110.0ℓ		167.0ℓ	167.0ℓ	230.0ℓ
1人1日最大給水量	167.0ℓ	180.0ℓ	144.0ℓ	200.0ℓ	160.0ℓ		250.0ℓ	246.0ℓ	270.0ℓ
時 間 最 大 給 水 量	222.6ℓ	240.0ℓ	216.0ℓ	300.0ℓ	240.0ℓ		370.0ℓ	370.0ℓ	365.0ℓ
1 日 最 大 給 水 量	11,690m ³	7,200m ³	2,160m ³	2,000m ³	736m ³		47,650m ³	50,236m ³	55,513m ³
工 事 期 間	昭和2～4年度	昭和18～19年度	昭和20～21年度	昭和28～30年度	昭和32年度		昭和31～37年度	昭和34年6月	昭和36～38年度
総 事 業 費	1,726,840円	1,038,700円	750,000円	22,800,000円	23,900,000円	157,280,000円	647,280,000円 (490,000,000円)	950,000円	903,980,000円 (256,700,000円)
備 考	町裏水源地創設	山崎水源地新設					姫山水源地新設 兼田水源地新設 網干水源地新設		網干水源地増設

(注) 上欄金額の()内はその事業による単独増加分。その上欄金額は、昭和23年度からの継続事業費の増額

事業別 内 容	簡 易 水 道			第3回拡張事業	第3回拡張事業変更	白鳥簡易水道事業 経営廃止	豊富簡易水道事業 経営廃止	第4回拡張事業	林 田 町 (S. 42.3.5合併)
	白鳥	豊富	豊富(事業変更)						
認 可 申 請 年 月 日	昭和35. 3.21	昭和37. 2. 8	昭和38. 1.29	昭和37. 2.20	昭和39. 2.19	昭和39.12.21	昭和39.12.21	昭和39.12.19	昭和38.12.18
認 可 年 月 日	昭和35. 7. 8	昭和37. 3.27	昭和38. 3.18	昭和37. 3.31	昭和39. 3.26	昭和39.12.22	昭和39.12.22	昭和39.12.28	昭和38.12.27
認 可 番 号	兵庫県指令環 第2787	兵庫県指令 第2338号	兵庫県指令環 第1889号	厚生省兵衛 第110号	厚生省収環 第98号	兵庫県指令環 第146号	兵庫県指令環 第147号	厚生省収環 第602号	兵庫県指令環 第55号
給 水 区 域	実法寺、町田、 飾西一円	豊富、仁豊野一円	豊富、仁豊野一円	1～2回を統合し、 書写を加える	1～2回を統合し、 書写を加える	————	————	行政区域全域	林田町全域
給 水 面 積	1.03km ²	2.17km ²	2.17km ²	124.24km ²	124.24km ²	————	————	240.00km ²	28.19km ²
計 画 目 途 年 次	昭和36年	昭和38年	昭和38年	昭和40年	昭和40年	————	————	昭和50年	昭和47年
行 政 区 域 内 人 口	2,973人	4,970人	4,970人	381,890人	381,890人	————	————	500,000人	7,000人
計画給水区域内人口	2,973人	4,970人	4,970人	344,037人	344,037人	————	————	500,000人	7,000人
計 画 給 水 人 口	3,000人	5,000人	5,000人	271,724人	271,724人	————	————	400,000人	6,700人
1人1日平均給水量	100.0ℓ	100.0ℓ	100.0ℓ	250.0ℓ	250.0ℓ	————	————	330.0ℓ	150.0ℓ
1人1日最大給水量	150.0ℓ	150.0ℓ	150.0ℓ	290.0ℓ	300.0ℓ	————	————	400.0ℓ	200.0ℓ
時 間 最 大 給 水 量	225.0ℓ	225.0ℓ	225.0ℓ	430.0ℓ	450.0ℓ	————	————	600.0ℓ	300.0ℓ
1 日 最 大 給 水 量	450m ³	813m ³	813m ³	77,800m ³	81,900m ³	————	————	160m ³	1,340m ³
工 事 期 間	昭和36～37年度	昭和37～39年度	昭和37～39年度	昭和36～40年度	昭和36～41年度	————	————	昭和40～48年度	昭和39～40年度
総 事 業 費	14,365,000円	34,000,000円	35,000,000円	1,342,386,000円 (438,406,000円)	1,643,000,000円 (300,614,000円)			3,900,000,000円	77,000,000円
備 考	白鳥水源地新設	豊富水源地新設		田井水源地新設 保城水源地新設 山崎水源地増設	町裏水源地増設 田井水源地増設			甲山浄水場新設 竜野水源地新設	林田水源地新設

事業別 内 容	林田町(事業変更)	第4回拡張事業 一部変更	林田町(事業変更)	第4回拡張事業 一部変更	林田町上水道事業 経営廃止	第5回拡張事業	第5回拡張事業 一部変更	第5回拡張事業 一部変更	第5回拡張事業 一部変更
認 可 申 請 年 月 日	昭和40. 5.27	昭和42.12. 5	昭和44. 7.15	昭和44.12. 4	昭和48. 3.15	昭和48. 3.15	昭和52. 9.24	平成 3. 8.13	平成 15. 8.20
認 可 年 月 日	昭和40. 6.15	昭和42.12.28	昭和44. 7.19	昭和45. 3. 2	昭和48. 3.19	昭和48. 3.31	昭和52.10. 4	平成 3.10.14	平成 15. 8.28
認 可 番 号	兵庫県指令 第9号	厚生省環 第878号	兵庫県指令環 第51-23号	厚生省環 第103号	兵庫県指令環 第33-63号	厚生省環 第287号	兵庫県指令環 第31-36号	兵庫県指令生 第91-16号	厚生労働省発健 第0828004号
給 水 区 域	林田町全域	行政区域全域 (林田町除く)	林田町全域	行政区域全域 (林田町除く)	—————	行政区域全域	行政区域全域	行政区域全域	姫路市全域
給 水 面 積	28.19km ²	240.00km ²	28.19km ²	240.00km ²	—————	268.00km ²	268,00km ²	274.00km ²	274.00km ²
計 画 目 途 年 次	昭和47年	昭和50年	昭和47年	昭和50年	—————	昭和56年	昭和56年	平成16年	平成21年
行 政 区 域 内 人 口	7,000人	500,000人	7,000人	500,000人	—————	533,000人	533,000人	515,000人	485,800人
計画給水区域内人口	7,000人	500,000人	7,000人	500,000人	—————	533,000人	533,000人	515,000人	485,800人
計 画 給 水 人 口	6,700人	400,000人	6,700人	400,000人	—————	515,000人	515,000人	515,000人	485,800人
1人1日平均給水量	150.0ℓ	330.0ℓ	150.0ℓ	330.0ℓ	—————	496.0ℓ	496.0ℓ	485.0ℓ	349.0ℓ
1人1日最大給水量	200.0ℓ	400.0ℓ	200.0ℓ	400.0ℓ	—————	620.0ℓ	620.0ℓ	620.0ℓ	425.0ℓ
時 間 最 大 給 水 量	300.0ℓ	600.0ℓ	300.0ℓ	600.0ℓ	—————	806.0ℓ	806.0ℓ	806.0ℓ	553.0ℓ
1 日 最 大 給 水 量	1,340m ³	160,000m ³	1,340m ³	160,000m ³	—————	320,000m ³	320,000m ³	320,000m ³	206,600m ³
工 事 期 間	昭和39～41年度	昭和40～46年度	昭和44年度	昭和40～48年度	—————	昭和48～56年度	昭和48～56年度	昭和48～平成16年度	昭和48～平成21年度
総 事 業 費			6,027,000円	6,300,000,000円 (2,400,000,000円)		12,000,000,000円	12,009,606,000円 (9,606,000円)	12,058,242,000円 (48,636,000円)	12,482,242,000円 (424,000,000円)
備 考	取水地点の変更		水源井増強工事	山崎横流式沈でん池 設置 保城浄水管理セン ター建設	給水区統合	浄水施設の増設汚泥 処理設備の新設 広域水道に加入	町裏水源地 浄水方法の変更	保城水源地・ 町裏水源地 取水口統合	甲山浄水場 取水地点変更

事業別 内 容	第5回拡張事業 一部変更	家島町 (H.18.3.27合併)	夢前町 (H.18.3.27合併)	香寺町 (H.18.3.27合併)	安富町 (H.18.3.27合併)	簡 易 水 道 (H.18.3.27合併)			
						坊勢	関	佐中	熊部
認 可 申 請 年 月 日	平成 16. 3.29	平成 11. 3.24	平成 15. 3.25	平成 6. 3.30	平成 17. 8. 3	昭和 58. 2.14	平成 12. 9. 7	昭和 40. 6.21	平成 13. 3. 1
認 可 年 月 日	平成 16. 3.31	平成 11. 3.28	平成 15. 3.31	平成 6. 3.31	平成 17. 9.15	昭和 58. 2.16	平成 12. 9.29	昭和 40. 7. 8	平成 13. 3.30
認 可 番 号	厚生労働省発健 第0331025号	兵庫県指令生 第98-13号	兵庫県指令生 第99-7号	兵庫県指令生 第93-16号	兵庫県指令生 第99-4号	兵庫県指令環 第57-19号	兵庫県指令生 第99-6号	兵庫県指令環 第16号	兵庫県指令生 第99-9号
給 水 区 域	姫路市全域	家島(宮・真浦)、 男鹿島地区	夢前町全域 (簡易水道区域除く)	香寺町全域	安富町全域 (関地区除く)	家島町 西島、 坊勢地区	安富町 関地区	夢前町 佐中地区	夢前町 熊部地区の 一部
給 水 面 積	274.00km ²	11.95km ²	23.00km ²	31.52km ²	13.97km ²	8.50km ²	0.13km ²	0.20km ²	0.10km ²
計 画 目 途 年 次	平成21年	平成20年	平成24年	平成19年	平成26年	平成4年	平成12年		平成21年
行 政 区 域 内 人 口	485,800人	5,135人	23,000人	23,000人	5,988人	3,500人			
計画給水区域内人口	485,800人	5,135人	22,300人	23,000人	5,930人	3,500人	103人	190人	103人
計 画 給 水 人 口	485,800人	5,135人	22,300人	23,000人	5,930人	3,500人	103人	190人	103人
1人1日平均給水量	349.0ℓ	360.0ℓ	377.0ℓ	320.0ℓ	390.0ℓ	285.0ℓ	351.0ℓ	100.0ℓ	200.0ℓ
1人1日最大給水量	425.0ℓ	506.0ℓ	561.0ℓ	425.0ℓ	590.0ℓ	400.0ℓ	475.0ℓ	150.0ℓ	250.0ℓ
時 間 最 大 給 水 量	553.0ℓ	33.0ℓ	600.0ℓ	637.0ℓ	1,000.0ℓ		3,562.0ℓ		
1 日 最 大 給 水 量	206,600m ³	2,600m ³	12,500m ³	9,800m ³	3,500m ³	1,400m ³	49m ³	28.5m ³	26m ³
工 事 期 間	昭和48～平成21年度	平成11～13年度	平成15～19年度	昭和48～平成19年度	平成18～20年度	昭和57～59年度	平成12年度		平成9年度
総 事 業 費	14,868,342,000円 (2,386,100,000円)	920,850,000円	1,840,000,000円	376,883,000円 (172,847,000円)	1,793,610,000円	460,000,000円	59,913,000円		4,225,000円
備 考	龍野浄水場 田井浄水場 町裏浄水場 浄水方法の変更	男鹿簡易水道事業を 家島町上水道事業に 統合する	岡浄水場 塚本浄水場 置本浄水場 浄水方法の変更	浄水方法の変更	給水人口の増加 給水量の増加 取水地点の変更 浄水方法の変更	給水区域(宮・坊勢) から宮地区を除く変更	水源地の変更		浄水方法の変更

事業別 内 容	簡 易 水 道 (H.18.3.27合併)				第6回拡張事業	第6回拡張事業 一部変更
	小畑	馬寺坂	立船野	我孫子		
認 可 申 請 年 月 日	平成 13. 3. 1	平成 17. 3.29	平成 11. 1.25	平成 17. 3.29	平成21. 3.11	平成26. 3. 4
認 可 年 月 日	平成 13. 3.30	平成 17. 3.31	平成 11. 1.28	平成 17. 3.31	平成21. 4. 1	平成26. 3.28
認 可 番 号	兵庫県指令生 第99-8号	兵庫県指令生 第99-8号	兵庫県指令生 第99-11号	兵庫県指令生 第99-9号	厚生労働省発健 第0401020号	厚生労働省発健 第0328010号
給 水 区 域	夢前町 小畑山之内 庚の一部	夢前町 山之内戊、 己地区の一部	夢前町 山之内甲の 一部	夢前町 山之内乙の 一部	行政区域全域 (一部を除く)	行政区域全域 (一部を除く)
給 水 面 積	0.30km ²	0.40km ²	0.40km ²	0.30km ²	364.77km ²	364.77km ²
計 画 目 途 年 次	平成21年	平成26年	平成19年	平成26年	平成30年	平成34年
行 政 区 域 内 人 口					537,000人	535,500人
計画給水区域内人口	102人	140人	320人	180人	536,990人	535,490人
計 画 給 水 人 口	102人	140人	320人	180人	534,310人	534,000人
1人1日平均給水量	200.0ℓ	329.0ℓ	281.0ℓ	328.0ℓ	343.0ℓ	329.0ℓ
1人1日最大給水量	250.0ℓ	400.0ℓ	344.0ℓ	428.0ℓ	406.0ℓ	380.0ℓ
時 間 最 大 給 水 量					660.0ℓ	618.0ℓ
1 日 最 大 給 水 量	26m ³	56m ³	110m ³	77m ³	217,000m ³	203,000m ³
工 事 期 間	平成9年度	平成17年度	平成10年度	平成17年度	平成21～30年度	平成26～34年度
総 事 業 費	5,806,000円	68,148,000円	55,965,000円	85,050,000円	29,768,990,000円	34,649,750,000円
備 考	浄水方法の変更	区域の拡張	浄水方法の変更 配水池更新	浄水方法の変更 配水池更新	給水区域の拡張 浄水方法の変更	浄水方法の変更

4 年度別事業概況

注 水道料金原価＝水道事業費用－受託工事費－特別損失

区 分	単位	昭和28年度	昭和29年度	昭和30年度	昭和31年度	昭和32年度	昭和33年度	昭和34年度	昭和35年度	昭和36年度	昭和37年度	昭和38年度	昭和39年度
総 人 口	人	229,934	255,339	254,434	257,776	307,034	312,798	326,692	332,275	341,298	350,155	358,869	367,447
総 世 帯 数	戸	49,963	55,546	55,259	56,139	65,824	66,980	70,264	75,586	78,867	81,747	84,807	87,479
給 水 人 口	人	70,265	79,195	87,509	100,307	115,766	132,164	153,818	173,815	196,802	211,564	240,032	258,302
給 水 戸 数	戸	14,992	16,850	18,619	21,342	24,631	28,120	32,404	36,982	41,867	48,910	55,114	60,811
給 水 人 口 増 加 率	%	—	12.7	10.5	14.6	15.4	14.2	16.4	13.0	13.2	7.5	13.5	7.6
普 及 率	%	30.6	31.0	34.4	38.9	37.7	42.3	47.1	52.3	57.7	60.4	66.9	70.3
年 間 配 水 量	千m ³	7,457	7,493	8,435	8,776	8,886	10,566	12,585	14,195	16,378	17,835	20,897	24,017
一 日 最 大 給 水 量	m ³	28,760	27,900	29,990	32,120	31,040	33,170	40,790	46,720	52,330	60,580	69,092	80,082
一 日 平 均 給 水 量	m ³	20,429	20,527	23,046	24,042	24,346	28,947	34,386	38,889	44,872	48,862	57,095	65,799
一人一日最大給水量	ℓ	409	352	343	320	268	251	265	269	266	286	288	310
一人一日平均給水量	ℓ	291	259	263	240	210	219	224	224	228	231	238	255
有 収 水 量	千m ³	3,925	3,480	4,038	4,733	4,808	5,951	7,521	8,768	10,572	12,036	13,588	15,622
有 収 率	%	52.6	46.4	47.9	53.9	54.1	56.3	59.8	61.8	64.5	67.5	65.0	65.0
消 火 栓	個	809	893	1,023	1,215	1,283	1,493	1,628	1,811	1,897	2,019	2,204	2,350
給 水 収 益	千円	43,601	58,122	67,347	80,331	91,393	125,164	159,247	186,730	223,310	250,205	283,906	326,000
水 道 料 金 原 価	千円	45,692	54,988	66,592	75,214	90,335	105,317	130,161	159,227	190,602	237,334	286,679	365,957
1 m ³ 当り販売単価	円	11.11	16.70	16.68	16.97	19.01	21.03	21.17	21.18	21.12	20.79	20.90	20.87
1 m ³ 当り給水原価	円	11.64	15.80	16.49	15.89	18.79	17.70	17.31	18.16	18.03	19.72	21.10	23.43
1 m ³ 当り損益	円	△ 0.53	0.90	0.19	1.08	0.22	3.33	3.86	3.02	3.09	1.07	△ 0.20	△ 2.56
収 益 的 収 入	千円	57,037	71,258	76,597	94,130	107,621	139,011	181,341	208,036	259,199	283,486	322,221	375,759
収 益 的 支 出	千円	57,242	66,581	74,210	87,007	105,521	117,321	150,693	177,509	222,616	267,634	321,541	421,003
差 額	千円	△ 205	4,677	2,387	7,123	2,100	21,690	30,648	30,527	36,583	15,852	680	△ 45,244
資 本 的 収 入	千円	25,346	26,498	25,672	33,251	80,265	109,507	76,137	84,072	98,896	150,581	161,784	328,810
資 本 的 支 出	千円	36,321	37,636	52,638	50,705	80,193	139,228	125,499	126,186	168,388	212,802	279,702	381,785
差 額	千円	△ 10,975	△ 11,138	△ 26,966	△ 17,454	72	△ 29,721	△ 49,362	△ 42,114	△ 69,492	△ 62,221	△ 117,918	△ 52,975
当 年 度 資 金 収 支	千円	△ 6,074	1,486	△ 12,803	2,388	18,332	8,916	3,508	8,829	△ 7,797	△ 14,255	△ 82,989	△ 48,697
前 年 度 繰 越 資 金	千円	22,575	16,501	17,987	5,184	7,572	25,904	34,820	38,328	47,157	39,360	25,105	△ 57,884
翌 年 度 繰 越 資 金	千円	16,501	17,987	5,184	7,572	25,904	34,820	38,328	47,157	39,360	25,105	△ 57,884	△ 106,581

区 分	単位	昭和40年度	昭和41年度	昭和42年度	昭和43年度	昭和44年度	昭和45年度	昭和46年度	昭和47年度	昭和48年度	昭和49年度	昭和50年度	昭和51年度
総 人 口	人	370,870	382,913	390,394	396,530	407,897	410,094	416,850	423,216	428,252	433,069	437,740	440,533
総 世 帯 数	戸	91,602	95,980	98,664	101,203	105,386	108,528	110,622	111,827	112,662	113,280	121,391	121,979
給 水 人 口	人	268,937	296,370	317,386	343,100	354,790	364,595	387,562	397,064	407,603	416,207	423,759	428,399
給 水 戸 数	戸	66,358	73,318	79,878	86,796	90,936	96,487	102,848	104,916	107,230	108,804	117,515	118,621
給 水 人 口 増 加 率	%	4.1	10.2	7.1	8.1	3.4	2.8	6.3	2.5	2.7	2.1	1.8	1.1
普 及 率	%	72.5	77.4	81.3	86.5	87.1	88.9	93.0	93.8	95.2	96.1	96.8	97.2
年 間 配 水 量	千m³	27,797	28,813	33,050	36,776	41,490	46,866	46,570	49,463	52,192	52,258	54,901	54,711
一 日 最 大 給 水 量	m³	91,175	94,020	113,353	117,460	127,864	150,757	151,050	165,489	174,747	173,306	186,177	174,738
一 日 平 均 給 水 量	m³	76,155	78,940	90,300	100,757	112,849	128,401	127,241	135,515	142,992	143,174	150,004	149,894
一人一日最大給水量	ℓ	339	317	357	342	360	414	390	417	429	416	439	408
一人一日平均給水量	ℓ	283	266	285	294	318	352	328	341	351	344	358	350
有 収 水 量	千m³	17,540	18,527	21,518	24,089	27,178	30,983	33,476	36,301	39,836	40,044	43,497	44,315
有 収 率	%	59.9	62.1	65.1	65.5	66.0	66.1	71.9	73.4	76.3	76.6	79.2	81.0
消 火 栓	個	2,682	3,249	3,424	3,539	3,668	3,875	4,213	4,533	4,760	5,059	5,355	5,556
給 水 収 益	千円	351,289	569,559	632,593	694,304	1,000,744	1,154,493	1,277,311	1,391,663	1,537,645	1,534,234	1,682,580	2,884,265
水 道 料 金 原 価	千円	419,830	510,282	617,672	677,336	796,920	936,657	1,118,258	1,265,940	1,513,922	1,977,370	2,411,629	2,718,716
1 m³ 当り販売単価	円	20.03	30.26	29.40	28.82	36.82	37.26	38.16	38.34	38.60	38.31	38.68	65.09
1 m³ 当り給水原価	円	23.94	27.54	28.70	28.12	29.32	30.23	33.40	34.87	38.00	49.38	55.44	61.35
1 m³ 当り損益	円	△ 3.91	2.72	0.70	0.70	7.50	7.03	4.76	3.47	0.60	△ 11.07	△ 16.76	3.74
収 益 的 収 入	千円	384,575	629,931	691,366	731,576	1,117,809	1,251,730	1,369,220	1,514,318	1,704,940	1,758,068	1,851,717	3,080,139
収 益 的 支 出	千円	463,805	566,625	675,940	707,673	900,239	1,027,199	1,191,744	1,348,314	1,620,586	2,119,311	2,547,533	2,883,852
差 額	千円	△ 79,230	63,306	15,426	23,903	217,570	224,531	177,476	166,004	84,354	△ 361,243	△ 695,816	196,287
資 本 的 収 入	千円	470,606	581,126	346,544	837,824	987,259	1,102,148	1,281,935	1,235,349	1,383,428	2,538,974	2,164,622	2,383,246
資 本 的 支 出	千円	541,341	664,596	453,665	947,906	1,048,491	1,217,786	1,499,132	1,373,961	1,532,979	2,838,682	2,529,570	2,580,114
差 額	千円	△ 70,735	△ 83,470	△ 107,121	△ 110,082	△ 61,232	△ 115,638	△ 217,197	△ 138,612	△ 149,551	△ 299,708	△ 364,948	△ 196,868
当 年 度 資 金 収 支	千円	△ 87,768	50,015	4,826	11,647	270,827	264,084	144,875	253,584	54,132	△ 255,205	△ 503,861	470,628
前 年 度 繰 越 資 金	千円	△ 106,581	△ 194,349	△ 144,334	△ 139,508	△ 127,861	142,966	407,050	551,925	805,509	859,641	604,436	100,575
翌 年 度 繰 越 資 金	千円	△ 194,349	△ 144,334	△ 139,508	△ 127,861	142,966	407,050	551,925	805,509	859,641	604,436	100,575	571,203

区 分	単位	昭和52年度	昭和53年度	昭和54年度	昭和55年度	昭和56年度	昭和57年度	昭和58年度	昭和59年度	昭和60年度	昭和61年度	昭和62年度	昭和63年度
総 人 口	人	442,586	444,007	444,952	446,374	448,263	449,541	450,816	451,756	452,501	453,491	452,958	452,913
総 世 帯 数	戸	121,603	121,365	120,970	130,790	132,434	133,983	135,750	137,253	135,985	137,672	138,909	140,491
給 水 人 口	人	432,777	435,289	436,027	438,335	441,116	443,218	445,278	446,730	448,030	449,410	449,359	449,315
給 水 戸 数	戸	118,993	119,029	118,550	128,435	130,315	132,107	134,120	135,743	134,625	136,433	137,798	139,367
給 水 人 口 増 加 率	%	1.0	0.6	0.2	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0
普 及 率	%	97.8	98.0	98.0	98.2	98.4	98.6	98.8	98.9	99.0	99.1	99.2	99.2
年 間 配 水 量	千m³	55,817	56,602	58,119	57,206	56,572	56,781	61,116	60,602	59,565	59,307	59,409	59,087
一 日 最 大 給 水 量	m³	180,052	185,154	185,216	185,074	183,513	184,354	204,646	201,580	195,722	196,209	192,172	190,888
一 日 平 均 給 水 量	m³	152,924	155,075	158,794	156,729	154,993	155,566	166,984	166,033	163,194	162,485	162,320	161,883
一人一日最大給水量	ℓ	416	425	425	422	416	416	460	451	437	437	428	425
一人一日平均給水量	ℓ	353	356	364	358	351	351	375	372	364	362	361	360
有 収 水 量	千m³	45,390	47,419	48,126	47,376	46,874	47,356	50,301	50,590	49,817	49,705	50,075	50,304
有 収 率	%	81.3	83.8	82.8	82.8	82.9	83.4	82.3	83.5	83.6	83.8	84.3	85.1
消 火 栓	個	6,185	6,516	6,744	7,071	7,322	7,549	7,608	7,844	8,145	8,374	8,651	8,908
給 水 収 益	千円	2,939,035	3,087,463	3,104,952	4,358,583	4,502,956	4,590,885	4,828,085	6,291,594	6,621,159	6,595,325	6,653,932	7,520,871
水 道 料 金 原 価	千円	2,842,929	3,221,316	3,882,786	4,541,044	4,796,632	5,038,955	5,430,455	6,155,535	7,069,548	7,059,490	7,098,411	7,663,995
1 m³ 当り販売単価	円	64.75	65.11	64.52	92.00	96.06	96.94	95.98	124.36	132.91	132.69	132.88	149.51
1 m³ 当り給水原価	円	62.63	67.93	80.63	95.85	102.33	106.41	107.96	121.67	141.91	142.03	141.75	152.35
1 m³ 当り損益	円	2.12	△ 2.82	△ 16.11	△ 3.85	△ 6.27	△ 9.47	△ 11.98	2.69	△ 9.00	△ 9.34	△ 8.87	△ 2.84
収 益 的 収 入	千円	3,118,972	3,291,628	3,411,706	5,022,842	5,084,689	5,176,259	5,405,070	6,887,999	7,228,611	7,297,210	7,404,855	8,629,797
収 益 的 支 出	千円	2,971,371	3,364,767	4,097,533	4,727,122	4,930,315	5,131,326	5,575,736	6,317,667	7,180,189	7,257,762	7,264,255	7,875,326
差 額	千円	147,601	△ 73,139	△ 685,827	295,720	154,374	44,933	△ 170,666	570,332	48,422	39,448	140,600	754,471
資 本 的 収 入	千円	2,767,125	2,990,724	3,577,031	3,266,047	3,824,697	3,607,690	4,165,585	1,787,661	1,983,990	2,129,367	2,241,370	1,860,324
資 本 的 支 出	千円	2,794,433	3,093,092	3,634,158	4,027,038	3,824,697	3,607,690	4,165,585	3,070,986	3,570,965	4,100,303	3,864,759	3,518,383
差 額	千円	△ 27,308	△ 102,368	△ 57,127	△ 760,991	0	0	0	△ 1,283,325	△ 1,586,975	△ 1,970,936	△ 1,623,389	△ 1,658,059
当 年 度 資 金 収 支	千円	418,975	361,271	△ 91,655	227,053	188,550	△ 483,567	△ 387,544	355,665	270,501	△ 349,702	△ 216,445	664,355
前 年 度 繰 越 資 金	千円	571,203	990,178	1,351,449	1,259,794	1,486,847	1,675,397	1,191,830	804,286	1,159,951	1,430,452	1,080,750	864,305
翌 年 度 繰 越 資 金	千円	990,178	1,351,449	1,259,794	1,486,847	1,675,397	1,191,830	804,286	1,159,951	1,430,452	1,080,750	864,305	1,528,660

区 分	単位	平成元年度	平成2年度	平成3年度	平成4年度	平成5年度	平成6年度	平成7年度	平成8年度	平成9年度	平成10年度	平成11年度	平成12年度
総 人 口	人	454,243	455,490	458,981	461,440	464,365	467,389	471,673	473,882	475,447	477,324	479,050	478,653
総 世 帯 数	戸	142,834	145,016	148,486	151,277	154,493	157,965	159,896	163,133	165,576	168,334	170,968	170,725
給 水 人 口	人	450,609	451,846	455,309	457,748	460,650	464,117	468,371	470,565	472,119	473,983	475,697	475,302
給 水 戸 数	戸	141,691	143,856	147,298	150,066	153,257	156,859	158,777	161,991	164,417	167,156	169,771	169,530
給 水 人 口 増 加 率	%	0.3	0.3	0.8	0.5	0.6	0.8	0.9	0.5	0.3	0.4	0.4	△ 0.1
普 及 率	%	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.3	99.3	99.3	99.3	99.3	99.3	99.3
年 間 配 水 量	千m³	60,982	63,028	64,471	64,670	64,415	63,504	64,153	65,036	64,973	64,490	63,684	63,333
一 日 最 大 給 水 量	m³	194,898	204,468	204,184	207,275	204,620	212,154	209,964	212,239	205,295	205,600	202,482	193,571
一 日 平 均 給 水 量	m³	167,075	172,679	176,150	177,179	176,481	173,983	175,282	178,180	178,009	176,684	174,001	173,516
一人一日最大給水量	ℓ	433	453	448	453	444	457	448	451	435	434	426	407
一人一日平均給水量	ℓ	371	382	387	387	383	375	374	379	377	373	366	365
有 収 水 量	千m³	52,279	54,421	55,714	55,988	55,880	55,246	55,936	56,871	56,921	56,672	56,078	56,009
有 収 率	%	85.7	86.3	86.4	86.6	86.8	87.0	87.2	87.4	87.6	87.9	88.1	88.4
消 火 栓	個	9,140	9,388	9,606	9,816	10,103	10,337	10,599	10,957	11,215	11,461	11,963	12,247
給 水 収 益	千円	7,594,433	7,901,017	8,038,647	8,027,158	7,960,370	7,801,839	7,869,505	7,990,481	8,555,832	8,700,037	8,543,162	8,525,808
水 道 料 金 原 価	千円	7,638,840	7,755,801	8,054,541	8,079,826	8,317,442	8,509,548	8,662,599	8,602,572	8,823,400	9,023,163	8,861,573	8,916,662
1 m³ 当り販売単価	円	145.27	145.18	144.28	143.37	142.45	141.22	140.69	140.50	150.31	153.52	152.34	152.22
1 m³ 当り給水原価	円	146.12	142.52	144.57	144.31	148.84	154.03	154.87	151.26	155.01	159.22	158.02	159.20
1 m³ 当り損益	円	△ 0.85	2.66	△ 0.29	△ 0.94	△ 6.39	△ 12.81	△ 14.18	△ 10.76	△ 4.70	△ 5.70	△ 5.68	△ 6.98
収 益 的 収 入	千円	8,604,643	9,043,940	9,222,915	9,052,132	9,114,808	9,078,448	9,322,054	9,539,699	10,072,063	10,056,222	10,084,559	9,890,454
収 益 的 支 出	千円	7,843,454	7,970,543	8,343,088	8,354,796	8,680,918	8,979,003	9,305,223	9,372,644	9,501,583	9,656,381	9,710,639	9,592,998
差 額	千円	761,189	1,073,397	879,827	697,336	433,890	99,445	16,831	167,055	570,480	399,841	373,920	297,456
資 本 的 収 入	千円	1,618,249	1,461,253	1,467,111	1,595,766	1,478,921	1,727,598	2,021,265	2,089,313	2,068,418	1,549,360	1,618,284	1,743,015
資 本 的 支 出	千円	3,314,451	3,226,263	3,174,813	3,848,415	3,844,840	4,038,560	4,171,263	4,690,237	4,642,812	4,760,964	4,498,903	4,164,693
差 額	千円	△ 1,696,202	△ 1,765,010	△ 1,707,702	△ 2,252,649	△ 2,365,919	△ 2,310,962	△ 2,149,998	△ 2,600,924	△ 2,574,394	△ 3,211,604	△ 2,880,619	△ 2,421,678
当 年 度 資 金 収 支	千円	625,067	917,782	818,835	176,990	△ 104,884	△ 390,382	△ 323,009	△ 537,599	△ 31,485	△ 799,596	△ 351,077	123,970
前 年 度 繰 越 資 金	千円	1,528,660	2,153,727	3,071,509	3,890,344	4,067,334	3,962,450	3,572,068	3,249,059	2,711,460	2,679,975	1,880,379	1,529,302
翌 年 度 繰 越 資 金	千円	2,153,727	3,071,509	3,890,344	4,067,334	3,962,450	3,572,068	3,249,059	2,711,460	2,679,975	1,880,379	1,529,302	1,653,272

区 分	単位	平成13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
総 人 口	人	478970	480068	480460	480436	535480	535661	535571	535968	535843	535877	535837	535448
総 世 帯 数	戸	173066	175595	177791	179789	197299	200147	202627	205664	208077	206500	208748	211509
給 水 人 口	人	476096	477427	477848	477873	532674	532948	532887	533311	533228	533343	533307	533261
給 水 戸 数	戸	172028	174629	176813	178830	196265	199133	201612	204644	207062	205407	207762	210645.1062
給 水 人 口 増 加 率	%	0.2	0.3	0.1	0.0	11.5	0.1	△ 0.0	0.1	△ 0.0	0.0	△ 0.0	△ 0.0
普 及 率	%	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.5	99.5	99.5	99.5	99.6
年 間 配 水 量	千m³	62,388	61,942	60,970	60,858	67,683	67,866	66,933	66,129	64,811	64,434	64,200	63,610
一 日 最 大 給 水 量	m³	193,499	192,149	186,332	188,392	209,766	206,189	201,597	198,657	195,118	195,417	193,387	193,985
一 日 平 均 給 水 量	m³	170,926	169,704	166,586	166,734	185,432	185,934	182,878	181,176	177,565	176,532	175,409	174,275
一人一日最大給水量	ℓ	406	402	390	394	394	387	378	372	366	366	363	364
一人一日平均給水量	ℓ	359	355	349	349	348	349	343	340	333	331	329	327
有 収 水 量	千m³	55,369	54,912	53,786	54,029	59,677	59,134	58,886	58,404	57,889	57,989	57,360	56,961
有 収 率	%	88.7	88.7	88.2	88.8	88.2	87.1	88.0	88.3	89.3	90.0	89.3	89.5
消 火 栓	個	12,515	12,794	13,002	13,225	15,723	15,933	16,106	16,294	16,494	16,669	16,866	17,001
給 水 収 益	千円	8,380,768	8,267,808	8,040,952	8,070,315	9,225,003 (合併町分含む)	8,964,559	8,874,042	8,778,536	8,459,737	8,452,868	8,319,807	8,234,557
水 道 料 金 原 価	千円	8,969,564	8,887,144	8,714,534	8,533,895	9,574,515 (合併町分含む)	9,443,385	9,385,419	9,201,576	8,939,556	9,256,004	8,961,518	9,079,945
1 m³当り販売単価	円	151.36	150.57	149.50	149.37	154.58	151.60	150.70	150.31	146.14	145.76	145.05	144.57
1 m³当り給水原価	円	162.00	161.84	162.02	157.95	160.44	159.69	159.38	157.55	154.42	159.62	156.23	159.41
1 m³当り損益	円	△ 10.64	△ 11.27	△ 12.52	△ 8.58	△ 5.86	△ 8.09	△ 8.68	△ 7.24	△ 8.28	△ 13.86	△ 11.18	△ 14.84
収 益 的 収 入	千円	9,368,622	9,390,756	9,076,438	9,130,816	9,235,399	10,412,822	10,061,677	9,798,994	9,326,295	9,158,904	9,070,972	9,010,127
収 益 的 支 出	千円	9,346,647	9,407,685	9,173,944	9,027,409	8,824,989	10,075,565	9,823,544	9,503,561	9,104,444	9,378,689	9,052,347	9,151,203
差 額	千円	21,975	△ 16,929	△ 97,506	103,407	410,410	337,257	238,133	295,433	221,851	△ 219,785	18,625	△ 141,076
資 本 的 収 入	千円	1,963,594	1,713,775	1,578,309	1,708,936	2,115,068	2,348,302	2,215,734	3,414,792	2,034,408	1,179,901	975,057	1,290,667
資 本 的 支 出	千円	4,331,634	4,537,713	3,762,895	3,841,286	4,199,031	4,855,836	6,961,642	6,280,152	5,127,870	3,964,814	3,141,834	3,844,236
差 額	千円	△ 2,368,040	△ 2,823,938	△ 2,184,586	△ 2,132,350	△ 2,083,963	△ 2,507,534	△ 4,745,908	△ 2,865,360	△ 3,093,462	△ 2,784,913	△ 2,166,777	△ 2,553,569
当 年 度 資 金 収 支	千円	△ 5,655	△ 549,090	△ 2,599	249,221	2,092,905	454,078	△ 1,634,939	346,927	20,851	△ 1,969	945,303	373,316
前 年 度 繰 越 資 金	千円	1,653,272	1,647,617	1,098,527	1,095,928	1,345,149	3,438,054	3,892,132	2,257,193	2,604,120	2,624,971	2,623,002	3,568,305
翌 年 度 繰 越 資 金	千円	1,647,617	1,098,527	1,095,928	1,345,149	3,438,054	3,892,132	2,257,193	2,604,120	2,624,971	2,623,002	3,568,305	3,941,621

区 分	単位	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
総 人 口	人	534,185	541,389	540,345	538,960	537,409	536,192
総 世 帯 数	戸	213,542	231,970	232,058	234,214	235,836	238,336
給 水 人 口	人	532,061	539,286	538,293	536,936	535,414	534,224
給 水 戸 数	戸	212,693	231,069	231,177	233,334	234,961	237,461
給 水 人 口 増 加 率	%	△ 0.2	－	△ 0.2	△ 0.3	△ 0.3	△ 0.2
普 及 率	%	99.6	99.6	99.6	99.6	99.6	99.6
年 間 配 水 量	千m³	62,930	62,676	62,237	61,925	60,981	59,711
一 日 最 大 給 水 量	m³	191,784	186,639	193,333	189,133	185,133	180,000
一 日 平 均 給 水 量	m³	172,410	171,714	170,047	169,657	167,071	163,592
一人一日最大給水量	ℓ	360	346	359	352	346	337
一人一日平均給水量	ℓ	324	318	316	316	312	306
有 収 水 量	千m³	56,789	55,977	55,841	55,650	55,445	55,036
有 収 率	%	90.2	89.3	89.7	89.9	90.9	92.2
消 火 栓	個	17,127	17,258	17,328	17,404	17,460	17,530
給 水 収 益	千円	8,205,178	8,068,357	8,041,353	8,964,856	9,113,332	9,040,706
水 道 料 金 原 価	千円	8,949,343	9,297,687	8,982,403	9,027,204	9,189,538	9,036,099
1 m³ 当り販売単価	円	144.49	144.14	144.00	161.09	164.37	164.27
1 m³ 当り給水原価	円	157.59	166.10	160.86	162.21	165.74	164.19
1 m³ 当り損益	円	△ 13.10	△ 21.96	△ 16.86	△ 1.12	△ 1.37	0.08
収 益 的 収 入	千円	9,094,084	9,833,941	9,824,626	10,767,828	10,857,685	10,767,716
収 益 的 支 出	千円	9,058,912	15,618,777	9,050,344	9,098,535	9,189,562	9,036,126
差 額	千円	35,172	△ 5,784,836	774,282	1,669,293	1,668,123	1,731,590
資 本 的 収 入	千円	983,650	1,304,442	1,714,320	1,456,633	2,630,749	1,975,917
資 本 的 支 出	千円	3,691,155	4,018,628	4,088,517	4,798,829	6,312,616	5,169,304
差 額	千円	△ 2,707,505	△ 2,714,186	△ 2,374,197	△ 3,342,196	△ 3,681,867	△ 3,193,387
当 年 度 資 金 収 支	千円	117,378	△ 749,023	701,586	764,668	490,540	933,362
前 年 度 繰 越 資 金	千円	3,941,621	4,058,999	3,309,976	4,011,562	4,776,230	5,266,770
翌 年 度 繰 越 資 金	千円	4,058,999	3,309,976	4,011,562	4,776,230	5,266,770	6,200,132

5 水道管延長
(1) 口径別年度別布設延長の推移

	50以下	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1,000	1,200	1,350	1,500	計	累 計	導・送水管
昭和			△ 748																		△ 748		
22					812	785															1,597	88,365	(1,062)
23			△ 45 243					950		884											△ 45 2,077	90,397	(1,062)
24			7,670		2,465	1,118															11,253	101,650	(1,062)
25			10,026		(118) 2,038	1,840		3,234	815												(118) 17,953	119,603	(1,180)
26			5,739		701	△ 875 248		1,020													△ 875 7,708	126,436	(1,180)
27			6,239		1,185	1,287	△ 80	1,403				138									△ 80 10,252	136,608	(1,180)
28			5,951		283	2,320						[1,433] 1,452									[1,433] 10,006	146,614	[1,433] (1,180)
29			7,883		1,575	1,214						[1,436] 1,436									[1,436] 12,108	158,722	[2,869] (1,180)
30			10,784		2,545	2,232	514	555	100	269											16,999	175,721	[2,869] (1,180)
31			15,376		2,488	6,644															24,508	200,229	[2,869] (1,180)
32			21,394		(375) 5,481	2,958	1,295	1,870													(375) 32,998	233,227	[2,869] (1,555)
33			△ 212 9,307		1,917	1,560	1,150			2,828											△ 212 16,762	249,777	[2,869] (1,555)
34			△ 270 13,329		△ 209 13,711	△ 230 2,890		1,230		518											△ 709 31,678	280,746	[2,869] (1,555)
35			△ 109 17,094		4,382	4,630		504													△ 109 26,610	307,247	[2,869] (1,555)
36			10,454		4,597	2,875	950	(800) 1,790													(800) 20,666	327,913	[2,869] (2,355)
37			15,411		6,553	1,730	2,080	(1,710) 1,880	(677) 677	(218) 1,548	(183) 401										(2,788) 30,280	358,193	[2,869] (5,143)
38			18,566		10,248	5,848	2,545	(715) 2,909	612	800											(715) 41,528	399,721	[2,869] (5,858)

	50以下	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1,000	1,200	1,350	1,500	計	累 計	導・送水管
昭和 39			19,453		3,755	3,879	710	1,576	(300) 300		300		[890] 890								[890] (300) 30,863	430,584	[3,759] (6,158)
40			29,129		9,242	1,604	(90) 90	648		87	(306) 306	4,308	(675) 769	5,312							(1,071) 51,495	482,079	[3,759] (7,229)
41			56,285	2,864	(434) 10,851	8,436	5,616	1,414	2,206	27	(162) 1,493	1,086	(4,585) 5,920								(5,181) 96,198	578,277	[3,759] (12,410)
42			14,999		4,862	1,863	3,826	330					(159) 159	2,240	917						(159) 29,196	607,473	[3,759] (12,569)
43			13,247		3,075		1,490	580		25		324	742		5,736						25,219	632,692	[3,759] (12,569)
44			△ 1,201 10,301		△ 699 1,746	△ 48 1,503	2,526	1,142		969	1,248	2,023			2,070						△ 1,948 23,528	654,272	[3,759] (12,569)
45			△ 220 12,073		5,194	10,765	2,356	5,605	2,254	1,455	2,559	4,151									△ 220 46,412	700,464	[3,759] (12,569)
46			△ 6,991 15,120		△ 3,786 8,637	△ 116 11,352	△ 417 8,109	△ 83 10,928	2,354	△ 218 210	1,140	23			3						△ 11,611 57,876	746,729	[3,759] (12,569)
47			△ 9,709 24,426		△ 4,786 7,487	△ 496 14,543	△ 326 5,240	△ 92 6,318	2,248	△ 1,666 2,003	△ 337 2,003	2,617			542 204	(102)					(402) △ 17,412 65,628	794,945	[3,759] (12,971)
48			△ 11,245 22,311		△ 3,556 9,344	△ 181 8,184	△ 142 2,438	△ 322 2,629		△ 165 98	165	72									△ 15,611 45,241	824,575	[3,759] (12,971)
49			△ 8,512 28,289		(△11) (11) △ 1,975 13,627	△ 1,323 6,994	(95) △ 237 672	△ 916 5,094 △ 916 5,094		2,344		1,781	406	867	267	[92]					(△ 11) [92](106) △ 12,963 60,341	871,953	[3,851] (13,066)
50			△ 9,461 27,895		△ 1,837 11,070	△ 1,741 5,958	△ 13 1,512	(△908) (1,255) △ 944 6,406	4	1,300		910	1,984	(20) 131	1,778			732			(△908) (1,275) △ 13,996 59,680	917,637	[3,851] (13,433)
51			△ 14,193 29,148		△ 1,642 16,435	△ 927 6,078	(10) (184) △ 182 972	(1,547) △ 80 5,424	283	4,355	△ 106 106	1,636	15	△ 110 944			382	271			(1,741) △ 17,240 66,049	966,446	[3,851] (15,174)
52			△ 19,712 26,272		(△100) (100) △ 2,292 28,864	△ 2,492 9,626		(△27) (2,903) △ 112 6,518	632	△ 52 264		△ 136 363			642	441		251	164		(△127) (3,003) △ 24,796 74,107	1,015,757	[3,851] (18,050)
53			△ 11,568 34,758		(△118) △ 2,882 13,733	(118) △ 2,769 10,039	△ 36 1,653	△ 603 2,581	△ 230 35		△ 76 93	△ 10 153		(1,871) 2,373							(△118) (1,989) △ 18,174 66,855	1,064,438	[3,851] (19,921)

	50以下	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1,000	1,200	1,350	1,500	計	累 計	導・送水管
昭和 54			△ 13,912 20,170		(△18) △ 2,651 20,631	(32) △ 294 4,090	△ 68 59	(690) △ 87 3,217		1,588	969	343			458	1,058	19		21	63	(△ 18) (722) △ 17,012 52,686	1,100,112	[3,851] (20,625)
55			△ 18,845 29,260		△ 2,898 29,096	△ 731 6,202	△ 144 208	△ 212 1,984	16	2,277	471			1,396	32	52	29	(29) 29		30	(29) △ 22,830 71,082	1,148,364	[3,851] (20,654)
56			△ 8,508 18,201	△ 23	△ 1,902 21,175	△ 1,630 5,210	△ 49 607	△ 572 3,983	51	41	△ 36 202	[△14] [11] △ 14 11			1,416	39					[△14] [11] △ 12,734 50,936	1,186,566	[3,848] (20,654)
57			△ 9,458 18,694	△ 814	△ 2,437 20,720	△ 956 7,183	△ 236 936	△ 50 3,235		143				(1,280) 1,280							(1,280) △ 13,951 52,191	1,224,806	[3,848] (21,934)
58			△ 7,944 18,162	△ 572	(△168) (168) △ 3,058 25,327	△ 1,292 8,028	△ 171 1,053	△ 563 3,240	△ 15 745		△ 162 9	△ 9 102		(402) 72	1,158						(△168) (570) △ 13,786 57,896	1,268,916	[3,848] (22,336)
59			△ 10,747 20,159	△ 1,337	△ 4,036 18,366	△ 1,836 7,218	△ 504 1,572	△ 354 3,319	1,032	△ 61 89		[△40] [44] △ 40 1,132			[6] 6						[△40] [50] △ 18,915 53,055	1,303,056	[3,858] (22,336)
60			△ 13,061 16,808	△ 324 948	△ 424 16,329	(18) (△ 17) △ 661 4,987	△ 509 663	(803) (△596) △ 647 4,487	(577) 1,751		△ 130 436	[14] 522	(430) (△437) △ 437 554								14](1,828) △1,050) △ 16,193 47,485	1,334,348	[3,872] (23,114)
61			△ 13,919 19,278		△ 3,403 17,720	△ 2,187 6,773	(2,050) △ 270 4,873	(△88) (40) △ 301 3,000	892	△ 68 51	282	[23] [△23] △ 48 1,000	△ 46 257	(1,073) 1,855							23](3,163) (△88) △ 20,242 23]55,981	1,370,087	[3,872] (26,189)
62			△ 10,807 25,248		△ 5,757 13,636	△ 1,903 6,789	△ 253 637	△ 236 2,332	△ 47 74	△ 110 154	258	[△50] △ 50 319	[△ 5] [581] △ 5 797	△ 48 1,186							[△55] [581] △ 19,216 51,430	1,402,301	[4,398] (26,189)
63			△ 21,794 26,792		△ 4,828 13,916	△ 1,979 4,951	△ 1,140 1,322	△ 466 1,493	△ 308 715	△ 42 202		[△36] △ 36 165	(△116) (114) △ 116 114	△ 155 734							(△ 116) △36](114) △ 30,864 50,404	1,421,841	[4,362] (26,187)
平成 元			△ 7,678 13,851		△ 6,067 12,243	△ 3,393 6,307	△ 2,384 2,545	△ 1,274	△ 44 308			△ 10 298									△ 19,576 36,826	1,439,091	[4,362] (26,187)

	50以下	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1,000	1,200	1,350	1,500	計	累 計	導・送水管
平成 2			△ 10,773 20,096		△ 5,462 12,903	△ 1,962 4,932	△ 1,493 2,232	△ 199 2,710		60		250									△ 19,889 43,183	1,462,385	[4,362] (26,187)
3			△ 12,401 21,261		△ 4,032 11,109	△ 3,563 5,210	△ 258 365	△ 459 442	12	△ 137 465			(8) 8								(8) △ 20,850 38,872	1,480,407	[4,362] (26,195)
4			△ 12,854 86,792	△ 413	△ 6,466 37,080	△ 3,863 14,654	△ 1,080 1,410	△ 650 1,903	△ 40 207	753	232	643	9	33	△ 19		△ 48		△ 21	△ 77	△ 25,531 143,716	1,598,592	[4,362] (26,195)
5			△ 9,881 19,859	△ 216	△ 3,791 8,723	△ 1,748 2,684	△ 461 1,386	△ 837 1,674	14	△ 11 1,192	△ 176	804	25	36	(36)						(36) △ 17,121 36,397	1,617,868	[4,362] (26,231)
6			△ 17,901 24,528		△ 4,788 13,461	△ 2,419 4,025	△ 1,310 1,459	△ 703 488	258	△ 89 4	418	253									△ 27,210 44,894	1,635,552	[4,362] (26,231)
7			△ 21,124 25,794		△ 7,944 10,909	△ 8,014 9,335	△ 794 1,795	△ 2,213 1,712	177	△ 491 1,053		△ 62 362	91								(△270) △ 40,642 51,228	1,646,138	[4,362] (25,961)
8			△ 23,952 30,382		(△414) △ 6,770 14,333	△ 7,835 9,562	△ 2,816 3,258	(△1,245) △ 1,377 3,426	△ 771 264	△ 18 888		570	47	37							△ 1,659 △ 43,539 62,767	1,665,366	[4,362] (24,302)
9			△ 13,183 28,605		(△305) △ 4,287 12,021	(305) △ 3,563 6,045	△ 452 838	△ 2,106 2,860		△ 412 692		△ 90	△ 25 50	65							(△305) (305) △ 24,118 51,176	1,692,424	[4,362] (24,302)
10			△ 14,541 27,381		△ 4,461 10,919	△ 4,138 3,791	(1,381) △ 910 2,736	△ 2,232 3,461		△ 498 246											(1,381) △ 26,780 48,534	1,714,178	[4,362] (25,683)
11			△ 15,915 29,519		(△309) (311) △ 4,159 10,652		(1) △ 350 968	(△ 14) △ 866 1,912		△ 154 240			△ 8 9								(△ 323) (312) △ 22,769 47,816	1,739,225	[4,362] (25,672)
12			△ 17,997 30,205		△ 3,071 15,253	△ 865 2,565	△ 382 516	(15) △ 371 1,560		△ 13 4											(15) △ 22,699 50,103	1,766,629	[4,362] (25,687)
13			△ 13,573 27,247		(128) △ 3,190 13,432	△ 2,813 2,370	△ 666 2,643	△ 563 1,751	(△563) 365 △ 563 486												(△563) (493) △ 20,805 47,929	1,793,753	[4,362] (25,617)

	50以下	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1,000	1,200	1,350	1,500	計	累 計	導・送水管	
平成 14			△ 11,518 19,676		△ 3,667 13,102	△ 2,243 6,846	△ 598 1,712	△ 35 1,863			△ 14 14	1,270									△ 18,075 44,483	1,820,161	[4,362] (25,617)	
15			△ 12,612 16,745		△ 3,274 9,232	△ 1,586 3,380	△ 346 325	△ 12 474	△ 3 7	△ 8 221	△ 29 65										△ 17,870 30,449	1,832,740	[4,362] (25,616)	
16			△ 7,965 16,557		△ 2,770 10,797	△ 412 3,135	△ 189 189	△ 35 702		△ 424 189											△ 11,795 31,569	1,852,514	[4,362] (25,616)	
17			△ 5,512 14,067		△ 2,660 6,523	△ 1,740 2,198		△ 226 642		△ 88 1	36										△ 10,226 23,468	1,865,756	[4,362] (25,630)	
							合併による増加																[2,208] (38,942)	
18			△ 4,947 15,218		△ 1,693 7,831	△ 202 1,089	△ 270 209	△ 406 1,868			(78)		△ 170 157								(78)	△ 7,688 26,372	2,186,709	[6,570] (64,650)
19			△ 4,133 13,095	△ 18	(3) △ 1,375 5,507	(△3) △ 156 763	(1) △ 325 173	△ 457 1,769			△ 1		23	168		7					(1)	△ 6,465 21,505	2,201,749	[6,570] (64,651)
20			(23) △ 3,155 15,455			△ 1,444 6,633	△ 546 1,769	△ 474 490	△ 576 3,561				126			2					(23)	△ 6,195 28,036	2,223,590	[6,570] (64,674)
21			(633) △ 3,444 15,370	△ 2	(△12) △ 942 5,447	△ 341 1,212		△ 294 3,250		△ 75											(621)	△ 5,098 25,294	2,243,786	[6,570] (65,295)
22	[241] (32) 296, 059	[708] (2, 552) 300, 514	[797] (536) △ 4,534 13,663	△ 12	△ 844 4,550	△ 175 1,025	△ 424 79	△ 141 1,781	△ 200 286		△ 7 1	(1, 270)									[1,746] (4, 390) △ 6,337 617,958	2,855,407	[8,316] (69,685)	

(2) 口径別用途別延長の推移

(単位 m)																						
年 度	用途	50以下	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1,000	1,200	1,350	1,500	計
23	導水管	639	1,787	1,776		669	1,398						2,750	855	31							9,905
	送水管	214	4,057	4,732	84	9,695	9,886	4,255	24,712	4,912	1,552	471	1,649	5,474	5,047	688						77,428
	配水管	308,587	320,343	991,128	2,372	587,060	254,826	83,848	127,429	15,940	30,115	11,881	25,500	5,541	16,201	11,576	1,644	437	1,266		1,324	2,797,018
	計	309,440	326,187	997,636	2,456	597,424	266,110	88,103	152,141	20,852	31,667	12,352	29,899	11,870	21,279	12,264	1,644	437	1,266	0	1,324	2,884,351

※平成23年度より、水道GISデータによる集計とする。

年 度	用途	50以下	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1,000	1,200	1,350	1,500	計
24	導水管	639	1,787	1,776		669	1,384						2,750	855	31							9,891
	送水管	214	4,138	4,857	84	9,692	10,007	4,255	24,713	4,912	1,560	471	1,649	5,474	5,029	688						77,743
	配水管	309,344	323,265	995,379	2,372	590,606	255,871	83,959	128,312	15,378	28,889	11,882	25,580	5,541	16,572	11,576	1,643	437	1,266		1,324	2,809,196
	計	310,197	329,190	1,002,012	2,456	600,967	267,262	88,214	153,025	20,290	30,449	12,353	29,979	11,870	21,632	12,264	1,643	437	1,266	0	1,324	2,896,830

年 度	用途	50以下	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1,000	1,200	1,350	1,500	計
25	導水管	639	1,803	1,776		965	1,384		1,157	286			2,750	855	31							11,646
	送水管	211	4,038	4,800	84	9,438	9,932	4,286	23,521	4,712	1,557	471	1,649	5,474	5,025	688						75,886
	配水管	309,543	325,716	996,918	2,372	596,075	256,945	84,023	128,879	15,378	29,331	11,892	25,578	5,522	16,691	11,563	1,643	437	1,262		1,324	2,821,092
	計	310,393	331,557	1,003,494	2,456	606,478	268,261	88,309	153,557	20,376	30,888	12,363	29,977	11,851	21,747	12,251	1,643	437	1,262	0	1,324	2,908,624

年 度	用途	50以下	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1,000	1,200	1,350	1,500	計
26	導水管	639	1,803	1,776		965	1,384		1,256	286			2,750	855	31							11,745
	送水管	211	4,051	4,774	84	10,084	9,927	4,286	23,511	4,712	1,557	471	1,649	5,474	5,025	688						76,504
	配水管	311,772	329,004	998,224	2,372	599,792	257,653	84,053	128,884	15,378	29,334	11,895	25,585	5,523	16,781	11,566	1,643	437	1,262		1,324	2,832,482
	計	312,622	334,858	1,004,774	2,456	610,841	268,964	88,339	153,651	20,376	30,891	12,366	29,984	11,852	21,837	12,254	1,643	437	1,262	0	1,324	2,920,731

年 度	用途	50以下	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1,000	1,200	1,350	1,500	計
27	導水管	639	1,800	1,776		965	1,394		1,274	286			2,750	855	31							11,770
	送水管	209	2,332	3,460	84	10,299	10,020	4,286	23,513	4,687	1,557	471	1,650	5,474	5,025	688						73,755
	配水管	313,437	331,806	1,001,217	2,372	601,781	256,824	84,075	129,190	15,373	29,991	11,928	26,734	5,523	16,704	11,566	1,644	437	1,262		1,324	2,843,188
	計	314,285	335,938	1,006,453	2,456	613,045	268,238	88,361	153,977	20,346	31,548	12,399	31,134	11,852	21,760	12,254	1,644	437	1,262	0	1,324	2,928,713

年 度	用途	50以下	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1,000	1,200	1,350	1,500	計
28	導水管	639	1,791	1,776		965	1,394		1,273	286			2,750	855	31							11,760
	送水管	209	2,323	3,769	0	10,466	10,059	4,287	23,516	4,785	1,550	471	1,650	5,475	5,025	747						74,332
	配水管	315,155	334,351	1,003,843	2,367	603,385	257,494	82,721	130,390	15,215	31,308	11,645	27,042	5,524	17,339	11,566	1,644	437	1,262		1,324	2,854,012
	計	316,003	338,465	1,009,388	2,367	614,816	268,947	87,008	155,179	20,286	32,858	12,116	31,442	11,854	22,395	12,313	1,644	437	1,262	0	1,324	2,940,104

年 度	用途	50以下	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1,000	1,200	1,350	1,500	計
29	導水管	639	1,793	1,776		965	1,394		1,273	286			2,750	855	31							11,762
	送水管	209	3,103	4,441		12,102	10,015	4,287	23,516	4,785	1,550	471	1,650	5,475	5,025	747						77,376
	配水管	316,100	335,675	1,006,627	2,367	605,624	258,484	84,613	130,984	15,082	29,978	11,518	28,000	5,525	16,904	11,566	1,644	437	1,262		1,324	2,863,714
	計	316,948	340,571	1,012,844	2,367	618,691	269,893	88,900	155,773	20,153	31,528	11,989	32,400	11,855	21,960	12,313	1,644	437	1,262	0	1,324	2,952,852

年 度	用途	50以下	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1,000	1,200	1,350	1,500	計
30	導水管	639	1,793	1,776		965	1,394		1,273	286			2,750	855	31							11,762
	送水管	209	3,103	4,440		12,106	10,027	4,287	23,516	4,785	1,550	471	1,650	5,475	5,025	747						77,391
	配水管	317,266	337,722	1,007,469	2,367	606,819	259,575	83,833	132,408	14,209	30,442	11,054	28,106	5,526	16,904	11,672	1,644	437	1,262		1,324	2,870,039
	計	318,114	342,618	1,013,685	2,367	619,890	270,996	88,120	157,197	19,280	31,992	11,525	32,506	11,856	21,960	12,419	1,644	437	1,262	0	1,324	2,959,192

(3) 管種別口径別延長

上段左：導水管、上段右()：送水管 (単位 m)

口径(mm)	铸铁管・ダクタイル铸铁管	石綿セメント管	鋼管・ステンレス管	ヒューム管	ビニル管・ポリエチレン管	不明管	計	比率(%)
φ 50以下			27		612 (209)		639 (209)	10.75
			6,783		305,354	5,129	317,266	
φ 75	1,127 (780)		7 (90)		659 (2,214)	(19)	1,793 (3,103)	11.58
	159,841	50	2,840		171,986	3,005	337,722	
φ 100	766 (2,966)		56 (155)		954 (1,308)	(11)	1,776 (4,440)	34.26
	905,732	94	2,285		98,007	1,351	1,007,469	
φ 125								0.08
		56	69		2,236	6	2,367	
φ 150	476 (9,287)	(28)	68 (2,783)		421	(8)	965 (12,106)	20.95
	576,499		2,858		26,636	826	606,819	
φ 200	703 (8,156)	(219)	(63)		691 (1,563)	(26)	1,394 (10,027)	9.16
	253,370	56	1,291		4,662	196	259,575	
φ 250	(2,647)	(6)			(1,550)	(84)	(4,287)	2.98
	82,913	222	672			26	83,833	
φ 300	1,273 (9,619)		(13,400)		(385)	(112)	1,273 (23,516)	5.31
	130,323	8	2,073			4	132,408	
φ 350	286 (3,990)		(795)				286 (4,785)	0.65
	13,942		260			7	14,209	
φ 400	(1,545)		(5)				(1,550)	1.08
	29,246	144	1,041			11	30,442	
φ 450	(471)						(471)	0.39
	10,965		89				11,054	
φ 500	(1,650)			2,750			2,750 (1,650)	1.10
	27,628		478				28,106	
φ 600	235 (5,036)		(439)	620			855 (5,475)	0.40
	5,261		265				5,526	
φ 700	31 (4,887)		(138)				31 (5,025)	0.74
	16,823		81				16,904	
φ 800	(692)		(55)				(747)	0.42
	11,381		291				11,672	
φ 900	1,644						1,644	0.06
φ 1000	437						437	0.01
φ 1200	1,262						1,262	0.04
φ 1500	1,324						1,324	0.04
計	4,897 (51,726)	(253)	158 (17,923)	3,370	3,337 (7,229)	(260)	11,762 (77,391)	
	2,228,591	630	21,376		608,881	10,561	2,870,039	
総計	2,285,214	883	39,457	3,370	619,447	10,821	2,959,192	100.00
比率(%)	77.23	0.03	1.33	0.11	20.93	0.37	100.00	

◆ 用途別管種別延長

(単位 m)

用 途	铸铁管・ダクタイル铸铁管	石綿セメント管	鋼管・ステンレス管	ヒューム管	ビニル管・ポリエチレン管	不明管	計	比率(%)
導水管	4,897		158	3,370	3,337		11,762	0.40
送水管	51,726	253	17,923		7,229	260	77,391	2.61
配水管	2,228,591	630	21,376		608,881	10,561	2,870,039	96.99
総計	2,285,214	883	39,457	3,370	619,447	10,821	2,959,192	100.00

(4) 耐震管・耐震適合管別延長等 (単位 m)

	用 途	铸铁管・ダクタイル铸铁管	石綿セメント管	鋼管・ステンレス管	ヒューム管	ビニル管・ポリエチレン管	不明管	計	比 率(%)	経年管延長	比 率(%)	
基幹管路	導水管		4,897		158	3,370	3,337		11,762	0.40	6,423	54.61
		耐震管	451		67		74		592			
		耐震適合管	485						485			
		その他	3,961		91	3,370	3,263		10,685			
	送水管		51,726	253	17,923		7,229	260	77,391	2.62	22,615	29.22
		耐震管	5,595		17,923		1,993		25,511			
		耐震適合管	4,477						4,477			
		その他	41,654	253			5,236	260	47,403			
	配水本管		250,272	152	4,578			22	255,024	8.62	122,299	47.96
		耐震管	46,359		4,578				50,937			
		耐震適合管	19,115						19,115			
		その他	184,798	152				22	184,972			
計		306,895	405	22,659	3,370	10,566	282	344,177	11.63	151,337	43.97	
配水支管		1,978,319	478	16,798		608,881	10,539	2,615,015	88.37	559,567	21.40	
	耐震管	190,563		47		29,042		219,652				
	耐震適合管	785,773				140,428		926,201				
	その他	1,001,983	478	16,751		439,411	10,539	1,469,162				
配水管		2,228,591	630	21,376		608,881	10,561	2,870,039	96.99	681,866	23.76	
総 計		2,285,214	883	39,457	3,370	619,447	10,821	2,959,192	100.00	710,904	24.02	

※ 配水本管とはΦ300以上の配水管をいう。 ※ 経年管とは法定耐用年数の40年を経過した管をいう。

◆ 耐震適合率・耐震管の割合

- 基幹管路延長に対する耐震適合率 ： L2地震動に対して機能保持が可能
- 全管路延長に対する耐震適合率 ： 基幹管路はL2地震動、配水支管はL1地震動に対して機能保持が可能

	総延長 (m)		耐震適合性のある管路延長				耐震適合率 (%)		耐震管の割合 (%)	
			(m)		耐震管の延長 (m)					
	H27	H28	H27	H28	H27	H28	H27	H28	H27	H28
	(A)	(A) ’	(B)	(B) ’	(C)	(C) ’	(B) / (A)	(B) ’ / (A) ’	(C) / (A)	(C) ’ / (A) ’
基幹管路	337,201	340,786	87,946	94,939	63,414	70,407	26.1	27.9	18.8	20.7
管路全体	2,928,713	2,940,104	1,186,490	1,204,378	233,404	253,942	40.5	41.0	8.0	8.6

	H29	H30	H29	H30	H29	H30	H29	H30	H29	H30
	(D)	(D) ’	(E)	(E) ’	(F)	(F) ’	(E) / (D)	(E) ’ / (D) ’	(F) / (D)	(F) ’ / (D) ’
基幹管路	343,362	344,177	97,338	101,117	72,806	77,040	28.3	29.4	21.2	22.4
管路全体	2,952,852	2,959,192	1,222,591	1,246,970	271,919	296,692	41.4	42.1	9.2	10.0

6 水道料金の変遷

改訂年月日 給水装置 種別		昭和3.11.1			昭和16.1.1			昭和20.4.1		
		基本水量 (m³)	基本料金 (円)	超過料金 (円)	基本水量 (m³)	基本料金 (円)	超過料金 (円)	基本水量 (m³)	基本料金 (円)	超過料金 (円)
専用	家事用				(10) 10	(0.85) 0.90	(0.09) 0.09	(10) 10	(0.95) 1.00	(0.10) 0.10
	営業用	18	1.80	0.10	(10) 10	(0.95) 1.00	(0.09) 0.10	(10) 10	(1.05) 1.00	(0.10) 0.11
		180	16.00	0.09						100m³ 以上
	特別用	1,800	140.00	0.08	10	1.00	0.09			0.08
	湯屋用	180	12.00	0.065	300	20.00	0.05	300	22.00	0.055
	船舶用									
	散水・娯楽・臨時用	18	2.00	0.011	10	1.10	0.11	10	2.00	0.25
栓供用	家事用	共用栓(私設)			6	0.40	0.08	6	0.45	0.09
		〃 (公設)			5	0.30	0.07			
	営業用	〃 (私設)			6	0.45	0.09			
		〃 (公設)			5	0.35	0.08			
栓定額制	専用栓(最低料金一世帯5人まで)		1.00	1人0.10					1.10	0.11
	共用栓(最低料金一世帯5人まで)		0.50						0.55	
	牛馬		1 頭につき	0.20	1 頭につき			1 頭につき		0.22
	浴槽		1 個につき	0.20	1 個につき			1 個につき		0.22
	支栓		1 個につき	0.40	1 個につき			1 個につき		0.45

注 ()書は、連合栓使用の場合である。

改訂年月日 給水装置種別		昭和21.10.1			昭和22.4.1			昭和22.10.1		
		基本水量 (m ³)	基本料金 (円)	超過料金 (円)	基本水量 (m ³)	基本料金 (円)	超過料金 (円)	基本水量 (m ³)	基本料金 (円)	超過料金 (円)
専 用 栓	家事用	(10) 10		(0.50) 0.50	(10) 10	(9.00) 10.00	(1.00) 1.00	(10) 10	(22.50) 25.00	(2.50) 2.50
	営業用	(10)		(0.50)	(10)	(10.00)	(1.00)	(10)	(25.00)	(2.50)
	特別用	10		0.50	10	11.00	1.00	10	27.50	2.50
	湯屋用	300		0.20	300	150.00	0.40	300	375.00	1.00
	船舶用									
	散水・娯楽・臨時用	10		2.00	10	24.00	4.00	10	60.00	10.00
共用栓 家事用		6		0.40	6	4.00	0.80	6	10.00	2.00
定 額 制	専用栓(最低料金一世帯5人まで)			0.50		11.00	1.00		27.50	2.50
	共用栓(最低料金一世帯5人まで)					5.00	0.50		12.50	1.20
	牛馬	1 頭 に つ き		1.10	1 頭 に つ き		2.50	1 頭 に つ き		5.50
	浴槽	1 個 に つ き		1.10	1 個 に つ き		2.50	1 個 に つ き		5.50
	支栓	1 個 に つ き		2.00	1 個 に つ き		4.00	1 個 に つ き		10.00

昭和23.6.1			昭和23.8.1			昭和24.4.1			昭和26.12.1		
基本水量 (m ³)	基本料金 (円)	超過料金 (円)	基本水量 (m ³)	基本料金 (円)	超過料金 (円)	基本水量 (m ³)	基本料金 (円)	超過料金 (円)	基本水量 (m ³)	基本料金 (円)	超過料金 (円)
10	40	5	10	60	6	10	80	10	10	100	12
10	50	6	10	70	7	10	110	15	10	140	18
20	80	5	20	120	6	20	180	12	20	200	15
100	300	4	100	500	5	100	650	9	100	800	11
						10	250	25	10	250	25
10	200	20	10	300	30	10	500	60	10	500	60
10	40	4	10	50	5	10	70	8	10	80	10
	40	10		60	12		90	20		100	25
	40	8		50	10		75	18		80	20
1 頭 に つ き		10	1 頭 に つ き		15	1 頭 に つ き		20	1 頭 に つ き		25
1 個 に つ き		10	1 個 に つ き		15	1 個 に つ き		20	1 個 に つ き		25
1 個 に つ き		10	1 個 に つ き		15	1 個 に つ き		15	1 個 に つ き		20

給水装置種別		改訂年月日	昭和29.4.1			昭和33.5.1			昭和41.2.1		
		区分	基本水量 (m ³)	基本料金 (円)	超過料金 (円)	基本水量 (m ³)	基本料金 (円)	超過料金 (円)	基本水量 (m ³)	基本料金 (円)	超過料金 (円)
専用	家事用		10	120	14	10	150	17	10	220	25
	営業用		10	170	22	10	210	26	業務用 10	220	40
	特別用		20	240	18	20	300	22	官公署 学校用 10	220	33
	湯屋用		100	1,000	14	100	1,250	17	100	1,700	25
	船舶用		10	300	30	10	380	36			
	散水・娯楽・臨時用		10	600	75	10	750	90	10	750	90
共用栓	家事用	共用栓(私設)	10	95	12	10	120	14	10	170	20
		〃(公設)									
定額制	専用栓(最低料金一世帯5人まで)		5	120	30						
	共用栓(最低料金一世帯5人まで)		5	95	25						

給水装置種別	料 金	昭和44. 4. 1		
		基 本 料 金	従 量 料 金	
			第 1 段	第 2 段
20ミリメートル以下	10m ³ まで 280円	10m ³ をこえ 20m ³ までの分 1m ³ につき35円	20m ³ をこえる分 1m ³ につき 45円	1m ³ につき 25円
25ミリメートル	360円	20m ³ までの分 1m ³ につき 35円		
30ミリメートル	460円			
40ミリメートル	770円			
50ミリメートル	1,400円			
75ミリメートル	2,800円			
100ミリメートル	4,300円			
150ミリメートル	9,100円			
200ミリメートル	13,300円			
共用家事用	1戸につき 10m ³ まで200円	1戸につき10m ³ をこえる分 1m ³ につき25円		
特別給水	1m ³ につき 100円			

料 金 給水装置種別	基本料金	昭和51. 4. 1 (70. 7%)				
		従 量 料 金				
		第1段	第2段	第3段	第4段	湯屋用
20ミリメートル以下	10㎥まで 390円	10㎥をこえ 20㎥までの分 1㎥につき55円	20㎥をこえ 30㎥までの分 1㎥につき 70円	30㎥をこえ 50㎥までの分 1㎥につき 80円	50㎥を こえる分 1㎥につき 90円	1㎥につき 35円
25ミリメートル	540円	20㎥までの分 1㎥につき 55円				
30ミリメートル	830円					
40ミリメートル	1,400円					
50ミリメートル	2,800円					
75ミリメートル	5,600円					
100ミリメートル	8,600円					
150ミリメートル	18,200円					
200ミリメートル	26,600円					
共用家事用	1戸につき 10㎥まで 280円	1戸につき10㎥をこえる分 1㎥につき35円				
特別給水	1㎥につき 200円					

料 金 給水装置種別	基本料金	昭和55. 4. 1(44. 3%)				
		従 量 料 金				
		第1段	第2段	第3段	第4段	湯屋用
20ミリメートル以下	10㎥まで 490円	10㎥をこえ 20㎥までの分 1㎥につき75円	20㎥をこえ 30㎥までの分 1㎥につき 100円	30㎥をこえ 50㎥までの分 1㎥につき 120円	50㎥を こえる分 1㎥につき 140円	1㎥につき 50円
25 ミリ メ ー ト ル	810円	20㎥までの分 1㎥につき 75円				
30 ミリ メ ー ト ル	1,250円					
40 ミリ メ ー ト ル	2,100円					
50 ミリ メ ー ト ル	4,200円					
75 ミリ メ ー ト ル	8,400円					
100 ミリ メ ー ト ル	12,900円					
150 ミリ メ ー ト ル	27,300円					
200 ミリ メ ー ト ル	40,000円					
共用家事用	1戸につき 10㎥まで 390円	1戸につき10㎥をこえる分 1㎥につき50円				
特別給水	1㎥につき 300円					

料 金 給水装置種別	基本料金	昭和59.6.1 (37.2%)				
		従 量 料 金				
		第1段	第2段	第3段	第4段	湯屋用
20ミリメートル以下	10㎥まで 630円	10㎥をこえ 20㎥までの分 1㎥につき 105円	20㎥をこえ 30㎥までの分 1㎥につき 140円	30㎥をこえ 50㎥までの分 1㎥につき 170円	50㎥を こえる分 1㎥につき 200円	1㎥につき 65円
25ミリメートル	1,130円	20㎥までの分 1㎥につき 105円				
30ミリメートル	1,750円					
40ミリメートル	2,940円					
50ミリメートル	5,900円					
75ミリメートル	11,800円					
100ミリメートル	18,000円					
150ミリメートル	38,000円					
200ミリメートル	56,000円					
共用家事用	1戸につき 10㎥まで 520円	1戸につき10㎥をこえる分 1㎥につき65円				
特別給水	1㎥につき 420円					

料 金 給水装置種別	基本料金	昭和63.4.1 (12.7%)				
		従 量 料 金				
		第1段	第2段	第3段	第4段	湯屋用
20ミリメートル以下	10㎥まで 670円	10㎥をこえ 20㎥までの分 1㎥につき 120円	20㎥をこえ 30㎥までの分 1㎥につき 160円	30㎥をこえ 50㎥までの分 1㎥につき 195円	50㎥を こえる分 1㎥につき 230円	1㎥につき 70円
25ミリメートル	1,210円	20㎥までの分 1㎥につき 120円				
30ミリメートル	1,870円					
40ミリメートル	3,150円					
50ミリメートル	6,310円					
75ミリメートル	12,600円					
100ミリメートル	19,300円					
150ミリメートル	40,900円					
200ミリメートル	60,000円					
共用家事用	1戸につき 10㎥まで 560円	1戸につき10㎥をこえる分 1㎥につき70円				
特別給水	1㎥につき 480円					

※ 平成元年4月1日以降 消費税3%導入

※ 平成 9 年4月1日以降 消費税5%導入

料 金 給水装置種別	基本料金	平成9.6.1(12.8%:消費税及び地方消費税を含む)				
		従 量 料 金				
		第1段	第2段	第3段	第4段	湯屋用
20ミリメートル以下	10m ³ まで 750円	10m ³ をこえ 20m ³ までの分 1m ³ につき 135円	20m ³ をこえ 30m ³ までの分 1m ³ につき 180円	30m ³ をこえ 50m ³ までの分 1m ³ につき 220円	50m ³ を こえる分 1m ³ につき 260円	1m ³ につき 75円
25ミリメートル	1,360円	20m ³ までの分 1m ³ につき 135円				
30ミリメートル	2,110円					
40ミリメートル	3,560円					
50ミリメートル	7,130円					
75ミリメートル	14,230円					
100ミリメートル	21,800円					
150ミリメートル	46,190円					
200ミリメートル	67,760円					
共 用 家 事 用	1戸につき 10m ³ まで 630円	1戸につき10m ³ をこえる分 1m ³ につき75円				
特 別 給 水	1m ³ につき 540円					

[家島町]

ア 料金(100分の105を乗じ、10円未満の端数を切り捨てる)

給水装置種別	料 金 基本料金	平成9.4.1
		従 量 料 金
13ミリメートル	10m ³ まで 2,000円	10m ³ をこえる分1m ³ につき350円
20ミリメートル以上	10m ³ まで 4,500円	10m ³ をこえる分1m ³ につき350円
船舶用給水	1m ³ につき 430円	
その他の臨時給水	1m ³ につき 700円	

イ 量水器(100分の105を乗じ、10円未満の端数を切り捨てる)

量水器種別	金 額(1個につき)
20ミリメートル	200円
25ミリメートル	300円
30ミリメートル	400円
40ミリメートル	500円
50ミリメートル	2,000円
75ミリメートル	3,000円
100ミリメートル	5,000円

[家島町]

ア 料金(消費税及び地方消費税を含む)

給水装置種別	料 金 基本料金	平成18.4.1(暫定料金)
		従 量 料 金
13ミリメートル	10m ³ まで 1,700円	10m ³ をこえる分1m ³ につき280円
20ミリメートル以上	10m ³ まで 4,300円	10m ³ をこえる分1m ³ につき280円
船舶用給水	1m ³ につき 430円(100分の105を乗じ、10円未満の端数を切り捨てる)	

イ 量水器(消費税及び地方消費税を含む)

量水器種別	金 額(1個につき)
20ミリメートル	200円
25ミリメートル	300円
30ミリメートル	400円
40ミリメートル	500円
50ミリメートル	2,000円
75ミリメートル	3,000円
100ミリメートル	5,000円

[夢前町]

給水装置種別	料 金	平成15.2.1 (100分の105を乗じ、10円未満の端数を切り捨てる)		
	基本料金	従量料金(上水、立船野、馬頭、寺河内地内)		
		第1段	第2段	第3段
13ミリメートル	10㎥まで 1,390円	10㎥をこえ 50㎥までの分 1 ㎥につき 178円	50㎥をこえ 150㎥までの分 1 ㎥につき 183円	150㎥を こえる分 1 ㎥につき 188円
20ミリメートル	10㎥まで 1,610円			
25ミリメートル	10㎥まで 1,780円			
30ミリメートル	10㎥まで 2,010円			
40ミリメートル	10㎥まで 2,250円	従量料金(我孫子、熊部、小畑、坂根、佐中地区)		
		第1段	第2段	第3段
50ミリメートル	10㎥まで 3,450円	10㎥をこえ 50㎥までの分 1 ㎥につき 124円	50㎥をこえ 150㎥までの分 1 ㎥につき 127円	150㎥を こえる分 1 ㎥につき 131円
75ミリメートル	10㎥まで 4,100円			
100ミリメートル	10㎥まで 5,600円			
150ミリメートル	10㎥まで 8,500円			
200ミリメートル以上	管理者が別 に定める			

[香寺町]

給水装置種別	料 金	基本料金	平成9.4.1(100分の105を乗じ、10円未満の端数を切り捨てる)				
			従 量 料 金				
			第1段	第2段	第3段	第4段	湯屋用
13ミリメートル		7m ³ まで 1,100円	7m ³ をこえ 15m ³ までの分 1m ³ につき 160円	15m ³ をこえ 25m ³ までの分 1m ³ につき 175円	25m ³ をこえ 50m ³ までの分 1m ³ につき 190円	50m ³ を こえる分 1m ³ につき 205円	7m ³ を こえる分 1m ³ につき 160円
20ミリメートル		7m ³ まで 1,600円					
25ミリメートル		7m ³ まで 2,100円					
30ミリメートル		7m ³ まで 2,600円					
40ミリメートル		7m ³ まで 3,950円					
50ミリメートル		7m ³ まで 6,800円					
75ミリメートル		7m ³ まで 13,600円					
100ミリメートル		7m ³ まで 21,000円					
150ミリメートル		7m ³ まで 43,000円					
200ミリメートル以上		管理者が別 に定める					

[安富町]

ア 料金(100分の105を乗じ、10円未満の端数を切り捨てる)

料 金		平成9.4.1	
		基本料金	従 量 料 金
給水装置種別	13ミリメートル	10 ^{m³} まで 1,000円	10 ^{m³} をこえる分1 ^{m³} につき130円
	20～25ミリメートル	15 ^{m³} まで 1,700円	15 ^{m³} をこえる分1 ^{m³} につき150円
	30ミリメートル	30 ^{m³} まで 4,000円	30 ^{m³} をこえる分1 ^{m³} につき170円
	40ミリメートル	30 ^{m³} まで 5,000円	30 ^{m³} をこえる分1 ^{m³} につき210円
	50～75ミリメートル	50 ^{m³} まで 10,000円	50 ^{m³} をこえる分1 ^{m³} につき230円
官公署 学校 関係	25ミリメートル以下	20 ^{m³} まで 1,800円	20 ^{m³} をこえる分1 ^{m³} につき120円
	30ミリメートル以上	30 ^{m³} まで 3,000円	30 ^{m³} をこえる分1 ^{m³} につき120円
公 共 的 施 設		1か年 5,500円	—

イ 量水器(100分の105を乗じ、10円未満の端数を切り捨てる)

量水器種別	金 額(1個につき)
13ミリメートル	50 円
20～25ミリメートル	100 円
30～40ミリメートル	200 円
50ミリメートル	900 円
75ミリメートル	1,100 円

料 金 給水装置種別	基本料金	平成21. 4. 1(料 金 統 一)				
		従 量 料 金				
		第1段	第2段	第3段	第4段	湯屋用
20ミリメートル以下	10m ³ まで 750円	10m ³ をこえ 20m ³ までの分 1m ³ につき 135円	20m ³ をこえ 30m ³ までの分 1m ³ につき 180円	30m ³ をこえ 50m ³ までの分 1m ³ につき 220円	50m ³ を こえる分 1m ³ につき 260円	1 m ³ につき 75円
25ミリメートル	1,360円					
30ミリメートル	2,110円					
40ミリメートル	3,560円					
50ミリメートル	7,130円					
75ミリメートル	14,230円					
100ミリメートル	21,800円					
150ミリメートル	46,190円					
200ミリメートル	67,760円					
共用家事用	1戸につき 10m ³ まで 630円	1戸につき10m ³ をこえる分 1 m ³ につき75円				
特別給水	1 m ³ につき 540円					

給水装置種別	料 金	基本料金	平成26.4.1 (消費税及び地方消費税を含まない)				
			従 量 料 金				
			第1段	第2段	第3段	第4段	湯屋用
20ミリメートル以下	10m ³ まで 714円	10m ³ をこえ 20m ³ までの分 1m ³ につき 129円	20m ³ をこえ 30m ³ までの分 1m ³ につき 171円	30m ³ をこえ 50m ³ までの分 1m ³ につき 210円	50m ³ を こえる分 1m ³ につき 248円	1m ³ につき 71円	
25ミリメートル	1,295円	20m ³ までの分 1m ³ につき 129円					
30ミリメートル	2,010円						
40ミリメートル	3,390円						
50ミリメートル	6,790円						
75ミリメートル	13,552円						
100ミリメートル	20,762円						
150ミリメートル	43,990円						
200ミリメートル	64,533円						
共 用 家 事 用	1戸につき 10m ³ まで 600円	1戸につき10m ³ をこえる分 1m ³ につき71円					
特 別 給 水	1m ³ につき 514円						

※ 平成26年4月1日 消費税8%改定に伴い従来の税込料金表を税抜料金表に改定(税抜ベースでの改定率は0%)

給水装置種別	料 金	基本料金	平成28.4.1(消費税及び地方消費税を含まない) (14.7%)				
			従 量 料 金				
			第1段	第2段	第3段	第4段	第5段
13ミリメートル	795円	5㎡まで基本料金内	11～20㎡ 1㎡につき 146円	21～30㎡ 1㎡につき 195円	31～50㎡ 1㎡につき 239円	51㎡～ 1㎡につき 281円	
20ミリメートル	820円	6～10㎡ 1㎡につき5円					
25ミリメートル	2,230円	5㎡まで基本料金内					
30ミリメートル	3,050円	6～10㎡ 1㎡につき146円					
40ミリメートル	5,400円	10㎡まで 基本料金内					
50ミリメートル	9,300円						
75ミリメートル	20,500円	30㎡まで基本料金内					
100ミリメートル	33,600円	50㎡まで基本料金内					
150ミリメートル	88,900円	150㎡まで基本料金内 151㎡～ 1㎡につき281円					
200ミリメートル	155,300円	300㎡まで基本料金内 301㎡～ 1㎡につき281円					
湯 屋 用	口径別に同上	1㎡につき76円					
特 別 給 水	—	1㎡につき580円					

7 分担金の変遷

(単位 円)

メータ口径	昭和44. 2. 1	昭和51. 2. 1	昭和55. 2. 1	昭和63. 4. 1	平成4. 4. 1 (消費税を含む)	平成9. 6. 1 (消費税及び地方消費税を含む)
13ミリメートル	10,000	30,000	45,000	54,000	54,000	54,000
20ミリメートル	20,000	80,000	120,000	144,000	144,000	144,000
25ミリメートル	30,000	140,000	210,000	250,000	250,000	250,000
30ミリメートル	50,000	210,000	320,000	380,000	380,000	380,000
40ミリメートル	100,000	430,000	650,000	780,000	780,000	780,000
50ミリメートル	180,000	740,000	1,100,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000
75ミリメートル	500,000	2,000,000	3,000,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000
100ミリメートル	1,000,000	4,000,000	6,100,000	7,300,000	7,300,000	7,300,000
150ミリメートル	2,700,000	11,000,000	17,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
200ミリメートル	5,500,000	23,000,000	35,000,000	42,000,000	42,000,000	42,000,000


[家島町] [夢前町] [香寺町] [安富町]

メータ口径	平成18.3.27(消費税及び地方消費税を含む) メータ口径変更時に姫路市と各旧町の差額があれば徴収する。ただし、減額になる場合は徴収しない。				平成21. 4. 1 (分担金統一)	平成26. 4. 1 (消費税及び地方消費税を含まない)
13ミリメートル	105,000	94,500	105,000	52,500	54,000	51,400
20ミリメートル	315,000	157,500	194,250	84,000	144,000	137,100
25ミリメートル	525,000	283,500	309,750	157,500	250,000	238,000
30ミリメートル	735,000	472,500	420,000	252,000	380,000	361,900
40ミリメートル	1,260,000	787,500	703,500	525,000	780,000	742,800
50ミリメートル	1,890,000	1,260,000	1,050,000	787,500	1,300,000	1,238,000
75ミリメートル	4,200,000	3,150,000	2,257,500	1,575,000	3,600,000	3,428,500
100ミリメートル	6,825,000	6,300,000	3,780,000	—	7,300,000	6,952,300
150ミリメートル	—	管理者が別に定める	管理者が別に定める	—	20,000,000	19,047,600
200ミリメートル	—			—	42,000,000	40,000,000

※消費税抜きに改定

Ⅱ 機構・人事

1 機構(平成31年(2019年)3月31日現在)

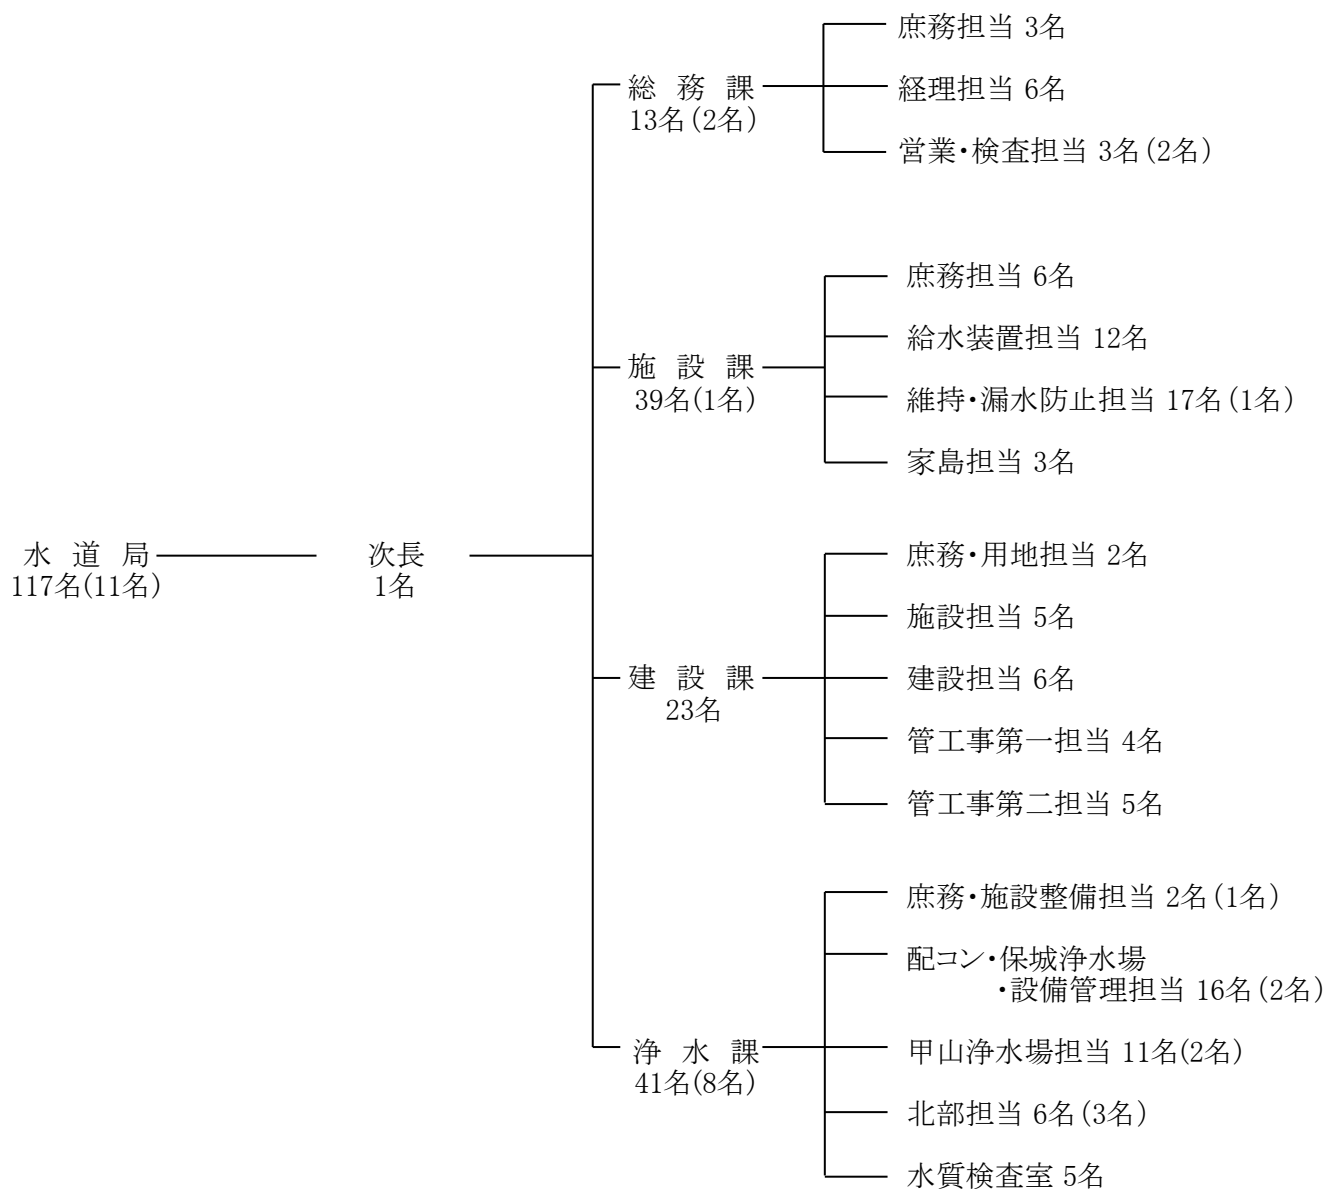

※ 管理者除く

※ ()内は短時間再任用職員数を外書き

2 事務分掌(平成31年(2019年)3月31日現在)

(1) 総務課

- ① 局の組織及び事務分掌に関すること。
- ② 局の庶務に関すること。
- ③ 総合的企画、調整及び統計に関すること。
- ④ 文書の取扱い及び公印に関すること。
- ⑤ 条例、管理規程等の制定及び改廃に関すること。
- ⑥ 公告式及び令達に関すること。
- ⑦ 市議会の議案に関すること。
- ⑧ 公文書の公開等の連絡調整に関すること。
- ⑨ 職員の募集、試験及び選考に関すること。
- ⑩ 職員の任免、分限、懲戒、服務、賞罰その他身分に関すること。
- ⑪ 職員の給与、児童手当、旅費及び被服貸与に関すること。
- ⑫ 職員の研修、福利厚生及び公務災害補償に関すること。
- ⑬ 労働組合に関すること。
- ⑭ 工事の検査に関すること。
- ⑮ 検査資料の収集及び整理に関すること。
- ⑯ 水道料金の改定に関すること。
- ⑰ 水道料金制度に関すること。
- ⑱ 水道メーターの検針制度及び水道料金の集金制度に関すること。
- ⑲ 開閉栓及び精算業務に関すること。
- ⑳ 水道メーターの検針、取替え及び修理に関すること。
- ㉑ 水道使用量の計量及び認定に関すること。
- ㉒ 給水装置使用に係る給水契約並びに監視、取締り及び処分に関すること。
- ㉓ 水道料金等(水道料金及び下水道使用料をいう。以下同じ。)の徴収及び収納整理に関すること。
- ㉔ 水道料金等の督促及び減額更正に関すること。
- ㉕ 水道料金の不納欠損処分に関すること。
- ㉖ 水道料金滞納者の停水処分に関すること。
- ㉗ 資産の保険等に関すること。
- ㉘ 公有財産及び公用車の総括及び総合調整に関すること。
- ㉙ 本庁舎、共同倉庫等の管理及び秩序保持に関すること。
- ㉚ 工事、設計等の入札及び契約に関すること。
- ㉛ 物品の調達、出納、保管及び検収に関すること。
- ㉜ 委託契約、長期継続契約等の審査及び調整に関すること。
- ㉝ 予算の原案の作成及び決算の調製に関すること。
- ㉞ 経営分析、財務計画及び資金計画に関すること。
- ㉟ その他会計に係る財政に関すること。
- ㊱ 水道事業の用に供する土地の取得の総合調整及び処分に関すること。
- ㊲ 職員の安全衛生に関すること。

(2) 施設課

- ① 水道施設の基本計画及び実施計画(他課所管分を除く。)に関すること。
- ② 管栓弁類の台帳及び配管図の整備保管に関すること。
- ③ 給水装置台帳の整備保管に関すること。
- ④ 鉄管工の資格試験に関すること。
- ⑤ 無線の管理運営に関すること。
- ⑥ 浄水施設内を除く導水管、送水管、配水管及び給水管の維持管理に関すること。
- ⑦ 水圧の調整に関すること。
- ⑧ 消火栓の増設及び維持管理に関すること。
- ⑨ 漏水防止に関すること。
- ⑩ 水圧試験に関すること。
- ⑪ 給水装置に関すること。
- ⑫ 指定給水装置工事事業者に関すること。
- ⑬ 開発事業等の審査に関すること。

- ⑭ 編入前の家島町の区域における次に掲げる事務に関すること。
 - ア 水道料金（船舶用給水に係るものに限る。）の集金に関すること。
 - イ 水道メーターの保管に関すること。
 - ウ 受水に関すること。
 - エ 送水施設及び配水池の操作運転及び維持管理並びに整備及び改良に関すること。
 - オ ポンプ場の操作運転及び維持管理並びに整備及び改良に関すること。
 - カ 配水制御装置の処理業務並びに整備及び改良に関すること。
 - キ 浄水場等の薬品の管理に関すること。

(3) 建設課

- ① 水道施設の基本計画及び実施計画（他課所管分を除く。）に関すること。
- ② 水道施設の基本計画及び実施計画の統括に関すること。
- ③ 水道施設の建設に伴う各種認可申請に関すること。
- ④ 水道施設の新設、拡張及び改良に関すること。
- ⑤ 配水管、送水管及び導水管の布設替えに関すること。
- ⑥ 新設、拡張及び改良に係る受託工事に関すること。
- ⑦ 移設工事（施設課所管分を除く。）に関すること。
- ⑧ 材料の検査及び承認に関すること。
- ⑨ 水道メーターの承認に関すること。

(4) 浄水課（第1号から第6号までに掲げる事務については、他課所管分を除く。）

- ① 水道施設の基本計画及び実施計画に関すること。
- ② 自己水の取水並びに県水等の受水及び分水に関すること。
- ③ 取水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水池の操作運転及び維持管理並びに整備及び改良に関すること。
- ④ ポンプ場の操作運転及び維持管理並びに整備及び改良に関すること。
- ⑤ 配水制御装置の処理業務並びに整備及び改良に関すること。
- ⑥ 浄水場等の薬品の管理に関すること。
- ⑦ 姫路市水道資料館・水の館の管理及び運営に関すること。
- ⑧ 水質の検査及び改善に関すること。
- ⑨ 水質汚濁の調査及び防止に関すること。
- ⑩ 浄水場及び配水池の業務に従事する者の衛生検査に関すること。
- ⑪ 水質統計に関すること。

3 職員配置表

(平成31年(2019年)3月31日現在)

区 分	行 政 職																	技 能 労 務 職								総 計		
	事 務 職									技 術 職								合 計	統括班長 5級	班 長 4級	主任技工士 4級	技工士 3級	技工員 2級	作業員 1級	再任用フルタイム		合 計	
	参 事 8級	主 幹 7級	課長補佐 6級	係 長 5級	主 任 4級	主 事 3級	主事補 2級	再任用フルタイム	小 計	参 事 8級	主 幹 7級	課長補佐 6級	係 長 5級	技術主任 4級	技 師 3級	技師補 2級	再任用フルタイム											小 計
次長										1								1	1									1
総務課		1		3	6	3			13										13									13
総 務 課 長		1							1										1									1
庶 務 担 当				1	1	1			3										3									3
経 理 担 当				1	3	2			6										6									6
営 業 ・ 検 査 担 当				1	2				3										3									3
施設課				1	4	3			8		1		3	2			1	7	15	1	3	16	1		1	2	24	39
施 設 課 長											1							1	1									1
庶 務 担 当				1	2	2			5									5			1					1	6	
給 水 装 置 担 当					1				1				1	1			1	3	4		1	6			1	8	12	
維 持 ・ 漏 水 防 止 担 当													1	1				2	2	1	2	9	1		1	1	15	17
家 島 担 当					1	1			2				1					1	3								3	
建設課			1		1				2		1	1	3	5	3	3		16	18	1		4				5	23	
建 設 課 長											1							1	1								1	
庶 務 ・ 用 地 担 当			1		1				2									2									2	
施 設 担 当												1	3			1		5	5								5	
建 設 担 当												1						1	1	1		4				5	6	
管 工 事 第 一 担 当													1	1	1	1		4	4								4	
管 工 事 第 二 担 当													1	1	2	1		5	5								5	
浄水課					1				1		1	3	4	1	1		1	11	12	1	3	18	2		1	4	29	41
浄 水 課 長											1							1	1								1	
庶 務 ・ 施 設 整 備 担 当					1				1				1					1	2								2	
配コン・保城浄水場・設備管理担当												1					1	2	2	1	1	11			1	14	16	
甲 山 浄 水 場 担 当												1						1	1		1	5	2		2	10	11	
北 部 担 当													1					1	1		1	2			1	1	5	6
水 質 検 査 室												1	2	1	1			5	5								5	
合 計		1	1	4	12	6			24	1	3	4	10	8	4	3	2	35	59	3	6	38	3		2	6	58	117

4 年齢別職員構成

(平成31年(2019年)3月31日現在)

職区分 課別 年 齢	事 務 職					技 術 職					技 能 労 務 職					合 計	比 率 (%)
	総務課	施設課	建設課	浄水課	計	総務課	施設課	建設課	浄水課	計	総務課	施設課	建設課	浄水課	計		
20歳未満																	
20歳以上25歳未満								2		2		1		1	2	4	3.4
25 " 30 "	1				1			1		1						2	1.7
30 " 35 "	2				2			2	1	3						5	4.3
35 " 40 "								3		3		2		3	5	8	6.8
40 " 45 "	5				5		3	4	1	8		6		2	8	21	17.9
45 " 50 "	1	4		1	6		2	2	1	5		6	3	12	21	32	27.4
50 " 55 "	2	2	1		5			1	5	6		4	1	4	9	20	17.1
55 " 60 "	2	2	1		5	1	1	1	1	4		2	1	3	6	15	12.8
60歳以上							1		2	3		3		4	7	10	8.5
計	13	8	2	1	24	1	7	16	11	35		24	5	29	58	117	100.0
平均年齢	46.6					45.3					48.1						—

(管理者、短時間再任用職員を除く)

5 勤続年数別職員構成

(平成31年(2019年)3月31日現在)

職区分 課別 年 数	事 務 職					技 術 職					技 能 労 務 職					合 計	比 率 (%)
	総務課	施設課	建設課	浄水課	計	総務課	施設課	建設課	浄水課	計	総務課	施設課	建設課	浄水課	計		
1年未満																	
1年以上3年未満								3		3		1			1	4	3.4
3 " 5 "								1		1				1	1	2	1.7
5 " 10 "	2				2			4		4						6	5.1
10 " 15 "	1				1		1	1	1	3						4	3.4
15 " 20 "	3				3			1	1	2		10		9	19	24	20.5
20 " 25 "	3	3		1	7		2	4	1	7		2	2	8	12	26	22.2
25 " 30 "	2	1			3		2		4	6		4	2	4	10	19	16.2
30 " 35 "	2	2	1		5		1	2	2	5		4		4	8	18	15.4
35年以上		2	1		3	1	1		2	4		3	1	3	7	14	12.0
計	13	8	2	1	24	1	7	16	11	35		24	5	29	58	117	100.0
平均勤続年数	24.2					20.5					24.1						—

(管理者、短時間再任用職員を除く)

6 給料別(本俸)職員構成

(平成31年(2019年) 3月31日現在)

職 区 分 給 料	事務職		技術職		技能労務職		計	
	職員数	比率	職員数	比率	職員数	比率	職員数	比率
150,000円以上～160,000円未満					1	1.7	1	0.9
160,000 " ～170,000 "								
170,000 " ～180,000 "					1	1.7	1	0.9
180,000 " ～190,000 "								
190,000 " ～200,000 "			2	5.7			2	1.7
200,000 " ～210,000 "								
210,000 " ～220,000 "			1	2.9			1	0.9
220,000 " ～230,000 "								
230,000 " ～240,000 "								
240,000 " ～250,000 "	1	4.2	1	2.9	6	10.3	8	6.8
250,000 " ～260,000 "	1	4.2	2	5.7			3	2.6
260,000 " ～270,000 "	1	4.2	1	2.9			2	1.7
270,000 " ～280,000 "					1	1.7	1	0.9
280,000 " ～290,000 "			2	5.7	1	1.7	3	2.6
290,000 " ～300,000 "			1	2.9			1	0.9
300,000 " ～310,000 "			1	2.9	2	3.4	3	2.6
310,000 " ～320,000 "					2	3.4	2	1.7
320,000 " ～330,000 "	2	8.3	2	5.7	6	10.3	10	8.5
330,000 " ～340,000 "	3	12.5			4	6.9	7	6.0
340,000 " ～350,000 "	1	4.2	2	5.7	5	8.6	8	6.8
350,000 " ～360,000 "	1	4.2	1	2.9	6	10.3	8	6.8
360,000 " ～370,000 "	2	8.3	1	2.9	14	24.1	17	14.5
370,000 " ～380,000 "	7	29.2	2	5.7	6	10.3	15	12.8
380,000 " ～390,000 "	2	8.3	7	20.0	2	3.4	11	9.4
390,000 " ～400,000 "	1	4.2	1	2.9	1	1.7	3	2.6
400,000 " ～410,000 "	1	4.2	4	11.4			5	4.3
410,000 " ～420,000 "								
420,000 " ～430,000 "			2	5.7			2	1.7
430,000 " ～440,000 "	1	4.2					1	0.9
440,000 " ～450,000 "			1	2.9			1	0.9
450,000 " ～460,000 "			1	2.9			1	0.9
460,000 " ～470,000 "								
470,000 " ～480,000 "								
480,000 " ～490,000 "								
490,000 " ～500,000 "								
500,000 " ～510,000 "								
510,000 " ～520,000 "								
520,000 " ～530,000 "								
530,000 " ～540,000 "								
540,000 " ～550,000 "								
550,000 " ～560,000 "								
560,000 " ～570,000 "								
570,000 " ～580,000 "								
580,000 " ～590,000 "								
計	24	100.0	35	100.0	58	100.0	117	100.0

(管理者、短時間再任用職員を除く)

7 年度別給与支給状況

(単位 千円)

年度別 区 分	26年度 (2014年度)	27年度 (2015年度)	28年度 (2016年度)	29年度 (2017年度)	30年度 (2018年度)
延 人 員 (人)	1,639	1,618	1,576	1,536	1,536
本 俸	536,439	530,624	512,400	499,896	493,743
扶 養 手 当	21,879	21,944	20,994	20,273	21,133
地 域 手 当	16,893	16,725	16,150	15,748	15,586
1 人 当 たり 月 平 均 給 料	327	328	325	325	321
時 間 外 勤 務 手 当	43,651	44,909	44,801	54,628	48,437
期 末 及 び 勤 勉 手 当	201,054	208,262	202,746	199,303	199,249
そ の 他 手 当	34,103	32,167	31,586	30,934	28,760
給 与 総 額	854,019	854,631	828,677	820,782	806,908
1人当り月平均 給 与 総 額	521	528	526	534	525

(管理者を除く)

8 年度別職員構成

職区分 年度別	事務職	技術職	技能労務職	計
平成26年度	(3) 24	(6) 29	(7) 69	(16) 122
平成27年度	(2) 25	(4) 30	(6) 67	(12) 122
平成28年度	(2) 25	(3) 32	(4) 64	(9) 121
平成29年度	(2) 25	(2) 32	(4) 62	(8) 119
平成30年度	(3) 24	(2) 35	(6) 58	(11) 117

(管理者を除く、()内は短時間再任用職員数を外書き)

Ⅲ施設

1 水源の種類と能力等

(1) 水源の種類と能力

名称	完工年	能力 (m ³ /日)	種別 (m ³ /日)	所 在 地	敷地面積 (m ²)
甲 山 浄 水 場	昭和45年	60,000	表流水 60,000	姫路市豊富町豊富1849番地	29,793
保 城 浄 水 場	昭和38年	17,700	表流水 12,000 地下水 5,700	姫路市保城 527番地	14,767
兼 田 浄 水 場	昭和25年	20,400	伏流水 18,000 地下水 9,870	姫路市兼田48番地の1	9,678
町 裏 浄 水 場	昭和4年	18,000	表流水 3,000 地下水 15,000	姫路市八代 700番地	22,429
山 崎 浄 水 場	昭和24年	16,400	伏流水 14,400 地下水 4,100	姫路市飾磨区山崎217番地の1	11,977
龍 野 浄 水 場	平成19年	7,200	地下水 6,440	たつの市龍野町北龍野164番地の1	借地 (4,368)
田 井 浄 水 場	昭和38年	7,000	地下水 7,000	姫路市田井台1番地の7	6,891
林 田 浄 水 場	昭和41年	(1,340)	(地下水 1,340)	姫路市林田町六九谷1027番地の2	1,140
補 助 浄 水 場	昭和45年			姫路市林田町六九谷1052番地の3	539
計		146,700	表流水 75,000 伏流水 32,400 地下水 48,110		97,214 (4,368)

夢前町

名称	完工年	能力 (m ³ /日)	種別 (m ³ /日)	所 在 地	敷地面積 (m ²)
文 殿 浄 水 場	昭和50年	2,400	表流水 2,400	姫路市夢前町苅野2135番地他	4,090
塚 本 浄 水 場	平成19年	1,000	地下水 1,000	姫路市夢前町塚本74番地2	578
木 戸 浄 水 場	昭和42年	820	伏流水 820	姫路市夢前町新庄1405番地	766
岡 浄 水 場	平成17年	1,350	地下水 1,310	姫路市夢前町前之庄1159番地1他	690
置 本 浄 水 場	昭和48年	2,000	地下水 2,000	姫路市夢前町置本317番地	225
小計		7,570	表流水 2,400 伏流水 820 地下水 4,310		6,349

名称	完工年	能力 (m ³ /日)	種別 (m ³ /日)	所 在 地	敷地面積 (m ²)
立 船 野 浄 水 場	平成11年	144	表流水 140	姫路市夢前町山之内甲482番地5	101
我 孫 子 浄 水 場	昭和33年	120	表流水 120	姫路市夢前町山之内乙532番地2他	266
佐 中 浄 水 場	平成22年	138	表流水 67	姫路市夢前町山之内丙280番地1	借地 (380m ²)
熊 部 浄 水 場	平成10年	29	表流水 29	姫路市夢前町山之内丁305番地10	59
坂 根 浄 水 場	平成10年	18	表流水 18	姫路市夢前町山之内戊512番地4	45
馬 寺 浄 水 場	平成13年	72	表流水 66	姫路市夢前町山之内己770番地1	652
小 畑 浄 水 場	平成10年	53	表流水 53	姫路市夢前町山之内庚284番地	82
小計		574	表流水 493		1,205
計		8,144	表流水 2,893 伏流水 820 地下水 4,310		7,554 (380)

香寺町

名称	完工年	能力 (m ³ /日)	種別 (m ³ /日)	所 在 地	敷地面積 (m ²)
香 寺 浄 水 場	平成25年	4,500	地下水 5,260	姫路市香寺町犬飼1027番地他	2,542
香 寺 第 1 水 源 地	昭和43年	(260)	(地下水 260)	姫路市香寺町中仁野679番地の7	711
香 寺 第 2 水 源 地	昭和50年	(260)	(地下水 260)	姫路市香寺町香呂74番地の6	321
香 寺 第 3 水 源 地	昭和50年	(3,010)	(地下水 3,010)	姫路市香寺町中仁野406番地	332
香 寺 第 4 水 源 地	昭和53年	(2,250)	(地下水 2,250)	姫路市香寺町犬飼871番地27他	273
計		4,500	地下水 5,260		4,179

安富町

名称	完工年	能力 (m ³ /日)	種別 (m ³ /日)	所 在 地	敷地面積 (m ²)
安 志 浄 水 場	平成23年	2,200	地下水 1,650	姫路市安富町安志1238番地1他	1,651
植 木 野 浄 水 場	平成21年	2,500	地下水 1,870	姫路市安富町植木野747番地1他	2,737
小計		4,700	地下水 3,520		4,388
関 浄 水 場	平成6年	110	地下水 110	姫路市安富町関804番地の54	635
小計		110	地下水 110		635
計		4,810	地下水 3,630		5,023

合 計

地 域	浄水場数	能力 (m ³ /日)	種別 (m ³ /日)	備 考	敷地面積 (m ²)
旧 姫 路 市 地 域	7	146,700	表流水 75,000 伏流水 32,400 地下水 48,110		94,680
旧 家 島 町 地 域	0	0	—	赤穂市からの送水のみ	0
旧 夢 前 町 地 域	12	8,144	表流水 2,893 伏流水 820 地下水 4,310		6,349
旧 香 寺 町 地 域	1	4,500	地下水 5,260	予備として第1・第2水源を有する	4,179
旧 安 富 町 地 域	3	4,810	地下水 3,630		5,023
計	23	164,154	表流水 77,893 伏流水 33,220 地下水 61,310		110,231

(2) 配水池の種類と容量

名 称	完工年	所 在 地	数量(池)	容量(m ³)
甲 山 高 区 配 水 池	昭和47年	姫路市豊富町豊富1374番地の7	2	2,400
甲 山 低 区 配 水 池	昭和47年	〃 豊富町豊富1374番地の8	2	14,000
城 見 台 低 区 配 水 池	昭和57年	〃 城見台二丁目1111番地の15	2	120
城 見 台 中 区 配 水 池	昭和59年	〃 城見台三丁目1111番地の162	2	570
城 見 台 高 区 配 水 池	昭和62年	〃 城見台三丁目1111番地の173	2	450
御 蔭 隧 道 配 水 池	昭和63年	〃 豊富町御蔭3131番地	2	12,000
唐 端 配 水 池	昭和41年	〃 飾東町夕陽ヶ丘116	1	80
北 平 野 配 水 池	平成9年	〃 梅ヶ谷町 773番地の5	3	45,000
八 丈 岩 山 配 水 池	昭和51年	〃 田寺東一丁目 906番地の100	1	1,000
青 山 配 水 池	平成12年	〃 青山字向山1470番地の485	2	2,000
高 木 配 水 池	昭和40年	〃 花田町高木 585番地	2	2,500
光 大 寺 配 水 池	昭和42年	〃 四郷町東阿保1455番地の70	2	4,500
的 形 配 水 池	昭和38年	〃 木場 277番地	2	1,000
男 山 配 水 池	昭和4年	〃 山野井町 431番地の4	2	3,000
山 崎 配 水 池	NO. 1 昭和37年	〃 飾磨区山崎 945番地の7	2	2,500
	NO. 2 平成4年	〃 飾磨区山崎 945番地の7	1	5,000
太 市 配 水 池	昭和43年	〃 西脇1580番地の68	2	10,000
丁 配 水 池	昭和53年	〃 勝原区丁 丁山国有林内	(1)	(50)
美 濃 山 配 水 塔	昭和41年	〃 町田 252番地の2	1	1,200
白 鳥 配 水 池	昭和57年	〃 白鳥台三丁目1343番地の681	2	1,000
グリーンハイツ 配 水 池	昭和58年	〃 打越1336番地の122	1	1,000
上 構 配 水 池	昭和41年	〃 林田町上構 341番地の2	2	300
八 幡 配 水 池	昭和41年	〃 林田町八幡 752番地の82	1	100
大 堤 配 水 池	昭和41年	〃 林田町大堤55番地の33	1	54
合計(22配水池)	――	――	40	109,774

家島町

名 称	完工年	所 在 地	数量(池)	容量(m ³)
家 島 第 一 配 水 池	昭和59年	姫路市家島町真浦1975番地の21	2	1,080
家 島 第 二 配 水 池	平成11年	〃 家島町真浦2069番地の31	1	2,000
観 音 配 水 池	平成13年	〃 家島町宮2141番地	2	100
横 山 配 水 池	平成7年	〃 家島町真浦2263番地の27	1	75
真 浦 配 水 池	平成5年	〃 家島町真浦1756番地の22	1	60
男 鹿 配 水 池	昭和60年	〃 家島町宮2165番地の8	2	105
西 島 配 水 池	昭和59年	〃 家島町坊勢685番地	1	41
合計(7配水池)	――	――	10	3,461

夢前町

名 称	完工年	所 在 地	数量(池)	容量(m ³)
文 殿 配 水 池	昭和49年	姫路市夢前町蒔野1955番地10他	2	600
蒔 野 配 水 池	平成5年	〃 夢前町野畑550番地21	1	500
護 持 配 水 池	昭和40年	〃 夢前町護持1366番地14	1	100
宗 安 配 水 池	昭和40年	〃 夢前町護持1360番地3	1	20
バ ー ズ タ ウ ン 配 水 池	平成27年	〃 夢前町護持1364番地973	2	340
峠 配 水 池	昭和40年	〃 夢前町神種1268番地1他	1	150
高 長 配 水 池	昭和40年	〃 夢前町高長555番地1	1	20
小 坪 配 水 池	昭和40年	〃 夢前町寺2101番地2	1	20
木 戸 配 水 池	昭和40年	〃 夢前町新庄1351番地9	1	100
み ど り 丘 受 水 池	昭和52年	〃 夢前町前之庄864番地104	1	1700
み ど り 丘 配 水 池	昭和52年	〃 夢前町前之庄871番地8	1	30
荒 神 山 低 区 第 1 配 水 池	昭和40年	〃 夢前町前之庄30番地46	1	100
荒 神 山 低 区 第 2 配 水 池	昭和62年	〃 夢前町前之庄30番地23	2	300
又 坂 配 水 池	昭和58年	〃 夢前町又坂423番地3他	1	2000
置 本 配 水 池	昭和60年	〃 夢前町置本327番地72他	2	900
小計(15配水池)	――	――	19	6,880

名 称	完工年	所 在 地	数量(池)	容量(m ³)
立 船 野 配 水 池	平成11年	姫路市夢前町山之内甲482番地の5	2	120
我 孫 子 配 水 池	昭和32年	〃 夢前町山之内乙532番地の2	1	30
佐 中 配 水 池	平成22年	〃 夢前町山之内丙280番地1	2	60
熊 部 配 水 池	昭和40年	〃 夢前町山之内丁305番地の10	1	17
坂 根 配 水 池	昭和40年	〃 夢前町山之内戊512番地の4	1	17
馬 寺 配 水 池	平成13年	〃 夢前町山之内己770番地の9	1	50
小 畑 配 水 池	昭和41年	〃 夢前町山之内庚284番地	1	28
合計(7配水池)	――	――	9	322
合計(22配水池)	――	――	28	7,202

香寺町

名 称	完工年	所 在 地	数量(池)	容量(m ³)
中 村 調 整 池	昭和41年	姫路市香寺町恒屋2286番地2	(1)	(32)
中 寺 調 整 池	昭和41年	〃 香寺町中寺432番地	2	680
溝 口 調 整 池	昭和41年	〃 香寺町溝口225番地195	2	240
第 一 配 水 池	昭和41年	〃 香寺町行重524番地10他	(2)	(441)
第 二 配 水 池	昭和49年	〃 香寺町犬飼860番地41	2	1300
青 葉 台 調 整 池	昭和49年	〃 香寺町須加院338番地488	2	150
県 水 受 水 池	昭和49年	〃 香寺町須加院410番地2	2	1680
谷 山 調 整 池	昭和41年	〃 香寺町相坂1335番地4	2	20
矢 田 部 調 整 池		〃 香寺町矢田部583番地19	(1)	(150)
合計(6配水池・調整池)	――	――	12	4,070

安富町

名 称	完工年	所 在 地	数量(池)	容量(m ³)
枋 原 配 水 池	平成元年	姫路市安富町枋原32番地1	2	171
名 坂 配 水 池	平成元年	〃 安富町名坂309番地31	3	179
安 志 北 配 水 池	昭和61年	〃 安富町安志600番地13	2	215
安 志 西 配 水 池	平成12年	〃 安富町安志765番地7	2	400
安 志 配 水 池	昭和58年	〃 安富町三森13番地他	3	480
春 配 水 池	平成2年	〃 安富町三森478番地1	2	31
植 木 野 高 区 配 水 池	昭和50年	〃 安富町塩野213番地26他	2	350
植 木 野 低 区 配 水 池	平成21年	〃 安富町植木野747番地1	2	705
三 坂 配 水 池	平成元年	〃 安富町瀬川61番地160	3	109
小計(9配水池)	———	—————	21	2,640
関 配 水 池	平成6年	〃 安富町関804番地54	2	79
合計(1配水池)	———	—————	2	79
合計(10配水池)	———	—————	23	2,719

合 計

地 域	施設数	備 考	数量(池)	容量(m ³)
旧 姫 路 市 地 域	22		40	109,774
旧 家 島 町 地 域	7		10	3,461
旧 夢 前 町 地 域	22		28	7,202
旧 香 寺 町 地 域	6		12	4,070
旧 安 富 町 地 域	10		23	2,719
計	67	—————	113	127,226

2 生野ダム(敷地:姫路市持ち分 2,124/10,000、土地総面積701,197.16㎡)

施 設		概 要	備 考
建 物	管理事務所	鉄筋コンクリート造 陸屋根2階建 1棟	姫路市持ち分 21.24% 総床面積581.03㎡
	そ の 他	その他管理用付属建物一式	(内訳) 管理事務所 252.40㎡ そ の 他 328.63㎡
	小水力発電所	鉄筋コンクリート造 平屋建 1棟	床面積82.4㎡ 姫路市持ち分 20.5%
え ん 堤		堤高 56.5m 堤頂巾 4.0m 堤頂長 220.0m 堤体積 150,441㎡ 1堤	姫路市持ち分 2,124/10,000

3 受水

企 業 名	開始年	種別	受水量(㎡/日)	受水地点
赤 穂 市	S41.10	浄水	最大 4,000	赤穂市中広 (赤穂送水ポンプ場)
兵 庫 県 企 業 庁	S54.6	浄水	最大 44,030	北平野配水池
	H19.4	浄水	最大 10,500	太市配水池
	H22.4	浄水	最大 15,000	甲山浄水池
	S54.8	浄水	最大 4,000	みどり丘受水池
	S57.10	浄水	最大 4,000	県水受水池
西播磨水道企業団	S61.4	浄水	最大 3,000	網干配水場

4 原浄水施設

(1) 甲山浄水場 位置 姫路市豊富町豊富 1849 番地
 標高 +41.5m 地盤高
 浄水能力 60,000 m³/日

取水設備	取水門	(予備施設) 鉄筋コンクリート造 W3.4m×L4.5m×H1.6m 1 門 鉄筋コンクリート造 W2.3m×L6.3m×H1.5m 1 門																					
	取水門扉	(予備施設) 鋳鉄製電動門扉 1.8m×0.9m 1 基 ステンレス製電動門扉 1.0m×1.5m 1 基																					
	導水渠	(予備施設) 鉄筋コンクリート造 1.8m×1.05m L= 35m プレキャストコンクリート造 1.0m×1.5m L=574m サイフォン部 鋳鉄管 φ1,200 L= 48m																					
	沈砂池	鉄筋コンクリート造 W10m×L20m×H3m 1 池 急速攪拌機(粉末活性炭用) 3.7kW 2 基																					
	除塵機	<table><tr><td>型 式</td><td>水路寸法</td><td>通水量</td><td>スクリーン目巾</td><td>かき揚</td><td>電動機出力</td></tr><tr><td></td><td>m</td><td>m³/分</td><td>mm</td><td>m/秒</td><td>kW</td></tr><tr><td>ろ面循環式スクリーン</td><td>3.0×6.6</td><td>62.5</td><td>2.5</td><td>1.5</td><td>7.5</td></tr></table> 水面平行式ネットスクリーン W3.0m×H6.2m1 基					型 式	水路寸法	通水量	スクリーン目巾	かき揚	電動機出力		m	m ³ /分	mm	m/秒	kW	ろ面循環式スクリーン	3.0×6.6	62.5	2.5	1.5
型 式	水路寸法	通水量	スクリーン目巾	かき揚	電動機出力																		
	m	m ³ /分	mm	m/秒	kW																		
ろ面循環式スクリーン	3.0×6.6	62.5	2.5	1.5	7.5																		
	原水水質モニター室	コンクリートブロック造 陸屋根平屋建 延床面積 21.15m ² 1 棟 設置計測器:水温計、pH計、濁度計、アルカリ度計、導電率計、塩素要求量計																					

1 系列

取水設備	導水管		鋳鉄管 φ900 L=88.5m					
	着水井		鉄筋コンクリート造 W8.0m×L12.0m×H3.0m 1井					
	着水ポンプ		立型斜流ポンプ(350V2M) φ350×16.0m ³ /分×H12m×45kW 4台					
	ポンプ室		鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 延床面積 142.20m ² 1棟					
浄水設備	薬品注入設備	次亜塩素酸ソーダ注入設備	貯留槽 容量 18 m ³ FRP+PVC製 3槽					
			小出槽 容量 1 m ³ FRP+PVC製 2槽					
			屋外排液槽 容量 1 m ³ 鉄筋コンクリート造 FRPライニング					
			移送ポンプ マグネットポンプ 50m ³ /分×0.75kW 2台					
			注入機(一軸偏芯ネジ形定量ポンプ)					
			種別、系統	能力(ℓ/分)	台数	出力(kW)	注 入 点	
	前次亜	1系	3.03	1台	0.4	混薬池		
		2系	3.56	1台	0.4	混薬池		
	中次亜	1系	0.50	2台	0.4	沈殿池		
2系		0.50	2台	0.4	沈殿池			
後次亜		0.50	2台	0.4	浄水池			
設備	消石灰投入設備		乾式オートフィーダー 130kg/時 1台					
			溶解槽 V=0.7m ³ 2槽					
備			500 kgコンテナパック除芥装置付 ブロー用ベビコン 0.75kw 1台					
	PAC注入設備		貯留槽 V=25m ³ 2槽					
			注入機(一軸偏芯ネジ形定量ポンプ)					

		<table><tr><td>形 式</td><td>台数</td><td>注入量 ℓ/分</td><td>出力 kw</td><td>備 考</td></tr><tr><td>一軸偏芯ネジ形定量 ポンプ</td><td>2</td><td>2.57</td><td>0.4</td><td>インバータ回転数制御</td></tr></table>	形 式	台数	注入量 ℓ/分	出力 kw	備 考	一軸偏芯ネジ形定量 ポンプ	2	2.57	0.4	インバータ回転数制御
	形 式	台数	注入量 ℓ/分	出力 kw	備 考							
一軸偏芯ネジ形定量 ポンプ	2	2.57	0.4	インバータ回転数制御								
	薬品注入棟	鉄筋コンクリート造 陸屋根 3 階建 延床面積 432m ² 1 棟										
沈 で ん 設 備	薬品混和池	鉄筋コンクリート造 W12.0m×L4.0m×H3.0m 1 池 攪拌機 5.5kW 2 台										
	分配集合槽	鉄筋コンクリート造 複合式 1 槽 (分配槽) φ 2.8m×H7.2m (集合槽) φ 7.3m×H5.3m										
	高速沈でん池	鉄筋コンクリート造(スラリー循環式) φ 24.0m×H8.75m 2 池 有効容量 2,200 m ³ 2 池										
ろ	急速ろ過池	鉄筋コンクリート造(重力式) W4.24m×L8.72m×2 槽 6 池										
		ろ過速度	120m/日									
		洗浄方式	洗浄管固定式									
	集水方式	レオポルドブロック										
過	表洗ポンプ設備	両吸込渦巻ポンプ(350CGM) φ 350×14.8m ³ /分×H28.0m×100kW 2 台 真空ポンプ										
		型 式	台数	真空度 mmHg	風 量 m ³ /分	出力 kw	吸込径 mm					
		40NV 6M	1	620	1.0	2.2	40					
設 備	洗 浄 水 槽	鉄筋コンクリート造 W10.0m×L20.0m×H3.0m 1 槽										
	洗浄水槽 送水ポンプ設備	両吸込渦巻ポンプ(200CFN) φ 200×6.0m ³ /分×H21.0m×30kW 2 台 真空ポンプ										
		型 式	台数	真空度 mmHg	風 量 m ³ /分	出力 kw	吸込径 mm					
		40NV 6M	1	620	1.0	2.2	40					
	配 電 盤 室	コンクリートブロック造 陸屋根平屋建 延床面積 14.26m ² 1 棟										

2系列

取水設備	導水管		鑄鉄管 φ800 L= 89m												
	着水井		鉄筋コンクリート造 W12.0m×L17.0m×H2.4m 1井												
	着水ポンプ		立型斜流ポンプ(300VZM) φ300×12.0m³/分×H12m×37kW 3台												
	取水ポンプ薬注棟		鉄筋コンクリート造 陸屋根 3階建 延床面積 620.73m²1棟												
浄水設備	薬品注入設備	活性炭注入設備	貯留ホッパー V=1.5m³ 1基 300 kgコンテナパック使用 湿式集塵機 溶解槽 V=1.0m³ 1槽 乾式オートフィーダー 52kg/時 1基 沈砂池へ注入												
		消石灰投入設備	乾式オートフィーダー 75 kg/時 1台 500 kgコンテナパック使用除芥装置付 ブロー用ベビコン 0.75kw 1台												
		PAC注入設備	貯留槽 V=25m³ 2槽 注入機(一軸偏芯ネジ形定量ポンプ)0.4kW 2台												
	沈でん設備	薬品混和池	鉄筋コンクリート造 W4.4m×L13.1m×H7.0m 1池 攪拌機 11kW 1台												
		横流沈でん池 (フロック形成池)	鉄筋コンクリート造(傾斜板式) W13.1m×L70.0m×H5.9m 2池 フロキュレーター 8台 汚泥掻寄機 2台												
	ろ過設備	急速ろ過池	鉄筋コンクリート造(自動洗浄式) W4.8m×L7.75m 8池 ろ過池上屋 41.15m³ 1棟												
			ろ過速度	120m/日											
			洗浄方式	洗浄管固定式											
			集水方式	レオポルドブロック											
		真空ポンプ室	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 延 49.20 m²												
		真空ポンプ	<table><tr><td>台数</td><td>真空度 mmHg</td><td>風量 m³/分</td><td>出力 kw</td><td>吸込径 mm</td></tr><tr><td>2</td><td>400</td><td>1.2</td><td>5.5</td><td>65</td></tr></table>					台数	真空度 mmHg	風量 m³/分	出力 kw	吸込径 mm	2	400	1.2
台数	真空度 mmHg	風量 m³/分	出力 kw	吸込径 mm											
2	400	1.2	5.5	65											
コンプレッサー	ベビコン 1.5kw 2台														
沈でん池上屋	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 41.15 m²														


1、2系列共通

浄水設備	送水	塩素混和池	鉄筋コンクリート造 W2.0m×L10.8m×H2.0m 1 池 後塩素																																								
		浄 水 池	鉄筋コンクリート造 W36.0m×L20.0m×H3.0m 1 池 W31.5m×L20.0m×H3.0m 1 池																																								
		送水ポンプ設備	<table><tr><th>型 式</th><th>台数</th><th>揚程 m</th><th>吐出量 m³/分</th><th>出 力 kw</th><th>吸込径 mm</th><th>備 考</th></tr><tr><td>多段渦巻ポンプ 150MS</td><td>1</td><td>74.0</td><td>2.00</td><td>45.0</td><td>125</td><td rowspan="2">高区用</td></tr><tr><td>両吸込渦巻ポンプ 200×100CJNM</td><td>2</td><td>88.0</td><td>3.47</td><td>110.0</td><td>200</td></tr><tr><td>両吸込渦巻ポンプ 350CHM</td><td>4</td><td>51.0</td><td>15.00</td><td>180.0</td><td>350</td><td>低区用</td></tr><tr><td>両吸込渦巻ポンプ 350CHM</td><td>3</td><td>51.0</td><td>12.10</td><td>150.0</td><td>350</td><td>御蔭用</td></tr></table>							型 式	台数	揚程 m	吐出量 m³/分	出 力 kw	吸込径 mm	備 考	多段渦巻ポンプ 150MS	1	74.0	2.00	45.0	125	高区用	両吸込渦巻ポンプ 200×100CJNM	2	88.0	3.47	110.0	200	両吸込渦巻ポンプ 350CHM	4	51.0	15.00	180.0	350	低区用	両吸込渦巻ポンプ 350CHM	3	51.0	12.10	150.0	350	御蔭用
		型 式	台数	揚程 m	吐出量 m³/分	出 力 kw	吸込径 mm	備 考																																			
		多段渦巻ポンプ 150MS	1	74.0	2.00	45.0	125	高区用																																			
	両吸込渦巻ポンプ 200×100CJNM	2	88.0	3.47	110.0	200																																					
	両吸込渦巻ポンプ 350CHM	4	51.0	15.00	180.0	350	低区用																																				
	両吸込渦巻ポンプ 350CHM	3	51.0	12.10	150.0	350	御蔭用																																				
		真空ポンプ																																									
		<table><tr><th>型 式</th><th>台数</th><th>真空度 mmhg</th><th>風 量 m³/分</th><th>出力 kw</th><th>吸込径 mm</th><th>備 考</th></tr><tr><td>40NV 6M</td><td>1</td><td>620</td><td>1.0</td><td>2.2</td><td>40</td><td>高区用</td></tr><tr><td>40NV 6M</td><td>2</td><td>620</td><td>1.0</td><td>2.2</td><td>40</td><td>低区用</td></tr><tr><td>40NV 6M</td><td>2</td><td>650</td><td>1.0</td><td>2.2</td><td>40</td><td>御蔭用</td></tr></table>							型 式	台数	真空度 mmhg	風 量 m³/分	出力 kw	吸込径 mm	備 考	40NV 6M	1	620	1.0	2.2	40	高区用	40NV 6M	2	620	1.0	2.2	40	低区用	40NV 6M	2	650	1.0	2.2	40	御蔭用							
型 式	台数	真空度 mmhg	風 量 m³/分	出力 kw	吸込径 mm	備 考																																					
40NV 6M	1	620	1.0	2.2	40	高区用																																					
40NV 6M	2	620	1.0	2.2	40	低区用																																					
40NV 6M	2	650	1.0	2.2	40	御蔭用																																					
備 備	ポ ン プ 室	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 283.56 m² 高区、低区用 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 191.88 m² 御蔭用																																									
	排 水 池	鉄筋コンクリート造 W4.0m×L22.0m×H3.5m 3 池 攪拌機 3.75kW 2 台 電動ゲート 4 台																																									
	排水ポンプ室	コンクリートブロック造 陸屋根平屋建 延床面積 26.98m² 1 棟																																									
	ポンプ設備	(排水用) 立型汚水ポンプ φ 200×5.0m³/分×H9.0m×15kW 1 台 (排泥池投入用) 水中汚水ポンプ φ 100×1.0m³/分×H10.0m×5.9kW 2 台																																									
	処 理 設 備	上澄水返送設備	(ポンプ井)鉄筋コンクリート造 W2.0m×L5.0m×H5.0m 1 井																																								
(ポンプ室)コンクリートブロック造 陸屋根平屋建 延床面積 29.16m² 1 棟																																											
(ポンプ室)立型汚水ポンプ φ 250×6.0m³/分×H15.0m×30kW 2 台																																											
排泥池設備		(ポンプ井)鉄筋コンクリート造 W10.4m×L5.4m×H6.9m 1 井																																									
		(ポンプ室)鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 延床面積 45.35m² 1 棟																																									
	(ポンプ)水中汚水ポンプ φ 80×0.6m³/分×H15.0m×5.5kW 3 台																																										
備 濃 縮	濃 縮 槽	(分配槽)W1.0m×L1.0m×H1.2m 1 槽 (1次・2次濃縮槽)φ 12.0m×H6.67m 2 槽 掻寄機 0.75kW 2 台																																									

設備		鉄筋コンクリート造 陸屋根 2 階建 延床面積 44.96m ² 1 棟																		
	汚泥ポンプ設備	(汚泥供給用) 自吸式渦巻ポンプ φ 80×0.80m ³ /分×H15.0m×7.5kW 2 台 (二次濃縮槽投入用) 自吸式渦巻ポンプ φ 80×0.40m ³ /分×H10.0m×3.7kW 2 台 (排水用) 水中汚水ポンプ φ 50×0.20m ³ /分×H15.0m×1.5kW 1 台																		
脱 水	汚泥処理棟	鉄筋コンクリート造 陸屋根 2 階建 延床面積 888.0m ² 1 棟																		
	汚泥混合槽	W1.5m×L3.0m×H2.1m (2 連槽) (攪拌機 3.7kW 付) 1 槽 W1.5m×L1.5m×H2.1m 1 槽 (攪拌機 2.2kW 付)																		
	給 水 槽	W2.0m×L2.0m×H2.8m 1 槽 容量 10 m ³ 給水管口径 80A																		
	消石灰注入設備	(貯留槽) φ 1.8m 1 槽 500 kgコンテナパック使用 (注入機) 乾式オートフィーダー 3,200L/時×0.55kW 1 台 (溶解槽) W0.7m×L0.7m×H1.2m 1 槽 攪拌機 0.4kw付																		
	ポンプ設備	(汚泥圧入用) 自吸式渦巻ポンプ φ 80×1.0m ³ /分×H35.0m×22kW 2 台 (脱水機圧搾用) 多段渦巻ポンプ φ 80×0.5m ³ /分×H155.0m×30kW 3 台 (ろ布洗浄用) 多段渦巻ポンプ φ 150×2.0m ³ /分×H80.0m×55kW 2 台 真空ポンプ <table><tr><td>型 式</td><td>台数</td><td>真空度 mmhg</td><td>風量 m³/分</td><td>出力 kw</td><td>吸込径 mm</td></tr><tr><td>液封回転式</td><td>1</td><td>600</td><td>1.95</td><td>3.7</td><td>50</td></tr><tr><td>液封回転式</td><td>1</td><td>400</td><td>2.60</td><td>5.5</td><td>50</td></tr></table>	型 式	台数	真空度 mmhg	風量 m ³ /分	出力 kw	吸込径 mm	液封回転式	1	600	1.95	3.7	50	液封回転式	1	400	2.60	5.5	50
	型 式	台数	真空度 mmhg	風量 m ³ /分	出力 kw	吸込径 mm														
液封回転式	1	600	1.95	3.7	50															
液封回転式	1	400	2.60	5.5	50															
油圧ユニット	(貯油槽) 2 槽 (油圧ポンプ) 多段渦巻ポンプ φ 40×40~210kg/cm ² ×11kW 2 台																			
設 備		ブロード用コンプレッサー <table><tr><td>型 式</td><td>台数</td><td>容 量 m³/分</td><td>出力 kw</td><td>口径 mm</td></tr><tr><td>水冷式OSP-22M6W</td><td>2</td><td>3.7</td><td>22</td><td>25</td></tr></table> 空気槽 鋼板製円筒型口径 1.25m×高さ 3.65m 容量 4.21 m ³ 高圧 8.5 kg/cm ² 常圧 7.0 kg/cm ² 1 台 鋼板製円筒型口径 1.25m×高さ 3.65m 容量 4.00 m ³ 高圧 9.5 kg/cm ² 常圧 7.0 kg/cm ² 1 台	型 式	台数	容 量 m ³ /分	出力 kw	口径 mm	水冷式OSP-22M6W	2	3.7	22	25								
	型 式	台数	容 量 m ³ /分	出力 kw	口径 mm															
水冷式OSP-22M6W	2	3.7	22	25																
空気供給設備	計装用コンプレッサー <table><tr><td>型 式</td><td>台数</td><td>容 量 m³/分</td><td>出力 kw</td><td>口径 mm</td></tr><tr><td>ベビコン</td><td>1</td><td>0.3</td><td>1.5</td><td>25</td></tr></table> 空気槽 鋼板製円筒型口径 0.48m×高さ 0.76m 容量 0.12 m ³ 高圧 8.5 kg/cm ² 除湿器 空気量 0.72 m ³ /分 出力 0.31kw RDA-6G	型 式	台数	容 量 m ³ /分	出力 kw	口径 mm	ベビコン	1	0.3	1.5	25									
型 式	台数	容 量 m ³ /分	出力 kw	口径 mm																
ベビコン	1	0.3	1.5	25																
	脱 水 機	(脱水機) 全自動ダイヤフラムプレス式 ろ過面積 91m ² 2 台 ISDH-1250 38 室																		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

甲山浄水場フロー図

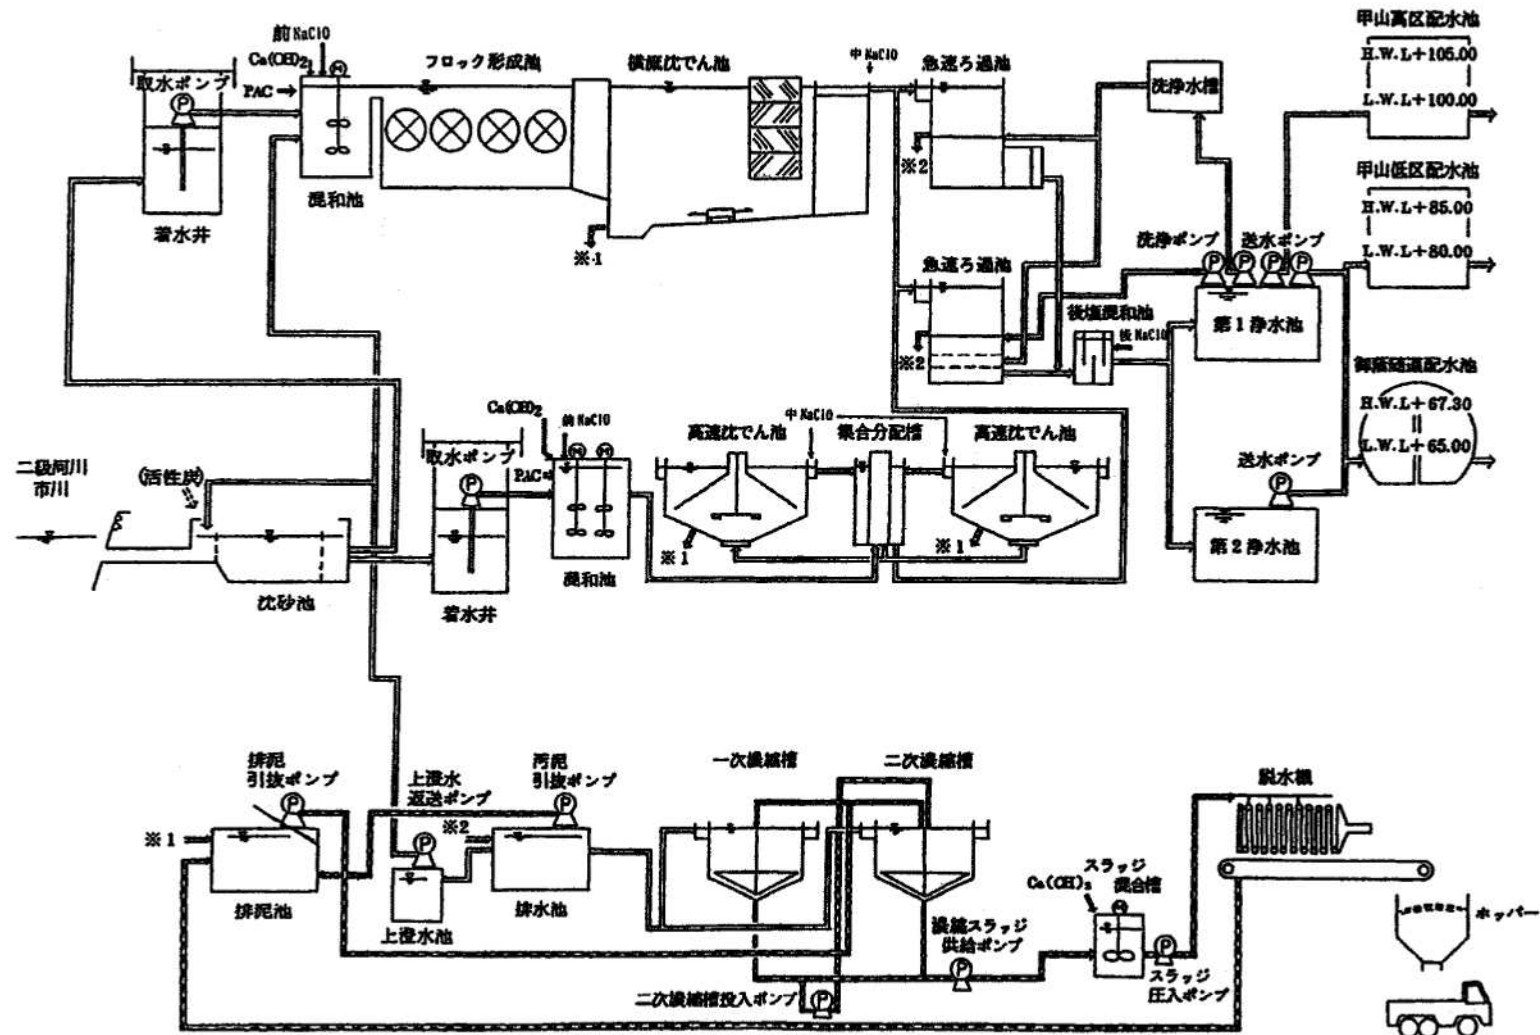


(2) 保城浄水場 位置 姫路市保城 527 番地
 標高 +24.7m ポンプ室床上
 浄水能力 17,700 m³/日

取水設備	取水門	鉄筋コンクリート造 巾 2.0m 深さ 1.5m 2門													
	沈砂池	鉄筋コンクリート造 巾 5.0m 長さ 18.7m 深さ 3.4m 2 池													
	分配槽	鉄筋コンクリート造 巾 4.4m 長さ 3.3m 深さ 3.1m 1 槽													
	導水管	铸铁管 口径 600mm 長さ 890m													
	着水井	鉄筋コンクリート造 W3.0m×L7.25m×H4.3m 2 眼													
	着水ポンプ室	鉄骨造スレート葺平屋建 延床面積 7.62m ² 1 棟													
	着水ポンプ設備	立型斜流ポンプ φ 300×8.0m ³ /分×H11.0m×22kW 2 台													
	浅井戸	鉄筋コンクリート造 φ 4.0m×H5.0m 1 井													
	取水ポンプ室	鉄骨造スレート葺平屋建 延床面積 30.41m ² 1 棟													
	取水電気盤室	鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 7.62 m ² 1 棟													
浄水設備	取水ポンプ設備	横軸自吸式渦巻ポンプ φ 150×2.0m ³ /分×H7.5m×7.5kW 3 台													
	薬品注入設備	PSI注入設備	貯留槽 容量 6m ³ PE製 1槽 注入ポンプ <table><tr><td>型 式</td><td>台数</td><td>口径 mm</td><td>吐出量 ℓ/分</td><td>出力 kw</td></tr><tr><td>ダイヤフラム式ポンプ</td><td>1</td><td>20</td><td>1.0</td><td>0.2</td></tr></table>				型 式	台数	口径 mm	吐出量 ℓ/分	出力 kw	ダイヤフラム式ポンプ	1	20	1.0
型 式	台数	口径 mm	吐出量 ℓ/分	出力 kw											
ダイヤフラム式ポンプ	1	20	1.0	0.2											
浄薬品	次亜塩素酸ソーダ注入設備	注入機(一軸偏芯ネジ形定量ポンプ) (前・中次亜用)1.17L/分×0.4kW 2 台 着水井・高沈 (後次亜用)0.24L/分×0.4kW 2 台 混和池 貯留槽 容量 6m ³ FRP+PVC製 2槽 自動軟水装置 イオン交換式 2台													
	次亜塩素酸注入室	鉄筋コンクリート造 陸屋根 2 階建 1 階部分 105.0m ² 1 室													

水	注 入 設 備	消石灰投入設備	乾式オートフィーダー 32 L/時 0.75KW 1台 溶解槽 鋼板製 0.20 m³ 攪拌機 0.1KW 消石灰ホッパー 鋼板製 5.5 m³ 集芥機 22.8 m³/分 400 kgコンテナバック使用																							
		PAC注入設備	貯留槽 容量 6m³ ポリエチレン製 2槽 小出槽 容量 0.2 m³ ポリ塩化ビニール製 1槽 注入機 (一軸偏芯ネジ形定量ポンプ) 1.14L/分×0.4kW 2台 注入用 (マグネット式ポンプ) 20.0L/分×0.2kW 2台 移送用																							
	沈 で ん 設 備	薬品混和池	鉄筋コンクリート造 W3.7m×L3.7m×H5.9m 1池 攪拌機 5.5kW 1台																							
		分 配 槽	鉄筋コンクリート造 W2.8m×L3.7m×H2.6m 1槽																							
		高速沈でん池	鉄筋コンクリート造 スラッジブランケット式 (1系) φ 20.5m×H6.5m 1池 (2系) φ 21.0m×H6.8m 1池																							
設 備	ろ 過 設 備	急速ろ過池	鉄筋コンクリート造 W6.0m×L5.4m 6池 <table><tr><td>ろ過速度</td><td colspan="5">120m/日</td></tr><tr><td>洗浄方式</td><td colspan="5">洗浄管固定式</td></tr><tr><td>集水方式</td><td colspan="5">三角型有孔ブロック</td></tr></table>						ろ過速度	120m/日					洗浄方式	洗浄管固定式					集水方式	三角型有孔ブロック				
		ろ過速度	120m/日																							
洗浄方式	洗浄管固定式																									
集水方式	三角型有孔ブロック																									
		洗浄水槽 送水ポンプ設備	渦巻ポンプ φ 200×3.4m³/分×H26.0m×22kW 1台 真空ポンプ <table><tr><td>型 式</td><td>台数</td><td>真空度 mmHg</td><td>風 量 m³/分</td><td>出力 kw</td><td>口径 mm</td></tr><tr><td>25NV 6M</td><td>1</td><td>200</td><td>0.17</td><td>0.75</td><td>25</td></tr></table>						型 式	台数	真空度 mmHg	風 量 m³/分	出力 kw	口径 mm	25NV 6M	1	200	0.17	0.75	25						
型 式	台数	真空度 mmHg	風 量 m³/分	出力 kw	口径 mm																					
25NV 6M	1	200	0.17	0.75	25																					
浄 水 設 備	ろ 過 設 備	浄 水 井	鉄筋コンクリート造 W10.0m×L19.9m×H3.0m 1池 V=2,500m³(2池割) 1池																							
		洗浄水槽	鉄筋コンクリート造(高架水槽) φ 11.0m×H2.1m 1槽 H. W. L40.3m L. W. L38.2m																							
	送 配 水 設 備	送水ポンプ設備	<table><tr><td>型 式</td><td>台数</td><td>揚程 m</td><td>吐出量 m³/分</td><td>出力 kw</td><td>吸込径 mm</td></tr><tr><td>渦巻ポンプ 250 ×150 CJNM</td><td>2</td><td>44.0</td><td>5.6</td><td>75</td><td>250</td></tr></table>						型 式	台数	揚程 m	吐出量 m³/分	出力 kw	吸込径 mm	渦巻ポンプ 250 ×150 CJNM	2	44.0	5.6	75	250						
		型 式	台数	揚程 m	吐出量 m³/分	出力 kw	吸込径 mm																			
		渦巻ポンプ 250 ×150 CJNM	2	44.0	5.6	75	250																			
配水(直送) ポンプ設備	<table><tr><td>型 式</td><td>台数</td><td>揚程 m</td><td>吐出量 m³/分</td><td>出力 kw</td><td>吸込径 mm</td></tr><tr><td>渦巻ポンプ 200 ×100 CJNM</td><td>3</td><td>40.0</td><td>5.0</td><td>55</td><td>200</td></tr><tr><td>渦巻ポンプ 150 ×125 CHNM</td><td>2</td><td>50.0</td><td>1.95</td><td>30</td><td>150</td></tr></table>						型 式	台数	揚程 m	吐出量 m³/分	出力 kw	吸込径 mm	渦巻ポンプ 200 ×100 CJNM	3	40.0	5.0	55	200	渦巻ポンプ 150 ×125 CHNM	2	50.0	1.95	30	150		
型 式	台数	揚程 m	吐出量 m³/分	出力 kw	吸込径 mm																					
渦巻ポンプ 200 ×100 CJNM	3	40.0	5.0	55	200																					
渦巻ポンプ 150 ×125 CHNM	2	50.0	1.95	30	150																					
		真 空 ポ ン プ	<table><tr><td>型 式</td><td>台数</td><td>真空度 mmHg</td><td>風 量 m³/分</td><td>出力 kw</td><td>口径 mm</td></tr><tr><td>25NVD61.5</td><td>2</td><td>700</td><td>0.5</td><td>1.5</td><td>25</td></tr></table>						型 式	台数	真空度 mmHg	風 量 m³/分	出力 kw	口径 mm	25NVD61.5	2	700	0.5	1.5	25						
型 式	台数	真空度 mmHg	風 量 m³/分	出力 kw	口径 mm																					
25NVD61.5	2	700	0.5	1.5	25																					

備	備		25NVD	1	400	0.55	1.5	25	
		送配水ポンプ室	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 161.9 m ²						
排水処理設備	排水池設備	排水池上澄水池	鉄筋コンクリート造 W10.0m×L7.5m×H2.7m 1 池						
		上澄水返送ポンプ	水中ポンプ φ 150×3.0m ³ /分×H7.0m×11kW 2 台						
		汚泥池投入ポンプ	水中ポンプ φ 100×1.0m ³ /分×H8.0m×5.5kW 2 台						
	濃縮設備	濃 縮 槽	鉄筋コンクリート造 φ 11.0m×H4.75m 1 槽						
排水処理設備	濃縮設備	汚泥池引抜ポンプ	水中ポンプ φ 65×0.6m ³ /分×H16.0m×5.5kW 1 台 φ 65×1.0m ³ /分×H14.0m×5.5kW 1 台						
		放水池排水ポンプ	水中ポンプ φ 150×2.7m ³ /分×H10.0m×7.5kW 2 台						
		濃縮汚泥引抜ポンプ	水中ポンプ φ 80×0.6m ³ /分×H15.0m×5.5kW 2 台						
		排 水 池	鉄筋コンクリート造 W8.0m×L13.0m×H3.5m 1 池						
	設備	汚泥サービスタンク	V=2.0m ³ 1 槽 攪拌機 0.75kW 1 基						
		排水処理室	鉄筋コンクリート造 陸屋根 2 階建 延床面積 307.04m ² 1 棟						
	設備	脱水乾燥設備	脱 水 機	全自動ダイヤフラムプレス式 1,000mm×26 室 1 台 ろ過面積 94m ²					
			ケーキ貯留ホッパー	油圧開閉式 容量5m ³					
発電設備	発 電 機		ディーゼルエンジン 437.5kVA×530PS 1 基 A重油使用 3.300V 76.5A						
	発電機室		鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 延床面積 88.09m ² 1 棟						
	重 油 タ ン ク		鋼板円筒型 容量 4,000ℓ 1 基						
浄 水 管 理 セ ン タ ー			鉄筋コンクリート造 陸屋根 2 階建 延床面積 1,131.20m ² 1 棟 (1 階)水質担当事務室、水質検査室 (2 階)浄水課事務室、会議室、 配水コントロール室・保城浄水場浄水監視室						

保城浄水場フロー図

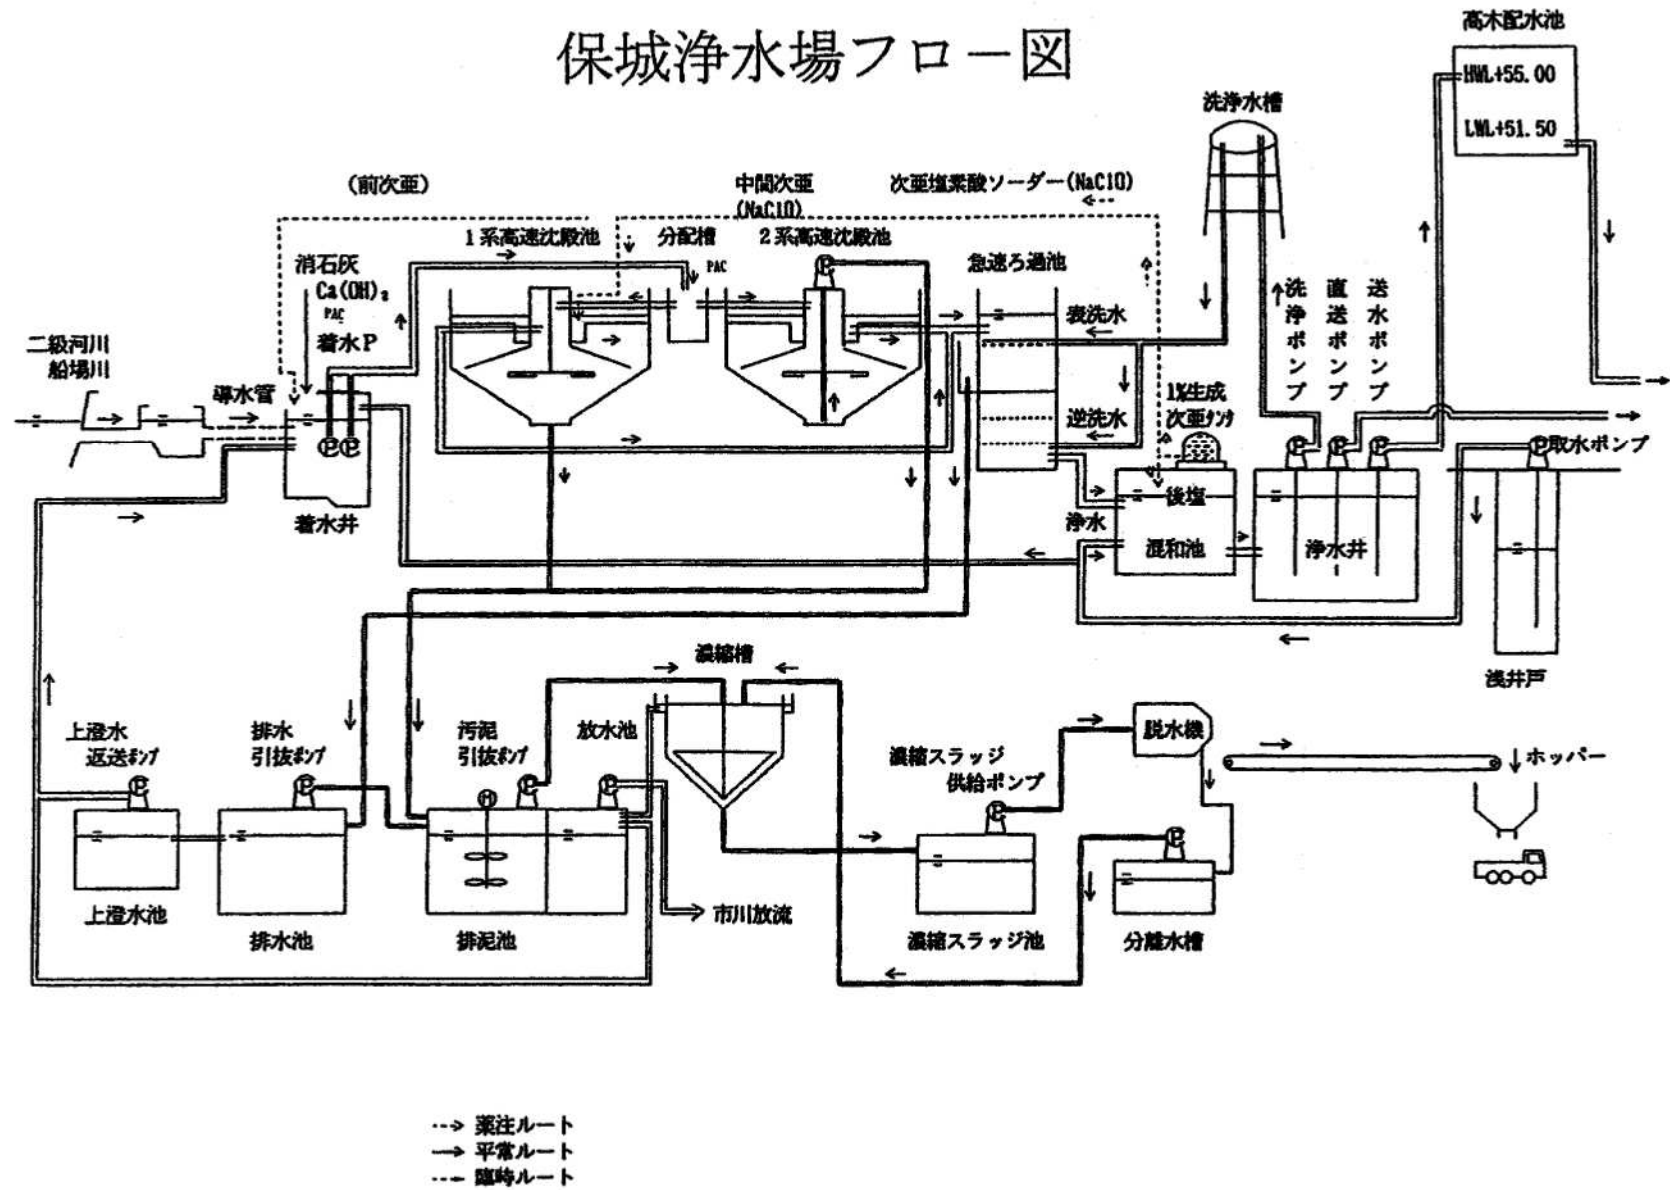


(3) 兼田浄水場 位置 姫路市兼田 48 番地の1
 標高 +6.9 m ポンプ場床上
 浄水能力 20,400 m³/日

取水設備	集水埋渠		集水埋渠 スリット付ボックスカルバート □1400×1500 L=155m スリット付ボックスカルバート □1100×1200 L=105m 有孔鉄筋コンクリート管 φ1000 L=35.6m 接合井 鉄筋コンクリート造 4.0×4.0×H4.5m 2箇所 鉄筋コンクリート造 φ1.6×3.7×H9.2m 導水管渠 鉄筋コンクリート管 φ1500 L=22m						
	ポンプ井(取水井)		鉄筋コンクリート造 φ4.0×H8.6m						
	浅井戸ポンプ井(南)		ポンプ室 鉄筋コンクリート造 陸屋根 延床面積 8.24㎡ ポンプ井 鉄筋コンクリート造 φ3.0×H6.7m						
	浅井戸ポンプ井(北)		(西)鉄筋コンクリート造 φ1.5×H7.2m (東)鉄筋コンクリート造 φ1.5×H6.3m						
	取水ポンプ		伏流水						
			型式	口径 mm	吐出量 ㎥/分	揚程 m	出力 kW	台数	備考
			両吸込渦巻ポンプ° 300*200CFNM	300*200	6.25	13	22	3	
			水中タービンポンプ° 125STM	125	1.85	13	7.5	1	予備水中ポンプ°
			(真空ポンプ°)						
			型式	口径 mm	風量 ㎥/分	負圧 kPa	出力 kW	台数	備考
32NVD62.2A			32	0.8	-54	2.2	2		
地下水									
型式			口径 mm	吐出量 ㎥/分	揚程 m	出力 kW	台数	備考	
水中渦巻ポンプ° 65BMSP63.7A			5	0.25	31	3.7	1	予備南井戸 No.1	
水中タービンポンプ° 50NTS23.7-60	50	0.4	33	3.7	1	予備南井戸 No.2			
水中タービンポンプ° 1500-NTF3	125	1.97	29.3	15	1	北井戸西 No.1			
水中タービンポンプ° 1100-NTE2	100	1.25	33	11	1	北井戸東 No.2			
浄水設備	凝集用薬品注入設備	PAC注入設備	貯蔵槽 ポリエチレン製 MC-6000 φ1922×H2350 有効容量 6 ㎥ 2 基 (高塩基) ポリエチレン製堅型耐食貯槽 MC-6000 φ1922×H2350 有効容量 6㎥ 小出槽 ポリエチレン製堅型耐食貯槽 MC-200 φ670×H650 有効容量 0.2 ㎥ 移送ポンプ° マグネットポンプ° MDF-L250 φ25×50ℓ/分×6m×0.4kW 2 台 注入ポンプ° 一軸偏心ネジ形定量ポンプ° CY12F-MN03 φ15×61.48ℓ/h×0.3MPa×0.4kW 2 台						

浄水設備	備	消石灰投入設備	オートライター CF-315N 75L/h×0.75kW 溶解槽 SUS 製 700×700×H840 攪拌機 0.2kW						
	凝集池	混和池	鉄筋コンクリート造 W2.5×L7.5×H3.5(水深 3.0)m 攪拌機 縦形タービン式フラッシュミキサー 翼径 φ 850 周速 1.8m/s 電動機直結式立型サイクロ減速機 1.5Kw 2 台						
	薬品沈澱池	高速凝集沈澱池	鉄筋コンクリート造 スラッシュブランケット型 φ 20.5×H5.8(水深 5.5)m 攪拌装置 翼径 φ 5000～8400 モータ直結形サイクロ減速機 0.75kW (汚泥引抜ポンプ)						
			型式	口径 mm	吐出量 m³/分	揚程 m	出力 kW	台数	備考
			自吸式ホルテックスポンプ 65FVQE62.2	65	0.3	10	2.2	2	
	急速ろ過池	重力式開放形ろ過池	鉄筋コンクリート造 W6.3×L5.1×H3.15(水深 1.2)m 6 池 ろ過速度 120m/日 下部集水装置 ホイラー形 固定式洗浄 洗浄ポンプ						
			型式	口径 mm	吐出量 m³/分	揚程 m	出力 Kw	台数	備考
			両吸込渦巻ポンプ 450*400DV-CH	450*400	23	15	100	1	
			(真空ポンプ)						
			型式	口径 mm	風量 m³/分	負圧 kPa	出力 kW	台数	備考
			NE-MH25-62.2	25	1.1	-77	2.2	1	
	浄水池		鉄筋コンクリート造 W10.1×L16.1×H3.65(水深 3.0)m 容量 480 m³						
	滅菌室棟		鉄筋コンクリート造陸屋根 2 階建 延床面積 92.38m²						
	消毒設備	次亜塩素酸注入設備	貯蔵槽 円筒型密閉式(FRP+PVC) φ 1600×H2350 有効容量 4 m³ 2 基 小出槽 円筒型密閉式(FRP+PVC) φ 800×H1350 有効容量 0.5 m³ 移送ポンプ マグネットポンプ MEH φ 40*20×200/分×10m×0.4kW 2 台 注入ポンプ 一軸偏心ネジ形定量ポンプ CY04F-MN03 φ 15×16.1 l/分×0.3MPa×0.4kW 4 台(前次亜・中次亜・後次亜・共通予備)						
送水設備	ポンプ室棟		鉄筋コンクリート造 屋根鉄骨造 延床面積 193.42m²						
	送水ポンプ								
		型式	口径 mm	吐出量 m³/分	揚程 m	出力 kW	台数	備考	
		両吸込渦巻ポンプ 200*150DF-S	200*150	4.5	60	75	3	No.1～3	
		両吸込渦巻ポンプ 200*150DF-S	200*150	4.5	60	75	1	No.4	
		(真空ポンプ)							
		型式	口径 mm	風量 m³/分	負圧 mm Hg	出力 kW	台数	備考	
		32ANV-SL	32	1.0	-670	2.2	2		

排水処理設備	調整	排水池	鉄筋コンクリート造 W4.85×L16.0×H3.2～3.7m 容量 200 m ³ (排水池引抜ポンプ)						
			型式	口径 mm	吐出量 m ³ /分	揚程 m	出力 kW	台数	備考
			ホルテックス水中ポンプ [°] 65DV61.5A	65	0.7	5.2	1.5	1	No.1
			ホルテックス水中ポンプ [°] 65DV61.5A	65	0.7	5.2	1.5	1	No.2
		排泥池	鉄筋コンクリート造 W2.275×L12.7×H3.2～3.7m 2 池 容量 162 m ³ 攪拌機 モータ直結形サイクロ減速機 3.7Kw 2 台 (排泥池引抜ポンプ)						
			型式	口径 mm	吐出量 m ³ /分	揚程 m	出力 kW	台数	備考
			ホルテックス水中ポンプ [°] 50DV62.2A	50	0.45	10.6	2.2	2	
		上澄水ピット	鉄筋コンクリート造 W4.85×L3.8×H4.35m 容量 50 m ³ 攪拌機 3.7Kw 2 台 (上澄水放流ポンプ)						
			型式	口径 mm	吐出量 m ³ /分	揚程 m	出力 kW	台数	備考
	ホルテックス水中ポンプ [°] 125DVB611		125	2.6	8	11	2		
濃縮	濃縮槽	鉄筋コンクリート造 φ8.05m×H4.05(水深 3.675)m 汚泥掻き寄装置 走行速度 0.6m/分 走行ユニットタイプ [°] サイクロ減速機 0.4kW							
		濃縮汚泥ピット	鉄筋コンクリート造 W3.5×L5.8×H2.935(水深 2.51)m 攪拌機 立形 モータ直結形サイクロ減速機 2.2kW (濃縮汚泥引抜ポンプ)						
	型式		口径 mm	吐出量 m ³ /分	揚程 m	出力 kW	台数	備考	
	潜水クロレスポンプ [°] 80PSK		80	0.25	15	5.5	1	No.1	
	汚水汚物用水中ポンプ [°] 100DL63.7	100	0.25	15	3.7	1	No.2		
排水処理設備	天日乾燥	天日乾燥床	鉄筋コンクリート造 W10.5×L8.6×H1.0(水深 0.75)m 3 床						
	排水処理室棟		鉄筋コンクリート造 2 階建 延床面積 320.0m ²						
	脱水機	加圧脱水機	単式ろ布単独走行横型全自動ダイヤフラムプレス ISDC-H1000×34 室 ろ過面積 51 m ² ろ室容積 644ℓ						
		油圧装置	ダイキン油圧装置 圧力 20.6MPa 5.5kW						
		空気圧縮機	パッケージオイルフリーヘビコン PO-3.7CX6 2 台 吐出量 0.4 m ³ /分 圧力 0.83Mpa 出力 3.7kW 空気槽 鋼板製縦置円筒式 2.55 m ³						

	ポンプ設備	スラッジ圧入ポンプ							
		型式	口径 mm	吐出量 m³/分	揚程 m	出力 kW	台数	備考	
		NS-T50A6V0V	65	0.13	60	15	2		
		圧力水ポンプ							
		型式	口径 mm	吐出量 m³/分	揚程 m	出力 kW	台数	備考	
		40MSH5611	40	0.085	160	11	2		
		ろ布洗浄ポンプ							
		型式	口径 mm	吐出量 m³/分	揚程 m	出力 kW	台数	備考	
		100MS2615B	100	0.82	60	15	2		
		(真空ポンプ)							
		型式	口径 mm	風量 m³/分	負圧 mm Hg	出力 kW	台数	備考	
		40NV63.7	40	1.3	-400	3.7	1		
		受泥槽	鋼板製円筒攪拌槽 φ1700×H2400 有効容量 4 m³×1.5kW						
		受水槽	鋼板製円筒槽 φ1500×H2400 有効容量 2 m³						
	ケーキホツパ	コンベア (No.1)フリッカーコンベヤ FW-20 型 輸送量 20 m³/h 5.5kW (No.2)トラフ形ベルトコンベヤ 搬送量 16t/h 1.5kW ホッパー 1400×2200×H2100 全容量 6.5(有効 4) m³ ゲート 両開きカットゲート 油圧シリンダー(油圧ユニット付)開閉式							
電気設備	自家用発電設備	非常用発電設備 キュービクル形 NPF1-48QE 交流発電機 NTAKL-SEK 48kVA×220V パーキンスエンジン 4-236I 4 サイクル水冷 57.5PS							
管理用建物	管理室棟	鉄筋コンクリート造陸屋根 3 階建 延床面積 286.20m²							
	(受配電設備) 受変電棟	鉄筋コンクリート造 1 階建 延床面積 179.13m²							

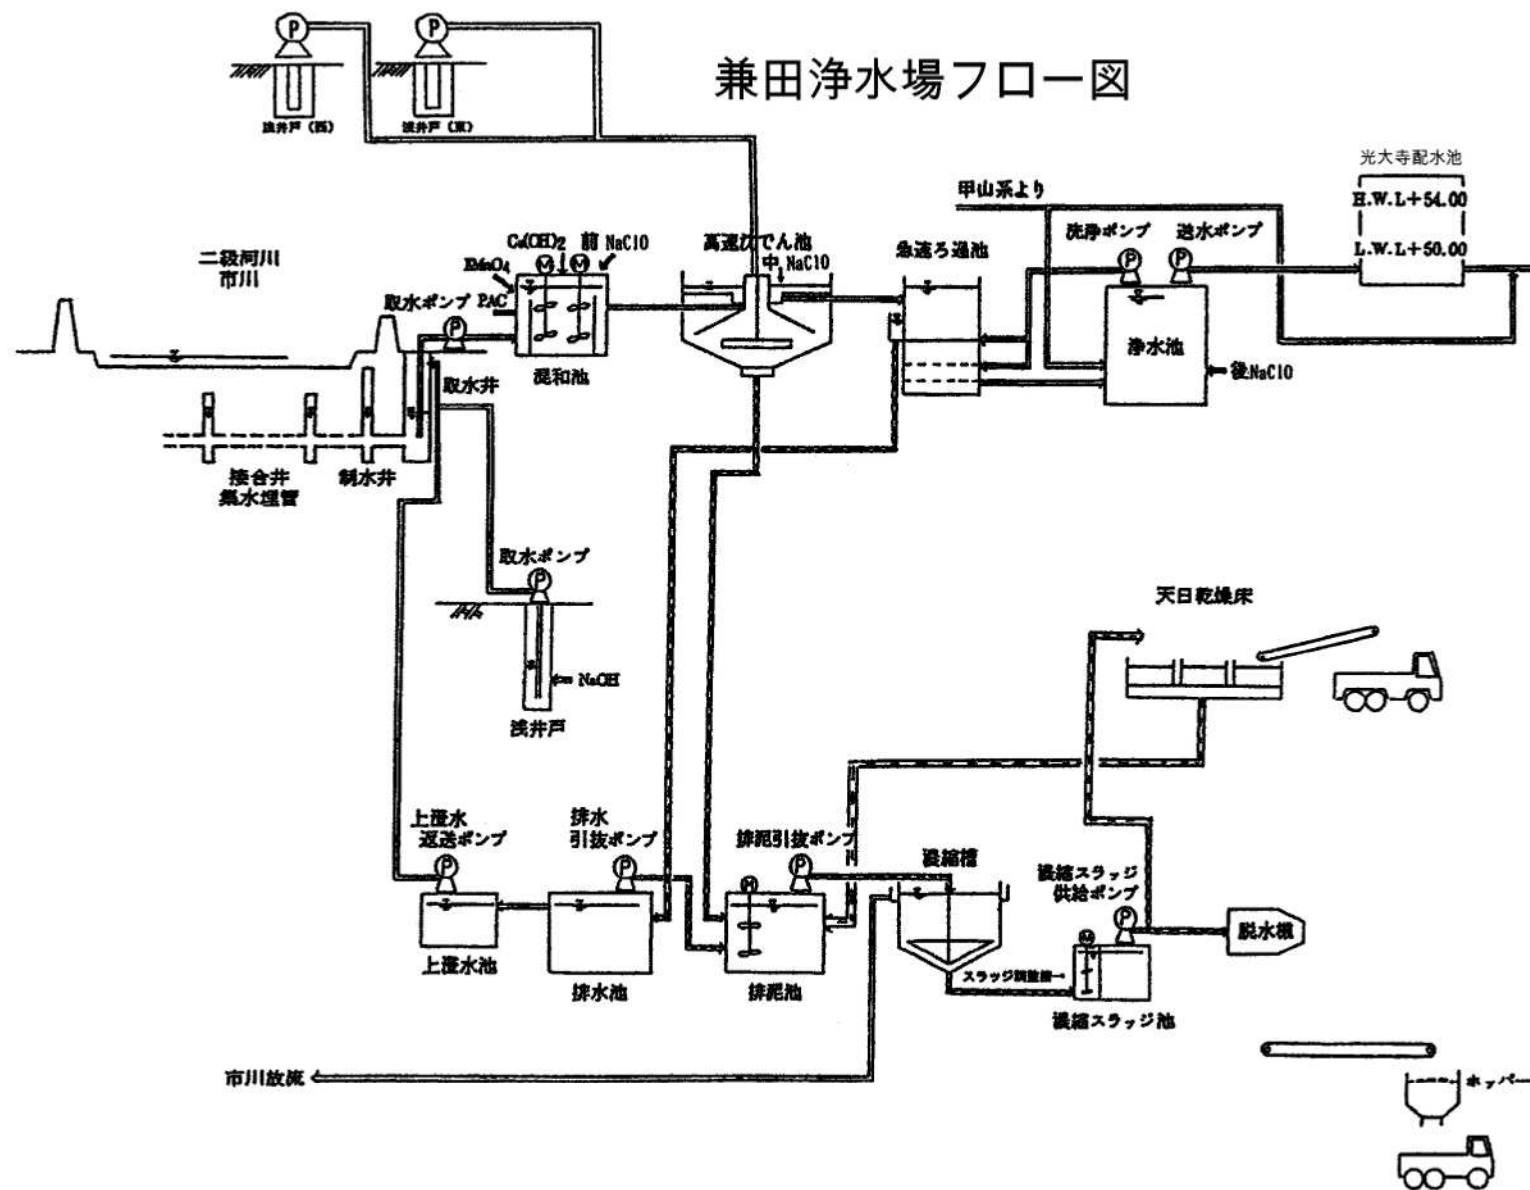


(4) 町裏浄水場 位置 姫路市八代 700 番地
 標高 +18.15 m ポンプ場床上
 浄水能力 18,000 m³/日

取水設備	集 水 埋 管		有孔コンクリート管 ϕ 700 L= 278m						
	接 合 井		鉄筋コンクリート造 ϕ 1.2m×H6.5m 3 井 ϕ 1.8m×H5.5m 1 井 ϕ 1.2m×H5.5m 1 井 ϕ 2.0m×H4.5m 1 井						
	取 水 ポ ン プ		型 式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw	吸込径 mm	備 考
			両吸込渦巻 ポンプ CGNM	1	40.0	5.0	45.0	200	地下水用(No.1)
			両吸込渦巻 ポンプ CJNM	2	58.0	3.0	45.0	150	地下水用 (No.2,3)
		両吸込渦巻 ポンプ CHNM	1	50.0	2.5	37.0	150	加圧用	
真 空 ポ ン プ		型 式	台数	真空度 mm Hg	風 量 m ³ /分	出力 kw	口径 mm		
		25NVD61.5	1	400	0.55	1.5	25		
導水設備	導 水 管		保城沈砂池町裏用 コンクリート管 ϕ 500L=2,776m マンホール 15 箇所 TD3CA ϕ 600L= 537m マンホール 2 箇所 T型推進管 ϕ 600L= 45m 合計 3,358m						
浄水設備	薬品注入設備	苛性ソーダ 注入設備	貯留槽 容量 2 m ³ ポリエチレン製 1槽 注入機(ダイヤフラム式ポンプ) 1,200cc/分×0.2 kW 2 台						
		PAC注入設備	貯留槽 容量 3 m ³ ポリエチレン製 1槽 1,200cc/分×0.2 kW 2 台						
	薬品注入設備	次亜塩素酸ソーダ 注入設備	貯蔵室 鉄骨造フレキシブル板葺平屋建 延床面積 24.48m ² 1 棟 貯留槽 V=2m ³ 2 槽 強化プラスチック製 移送ポンプ(マグネットポンプ) 20ℓ/min×0.4kW 2 台 注入機室 鉄筋コンクリート造平屋建 延床面積 21.00m ² 1 棟 小出槽 V=0.3m ³ 1 槽 強化プラスチック製 注入機(一軸偏心ネジ式定量ポンプ) (前次亜・共通予備用) 16.1L/h×0.4kW 1 台 (後次亜用) 16.1L/h×0.4kW 1 台 (直送用) 16.1L/h×0.4kW 1 台						
		沈でん設備	薬品混和池	鉄筋コンクリート造 W3.0m×L15.0m×H2.3m 1 池 攪拌機 3.7kw					
		フロック形成池	鉄筋コンクリート造 迂流式 W0.98m×L119.2m×H2.45m 1 池 迂流式						
		横流沈でん池	鉄筋コンクリート造 W14.9m×L52.9m×H2.3m 1 池						

ろ過設備	緩速ろ過池	鉄筋コンクリート造 W30.0m×L40.0m 3 池 ろ過速度 2～5m/日																					
	節 制 室	鉄筋コンクリート造 銅板葺平屋建 延床面積 6.17m ² 4棟																					
	浄 水 池	鉄筋コンクリート造 W2.7m×L10.0m×H3.0m 1 池 80 m ³ (地下水系) W1.8m×L4.2m×H4.1m 2 池 30 m ³ (表流水系)																					
送水設備	送水ポンプ	<table><tr><td>型 式</td><td>台数</td><td>揚程 m</td><td>吐出量 m³/分</td><td>出力 kw</td><td>吸込径 mm</td><td>備 考</td></tr><tr><td>両吸込渦巻ポンプ 200DF</td><td>1</td><td>50</td><td>5.0</td><td>65</td><td>200</td><td>浄水用No.1</td></tr><tr><td>両吸込渦巻ポンプ 200DF</td><td>1</td><td>51</td><td>4.3～5.0</td><td>65</td><td>200</td><td>浄水用No.2</td></tr></table>	型 式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw	吸込径 mm	備 考	両吸込渦巻ポンプ 200DF	1	50	5.0	65	200	浄水用No.1	両吸込渦巻ポンプ 200DF	1	51	4.3～5.0	65	200	浄水用No.2
		型 式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw	吸込径 mm	備 考															
		両吸込渦巻ポンプ 200DF	1	50	5.0	65	200	浄水用No.1															
	両吸込渦巻ポンプ 200DF	1	51	4.3～5.0	65	200	浄水用No.2																
真 空 ポ ン プ	<table><tr><td>型 式</td><td>台数</td><td>真空度 mm Hg</td><td>風 量 m³/分</td><td>出力 kw</td><td>口径 mm</td><td>備 考</td></tr><tr><td>25ANV－SL</td><td>2</td><td>650</td><td>0.60</td><td>1.5</td><td>25</td><td></td></tr></table>	型 式	台数	真空度 mm Hg	風 量 m ³ /分	出力 kw	口径 mm	備 考	25ANV－SL	2	650	0.60	1.5	25									
	型 式	台数	真空度 mm Hg	風 量 m ³ /分	出力 kw	口径 mm	備 考																
25ANV－SL	2	650	0.60	1.5	25																		
送水ポンプ室	鉄筋コンクリート造瓦葺平屋建 延床面積 213.58m ² 1 棟																						
排水処理設備	排水池設備	排 泥 池	鉄筋コンクリート造 W2.4m×L3.4m×H2.2m 1 池																				
		集排泥装置	エアーコンプレッサー 0.75kw 3台																				
		急速攪拌機	3.7kw 1基																				
		コンプレッサー室	鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 延床面積 12.5m ² 1 棟																				
		汚泥移送ポンプ	水中ポンプ φ50×0.05m ³ /分×H11.9m×0.75kW 1 台 φ50×0.05m ³ /分×H10.1m×0.75kW 1 台																				
	濃縮設備	濃 縮 槽	鉄筋コンクリート造 φ7.0m×H3.5m 1 槽 汚泥かき寄機 0.4kW 1 台 ブリッジ支持型中心駆動																				
		乾燥設備	天日乾燥床	W5.8m×11.5m 66.7 m ² /床 6床																			
	機 械 室		鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 延床面積 15.26m ² 1 棟																				
	排水返送ポンプ		水中ポンプ φ50×0.15m ³ /分×H8.0m×0.75kW 2 台																				
	ポンプ室	排水ポンプ	<table><tr><td>型 式</td><td>台数</td><td>揚程 m</td><td>吐出量 m³/分</td><td>出力 kw</td><td>吸込径 Mm</td></tr><tr><td>両吸込渦巻ポンプ</td><td>1</td><td>7.6</td><td>4.6</td><td>11</td><td>200</td></tr></table>	型 式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw	吸込径 Mm	両吸込渦巻ポンプ	1	7.6	4.6	11	200								
型 式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw	吸込径 Mm																		
両吸込渦巻ポンプ	1	7.6	4.6	11	200																		
発 電 室		鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 延床面積 89.20m ² 1 棟																					
管 理 室		木造平屋建 延床面積 50.35m ² 1 棟																					
受電設備	電 気 室	鉄骨造 平屋建 27.95 m ²																					

町裏浄水場フロー図

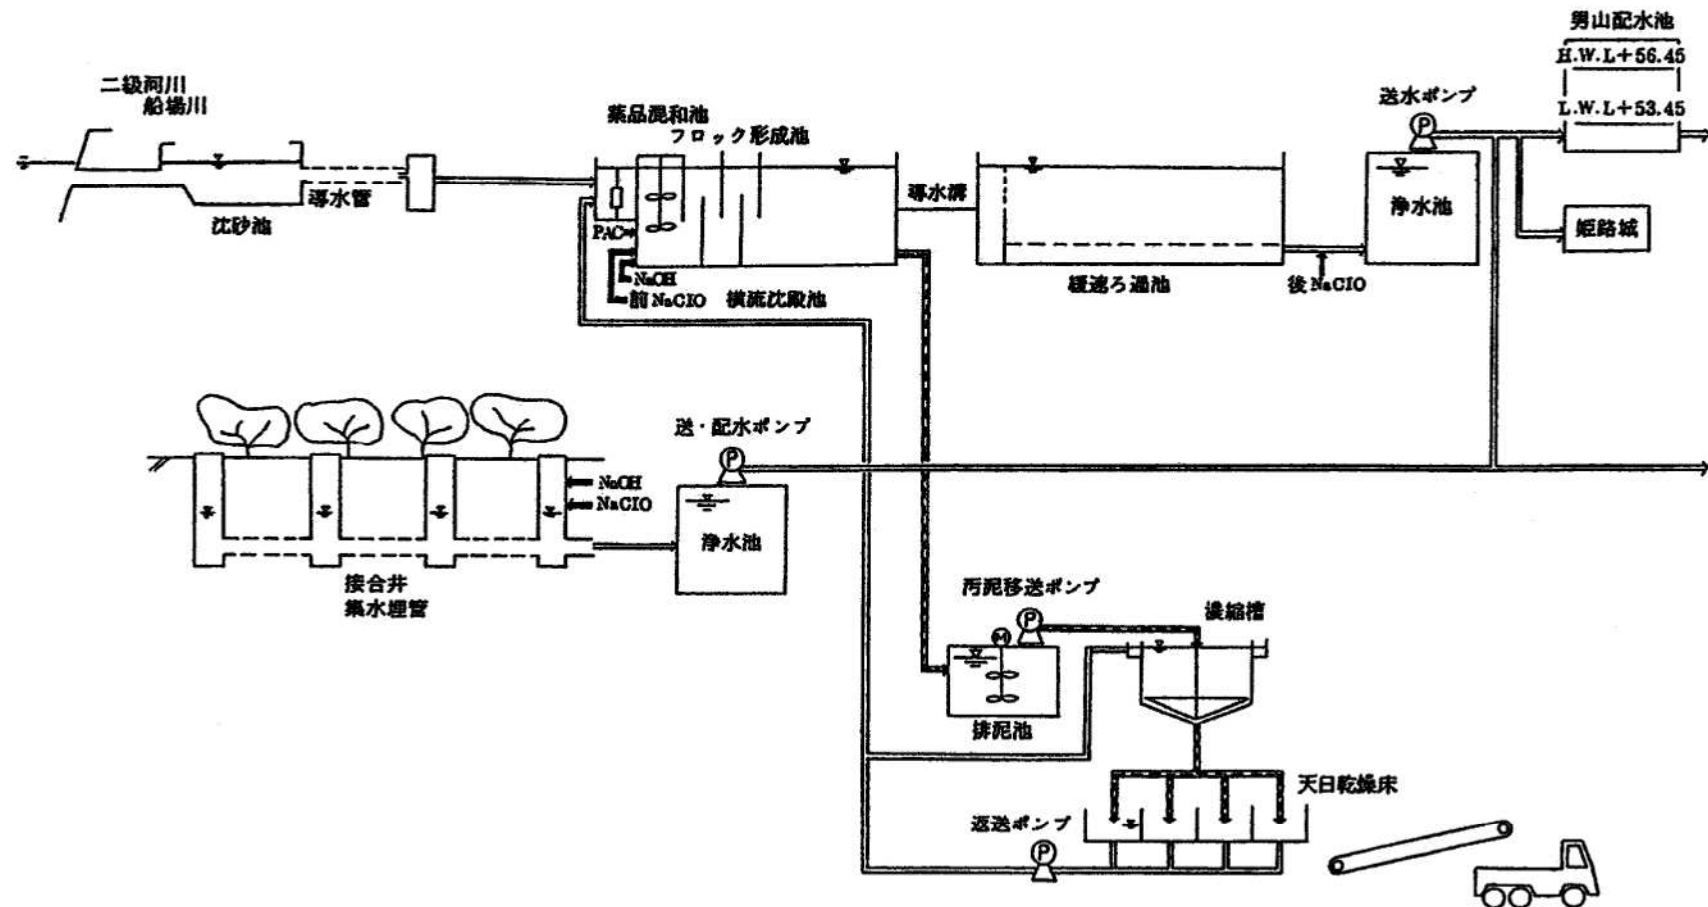


(5) 山崎浄水場 位置 姫路市飾磨区山崎 217番地の1
 標高 +7.35m
 浄水能力 16,400 m³/日

取水設備	浅井戸		鉄筋コンクリート造 φ 3.5m×H6.15m 1 井	
	集水埋管		有孔コンクリート管 φ 800 L=250m	
	接合井		鉄筋コンクリート造 φ 3.0m×H3.05m 6 井	
	導水管		ヒューム管 φ 800 L=22.4m	
	制水井		鉄筋コンクリート造 φ 3.5m×H7.3m 1 井	
	取水井		鉄筋コンクリート造 内径 3.0m 深さ 7.8m 1井	
	沈砂池		鉄筋コンクリート造 W20.1m×L12.0m×H2.9m 1 池	
	取水ポンプ		(伏流水用)両吸込渦巻ポンプ φ 250×4.5m ³ /分×H11.0m×15kW 3 台 (地下水用)自吸式ポンプ φ 100×1.4m ³ /分×H13.5m×5.5kW 2 台	
	地下水ポンプ室		鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 延床面積 13.76m ² 1 棟	
	薬品注入設備	次亜塩素酸ソーダ注入設備	貯留槽 V=2.0m ³ 2 槽 強化プラスチック製 小出槽 V=0.3m ³ 1 槽 強化プラスチック製 屋外廃液槽 V=0.5m ³ 1 槽 強化プラスチック製 移送ポンプ(マグネットポンプ) 20ℓ/min×0.4kW 2 台 注入機(一軸偏心ネジ式定量ポンプ) (前次亜・共通予備用) 16.1L/h×0.4kW 1 台 (後次亜用) 16.1L/h×0.4kW 1 台	
乾式オートフィーダー 105L/時 1 台 0.75kw 500 kgコンテナパック使用除芥装置付				
貯留槽 V=6.0m ³ 1 槽 注入機(ダイヤフラム式ポンプ) 60L/時×0.2kW 2 台				
薬品注入室		鉄筋コンクリート造 陸屋根 2 階建 延床面積 116.2m ² 1 棟		
浄水設備	沈でん設備	混和池	鉄筋コンクリート造 W3.0m×L3.0m×H5.0m 1 池 攪拌機付フロキュレーター 4 台	
		横流沈でん池	鉄筋コンクリート造 W8.5m×L35.0m×H3.5m 2 池	
	ろ過設備	緩速ろ過池	鉄筋コンクリート造 W23.0m×L35.0m 4 池 ろ過速度 2～5m/日	
		節制室	コンクリートブロック造 陸屋根平屋建 延床面積 7.96m ² 4 棟	
		浄水池	鉄筋コンクリート造 W18.0m×L10.0m×H3.0m 1 池	
送水設備	送水ポンプ設備		両吸込渦巻ポンプ(200×150CHNM) φ 200×5.1m ³ /分×H65.0m×75kW 3 台	
	ポンプ室		鉄筋コンクリート造 スレート葺平屋建 延床面積 258.81m ² 1 棟	

排水処理設備	ポンプ設備 (沈でん池)	ポンプ井	鉄筋コンクリート造 W2.0m×L1.5m×H2.0m 1 井	
		汚泥引抜ポンプ	立型汚水ポンプ(SNV7A) $\phi 150 \times 2.64\text{m}^3/\text{分} \times \text{H}12.0\text{m} \times 11\text{kW}$ 1 台	
	洗砂設備	洗砂置場	750m ² 1 式	
		洗砂機	バッチ式 洗砂能力2.5m ³ /h 1 台	
		ポンプ設備	汚泥引抜ポンプ	水中汚水ポンプ(37BEHZ) $\phi 80 \times 0.6\text{m}^3/\text{分} \times \text{H}16.0\text{m} \times 3.7\text{kW}$ 1 台
		攪拌機	MT46-POS 7.5PS 1 台	
		排水池	鉄筋コンクリート造 W3.0m×L24.0m×H3.0m 1 池	
	濃縮槽		鉄筋コンクリート造 $\phi 6.0\text{m} \times \text{H}3.8\text{m}$ 1 槽 汚泥掻寄機 0.4kW 1 台(ブリッジ支持型 中心駆動)	
	乾燥設備		天日乾燥床 鉄筋コンクリート造 W7.0m×L3.0m=21 m ² /床 12 床	

排水処理設備	ポンプ設備 (送水ポンプ室)	水中汚水ポンプ(150DL 65.5) $\phi 150 \times 2.5\text{m}^3/\text{分} \times \text{H}6.7\text{m} \times 5.5\text{kW}$ 1 台
発電設備	発電機	350KVA 440V 3 ϕ 3W 60HZ 1 基 ディーゼルエンジン 軽油使用
	発電機室	鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 延床面積 80.50m ² 1 棟

山崎浄水場フロー図

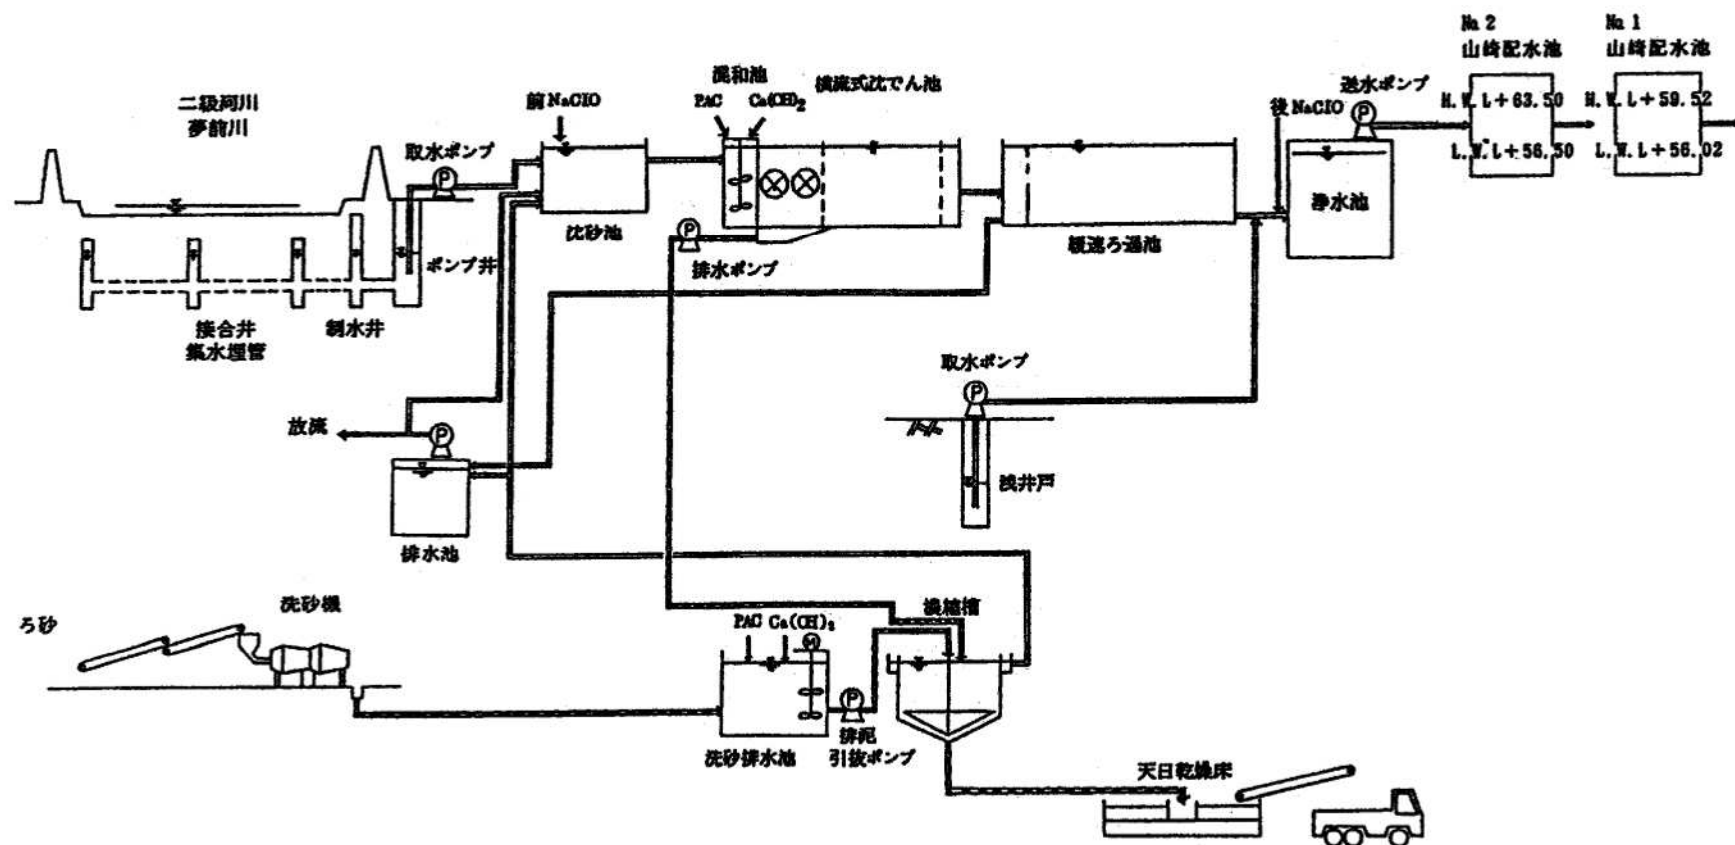


(6) 龍野浄水場 位置 たつの市龍野町北龍野 164 番地の1
 標高 +29m
 浄水能力 7,200 m³/日

取水設備	第一取水井		鉄筋コンクリート造 内径 3.5m 深さ6m、 巾(1～3m)長さ 12m 深さ 6.65m						
	取水ポンプ		型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m³/分	吸込径 mm	出 力 kw	
			渦巻ポンプ	2(1)	15.0	3.8	150	22	
	第二取水井		鉄筋コンクリート造 内径 2.0m 深さ 10m						
	取水ポンプ		型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m³/分	吸込径 mm	出 力 kw	
水中ポンプ			2(1)	24	1.4	80	11		
流量計室			鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 延床面積 17.51m² 1 棟						
浄水設備	ろ過設備	着水井	鉄筋コンクリート造 W4.0m×L4.0m×H2.4m(有効) 2 池 76 m³						
		逆洗水槽	鉄筋コンクリート造 W1.6m×L1.9m×H2.1m(有効) 2 槽 12 m³						
		回収系原水槽	鉄筋コンクリート造 W2.4m×L1.3m×H2.1m(有効) 2 槽 13 m³						
		膜ろ過設備	型式:内圧式 UF膜 クロスフローろ過方式 主系6系列+回収 3 系列 能力: 7,200 m³/日 膜ろ過装置(主系):6基(1 基予備) 膜モジュール:酢酸セルロース製中空糸型限外ろ過(UF)膜(No.1～No.4) :親水化ポリエーテルスルホン製中空糸型限外ろ過(UF)膜(No.5、No.6) 50 m²/本×8本/基、流束 3.0 m³/m²/日 膜ろ過循環ポンプ: φ 100/80×1.72 m³/分×12m×5. 5kw×1 台/基 付属設備 :圧力計 3 台、電磁式流量計 3 台、現場操作盤 1 面/基 回収用膜ろ過装置 :UF 膜 2 本×3 系列 1 式 3 基(1 基予備) 膜モジュール :親水化ポリエーテルスルホン製中空糸型限外ろ過(UF)膜 50 m²/本×2本/基、流束 1.5 m³/m²/日 回収系膜ろ過循環ポンプ: φ 65/50×0.39 m³/分×12m×1. 5kw×1 台/基 付属設備 : 圧力計 3 台、電磁式流量計 3 台、現場操作盤 1 面/基 オートストレーナ(自動洗浄式) 3.78 m³/分×目開き 200 μ m×0.4kw 2 台(内 1 台予備)						
		ポンプ設備	型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m³/分	吸込径 mm	出 力 kw	用 途
	渦巻ポンプ		2(1)	16	3.78	150	15	原水用	
渦巻ポンプ	2(1)		13	0.3	50/40	1.5	回収系原水用		
渦巻ポンプ	2(1)		27	2.0	100/80	15	逆洗用		
薬品注入設備	次亜塩素酸 ソーダ注入設備	貯留槽 V=1.5m³ 1 槽 (ポリエチレン製) 小出槽 V=0.1m³ 2 槽 (PVC 製) 注入機(逆洗用) 2(1)台 (0.5 Mpa 液中ハルプレスポンプ) 112ml/分×40w 注入機(消毒用) 2(1)台 (0.5 Mpa 液中ハルプレスポンプ) No.1 : 112ml/分×40w No.2 : 190ml/分×30w							
浄水池		鉄筋コンクリート造 W6.5m×L6.9m×H2.4m(有効) 2 池 226 m³							

送水設備	送水ポンプ		型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出 力 kw
			両吸込渦巻ポンプ	3(1)	65.0	1.9	150	37
排水処理設備	排水設備	放流槽	鉄筋コンクリート造 W2.4m×L1.0m×H1.0m(有効) 2 槽 5 m ³					
		活性炭吸着塔	鉄筋コンクリート造 W2.0m×L1.4m×H2.5m(有効) 2 槽 14 m ³					
		ポンプ設備	型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出 力 kw
			渦巻ポンプ	2(1)	5	0.05	40/32	0.4
			水中ポンプ	2(1)	8	0.13	50	0.75
			水中ポンプ	2(1)	8	0.13	50	0.75
膜ろ過棟			鉄筋コンクリート造 平屋建 569.57 m ²					
浄水棟			鉄筋コンクリート造 平屋建 162.34 m ²					
自家発電機			屋内キュービクル型、低騒音形(85db) 350kVA×60HZ×220V 1 基					


龍野浄水場フロー図

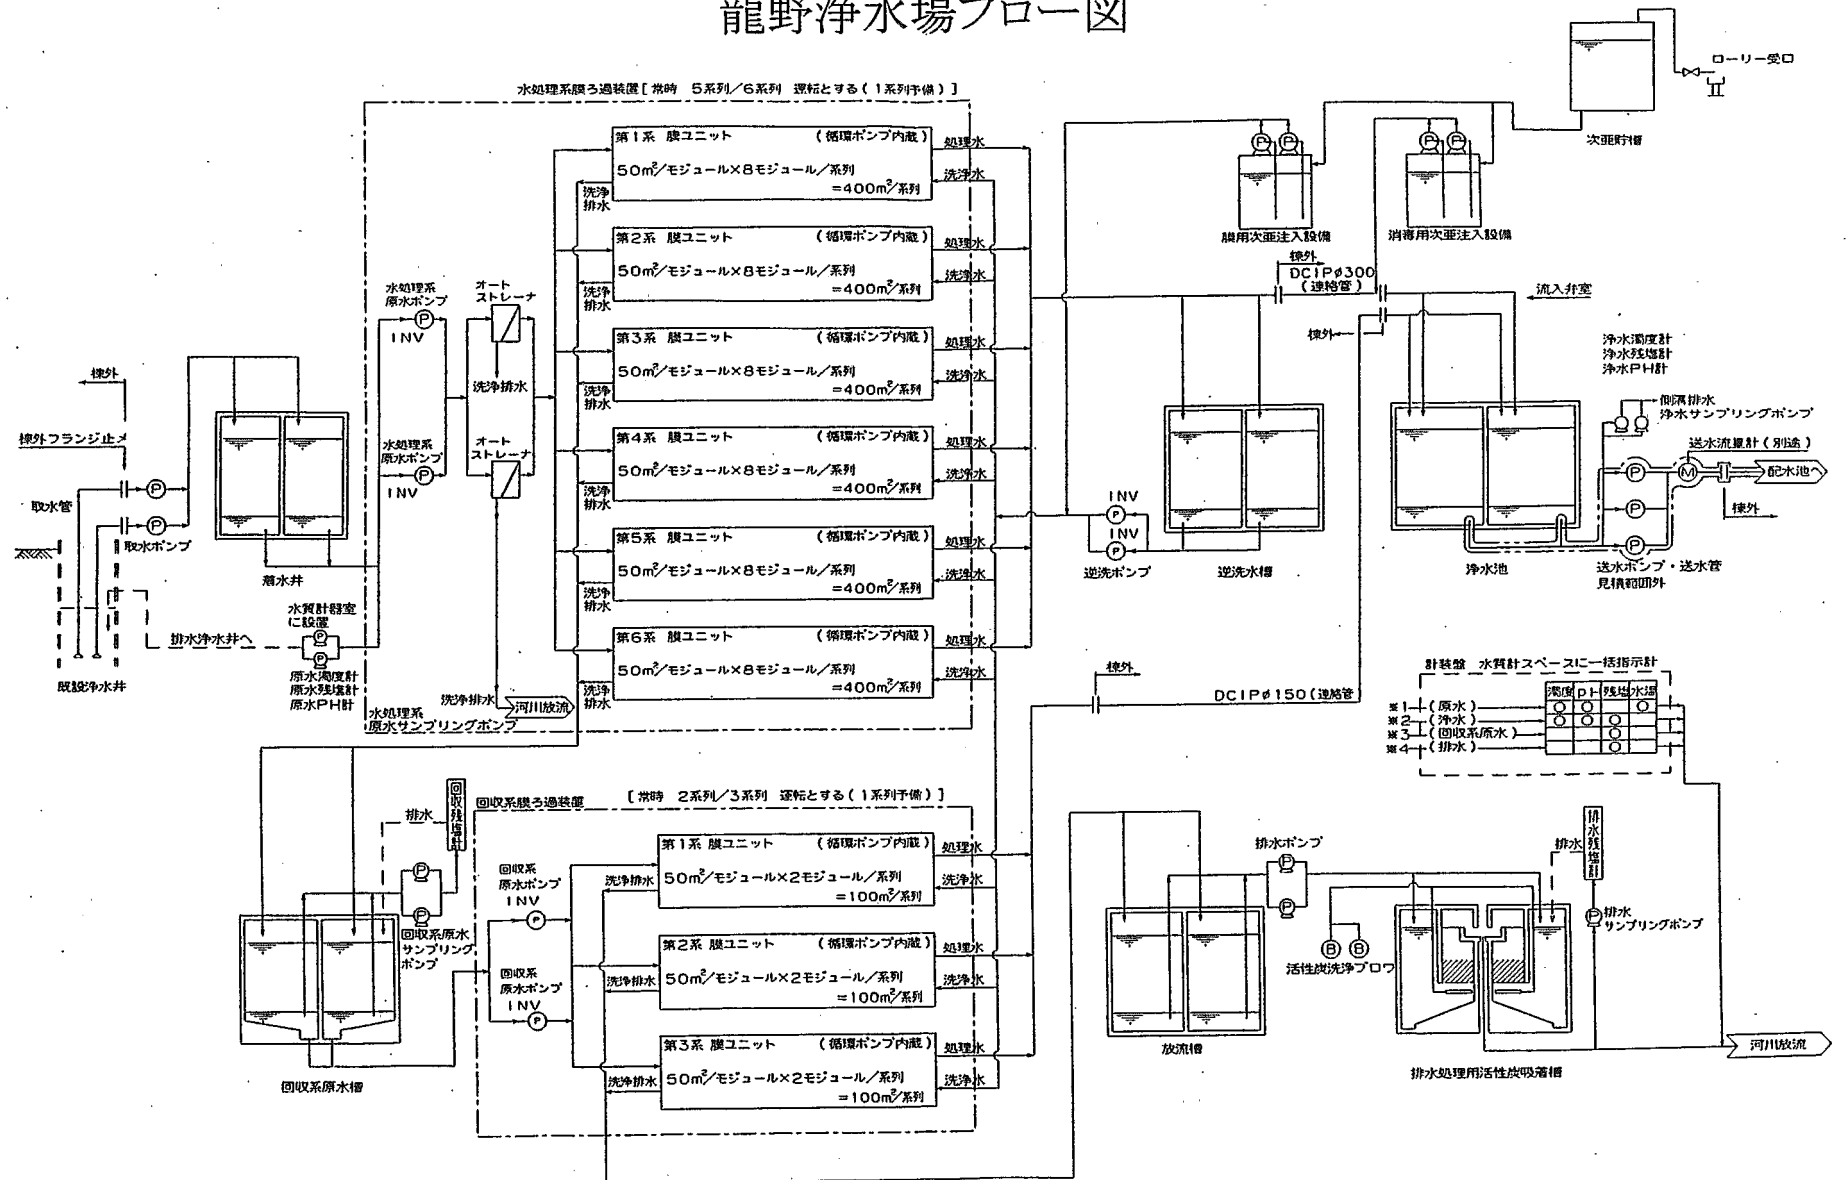

(7) 田井浄水場 位置 姫路市田井台1番地の7
 標高 +25.6m
 浄水能力 7,000 m³/日

取水設備	浅井戸	鉄筋コンクリート造 φ 3.0m×H6.1m 1井 鉄筋コンクリート造 φ 3.0m×H8.0m 1井																	
	取水ポンプ設備	水中ポンプ(80BMS) φ 80×1.5m³/分×13.0m×5.5kW 3台 水中ポンプ φ 80×1.6m³/分×7.0m×5.5kW 2台																	
	取水ポンプ室	コンクリートブロック造 陸屋根平屋建 延床面積 22.53m² 1棟 コンクリートブロック造 陸屋根平屋建 延床面積 17.63m² 1棟																	
薬品注入設備	次亜塩素酸ソーダ注入設備	貯留槽 容量 0.5 m³ 塩化ビニール製 2槽 注入機 <table><tr><td>型 式</td><td>台数</td><td>吐出量 cc/分</td><td>出力 w</td></tr><tr><td>ブランジャポンプ</td><td>2</td><td>55</td><td>15</td></tr></table>						型 式	台数	吐出量 cc/分	出力 w	ブランジャポンプ	2	55	15				
	型 式	台数	吐出量 cc/分	出力 w															
ブランジャポンプ	2	55	15																
	苛性ソーダ注入設備	貯留槽 容量 10 m³ ポリエチレン製 1槽 溶解槽 容量 16 m³ 鋼板製攪拌機移送ポンプ付 1槽 注入機 <table><tr><td>型 式</td><td>台数</td><td>吐出量 cc/分</td><td>出力 kw</td></tr><tr><td>ダイヤフラム式ポンプ</td><td>2</td><td>1,000</td><td>0.1</td></tr></table>						型 式	台数	吐出量 cc/分	出力 kw	ダイヤフラム式ポンプ	2	1,000	0.1				
型 式	台数	吐出量 cc/分	出力 kw																
ダイヤフラム式ポンプ	2	1,000	0.1																
送水設備	浄水槽	鉄筋コンクリート造 巾 25m 長さ 8m 深さ 6.5m 1池																	
	送水ポンプ設備	<table><tr><td>型 式</td><td>台数</td><td>揚程 m</td><td>吐出量 m³/分</td><td>出力 kw</td><td>吸込径 mm</td></tr><tr><td>多段渦巻ポンプ 150MS2M</td><td>3</td><td>56.0</td><td>2.43</td><td>37.0</td><td>150</td></tr></table>						型 式	台数	揚程 m	吐出量 m³/分	出力 kw	吸込径 mm	多段渦巻ポンプ 150MS2M	3	56.0	2.43	37.0	150
	型 式	台数	揚程 m	吐出量 m³/分	出力 kw	吸込径 mm													
	多段渦巻ポンプ 150MS2M	3	56.0	2.43	37.0	150													
ポンプ室	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 192.00 m²																		
流量計室	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 24.93 m²																		
浄水設備	紫外線処理装置	堅型低圧式紫外線ランプ(内照式) 2台 能力 : 90 m³/h/台																	
	機械室	鉄骨平屋建 43.20 m²																	


田井浄水場フロー図

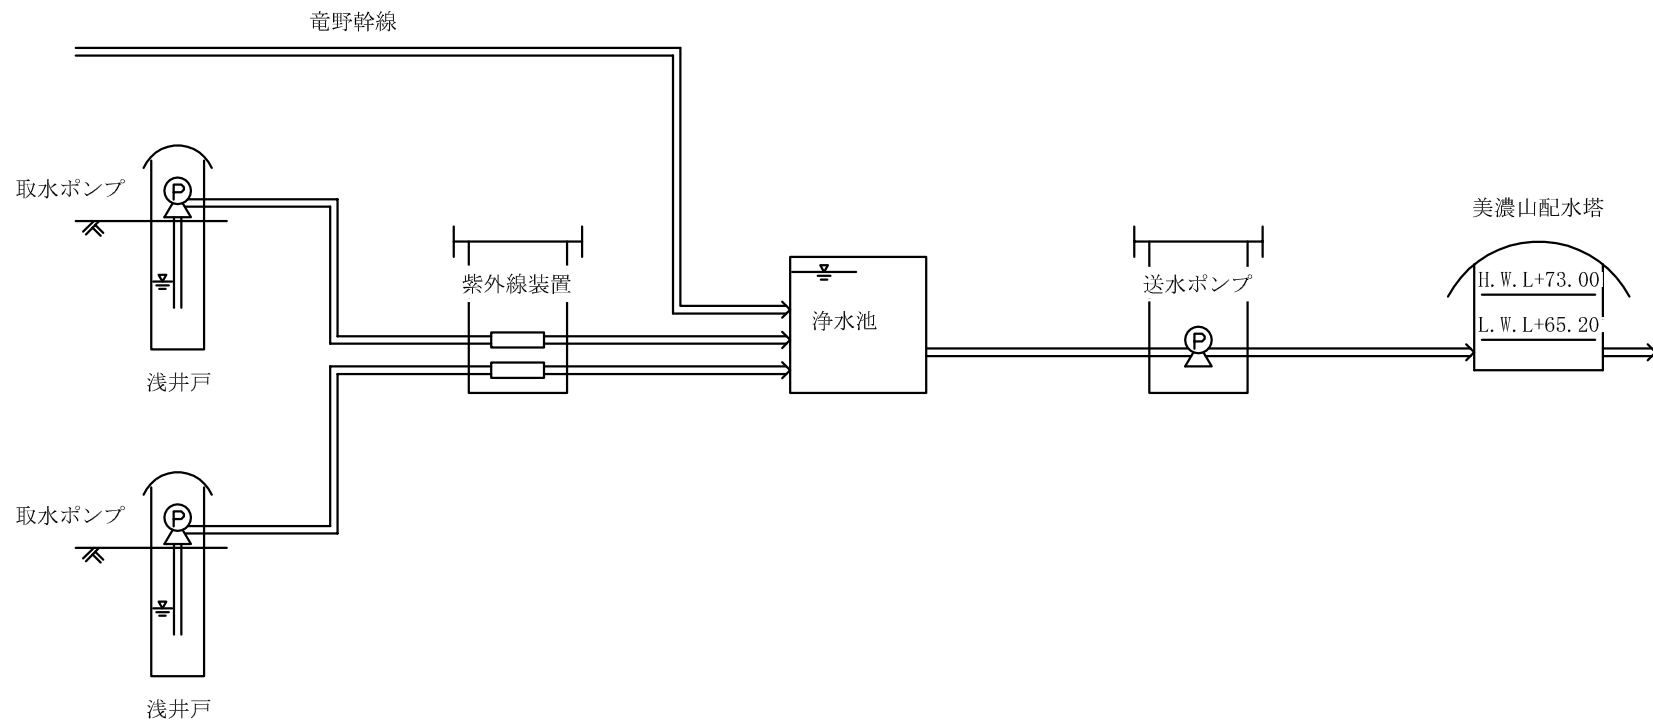

(8) 林田浄水場 位置 姫路市林田町六九谷 1027 番の2
 標高 +50.7m
 浄水能力 1,340 m³/日 (予備)

取水設備	取水井	(予備施設) (第1水源)鉄筋コンクリート造 φ3.0m×H6.0m1 井 (予備施設) (第2水源)鉄筋コンクリート造 φ3.0m×H6.5m1 井											
	取水ポンプ設備	(予備施設) (第1水源)水中ポンプ(BMSP) φ80×0.56m³/分×H10.5m×2.2kW 2 台 (予備施設) (第2水源)水中ポンプ(BMSP) φ80×0.70m³/分×H20.0m×5.5kW 2 台											
	ポンプ室	(予備施設) (第1水源)コンクリートブロック造 陸屋根平屋建 延床面積 22.74m² 1 棟 (予備施設) (第2水源)コンクリートブロック造 陸屋根平屋建 延床面積 6.78m² 1 棟											
薬品注入設備	次亜塩素酸ソーダ注入設備	(予備施設) 貯留槽 V=1.0m³ 1 槽 塩化ビニール製 注入機 <table border="1"><thead><tr><th>型 式</th><th>台数</th><th>吐出量 cc/分</th><th>出力 w</th></tr></thead><tbody><tr><td>液中バルブレスポンプ°</td><td>1</td><td>25</td><td>2.5</td></tr></tbody></table>				型 式	台数	吐出量 cc/分	出力 w	液中バルブレスポンプ°	1	25	2.5
	型 式	台数	吐出量 cc/分	出力 w									
液中バルブレスポンプ°	1	25	2.5										
	苛性ソーダ注入設備	(予備施設) 貯留槽 V=3.0m³ 1 槽 ポリエチレン製 溶解槽 V=16.0m³ 1 槽 (鋼板製攪拌機移送ポンプ付) 注入機(ダイヤフラム式ポンプ) 500cc/分×50w 1 台											
ろ過設備	浄水池	鉄筋コンクリート造 巾24m 長さ10.0m 深さ(有効) 3.5m 1池											
	自動洗浄ろ過器	(予備施設) 鋼板製円筒堅型 φ3.05m×H4.52m 2 基											
排水設備	汚水ピット	(予備施設) 鉄筋コンクリート造 W2.1m×L3.7m×H2.1m 1 池											
	排水ポンプ設備	(予備施設) 水中ポンプ φ50×0.20m³/分×H4.4m×0.4kW 1 台											
送水設備	送水ポンプ設備	多段渦巻きポンプ φ125×2.0m³/分×H74.0m×45kW 2 台 多段渦巻きポンプ φ100×1.2m³/分×H48.0m×19kW 3 台											
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 延床面積 251.32m² 1 棟											
発電設備	発電機	200KVA 220V 3φ 3W 60HZ 1 基 ディーゼルエンジン 軽油使用											

林田浄水場フロー図

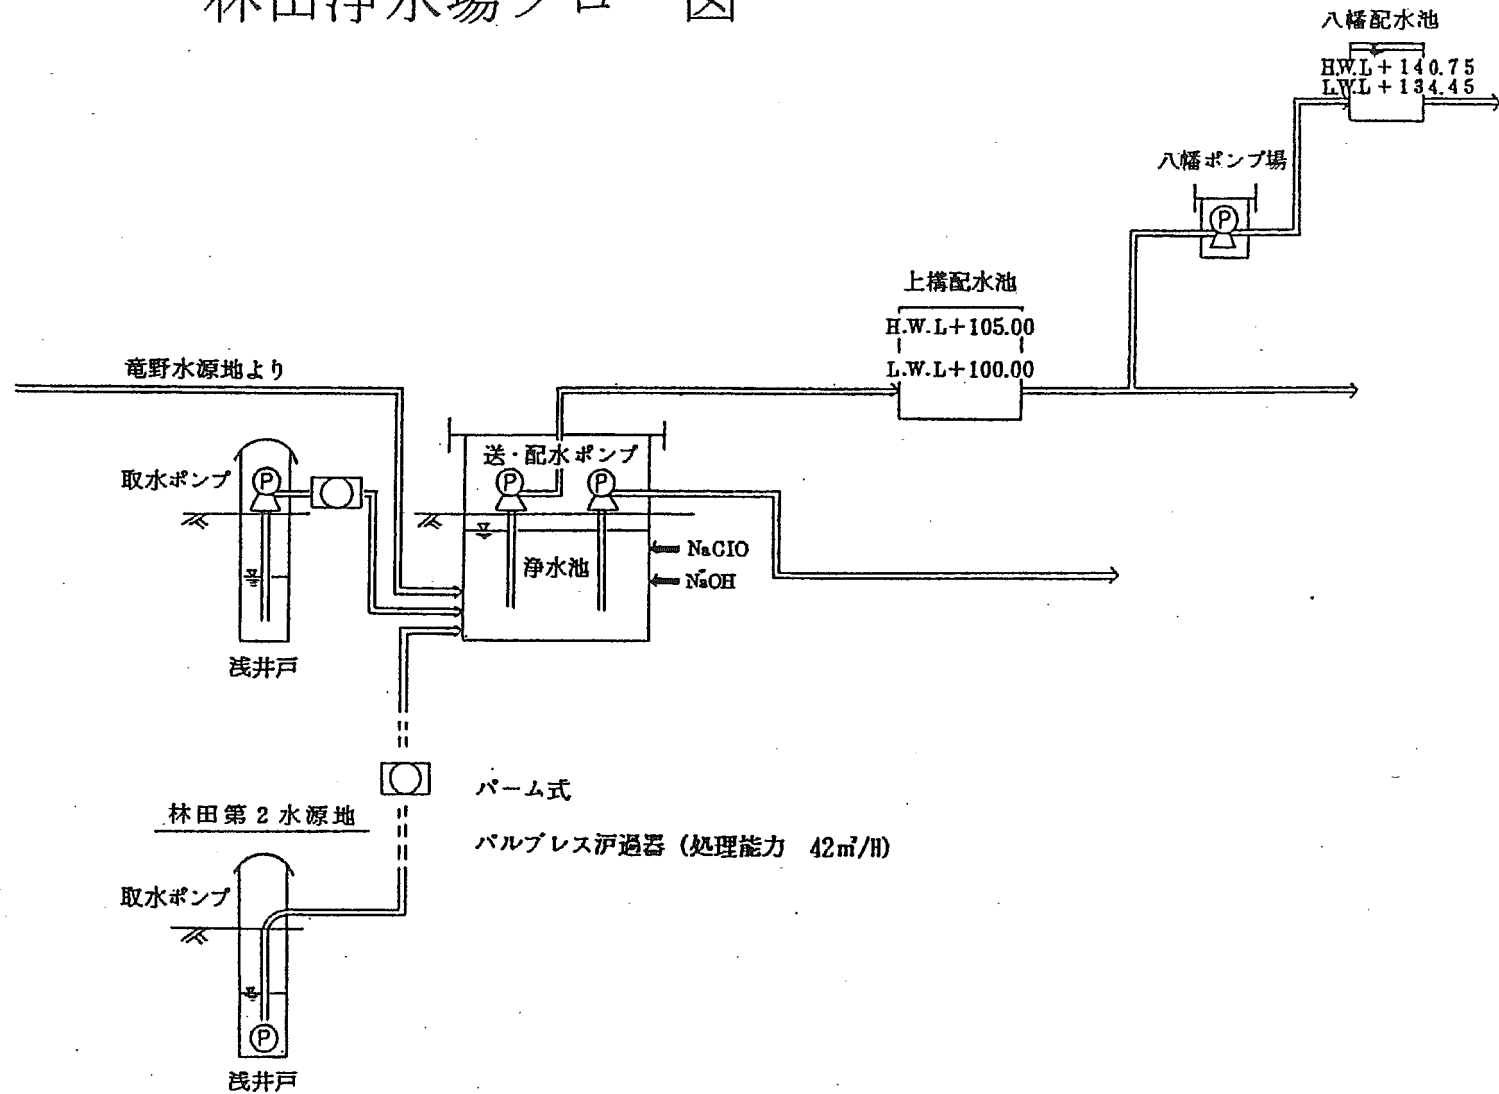

夢前町

(1) 文殿浄水場 位置 姫路市夢前町苅野2135番地


標高 +171.9m

浄水能力 表流水 2,400m³/日

取水設備	取水堰	鉄筋コンクリート造 0.7m×0.9m×1.0m×11.0m					
	着水井	鉄筋コンクリート造 2.0m×2.5m×2.6m 1池					
	沈砂池	鉄筋コンクリート造 1.5m×7.9m×4.5m 1池					
	取水ポンプ	型 式	台数	揚程 m	吐出量 m³/分	吸込径 mm	出力 kw
		水中渦巻ポンプ	2(1)	17.0	1.65	125	11.0
	導水管	ダクタイル鋳鉄管 口径 200mm 長さ 27.0m					
沈でん設備	急速攪拌池 (急速下方式)	鉄筋コンクリート造 0.6m×2.0m×0.7m 1池					
	薬品混和池 (上下迂流式)	鉄筋コンクリート造 0.5m×50.0m×2.0m 1池					
	薬品沈でん池 (横流式)	鉄筋コンクリート造 4.0m×28.4m×2.9m 2池					
浄水設備	薬品注入設備	次亜塩素酸 ソーダ注入 設備	貯留槽 容量 2m³ ポリエチレン製 1槽 注入ポンプ 液中ピストンポンプ・液中バルブレスポンプ				
			系 統	能力 ℓ/分	台数	出力 kw	注入点
			前処理	0.070	1	0.025	急速攪拌池
			中処理	0.112	1	0.040	急速ろ過機
			後処理	0.038	1	0.025	浄水池
	薬品注入設備	PAC注入設備	貯留槽 容量 1.0m³ SS製 2槽 注入ポンプ				
			型 式	能力 ℓ/分	台数	出力 kw	備 考
			定量ダイヤフラム	1.200	2	0.4	濁度計設定値による
	薬品注入設備	苛性ソーダ注入 設備	貯留槽 容量 0.5m³ SS製 1槽 注入ポンプ				
			型 式	能力 ℓ/分	台数	出力 kw	備 考
定量パルスポンプ			0.030	1	0.4	バック注入ポンプに連動	
薬品注入設備	粉末活性炭注入 設備	貯留槽 容量 2m³ SUS製 1槽					
		形 式	能力 kg/時	台数		備 考	
		ホッパー型自動供給装置	2～10	1		インバータ回転制御	

浄水設備	ろ過設備	急速ろ過機	SS製 バルブレスフィルター13型 2基					
			ろ過速度	最大 101.5m³/時間				
			洗浄方式	自動サイフォン方式				
			集水方式	プレート型スレーナー方式				
	ろ過設備	粒状活性炭ろ過機	SS製 バルブレスフィルター13型 1基					
			ろ過速度	最大 6.75m³/時間				
		洗浄方式	自動サイフォン方式					
		集水方式	プレート型スレーナー方式					
ろ過設備		活性炭ろ過ポンプ						
		型 式	台数	揚程 m	吐出量 m³/分	出力 kw	備考	
		水中渦巻ポンプ	1	20.0	1.63	11		
		浄 水 池 (活性炭処理用原水槽)	鉄筋コンクリート造 50m³ 3.0m×7.0m×2.4m 1池					
送水設備	浄 水 池		鉄筋コンクリート造 50m³ 3.0m×7.0m×2.4m 1池					
	送水ポンプ設備		型 式	台数	揚程 m	吐出量 m³/分	出力 kw	吸込径 mm
			標準渦巻ポンプ	2(1)	31～42	1.12～ 2.24	18.5	125
管 理 室			鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 64m²					
排水処理設備	脱水設備	排水池兼天日乾燥床	鉄筋コンクリート造 15.0m×10.0m×1.4m 2池					
発電設備	発 電 機		発電機110KVA 3相200V 1基 ディーゼルエンジン 軽油使用					

文殿浄水場フロー図

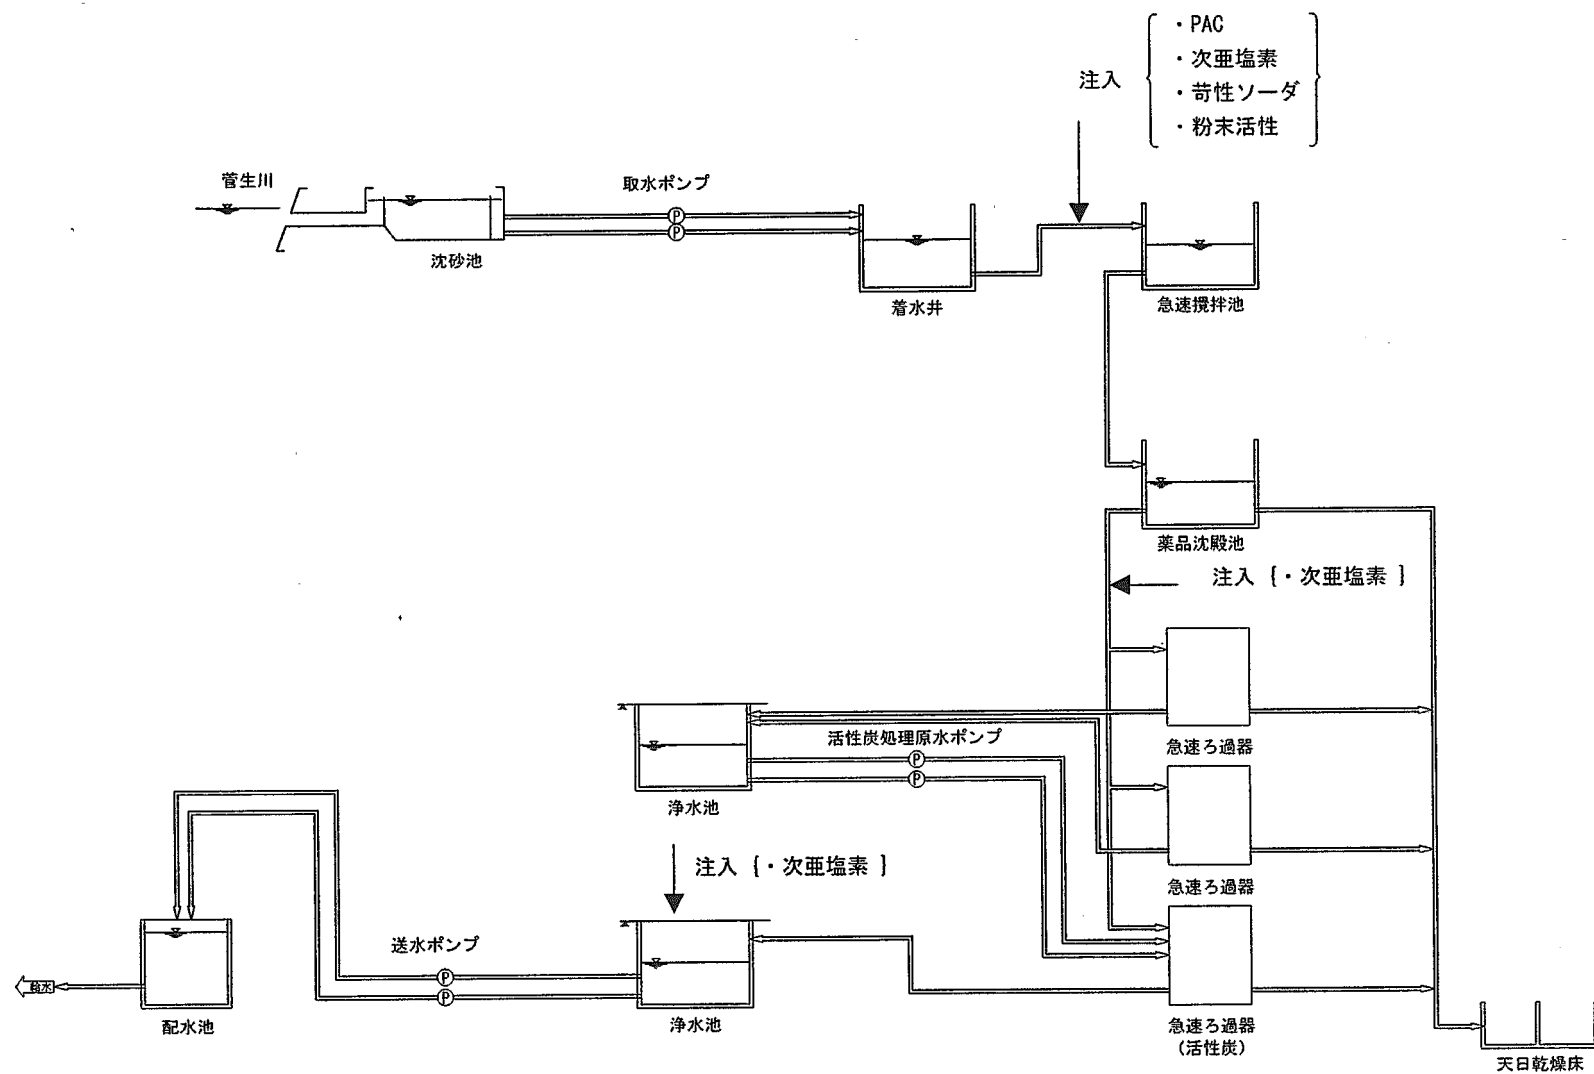


(2) 塚本浄水場 位置 姫路市夢前町塚本74番地2

標高 +65.1m

浄水能力 1,000m³/日

取水設備	取水井浅井戸		鉄筋コンクリート造 φ 4.0m×6.0m						
	取水ポンプ		型 式	台数	揚程 m	吐出量 m³/分	吸込径 mm	出力 kw	
			水中渦巻ポンプ	2(1)	40.0	1.40	100	15.0	
	発 電 機		エンジン発電機(ディーゼル) 3相 220V 60KVA						
導 水 管		鋼管 口径 100mm 長さ 135.0m							
浄水設備	薬品注入設備	次亜塩素酸ソーダ注入設備	貯留槽 容量 3m³ ポリエチレン製 1槽 小出し槽 容量 0.05m³ PVC製 1槽 注入ポンプ バルブレス液中ポンプ						
			系 統	能力 ℓ/分	台数	出力 kw	注入点		
			後処理	0.025	2	0.025	浄水池		
	ろ過設備	原水槽	ステンレス鋼板製 2.0m×2.0m×2.5m 1池						
		膜ろ過装置	UF膜 モジュール本数 5本×2系列=10本						
			ろ過速度	最大 31.3m³/時間					
			洗浄方式	逆圧水洗浄方式					
		膜ろ過ポンプ							
		型 式	台数	揚程 m	吐出量 m³/分	出力 kw			
		立形渦巻ポンプ	2	5.0	0.80	2.2			
		逆洗ポンプ							
		型 式	台数	揚程 m	吐出量 m³/分	出力 kw			
		渦巻ポンプ	2(1)	20.0	0.87	5.5			
		給水ユニット							
		型 式	台数	揚程 m	吐出量 m³/分	出力 kw			
		自動給水ユニット	1	0.3	0.09	0.75			
		送水設備	浄 水 池		ステンレス鋼板製 7.0m×8.0m×4.0m 1池				
送水ポンプ設備			型 式	台数	揚程 m	吐出量 m³/分	出力 kw	吸込径 mm	
			多段渦巻ポンプ	2	60.0	0.90	18.5	100	
排水処理設備	排水設備	排水槽	鉄筋コンクリート造 1.0m×2.8m×H1.4m 1槽						
		チオ硫酸注入設備	チオ硫酸ナトリウム貯留槽 50ℓ PVC製 注入ポンプ						
	型 式		台数	吐出量 ℓ/分	出力 kw				
	電磁定量ポンプ		2(1)	0.030	0.015				
管 理 室			鉄筋コンクリート造 大屋根平屋建 157m²						
発電設備	発 電 機		エンジン発電機(ディーゼル) 3相 200V 90KVA						


塚本浄水場フロー図

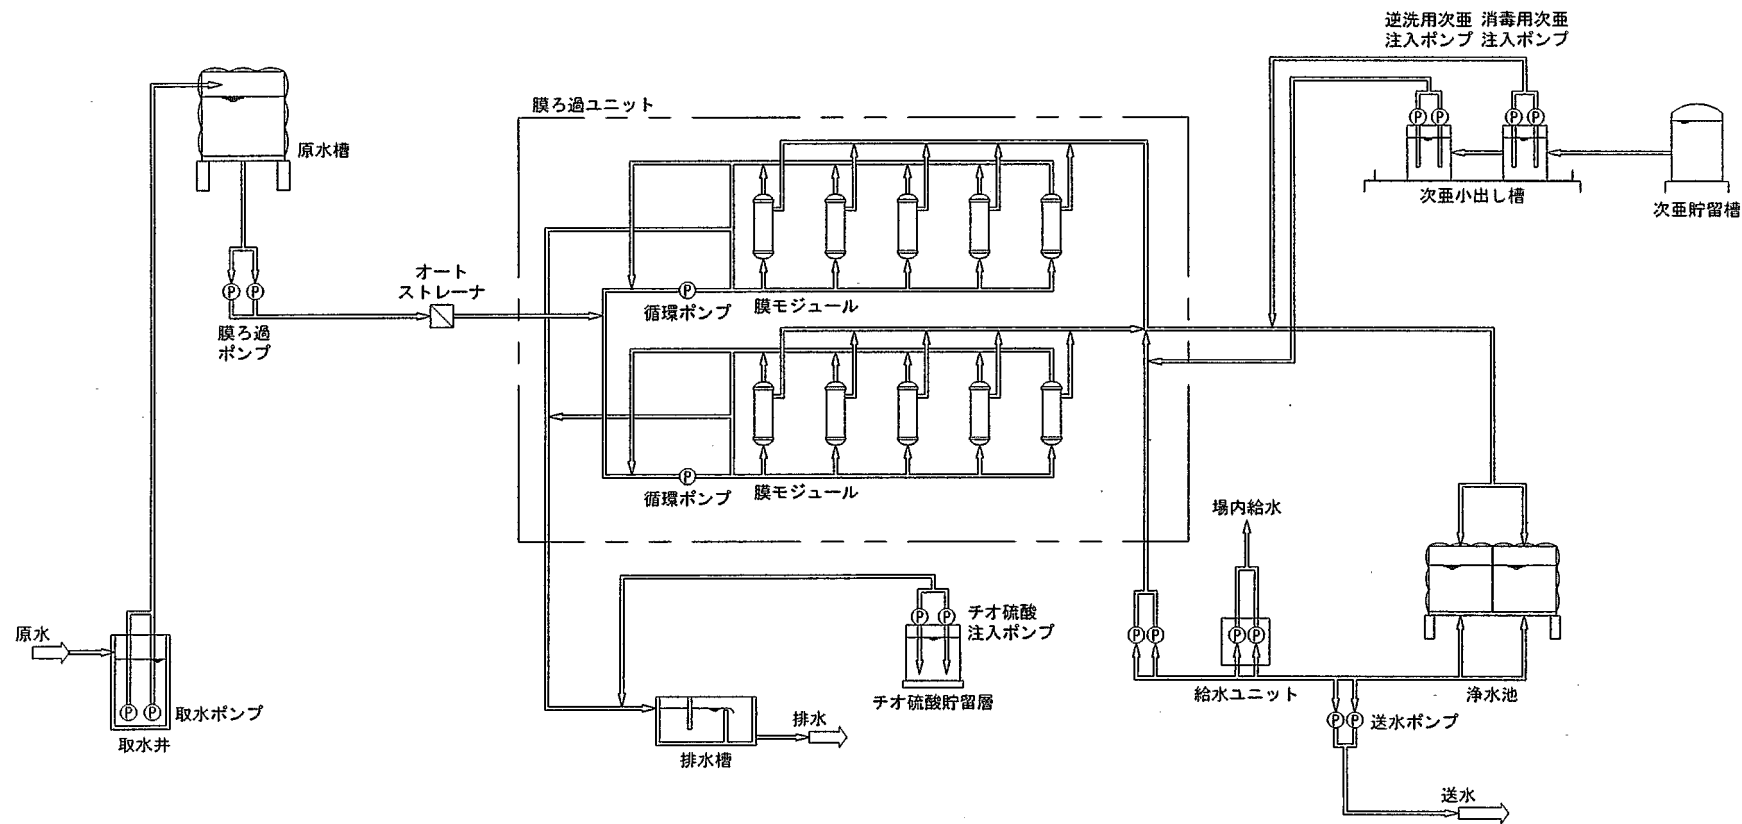

(3) 木戸浄水場 位置 姫路市夢前町新庄1405番地
 標高 +120.0m
 浄水能力 820m³/日

取水設備	取水井(浅井戸)		鉄筋コンクリート造 φ 3.0m×5.0m 1井							
	取水ポンプ		型 式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出力 kw		
			水中渦巻ポンプ	2(1)	31.0	2.95	100	15.0		
	発 電 機		エンジン発電機(ディーゼル) 3相 200V 45KVA							
導 水 管		ダクタイル鋳鉄管 口径 200mm 長さ 130.0m								
		鋼管 口径 200mm 長さ 60.0m								
		ビニール管 口径 200mm 長さ 635.0m								
沈でん設備	鋼板製高速凝集沈でん槽		型式 鋼板製堅型 1基 3.0m×7.0m 攪拌装置 傾斜管沈降装置 排泥装置							
浄水設備	薬品注入設備	次亜塩素酸ソーダ注入設備	貯留槽 容量 2m ³ ポリエチレン製 1槽 注入ポンプ 定量パルス式ポンプ							
			系 統	能力 ℓ/分	台数	出力 kw	注 入 点			
			後処理	0.05	2	0.025	配水管			
	薬品注入設備	PAC注入設備	貯留槽 容量 3m ³ ポリエチレン製 1槽 注入ポンプ							
			型 式	能力 ℓ/分	台数	出力 kw	備 考			
			定量パルスポンプ	0.030	1	0.4	濁度計設定値による			
	薬品注入設備	苛性ソーダ注入設備	貯留槽 容量 3m ³ ポリエチレン製 1槽 注入ポンプ							
			型 式	能力 ℓ/分	台数	出力 kw	備 考			
			定量パルスポンプ	0.030	1	0.4	バック注入ポンプに連動			
	ろ過設備	薬品注入室	鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 15m ²							
			急速ろ過機	SS製 バルブレスフィルター10型 1基 						


木戸浄水場フロー図

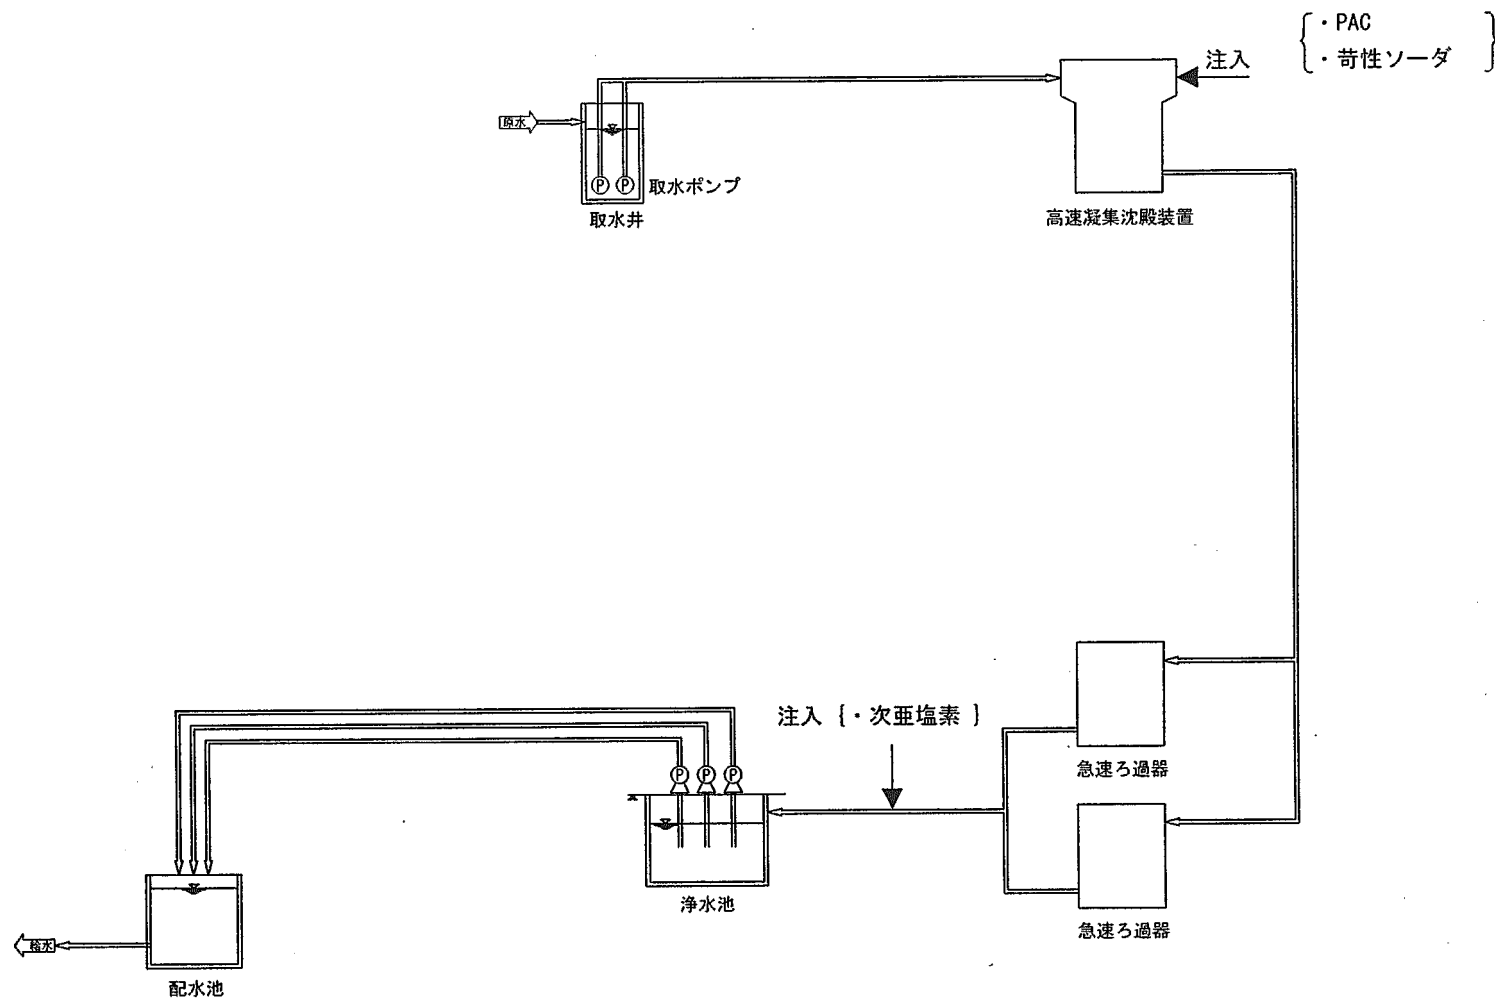

(4) 岡浄水場 位置 姫路市夢前町前之庄1159番地1
 標高 +85.0m
 浄水能力 1,350m³/日

取水設備	取水井(浅井戸)		鉄筋コンクリート造 φ 3.0m×5.0m					
	取水ポンプ		型 式	台数	揚程 m	吐出量 m³/分	吸込径 mm	出力 kw
			水中渦巻ポンプ	2(1)	30.0	0.80	100	7.5
	発 電 機		エンジン発電機(ディーゼル) 3相 200V 25KVA					
導 水 管		鋼管 口径 150mm 長さ 58.0m						
浄水設備	薬品注入設備	次亜塩素酸ソーダ注入設備	貯留槽 容量 2m³ ポリエチレン製 1槽 小出し槽 容量 0.3m³ PVC製 1槽 注入ポンプ バルブレス液中ポンプ					
			系 統	能力 ℓ/分	台数	出力 kw	注入点	
			後処理	0.008	2	0.025	浄水池	
	ろ過設備	原水槽	鉄筋コンクリート造 1.0m×1.35m×2.4m 1池					
		膜ろ過装置	UF膜 モジュール本数 5本×2系列=10本					
			ろ過速度		最大 23.8m³/時間			
			洗浄方式		逆圧水洗浄方式			
			膜ろ過ポンプ					
			型 式	台数	揚程 m	吐出量 m³/分	出力 kw	
			立形渦巻ポンプ	2	25.0	0.33	3.7	
			逆洗ポンプ					
			型 式	台数	揚程 m	吐出量 m³/分	出力 kw	
			渦巻ポンプ	2(1)	30.0	1.00	7.5	
			給水ユニット					
			型 式	台数	揚程 m	吐出量 m³/分	出力 kw	
			自動給水ユニット	1	15.0	0.04	0.75	
			送水設備	浄 水 池		鉄筋コンクリート造 8.1m×5.0m×3.0m 2池		
送水ポンプ設備		型 式		台数	揚程 m	吐出量 m³/分	出力 kw	吸込径 mm
		多段渦巻ポンプ		2	65.0	0.80	15.0	80
排水処理設備	排水設備	排水槽	鉄筋コンクリート造 1.0m×2.8m×1.4m 1池 床排水ポンプ					
			型 式	台数	揚程 m	吐出量 m³/分	出力 kw	
			水中汚水ポンプ	1	7.0	0.10	0.4	
	設備	チオ硫酸注入設備	チオ硫酸ナトリウム貯留槽 50ℓ PVC製 1槽 注入ポンプ					
			型 式	台数	吐出量 ℓ/分	出力 kw		
		ソレノイドポンプ		2(1)	0.001	0.035		
管 理 室			鉄筋コンクリート造 大屋根平屋建 141㎡					
発電設備	発 電 機		エンジン発電機(ディーゼル) 3相 200V 75KVA					


岡浄水場フロー図

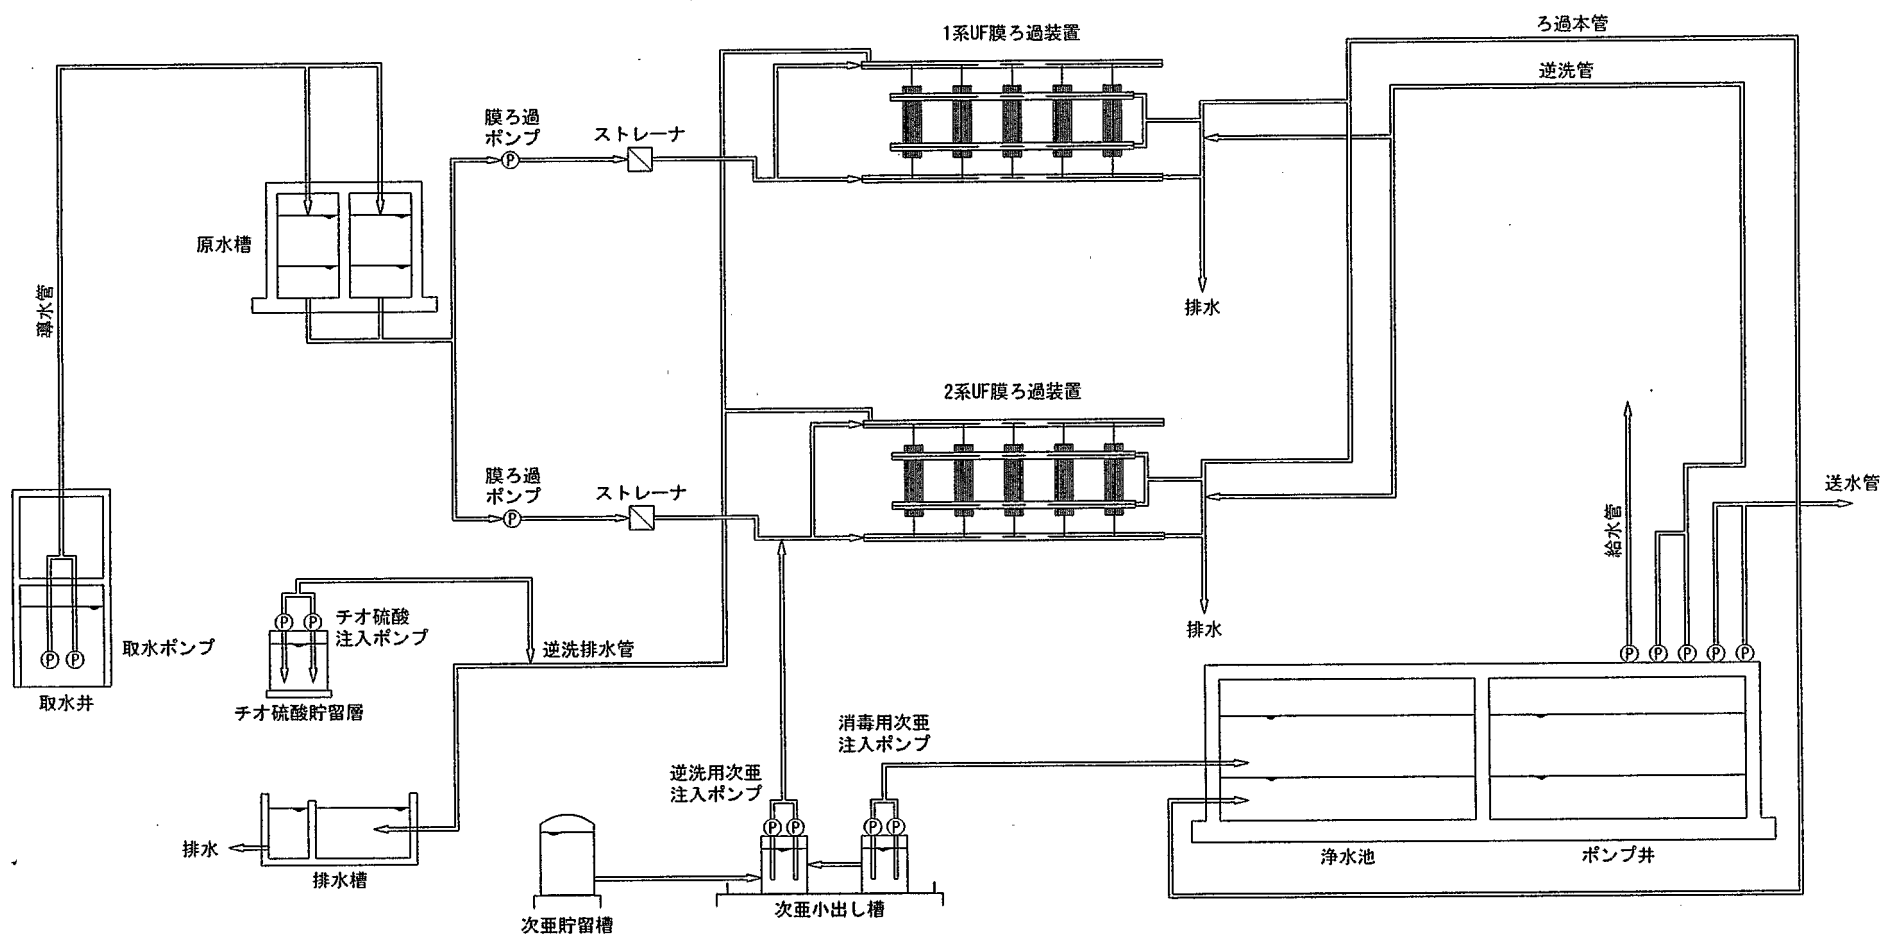

(5) 置本浄水場 位置 姫路市夢前町置本317番地
 標高 +50.2m
 浄水能力 2,000m³/日

取水設備	取水井浅井戸		鉄筋コンクリート造 φ 2.5m×7.4m					
	取水ポンプ		型 式	台数	揚程 m	吐出量 m³/分	吸込径 mm	出力 kw
			水中渦巻ポンプ	2(1)	20.0	1.39	100	7.5
	取水ポンプ室		鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 14m²					
導 水 管			ダクタイル鋳鉄管 口径 200mm 長さ 420.0m					
浄水設備	薬品注入設備	次亜塩素酸ソーダ注入設備	貯留槽 容量 2m³ ポリエチレン製 1槽 注入ポンプ 定量パルス式ポンプ・電磁流量ポンプ					
			系 統	能力 ℓ/分	台数	出力 kw	注入点	
			前処理	0.03	1	0.015	急速攪拌池	
			後処理	0.02	1	0.025	浄水池	
	PAC注入設備	PAC注入設備	貯留槽 容量 2m³ ポリエチレン製 1槽 注入ポンプ					
			型 式	能力 ℓ/分	台数	出力 kw	備 考	
			定量パルスポンプ	0.030	1	0.4	濁度計設定値による	
	ろ過設備	ろ過設備	着水井兼急速攪拌池					
			鉄筋コンクリート造 5.7m×6.7m 1池					
			SS製 自動逆洗 φ 2.26×H4.1 25m³/時 4(1)基					
送水設備	浄 水 池	鉄筋コンクリート造 2.6m×6.2m×3.0m 1池						
		送水ポンプ設備	型 式	台数	揚程 m	吐出量 m³/分	出力 kw	吸込径 mm
			多段渦巻ポンプ	2(1)	56.0	1.3	22.0	125
			管 理 室		鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 55m²			

置本浄水場フロー図

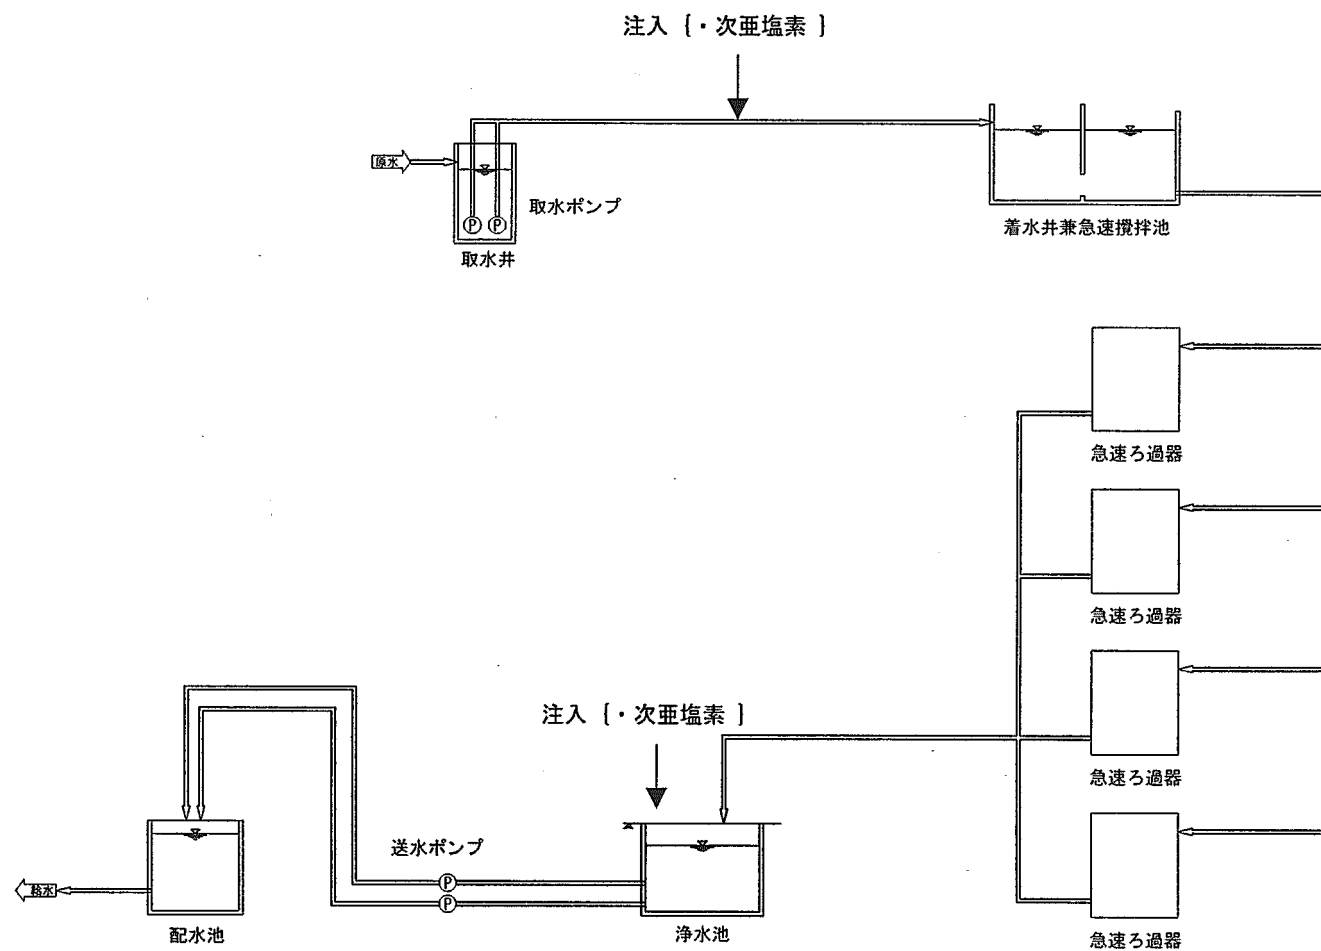

夢前町(北部)


(1) 立船野浄水場 位置 姫路市夢前町山之内甲482番地5

標高 +173.40m

浄水能力 144m³/日

取水設備	取 水 堰		鉄筋コンクリート造 1.0m×12.0m×1.3m					
	取 水 柵		鉄筋コンクリート造 1.0m×1.0m×0.95m					
	導 水 管		鋳鉄管 口径 75mm 長さ 67.5m ビニール管 口径 50mm 長さ 180.0m					
浄水設備	薬品注入設備	次亜塩素酸ソーダ注入設備	貯留槽 容量 0.1m³ ポリエチレン製 1槽 注入ポンプ 液中式プランジャーポンプ					
			系 統	能力 mℓ/分	台数	出力 kw	注入点	
			後処理	12	2(1)	0.06	浄水池	
	ろ過設備	ろ過設備	原 水 槽	RC製角型密閉槽 2. 5m³ 1.0m×1.6m×1.75m				
			中 間 槽	ポリエチレン製丸型密閉槽 0. 85m³ φ1.04m×1.32m				
			膜ろ過装置	MF膜 モジュール本数 4本×2系列				
				ろ過速度		最大 5.0m³/時間		
				洗浄方式		逆圧水洗浄方式		
				膜ろ過(兼洗浄)ポンプ				
				型 式	台数	揚程 m	吐出量 m³/分	出力 kw
				渦巻ポンプ	3(2)	20.0	0.076	1.5
			空気圧縮機					
				型 式	台数	吐出量 ℓ/分	最高圧力 MPa	出力 kw
				圧力開閉器式	2(1)	75.0	0.83	0.75
発電機	エンジン発電機(ディーゼル) 3相 200V 20KVA							
	膜ろ過室	鉄筋コンクリート造 大屋根平屋建 54m²						
	浄水池 (配水池兼用)	鉄筋コンクリート造 4.0m×5.0m×3.0m 2池						


立船野浄水場フロー図

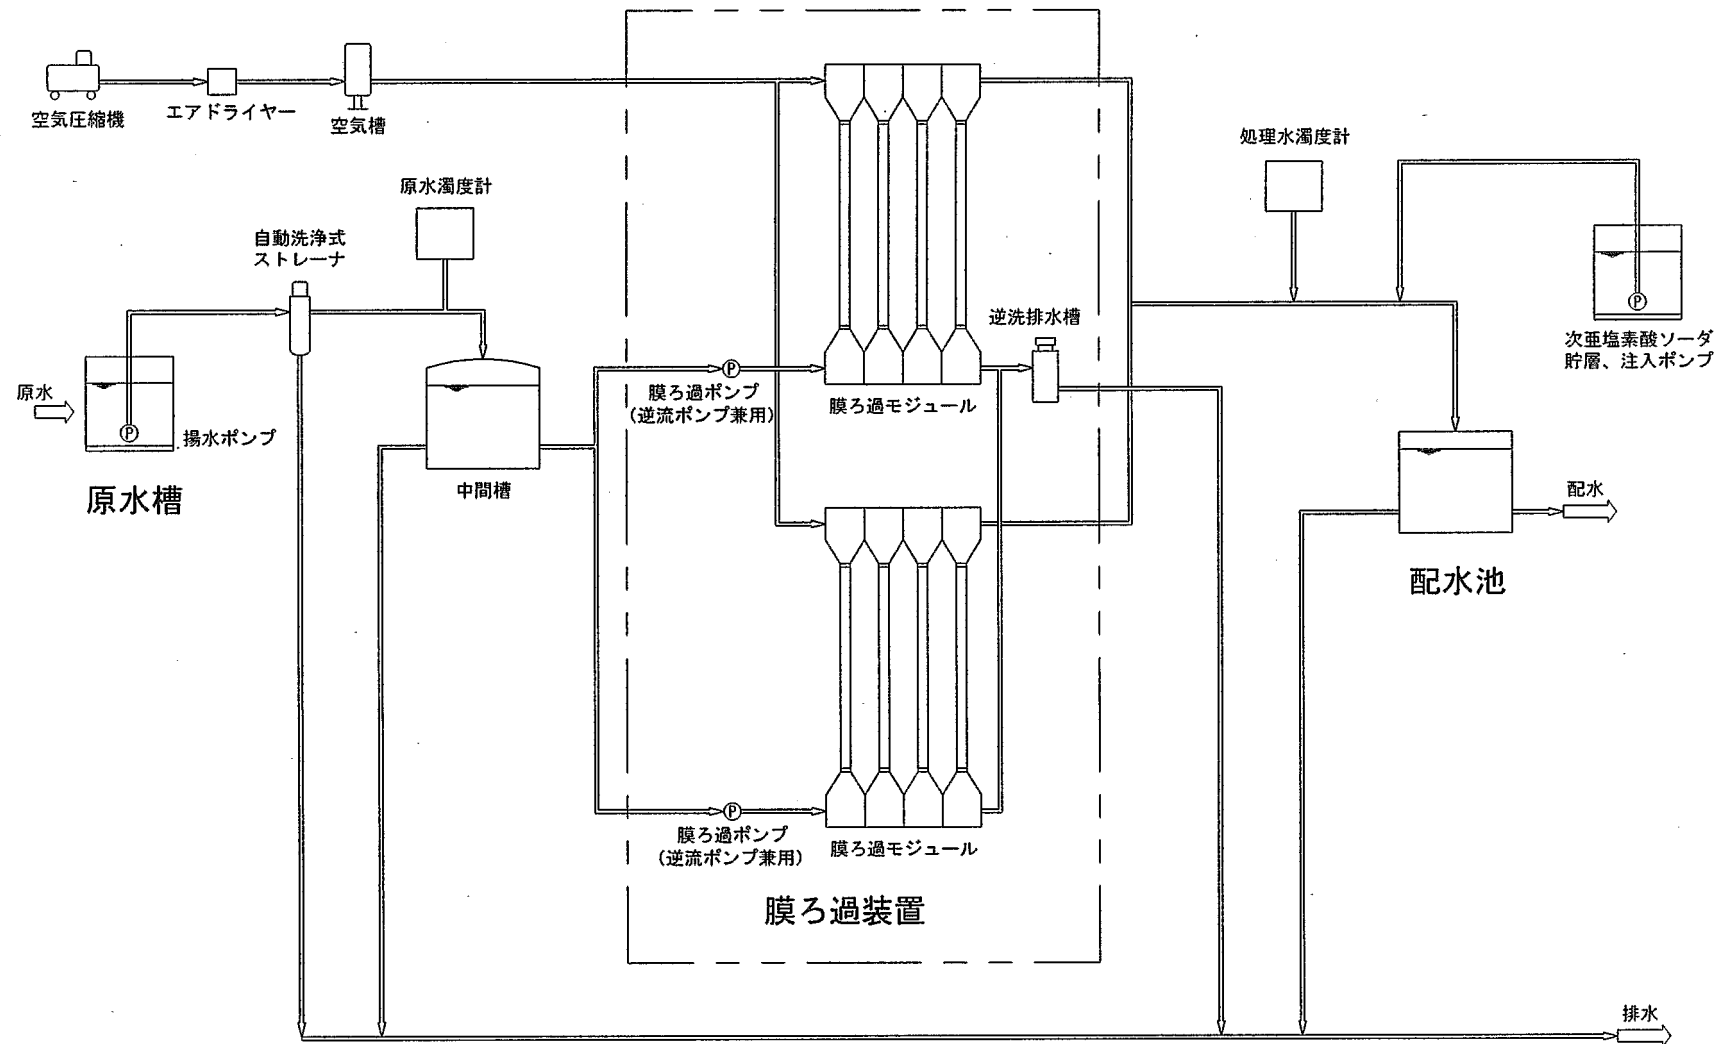

(2) 我孫子浄水場 位置 姫路市夢前町山之内乙532番地2
 標高 +208.3m
 浄水能力 120m³/日

取水設備	取 水 堰		鉄筋コンクリート造 1.0m×12.0m×1.3m				
	取 水 柵		鉄筋コンクリート造 1.0m×1.0m×0.95m				
	導 水 管		鋼管 口径 75mm 長さ 15.0m ビニール管 口径 75mm 長さ 135.0m				
浄水設備	薬品注入設備	次亜塩素酸 ソーダ注入設備	貯留タンク 容量 50ℓ PVC製 注入ポンプ 定量パルス式ポンプ				
			系 統	能力 mℓ/分	台数	出力 kw	注入点
			後処理	20	1	0.035	配水池
	ろ過設備	滅 菌 室	コンクリートブロック造 1.4m×2.0m×2.0m				
		緩 速 ろ 過	鉄筋コンクリート造 3.9m×2.5m×1.8m 2池				
ろ過速度			最大 5m³/時間				
洗浄方式			ろ過砂掻き取り方式				
	浄 水 池 (配水池兼用)		鉄筋コンクリート造 3.7m×3.7m×2.2m 1池				

我孫子浄水場フロー図

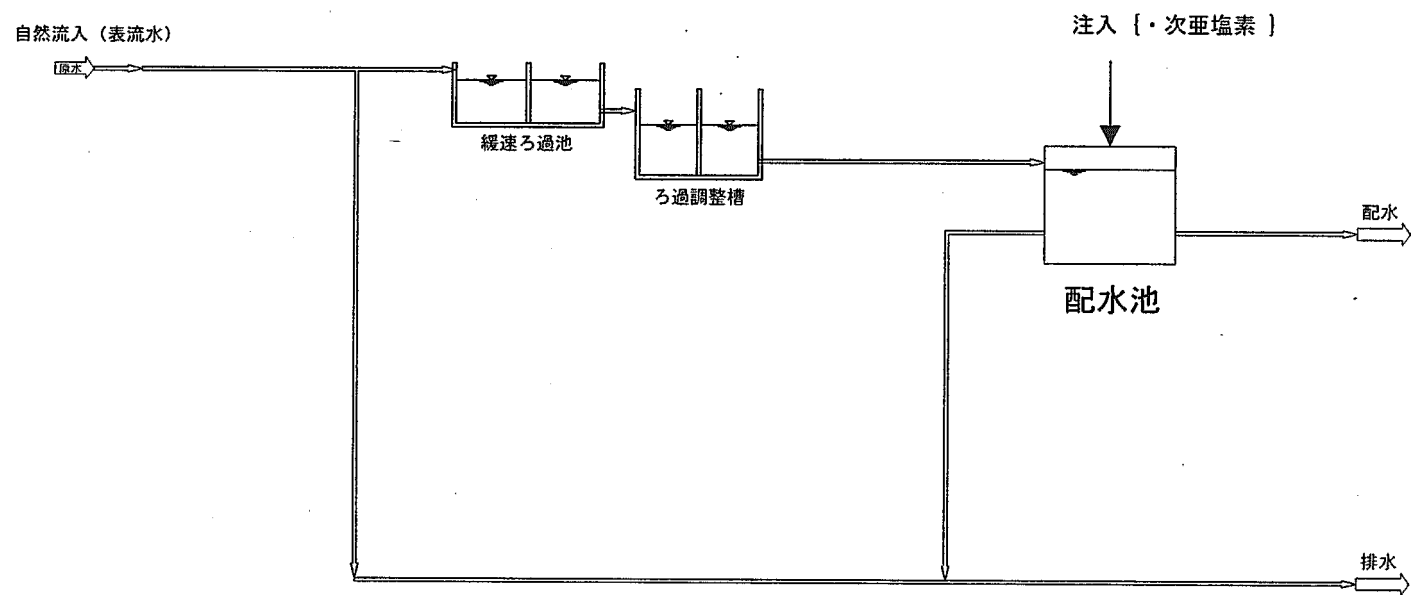


(3) 佐中浄水場 位置 姫路市夢前町山之内丙280番1

標高 +198.7m

浄水能力 138m³/日

取水設備	取水堰		鉄筋コンクリート造 1.0m×8.8m×2.0m					
	取水柵		鉄筋コンクリート造 1.0m×1.0m×2.0m					
	導水管		鋼管	口径	75mm	長さ	20.0m	
			ビニール管	口径	75mm	長さ	136.0m	
			ビニール管	口径	100mm	長さ	424.0m	
鋳鉄管			口径	100mm	長さ	321.1m		
SUS管		口径	100mm	長さ	48.6m			
沈砂池		鉄筋コンクリート造 4.0m×4.0m×2.2m 1池						
浄水設備	薬品注入設備	次亜塩素酸ソーダ注入設備	貯留槽 容量 50ℓ PVC製 1槽					
			注入ポンプ					
			型 式	能力 ml/分	台数	出力 kw	用 途	
			液中バルプレスポンプ	6	2(1)	0.03	消毒用	
	電磁定量ポンプ		30	2(1)	0.015	膜逆洗用		
	ろ過設備	原水槽	ポリエチレン製円筒型密閉槽 1.0m ³ φ1.06m×1.25m					
			膜ろ過装置	MF膜 モジュール本数 1本×2系列				
		ろ過流束		最大 3.07m ³ /m ² /日				
		洗浄方式	逆圧水洗浄及びエアスクラビング					
		膜ろ過ポンプ						
		型 式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw		
		立型多段渦巻ポンプ	2(1)	30.0	0.060	0.75		
		膜逆洗ポンプ						
		型 式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw		
		立型多段渦巻ポンプ	2(1)	30.0	0.050	0.75		
		空気圧縮機						
		型 式	台数	吐出量 ℓ/分	最高圧力 MPa	出力 kw		
		圧力開閉器式	2(1)	75.0	0.93	0.75		
		排水処理設備	排水設備	排水槽	鉄筋コンクリート造 0.6m×1.9m×0.5m 1池			
				チオ硫酸ナトリウム注入設備	チオ硫酸ナトリウム貯留槽 50ℓ PE製 1槽			
					注入ポンプ			
型 式					台数	吐出量 ℓ/分	出力 kw	
電磁定量ポンプ		2(1)	0.030	0.015				
発電機			エンジン発電機(ディーゼル) 3相 200V 25KVA					
膜ろ過室			鉄筋コンクリート造 大屋根平屋建 53m ²					
配水池			ステンレス鋼板製 W2.0m×L5.0m×H3.0m(有効) 2池 60m ³					


佐中浄水場フロー図

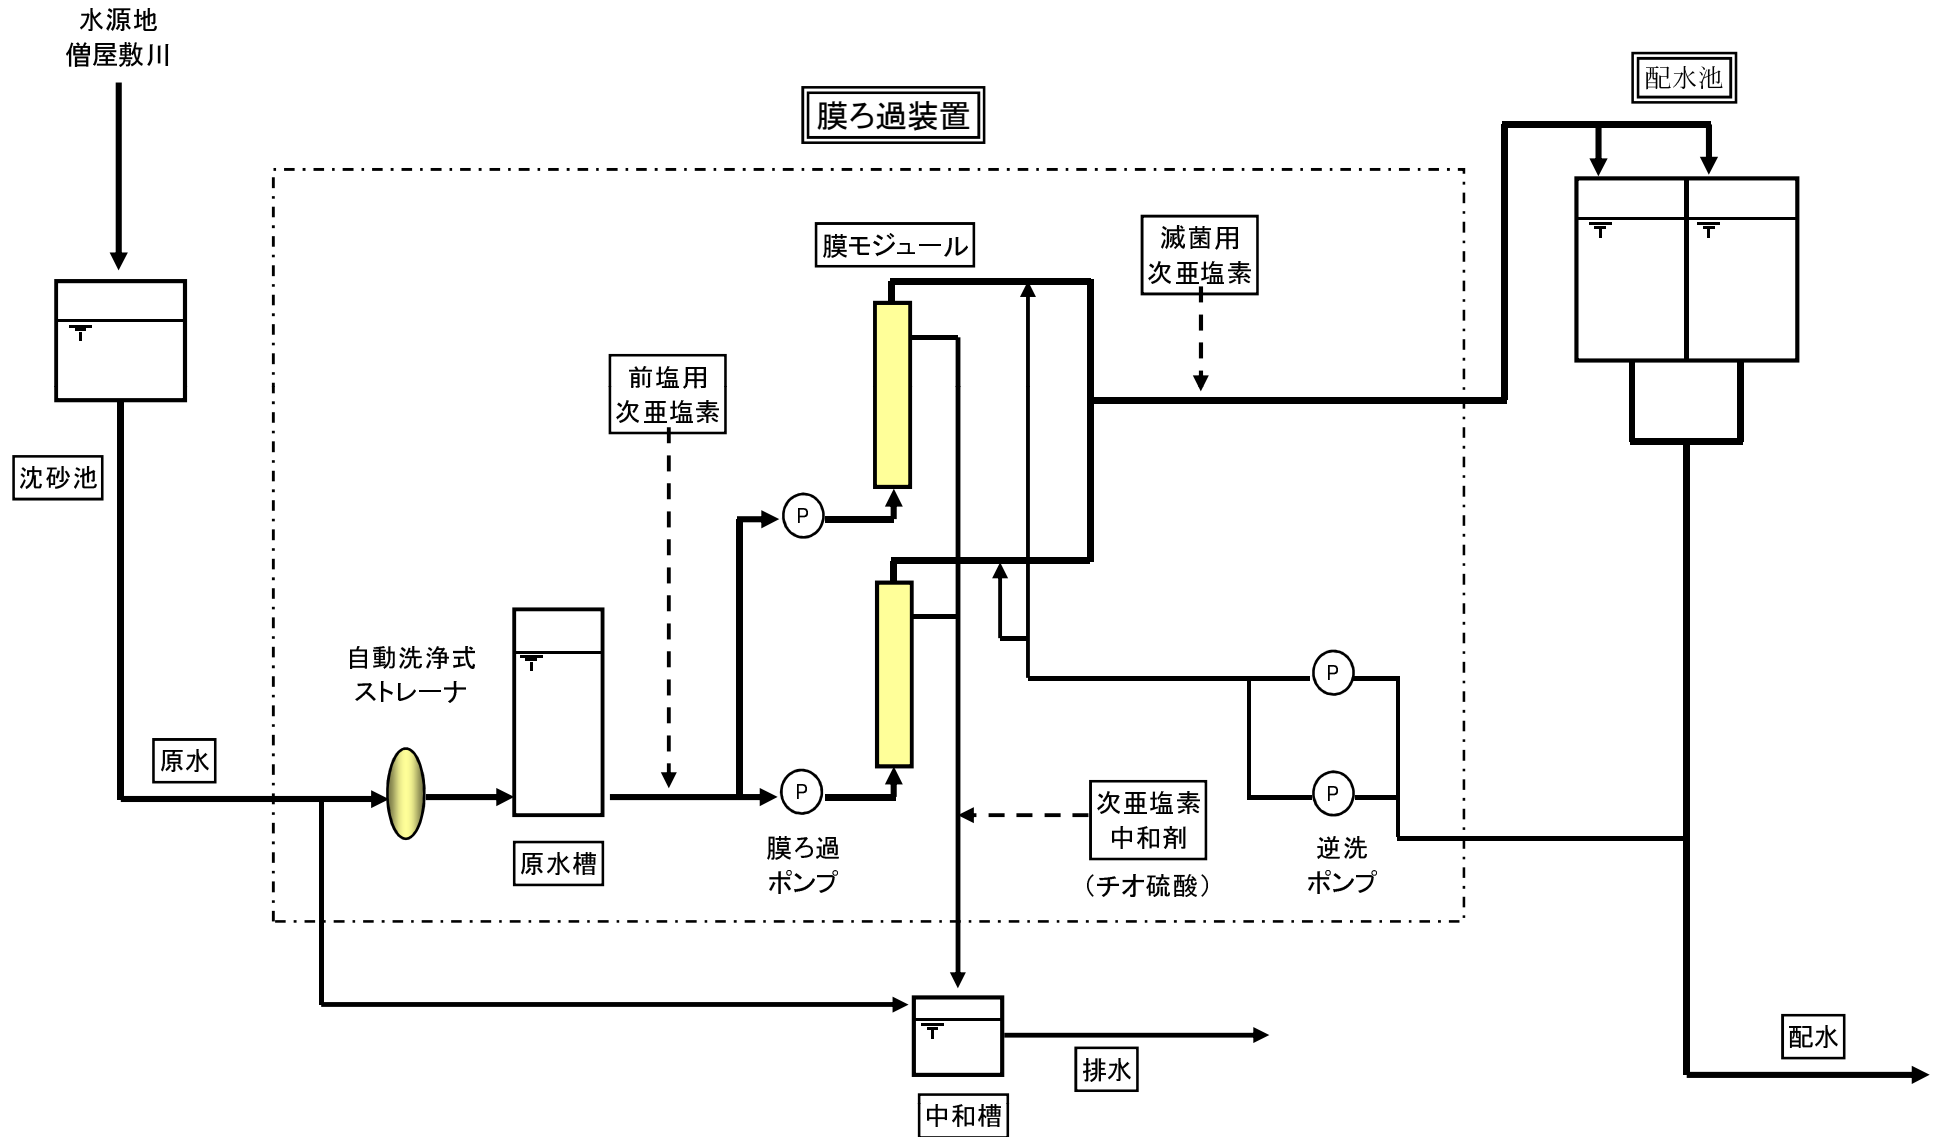

(4) 熊部浄水場 位置 姫路市夢前町山之内丁305番地10
 標高 +277.5m
 浄水能力 29m³/日

取水設備	取 水 堰		鉄筋コンクリート造 1.0m×9.5m×2.0m				
	取 水 柵		鉄筋コンクリート造 0.7m×0.7m×0.8m				
	導 水 管		铸铁管 口径 75mm 長さ 56.0m				
浄水設備	薬品注入設備	次亜塩素酸ソーダ注入設備	貯留タンク 容量 50ℓ PVC製 注入ポンプ 定量パルス式ポンプ				
			系 統	能力 mℓ/分	台数	出力 kw	注入点
			後処理	8	1	0.015	配水池
	滅 菌 室		簡易型プレハブ				
	ろ過設備	緩 速 ろ 過	沈でん槽 塩化ビニール製 m³ 1槽 TO式上向性緩速ろ過機 φ 1.5m×2.0m				
ろ過速度			最大 1.46m³/時間				
洗浄方式			手動逆洗方式				
浄 水 池 (配水池兼用)		鉄筋コンクリート造 3.7m×3.7m×1.6m 1池					


熊部浄水場フロー図

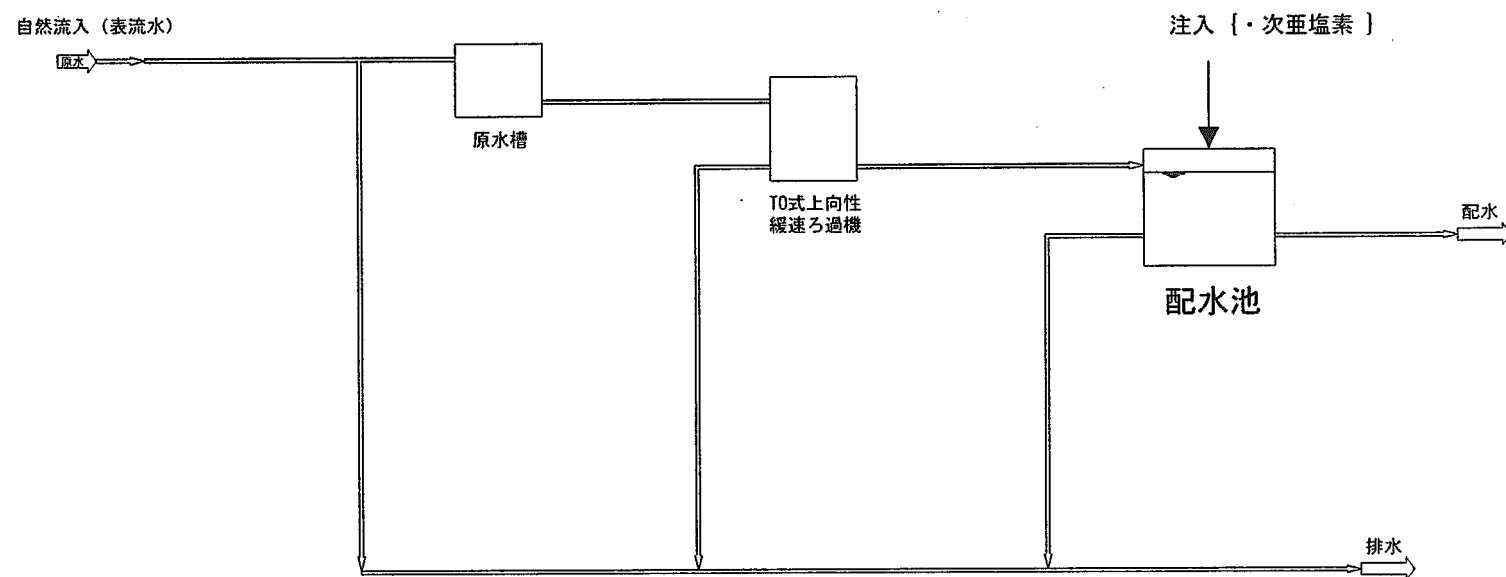

(5) 坂根浄水場 位置 姫路市夢前町山之内戊512番地4
 標高 +299.0m
 浄水能力 18m³/日

取水設備	取 水 堰		鉄筋コンクリート造 1.0m×6.0m×1.1m				
	取 水 柵		鉄筋コンクリート造 0.7m×0.7m×0.8m				
	導 水 管		ダクタイル鋳鉄管 口径 75mm 長さ 24.0m ビニール管 口径 75mm 長さ 158.0m				
浄水設備	薬品注入設備	次亜塩素酸ソーダ注入設備	貯留タンク 容量 50ℓ PVC製 注入ポンプ 定量パルス式ポンプ				
			系 統	能力 mℓ/分	台数	出力 kw	注入点
		後処理	8	1	0.015	配水池	
	ろ過設備	滅 菌 室	簡易型プレハブ				
		緩 速 ろ 過	沈でん槽 塩化ビニール製 m ³ 1槽 TO式上向性緩速ろ過機 φ 1.5m×2.2m				
		ろ過速度	最大 0.7m ³ /時間				
		洗浄方式	手動逆洗方式				
	浄 水 池 (配水池兼用)	鉄筋コンクリート造 3.3m×3.3m×1.6m 1池					


坂根浄水場フロー図

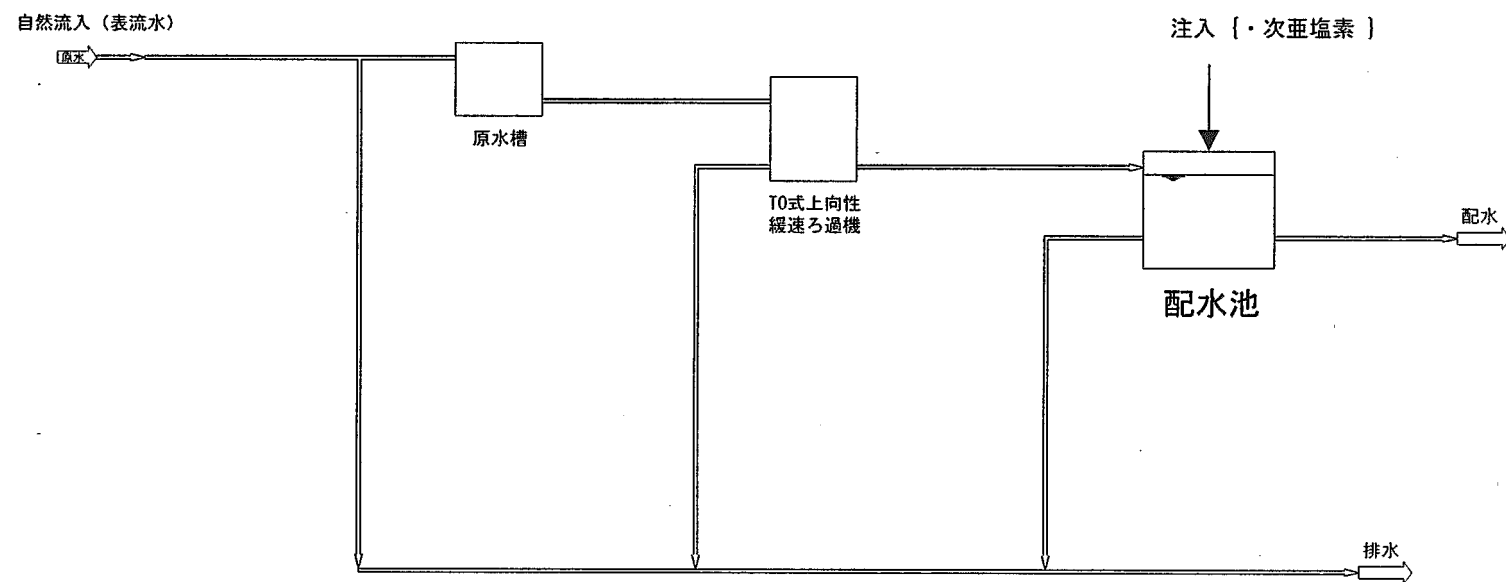

(6) 馬寺浄水場 位置 姫路市夢前町山之内己770番地9
 標高 +251.2m
 浄水能力 72m³/日

取水設備	取 水 堰		鉄筋コンクリート造 1.0m×12.0m×1.3m				
	取 水 柵		鉄筋コンクリート造 1.0m×1.0m×0.95m				
	導 水 管		ビニール管 口径 50mm 長さ 37.0m				
浄水設備	薬品注入設備	次亜塩素酸ソーダ注入設備	貯留槽 容量 0.05m ³ ポリエチレン製 1槽 注入ポンプ 液中式プランジヤーポンプ				
			系 統	能力 mℓ/分	台数	出力 kw	注入点
			後処理	6	2(1)	0.030	浄水池
	ろ過設備	原 水 槽	RC製角型密閉槽 0.75m ³ 1.0m×1.5m×1.25m				
		中 間 槽	ポリエチレン製丸型密閉槽 0.85m ³ φ1.04m×1.32m				
		膜ろ過装置	MF膜 モジュール本数 2本×2系列				
			ろ過速度	最大 1.75m ³ /時間			
			洗浄方式	逆圧水洗浄方式			
			膜ろ過(兼洗浄)ポンプ				
			型 式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw
			渦巻ポンプ	2	20.0	0.031	0.75
			空気圧縮機				
			型 式	台数	吐出量 ℓ/分	最高圧力 MPa	出力 kw
		圧力開閉器式	2(1)	75.0	0.83	0.75	
		発 電 機	エンジン発電機(ディーゼル) 3相 200V 20KVA				
膜ろ過室	鉄筋コンクリート造 大屋根平屋建 30m ²						
浄水池 (配水池兼用)	鉄筋コンクリート造 5.0m×5.0m×2.0m 1池						


馬寺浄水場フロー図

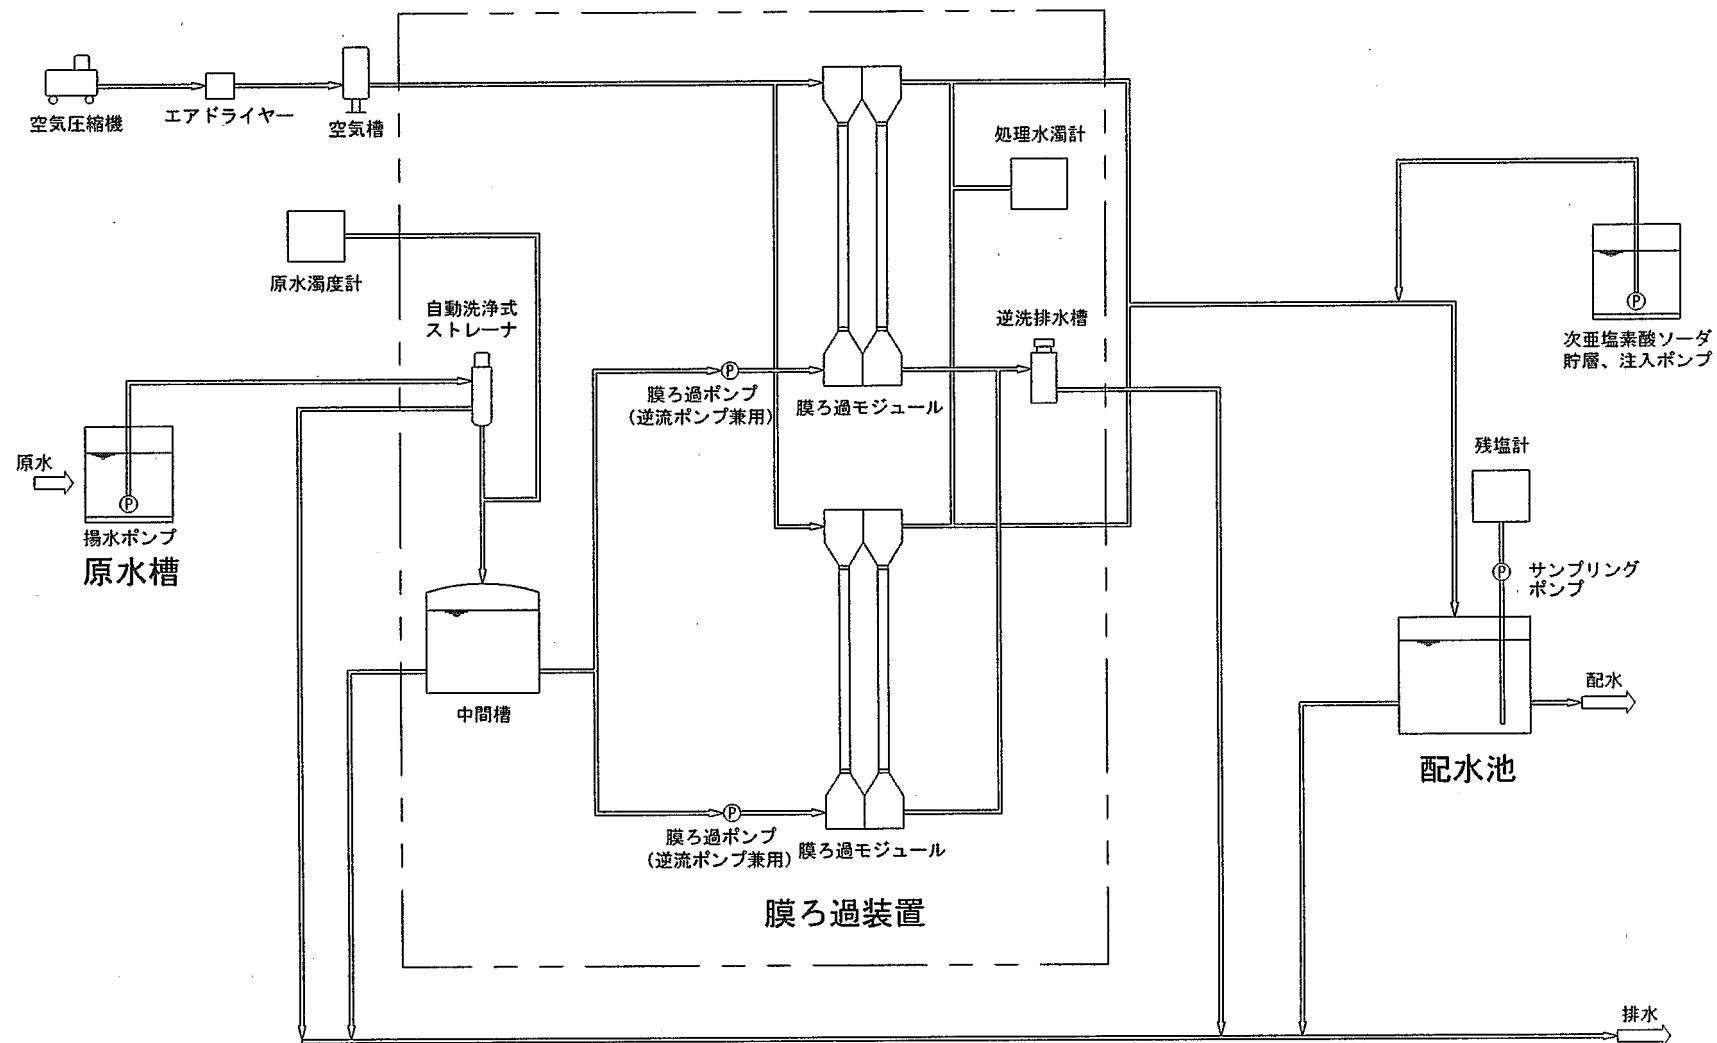

(7) 小畑浄水場 位置 姫路市夢前町山之内庚284番地
 標高 +274.0m
 浄水能力 53m³/日

取水設備	取 水 堰		鉄筋コンクリート造 1.0m×6.5m×2.0m				
	取 水 柵		鉄筋コンクリート造 0.8m×0.8m×0.85m				
	導 水 管		鋼管 口径 75mm 長さ 25.0m ビニール管 口径 75mm 長さ 72.0m				
浄水設備	薬品注入設備	次亜塩素酸ソーダ注入設備	貯留タンク 容量 50ℓ PVC製 注入ポンプ 定量パルス式ポンプ				
			系 統	能力 mℓ/分	台数	出力 kw	注入点
			後処理	25	1	0.010	配水池
	滅 菌 室		簡易型プレハブ				
	ろ過設備	緩 速 ろ 過	沈でん槽 塩化ビニール製 m³ 1槽 TO式上向性緩速ろ過機 φ 2.0m×2.4m				
ろ過速度			最大 2.5m³/時間				
洗浄方式			手動逆洗方式				
		浄 水 池 (配水池兼用)	鉄筋コンクリート造 4.0m×4.0m×2.2m 1池				

小畑浄水場フロー図

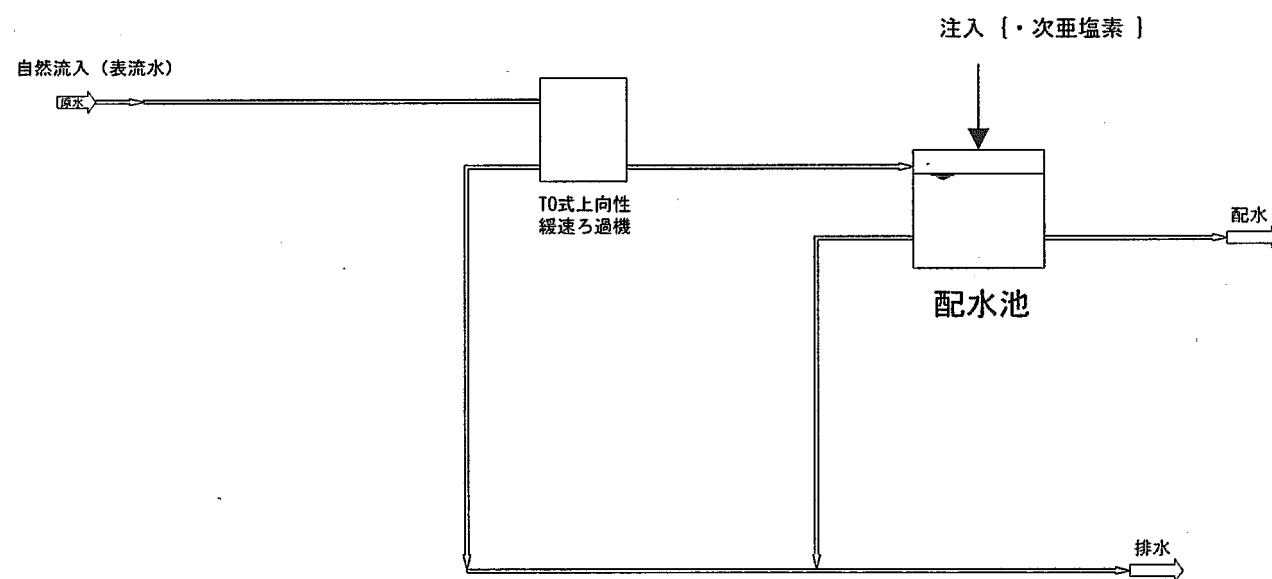

香寺町

(1) 香寺浄水場 位置 姫路市香寺町犬飼 1027 番地


標高 +42.20m

浄水能力 4,500 m³/日

取水設備			香寺第3水源地 香寺第4水源地																																								
浄水設備	ろ過設備	原水槽	ステンレス鋼板製 W3.0m×L3.5m×H2.5m(有効) 2 池 52.5 m ³																																								
		回収系原水槽	ステンレス鋼板製 W1.5m×L2.5m×H2.5m(有効) 2 池 18.8 m ³																																								
		膜ろ過設備	型 式:内圧式 UF 膜 水处理系 4 系列+回収系 2 系列 能 力:4,500 m ³ /日 水处理系膜ろ過装置:4 系列(1 系列予備) 全量ろ過／クロスフローろ過切替式 膜モジュール:酢酸セルロース製中空糸限外ろ過(UF)膜 50 m ² /本×9 本/系列、 流束 2.5 m ³ /m ² /日 循環ポンプ :φ 65×0.63 m ³ /分×20m×3.7kW×1 台/系列 付属設備 :圧力計 3 台/系列、電磁流量計 1 台/系列、濁度計 1 台/系列 回収系膜ろ過装置:2 系列(1 系列予備) クロスフローろ過 膜モジュール:酢酸セルロース製中空糸限外ろ過(UF)膜 50 m ² /本×3 本/系列、 流束 1.5 m ³ /m ² /日 循環ポンプ :φ 40×0.21 m ³ /分×20m×1.5kW×1 台/系列 付属設備 :圧力計 3 台/系列、電磁流量計 1 台/系列、濁度計 1 台/系列 オートストレーナ(自動洗浄式) 140 m ³ /h×目開き 200 μ m×0.2kW 2 台(内1台予備)																																								
	ポンプ設備	<table><tr><td>型 式</td><td>台 数 台</td><td>揚 程 m</td><td>吐出量 m³/分</td><td>吸込径 mm</td><td>出 力 kW</td><td>用 途</td></tr><tr><td>渦巻ポンプ</td><td>2(1)</td><td>34.0</td><td>2.34</td><td>100/80</td><td>22.0</td><td>原水用</td></tr><tr><td>渦巻ポンプ</td><td>2(1)</td><td>30.0</td><td>0.16</td><td>40/32</td><td>3.7</td><td>回収系原水用</td></tr><tr><td>渦巻ポンプ</td><td>2(1)</td><td>34.0</td><td>2.34</td><td>100/80</td><td>22.0</td><td>逆洗用</td></tr><tr><td>水中ポンプ</td><td>2(1)</td><td>8.0</td><td>0.05</td><td>50</td><td>0.4</td><td>排水返送用</td></tr></table>							型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出 力 kW	用 途	渦巻ポンプ	2(1)	34.0	2.34	100/80	22.0	原水用	渦巻ポンプ	2(1)	30.0	0.16	40/32	3.7	回収系原水用	渦巻ポンプ	2(1)	34.0	2.34	100/80	22.0	逆洗用	水中ポンプ	2(1)	8.0	0.05	50	0.4	排水返送用
	型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出 力 kW	用 途																																				
渦巻ポンプ	2(1)	34.0	2.34	100/80	22.0	原水用																																					
渦巻ポンプ	2(1)	30.0	0.16	40/32	3.7	回収系原水用																																					
渦巻ポンプ	2(1)	34.0	2.34	100/80	22.0	逆洗用																																					
水中ポンプ	2(1)	8.0	0.05	50	0.4	排水返送用																																					
薬品注入設備	次亜塩素酸 ソーダ注入設備	貯槽 容量 1.5 m ³ ポリエチレン製 1 槽 小出槽 容量 0.2 m ³ PVC 製 2 槽 注入機 <table><tr><td>型 式</td><td>台 数 台</td><td>吐出量 cc/分</td><td>圧 力 Mpa</td><td>出 力 w</td><td>用 途</td></tr><tr><td>液中ポンプ</td><td>2(1)</td><td>256</td><td>0.5</td><td>50</td><td>逆洗用</td></tr><tr><td>液中ポンプ</td><td>2(1)</td><td>141</td><td>0.6</td><td>25</td><td>消毒用</td></tr></table>							型 式	台 数 台	吐出量 cc/分	圧 力 Mpa	出 力 w	用 途	液中ポンプ	2(1)	256	0.5	50	逆洗用	液中ポンプ	2(1)	141	0.6	25	消毒用																	
型 式	台 数 台	吐出量 cc/分	圧 力 Mpa	出 力 w	用 途																																						
液中ポンプ	2(1)	256	0.5	50	逆洗用																																						
液中ポンプ	2(1)	141	0.6	25	消毒用																																						
浄水池		ステンレス鋼板製 W7.0m×L7.0m×H3.0m(有効) 2 池 294.0 m ³																																									
送水設備	送水ポンプ	香寺第2 配水池系	<table><tr><td>型 式</td><td>台 数 台</td><td>揚 程 m</td><td>吐出量 m³/分</td><td>吸込径 mm</td><td>出 力 kW</td></tr><tr><td>渦巻ポンプ</td><td>3(1)</td><td>80.0</td><td>2.28</td><td>150</td><td>55.0</td></tr></table>							型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出 力 kW	渦巻ポンプ	3(1)	80.0	2.28	150	55.0																						
型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出 力 kW																																						
渦巻ポンプ	3(1)	80.0	2.28	150	55.0																																						

		送水ポンプ	県水 受水池系	<table><tr><td>型 式</td><td>台 数 台</td><td>揚 程 m</td><td>吐出量 m³/分</td><td>吸込径 mm</td><td>出 力 kW</td></tr><tr><td>渦巻ポンプ</td><td>3(1)</td><td>75.0</td><td>0.7</td><td>80</td><td>15.0</td></tr></table>	型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出 力 kW	渦巻ポンプ	3(1)	75.0	0.7	80	15.0													
型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出 力 kW																								
渦巻ポンプ	3(1)	75.0	0.7	80	15.0																								
排水 処理 設備	排水 設備	排水槽		ステンレス鋼板製 W1.5m×L3.0m×H2.6m(有効) 2 池 23.4 m ³																									
		排水処理用 活性炭吸着槽		ステンレス製 φ350×H3.26m×2 槽(1 槽予備) 処理量 22.6 m ³																									
		ポンプ設備		<table><tr><td>型 式</td><td>台 数 台</td><td>揚 程 m</td><td>吐出量 m³/分</td><td>吸込径 mm</td><td>出 力 kW</td><td>用 途</td></tr><tr><td>渦巻ポンプ</td><td>2(1)</td><td>13.0</td><td>0.053</td><td>25</td><td>0.4</td><td>排水供給用</td></tr><tr><td>水中ポンプ</td><td>2(1)</td><td>8.0</td><td>0.05</td><td>50</td><td>0.4</td><td>床排水用</td></tr></table>	型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出 力 kW	用 途	渦巻ポンプ	2(1)	13.0	0.053	25	0.4	排水供給用	水中ポンプ	2(1)	8.0	0.05	50	0.4	床排水用				
		型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出 力 kW	用 途																					
		渦巻ポンプ	2(1)	13.0	0.053	25	0.4	排水供給用																					
水中ポンプ	2(1)	8.0	0.05	50	0.4	床排水用																							
活性炭洗浄設備		<table><tr><td>型 式</td><td>台 数 台</td><td>吐出量 m³/分</td><td>圧 力 Mpa</td><td>吸込径 mm</td><td>出 力 kW</td></tr><tr><td>活性炭洗浄ブロア</td><td>2(1)</td><td>0.08</td><td>0.045</td><td>20</td><td>0.75</td></tr></table>	型 式	台 数 台	吐出量 m ³ /分	圧 力 Mpa	吸込径 mm	出 力 kW	活性炭洗浄ブロア	2(1)	0.08	0.045	20	0.75															
型 式	台 数 台	吐出量 m ³ /分	圧 力 Mpa	吸込径 mm	出 力 kW																								
活性炭洗浄ブロア	2(1)	0.08	0.045	20	0.75																								
膜ろ過棟		鉄筋コンクリート造 平屋建 611.45 m ²																											
自家発電機		屋内キュービクル式長時間型、260KVA×60Hz×220V																											

香寺浄水場フロー図

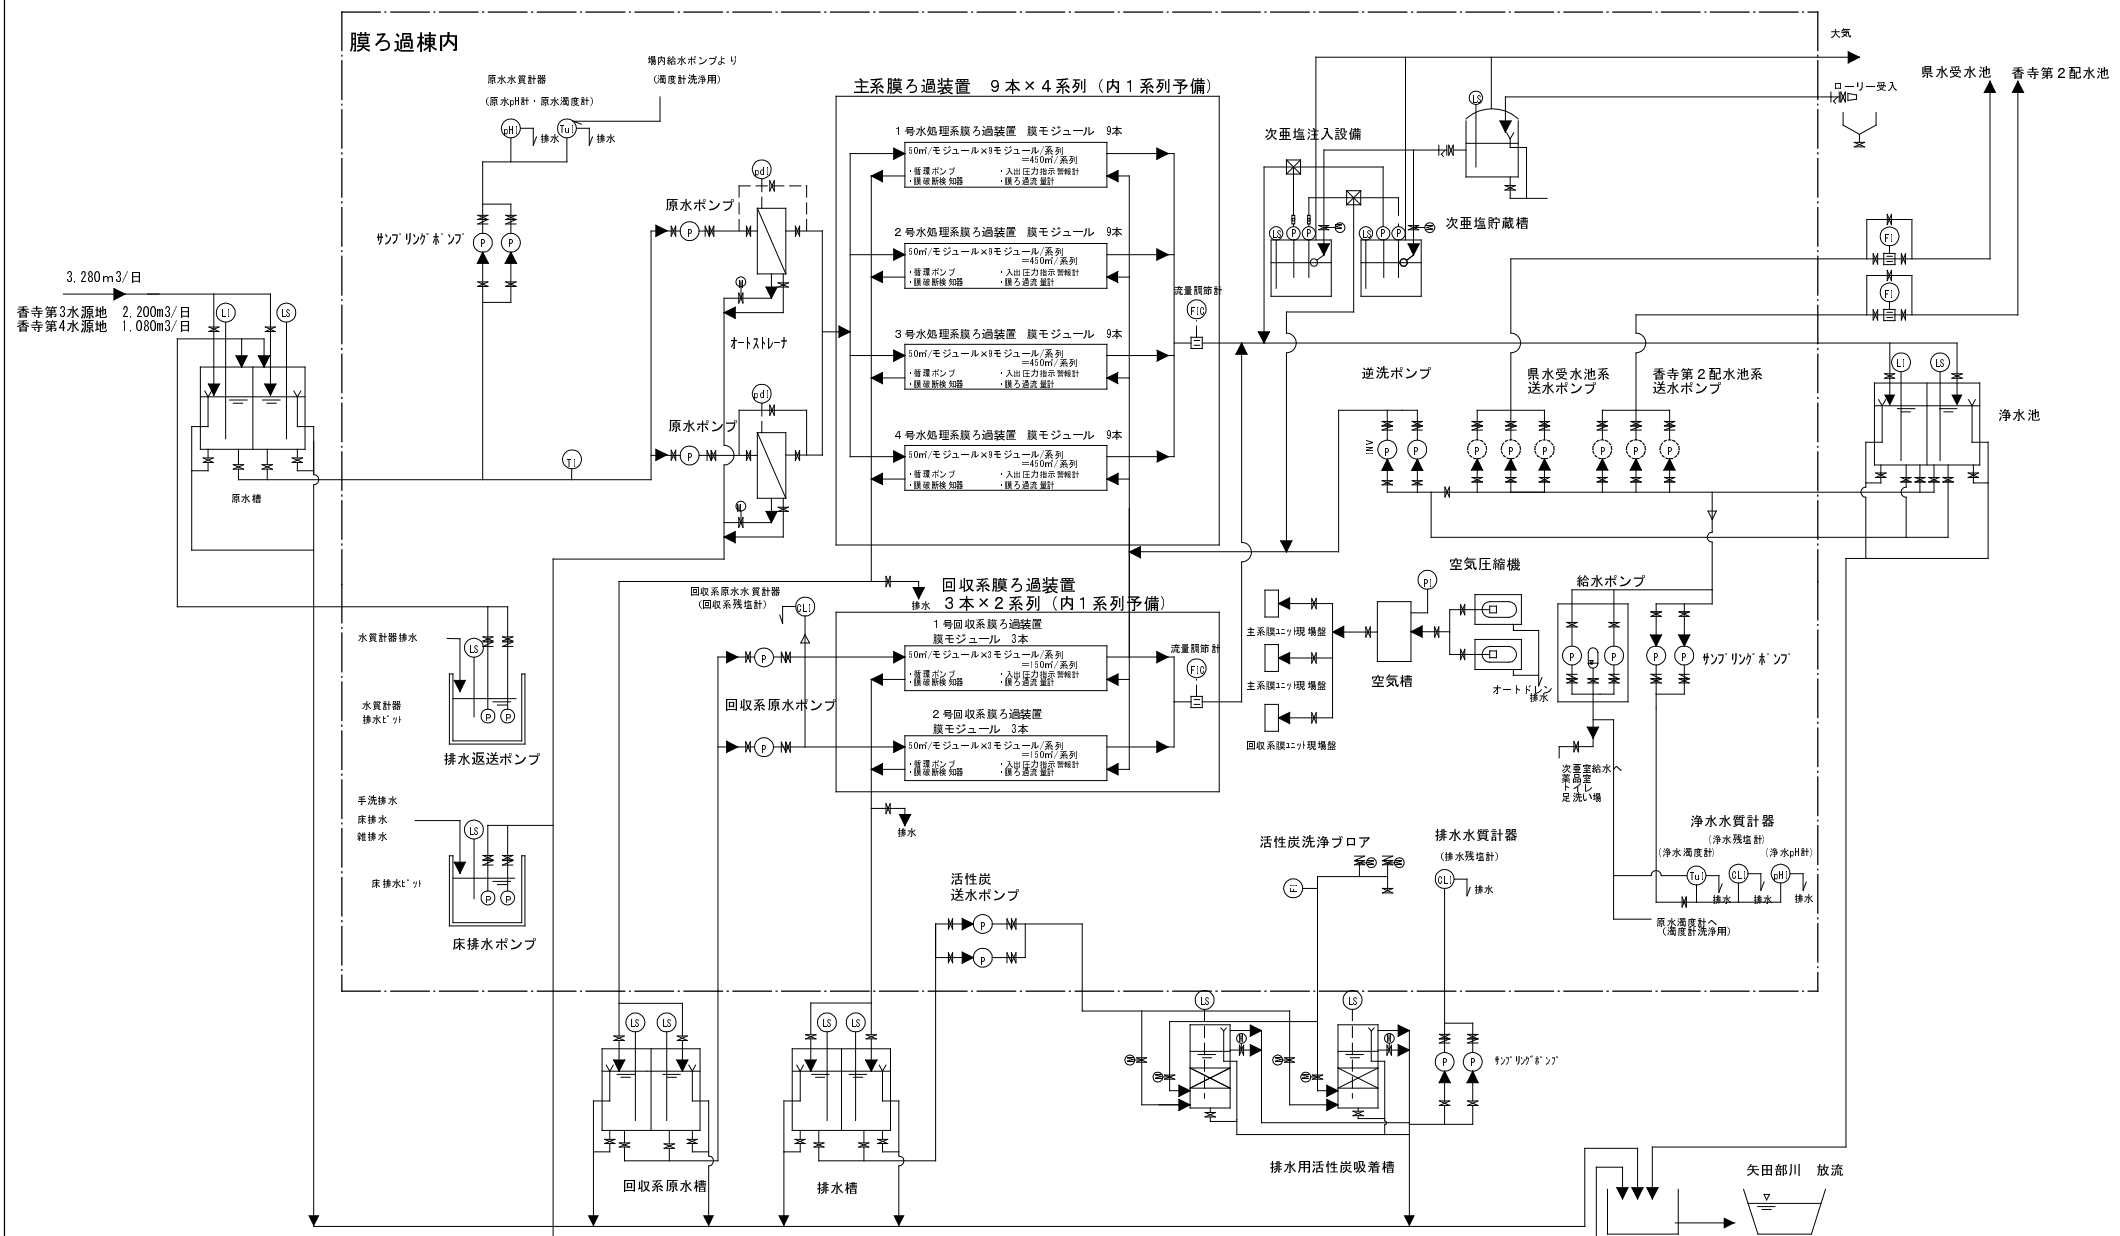

(2) 香寺第1水源地 位置 姫路市香寺町中仁野 679-7

標高 +53.0m

能力 260 m³/日 (予備)

取水設備	取水井浅井戸	鉄筋コンクリート造 ϕ 4.00m×H7.70m 1井
	取水ポンプ	ϕ 65×0.56 m ³ /分×H31.0m×5.5kw 2台
	取水ポンプ室	鉄筋コンクリート造 平屋建 5.40m×5.95m=32.13 m ² 1棟

(3) 香寺第2水源地 位置 姫路市香寺町香呂 74-6

標高 +50.6m

能力 260 m³/日 (予備)

取水設備	取水井浅井戸	鉄筋コンクリート造 ϕ 0.70m×H6.80m 1井
	取水ポンプ	ϕ 80×0.70 m ³ /分×H15.0m×3.7kw 2台 ディーゼル発電機 1台
	取水ポンプ室	鉄筋コンクリート造 平屋建 8.50m×7.00m=59.50 m ² 1棟

(4) 香寺第3水源地 位置 姫路市香寺町中仁野 406

標高 +44.7m

能力 3,010 m³/日

取水設備	取水井浅井戸	鉄筋コンクリート造 ϕ 4.00m×H7.80m 1井
	集水埋管	有孔コンクリート管 ϕ 0.80m×H2.43m L=90m
	取水ポンプ	ϕ 150×3.2 m ³ /分×H82.0m×75kw 2台
	取水ポンプ室	鉄筋コンクリート造 平屋建 6.50m×12m=78.00 m ² 1棟
浄水設備 (予備)	薬品注入設備	操作室 鉄筋コンクリート造 平屋建 3.05m×5.45m=17.53 m ² 1棟
	塩素滅菌設備	注入ポンプ 液中ピストンポンプ 0.070ℓ/分貯留槽ポリ容器 1.5 m ³ 2台
	消石灰注入設備	鉄板製、処理能力 3,120 m ³ /日 溶解槽、未溶物槽、沈降槽他 1式


(5) 香寺第4水源地 位置 姫路市香寺町犬飼 871-27

標高 +40.5m


能力 2,250 m³/日

取水設備	取水井浅井戸	鉄筋コンクリート造 ϕ 0.70m×H10.0m 2井
	取水ポンプ	ϕ 125×1.63 m ³ /分×H94.0m×37kw 2台
	取水ポンプ室	鉄筋コンクリート造 平屋建 7.05m×5.75m=40.54 m ² 1棟
浄水設備 (予備)	薬品注入設備	塩素滅菌設備 次亜圧入式滅菌機 MAX 15kg/c m ² 2台
	消石灰注入室	鉄骨、ALC 版 平屋建 7.90m×6.90m=54.51 m ² 1棟
	消石灰注入設備	鉄板製、処理能力 2,600 m ³ /日 溶解槽、未溶物槽、沈降槽他 1式


香寺第1水源地フロー図

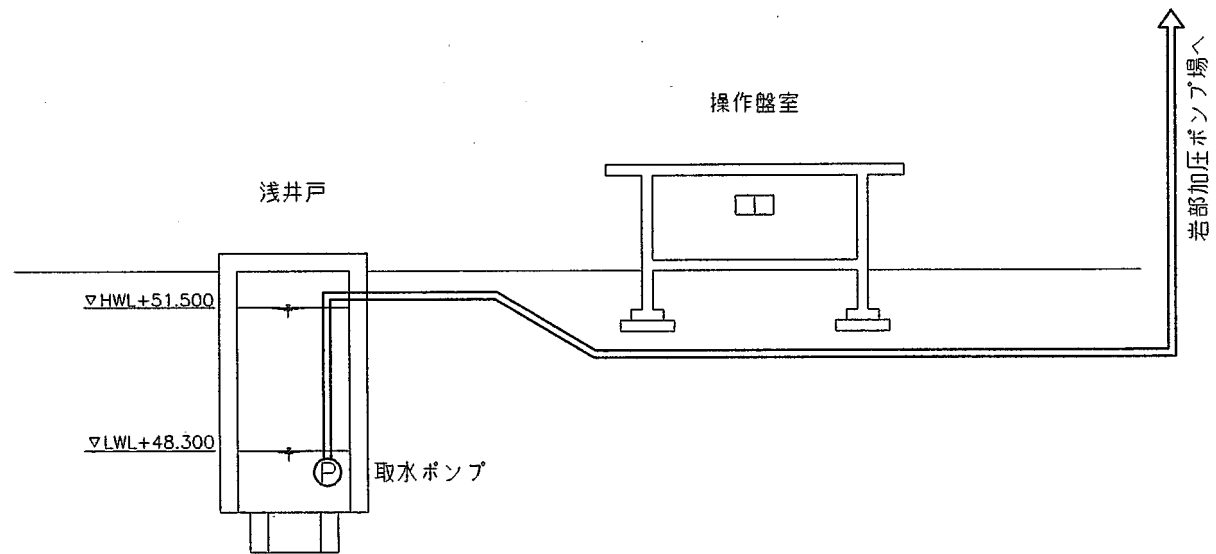


香寺第2水源地フコ-図

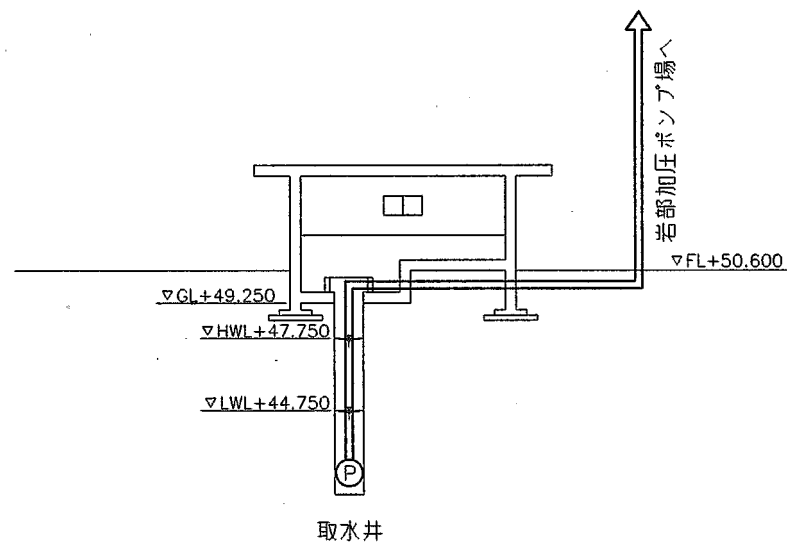

香寺第3水源地フロー図

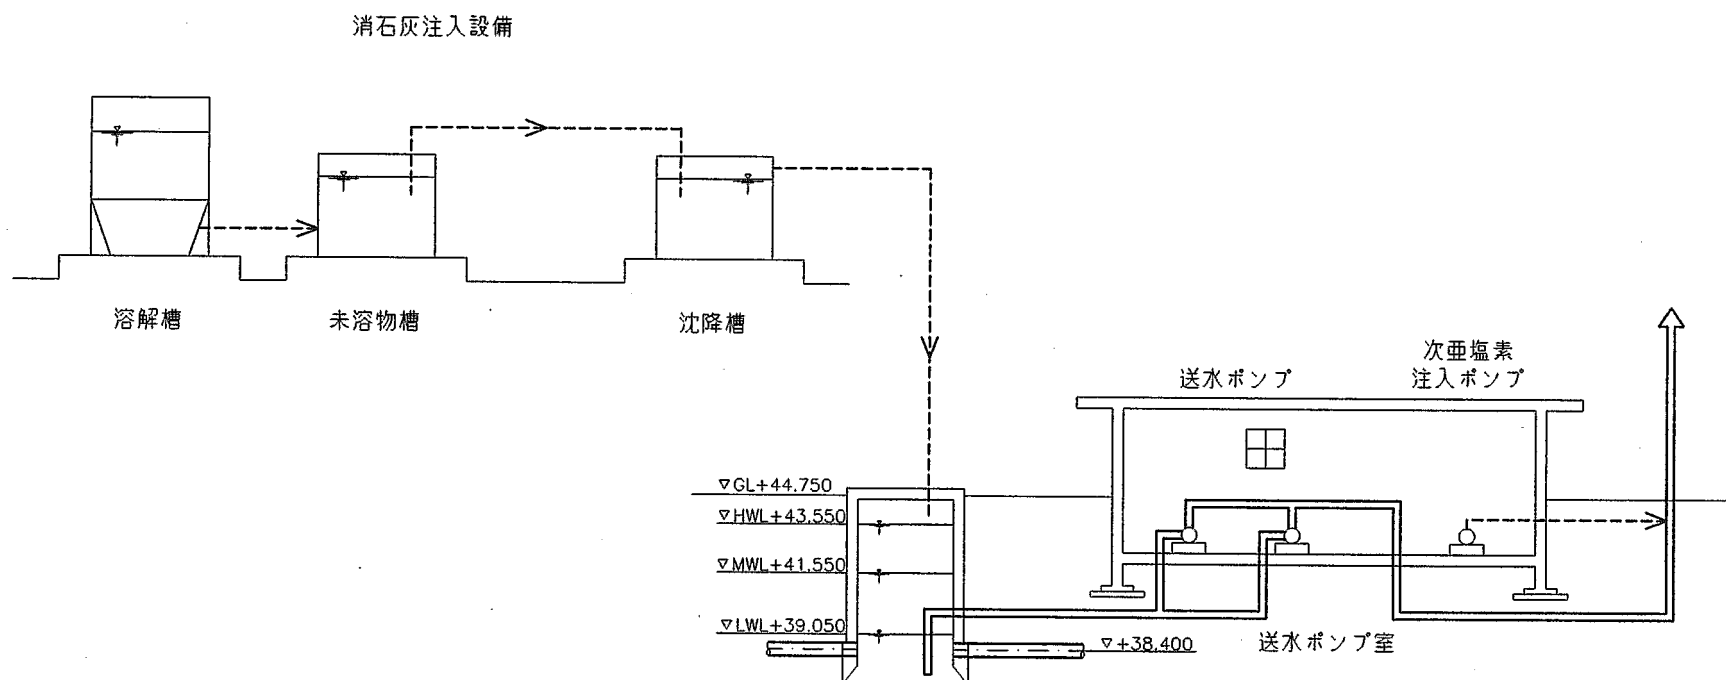

香寺第4水源地フロー図

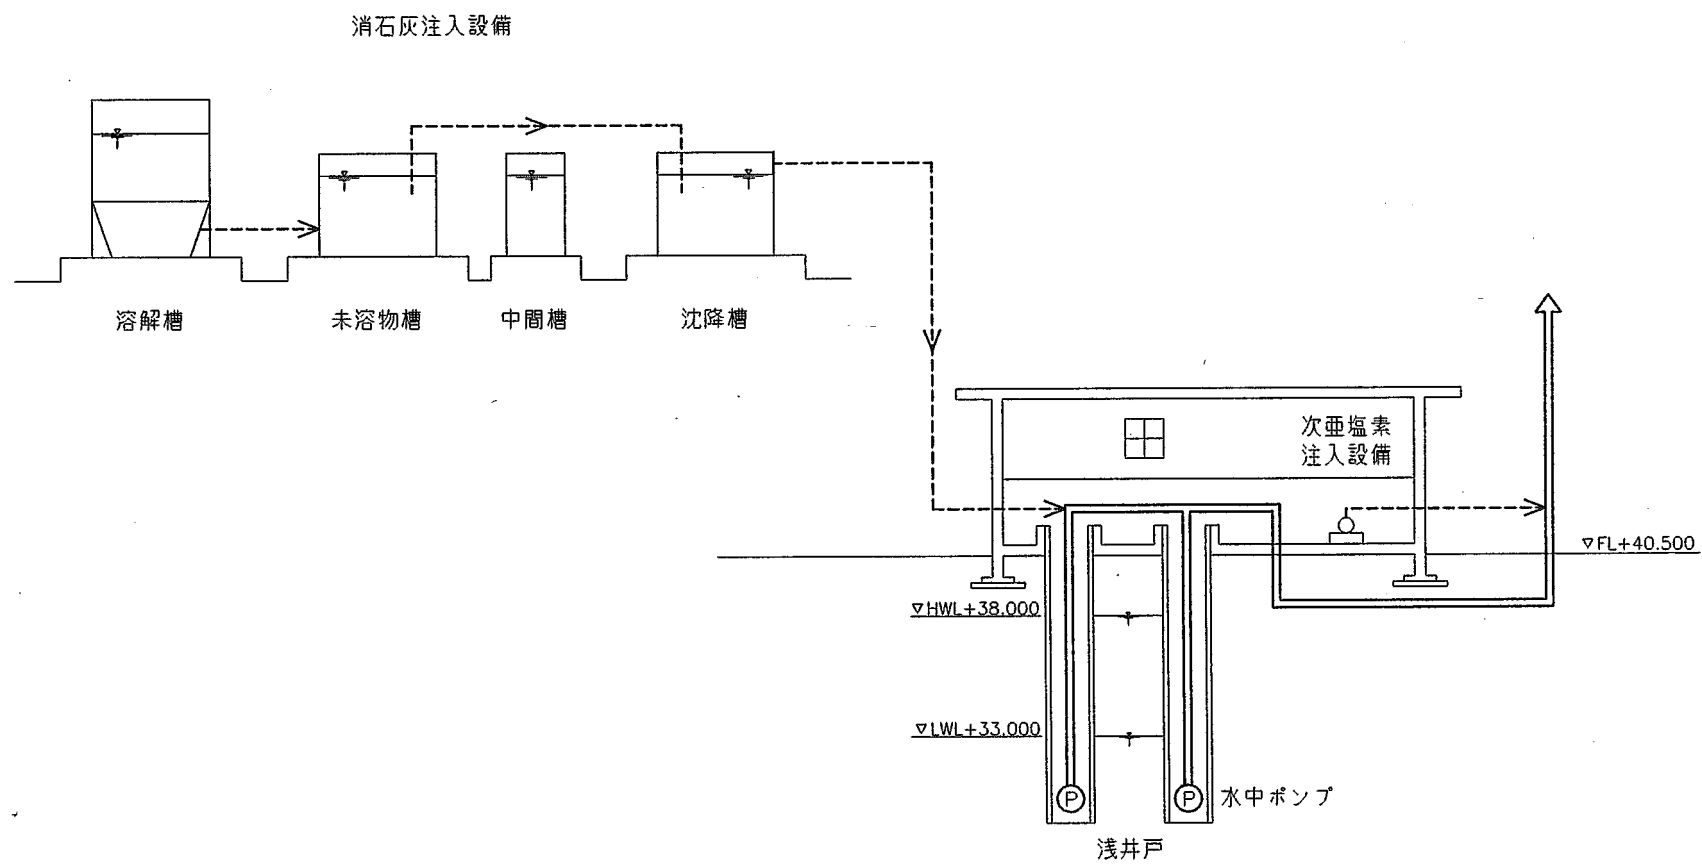

(6) 岩部加圧ポンプ場 位置 姫路市香寺町行重 523-2
標高 +63.0m

取水設備	取水井浅井戸	(予備施設) 香寺第1水源地、香寺第2水源地
浄水設備	薬品注入設備	(予備施設) 次亜圧入式滅菌機 MAX 15kg/c m ² 2 台
	消石灰注入設備	(予備施設) 鉄板製、処理能力 1,600 m ³ /日 溶解槽、未溶物槽、沈降槽他 1 式


安富町

(1) 安志浄水場 位置 姫路市安富町安志 1238 番地 1
 標高 +111.60m
 浄水能力 2,200 m³/日

取水設備	第1水源地	鉄筋コンクリート造 φ 3.00m×H6.00m 2 井						
	第 1 水源 取水ポンプ	型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m³/分	吸込径 mm	出 力 kW	
		水中ポンプ	2(1)	11.0	0.34	50	1.5	
	第2水源地	鉄筋コンクリート造 φ 4.00m×H7.50m 1 井						
	第2水源 取水ポンプ	型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m³/分	吸込径 mm	出 力 kW	
水中ポンプ		2(1)	13.0	0.82	80	3.7		
	取水流量計室	鉄筋コンクリート造 半地下式 W1.4m×L2.5m						
導水設備	導水管	第 1 水源 NS φ 150 L=38m MDK φ 150 L=7m SUS φ 150 L=3m 第 2 水源 NS φ 150 L=8m MDK φ 150 L=85m SUS φ 150 L=3m 共通 NS φ 150 L=14m SUS φ 150 L=4m						
浄水設備	ろ過設備	原水槽	ステンレス鋼板製 W2.0m×L3.0m×H2.0m(有効) 2 池 24.0 m³					
		回収系原水槽	ステンレス鋼板製 W1.5m×L3.0m×H2.0m(有効) 2 池 18.0 m³					
		膜ろ過設備	型 式:内圧式 UF 膜 水処理系 4 系列+回収系 2 系列 能 力 2,200 m³/日 水処理系膜ろ過装置:4 系列(1 系列予備) 全量ろ過／クロスフローろ過切替式 膜モジュール:酢酸セルロース製中空糸限外ろ過(UF)膜 					

薬品注入設備	次亜塩素酸ソーダ注入設備	貯槽 容量 1.0 m ³ ポリエチレン製 1 槽 小出槽 容量 0.2 m ³ PVC 製 2 槽 注入機							
		型 式	台 数 台	吐出量 cc/分	圧 力 Mpa	出 力 w	用 途		
		液中ポンプ	2(1)	125	0.5	25	逆洗用		
		液中ポンプ	2(1)	75.6	0.5	25	消毒用		
	浄水池	ステンレス鋼板製 W3.0m×L4.0m×H3.0m(有効) 2 池 72.0 m ³							
送水設備	送水ポンプ	型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出 力 kW		
		渦巻ポンプ	3(1)	55.0	0.78	80	11.0		
排水処理設備	排水設備	排水槽	ステンレス鋼板製 W1.5m×L3.0m×H1.5m(有効) 2 池 13.5 m ³						
		排水処理用活性炭吸着槽	ステンレス製 φ450×H3.15m×2 槽(1 槽予備) 処理量 15 m ³						
		ポンプ設備	型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出 力 kW	用 途
			渦巻ポンプ	2(1)	12.0	0.024	50	0.4	排水供給用
			水中ポンプ	2(1)	8.0	0.1	50	0.4	床排水用
		活性炭洗浄設備	型 式	台 数 台	吐出量 m ³ /分	圧 力 Mpa	吸込径 mm	出 力 kW	
	活性炭洗浄プロア		2(1)	0.159	0.93	20	0.75		
膜ろ過棟		鉄筋コンクリート造 平屋建 435 m ²							
自家発電機		屋内キュービクル型、低騒音形(75db(A))、135KVA×60Hz×220V							

安志浄水場フロー図

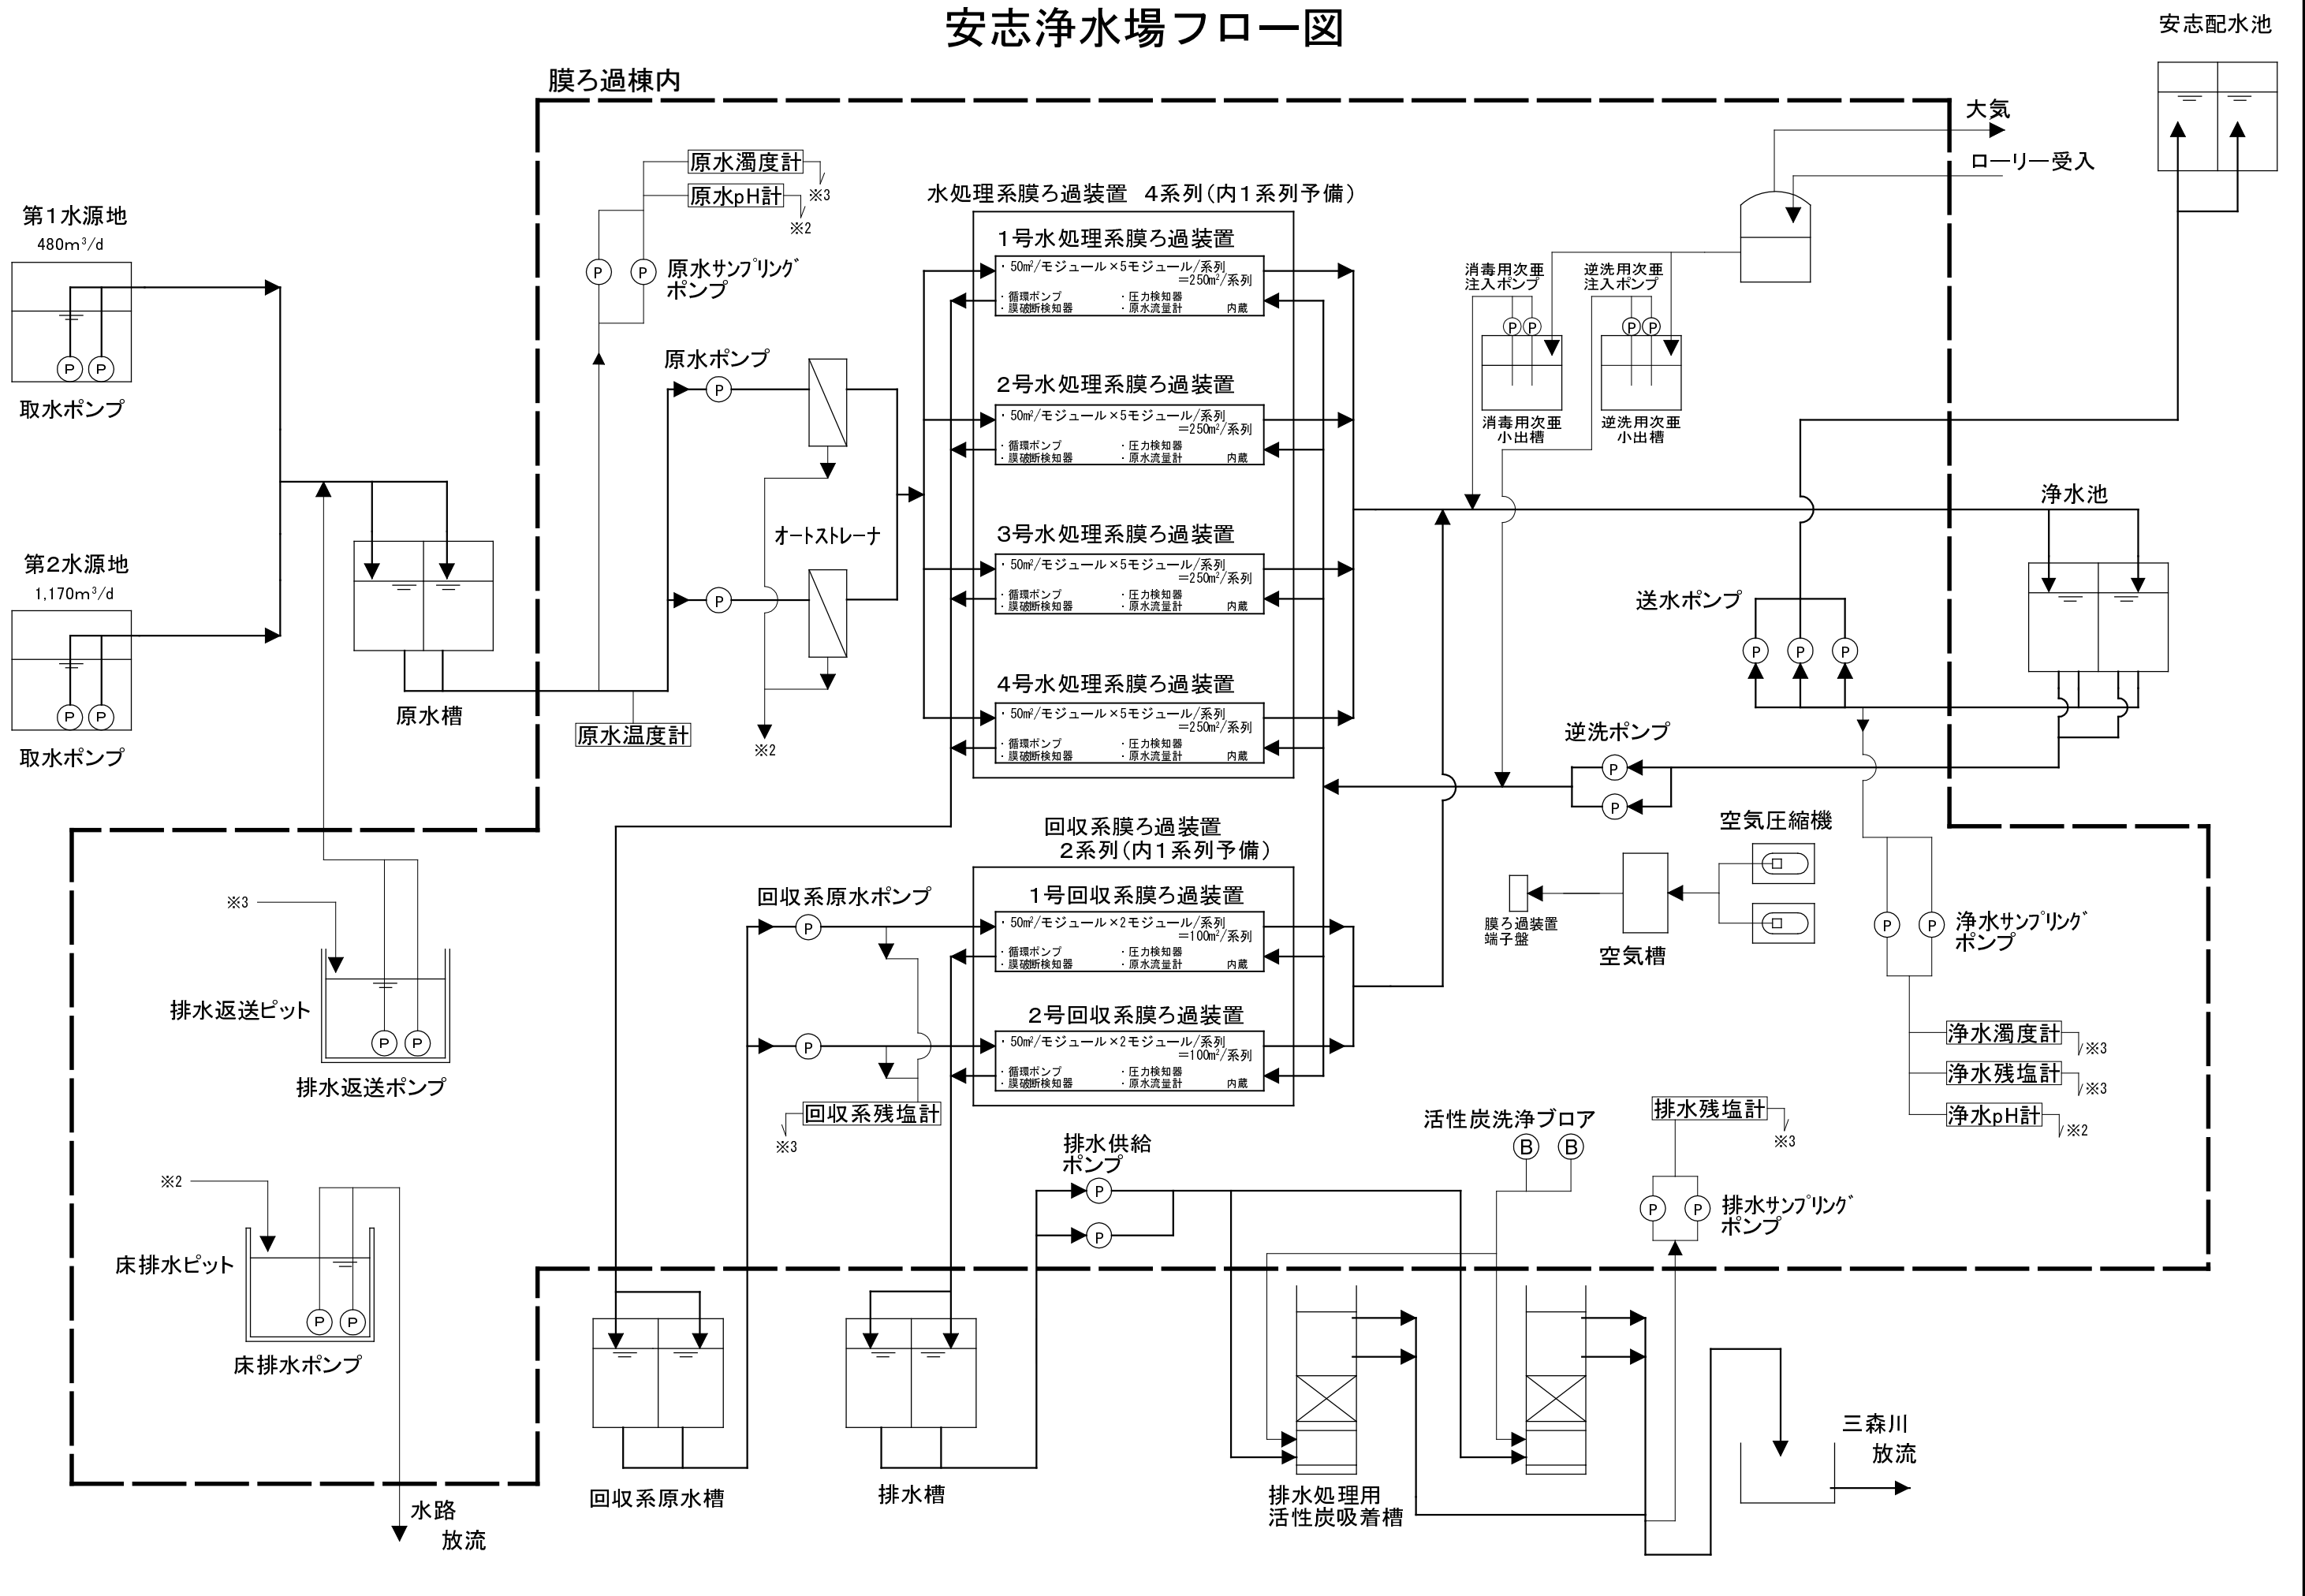


- (2) 植木野浄水場 位置 姫路市安富町植木野 747番地1
標高 +96m
浄水能力 2,500 m³/日

取水設備	第一取水井		鉄筋コンクリート造 φ 3.00m×H7.50m 1井																							
	第一水源 取水ポンプ		型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m³/分	吸込径 mm	出 力 kW																		
			水中ポンプ	2(1)	15.0	1.1	80	5.5																		
	第二取水井		鉄筋コンクリート造 φ 4.7m×H6.50m 1井																							
浄水設備	第二水源 取水ポンプ		型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m³/分	吸込径 mm	出 力 kW																		
			水中ポンプ	2(1)	15.0	0.46	65	2.2																		
	着水井		鉄筋コンクリート造 W2.0m×L3.3m×H2.5m(有効) 2池 33.0 m³																							
	回収系原水槽		鉄筋コンクリート造 W1.0m×L3.3m×H2.5m(有効) 2池 16.5 m³																							
ろ過設備	膜ろ過設備		型 式:内圧式 UF 膜 4 系列+回収 2 系列 能 力: 2,500 m³/日 膜ろ過装置(水処理系):4 系列(1 系列予備) 全量ろ過／クロスフローろ過切替式 膜モジュール:酢酸セルロース製中空系限外ろ過(UF)膜 50 m²/本×5 本/系列、流束 3.0 m³/m²/日 循環ポンプ : φ 65×0.45 m³/分×15m×2.2kW×1 台/系列 付属設備 :圧力計 3 台/系列、電磁式流量計 1 台/系列、濁度計 1 台/系列 回収系膜ろ過装置:2 系列(1 系列予備) クロスフローろ過 膜モジュール:酢酸セルロース製中空系限外ろ過(UF)膜 50 m²/本×2本/系列、流束 1.5 m³/m²/日 循環ポンプ : φ 50×0.18 m³/分×15m×1.5kW×1 台/系列 付属設備 :圧力計 3 台/系列、電磁式流量計 1 台/系列、濁度計 1 台/系列 オートストレーナ(自動洗浄式) 1.5 m³/分×目開き 200 μm×0.12kW 2 台(内 1 台予備)																							
			ポンプ設備		型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m³/分	吸込径 mm	出 力 kW	用 途															
					渦巻ポンプ	2(1)	20.0	1.4	125/100	11.0	原水用															
					渦巻ポンプ	2(1)	20.0	0.13	40	1.5	回収系原水用															
渦巻ポンプ	2(1)	20.0			1.0	100/80	7.5	逆洗用																		
薬品注入設備	次亜塩素酸 ソーダ注入設備		貯槽 容量 1.0 m³ ポリエチレン製 1 槽 小出槽 容量 0.2 m³ PVC 製 2 槽 注入機 <table><tr><td>型 式</td><td>台 数 台</td><td>吐出量 cc/分</td><td>圧 力 Mpa</td><td>出 力 w</td><td>用 途</td></tr><tr><td>液中ポンプ</td><td>2(1)</td><td>87</td><td>0.7</td><td>40</td><td>逆洗用</td></tr><tr><td>液中ポンプ</td><td>2(1)</td><td>40</td><td>0.7</td><td>25</td><td>消毒用</td></tr></table>						型 式	台 数 台	吐出量 cc/分	圧 力 Mpa	出 力 w	用 途	液中ポンプ	2(1)	87	0.7	40	逆洗用	液中ポンプ	2(1)	40	0.7	25	消毒用
			型 式	台 数 台	吐出量 cc/分	圧 力 Mpa	出 力 w	用 途																		
			液中ポンプ	2(1)	87	0.7	40	逆洗用																		
			液中ポンプ	2(1)	40	0.7	25	消毒用																		

送水設備	送水ポンプ		型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m³/分	吸込径 mm	出 力 kW	
			多段渦巻ポンプ	3(1)	60.0	1.4	125/100	3.7	
排水処理設備	排水設備	放流槽	鉄筋コンクリート造 W1.0m×L3.3m×H2.5m(有効) 2 池 16.5 m³						
		排水処理用 活性炭吸着槽	鉄筋コンクリート造 W1.0m×L2.0m×H2.5m(有効) 2 池 10.0 m³						
			鉄筋コンクリート造 W1.0m×L1.0m×H2.5m(有効) 2 池 5.0 m³						
		ポンプ設備	型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m³/分	吸込径 mm	出 力 kW	用 途
			渦巻ポンプ	2(1)	5.0	0.05	25	0.15	排水供給用
			水中ポンプ	2(1)	8.0	0.1	50	0.4	床排水用
		活性炭洗浄設備	型 式	台 数 台	吐出量 m³/分	圧 力 Kpa	吸込径 mm	出 力 kW	
			活性炭洗浄ブローア	2(1)	0.83	40	50	1.5	
		膜ろ過浄水棟		鉄筋コンクリート造 平屋建 480 m²					
		自家発電装置		屋内キュービクル型、 低騒音形(75db(A))、 130KVA×60Hz×210V					
植木野低区配水池 (浄水池兼用)		PC 鉄筋コンクリート造 W5.0m×L14.1m×H5.0m(有効) 2 池 705 m³ H.W.L 100.70m L.W.L 95.70m							

植木野浄水場フロ一図

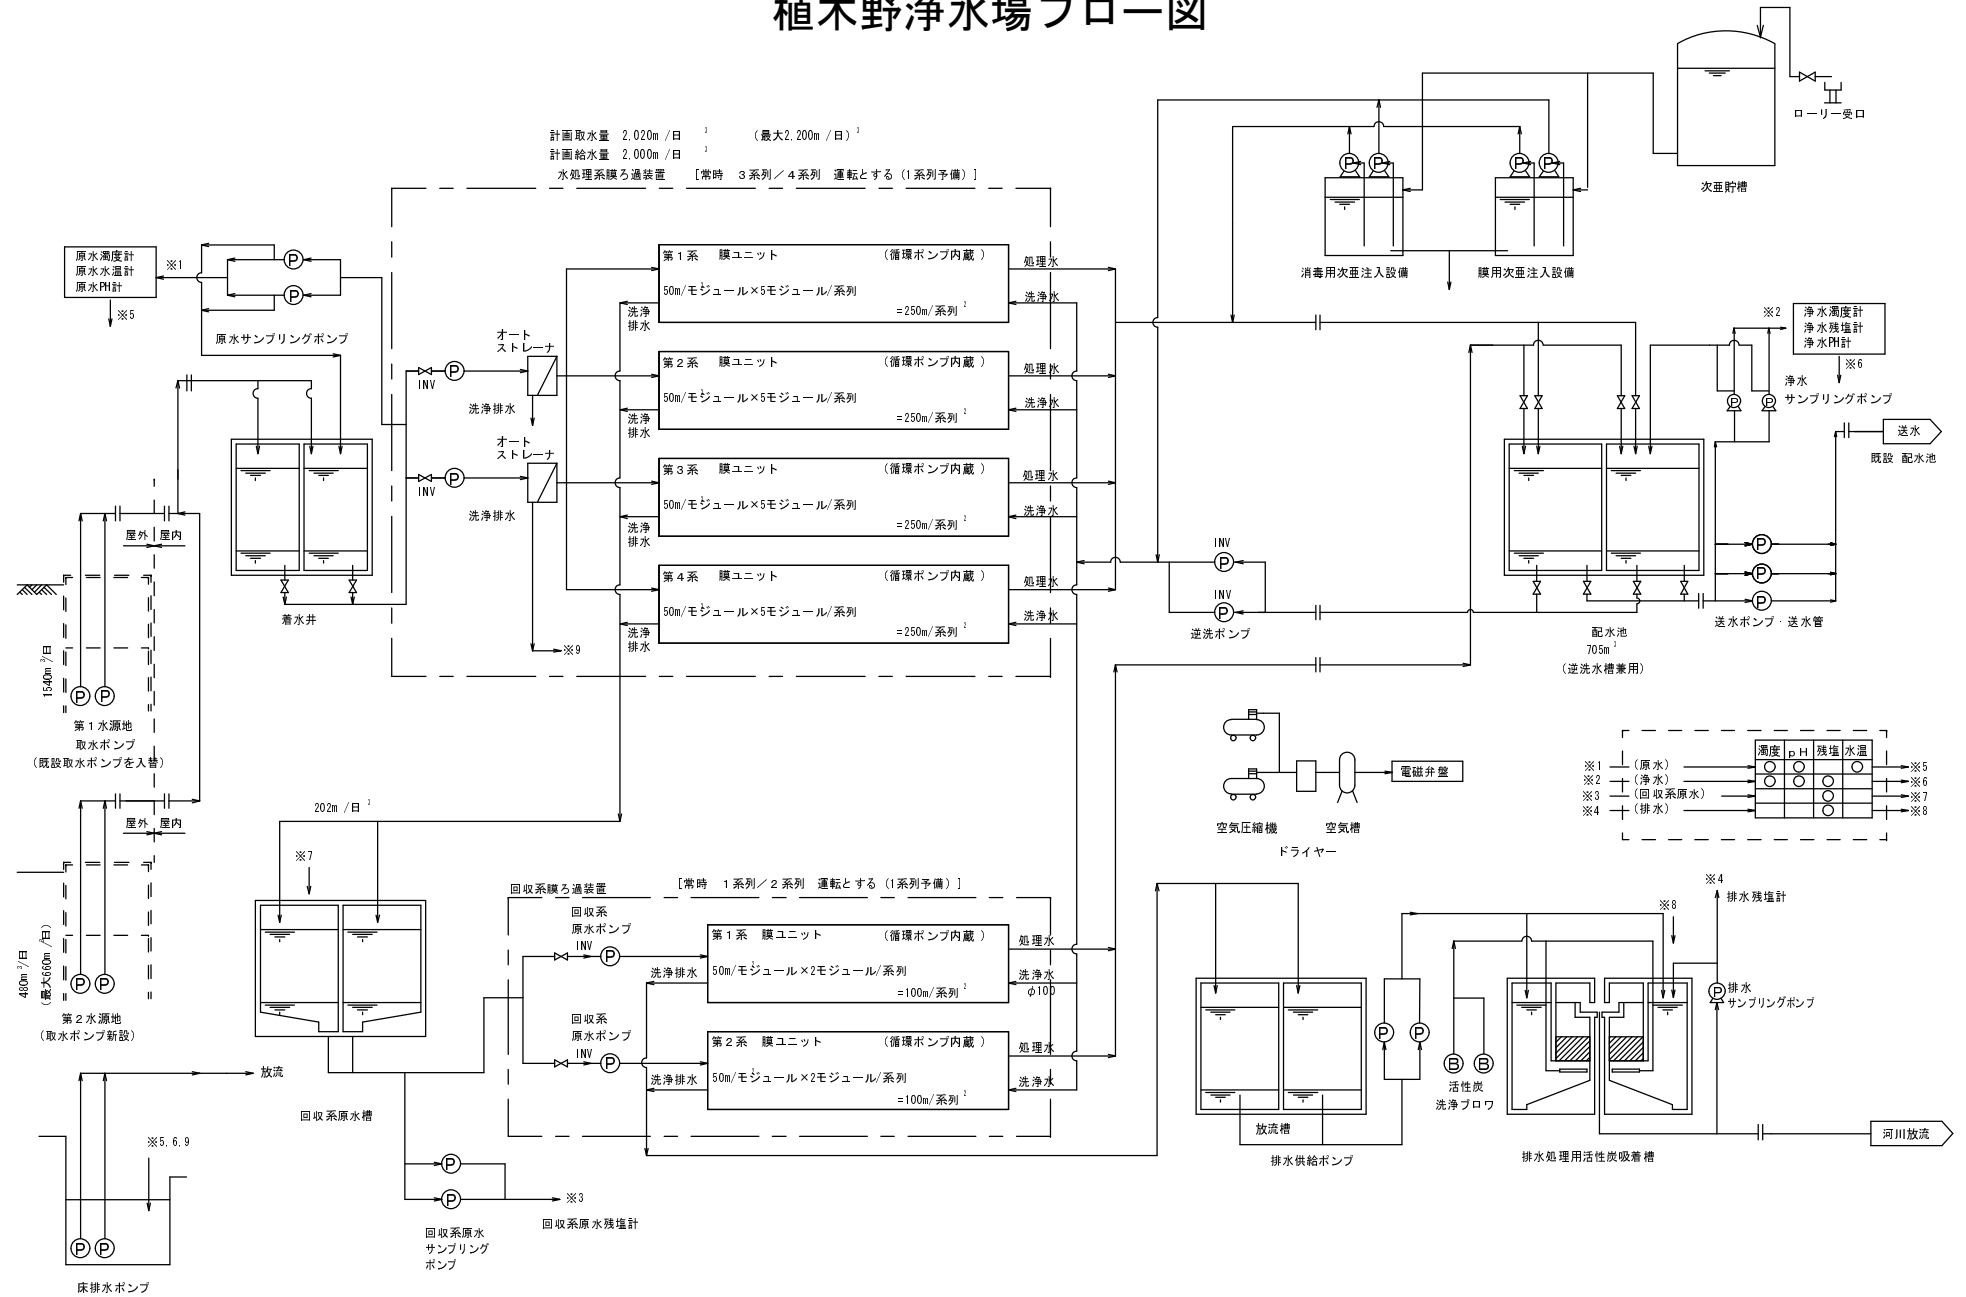


安富町(北部)

〔1〕 関浄水場 位置 姫路市安富町関 804 番地 54
 標高 +311.5m
 浄水能力 110 m³/日

取水設備	導水管		塩化ビニル管 口径 50mm 619m ナイロンコート鋼管 口径 50mm 18m ナイロンコート鋼管 口径 80mm 11m																										
	浅井戸		鉄鉄筋コンクリート及び浸透マンホール造 φ 1.8m×H7.0m 1井																										
	取水ポンプ		<table><tr><td>型 式</td><td>台数 台</td><td>揚程 m</td><td>吐出量 m³/分</td><td>出力 kW</td><td>吸込径 mm</td></tr><tr><td>水中式 渦巻ポンプ</td><td>2</td><td>71.4</td><td>0.038</td><td>3.7</td><td>32</td></tr></table>				型 式	台数 台	揚程 m	吐出量 m³/分	出力 kW	吸込径 mm	水中式 渦巻ポンプ	2	71.4	0.038	3.7	32											
型 式	台数 台	揚程 m	吐出量 m³/分	出力 kW	吸込径 mm																								
水中式 渦巻ポンプ	2	71.4	0.038	3.7	32																								
浄水設備	薬品注入設備	PAC 注入設備	PAC 注入ポンプ																										
			<table><tr><td>型式</td><td>台数 台</td><td>口径 mm</td><td>吐出量 cc/分</td><td>出力 W</td></tr><tr><td>定量式浸漬型 注入ポンプ</td><td>2</td><td>6</td><td>1～15</td><td>6</td></tr></table>				型式	台数 台	口径 mm	吐出量 cc/分	出力 W	定量式浸漬型 注入ポンプ	2	6	1～15	6													
			型式	台数 台	口径 mm	吐出量 cc/分	出力 W																						
	定量式浸漬型 注入ポンプ	2	6	1～15	6																								
	PAC 貯留槽 100ℓ ポリ塩化ビニール製 1槽																												
	薬品注入設備	次亜塩素酸ソーダ注入設備	次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ																										
			<table><tr><td>型式</td><td>台数 台</td><td>口径 mm</td><td>吐出量 cc/分</td><td>出力 W</td></tr><tr><td>定量式浸漬型 注入ポンプ</td><td>3</td><td>6</td><td>1～15</td><td>6</td></tr></table>				型式	台数 台	口径 mm	吐出量 cc/分	出力 W	定量式浸漬型 注入ポンプ	3	6	1～15	6													
			型式	台数 台	口径 mm	吐出量 cc/分	出力 W																						
	定量式浸漬型 注入ポンプ	3	6	1～15	6																								
	次亜塩素酸ソーダ貯留槽 150ℓ ポリ塩化ビニール製 1槽																												
薬品注入設備	苛性ソーダ注入設備	苛性ソーダ注入ポンプ																											
		<table><tr><td>型式</td><td>台数</td><td>口径 m/m</td><td>吐出量 cc/分</td><td>出力 W</td></tr><tr><td>定量式浸漬型 注入ポンプ</td><td>2</td><td>6</td><td>1～15</td><td>6</td></tr></table>				型式	台数	口径 m/m	吐出量 cc/分	出力 W	定量式浸漬型 注入ポンプ	2	6	1～15	6														
		型式	台数	口径 m/m	吐出量 cc/分	出力 W																							
定量式浸漬型 注入ポンプ	2	6	1～15	6																									
苛性ソーダ貯留槽 100ℓ ポリ塩化ビニール製 1槽																													
ろ過設備	鋼製凝集沈でん・ろ過装置	<table><tr><td>ろ過速度</td><td>120m/日</td><td>処理水量</td><td>49 m³/日</td></tr><tr><td>着水井</td><td>0.36 m³</td><td colspan="2">1 槽</td></tr><tr><td>ブロック形成槽</td><td>1.17 m³</td><td colspan="2">2 段</td></tr><tr><td>フロキュレータ</td><td>0.2kW×4P×無段式</td><td colspan="2">2 台</td></tr><tr><td>沈でん槽</td><td>3.6 m³</td><td colspan="2">2 槽</td></tr><tr><td>急速ろ過槽</td><td>2.4 m³</td><td colspan="2">2 槽</td></tr></table>				ろ過速度	120m/日	処理水量	49 m³/日	着水井	0.36 m³	1 槽		ブロック形成槽	1.17 m³	2 段		フロキュレータ	0.2kW×4P×無段式	2 台		沈でん槽	3.6 m³	2 槽		急速ろ過槽	2.4 m³	2 槽	
		ろ過速度	120m/日	処理水量	49 m³/日																								
		着水井	0.36 m³	1 槽																									
		ブロック形成槽	1.17 m³	2 段																									
		フロキュレータ	0.2kW×4P×無段式	2 台																									
		沈でん槽	3.6 m³	2 槽																									
		急速ろ過槽	2.4 m³	2 槽																									
管理棟		鉄筋コンクリート造 陸屋根平家建 79.0 m²																											
配水設備	配水池	鉄筋コンクリート造 7.1m×2.8m×2.0m H.W.L 312.50m L.W.L 310.50m		2 池	79 m³																								

関水源地・浄水場フロー図

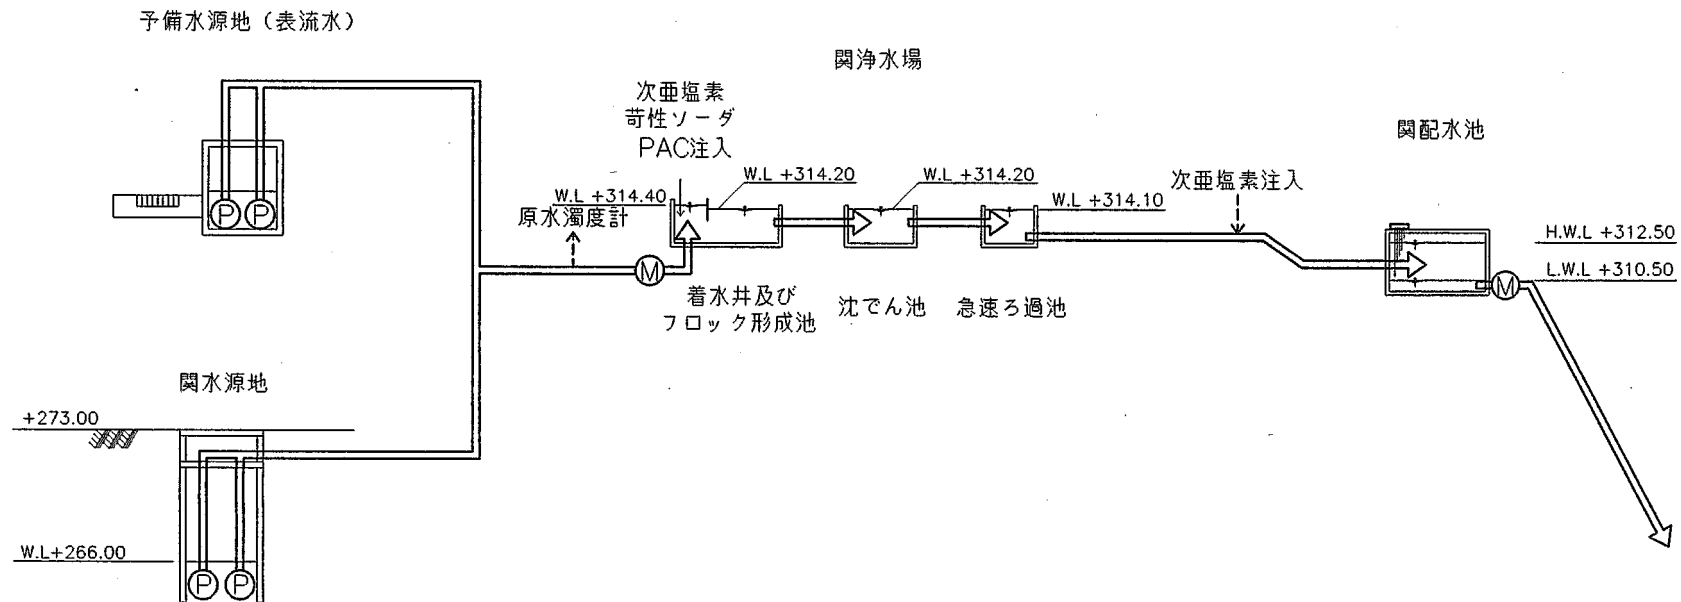

5 配水施設(配水池及びポンプ場)

(1) 甲山浄水場系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
甲 山 高 区 配 水 池	配水池	鉄筋コンクリート造 W23.2m×L11.3m×H5.0m H.W.L 105.00m L.W.L 100.00m	2池	2,400m ³	596m ²
	管理室	鉄筋コンクリート造 8.2m×5.4 m=44.6m ²	1棟		
甲 山 低 区 配 水 池	配水池	鉄筋コンクリート造 W40.3m×L36.5m×H5.0m H.W.L 85.00m L.W.L 80.00m	2池	14,000m ³	1,761m ²
	管理室	鉄筋コンクリート造 7.9m×9.3m=73.4m ²	1棟		
流 量 計 配 水 弁 室	弁 室	鉄筋コンクリート造 6.4m×7.8m=49.9m ²	1棟		616m ²
豊富圧力調整弁室 (資 材 置 場)	弁 室	鉄筋コンクリート造 地階47.73m ² ・1階47.73m ² オリフィス弁(モノバー)口径800mm設置 甲山浄水場にテレコン装置設置	1棟		17,061m ²
唐 端 新 ポ ン プ 場	受水槽	FRP製 W2.0m×L3.0m×H2.0m	1槽	12m ³	185m ²
	圧力水槽	口径 0.6m L= 0.715m 内容積 0.259m ³	2槽	0.518m ³	
	ポンプ	口径80mm H=88m Q=0.52m ³ /分 18.5kW	2台		
細 野 ポ ン プ 場	受水槽	鉄筋コンクリート造 W4.5m×L4.0m×H2.5m	1槽	45m ³	295m ²
	圧力水槽	口径 2.2m L= 3.9m 鉄鋼製	1槽	16.5m ³	
	ポンプ	口径 100mm H=59m Q=0.90m ³ /分 15kW	2台		
	ポンプ室	コンクリートブロック造 3.0m×4.0m=12.0m ²	1棟		
城 見 台 池 低 区 配 水 池	配水池	鉄筋コンクリート造 W5.5m×L3.75m×H3.0m H.W.L 84.80m L.W.L 81.80m	2池	120m ³	477m ²
城 見 台 池 中 区 配 水 池	配水池	鉄筋コンクリート造 W15.5m×L3.75m×H5.0m H.W.L 137.00m L.W.L 132.00m	2池	570m ³	1,556m ²
城 見 台 池 高 区 配 水 池	配水池	鉄筋コンクリート造 W12.0m×L3.75m×H5.0m H.W.L 171.00m L.W.L 166.00m	2池	450m ³	971m ²
城 見 台 ポ ン プ 場	受水槽	鉄筋コンクリート造 11.6m×7.8m×3m	1槽	270m ³	1,211m ²
	ポンプ	口径 150mm H=153m Q=1.67m ³ /分 75kW	2台		
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造 6m×8m=48m ²	1棟		
平 野 ポ ン プ 場	圧力水槽	口径2.2m L=3.8m 口径2.2m L=5.0m	2槽	15m ³	借 地
	ポンプ	口径 100mm H=82.5m Q=0.8m ³ /分 22kW	4台		
		口径 100mm H=82.5m Q=1.15m ³ /分 22kW	1台		
	ポンプ室	コンクリートブロック造 12.0m×5.5m=66.0m ²	1棟		

御蔭隧道配水池	配水池	3R馬蹄型 R= 2.3m H.W.L 67.30m 延長 1,402m L.W.L 65.00m 緊急遮断弁1台	2池	12,000m ³	16,904m ²
	北部計量室	鉄筋コンクリート造 9.75m×4.45m=43.38m ²	1棟		
	東部幹線計量室	鉄筋コンクリート造 12.45m×5.45m=67.85m ² 追加塩素注入設備 次亜貯蔵槽 PVC 1m ³ ×2台 次亜注入ポンプ 最大38cc/分×2台	1棟		
唐端配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 5.0m×7.0m×2.3m H.W.L 56.30m L.W.L 54.00m	1池	80m ³	借地
北山田加圧ポンプ場	ブースターポンプ	口径 50mm H=44m Q=0.3m ³ /分 3.7kW	2台		借地
南山田加圧ポンプ場	ブースターポンプ	口径 50mm H=42m Q=0.45m ³ /分 5.5kW	2台		借地
西山田加圧ポンプ場	ブースターポンプ	口径 50mm H=42m Q=0.45m ³ /分 5.5kW	2台		借地

(2) 保城浄水場系統

施設		概要	数量	容量	敷地面積
高木配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W16.0m×L23.0m×H3.5m H.W.L 55.00m L.W.L 51.50m	2池	2,500m ³	4,236m ²
	管理室	鉄筋コンクリート造 3.0m×3.0m=9.0m ²	1棟		
	テレメータ室	鉄筋コンクリート造 3.9m×2.3m=8.9m ²	1棟		
	電動弁室	鉄筋コンクリート造 2.8m×2.0m=5.6m ²	1棟		

(3) 兼田浄水場系統

施設		概要	数量	容量	敷地面積
光大寺配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W23.0m×L24.8m×H4.0m H.W.L 54.00m L.W.L 50.00m 緊急遮断弁 1台	2池	4,500m ³	8,745m ²
	管理室	鉄筋コンクリート造 46.2m ²	1棟		
	計量室	鉄筋コンクリート造 5.2m×3.4m=17.6m ²	1棟		
的形配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W8.7m×L11.6m×H5.0m H.W.L 54.00m L.W.L 49.00m	2池	1,000m ³	2,319m ²
	管理室	鉄筋コンクリート造 1.3 m×1.2 m= 1.5m ²	1棟		
的形ポンプ場	ポンプ	口径 125mm H=54m Q=2.00m ³ /分 30kW	2台		99m ²
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造 9.15m×5.90m=54.0m ²	1棟		
	発電設備	ディーゼルエンジン 78.5ps 52 kW 220v	1台		

(4) 町裏浄水場系統

施設		概要	数量	容量	敷地面積
男山配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W22.7m×L22.4m×H3.0m H.W.L 56.45m L.W.L 53.45m	2池	3,000m ³	12,458m ²
	計量室	鉄筋コンクリート造 2.8m×2.4m=6.7m ²	1棟		

(5) 山崎浄水場系統

施 設		概 要	数量	容 量	敷地面積
山 崎 配 水 池	配水池 No.1	鉄筋コンクリート造 W23.0m×L16.0m×H3.5m H.W.L 59.52m L.W.L 56.02m	2池	2,500m ³	8,161m ²
	配水池 No.2	鉄筋コンクリート造円筒形 φ 30.2m×H7.0m H.W.L 63.50m L.W.L 56.50m	1池	5,000m ³	
	管理室	鉄筋コンクリート造 3.3m×6.6m=21.7m ²	1棟		

(6) 龍野浄水場系統

施 設		概 要	数量	容 量	敷地面積
太 市 配 水 池	配水池	鉄筋コンクリート造 W30.0m×L34.0m×H5.0m H.W.L 78.00m L.W.L 73.00m 緊急遮断弁 1台	2池	10,000m ³	20,545m ²
	管理室	鉄筋コンクリート造 3.0m×8.0m=24.0m ²	1棟		
	電動弁室	鉄筋コンクリート造 3.9m×2.4m=9.3m ²	1棟		
	バルブ室	鉄筋コンクリート造 4.8m×4.0m=19.2m ²	1棟		
網 干 配 水 場	受水槽	鉄筋コンクリート造 25.1m×15.2m×4.0m	1槽	1,500m ³	6,039m ²
	ポンプ井	鉄筋コンクリート造 10.0m×16.0m×3.0m	1眼	370m ³	
	ポンプ	口径 200mm H=40m Q=4.0m ³ /分 37kW	3台		
	ポンプ室	鉄骨スレート葺 10.0m×16.0m=160m ²	1棟		
	計量室	鉄筋コンクリート造 8.3m×7.2m=59.76m ²	1棟		
丁 配 水 池 (休 止 中)	配水池	鉄筋コンクリート造 W5m×L4m×H2.6m H.W.L 41.65m L.W.L 38.45m	1池	50m ³	借 地
丁 ポ ン プ 場 (休 止 中)	ポンプ	口径50mm H=61m Q= 0.2m ³ /分 5.5kW	1台		借 地
	ポンプ室	木造平屋建 1.8m×2.7m=4.86m ²	1棟		

(7) 田井浄水場系統

施 設		概 要	数量	容 量	敷地面積
美 濃 山 配 水 塔	配水池	鉄筋コンクリート造円筒形 φ 14.0m×H7.8m H.W.L 73.00m L.W.L 65.20m	1池	1,200m ³	1,434m ²
	配水塔	鉄筋コンクリート造 5階建 232.1m ²	1棟		
	電動弁室	鉄筋コンクリート造 3.6m×2.3m=8.4m ²	1棟		
打越ポンプ場	受水槽	鉄筋コンクリート造 W15.1m×L7.1m×H3.3m	1槽	350m ³	552m ²
	ポンプ	口径 125mm H=100m Q=2.0m ³ /分 55kW 口径 100mm H=110m Q=1.2m ³ /分 37kW	2台 2台		552m ²
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造 7.6m×15.6m=118m ²	1棟		
	電動弁室	鉄筋コンクリート造 11.6m×7.5m=87.0m ²	1棟		

(8) 林田浄水場系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
上 構 配 水 池	配水池	鉄筋コンクリート造 W 5.5m×L5.5m×H5.0m H.W.L 105.00m L.W.L 100.00m	2池	300m ³	1,306m ²
八 幡 配 水 池	配水池	鉄筋コンクリート造 W4.0m×L4.0m×H6.3m H.W.L 140.75m L.W.L 134.45m	1池	100m ³	1,013m ²
八 幡 ポ ン プ 場	受水槽	鉄筋コンクリート造 W11.5m×L10.0m×H3.25m	1槽	300m ³	1,182m ²
	ポンプ	口径80mm H=85m Q=0.50m ³ /分 15kW	2台		
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造 6.6m×6.2m=40.92m ²	1棟		
大 堤 配 水 池	配水池	鉄筋コンクリート造 W3.0m×L3.0m×H6.0m H.W.L 136.00m L.W.L 130.00m	1池	54m ³	254m ²

(9) 県水系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
北 平 野 配 水 池	配水池	鉄筋コンクリート造 W71.6m×L36.1m×H6.0m H.W.L 77.50m L.W.L 71.50m 緊急遮断弁1台	3池	45,000m ³	41,249m ²
	計量室	鉄筋コンクリート造 24.0m×13.0m=312.0m ²	1棟		
	発電設備	ディーゼルエンジン 20KVA 220V	1台		
八 丈 岩 山 配 水 池	配水池	鉄筋コンクリート造 φ 16.0m×H5.0m H.W.L 106.00m L.W.L 101.00m	1池	1,000m ³	22,005m ²
	計量室	コンクリートブロック造 5.7m×3.0m=17.1m ²	1棟		
八 丈 岩 山 ポ ン プ 場	受水槽	鉄筋コンクリート造 18m×8.5m×4m	1槽	600m ³	316m ³
	ポンプ	口径 125mm H=80m Q=1.37m ³ /分 37kW	3台		
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造 14.0m×9.1m=127.4m ² 3.6m×2.3m=8.2m ²	1棟		
青 山 配 水 池	配水池	鉄筋コンクリート造 W15.4m×L(11.85~16.8m)×H5.0m H.W.L 95.00m L.W.L 90.00m 緊急遮断弁1台	2池	2,000m ³	1,466m ²
	流量計室	鉄筋コンクリート造 13.3m×3.9m=51.8m ²	1棟		
青 山 ポ ン プ 場	受水槽	鉄筋コンクリート造 5.9m×2.2m×4.0m	2槽	100m ³	196m ²
	ポンプ	口径 125mm H=80m Q=1.75m ³ /分 45kW	2台		
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造 8.0m×17.0m×4.0m	1棟		
白 鳥 配 水 池	配水池	鉄筋コンクリート造 203.0m ² ×H3.0m 147.0m ² ×H2.8m H.W.L 124.25m L.W.L 120.80m	2池	1,000m ³	14,510m ²
	管理室	鉄筋コンクリート造 8.0m×5.0m=40.0m ²	1棟		

グリーンハイツ 配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W23.7m×L14.9m×H3.0m H.W.L 107.90m L.W.L 104.90m	1池	1,000m ³	1,113m ²
	管理室	鉄筋コンクリート造 4.0m×2.7m+4.0m×1.6m=17.22m ²	1棟		
	電動弁室	鉄筋コンクリート造 7.8m×4.21m=32.83m ²	1棟		

(10) 高台ポンプ場

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
ヒルズ唐立 ポンプ場	ポンプ	口径40mm H=90m Q=0.25m ³ /分 7.5kw	2台	—	60.23m ²
	受水槽	ステンレス鋼板製 W1.0m×L3.5m×H2.0mW1.0m×L2.5m×H2.0m	2槽	12m ³	
ハマグリ台 ポンプ場	ポンプ	口径40mm H=47m Q=0.52m ³ /分 3.7kw	2台	—	74.08m ²
	受水槽	ステンレス鋼板製 W2.0m×L2.0m×H2.0mW2.0m×L2.0m×H2.0m	2槽	16m ³	
別所奥山ポンプ場	ポンプ	口径50mm H=45m Q=0.25m ³ /分 3.7kw	3台	—	借地 (54.37m ²)
北平野ラブリー タウンポンプ場	ポンプ	口径80mm H=71.2m Q=0.5m ³ /分 7.5kw	3台	—	176.84m ²
	受水槽	ステンレス鋼板製 W2.0m×L3.0m×H2.2mW2.0m×L3.0m×H2.2m	2槽	26m ³	
飾西ベルタウン ポンプ場	ポンプ	口径65mm H=42m Q=0.275m ³ /分 3.7kW	3台	—	77m ²
	受水槽	ステンレス鋼板製 W1.5m×L5.0m×H2.5m	2槽	37.5m ³	
西山ノ下ポンプ場	ポンプ	口径40mm H=33m Q=0.25m ³ /分 2.2kw	3台	—	借地 (5.1m ²)
藤ヶ台ポンプ場	ポンプ	口径65mm H=60m Q=0.34m ³ /分 7.5kW	2台	—	64.29m ²
	受水槽	ステンレス鋼板製 W4.0m×L2.0m×H3.5m	2槽	56m ³	
嵐山台ポンプ場	ポンプ	口径40mm H=50m Q=0.20m ³ /分 3.7kW	2台	—	55m ²
	受水槽	ステンレス鋼板製 W2.0m×L1.0m×H2.5m	2槽	10m ³	

家島町
(1)宮配水系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
赤穂送水ポンプ場	受水槽	プレストレストコンクリート造円筒形 $\phi 14.6\text{m} \times \text{H}4.0\text{m}$ H.W.L 7.50m L.W.L 3.50m	1池	670 m^3	借地 (国有地) 600.03 m^2
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造2階建 (1Fポンプ室 2F電気室) 6.0m $\times$ 14.0 m $\times$ 2階=168.0 m^2	1棟		
	ポンプ	口径125mm H=120m Q=1.40 m^3 /分 55.0kW	1台		
		口径150mm H=120m Q=2.50 m^3 /分 75.0kW	2台		
家島第一配水池	配水池	プレストレストコンクリート造 $\phi 15.0\text{m} \times \text{H}7.5\text{m}$ (二重構造) (家島向) 有効容量 900 m^3 1池 (坊勢向) 有効容量 180 m^3 1池 H.W.L 76.20m L.W.L 68.70m	2池	1,080 m^3	720 m^2
家島第二配水池	受水槽	プレストレストコンクリート造 $\phi 18.5\text{m} \times \text{H}7.5\text{m}$ 有効容量 2,000 m^3 1池 H.W.L 76.20m L.W.L 68.70m 緊急遮断弁1台	1池	2,000 m^3	3,132 m^2
	薬注室	追塩設備 1式 3.0m $\times$ 3.0m=9.0 m^2	1棟		
	電気室	鉄筋コンクリート造平屋建 3.0m $\times$ 3.0m=9.0 m^2			
観音配水池	受水槽	鉄筋コンクリート造 W8.4m $\times$ L2.0m $\times$ H3.0m H.W.L 88.50m L.W.L 85.50m 緊急遮断弁1台	2池	100.0 m^3	100 m^2
	電気室	2.5m $\times$ 3.0m=7.5 m^2	1棟		
	薬注室	追塩設備 1式 2.5m $\times$ 3.0m=7.5 m^2			
横山配水池	受水槽	鉄筋コンクリート造 W4.4m $\times$ L4.4m $\times$ H3.9m H.W.L 92.00m L.W.L 88.10m	1池	75.0 m^3	511 m^2
船木加圧ポンプ所	受水槽	鉄筋コンクリート造 W3.4m $\times$ L1.0m $\times$ H1.2m H.W.L 46.00m L.W.L 44.80m	1池	4.0 m^3	511.02 m^2
	ポンプ	口径40mm H=60m Q=0.16 m^3 /分 3.7kW	2台		
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造平屋建 3.6m $\times$ 4.4m= 15.8 m^2 追塩設備 1式	1棟		
堂崎加圧ポンプ所	受水槽	鉄筋コンクリート造 W3.68m $\times$ L0.88m $\times$ H1.0m H.W.L 16.20m L.W.L 15.20m	1池	3.2 m^3	161 m^2
	ポンプ	口径40mm H=81m Q=0.10 m^3 /分 5.5kW	2台		
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造平屋建 4.0m $\times$ 4.8m=19.2 m^2	1棟		

男鹿配水池	受水槽	鉄筋コンクリート造 W3.5m×L6.0m×H2.5m H.W.L 76.00m L.W.L 73.50m	2池	105.0m ³	1,020m ²
	電気室	2.5m×4.0m=10.0m ²	1棟		
	薬注室	2.5m×4.0m=10.0m ² 追塩設備 1式			

(2)真浦配水系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
真浦配水池	受水槽	FRP造(パネルタンク) W5.0m×L5.0m×H2.4m H.W.L 110.40m L.W.L 108.00m	1池	60.0m ³	4,085m ²
真浦加圧ポンプ所	受水槽	鉄筋コンクリート造 W3.6m×L2.0m×H2.4m H. W. L 54.60m L. W. L 52.20m	1池	17.2m ³	277m ²
	ポンプ	口径40mm H=62m Q=0.15m ³ /分 3.7kW	2台		
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造2階建 29.6m ² 1F 4.0m×5.1m=20.4m ² 2F 4.0m×2.3m=9.2m ² 追塩設備 1式	1棟		

(3)坊勢配水系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
西ノ浦加圧ポンプ所	受水槽	FRP造 4.0m×4.0m×1.5m=24.0m ³ FRP造 4.0m×2.0m×1.5m=12.0m ³	2池	36.0m ³	97.35m ²
	ポンプ	Q=0.63m ³ /分 7.5kW 6.0kg/cm ² 圧力タンク式	2台		
	ポンプ室	ブロック造平屋建 3.6m×5.4m=19.44m ² 追塩設備 1式	1棟		
坊勢加圧ポンプ所	受水槽	鉄筋コンクリート造 3.8m×1.8m×2.2m=15.0m ³ H. W. L 6.60m L. W. L 4.40m	1池	15.0m ³	132m ²
	ポンプ	口径40mm H=60m Q=0.114m ³ /分 5.5kW	2台		
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造平屋建 4.0m×5.0m=20.0m ² 追塩設備 1式	1棟		
西島加圧ポンプ所	受水槽	鉄筋コンクリート造 4.75m×5.75m×3.0m=80.0m ³ H.W.L=49.50m L.W.L=46.50m	1池	80.0m ³	150m ²
	ポンプ	口径40mm H=105m Q=0.08m ³ /分 7.5kW	2台		
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造平屋建 3.0m×3.5m=10.5m ²	1棟		
西島配水池	受水槽	鉄筋コンクリート造 3.8m×3.8m×3.0m=41.0m ³ H.W.L 129.80m L.W.L 126.80m	1池	41.0m ³	58.22m ²

夢前町

(1)文殿浄水場系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
文 殿 配 水 池	配水池	鉄筋コンクリート造 W6.35m×L11.0m×H4.4m H.W.L 199.80m L.W.L 195.40m	2池	600m ³	885m ²
筋 野 配 水 池	配水池	鉄筋コンクリート造 W12.5m×L10.0m×H4.0m H.W.L 184.00m L.W.L 180.00m	1池	500m ³	5,964m ²
峠 配 水 池	配水池	鉄筋コンクリート造 W6.5m×L7.8m×H3.0m H.W.L 177.80m L.W.L 174.80m	1池	150m ³	507m ²
高長加圧ポンプ室	ポンプ	タービンポンプ φ40×0.315m ³ /分×60m×3.7kW 2台	2台		11m ²
	ポンプ室	コンクリートブロック造 2.5m×2.0m	1棟		
高 長 配 水 池	配水池	鉄筋コンクリート造 W3.5m×L3.5m×H1.8m H.W.L 188.00m L.W.L 186.20m	1池	20m ³	77m ²
護 持 配 水 池	配水池	鉄筋コンクリート造 W6.5m×L6.5m×H2.4m H.W.L 129.80m L.W.L 127.40m	1池	100m ³	237m ²

(2)塚本浄水場系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
宗安加圧ポンプ室	ポンプ	タービンポンプ 口径50mm H=34m Q=0.315m ³ /分 3.7kW	2台		5m ²
	ポンプ室	コンクリートブロック造 1.8m×1.8m	1棟		
宗 安 配 水 池	配水池	鉄筋コンクリート造 W3.5m×L3.5m×H1.8m H.W.L 153.60m L.W.L 151.80m	1池	20m ³	102m ²
バ ー ズ タ ウ ン 受 水 池	受水池	SS製 φ8.0m×H5.6m H.W.L 85.60m L.W.L 80.00m	1池	280m ³	416m ²
	ポンプ	多段タービンポンプ フライホイール付 口径50mm H=154m Q=0.6m ³ /分 30kW	2台		
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造 4.2m×3.0m	1棟		
バ ー ズ タ ウ ン 配 水 池	配水池	ステンレス鋼板製 W8.0m×L7.0m×H7.0m H.W.L 199.00m L.W.L 192.00m 緊急遮断弁1台	2池	340m ³	960m ²
	電気室	ステンレス鋼板製 W3.0m×L2.5m×H3.0m			
	薬注室	ステンレス鋼板製 W2.0m×L2.5m×H3.0m 追塩設備 一式			

(3)木戸浄水場系統

施 設		概 要	数量	容 量	敷地面積
木 戸 配 水 池	配水池	鉄筋コンクリート造 W6.5m×L6.5m×H2.4m H.W.L 159.80m L.W.L 157.40m	1池	100m ³	155m ²

(4)木戸浄水場・岡浄水場・県水系統(併用)

施 設		概 要	数量	容 量	敷地面積
又 坂 配 水 池	配水池	プレストレストコンクリート造 φ16.0m×H10.0m H.W.L 117.40m L.W.L 107.40m	1池	2,000m ³	775m ²
小坪加圧ポンプ室	ポンプ	タービンポンプ φ50×0.315m ³ /分×30m×3.7kW	2台		7m ²
	ポンプ室	コンクリートブロック造 1.8m×1.8m	1棟		
小 坪 配 水 池	配水池	鉄筋コンクリート造 W3.5m×L3.5m×H1.8m H.W.L 115.60m L.W.L 113.80m	1池	20m ³	109m ²

(5)県水系統

施 設		概 要	数量	容 量	敷地面積
みどり丘受水池 (県水受水池)	配水池	鉄筋コンクリート造 φ13.0m×H13.0m H.W.L 154.00m L.W.L 141.00m	1池	1,700m ³	1,379m ²
	加圧ポンプ	φ125×1.12m ³ /分×3.75m×15kW	2台		
		φ125×2.24m ³ /分×24m×15kW	1台		
	ポンプ室	コンクリートブロック造 5.4m×5.0m	1棟		
みどり丘配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W4.1m×L4.1m×H2.0m H.W.L 169.50m L.W.L 167.50m	1池	30m ³	218m ²
荒神山低区第1配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 6.5m×6.5m×2.4m H.W.L 130.90m L.W.L 128.50m	1池	100m ³	575m ²
荒神山低区第2配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 9.0m×7.0m×2.4m H.W.L 129.80m L.W.L 127.40m	2池	300m ³	1,725m ²

(6)置本浄水場系統

施 設		概 要	数量	容 量	敷地面積
置 本 配 水 池	配水池	鉄筋コンクリート造 W7.0m×L11.6m×H5.5m H.W.L 100.50m L.W.L 95.00m	2池	900m ³	719m ²

夢前町(北部)

(1)立船野浄水場系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
立 船 野 配 水 池	配水池	鉄筋コンクリート造 W4.0m×L5.0m×H3.0m H.W.L 175.30m L.W.L 172.30m	2池	120	171m ²

(2)我孫子浄水場系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
我 孫 子 配 水 池	配水池	鉄筋コンクリート造 3.7m×3.7m×2.2m H.W.L 209.70m L.W.L 207.50m	1池	30	266m ²

(3)佐中浄水場系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
佐 中 配 水 池	配水池	ステンレス鋼板製 W2.0m×L5.0m×H3.0m H.W.L 205.625m L.W.L 202.625m	2池	60	借地 (380m ²)

(4)熊部浄水場系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
熊 部 配 水 池	配水池	鉄筋コンクリート造 W3.3m×L3.3m×H1.6m H.W.L 297.60m L.W.L 296.00m	1池	17	59m ²

(5)坂根浄水場系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
坂 根 配 水 池	配水池	鉄筋コンクリート造 W3.3m×L3.3m×H1.6m H.W.L 300.60m L.W.L 299.00m	1池	17	45m ²

(6)馬寺浄水場系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
馬 寺 配 水 池	配水池	鉄筋コンクリート造 W5.0m×L5.0m×H2.5m H.W.L 251.60m L.W.L 249.60m	1池	50	173m ²

(7)小畑浄水場系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
小 畑 配 水 池	配水池	鉄筋コンクリート造 W4.0m×L4.0m×H2.2m H.W.L 275.80m L.W.L 274.00m	1池	28	借地

香寺町

(1)岩部加圧ポンプ場系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
岩部加圧ポンプ場 (予備施設)	ポンプ井	鉄筋コンクリート造 W4.0m×L4.0m×H2.0m	1池	32m ³	457m ²
	ポンプ	口径 125mm H=49m Q=2.29m ³ /分 30kW	2台		
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造平屋建 5.5m×6.55m=36.02m ²	1棟		
香寺第1配水池 (予備施設)	配水池	鉄筋コンクリート造 W10.5m×L7.0m×H3.0m H.W.L 103.00m L.W.L 100.00m	2池	441m ³	817m ²

(2)県水、第3・第4水源地系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
県水受水池	受水池	鉄筋コンクリート造 W14.8m×L20.0m×H3.0m H.W.L 113.00m L.W.L 110.00m	2池	1,680m ³	借地
青葉台ポンプ場	ポンプ井	鉄筋コンクリート造 W6.0m×L11.25m×H2.5m	1池	150m ³	313m ²
	ポンプ	口径 200mm H=39m Q=3.75m ³ /分 52kW	2台		
	ポンプ	口径65mm H=74m H=0.28m ³ /分 11kW	2台		
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造平屋建 6.6m×11.8m=77.88m ²	1棟		
	発電機	ディーゼル発電機	1台		
青葉台調整池	調整池	鉄パネルタンク造 W4.0m×L6.0m×H3.0m H.W.L 141.00m L.W.L 138.00m	2池	150m ³	384m ²
谷山加圧ポンプ場	塩素滅菌設備	次亜圧入式滅菌機 MAX 15kg/cm ²	2台		借地
	ポンプ	口径 32mm H=85m Q=0.0204m ³ /分 1.5kW	2台		
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造 平屋建 2.75m×4.45m=12.23m ²	1棟		
谷山調整池	調整池	鉄筋コンクリート造 W2.1m×L2.5m×H2.0m H.W.L 160.00m L.W.L 157.50m	2池	20m ³	借地
香寺第2配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W19.2m×L13.4m×H2.5m H.W.L 112.50m L.W.L 110.00m	2池	1,300m ³	1,109m ²
矢田部ポンプ場 (予備施設)	ポンプ	口径 80mm H=60m Q=0.80m ³ /分 15.0kW	2台		49m ²
	ポンプ室	ブロック 平屋建 3.20m×5.90m=18.88m ²	1棟		
矢田部調整池 (予備施設)	調整池	鉄筋コンクリート造 W7.8m×L7.8m×H2.5m H.W.L 127.00m L.W.L 124.50m	1池	150m ³	400m ²
中寺加圧ポンプ場	塩素滅菌設備	次亜圧入式滅菌機 MAX 15kg/cm ²	2台		154m ²
	ポンプ井	鉄筋コンクリート造 W7.0m×L7.0m×H2.0m	1池	100m ³	
	ポンプ	口径80mm H=56m Q=0.87m ³ /分 19.5kW	2台		
	発電機	ディーゼル発電機	1台		
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造平屋建 7.8m×10.7m=83.46m ²	1棟		

中 寺 調 整 池	調整池	鉄筋コンクリート造 W8.5m×L13.0m×H3.0m H.W.L 127.00m L.W.L 124.00m	2池	680m ³	1,082m ²
恒屋加圧ポンプ場	ポンプ	口径50mm H=70m Q=0.20m ³ /分 5.5kW	2台		22m ²
	ポンプ室	ブロック平屋建 2.30m×2.80m=6.44m ²	1棟		
中 村 調 整 池	調整池	鉄筋コンクリート造 W4.0m×L4.0m×H2.0m H.W.L 152.00m L.W.L 150.00m	1池	32m ³	100m ²
久畑加圧ポンプ場	ポンプ	口径50mm H=42m Q=0.22m ³ /分 3.7kW	2台		151m ²
	ポンプ室	コンクリートブロック造 平屋建 5.7m×3.0m=17.1m ²	1棟		
溝口加圧ポンプ場	ポンプ	口径 65mm H=50m Q=0.5m ³ /分 9kW	2台		517m ²
	発電機	ディーゼル発電機	1台		
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造平屋建 3.85m×6.55m=25.21m ²	1棟		
溝 口 調 整 池	調整池	鉄筋コンクリート造 W6.3m×L8.0m×H2.5m H.W.L 127.00m L.W.L 124.50m	2池	240m ³	365m ²

安富町
(1)安志浄水場系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
安 志 配 水 池	配水池	鉄筋コンクリート造 W6.5m×L7.7m×H3.0m H.W.L 153.00m L.W.L 150.00m	2池	300m ³	借 地
		鉄筋コンクリート造 W7.8m×L7.8m×H3.0m H.W.L 153.00m L.W.L 150.00m	1池	180m ³	
		配水池流量計 電磁流量計 φ 150	1基		
名 坂 ポ ン プ 室	ポンプ井	鉄筋コンクリート造 1.1m×3.6m×2.0m H.W.L 121.90m L.W.L 119.90m	2井	16m ³	173m ²
	ポンプ	水中ポンプ 80mm H=83m 0.33m ³ /分 11kW	2台		
	ポンプ室	コンクリートブロック造 4.05m×2.85m=11.54m ²	1棟		
名 坂 配 水 池	配水池	鉄筋コンクリート造 W5.0m×L5.0m×H2.5m H.W.L 194.20m L.W.L 191.70m	1池	60m ³	1,101m ²
		鉄筋コンクリート造 W4.5m×L5.3m×H2.5m H.W.L 194.20m L.W.L 191.70m	2池	119m ³	
		配水池流量計 電磁流量計 φ 100	1基		
朽 原 ポ ン プ 室	ポンプ井	鉄筋コンクリート造 W1.1m×L3.6m×H2.0m H.W.L 149.60m L.W.L 147.60m	2井	16m ³	576m ²
	ポンプ	口径40mm H=88m Q=0.17m ³ /分 7.5kW	2台		
	ポンプ室	コンクリートブロック造 6.65m×2.65m=17.62m ²	1棟		
	追加塩素設備	次亜塩素圧入ポンプ 2台 薬液タンク~200L	1槽		
朽 原 配 水 池	配水池	鉄筋コンクリート造 W6.0m×L5.7m×H2.5m H.W.L 229.00m L.W.L 226.50m	2池	171m ³	1,193m ²
		配水池流量計 電磁流量計 φ 100	1基		
春 ポ ン プ 室	ポンプ井	鉄筋コンクリート造 W1.1m×L3.6m×H2.0m H.W.L 142.60m L.W.L 140.60m	2井	16m ³	132m ²
	ポンプ	水中ポンプ 40mm H78.0m 0.013m ³ /分 5.5kW	2台		
	ポンプ室	コンクリートブロック造 4.05m×2.85m=11.54m ²	1棟		
春 配 水 池	配水池	鉄筋コンクリート造 W2.5m×L2.5m×H2.5m H.W.L 213.00m L.W.L 210.50m	2池	31m ³	318m ²
		配水池流量計 電磁流量計 φ 75	1基		
安 志 北 ポ ン プ 室	ポンプ井	鉄筋コンクリート造 W2.4m×L5.8m×H2.5m	1井	34.8m ³	145m ²
	ポンプ	水中ポンプ 50mm H=56m 0.32m ³ /分 7.5kW	2台		
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造 3.85m×9.85m=37.92m ²	1棟		

安 志 北 配 水 池	配水池	鉄筋コンクリート造 W5.2m×L6.9m×H3.0m H.W.L 183.30m L.W.L 180.30m	2池	215m ³	462m ²
		配水池流量計 電磁流量計 φ 100	1基		

(2)植木野浄水場系統

施 設		概 要	数量	容 量	敷地面積
植木野高区配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W7.3m×L8.0m×H3.0m H.W.L 157.90m L.W.L 154.90m	2池	350m ³	2,238m ²
		配水池流量計 電磁流量計 φ 150	1基		
植木野低区配水池	配水池	プレストレストコンクリート造 W5.0m×L14.1m×H5.0m H.W.L 100.70m L.W.L 95.70m	2池	705m ³	
三 坂 ポ ン プ 室	ポンプ井	鉄筋コンクリート造 1.1m×3.6m×2.0m H.W.L 117.00m L.W.L 115.00m	2槽	16m ³	198m ²
	ポンプ	水中ポンプ φ 40×0.073m ³ /分×H68.0m×3.7kW 2台	2台		
	ポンプ室	コンクリートブロック造 4.05m×2.85m=11.54m ²	1棟		
三 坂 配 水 池	配水池	鉄筋コンクリート造 4.0m×4.0m×2.0m H.W.L 176.25m L.W.L 173.75m	1池	30m ³	927m ²
		鉄筋コンクリート造 W2.0m×L7.9m×H2.5m H.W.L 176.25m L.W.L 173.75m	2池	79m ³	
		配水池流量計 電磁流量計 φ 100	1基		
斎場ポンプ室	ポンプ井	FRP造	1槽	1m ³	27m ²
	ポンプ	水中ポンプ φ 32×0.17m ³ /分×H49.0m×3.7kW 2台	2台		
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造 1.85m×3.05m=5.64m ²	1棟		
安 志 西 ポ ン プ 室	ポンプ井	鉄筋コンクリート造 W8.0m×L1.5m×H2.5m H.W.L 112.50m L.W.L 110.00m	2池	60m ³	79m ²
	ポンプ	水中ポンプ 口径65m/m H=82.6m Q=0.48m ³ /分 15kW	2台		
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造 4.05m×8.70m=35.24m ²	1棟		
	追加塩素設備	次亜塩素圧入ポンプ 2台 薬液タンク~200L	1槽		
安 志 西 配 水 池	配水池	鉄筋コンクリート造 W16.7m×L4.0m×H3.0m H.W.L 163.00m L.W.L 160.00m 緊急遮断弁1台	2池	400m ³	借 地
		配水池流量計 電磁流量計 φ 150	1基		

(3)関浄水場系統

施 設		概 要	数量	容 量	敷地面積
関 配 水 池	配水池	鉄筋コンクリート造 W7.1m×L2.8m×H2.0m H.W.L 312.50m L.W.L 310.50m	2池	79m ³	635m ²

6 危険物貯蔵

施 設	種 類	品 名	貯蔵量	数 量	用 途
甲 山 浄 水 場	屋外タンク貯蔵所	重油	4,000ℓ	1基	自家発電機用
	少量危険物取扱所	重油	500ℓ	1基	自家発電機用
	少量危険物取扱所	シリンダー油	1,200ℓ	1基	脱水機油圧ポンプ用
保 城 浄 水 場	屋外タンク貯蔵所 一般取扱所	重油	4,000ℓ	1基	自家発電機用
		重油	2,300ℓ	1基	自家発電機用

7 庁舎

施 設	概 要	床面積	持 分
東館	鉄骨鉄筋コンクリート造 陸屋根3階建	1,429.35㎡	3,002/10,000 (東館対象総床面積4,762㎡)
家島	鉄骨鉄筋コンクリート造	56.64㎡	
夢前	鉄骨鉄筋コンクリート造	69.34㎡	

8 姫路市水道資料館・水の館

(1) 概 要

市民に親しまれる水道を目指すために、水道事業に対して理解と認識を深めてもらい、水の大切さ・水の不思議さを学び、姫路の水道の足跡や将来のあり方を考えてもらう場を提供することを目的とする。

- ① 所 在 地 姫路市豊富町豊富1849番地(甲山浄水場内)
- ② 開 館 平成8年(1996年)4月1日
- ③ 規模・構造 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造
延床面積 597.3㎡(1階335.97㎡、2階261.33㎡)
(内訳)
○展示室総面積 256.58㎡
・第1展示室 51.46㎡ ・第2展示室 94.64㎡ ・第3展示室 110.48㎡
○会議室(88名収容) 98.87㎡
○ロビー、廊下、便所等 241.85㎡
○池、駐車場等
- ④ 建 設 費 約3億5千万円

(2) 展示の内容

- ① 第1展示室
水のもつイメージ「命を育む」「動力」「やすらぎ」「水のもつ力」をテーマに美しいモニュメントをはじめ特殊映像トリックで恐竜や妖精を映し出し、水から始まる神秘の世界を展開する。
- ② 第2展示室
姫路市の浄水のしくみをファンタビュー(特殊映像装置)で紹介するとともに、パソコンゲームと連動した配水パノラマ模型で各家庭に水が届くまでを学習できる。
また、水道がなかった時代のような暮らしがなくなったらどうなるのかについても解説する。
- ③ 第3展示室
水道の歴史に始まり、水道局の仕事や事業、また水の科学のおもしろさを紹介するとともに、日本人が親しんできた水の文化から暮らしに役立つ情報まで、水に関係した情報を提供する。

(3) 入館料 無 料

(4) 入館者数 (単位 人) 当初からの累計 254,090

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	計
大人	2,325	2,145	2,347	2,218	9,035
小人	5,209	4,910	4,684	4,867	19,670
合計	7,534	7,055	7,031	7,085	28,705

Ⅳ統計

1 配水関係

(1) 年度別配水状況

① 年度別配水状況

年 度	総配水量 (m ³)	有 効 水 量 (m ³)						無効水量 (m ³)	率 (%)
		有収水量	率 (%)	無収水量	率 (%)	計	率 (%)		
48	52,192,209	39,835,691	76.3	5,718,751	10.9	45,554,444	87.2	6,637,765	12.8
49	52,258,416	40,043,844	76.6	5,488,432	10.5	45,532,276	87.1	6,726,140	12.9
50	54,901,294	43,496,561	79.2	5,842,985	10.6	49,339,546	89.9	5,561,748	10.2
51	54,711,435	44,314,754	81.0	4,767,631	8.7	49,082,385	89.7	5,629,050	10.3
52	55,817,274	45,389,667	81.3	4,572,458	8.2	49,962,125	89.5	5,855,149	10.5
53	56,602,441	47,418,614	83.8	3,547,397	6.2	50,966,011	90.0	5,636,430	10.0
54	58,118,712	48,126,374	82.8	3,664,277	6.3	51,790,651	89.1	6,328,061	10.9
55	57,205,941	47,376,027	82.8	3,600,415	6.1	50,976,442	89.1	6,229,499	10.9
56	56,572,487	46,874,087	82.9	3,476,408	6.1	50,350,495	89.0	6,221,992	11.0
57	56,781,485	47,355,750	83.4	3,167,603	5.6	50,523,353	89.0	6,258,132	11.0
58	61,116,064	50,301,651	82.3	3,419,770	5.6	53,721,421	87.9	7,394,643	12.1
59	60,602,185	50,590,279	83.5	3,107,451	5.1	53,697,730	88.6	6,904,455	11.4
60	59,565,980	49,817,010	83.7	3,053,241	5.1	52,870,251	88.8	6,695,729	11.2
61	59,307,080	49,705,200	83.8	3,048,164	5.1	52,753,364	89.0	6,553,716	11.1
62	59,409,207	50,075,337	84.3	3,069,919	5.2	53,145,256	89.5	6,263,951	10.5
63	59,087,229	50,304,325	85.1	3,037,078	5.1	53,341,403	90.2	5,745,826	9.7
元	60,982,215	52,279,398	85.7	3,087,582	5.1	55,366,980	90.8	5,615,235	9.2
2	63,027,831	54,420,750	86.3	2,880,372	4.6	57,301,122	90.9	5,726,709	9.1
3	64,470,927	55,714,272	86.4	2,960,068	4.6	58,674,340	91.0	5,796,587	9.0
4	64,670,286	55,987,872	86.6	2,996,464	4.6	58,984,336	91.2	5,685,950	8.8
5	64,415,388	55,880,350	86.8	2,932,164	4.5	58,812,514	91.3	5,602,874	8.7
6	63,503,956	55,246,219	87.0	2,888,430	4.6	58,134,649	91.6	5,369,307	8.4
7	64,153,041	55,936,076	87.2	2,920,301	4.5	58,856,377	91.7	5,296,664	8.3
8	65,035,605	56,870,939	87.4	2,965,344	4.6	59,836,283	92.0	5,199,322	8.0

年 度	総配水量 (m ³)	有 効 水 量 (m ³)						無効水量 (m ³)	率 (%)
		有収水量	率 (%)	無収水量	率 (%)	計	率 (%)		
9	64,973,247	56,920,713	87.6	2,970,260	4.6	59,890,973	92.2	5,082,274	7.8
10	64,489,759	56,671,520	87.9	2,955,658	4.6	59,627,178	92.5	4,862,581	7.5
11	63,684,482	56,077,940	88.1	2,951,347	4.6	59,029,287	92.7	4,655,195	7.3
12	63,333,420	56,009,163	88.4	2,957,122	4.7	58,966,285	93.1	4,367,135	6.9
13	62,387,845	55,369,189	88.7	2,845,062	4.6	58,214,251	93.3	4,173,594	6.7
14	61,941,859	54,911,512	88.7	2,808,619	4.5	57,720,131	93.2	4,221,728	6.8
15	60,970,329	53,786,426	88.2	2,805,126	4.6	56,591,552	92.8	4,378,777	7.2
16	60,857,765	54,029,440	88.8	2,763,188	4.5	56,792,628	93.3	4,065,137	6.7
17	67,682,812	59,676,940	88.2	3,063,382	4.5	62,740,322	92.7	4,942,490	7.3
18	67,865,909	59,134,028	87.1	3,064,971	4.5	62,198,999	91.6	5,666,910	8.4
19	66,933,287	58,886,170	88.0	3,030,977	4.5	61,917,147	92.5	5,016,140	7.5
20	66,129,129	58,404,140	88.3	3,005,644	4.6	61,409,784	92.9	4,719,345	7.1
21	64,811,357	57,889,342	89.3	2,635,763	4.1	60,525,105	93.4	4,286,252	6.6
22	64,434,334	57,988,926	90.0	2,622,895	4.1	60,611,821	94.1	3,822,513	5.9
23	64,199,564	57,359,566	89.3	2,623,512	4.1	59,983,078	93.4	4,216,486	6.6
24	63,610,306	56,960,762	89.5	2,602,637	4.1	59,563,399	93.6	4,046,907	6.4
25	62,929,813	56,788,716	90.2	2,565,113	4.1	59,353,829	94.3	3,575,984	5.7
26	62,675,747	55,976,555	89.3	2,223,547	3.5	58,200,102	92.9	4,475,645	7.1
27	62,237,223	55,841,110	89.7	1,967,242	3.2	57,808,352	92.9	4,428,871	7.1
28	61,924,921	55,650,290	89.9	1,636,717	2.6	57,287,007	92.5	4,637,914	7.5
29	60,981,038	55,445,070	90.9	1,333,201	2.2	56,778,271	93.1	4,202,767	6.9
30	59,710,921	55,035,931	92.2	1,260,556	2.1	56,296,487	94.3	3,414,434	5.7

② 配水量分析

区 分	平成28年度		平成29年度		平成30年度	
	水 量(m³)	比 率(%)	水 量(m³)	比 率(%)	水 量(m³)	比 率(%)
配 水 量	61,924,921	100.00	60,981,038	100.00	59,710,921	100.00
有 効 水 量	57,287,007	92.51	56,778,271	93.11	56,296,487	94.28
有 収 水 量	55,650,290	89.87	55,445,070	90.92	55,035,931	92.17
料 金 水 量	55,634,345	89.84	55,429,157	90.90	55,019,668	92.14
分 水 量	11,987	0.02	12,547	0.02	13,179	0.02
消 防 用 水 量 (訓 練 使 用)	561	0.00	743	0.00	503	0.00
船 舶 給 水 量	3,397	0.01	2,623	0.00	2,581	0.00
無 収 水 量	1,636,717	2.64	1,333,201	2.19	1,260,556	2.11
局 事 業 用 水 量	87,522	0.14	112,737	0.18	65,534	0.11
メーター不感水量	1,548,123	2.50	1,219,620	2.00	1,194,218	2.00
消 防 用 水 量 (火 災 消 火 使 用)	1,072	0.01	844	0.01	804	0.01
無 効 水 量	4,637,914	7.49	4,202,767	6.89	3,414,434	5.72
漏 水 量	3,914,529	6.32	3,501,212	5.74	2,693,883	4.51
減 額 更 正 水 量	104,136	0.17	91,745	0.15	123,442	0.21
そ の 他	619,249	1.00	609,810	1.00	597,109	1.00

(2) 配水量													(単位 m³)	
水源 年度	甲山浄水場	保城浄水場	兼田浄水場	町裏浄水場	山崎浄水場	龍野浄水場	田井浄水場	林田浄水場	県 水	西播磨水	福 崎	合 計	1日平均配水量	前年度対 比
平成27年度	19,156,923	3,965,755	5,378,784	2,490,808	3,705,882	1,980,512	1,203,842	0	17,834,432	825,000	36,547	56,578,485	154,586	99.1
平成28年度	19,180,106	3,735,946	5,409,842	2,478,411	3,821,362	1,968,381	1,240,758	0	17,626,501	825,000	24,775	56,311,082	153,855	99.5
平成29年度	19,073,664	3,659,090	5,162,319	2,446,496	3,499,109	1,905,233	974,391	0	17,779,008	825,000	25,528	55,349,838	151,643	98.6
平成30年度	18,725,289	2,719,802	5,104,777	2,533,979	3,813,214	1,890,087	802,943	0	17,769,981	825,000	31,791	54,216,863	148,539	98.0
4月	1,596,296	233,779	324,776	212,389	273,830	159,049	98,320	0	1,436,571	58,126	4,745	4,397,881	146,596	98.3
5月	1,607,475	240,864	430,026	220,079	281,960	165,068	104,450	0	1,396,941	77,598	0	4,524,461	145,950	97.2
6月	1,568,126	248,846	420,311	214,958	306,266	160,349	89,473	0	1,369,492	90,837	5,260	4,473,918	149,131	98.4
7月	1,637,306	267,835	455,174	222,521	348,926	166,648	75,361	0	1,516,914	92,840	0	4,783,525	154,307	100.2
8月	1,574,230	241,400	445,072	223,964	308,390	165,354	74,400	0	1,558,526	92,100	5,869	4,689,305	151,268	99.9
9月	1,515,626	220,612	418,753	216,007	316,029	158,196	93,954	0	1,340,943	89,425	0	4,369,545	145,652	96.7
10月	1,578,932	226,979	440,012	219,791	393,830	160,285	104,296	0	1,415,608	60,963	4,583	4,605,279	148,557	99.2
11月	1,551,996	227,391	427,024	212,098	312,791	155,316	49,938	0	1,475,464	44,828	0	4,456,846	148,562	98.1
12月	1,603,300	222,579	447,970	217,447	325,865	159,808	52,470	0	1,556,131	60,846	5,455	4,651,871	150,060	96.4
1月	1,570,065	175,241	451,624	206,172	371,145	151,071	12,475	0	1,575,797	39,764	0	4,553,354	146,882	95.9
2月	1,369,616	156,056	406,946	166,124	261,671	135,267	153	0	1,590,026	34,758	5,879	4,126,496	147,375	96.0
3月	1,552,321	258,220	437,089	202,429	312,511	153,676	47,653	0	1,537,568	82,915	0	4,584,382	147,883	99.1
1ヵ月 平均	1,560,441	226,650	425,398	211,165	317,768	157,507	66,912	0	1,480,832	68,750	2,649	4,518,072	—	—

	家島町				夢前町									
水源 年度	赤穂市	合　　計	1日平均 配水量	前年度 対　比	文殿浄水場	塚本浄水場	小山浄水場	木戸浄水場	岡浄水場	置本浄水場	県　　水	合　　計	1日平均 配水量	前年度 対　比
平成27年度	862,194	862,194	2,362	114.3	353,376	87,101	0	96,597	342,054	36,060	1,137,738	2,052,926	5,609	100.3
平成28年度	796,334	796,334	2,182	93.2	331,503	67,359	0	76,633	367,216	49,226	1,131,399	2,023,336	5,543	98.6
平成29年度	823,872	823,872	2,257	103.4	338,011	68,313	0	78,243	361,979	131,236	1,100,226	2,078,008	5,693	102.7
平成30年度	735,427	735,427	2,015	89.3	336,034	63,440	0	78,124	319,267	213,134	1,086,901	2,096,900	5,745	100.9
4月	42,101	42,101	1,403	87.8	27,190	5,552	0	6,417	27,372	19,205	83,968	169,704	5,657	105.9
5月	41,998	41,998	1,355	92.5	27,683	6,232	0	6,719	28,714	20,735	86,681	176,764	5,702	104.2
6月	42,013	42,013	1,400	93.2	29,246	6,021	0	6,540	28,132	20,917	86,195	177,051	5,902	105.0
7月	44,912	44,912	1,449	90.4	30,751	6,105	0	6,969	29,374	21,247	91,720	186,166	6,005	102.7
8月	50,399	50,399	1,626	100.7	30,240	6,085	0	6,993	29,401	22,900	91,843	187,462	6,047	102.7
9月	41,414	41,414	1,380	95.8	24,758	6,557	0	6,209	27,127	21,411	82,865	168,927	5,631	99.1
10月	42,346	42,346	1,366	96.3	28,975	6,292	0	6,373	27,890	21,553	88,173	179,256	5,782	103.9
11月	54,159	54,159	1,805	99.7	28,395	3,550	0	6,018	26,825	20,596	85,508	170,892	5,696	99.8
12月	106,458	106,458	3,434	83.3	27,294	5,059	0	6,289	28,415	22,059	89,600	178,716	5,765	100.4
1月	115,313	115,313	3,720	92.9	30,194	2,628	0	6,570	22,851	10,999	100,354	173,596	5,600	97.1
2月	94,720	94,720	3,383	85.2	25,292	3,729	0	6,076	17,743	3,584	99,326	155,750	5,563	92.5
3月	59,594	59,594	1,922	73.4	26,016	5,630	0	6,951	25,423	7,928	100,668	172,616	5,568	98.0
1ヵ月平均	61,286	61,286	—	—	28,003	5,287	0	6,510	26,606	17,761	90,575	174,742	—	—

水源 年度	夢前町(北部)										香寺町			
	立船野浄水場	我孫子浄水場	佐中浄水場	熊部浄水場	坂根浄水場	馬寺浄水場	小畑浄水場	合　　計	1日平均配水量	前年度対　比	第1水源	第2水源	第3水源	第4水源
平成27年度	23,367	18,470	8,529	1,707	1,496	7,455	5,298	66,322	181	98.1	0	0	0	0
平成28年度	22,381	19,029	8,410	1,373	1,433	7,025	4,802	64,453	177	97.2	0	0	0	0
平成29年度	22,457	20,040	8,225	1,368	1,224	6,977	4,100	64,391	176	99.9	0	0	0	0
平成30年度	21,703	20,028	8,189	1,176	1,188	7,123	3,769	63,176	173	98.1	0	0	0	0
4月	1,792	1,713	673	98	94	553	306	5,229	174	104.6	0	0	0	0
5月	1,806	1,687	697	120	95	594	311	5,310	171	95.4	0	0	0	0
6月	1,757	1,630	717	113	77	568	287	5,149	172	95.2	0	0	0	0
7月	2,086	1,807	749	110	222	700	345	6,019	194	104.9	0	0	0	0
8月	2,290	1,832	845	106	111	754	384	6,322	204	102.1	0	0	0	0
9月	1,783	1,735	729	83	86	594	318	5,328	178	102.0	0	0	0	0
10月	1,761	1,638	686	90	91	614	313	5,193	168	99.7	0	0	0	0
11月	1,833	1,634	639	103	80	585	293	5,167	172	104.3	0	0	0	0
12月	1,776	1,647	695	91	88	594	309	5,200	168	100.7	0	0	0	0
1月	1,710	1,606	646	95	76	569	341	5,043	163	90.3	0	0	0	0
2月	1,482	1,468	537	82	74	467	268	4,378	156	87.1	0	0	0	0
3月	1,627	1,631	576	85	94	531	294	4,838	156	90.8	0	0	0	0
1ヵ月平均	1,809	1,669	682	98	99	594	314	5,265	—	—	0	0	0	0

夢前町(北部)は、平成20年度までは「簡易水道」として運営していた。

水源 年度	香寺町					安富町					安富町(北部)			
	香寺浄水場	県 水	合 計	1日平均配水量	前年度対 比	安志浄水場	植木野浄水場	合 計	1日平均配水量	前年度対 比	関浄水場	合 計	1日平均配水量	前年度対 比
平成27年度	1,108,323	889,530	1,997,853	5,459	99.2	383,309	290,488	673,797	1,841	101.2	5,645	5,645	15	84.4
平成28年度	1,042,525	1,043,025	2,085,550	5,714	104.4	371,672	266,751	638,423	1,749	94.8	5,743	5,743	16	101.7
平成29年度	1,068,877	930,016	1,998,893	5,476	95.8	375,320	282,492	657,812	1,802	103.0	5,657	5,657	15	98.5
平成30年度	1,021,494	930,016	1,951,510	5,347	97.6	357,028	262,716	619,744	1,698	94.2	4,958	4,958	14	87.6
4月	92,070	83,239	175,309	5,844	108.2	29,418	21,486	50,904	1,697	98.8	398	398	13	114.7
5月	93,699	85,011	178,710	5,765	108.7	30,455	21,929	52,384	1,690	95.4	422	422	14	85.9
6月	91,984	78,121	170,105	5,670	106.0	29,305	21,971	51,276	1,709	95.3	359	359	12	82.0
7月	96,700	60,786	157,486	5,080	98.2	31,076	23,087	54,163	1,747	93.9	571	571	18	99.1
8月	98,341	57,344	155,685	5,022	97.6	31,546	22,739	54,285	1,751	92.5	870	870	28	104.6
9月	89,282	59,541	148,823	4,961	93.2	29,034	20,713	49,747	1,658	91.6	401	401	13	99.8
10月	92,227	76,632	168,859	5,447	101.3	30,504	21,797	52,301	1,687	94.8	333	333	11	94.9
11月	84,518	75,933	160,451	5,348	97.0	29,215	21,101	50,316	1,677	93.6	359	359	12	100.8
12月	86,721	88,375	175,096	5,648	95.5	30,284	22,485	52,769	1,702	94.5	360	360	12	115.8
1月	67,990	99,454	167,444	5,401	89.1	30,203	22,674	52,877	1,706	93.5	291	291	9	67.5
2月	52,816	87,627	140,443	5,016	88.0	26,721	20,575	47,296	1,689	91.5	269	269	10	40.0
3月	75,146	77,953	153,099	4,939	90.4	29,267	22,159	51,426	1,659	95.4	325	325	10	72.4
1ヵ月 平均	85,125	77,501	162,626	——	—	29,752	21,893	51,645	——	—	413	413	——	—

安富町(北部)は、平成20年度までは「簡易水道」として運営していた。

2 薬品注入率

(配水量1 m ³ 当たり注入率ppm)																											
年度	水源	甲山浄水場					保城浄水場				兼田浄水場				町裏浄水場				山崎浄水場				龍野浄水場		田井浄水場		林田浄水場
		中塩素	後塩素	消石灰	P A C	活性炭	中塩素	後塩素	消石灰	P A C	中塩素	後塩素	消石灰	P A C	前塩素	後塩素	苛性ソーダ	P A C	前塩素	後塩素	消石灰	P A C	後塩素	苛性ソーダ	後塩素	苛性ソーダ	後塩素
平成27年度		0.76	0.24	0.07	21.81	0.20	0.72	0.27	1.05	27.41	1.05	0.34	4.64	23.00	0.20	0.53	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.01	0.61	0.00	0.60	0.00	0.00
平成28年度		0.83	0.24	0.04	22.95	0.06	0.82	0.28	1.38	28.52	0.72	0.24	5.71	27.27	0.08	0.53	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00
平成29年度		0.83	0.26	0.10	23.34	0.51	0.89	0.30	0.00	30.68	0.65	0.21	5.16	30.90	0.06	0.52	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00
平成30年度		0.72	0.24	0.09	24.79	0.21	0.64	0.64	1.09	28.43	0.70	0.23	5.76	31.99	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.62	0.00	0.64	0.00	0.00
4月		0.66	0.28	0.12	23.96	0.00	0.80	0.35	0.99	28.36	0.70	0.23	5.21	34.06	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.63	0.00	0.64	0.00	0.00
5月		0.67	0.26	0.00	24.20	0.00	0.66	0.36	0.85	29.34	0.63	0.21	4.50	30.53	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00	0.00	0.69	0.00	0.70	0.00	0.00
6月		0.79	0.28	0.01	25.42	0.08	0.64	0.59	1.06	30.13	0.69	0.23	5.57	30.52	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00	0.00	0.66	0.00	0.64	0.00	0.00
7月		0.90	0.31	0.68	29.64	0.21	0.64	0.69	1.27	28.95	0.83	0.28	6.70	34.02	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.56	0.00	0.59	0.00	0.00
8月		1.03	0.33	0.03	24.41	0.89	0.79	1.03	1.33	28.88	0.96	0.32	7.03	30.07	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00	0.00	0.60	0.00	0.63	0.00	0.00
9月		0.83	0.26	0.22	25.65	0.00	0.65	0.79	1.06	28.43	0.81	0.27	5.57	32.73	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.55	0.00	0.58	0.00	0.00
10月		0.71	0.29	0.05	24.33	0.01	0.60	0.64	0.82	27.05	0.73	0.24	4.32	31.72	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.57	0.00	0.60	0.00	0.00
11月		0.69	0.25	0.00	23.36	0.18	0.57	0.68	0.73	28.26	0.71	0.24	3.83	31.13	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.65	0.00	0.66	0.00	0.00
12月		0.60	0.18	0.00	23.84	0.80	0.59	0.78	1.53	28.28	0.70	0.23	8.07	34.30	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	0.70	0.00	0.75	0.00	0.00
1月		0.58	0.16	0.00	23.71	0.09	0.63	0.75	1.12	26.36	0.56	0.19	5.88	31.92	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.75	0.00	0.83	0.00	0.00
2月		0.60	0.17	0.02	24.16	0.11	0.59	0.57	1.20	27.26	0.64	0.21	6.31	33.45	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00
3月		0.61	0.21	0.00	24.80	0.16	0.60	0.48	1.17	29.94	0.54	0.18	6.14	29.43	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.58	0.00	0.56	0.00	0.00

3 原単位電力量

									(配水量1m ³ 当たりkwh)															
									夢前町												香寺町	安富町		
水源 年度	甲山 浄水場	保城 浄水場	兼田 浄水場	町裏 浄水場	山崎 浄水場	龍野 浄水場	田井 浄水場	林田 浄水場	文殿 浄水場	塚本 浄水場	木戸 浄水場	岡 浄水場	置本 浄水場	立船野 浄水場	我孫子 浄水場	佐中 浄水場	熊部 浄水場	坂根 浄水場	馬寺 浄水場	小畑 浄水場	香寺 浄水場	安志 浄水場	植木野 浄水場	関 浄水場
平成27年度	0.258	0.382	0.344	1.165	0.346	0.525	0.309	0.366	0.481	1.567	0.583	0.633	0.475	0.679	0.127	0.918	1.250	1.260	1.179	0.512	1.085	0.574	0.734	1.397
平成28年度	0.260	0.380	0.346	1.249	0.371	0.511	0.355	0.336	0.511	1.522	0.681	0.661	0.409	0.695	0.134	0.952	1.214	1.225	1.305	0.547	1.116	0.597	0.701	2.277
平成29年度	0.259	0.390	0.342	0.734	0.387	0.520	0.336	0.337	0.501	1.533	0.621	0.665	0.435	0.672	0.125	0.936	2.536	1.996	1.332	0.817	1.058	0.545	0.692	2.423
平成30年度	0.258	0.413	0.345	0.094	0.369	0.577	0.312	0.338	0.495	1.641	0.593	0.678	0.470	0.703	0.119	0.871	3.430	2.053	1.420	1.022	1.019	0.545	0.712	2.700
4月	0.259	0.386	0.353	0.030	0.387	0.513	0.332	0.336	0.458	1.532	0.584	0.695	0.300	0.676	0.112	0.862	3.398	1.862	1.421	0.925	1.070	0.544	0.698	2.663
5月	0.255	0.401	0.341	0.320	0.387	0.524	0.340	0.335	0.501	1.500	0.616	0.700	0.394	0.672	0.121	0.871	2.933	1.968	1.515	1.039	0.998	0.549	0.703	2.654
6月	0.259	0.409	0.340	0.065	0.368	0.529	0.335	0.335	0.484	1.490	0.633	0.631	0.461	0.655	0.125	0.840	3.186	2.416	1.593	1.129	1.063	0.551	0.709	2.538
7月	0.261	0.438	0.346	0.073	0.357	0.584	0.335	0.342	0.454	1.480	0.588	0.617	0.407	0.544	0.106	0.773	3.055	0.806	1.227	1.043	1.002	0.556	0.751	1.574
8月	0.264	0.464	0.352	0.070	0.367	0.530	0.332	0.342	0.554	1.661	0.672	0.642	0.392	0.603	0.120	0.762	3.236	1.946	1.353	0.927	1.031	0.554	0.753	1.430
9月	0.255	0.433	0.348	0.061	0.362	0.574	0.337	0.335	0.489	1.662	0.547	0.764	0.492	0.729	0.108	0.753	3.434	2.116	1.436	0.934	1.068	0.551	0.732	3.344
10月	0.255	0.421	0.341	0.067	0.352	0.591	0.337	0.334	0.420	1.543	0.520	0.599	0.393	0.804	0.111	0.749	3.189	1.934	1.277	0.907	1.013	0.542	0.704	2.724
11月	0.258	0.400	0.341	0.091	0.349	0.591	0.291	0.335	0.492	2.476	0.592	0.731	0.449	0.562	0.120	0.875	3.117	2.313	1.422	1.075	1.015	0.536	0.699	2.903
12月	0.259	0.381	0.335	0.090	0.362	0.616	0.294	0.339	0.533	1.057	0.592	0.623	0.432	0.718	0.126	0.868	3.890	2.057	1.401	1.087	0.952	0.539	0.698	2.747
1月	0.261	0.406	0.337	0.094	0.371	0.623	0.265	0.343	0.531	2.907	0.646	0.885	0.968	0.888	0.138	1.065	4.032	2.697	1.543	1.053	1.072	0.540	0.699	3.832
2月	0.260	0.404	0.360	0.088	0.384	0.604	0.254	0.343	0.555	1.164	0.600	0.763	0.784	0.856	0.129	1.110	4.012	2.703	1.585	1.149	1.083	0.541	0.696	3.301
3月	0.259	0.423	0.348	0.082	0.384	0.653	0.292	0.339	0.471	1.228	0.529	0.489	0.179	0.730	0.112	0.932	3.682	1.819	1.277	0.997	0.863	0.547	0.704	2.692

4 水質検査関係

平成30年度(2018年度)水質検査結果

(旧市域浄水場系統)

採水場所					甲山浄水場				甲山浄水場				系統 御国野町御着			
					原水(市川表流水)				浄水				甲山浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検査項目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
		気温 (℃)			12	32.0	3.2	18.5	12	32.8	4.8	19.3	12	33.1	6.6	20.4
		水温 (℃)			12	27.9	7.0	17.0	12	28.8	7.8	17.7	12	28.2	9.3	18.8
	1	一般細菌 (個/ml)	100以下		12	14,000	290	2,600	12	0	0	0	12	0	0	0
	2	大腸菌 (※3)	検出されないこと		12	2,400	18	310	12	不検出12回			12	不検出12回		
	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下		4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下		2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.002	0.001	0.002	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.05以下		4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下		12	0.005	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下		12	0.58	0.41	0.50	12	0.66	0.40	0.50	12	0.65	0.36	0.52
	12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下		4	0.10	0.08未満	0.08未満	4	0.09	0.08未満	0.08未満	4	0.10	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下		4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下		4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04以下		4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下		4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06	0.06未満	0.06未満
	22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下		0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.011	0.002	0.005	4	0.016	0.003	0.009
	24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下		0				4	0.006	0.003未満	0.003未満	4	0.006	0.003未満	0.003未満
	25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.002	0.001未満	0.001未満	4	0.003	0.001未満	0.001
	26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.019	0.003	0.008	4	0.026	0.007	0.015
	28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下		0				4	0.003	0.003未満	0.003未満	4	0.007	0.003未満	0.004
	29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.006	0.001	0.003	4	0.007	0.003	0.004
	30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下		0				4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	33	26 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下	0.1以下	12	1.1	0.02	0.20	12	0.09	0.01	0.03	12	0.06	0.01	0.03
	34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下		4	0.07	0.03未満	0.04	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下		4	8.4	4.5	6.2	4	8.1	5.9	7.0	4	8.3	5.4	6.7
	37	14 マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下	0.01以下	12	0.087	0.005	0.016	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	38	塩化物イオン (mg/L)	200以下		12	11	4.0	6.9	12	12	7.0	9.9	12	15	6.8	9.8
	39	13 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300以下	10以上100以下	12	34	21	26	12	35	22	27	12	35	20	28
	40	20 蒸発残留物 (mg/L)	500以下	30以上200以下	12	84	50	64	12	77	52	63	12	80	49	64
	41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下		2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン (mg/L)	0.0001以下		12	0.000003	0.000001未満	0.000001	12	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下		12	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下		2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下		12	1.9	0.6	0.9	12	0.6	0.3	0.5	12	0.7	0.4	0.5
	47	22 pH値	5.8以上8.6以下	7.5程度	12	7.6	7.1	7.4	12	7.6	7.1	7.3	12	7.5	7.2	7.4
	48	味	異常でないこと		0				12	異常なし12回			12	異常なし12回		
	49	臭気	異常でないこと		12	藻臭12回			12	異常なし12回			12	異常なし12回		
	50	色度 (度)	5以下		12	50	2.5	9.1	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	21 濁度 (度)	2以下	1以下	12	27	0.7	4.1	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

※3 原水での単位:MPN /100ml

※1 水質基準項目番号または独自実施項目番号 ※2 水質管理目標設定項目番号または農業類項目番号

採水場所					甲山浄水場				甲山浄水場				系統 御国野町御着			
※1	※2	検査項目	基準値	目標値	原水(市川表流水)				浄水				甲山浄水場系統 給水栓水			
					回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目		1 アンチモン及びその化合物 (mg/L)		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		2 ウラン及びその化合物 (mg/L)		0.002以下(暫定)	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		3 ニッケル及びその化合物 (mg/L)		0.01以下(暫定)	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		4 1,2-ジクロロエタン (mg/L)		0.004以下	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		5 トルエン (mg/L)		0.4以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満
		6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		0.08以下	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
		7 亜塩素酸 (mg/L)		0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満
		8 二酸化塩素 (mg/L)		0.6以下	0				0				0			
		9 ジクロロアセトニトリル (mg/L)		0.01以下(暫定)	0				4	0.001	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満
		10 抱水クロラール (mg/L)		0.02以下(暫定)	0				4	0.003	0.002未満	0.002未満	4	0.004	0.002未満	0.002
		11 農薬類		1以下	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満
		12 残留塩素 (mg/L)		1以下	0				12	0.9	0.7	0.8	12	0.6	0.4	0.5
		15 遊離炭酸 (mg/L)		20以下	4	2.1	1.4	1.9	4	2.6	1.6	2.2	4	2.2	1.4	1.9
		16 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
		17 メチルtert-ブチルエーテル (mg/L)		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		18 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		3以下	0				4	1.7	0.9	1.2	4	1.7	0.8	1.2
		19 臭気強度(TON)		3以下	0				4	1未満	1未満	1未満	4	1未満	1未満	1未満
		23 腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上0付近	0				4	-1.4	-2.3	-2.0	4	-1.7	-2.2	-2.0
		24 従属栄養細菌 (個/ml)		2000以下(暫定)	0				4	2	0	1	4	8	0	2
		25 1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		0.1以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
独自実施項目	1	総アルカリ度 (mg/L)			4	22	17	19	4	22	14	18	4	20	14	17
	2	総酸度 (mg/L)			4	2.4	1.6	2.1	4	3.0	1.8	2.5	4	2.5	1.6	2.1
	3	侵食性遊離炭酸 (mg/L)			4	2.0	1.3	1.8	4	2.5	1.5	2.0	4	2.1	1.3	1.8
	4	電気伝導率 (mS/m)			12	11	7.0	9.1	12	12	8.1	10	12	12	7.3	10
	5	アンモニア態窒素 (mg/L)			12	0.03	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	6	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上		0				12	0.8	0.6	0.7	12	0.5	0.3	0.4
	7	パーフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)			1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
	8	パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) (mg/L)			1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
	9	クリプトスボリジウム (※4)			1	0	0	0	1	0	0	0	0			
	10	ジアルジア (※4)			1	0	0	0	1	0	0	0	0			
	11	嫌気性芽胞菌 (個/10ml)			2	4	1	3	0				0			
	12	放射性セシウム(Cs-134) (Bq/kg)			1	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	0			
	13	放射性セシウム(Cs-137) (Bq/kg)			1	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	0			

※4 原水での単位:個/10L 浄水での単位:個/20L

採水場所					甲山浄水場				甲山浄水場				系統 御国野町御着			
					原水(市川表流水)				浄水				甲山浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検査項目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	農薬類	1 1,3-ジクロロプロベン(D-D)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		2 2,2-DPA(ダラボン)	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		3 2,4-D(2,4-PA)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		4 EPN	(mg/L)	0.004以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5 MCPA	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		6 アシラム	(mg/L)	0.9以下	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満
		7 アセフエート	(mg/L)	0.006以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		8 アトラジン	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		9 アニロホス	(mg/L)	0.003以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		10 アミトラズ	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		11 アラクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		12 イソキサチオン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		13 イソフェンホス	(mg/L)	0.001以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		14 イソプロカルブ(MIPC)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		15 イソプロチオラン(IPT)	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		16 イソペンホス(IBP)	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		17 イミノクタジン	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		18 インダファン	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		19 エスプロカルブ	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		20 エディエンホス(エジフェンホス, EDDP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		21 エトフェンロックス	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		22 エトリジアゾール(エクロメゾール)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		23 エンドスルファン(ベンゾエビン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		24 オキサジクロモン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		25 オキシン銅(有機銅)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		26 オリサストロピン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27 カズホス	(mg/L)	0.0006以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
		28 カフェンストロール	(mg/L)	0.008以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		29 カルタップ	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		30 カルバリル(NAC)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		31 カルプロバミド	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		32 カルボフラン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		33 キノラミ(ACN)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		34 キャブタン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		35 クミロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		36 グリホサート	(mg/L)	2以下	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		37 グルホシネート	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		38 クロメブロップ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		39 クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)	0.0001以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		40 クロルピリホス	(mg/L)	0.003以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		41 クロトラロニル(TPN)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		42 シアナジン	(mg/L)	0.001以下	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
		43 シアノホス(CYAP)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		44 ジクロン(DCMU)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		45 ジクロベニル(DBN)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		46 ジクロロボス(DDVP)	(mg/L)	0.008以下	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
		47 ジクワット	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		48 ジスルホトン(エチルチオメトン)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		49 ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.005以下	0				0				0			
		50 ジチオビル	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		51 シハロブップチル	(mg/L)	0.006以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		52 シマジン(CAT)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		53 ジメタメトリル	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		54 ジメエート	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		55 シメリン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		56 ダイアジシン	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		57 ダイムロン	(mg/L)	0.8以下	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満
		58 ダノメト、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.01以下 ^{※5}	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		59 チアジニル	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		60 チウラム	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満

※5 メチルイソチオシアネートとして

採水場所					甲山浄水場				甲山浄水場				系統 御国野町御着			
					原水(市川表流水)				浄水				甲山浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検査項目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	農業類	61 チオジカルブ	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		62 チオファネートメチル	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		63 チオベンカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		64 テフルトロン	(mg/L)	0.002以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
		65 テルブカルブ(MBPMC)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		66 トリクロビル	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		67 トリクロルホン(DEP)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		68 トリシクランゾール	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		69 トリフルラリン	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
		70 ナプロバミド	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		71 パラコート	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		72 ビベロホス	(mg/L)	0.0009以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		73 ビラクロニル	(mg/L)	0.01以下	2	0.0002	0.0001未満	0.0001	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		74 ビラノキシフェン	(mg/L)	0.004以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		75 ビラリネット(ビラ/レート)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		76 ビリダフェンチオン	(mg/L)	0.002以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		77 ビリブチカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		78 ビロキロン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		79 フィアロニル	(mg/L)	0.0005以下	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
		80 フェニトロチオン(MEP)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		81 フェノプカルブ(BPMC)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		82 フェリムゾン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		83 フェンチオン(MPP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		84 フェントエート(PAP)	(mg/L)	0.007以下	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
		85 フェントラザミド	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		86 フサライド	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		87 ブタクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		88 ブタミホス	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		89 ブプロフェジン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		90 フルアジナム	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		91 プレチラクロール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		92 プロシミドン	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		93 プロチオホス	(mg/L)	0.004以下	0				0				0			
		94 プロピコナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		95 プロピザミド	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		96 プロベナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		97 プロモブチド	(mg/L)	0.1以下	2	0.001	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		98 ベノミル	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		99 ベンシクロン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		100 ベンゾビシクロン	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		101 ベンゾフェナップ	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		102 ベンタノン	(mg/L)	0.2以下	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		103 ベンディメタリン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		104 ベンフルカルブ	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		105 ベンフルラリン(ベスロジン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		106 ベンフルセート	(mg/L)	0.07以下	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
		107 ホスチアゼート	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		108 マラチオン(マラソン)	(mg/L)	0.7以下	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満
		109 モロブロップ(MCPP)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		110 ノミル	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		111 メタラキシル	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
		112 メチダチオン(DMTP)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		113 メチルダイムロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		114 メトミストロピン	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		115 メトリブジン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		116 メフェナセット	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		117 メブロニル	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		118 モリネート	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

採水場所					保城浄水場				保城浄水場				保城浄水場				系統 花田町小川			
					原水(船場川表流水)				原水(井戸水)				浄水				保城浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検査項目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
		気温	(℃)		12	31.4	4.0	19.0	12	32.7	6.8	20.0	12	32.7	6.8	20.0	12	33.8	7.5	21.2
		水温	(℃)		12	29.6	7.1	17.6	12	22.8	13.3	18.4	12	26.4	10.3	18.1	12	27.6	9.6	18.5
	1	一般細菌	(個/ml)	100以下	12	22,000	1,000	6,400	12	100	1	16	12	0	0	0	12	0	0	0
	2	大腸菌	(※3)	検出されないこと	12	1,600	49	250	12	1	1未満	1未満	12	不検出12回			12	不検出12回		
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003以下	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	4	0.002	0.001	0.002	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.05以下	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04以下	12	0.021	0.004未満	0.014	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10以下	12	0.72	0.46	0.59	12	4.0	1.9	3.1	12	1.8	0.79	1.3	12	1.7	0.76	1.3
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8以下	4	0.11	0.08未満	0.08未満	4	0.30	0.24	0.27	4	0.14	0.09	0.12	4	0.14	0.09	0.12
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0以下	4	0.06	0.02未満	0.03	4	0.05	0.03	0.04	4	0.04	0.02	0.03	4	0.04	0.02未満	0.02
	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002以下	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05以下	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04以下	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	(mg/L)	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	(mg/L)	0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.10	0.06未満	0.06未満	4	0.09	0.06未満	0.06未満
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02以下	0				0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム	(mg/L)	0.06以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.004	0.001未満	0.002	4	0.007	0.001	0.004
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03以下	0				0				4	0.004	0.003未満	0.003未満	4	0.004	0.003未満	0.003未満
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.003	0.001	0.002	4	0.004	0.001	0.002
	26	臭素酸	(mg/L)	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.011	0.004	0.007	4	0.017	0.005	0.010
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03以下	0				0				4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.004	0.002	0.003	4	0.006	0.002	0.004
	30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08以下	0				0				4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0以下	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	33	26 アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2以下	12	1.7	0.06	0.28	12	0.01	0.01未満	0.01未満	12	0.03	0.01未満	0.01	12	0.02	0.01未満	0.01
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3以下	4	0.10	0.04	0.06	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0以下	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200以下	4	15	5.1	10	4	18	13	15	4	14	8.2	11	4	14	7.9	11
	37	14 マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05以下	12	0.10	0.010	0.023	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	38	塩化物イオン	(mg/L)	200以下	12	13	4.3	8.3	12	31	15	23	12	19	10	15	12	19	10	15
	39	13 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300以下	12	64	25	43	12	100	60	79	12	73	36	54	12	71	34	52
	40	20 蒸発残留物	(mg/L)	500以下	12	140	63	99	12	230	120	170	12	160	83	120	12	150	79	110
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2以下	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001以下	12	0.000009	0.000002	0.000004	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルレインボルネオール	(mg/L)	0.00001以下	12	0.000003	0.000001未満	0.000001	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02以下	4	0.009	0.002未満	0.005	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	45	フェノール類	(mg/L)	0.005以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3以下	12	2.7	0.8	1.7	12	0.6	0.3未満	0.4	12	0.7	0.3	0.5	12	0.7	0.3	0.5
	47	22 pH値		5.8以上8.6以下	12	7.5	7.2	7.4	12	7.0	6.6	6.9	12	7.4	7.1	7.3	12	7.4	7.1	7.3
	48	味		異常でないこと	0				0				12	異常なし12回			12	異常なし12回		
	49	臭気		異常でないこと	12	下水臭9回、藻臭3回			12	無臭12回			12	異常なし12回			12	異常なし12回		
	50	色度	(度)	5以下	12	60	4.4	12	12	0.9	0.5未満	0.6	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	21 濁度	(度)	2以下	12	32	1.2	5.2	12	0.3	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

※3 原水での単位:MPN /100ml

※1 水質基準項目番号または独自実施項目番号 ※2 水質管理目標設定項目番号または農業類型項目番号

採水場所					保城浄水場				保城浄水場				保城浄水場				系統 花田町小川					
					原水(船場川 表流水)				原水(井戸水)				浄水				保城浄水場系統 給水栓水					
	※1	※2	検査項目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	
水質管理目標設定項目		1	アンチモン及びその化合物 (mg/L)		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		2	ウラン及びその化合物 (mg/L)		0.002以下(暫定)	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
		3	ニッケル及びその化合物 (mg/L)		0.01以下(暫定)	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		4	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		0.004以下	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	
		5	トルエン (mg/L)		0.4以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	
		6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		0.08以下	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
		7	亜塩素酸 (mg/L)		0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
		8	二酸化塩素 (mg/L)		0.6以下	0				0				0				0				
		9	ジクロロアセトニトリル (mg/L)		0.01以下(暫定)	0				0				4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		10	抱水クロラール (mg/L)		0.02以下(暫定)	0				0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002	0.002未満	0.002未満	
		11	農薬類		1以下	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	
		12	残留塩素 (mg/L)		1以下	0				0				12	0.9	0.6	0.7	12	0.7	0.5	0.6	
		15	遊離炭酸 (mg/L)		20以下	4	2.6	1.8	2.1	4	13	7.0	10	4	4.9	2.5	3.6	4	4.2	2.4	3.2	
		16	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
		17	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		3以下	0				0				4	1.7	1.2	1.4	4	1.9	1.0	1.5	
		19	臭気強度(TON)		3以下	0				0				4	1未満	1未満	1未満	4	1未満	1未満	1未満	
		23	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上0付近	0				0				4	-1.4	-2.0	-1.7	4	-1.4	-2.0	-1.8	
		24	従属栄養細菌 (個/ml)		2000以下(暫定)	0				0				4	2	0	1	4	9	0	2	
		25	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		0.1以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	独自実施項目		1	総アルカリ度 (mg/L)			4	34	19	27	4	37	24	31	4	30	20	25	4	29	19	24
			2	総酸度 (mg/L)			4	2.9	2.0	2.4	4	15	8.0	11	4	5.6	2.8	4.1	4	4.8	2.6	3.6
			3	侵食性遊離炭酸 (mg/L)			4	2.3	1.4	1.9	4	12	6.6	9.4	4	4.5	2.2	3.4	4	3.8	2.1	3.0
			4	電気伝導率 (mS/m)			12	22	8.3	14	12	32	20	26	12	23	12	18	12	22	12	17
			5	アンモニア態窒素 (mg/L)			12	0.19	0.02未満	0.06	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		6	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上		0				0				12	0.7	0.5	0.6	12	0.6	0.4	0.5	
		7	パーフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)			1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
		8	パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) (mg/L)			1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
		9	クリプトスボリジウム (※4)			1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0				
		10	ジアルジア (※4)			1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0				
		11	嫌気性芽胞菌 (個/10ml)			2	25	2	14	2	0	0	0	0	0			0				
		12	放射性セシウム(Cs-134) (Bq/kg)			0				0				0				0				
		13	放射性セシウム(Cs-137) (Bq/kg)			0				0				0				0				

※4 原水での単位:個/10L 浄水での単位:個/20L

採水場所					保城浄水場				保城浄水場				保城浄水場				系統 花田町小川				
					原水(船場川表流水)				原水(井戸水)				浄水				保城浄水場系統 給水栓水				
	※1	※2	検査項目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	農薬類	1	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		2	2,2-DPA(ダラボン)	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		3	2,4-D(2,4-PA)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		4	EPN	(mg/L)	0.004以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5	MCPA	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		6	アシュラム	(mg/L)	0.9以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		7	アセフェート	(mg/L)	0.006以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		8	アトラジン	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		9	アニロホス	(mg/L)	0.003以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		10	アミトラズ	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		11	アラクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		12	イソキサチオン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		13	イソフェンホス	(mg/L)	0.001以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		14	イソプロカルブ(MIPC)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		15	イソプロチオラン(IPT)	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		16	イソペンホス(IBP)	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		17	イミノクタジン	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		18	インダノファン	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		19	エスプロカルブ	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		20	エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		21	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		22	エトリジアゾール(エクロメゾール)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		23	エンドスルファン(ベンゾエビン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		24	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		25	オキシン銅(有機銅)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		26	オリサストロピン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27	カズサホス	(mg/L)	0.0006以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
		28	カフエンストロール	(mg/L)	0.008以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		29	カルタプ	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		30	カルバリアル(NAC)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		31	カルプロバミド	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		32	カルボラザン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		33	キノクラシン(ACN)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		34	キャブタン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		35	クミロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		36	グリホサート	(mg/L)	0.02以下	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		37	グルホシネート	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		38	クロメフロップ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		39	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)	0.0001以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		40	クロルピリホス	(mg/L)	0.003以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		41	クロトラロニル(TPN)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		42	シアナジン	(mg/L)	0.001以下	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
		43	シアノホス(CYAP)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		44	ジクロン(DCMU)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		45	ジクロベニル(DBN)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		46	ジクロロボス(DDVP)	(mg/L)	0.008以下	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
		47	ジクワット	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		48	ジスルホトン(エチルチオメトン)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		49	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.005以下	0				0				0				0			
		50	ジチオビル	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		51	シハロップブチル	(mg/L)	0.006以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		52	シマジン(CAT)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満</									

採水場所					保城浄水場 原水(船場川表流水)				保城浄水場 原水(井戸水)				保城浄水場 浄水				系統 花田町小川 保城浄水場系統 給水栓水				
	※1	※2	検査項目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	農業類	61	チオジカルブ	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		62	チオファネートメチル	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		63	チオベンカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		64	テフルトリオン	(mg/L)	0.02以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
		65	テルブカルブ(MBPMC)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		66	トリクロビル	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		67	トリクロルホン(DEP)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		68	トリシクランゾール	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		69	トリフルラリン	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
		70	ナプロバミド	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		71	バラコート	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		72	ビベロホス	(mg/L)	0.0009以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		73	ビラクロニル	(mg/L)	0.01以下	2	0.0005	0.0001未満	0.0003	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		74	ビラゾキシフェン	(mg/L)	0.004以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		75	ビラリネート(ビラゾレート)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		76	ビリダフェンチオン	(mg/L)	0.002以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		77	ビリブチカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		78	ビロキロン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		79	フィプロニル	(mg/L)	0.0005以下	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
		80	フェニトロチオン(MEP)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		81	フェノプカルブ(BPMC)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		82	フェリムゾン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		83	フェンチオン(MPP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		84	フェントエート(PAP)	(mg/L)	0.007以下	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
		85	フェントラザミド	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		86	フサライド	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		87	ブタクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		88	ブタミホス	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		89	ブプロジェン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		90	フルアジナム	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		91	プレチラクロー	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		92	プロシミン	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		93	プロチオホス	(mg/L)	0.004以下	0		0		0				0				0			
		94	プロピコナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		95	プロピザミド	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		96	プロベナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		97	プロモブチド	(mg/L)	0.1以下	2	0.002	0.001未満	0.001	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		98	ベノミル	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		99	ベンシクロ	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		100	ベンゾピシクロ	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		101	ベンゾフェナップ	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		102	ベンタリン	(mg/L)	0.2以下	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		103	ベンディメタリン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		104	ベンブラカルブ	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		105	ベンフルラリン(ベスロジン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		106	ベンフルセート	(mg/L)	0.07以下	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
		107	ホスチアゼート	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		108	マラチオン(マラソン)	(mg/L)	0.7以下	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満
		109	メコプロップ(MCPP)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		110	メソミル	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		111	メタキシル	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
		112	メチダチオン(DMTP)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		113	メチルダイムロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		114	メトミストロビン	(mg/L)																	

採水場所					町裏浄水場				町裏浄水場				町裏浄水場				系統 山野井町			
					原水(船場川表流水)				原水(井戸水)				浄水				町裏浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検査項目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
		気温	(℃)		12	29.9	7.3	20.3	12	29.9	7.3	20.3	12	29.9	7.3	20.3	12	32.9	7.3	20.6
		水温	(℃)		12	29.3	7.6	18.1	12	20.8	15.2	18.1	12	27.1	11.5	19.0	12	27.4	11.8	18.9
	1	一般細菌	(個/ml)	100以下	12	7,900	740	2,600	12	350	2	69	12	8	2	5	12	1	0	0
	2	大腸菌	(※3)	検出されないこと	12	1,400	11	180	12	250	1未満	42	12	不検出12回			12	不検出12回		
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003以下	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	4	0.002	0.001	0.002	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.05以下	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04以下	12	0.024	0.004未満	0.011	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10以下	12	0.79	0.54	0.65	12	4.2	1.8	2.4	12	2.5	1.2	1.8	12	2.5	1.2	1.8
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8以下	4	0.10	0.08未満	0.08未満	4	0.12	0.10	0.11	4	0.09	0.08未満	0.08未満	4	0.12	0.09	0.11
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0以下	4	0.06	0.02未満	0.03	4	0.04	0.03	0.04	4	0.05	0.03	0.04	4	0.05	0.03	0.04
	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002以下	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05以下	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04以下	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.002	0.001未満	0.001	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	(mg/L)	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	(mg/L)	0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.10	0.06未満	0.06未満	4	0.09	0.06未満	0.06未満
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02以下	0				0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム	(mg/L)	0.06以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満	4	0.003	0.001未満	0.001
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03以下	0				0				4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.003	0.001未満	0.001	4	0.005	0.002	0.003
	26	臭素酸	(mg/L)	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.006	0.001未満	0.002	4	0.014	0.004	0.008
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03以下	0				0				4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.002	0.001未満	0.001未満	4	0.006	0.001	0.003
	30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08以下	0				0				4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0以下	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	33	26 アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2以下	12	0.36	0.06	0.15	12	0.02	0.01未満	0.01未満	12	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3以下	4	0.09	0.04	0.06	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0以下	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200以下	4	15	5.4	9.9	4	14	11	13	4	15	10	13	4	16	11	14
	37	14 マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05以下	12	0.031	0.006	0.013	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	38	塩化物イオン	(mg/L)	200以下	12	13	4.7	8.4	12	13	11	12	12	16	11	13	12	16	12	13
	39	13 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300以下	12	65	28	45	12	71	57	63	12	72	51	60	12	70	50	62
	40	20 蒸発残留物	(mg/L)	500以下	12	140	66	100	12	140	110	130	12	150	95	130	12	150	98	130
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2以下	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001以下	12	0.000011	0.000002	0.000005	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルレインボルネオール	(mg/L)	0.00001以下	12	0.000003	0.000001未満	0.000001	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02以下	4	0.008	0.002未満	0.005	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	45	フェノール類	(mg/L)	0.005以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3以下	12	2.2	0.8	1.5	12	0.3	0.3未満	0.3未満	12	0.6	0.3	0.5	12	0.6	0.3	0.5
	47	22 pH値		5.8以上8.6以下	12	7.5	7.2	7.4	12	7.0	6.6	6.8	12	7.3	6.9	7.1	12	7.3	7.0	7.1
	48	味		異常でないこと	0				0				12	異常なし12回			12	異常なし12回		
	49	臭気		異常でないこと	12	下水臭9回、藻臭3回			12	無臭12回			12	異常なし12回			12	異常なし12回		
	50	色度	(度)	5以下	12	16	4.0	6.8	12	0.9	0.5未満	0.5未満	12	0.6	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	21 濁度	(度)	2以下	12	5.9	0.6	1.9	12	0.2	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

※3 原水での単位:MPN /100ml

※1 水質基準項目番号または独自実施項目番号 ※2 水質管理目標設定項目番号または農業類項目番号

採水場所					町裏浄水場				町裏浄水場				町裏浄水場				系統 山野井町			
					原水(船場川表流水)				原水(井戸水)				浄水				町裏浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検査項目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目		1 アンチモン及びその化合物 (mg/L)		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		2 ウラン及びその化合物 (mg/L)		0.002以下(暫定)	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		3 ニッケル及びその化合物 (mg/L)		0.01以下(暫定)	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		4 1,2-ジクロロエタン (mg/L)		0.004以下	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		5 トルエン (mg/L)		0.4以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満
		6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		0.08以下	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
		7 亜塩素酸 (mg/L)		0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満
		8 二酸化塩素 (mg/L)		0.6以下	0				0				0				0			
		9 ジクロロアセトニトリル (mg/L)		0.01以下(暫定)	0				0				4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		10 抱水クロラール (mg/L)		0.02以下(暫定)	0				0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		11 農薬類		1以下	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満
		12 残留塩素 (mg/L)		1以下	0				0				12	0.9	0.6	0.7	12	0.7	0.4	0.6
		15 遊離炭酸 (mg/L)		20以下	4	3.0	2.3	2.6	4	22	12	17	4	15	5.8	9.4	4	12	4.8	7.8
		16 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
		17 メチルtert-ブチルエーテル (mg/L)		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		18 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		3以下	0				0				4	1.6	1.3	1.5	4	1.9	1.1	1.4
		19 臭気強度(TON)		3以下	0				0				4	1未満	1未満	1未満	4	1未満	1未満	1未満
		23 腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上0付近	0				0				4	-1.5	-1.7	-1.6	4	-1.4	-1.7	-1.5
		24 従属栄養細菌 (個/ml)		2000以下(暫定)	0				0				4	9	2	6	4	2	1	2
		25 1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		0.1以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
独自実施項目	1	総アルカリ度 (mg/L)			4	34	20	27	4	45	32	39	4	45	30	37	4	48	30	38
	2	総酸度 (mg/L)			4	3.4	2.6	3.0	4	25	14	19	4	18	6.6	11	4	14	5.5	8.9
	3	侵食性遊離炭酸 (mg/L)			4	2.7	1.9	2.4	4	20	12	16	4	14	5.4	8.7	4	11	4.4	7.1
	4	電気伝導率 (mS/m)			12	21	9.1	15	12	22	18	20	12	23	16	20	12	23	16	20
	5	アンモニア態窒素 (mg/L)			12	0.13	0.02未満	0.03	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	6	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上		0				0				12	0.8	0.5	0.7	12	0.6	0.4	0.5
	7	パーフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)			1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000013	0.000013	0.000013	1	0.000010	0.000010	0.000010	1	0.000008	0.000008	0.000008
	8	パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) (mg/L)			1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000014	0.000014	0.000014	1	0.000010	0.000010	0.000010	1	0.000010	0.000010	0.000010
	9	クリプトスボリジウム (※4)			1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0			
	10	ジアルジア (※4)			1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0			
	11	嫌気性芽胞菌 (個/10ml)			2	9	4	7	2	1	0	1	0				0			
	12	放射性セシウム(Cs-134) (Bq/kg)			0				0				0				0			
	13	放射性セシウム(Cs-137) (Bq/kg)			0				0				0				0			

※4 原水での単位:個/10L 浄水での単位:個/20L

採水場所					町裏浄水場				町裏浄水場				町裏浄水場				系統 山野井町			
					原水(船場川表流水)				原水(井戸水)				浄水				町裏浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検査項目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	農 薬 類	1 1,3-ジクロロプロベン(D-D)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		2 2,2-DPA(ダラボン)	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		3 2,4-D(2,4-PA)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		4 EPN	(mg/L)	0.004以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5 MCPA	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		6 アシュラム	(mg/L)	0.9以下	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満
		7 アセフェート	(mg/L)	0.006以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		8 アトラジン	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		9 アニロホス	(mg/L)	0.003以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		10 アミトラズ	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		11 アラクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		12 イソキサチオン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		13 イソフェンホス	(mg/L)	0.001以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		14 イソプロカルブ(MIPC)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		15 イソプロチオラン(IPT)	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		16 イソペンホス(IBP)	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		17 イミノクタジン	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		18 インダノファン	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		19 エスプロカルブ	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		20 エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		21 エトフェンブロックス	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		22 エトリジアゾール(エクロメゾール)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		23 エンドスルファン(ベンゾエビン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		24 オキサジクロメホン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		25 オキシ銅(有機銅)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		26 オリサストロピン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27 カズサホス	(mg/L)	0.0006以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
		28 カフェンストロール	(mg/L)	0.008以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		29 カルタップ	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		30 カルバリル(NAC)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		31 カルプロバミド	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		32 カルボフラン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		33 キノラミン(ACN)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		34 キャブタン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		35 クミロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		36 グリホサート	(mg/L)	0.02以下	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		37 グルホシネート	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		38 クロメブロップ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		39 クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)	0.0001以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		40 クロルピリホス	(mg/L)	0.003以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		41 クロトラロニル(TPN)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		42 シアナジン	(mg/L)	0.001以下	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
		43 シアノホス(CYAP)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		44 ジクロン(DCMU)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		45 ジクロベニル(DBN)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		46 ジクロロボス(DDVP)	(mg/L)	0.008以下	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
		47 ジクワット	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		48 ジスルホトン(エチルチオメトン)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		49 ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.005以下	0				0				0				0			
		50 ジチオビル	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		51 シハロップブチル	(mg/L)	0.006以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		52 シマジン(CAT)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		53 ジメタメリン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満						

採水場所					町裏浄水場 原水(船場川表流水)				町裏浄水場 原水(井戸水)				町裏浄水場 浄水				系統 山野井町 町裏浄水場系統 給水栓水				
	※1	※2	検査項目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	農業類	61	チオジカルブ	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		62	チオファネートメチル	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		63	チオベンカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		64	テフルトリオン	(mg/L)	0.002以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
		65	テルブカルブ(MBPMC)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		66	トリクロビル	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		67	トリクロルホン(DEP)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		68	トリシクランゾール	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		69	トリフルラリン	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
		70	ナプロバミド	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		71	パラコート	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		72	ビベロホス	(mg/L)	0.0009以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		73	ピラクロニル	(mg/L)	0.01以下	2	0.0004	0.0001未満	0.0002	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		74	ピラゾキシフェン	(mg/L)	0.004以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		75	ピラゾリネート(ピラゾレート)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		76	ピリダフェンチオン	(mg/L)	0.002以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		77	ピリプチカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		78	ピロキロン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		79	フィプロニル	(mg/L)	0.0005以下	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
		80	フェントロチオン(MEP)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		81	フェノプロカルブ(BPMC)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		82	フェリムゾン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		83	フェンチオン(MPP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		84	フェントエート(PAP)	(mg/L)	0.007以下	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
		85	フェントラザミド	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		86	フサライド	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		87	ブタクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
88	ブタミホス	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
89	ブプロフェジン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
90	フルアジナム	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		
91	プレチラクロール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
92	プロシムン	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満		
93	プロチオホス	(mg/L)	0.004以下	0		0		0				0				0					
94	プロピコナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
95	プロピザミド	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
96	プロベナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
97	プロモブチド	(mg/L)	0.1以下	2	0.002	0.001未満	0.001	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
98	ベノミル	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
99	ベンシクロ	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
100	ベンゾピシクロ	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満		
101	ベンゾフェナップ	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		
102	ベンタリン	(mg/L)	0.2以下	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
103	ベンディメタリン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満		
104	ベンブラカルブ	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		
105	ベンフルラリン(ベスロジン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		
106	ベンフルセート	(mg/L)	0.07以下	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満		
107	ホスチアゼート	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満		
108	マラチオン(マラソン)	(mg/L)	0.7以下	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満		
109	メロブロップ(MCPP)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
110	モノミル	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		
111	メタラキシル	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		
112	メチダチオン(DMTP)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満		
113	メチルダイムロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		
114	メトミストロビン																				

採水場所					兼田浄水場				兼田浄水場				兼田浄水場				系統 白浜町神田							
					原水(市川伏流水)				原水(井戸水)				浄水				兼田浄水場系統 給水栓水							
	※1	※2	検査項目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均			
			気温	(℃)		12	32.2	7.4	21.0	12	32.2	7.4	21.0	12	32.2	7.4	21.0	12	30.2	6.8	20.1			
			水温	(℃)		12	25.8	9.8	17.8	12	25.5	12.9	20.0	12	26.2	10.4	18.5	12	28.9	10.5	19.4			
水質基準項目	1		一般細菌	(個/ml)	100以下	12	900	58	230	12	140	0	15	12	0	0	0	12	0	0	0			
	2		大腸菌	(※3)	検出されないこと	12	180	1	35	12	1未満	1未満	1未満	12	不検出12回				12	不検出12回				
	3		カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003以下	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
	4		水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満			
	5		セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	6		鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	7		ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	4	0.002	0.001	0.001	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	8		六価クロム化合物	(mg/L)	0.05以下	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
	9		亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04以下	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
	10		シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10以下	12	1.8	1.0	1.3	12	3.2	1.2	1.8	12	1.9	1.1	1.4	12	1.6	1.1	1.3			
	12		フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8以下	4	0.11	0.10	0.10	4	0.15	0.13	0.14	4	0.11	0.09	0.10	4	0.10	0.09	0.09			
	13		ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0以下	4	0.05	0.02未満	0.03	4	0.04	0.03	0.03	4	0.04	0.02未満	0.03	4	0.04	0.02未満	0.03			
	14		四塩化炭素	(mg/L)	0.002以下	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
	15		1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05以下	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04以下	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
	17		ジクロロメタン	(mg/L)	0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
	18		テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	19		トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	20		ベンゼン	(mg/L)	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	21		塩素酸	(mg/L)	0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.09	0.06未満	0.06未満	4	0.08	0.06未満	0.06未満			
	22		クロロ酢酸	(mg/L)	0.02以下	0				0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
	23		クロロホルム	(mg/L)	0.06以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.002	0.001未満	0.001未満	4	0.004	0.001未満	0.002			
	24		ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03以下	0				0				4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満			
	25		ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.004	0.001	0.002	4	0.004	0.002	0.003			
	26		臭素酸	(mg/L)	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	27		総トリハロメタン	(mg/L)	0.1以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.010	0.003	0.005	4	0.013	0.006	0.009			
	28		トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03以下	0				0				4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満			
	29		ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.004	0.001	0.002	4	0.005	0.002	0.003			
	30		ブロモホルム	(mg/L)	0.09以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満			
	31		ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08以下	0				0				4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満			
	32		亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0以下	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
	33	26	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2以下	12	0.03	0.01未満	0.01	12	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	0.05	0.01	0.02	12	0.04	0.01未満	0.02			
	34		鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満			
	35		銅及びその化合物	(mg/L)	1.0以下	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
	36		ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200以下	4	17	7.1	12	12	4	14	12	13	4	17	8.2	12	4	18	7.9	12		
	37	14	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05以下	12	0.003	0.001未満	0.001	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	38		塩化物イオン	(mg/L)	200以下	12	18	6.3	13	12	12	16	12	13	12	21	10	16	12	21	10	16		
	39	13	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300以下	12	71	33	53	12	71	56	62	12	87	41	62	12	86	39	61			
	40	20	蒸発残留物	(mg/L)	500以下	12	160	81	120	12	150	120	140	12	170	89	130	12	170	88	130			
	41		陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2以下	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満			
	42		ジェオスミン	(mg/L)	0.00001以下	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
	43		2-メチルレインボルネオール	(mg/L)	0.00001以下	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
	44		非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
	45		フェノール類	(mg/L)	0.005以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満			
	46		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3以下	12	0.9	0.6	0.7	12	0.3	0.3未満	0.3未満	12	0.6	0.3	0.4	12	0.6	0.4	0.4			
	47	22	pH値		5.8以上8.6以下	12	7.2	6.9	7.0	12	6.9	6.6	6.8	12	7.5	7.1	7.3	12	7.6	7.1	7.3			
	48		味		異常でないこと	0				0				12	異常なし12回				12	異常なし12回				
	49		臭気		異常でないこと	12	無臭12回				12	無臭12回				12	異常なし12回				12	異常なし12回		
	50		色度	(度)	5以下	12	5.9	1.5	2.3	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満			
	51	21	濁度	(度)	2以下	12	1.0	0.2	0.4	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満			

※3 原水での単位:MPN /100ml

※1 水質基準項目番号または独自実施項目番号 ※2 水質管理目標設定項目番号または農業類項目番号

採水場所					兼田浄水場				兼田浄水場				兼田浄水場				系統 白浜町神田			
※1	※2	検査項目			原水(市川伏流水)				原水(井戸水)				浄水				兼田浄水場系統 給水栓水			
					回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目		1 アンチモン及びその化合物	(mg/L)	0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		2 ウラン及びその化合物	(mg/L)	0.002以下(暫定)	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		3 ニッケル及びその化合物	(mg/L)	0.01以下(暫定)	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		4 1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.004以下	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		5 トルエン	(mg/L)	0.4以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満
		6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	0.08以下	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
		7 亜塩素酸	(mg/L)	0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満
		8 二酸化塩素	(mg/L)	0.6以下	0				0				0				0			
		9 ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0.01以下(暫定)	0				0				4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		10 抱水クロラール	(mg/L)	0.02以下(暫定)	0				0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		11 農薬類		1以下	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満
		12 残留塩素	(mg/L)	1以下	0				0				12	0.9	0.6	0.8	12	0.7	0.5	0.6
		15 遊離炭酸	(mg/L)	20以下	4	8.4	5.5	6.8	4	22	13	18	4	6.0	3.9	5.1	4	4.1	3.0	3.7
		16 1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
		17 メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		18 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	3以下	0				0				4	1.5	0.9	1.2	4	1.5	0.8	1.1
		19 臭気強度(TON)		3以下	0				0				4	1未満	1未満	1未満	4	1未満	1未満	1未満
		23 腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上0付近	0				0				4	-1.3	-1.8	-1.6	4	-1.3	-1.7	-1.5
		24 従属栄養細菌	(個/ml)	2000以下(暫定)	0				0				4	5	0	2	4	1	0	0
		25 1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.1以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
独自実施項目	1	総アルカリ度	(mg/L)		4	33	23	27	4	43	27	36	4	38	25	31	4	38	24	30
	2	総酸度	(mg/L)		4	9.5	6.3	7.7	4	25	15	20	4	6.8	4.4	5.8	4	4.7	3.4	4.2
	3	侵食性遊離炭酸	(mg/L)		4	7.9	5.3	6.4	4	20	12	16	4	5.6	3.4	4.7	4	3.7	2.5	3.3
	4	電気伝導率	(mS/m)		12	24	11	18	12	22	19	20	12	26	13	20	12	26	13	20
	5	アンモニア態窒素	(mg/L)		12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	6	遊離残留塩素	(mg/L)	0.1以上	0				0				12	0.8	0.6	0.7	12	0.6	0.4	0.5
	7	パーフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)		1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000006	0.000006	0.000006	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000006	0.000006	0.000006
	8	パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	(mg/L)		1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000008	0.000008	0.000008	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
	9	クリプトスボリジウム	(※4)		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0			
	10	ジアルジア	(※4)		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0			
	11	嫌気性芽胞菌	(個/10ml)		2	0	0	0	2	1	0	1	0				0			
	12	放射性セシウム(Cs-134)	(Bq/kg)		0				0				0				0			
	13	放射性セシウム(Cs-137)	(Bq/kg)		0				0				0				0			

※4 原水での単位:個/10L 浄水での単位:個/20L

採水場所					兼田浄水場 原水(市川伏流水)				兼田浄水場 原水(井戸水)				兼田浄水場 浄水				系統 白浜町神田 兼田浄水場系統 給水栓水				
	※1	※2	検査項目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	農薬類	1	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		2	2,2-DPA(ダラボン)	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		3	2,4-D(2,4-PA)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		4	EPN	(mg/L)	0.004以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5	MCPA	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		6	アシュラム	(mg/L)	0.9以下	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満
		7	アセフェート	(mg/L)	0.006以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		8	アトラジン	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		9	アニロホス	(mg/L)	0.003以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		10	アミトラズ	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		11	アラクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		12	イソキサチオン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		13	イソフェンホス	(mg/L)	0.001以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		14	イソプロカルブ(MIPC)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		15	イソプロチオラン(IPT)	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		16	イソペンホス(IBP)	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		17	イミノクタジン	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		18	インダナフン	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		19	エスプロカルブ	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		20	エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		21	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		22	エトリジゾール(エクロメゾール)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		23	エンドスルファン(ベンゾエビン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		24	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		25	オキシ銅(有機銅)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		26	オリサストロピン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27	カズサホス	(mg/L)	0.0006以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
		28	カフンストロール	(mg/L)	0.008以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		29	カルタプ	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		30	カルバリアル(NAC)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		31	カルプロバミド	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		32	カルボフラン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		33	キノクランシ(ACN)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		34	キャブタン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		35	クミロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		36	グリホサート	(mg/L)	0.02以下	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		37	グルホシネート	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		38	クロメプロップ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		39	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)	0.0001以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		40	クロルピリホス	(mg/L)	0.003以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		41	クロトラネオール(TPN)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		42	シアナジン	(mg/L)	0.001以下	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
		43	シアノホス(CYAP)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		44	ジウロン(DCMU)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		45	ジクロベニル(DBN)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		46	ジクロロボス(DDVP)	(mg/L)	0.008以下	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
		47	ジクワット	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		48	ジスルホトン(エチルチオメトン)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		49	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.005以下	0				0				0				0			
		50	ジチオビル	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		51	シハロホップブチル	(mg/L)	0.006以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		52	シマジン(CAT)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		53	ジメタメトリン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		54	ジメトエート	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		55	シメトリン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満</													

採水場所					兼田浄水場 原水(市川伏流水)				兼田浄水場 原水(井戸水)				兼田浄水場 浄水				系統 白浜町神田 兼田浄水場系統 給水栓水					
	※1	※2	検査項目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	
水質管理目標設定項目	農業類	61	チオジカルブ	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	
		62	チオファネートメチル	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
		63	チオベンカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
		64	テフルトリオン	(mg/L)	0.002以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	
		65	テルブカルブ(MBPMC)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
		66	トリクロビル	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	
		67	トリクロルホン(DEP)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	
		68	トリシクランゾール	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		69	トリフルラリン	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	
		70	ナプロバミド	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
		71	バラコート	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
		72	ビベロホス	(mg/L)	0.0009以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
		73	ビラクロニル	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	
		74	ビラゾキシフェン	(mg/L)	0.004以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
		75	ビラリネート(ビラゾレート)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
		76	ビリダフェンチオン	(mg/L)	0.002以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
		77	ビリブチカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
		78	ビロキロン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
		79	フィプロニル	(mg/L)	0.0005以下	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
		80	フェニトロチオン(MEP)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	
		81	フェノプカルブ(BPMC)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
		82	フェリムゾン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
		83	フェンチオン(MPP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	
		84	フェントエート(PAP)	(mg/L)	0.007以下	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	
		85	フェントラザミド	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	
		86	フサライド	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		87	ブタクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
		88	ブタミホス	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
		89	ブプロフェジン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
		90	フルアジナム	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
		91	プレチラクロール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
		92	プロシムロン	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	
		93	プロチオホス	(mg/L)	0.004以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		94	プロピコナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
		95	プロピザミド	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
		96	プロベナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
		97	プロモブチド	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		98	ベノミル	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
		99	ベンシクロン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		100	ベンゾピシクロン	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	
		101	ベンゾフェナップ	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
		102	ベンタゾン	(mg/L)	0.2以下	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		103	ベンディメタリン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
		104	ベンブラカルブ	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	
		105	ベンフルラリン(バスロジン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	
		106	ベンフルセート	(mg/L)	0.07以下	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	
		107	ホスチアゼート	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	
		108	マラチオン(マラソン)	(mg/L)	0.7以下	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	
		109	メクロブロッツ(MCPP)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
		110	メソミル	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
		111	メタラキシル	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	
		112	メチダチオン(DMTP)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	
		113	メチルダイムロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.00	

採水場所					山崎浄水場				山崎浄水場				山崎浄水場				系統 飾磨区矢倉町			
					原水(夢前川(伏流水))				原水(井戸水)				浄水				山崎浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検査項目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
		気温	(℃)		12	34.1	5.2	20.7	12	34.1	5.2	20.7	12	34.1	5.2	20.7	12	34.3	6.4	19.9
		水温	(℃)		12	26.8	9.9	18.3	12	25.4	12.0	18.3	12	27.4	9.7	18.4	12	27.7	9.5	18.6
	1	一般細菌	(個/ml)	100以下	12	220	6	79	12	22	1	8	12	8	1	3	12	1	0	0
	2	大腸菌	(※3)	検出されないこと	12	88	1未満	12	12	1未満	1未満	1未満	12	不検出12回			12	不検出12回		
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003以下	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	4	0.001	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.05以下	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04以下	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10以下	12	1.6	0.77	1.1	12	1.4	0.69	1.1	12	1.4	0.62	0.95	12	1.4	0.62	1.0
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8以下	4	0.09	0.08未満	0.08未満	4	0.10	0.09	0.10	4	0.08未満	0.08未満	0.08未満	4	0.10	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0以下	4	0.02	0.02未満	0.02未満	4	0.02	0.02未満	0.02未満	4	0.02	0.02未満	0.02未満	4	0.02	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002以下	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05以下	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04以下	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	(mg/L)	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	(mg/L)	0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.07	0.06未満	0.06未満	4	0.07	0.06未満	0.06未満
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02以下	0				0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム	(mg/L)	0.06以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.004	0.001未満	0.002	4	0.006	0.001未満	0.004
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03以下	0				0				4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003	0.003未満	0.003未満
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.002	0.001	0.001	4	0.002	0.002	0.002
	26	臭素酸	(mg/L)	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.008	0.001	0.005	4	0.012	0.003	0.009
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03以下	0				0				4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.004	0.003未満	0.003未満
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.003	0.001未満	0.002	4	0.005	0.001	0.003
	30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08以下	0				0				4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0以下	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	33	26 アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2以下	12	0.06	0.01未満	0.03	12	0.01	0.01未満	0.01未満	12	0.01	0.01未満	0.01未満	12	0.01	0.01未満	0.01未満
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0以下	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200以下	4	11	6.7	8.8	4	10	8.0	8.8	4	11	7.6	9.1	4	11	7.7	9.2
	37	14 マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05以下	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.002	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	38	塩化物イオン	(mg/L)	200以下	12	14	5.0	9.7	12	14	5.8	9.9	12	15	5.6	10	12	14	6.2	11
	39	13 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300以下	12	60	37	48	12	59	45	53	12	64	42	51	12	59	40	49
	40	20 蒸発残留物	(mg/L)	500以下	12	120	83	98	12	120	88	100	12	120	86	100	12	120	77	98
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2以下	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001以下	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルレインボルネオール	(mg/L)	0.00001以下	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	45	フェノール類	(mg/L)	0.005以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3以下	12	0.9	0.4	0.6	12	0.5	0.3	0.4	12	0.9	0.4	0.6	12	0.8	0.4	0.5
	47	22 pH値		5.8以上8.6以下	12	7.4	6.9	7.1	12	7.2	6.8	7.0	12	7.6	7.1	7.3	12	7.7	7.3	7.5
	48	味		異常でないこと	0				0				12	異常なし12回			12	異常なし12回		
	49	臭気		異常でないこと	12	無臭12回			12	無臭12回			12	異常なし12回			12	異常なし12回		
	50	色度	(度)	5以下	12	2.5	1.0	1.7	12	1.5	0.5未満	0.6	12	0.6	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	21 濁度	(度)	2以下	12	0.5	0.1未満	0.2	12	0.2	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

※3 原水での単位:MPN /100ml

※1 水質基準項目番号または独自実施項目番号 ※2 水質管理目標設定項目番号または農業類項目番号

採水場所					山崎浄水場				山崎浄水場				山崎浄水場				系統 飾磨区矢倉町			
※1	※2	検査項目	基準値	目標値	原水(夢前川伏流水)				原水(井戸水)				浄水				山崎浄水場系統 給水栓水			
					回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目		1 アンチモン及びその化合物 (mg/L)		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		2 ウラン及びその化合物 (mg/L)		0.002以下(暫定)	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		3 ニッケル及びその化合物 (mg/L)		0.01以下(暫定)	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		4 1,2-ジクロロエタン (mg/L)		0.004以下	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		5 トルエン (mg/L)		0.4以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満
		6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		0.08以下	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
		7 亜塩素酸 (mg/L)		0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満
		8 二酸化塩素 (mg/L)		0.6以下	0				0				0				0			
		9 ジクロロアセトニトリル (mg/L)		0.01以下(暫定)	0				0				4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満
		10 抱水クロラール (mg/L)		0.02以下(暫定)	0				0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		11 農薬類		1以下	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満
		12 残留塩素 (mg/L)		1以下	0				0				12	0.9	0.6	0.8	12	0.7	0.5	0.6
		15 遊離炭酸 (mg/L)		20以下	4	9.5	5.5	7.6	4	14	7.5	10	4	6.4	2.6	4.5	4	3.7	1.9	2.8
		16 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
		17 メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		18 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		3以下	0				0				4	3.0	0.7	1.6	4	2.1	0.5	1.4
		19 臭気強度(TON)		3以下	0				0				4	1未満	1未満	1未満	4	1未満	1未満	1未満
		23 腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上0付近	0				0				4	-1.2	-1.6	-1.5	4	-1.1	-1.4	-1.3
		24 従属栄養細菌 (個/ml)		2000以下(暫定)	0				0				4	5	1	2	4	5	0	3
		25 1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		0.1以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
独自実施項目	1	総アルカリ度 (mg/L)			4	41	30	34	4	42	33	38	4	43	35	38	4	44	30	36
	2	総酸度 (mg/L)			4	11	6.2	8.8	4	16	8.5	12	4	7.3	3.0	5.1	4	4.2	2.2	3.2
	3	侵食性遊離炭酸 (mg/L)			4	8.9	4.9	7.0	4	13	6.9	9.2	4	5.8	2.2	4.0	4	3.2	1.4	2.4
	4	電気伝導率 (mS/m)			12	18	12	15	12	17	14	16	12	19	13	16	12	18	13	15
	5	アンモニア態窒素 (mg/L)			12	0.02	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	6	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上		0				0				12	0.8	0.5	0.7	12	0.6	0.4	0.5
	7	パーフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)			1	0.000018	0.000018	0.000018	1	0.000019	0.000019	0.000019	1	0.000014	0.000014	0.000014	1	0.000018	0.000018	0.000018
	8	パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) (mg/L)			1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005	0.000005	0.000005	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
	9	クリプトスボリジウム (※4)			1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0			
	10	ジアルジア (※4)			1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0			
	11	嫌気性芽胞菌 (個/10ml)			2	1	0	1	2	0	0	0	0	0			0			
	12	放射性セシウム(Cs-134) (Bq/kg)			1	1未満	1未満	1未満	0				1	1未満	1未満	1未満	0			
	13	放射性セシウム(Cs-137) (Bq/kg)			1	1未満	1未満	1未満	0				1	1未満	1未満	1未満	0			

※4 原水での単位:個/10L 浄水での単位:個/20L

採水場所					山崎浄水場				山崎浄水場				山崎浄水場				系統 飾磨区矢倉町				
					原水(夢前川伏流水)				原水(井戸水)				浄水				山崎浄水場系統 給水栓水				
	※1	※2	検査項目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	農薬類	1	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		2	2,2-DPA(ダラボン)	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		3	2,4-D(2,4-PA)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		4	EPN	(mg/L)	0.004以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5	MCPA	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		6	アシュラム	(mg/L)	0.9以下	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満
		7	アセフェート	(mg/L)	0.006以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		8	アトラジン	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		9	アニロホス	(mg/L)	0.003以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		10	アミトラズ	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		11	アラクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		12	イソキサチオン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		13	イソフェンホス	(mg/L)	0.001以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		14	イソプロカルブ(MIPC)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		15	イソプロチオラン(IPT)	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		16	イソペンホス(IBP)	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		17	イミノクタジン	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		18	インダノファン	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		19	エスプロカルブ	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		20	エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		21	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		22	エトリジアゾール(エクロメゾール)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		23	エンドスルファン(ベンゾエビン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		24	オキサジクロホホン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		25	オキシシン銅(有機銅)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		26	オリサストロビン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27	カズサホス	(mg/L)	0.0006以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
		28	カフエンストロール	(mg/L)	0.008以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		29	カルタップ	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		30	カルバリアル(NAC)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		31	カルプロバミド	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		32	カルボフラン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		33	キノラミン(ACN)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		34	キャブタン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		35	クミロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		36	グリホサート	(mg/L)	0.02以下	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		37	グルホシネート	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		38	クロメプロップ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		39	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)	0.0001以下	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
		40	クロルピリホス	(mg/L)	0.003以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		41	クロトラニオン(TPN)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		42	シアナジン	(mg/L)	0.001以下	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
		43	シアノホス(CYAP)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		44	ジクロン(DCMU)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		45	ジクロベニル(DBN)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		46	ジクロルボス(DDVP)	(mg/L)	0.008以下	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
		47	ジクワット	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		48	ジスルホトン(エチルチオメトン)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		49	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.005以下	0				0				0				0			
		50	ジチオビル	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		51	シハロップブチル	(mg/L)	0.006以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		52	シマジン(CAT)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満</									

採水場所					山崎浄水場				山崎浄水場				山崎浄水場				系統 飾磨区矢倉町						
					原水(夢前川伏流水)				原水(井戸水)				浄水				山崎浄水場系統 給水栓水						
	※1	※2	検査項目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均		
水質管理目標設定項目	農業類	61	チオジカルブ	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満		
		62	チオファネートメチル	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満		
		63	チオベンカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
		64	テフルトリオン	(mg/L)	0.002以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満		
		65	テルブカルブ(MBPMC)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
		66	トリクロビル	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満		
		67	トリクロロホン(DEP)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		
		68	トリシクランゾール	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
		69	トリフルラリン	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		
		70	ナプロバミド	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		
		71	バラコート	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		
		72	ビベロホス	(mg/L)	0.0009以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		
		73	ビラクロニル	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		
		74	ビラノキシフェン	(mg/L)	0.004以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
		75	ビラリネート(ビラゾレート)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
		76	ビリダフェンチオン	(mg/L)	0.002以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		
		77	ビリブチカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
		78	ビロキロン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
		79	フィブロニル	(mg/L)	0.0005以下	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満		
		80	フェニトロチオン(MEP)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		
		81	フェノプカルブ(BPMC)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		
		82	フェリムゾン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
		83	フェンチオン(MPP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満		
		84	フェントエート(PAP)	(mg/L)	0.007以下	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満		
		85	フェントラザミド	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		
		86	フサライド	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
		87	ブタクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		
		88	ブタミホス	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
		89	ブプロフェジン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
		90	フルアジナム	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		
		91	プレチラクロール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
		92	プロシムロン	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満		
		93	プロチオホス	(mg/L)	0.004以下	0		0				0				0				0			
		94	プロピコナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
		95	プロピザミド	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
		96	プロベナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
		97	プロモブチド	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
		98	ベノミル	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
		99	ベンシクロン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
		100	ベンゾピシクロン	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満		
		101	ベンゾフェナップ	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		
		102	ベンタリン	(mg/L)	0.2以下	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
		103	ベンディメタリン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満		
		104	ベンブラカルブ	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		
		105	ベンフルラリン(ベスロジン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		
		106	ベンフルセート	(mg/L)	0.07以下	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満		
		107	ホスチアゼート	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満		
		108	マラチオン(マラソン)	(mg/L)	0.7以下	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満		
		109	メコプロップ(MCPP)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
		110	メソミル	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		
		111	メタラキシル	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		
		112	メチダチオン(DMTP)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満		
		113	メチルダイムロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満				

採水場所					龍野浄水場				龍野浄水場				系統 林田町六九谷			
					原水(井戸水)				浄水				龍野浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検査項目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
		気温 (℃)			12	32.7	4.5	20.6	12	32.7	4.5	20.6	12	31.9	2.7	19.7
		水温 (℃)			12	23.3	9.5	16.6	12	23.4	9.8	16.6	12	26.5	10.3	18.1
	1	一般細菌 (個/ml)	100以下		12	540	15	170	12	1	0	0	12	1	0	0
	2	大腸菌 (※3)	検出されないこと		12	160	1	26	12	不検出12回			12	不検出12回		
	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下		4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下		2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.002	0.001	0.001	4	0.001	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.05以下		4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下		12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下		12	1.5	0.61	0.78	12	1.5	0.57	0.78	12	1.4	0.55	0.77
	12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下		4	0.09	0.08未満	0.08未満	4	0.09	0.08未満	0.08未満	4	0.09	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下		4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下		4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04以下		4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下		4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下		0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満	4	0.004	0.001未満	0.002
	24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下		0				4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.004	0.003未満	0.003未満
	25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.002	0.001未満	0.001未満	4	0.002	0.001未満	0.001
	26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.005	0.001未満	0.002	4	0.010	0.001	0.006
	28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下		0				4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.004	0.003未満	0.003未満
	29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.002	0.001未満	0.001未満	4	0.004	0.001未満	0.002
	30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下		0				4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	33	26 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下	0.1以下	12	0.18	0.02	0.05	12	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下		4	0.08	0.03未満	0.04	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下		4	7.4	6.3	6.8	4	7.7	6.5	7.1	4	7.4	6.5	7.0
	37	14 マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下	0.01以下	12	0.004	0.001未満	0.001	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	38	塩化物イオン (mg/L)	200以下		12	7.9	5.3	6.9	12	8.0	5.5	7.1	12	8.1	5.5	7.2
	39	13 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300以下	10以上100以下	12	38	27	32	12	38	27	31	12	36	27	32
	40	20 蒸発残留物 (mg/L)	500以下	30以上200以下	12	88	59	73	12	96	58	73	12	100	59	74
	41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下		2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下		12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下		12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下		2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下		12	0.5	0.3未満	0.3未満	12	0.6	0.3未満	0.3未満	12	0.6	0.3未満	0.3未満
	47	22 pH値	5.8以上8.6以下	7.5程度	12	7.2	6.8	7.0	12	7.3	6.9	7.1	12	7.3	7.0	7.1
	48	味	異常でないこと		0				12	異常なし12回			12	異常なし12回		
	49	臭気	異常でないこと		12	無臭12回			12	異常なし12回			12	異常なし12回		
	50	色度 (度)	5以下		12	5.5	0.8	1.8	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	21 濁度 (度)	2以下	1以下	12	2.7	0.2	0.7	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

※3 原水での単位:MPN /100ml

※1 水質基準項目番号または独自実施項目番号 ※2 水質管理目標設定項目番号または農業類項目番号

採水場所					龍野浄水場				龍野浄水場				系統 林田町六九谷			
※1	※2	検査項目	基準値	目標値	原水(井戸水)				浄水				龍野浄水場系統 給水栓水			
					回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目		1 アンチモン及びその化合物 (mg/L)		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		2 ウラン及びその化合物 (mg/L)		0.002以下(暫定)	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		3 ニッケル及びその化合物 (mg/L)		0.01以下(暫定)	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		4 1,2-ジクロロエタン (mg/L)		0.004以下	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		5 トルエン (mg/L)		0.4以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満
		6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		0.08以下	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
		7 亜塩素酸 (mg/L)		0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満
		8 二酸化塩素 (mg/L)		0.6以下	0				0				0			
		9 ジクロロアセトニトリル (mg/L)		0.01以下(暫定)	0				4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		10 抱水クロラール (mg/L)		0.02以下(暫定)	0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		11 農薬類		1以下	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満
		12 残留塩素 (mg/L)		1以下	0				12	0.9	0.6	0.7	12	0.8	0.5	0.6
		15 遊離炭酸 (mg/L)		20以下	4	13	5.0	7.9	4	11	4.2	6.9	4	6.9	3.6	5.2
		16 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
		17 メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		18 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		3以下	0				4	1.5	0.3未満	0.8	4	1.9	0.3未満	1.2
		19 臭気強度(TON)		3以下	0				4	1未満	1未満	1未満	4	1未満	1未満	1未満
		23 腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上0付近	0				4	-2.0	-2.2	-2.1	4	-1.9	-2.1	-2.0
		24 従属栄養細菌 (個/ml)		2000以下(暫定)	0				4	2	0	1	4	2	1	2
		25 1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		0.1以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
独自実施項目	1	総アルカリ度 (mg/L)			4	32	20	26	4	32	21	26	4	32	22	27
	2	総酸度 (mg/L)			4	15	5.7	9.1	4	12	4.8	7.7	4	7.8	4.1	5.9
	3	侵食性遊離炭酸 (mg/L)			4	12	4.8	7.5	4	10	4.0	6.5	4	6.4	3.4	4.8
	4	電気伝導率 (mS/m)			12	12	9.1	10	12	12	9.1	10	12	12	9.1	11
	5	アンモニア態窒素 (mg/L)			12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	6	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上		0				12	0.8	0.6	0.7	12	0.7	0.4	0.6
	7	パーフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)			1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
	8	パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) (mg/L)			1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
	9	クリプトスポリジウム (※4)			1	0	0	0	1	0	0	0	0			
	10	ジアルギア (※4)			1	0	0	0	1	0	0	0	0			
	11	嫌気性芽胞菌 (個/10ml)			2	0	0	0	0				0			
	12	放射性セシウム(Cs-134) (Bq/kg)			1	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	0			
	13	放射性セシウム(Cs-137) (Bq/kg)			1	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	0			

※4 原水での単位:個/10L 浄水での単位:個/20L

採水場所					龍野浄水場				龍野浄水場				系統 林田町六九谷			
					原水(井戸水)				浄水				龍野浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検査項目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	農薬類	1 1,3-ジクロロプロベン(D-D)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		2 2,2-DPA(ダラボン)	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		3 2,4-D(2,4-PA)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		4 EPN	(mg/L)	0.004以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5 MCPA	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		6 アシラム	(mg/L)	0.9以下	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満
		7 アセフエート	(mg/L)	0.006以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		8 アトラジン	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		9 アニロホス	(mg/L)	0.003以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		10 アミトラズ	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		11 アラクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		12 イソキサチオン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		13 イソフェンホス	(mg/L)	0.001以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		14 イソプロカルブ(MIPC)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		15 イソプロチオラン(IPT)	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		16 イプロベンホス(IBP)	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		17 イミノクタジン	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		18 インダメファン	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		19 エスプロカルブ	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		20 エディエンホス(エジフェンホス, EDDP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		21 エトフェンブロックス	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		22 エトリジアゾール(エクロメゾール)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		23 エンドスルファン(ベンゾエビン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		24 オキサジクロモン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		25 オキシン銅(有機銅)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		26 オリサストロピン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27 カズホス	(mg/L)	0.0006以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
		28 カフェンストロール	(mg/L)	0.008以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		29 カルタップ	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		30 カルバリル(NAC)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		31 カルプロバミド	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		32 カルボフラン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		33 キノラミ(ACN)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		34 キャブタン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		35 クミロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		36 グリホサート	(mg/L)	2以下	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		37 グルホシネート	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		38 クロメブロップ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		39 クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)	0.0001以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		40 クロルピリホス	(mg/L)	0.003以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		41 クロタロニル(TPN)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		42 シアナジン	(mg/L)	0.001以下	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
		43 シアノホス(CYAP)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		44 ジクロン(DCMU)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		45 ジクロベニル(DBN)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		46 ジクロルボス(DDVP)	(mg/L)	0.008以下	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
		47 ジクワット	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		48 ジスルホトン(エチルチオメトン)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		49 ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.005以下	0				0				0			
		50 ジチオビル	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		51 シハロホップブチル	(mg/L)	0.006以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		52 シマジン(CAT)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		53 ジメタメトリン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		54 ジメエート	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		55 シメリン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		56 ダイアジシン	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		57 ダイムロン	(mg/L)	0.8以下	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満
		58 ダノメト、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.01以下 ^{※5}	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		59 チアジニル	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		60 チウラム	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満

※5 メチルイソチオシアネートとして

採水場所					龍野浄水場				龍野浄水場				系統 林田町六九谷			
※1	※2	検査項目	基準値	目標値	原水(井戸水)				浄水				龍野浄水場系統 給水栓水			
					回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	農業類	61 チオジカルブ	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		62 チオファネートメチル	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		63 チオベンカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		64 テフルトロン	(mg/L)	0.002以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
		65 テルブカルブ(MBPMC)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		66 トリクロビル	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		67 トリクロルホン(DEP)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		68 トリシクザン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		69 トリフルラリン	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
		70 ナプロバミド	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		71 バラコート	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		72 ビベロホス	(mg/L)	0.0009以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		73 ビラクロニル	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		74 ビラゾキシフェン	(mg/L)	0.004以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		75 ビラリネット(ビラ/レート)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		76 ビリダフェンチオン	(mg/L)	0.002以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		77 ビリブチカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		78 ビロキロン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		79 フィアロニル	(mg/L)	0.0005以下	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
		80 フェニトロチオン(MEP)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		81 フェノバカルブ(BPMC)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		82 フェリムゾン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		83 フェンチオン(MPP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		84 フェントエート(PAP)	(mg/L)	0.007以下	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
		85 フェントラザミド	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		86 フサライド	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		87 ブタクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		88 ブタミホス	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		89 ブプロフェジン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		90 フルアジナム	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		91 プレチラクロール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		92 プロシミドン	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		93 プロチオホス	(mg/L)	0.004以下	0				0				0			
		94 プロピコナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		95 プロピザミド	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		96 プロベナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		97 プロモブチド	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		98 ベノミル	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		99 ベンシクロン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		100 ベンゾビシクロン	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		101 ベンゾフェナップ	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		102 ベンタニン	(mg/L)	0.2以下	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		103 ベンディメタリン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		104 ベンフルカルブ	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		105 ベンフルラリン(ベスロジン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		106 ベンフルセート	(mg/L)	0.07以下	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
		107 ホスチアゼート	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		108 マラチオン(マラソン)	(mg/L)	0.7以下	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満
		109 メロブロップ(MCPP)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		110 ノミル	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		111 メタラキシル	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
		112 メチダチオン(DMTP)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		113 メチルダイムロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		114 メトミストロピン	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		115 メトリジン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		116 メフェナセット	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		117 メブロニル	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		118 モリネート	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

採水場所					田井浄水場				田井浄水場				田井浄水場				系統 書写台			
					原水(第一井戸水)				原水(第二井戸水)				浄水				田井浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検査項目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
		気温	(℃)		9	33.7	14.4	25.2	10	33.7	14.4	24.5	12	33.7	6.5	22.1	12	32.6	6.3	21.5
		水温	(℃)		9	20.6	15.1	18.4	10	20.8	15.7	18.7	12	21.1	7.9	16.4	12	20.9	7.8	16.4
	1	一般細菌	(個/ml)	100以下	9	5	0	1	10	98	0	18	12	2	0	0	12	1	0	0
	2	大腸菌	(※3)	検出されないこと	9	1未満	1未満	1未満	10	1未満	1未満	1未満	12	不検出12回			12	不検出12回		
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003以下	3	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	3	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.05以下	3	0.005未満	0.005未満	0.005未満	3	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04以下	9	0.004未満	0.004未満	0.004未満	10	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01以下	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10以下	9	4.5	1.5	2.5	10	5.4	1.9	2.8	12	2.8	0.38	1.7	12	2.6	0.38	1.6
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8以下	3	0.08未満	0.08未満	0.08未満	3	0.08未満	0.08未満	0.08未満	4	0.08未満	0.08未満	0.08未満	4	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0以下	3	0.03	0.02	0.02	3	0.02	0.02未満	0.02未満	4	0.02	0.02未満	0.02未満	4	0.02	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002以下	3	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	3	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05以下	3	0.005未満	0.005未満	0.005未満	3	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04以下	3	0.004未満	0.004未満	0.004未満	3	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02以下	3	0.002未満	0.002未満	0.002未満	3	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01以下	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01以下	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	(mg/L)	0.01以下	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	(mg/L)	0.6以下	3	0.06未満	0.06未満	0.06未満	3	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02以下	0				0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム	(mg/L)	0.06以下	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.005	0.001未満	0.003	4	0.006	0.001	0.004
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03以下	0				0				4	0.005	0.003未満	0.003未満	4	0.005	0.003未満	0.003未満
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1以下	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満	4	0.002	0.001未満	0.001
	26	臭素酸	(mg/L)	0.01以下	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1以下	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.009	0.001未満	0.005	4	0.012	0.001	0.007
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03以下	0				0				4	0.005	0.003未満	0.003未満	4	0.005	0.003未満	0.003未満
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03以下	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.003	0.001未満	0.002	4	0.004	0.001未満	0.002
	30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09以下	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08以下	0				0				4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0以下	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	33	26 アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2以下	9	0.01未満	0.01未満	0.01未満	10	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	0.02	0.01未満	0.01未満	12	0.01	0.01未満	0.01未満
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3以下	3	0.03未満	0.03未満	0.03未満	3	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0以下	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200以下	3	10	9.2	9.7	3	10	9.1	9.7	4	10	7.9	9.1	4	10	8.0	9.1
	37	14 マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05以下	9	0.001未満	0.001未満	0.001未満	10	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	38	塩化物イオン	(mg/L)	200以下	9	11	9.2	10	10	11	8.9	9.9	12	17	9.4	12	12	16	9.4	11
	39	13 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300以下	9	76	47	60	10	72	52	61	12	68	26	46	12	65	24	46
	40	20 蒸発残留物	(mg/L)	500以下	9	150	88	120	10	150	95	120	12	160	60	100	12	160	60	100
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2以下	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001以下	9	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	10	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルレインボルネオール	(mg/L)	0.00001以下	9	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	10	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02以下	3	0.002未満	0.002未満	0.002未満	3	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	45	フェノール類	(mg/L)	0.005以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3以下	9	0.4	0.3未満	0.3未満	10	0.5	0.3未満	0.3未満	12	0.6	0.3未満	0.3未満	12	0.6	0.3未満	0.3未満
	47	22 pH値		5.8以上8.6以下	9	7.1	6.5	6.7	10	6.9	6.5	6.6	12	7.3	6.7	6.9	12	7.4	6.8	7.0
	48	味		異常でないこと	0				0				12	異常なし12回			12	異常なし12回		
	49	臭気		異常でないこと	9	無臭9回			10	無臭10回			12	異常なし12回			12	異常なし12回		
	50	色度	(度)	5以下	9	0.5未満	0.5未満	0.5未満	10	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	21 濁度	(度)	2以下	9	0.2	0.1未満	0.1未満	10	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

※3 原水での単位:MPN /100ml

※1 水質基準項目番号または独自実施項目番号 ※2 水質管理目標設定項目番号または農業類型項目番号

採水場所					田井浄水場				田井浄水場				田井浄水場				系統 書写台			
※1	※2	検査項目	基準値	目標値	原水(第一井戸水)				原水(第二井戸水)				浄水				田井浄水場系統 給水栓水			
					回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目		1 アンチモン及びその化合物 (mg/L)		0.02以下	3	0.002未満	0.002未満	0.002未満	3	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		2 ウラン及びその化合物 (mg/L)		0.002以下(暫定)	3	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	3	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		3 ニッケル及びその化合物 (mg/L)		0.01以下(暫定)	3	0.002未満	0.002未満	0.002未満	3	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		4 1,2-ジクロロエタン (mg/L)		0.004以下	3	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	3	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		5 トルエン (mg/L)		0.4以下	3	0.04未満	0.04未満	0.04未満	3	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満
		6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		0.08以下	3	0.008未満	0.008未満	0.008未満	3	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
		7 亜塩素酸 (mg/L)		0.6以下	3	0.06未満	0.06未満	0.06未満	3	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満
		8 二酸化塩素 (mg/L)		0.6以下	0				0				0				0			
		9 ジクロロアセトニトリル (mg/L)		0.01以下(暫定)	0				0				4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		10 抱水クロラール (mg/L)		0.02以下(暫定)	0				0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002	0.002未満	0.002未満
		11 農薬類		1以下	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満
		12 残留塩素 (mg/L)		1以下	0				0				12	0.8	0.5	0.7	12	0.8	0.5	0.7
		15 遊離炭酸 (mg/L)		20以下	3	32	19	27	3	31	16	24	4	21	1.8	11	4	19	1.6	11
		16 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		0.3以下	3	0.03未満	0.03未満	0.03未満	3	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
		17 メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		0.02以下	3	0.002未満	0.002未満	0.002未満	3	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		18 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		3以下	0				0				4	1.4	1.0	1.2	4	1.3	0.9	1.1
		19 臭気強度(TON)		3以下	0				0				4	1未満	1未満	1未満	4	1未満	1未満	1未満
		23 腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上0付近	0				0				4	-1.7	-2.1	-1.9	4	-1.7	-2.1	-1.9
		24 従属栄養細菌 (個/ml)		2000以下(暫定)	0				0				4	3	0	1	4	1	0	1
		25 1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		0.1以下	3	0.01未満	0.01未満	0.01未満	3	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
独自実施項目	1	総アルカリ度 (mg/L)			3	51	36	43	3	46	32	37	4	49	21	33	4	47	21	32
	2	総酸度 (mg/L)			3	36	21	30	3	35	19	27	4	24	2.0	13	4	21	1.8	12
	3	侵食性遊離炭酸 (mg/L)			3	29	18	24	3	28	15	22	4	20	1.7	11	4	17	1.5	10
	4	電気伝導率 (mS/m)			9	21	15	18	10	21	16	18	12	19	11	15	12	19	11	15
	5	アンモニア態窒素 (mg/L)			9	0.02未満	0.02未満	0.02未満	10	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	6	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上		0				0				12	0.8	0.5	0.6	12	0.7	0.5	0.6
	7	パーフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)			1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
	8	パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) (mg/L)			1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
	9	クリプトスボリジウム (※4)			1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0			
	10	ジアルジア (※4)			1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0			
	11	嫌気性芽胞菌 (個/10ml)			2	0	0	0	2	0	0	0	0	0			0			
	12	放射性セシウム(Cs-134) (Bq/kg)			0				0				0				0			
	13	放射性セシウム(Cs-137) (Bq/kg)			0				0				0				0			

※4 原水での単位:個/10L 浄水での単位:個/20L

採水場所					田井浄水場				田井浄水場				田井浄水場				系統 書写台				
					原水(第一井戸水)				原水(第二井戸水)				浄水				田井浄水場系統 給水栓水				
	※1	※2	検査項目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	農薬類	1	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		2	2,2-DPA(ダラボン)	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		3	2,4-D(2,4-PA)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		4	EPN	(mg/L)	0.004以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5	MCPA	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		6	アジュラム	(mg/L)	0.9以下	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満
		7	アセフェート	(mg/L)	0.006以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		8	アトラジン	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		9	アニロホス	(mg/L)	0.003以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		10	アミトラズ	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		11	アラクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		12	イソキサチオン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		13	イソフェンホス	(mg/L)	0.001以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		14	イソプロカルブ(MIPC)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		15	イソプロチオラン(IPT)	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		16	イソペンホス(IBP)	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		17	イミノクタジン	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		18	インダナファン	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		19	エスプロカルブ	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		20	エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		21	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		22	エトリジアゾール(エクロメゾール)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		23	エンドスルファン(ベンゾエビン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		24	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		25	オキシン銅(有機銅)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		26	オリサストロピン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27	カズサホス	(mg/L)	0.0006以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
		28	カフエントロール	(mg/L)	0.008以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		29	カルタプ	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		30	カルバリアル(NAC)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		31	カルプロバミド	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		32	カルボフラン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		33	キノラミン(ACN)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		34	キャブタン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		35	クミロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		36	グリホサート	(mg/L)	0.02以下	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		37	グルホシネート	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		38	クロメブロップ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		39	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)	0.0001以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		40	クロルピリホス	(mg/L)	0.003以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		41	クロトラロニル(TPN)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		42	シアナジン	(mg/L)	0.001以下	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
		43	シアノホス(CYAP)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		44	ジウロン(DCMU)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		45	ジクロベニル(DBN)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		46	ジクロロボス(DDVP)	(mg/L)	0.008以下	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
		47	ジクワット	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		48	ジスルホトン(エチルチオメトン)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		49	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.005以下	0				0				0				0			
		50	ジチオビル	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		51	シハロップブチル	(mg/L)	0.006以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		52	シマジン(CAT)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2							

採水場所					田井浄水場 原水(第一井戸水)				田井浄水場 原水(第二井戸水)				田井浄水場 浄水				系統 書写台 田井浄水場系統 給水栓水				
	※1	※2	検査項目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	農業類	61	チオジカルブ	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		62	チオファネートメチル	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		63	チオベンカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		64	テフルトリオン	(mg/L)	0.002以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
		65	テルブカルブ(MBPMC)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		66	トリクロビル	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		67	トリクロルホン(DEP)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		68	トリシクランゾール	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		69	トリフルラリン	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
		70	ナプロバミド	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		71	バラコート	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		72	ビベロホス	(mg/L)	0.0009以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		73	ビラクロニル	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		74	ビラゾキシフェン	(mg/L)	0.004以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		75	ビラリネート(ビラゾレート)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		76	ビリダフェンチオン	(mg/L)	0.002以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		77	ビリブチカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		78	ビロキロン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		79	フィプロニル	(mg/L)	0.0005以下	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
		80	フェニトロチオン(MEP)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		81	フェノプカルブ(BPMC)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		82	フェリムゾン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		83	フェンチオン(MPP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		84	フェントエート(PAP)	(mg/L)	0.007以下	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
		85	フェントラザミド	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		86	フサライド	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		87	ブタクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		88	ブタミホス	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
89	ブプロジェン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
90	フルアジナム	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		
91	プレチラクロール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
92	プロシムロン	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満		
93	プロチオホス	(mg/L)	0.004以下	0		0		0				0				0					
94	プロピコナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
95	プロピザミド	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
96	プロベナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
97	プロモブチド	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
98	ベノミル	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
99	ベンシクロン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
100	ベンゾピシクロン	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満		
101	ベンゾフェナップ	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		
102	ベンタゾン	(mg/L)	0.2以下	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
103	ベンディメタリン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満		
104	ベンブラカルブ	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		
105	ベンフルラリン(ベスロジン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		
106	ベンフルセート	(mg/L)	0.07以下	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満		
107	ホスチアゼート	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満		
108	マラチオン(マラソン)	(mg/L)	0.7以下	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満		
109	モクロップ(MCPP)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
110	メソミル	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		
111	メタラキシル	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		
112	メチダチオン(DMTP)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満		
113	メチルダイムロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		
114	メトミストロピン	(																			

採水場所					御立東				網干区垣内西町				家島町真浦(家島)				夢前町前之庄みどり丘			
※1	※2	検査項目	基準値	目標値	兵庫県企業庁受水系統		給水栓水		西播磨水道企業団受水系統		給水栓水		赤穂市受水系統		給水栓水		兵庫県企業庁受水系統		給水栓水	
					回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
		気温	(℃)		12	32.8	2.4	19.1	12	33.0	4.1	20.6	12	33.3	6.0	17.2	12	28.4	3.1	16.1
		水温	(℃)		12	28.3	9.0	18.2	12	21.9	12.3	17.6	12	25.2	10.3	17.1	12	27.9	8.8	17.0
	1	一般細菌	(個/ml)	100以下	12	1	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	1	0	0
	2	大腸菌	(※3)	検出されないこと	12	不検出12回			12	不検出12回			12	不検出12回			12	不検出12回		
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003以下	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.05以下	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04以下	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10以下	12	0.67	0.37	0.48	12	1.4	0.69	0.91	12	0.74	0.40	0.59	12	0.57	0.30	0.46
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8以下	4	0.08未満	0.08未満	0.08未満	4	0.08未満	0.08未満	0.08未満	4	0.09	0.08未満	0.08未満	4	0.09	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0以下	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002以下	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05以下	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04以下	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	(mg/L)	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	(mg/L)	0.6以下	4	0.08	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.09	0.06未満	0.06未満
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム	(mg/L)	0.06以下	4	0.012	0.006	0.009	4	0.003	0.002	0.002	4	0.008	0.002	0.005	4	0.013	0.005	0.008
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03以下	4	0.009	0.005	0.007	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.010	0.004	0.007
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1以下	4	0.002	0.001未満	0.001	4	0.002	0.001	0.002	4	0.003	0.002	0.002	4	0.002	0.001	0.002
	26	臭素酸	(mg/L)	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1以下	4	0.020	0.010	0.015	4	0.009	0.005	0.007	4	0.017	0.006	0.011	4	0.021	0.010	0.015
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03以下	4	0.006	0.005	0.005	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.004	0.003未満	0.003未満	4	0.006	0.003未満	0.004
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03以下	4	0.006	0.003	0.005	4	0.003	0.002	0.002	4	0.006	0.002	0.004	4	0.006	0.004	0.005
	30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08以下	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0以下	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	33	26 アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2以下	12	0.04	0.01	0.02	12	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	0.04	0.02	0.03	12	0.03	0.01	0.02
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0以下	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200以下	4	8.1	7.9	8.0	4	8.6	7.7	8.3	4	7.1	6.9	7.0	4	8.1	7.4	7.8
	37	14 マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05以下	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	38	塩化物イオン	(mg/L)	200以下	12	17	10	12	12	11	7.9	9.1	12	9.4	5.9	7.5	12	14	9.7	12
	39	13 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300以下	12	33	24	29	12	45	34	39	12	46	36	41	12	38	20	29
	40	20 蒸発残留物	(mg/L)	500以下	12	100	60	73	12	110	71	86	12	96	66	80	12	85	52	68
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2以下	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001以下	12	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001	0.000001	0.000001	12	0.000001	0.000001	0.000001	12	0.000001	0.000001	0.000001
	43	2-メチルレインボルネオール	(mg/L)	0.00001以下	12	0.000001	0.000001	0.000001	12	0.000001	0.000001	0.000001	12	0.000001	0.000001	0.000001	12	0.000001	0.000001	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	45	フェノール類	(mg/L)	0.005以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3以下	12	0.7	0.4	0.5	12	0.4	0.3未満	0.3未満	12	0.5	0.3未満	0.3	12	0.7	0.3	0.5
	47	22 pH値		5.8以上8.6以下	12	7.3	7.1	7.3	12	7.5	7.2	7.4	12	7.6	7.3	7.4	12	7.6	7.1	7.3
	48	味		異常でないこと	12	異常なし12回			12	異常なし12回			12	異常なし12回			12	異常なし12回		
	49	臭気		異常でないこと	12	異常なし12回			12	異常なし12回			12	異常なし12回			12	異常なし12回		
	50	色度	(度)	5以下	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	21 濁度	(度)	2以下	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

※3 原水での単位:MPN /100ml

※1 水質基準項目番号または独自実施項目番号 ※2 水質管理目標設定項目番号または農薬類項目番号

採水場所					御立東				網干区垣内西町				家島町真浦(家島)				夢前町前之庄みどり丘			
					兵庫県企業庁受水系統 給水栓水				西播磨水道企業団受水系統 給水栓水				赤穂市受水系統 給水栓水				兵庫県企業庁受水系統 給水栓水			
※1	※2	検査項目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目		1 アンチモン及びその化合物 (mg/L)		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		2 ウラン及びその化合物 (mg/L)		0.002以下(暫定)	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		3 ニッケル及びその化合物 (mg/L)		0.01以下(暫定)	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		4 1,2-ジクロロエタン (mg/L)		0.004以下	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		5 トルエン (mg/L)		0.4以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満
		6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		0.08以下	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
		7 亜塩素酸 (mg/L)		0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満
		8 二酸化塩素 (mg/L)		0.6以下	0				0				0				0			
		9 ジクロロアセトニトリル (mg/L)		0.01以下(暫定)	4	0.001	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.002	0.001未満	0.001
		10 抱水クロラール (mg/L)		0.02以下(暫定)	4	0.004	0.002未満	0.003	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002	0.002未満	0.002未満	4	0.006	0.002	0.004
		11 農薬類		1以下	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満
		12 残留塩素 (mg/L)		1以下	12	0.9	0.6	0.7	12	0.7	0.5	0.6	12	0.4	0.3	0.4	12	0.9	0.6	0.8
		15 遊離炭酸 (mg/L)		20以下	4	2.9	1.7	2.3	4	4.5	2.4	3.7	4	4.2	2.3	3.3	4	2.8	1.5	2.0
		16 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
		17 メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		18 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		3以下	4	2.0	1.0	1.6	4	1.8	0.3未満	1.0	4	4.2	1.2	2.2	4	2.6	0.6	1.4
		19 臭気強度(TON)		3以下	4	1未満	1未満	1未満	4	1未満	1未満	1未満	4	1未満	1未満	1未満	4	1未満	1未満	1未満
		23 腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上0付近	4	-1.8	-2.1	-2.0	4	-1.5	-1.8	-1.7	4	-1.3	-1.5	-1.5	4	-1.7	-2.1	-1.9
		24 従属栄養細菌 (個/ml)		2000以下(暫定)	4	1	0	0	4	2	0	2	4	2	0	1	4	2	0	1
		25 1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		0.1以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
独自実施項目	1	総アルカリ度 (mg/L)			4	21	14	19	4	34	23	30	4	37	30	34	4	21	14	19
	2	総酸度 (mg/L)			4	3.3	1.9	2.6	4	5.1	2.7	4.2	4	4.8	2.6	3.7	4	3.2	1.6	2.3
	3	侵食性遊離炭酸 (mg/L)			4	2.8	1.6	2.2	4	4.1	2.1	3.3	4	3.7	2.0	2.9	4	2.6	1.4	1.9
	4	電気伝導率 (mS/m)			12	12	9.8	11	12	14	11	13	12	13	11	12	12	13	9.3	11
	5	アンモニア態窒素 (mg/L)			12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	6	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上		12	0.8	0.5	0.6	12	0.6	0.4	0.5	12	0.4	0.2	0.3	12	0.8	0.5	0.7
	7	パーフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)			1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005	0.000005	0.000005	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
	8	パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) (mg/L)			1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
	9	クリプトスポリジウム (※4)			1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	10	ジアルジア (※4)			1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	11	嫌気性芽胞菌 (個/10ml)			0				0				0				0			
	12	放射性セシウム(Cs-134) (Bq/kg)			0				0				0				0			
	13	放射性セシウム(Cs-137) (Bq/kg)			0				0				0				0			

※4 原水での単位:個/10L 浄水での単位:個/20L

採水場所				御立東				網干区垣内西町				家島町真浦(家島)				夢前町前之庄みどり丘					
				兵庫県企業庁受水系統 給水栓水				西播磨水道企業団受水系統 給水栓水				赤穂市受水系統 給水栓水				兵庫県企業庁受水系統 給水栓水					
	※1	※2	検査項目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	農薬類	1	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		2	2,2-DPA(ダラボン)	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		3	2,4-D(2,4-PA)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		4	EPN	(mg/L)	0.004以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5	MCPA	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		6	アシュラム	(mg/L)	0.9以下	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満
		7	アセフェート	(mg/L)	0.006以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		8	アトラジン	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		9	アニロホス	(mg/L)	0.003以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		10	アミトラズ	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		11	アラクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		12	イソキサチオン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		13	イソフェンホス	(mg/L)	0.001以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		14	イソプロカルブ(MIPC)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		15	イソプロチオラン(IPT)	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		16	イソペンホス(IBP)	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		17	イミノクタジン	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		18	インダノファン	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		19	エスプロカルブ	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		20	エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		21	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		22	エトリジアル(エクロメゾール)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		23	エンドスルファン(ベンゾエビン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		24	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		25	オキシン銅(有機銅)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		26	オリサストロピン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27	カズサホス	(mg/L)	0.0006以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
		28	カフエントロール	(mg/L)	0.008以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		29	カルタプ	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		30	カルバリアル(NAC)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		31	カルプロバミド	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		32	カルボフラン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		33	キノラジン(ACN)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		34	キャブタン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		35	クミロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		36	グリホサート	(mg/L)	0.02以下	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		37	グルホシネート	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		38	クロメプロップ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		39	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)	0.0001以下	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
		40	クロルピリホス	(mg/L)	0.003以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		41	クロトラロニル(TPN)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		42	シアナジン	(mg/L)	0.001以下	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
		43	シアノホス(CYAP)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		44	ジクロン(DCMU)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		45	ジクロベニル(DBN)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		46	ジクロロボス(DDVP)	(mg/L)	0.008以下	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
		47	ジクワット	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		48	ジスルホトン(エチルチオメトン)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		49	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.005以下	0				0				0				0			
		50	ジチオビル	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		51	シハロップブチル	(mg/L)	0.006以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		52	シマジン(CAT)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満								

採水場所					御立東				網干区垣内西町				家島町真浦(家島)				夢前町前之庄みどり丘						
					兵庫県企業庁受水系統 給水栓水				西播磨水道企業団受水系統 給水栓水				赤穂市受水系統 給水栓水				兵庫県企業庁受水系統 給水栓水						
	※1	※2	検査項目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均		
水質管理目標設定項目	農業類	61	チオジカルブ	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満		
		62	チオファネートメチル	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満		
		63	チオベンカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
		64	テフルトリナオン	(mg/L)	0.002以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満		
		65	テルブカルブ(MBPMC)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
		66	トリクロビル	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満		
		67	トリクロルホン(DEP)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		
		68	トリシクランゾール	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
		69	トリフルラリン	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		
		70	ナプロバミド	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		
		71	バラコート	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		
		72	ビベロホス	(mg/L)	0.0009以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		
		73	ピラクロニル	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		
		74	ピラゾキシフェン	(mg/L)	0.004以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
		75	ビラリネート(ビラ/レート)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
		76	ビリダフェンチオン	(mg/L)	0.002以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		
		77	ビリブチカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
		78	ピロキロン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
		79	フィアロニル	(mg/L)	0.0005以下	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満		
		80	フェニトロチオン(MEP)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		
		81	フェノプカルブ(BPMC)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		
		82	フェリムゾン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
		83	フェンチオン(MPP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満		
		84	フェントエート(PAP)	(mg/L)	0.007以下	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満		
		85	フェントラザミド	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		
		86	フサライド	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
		87	ブタクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		
		88	ブタミホス	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
		89	ブプロジェン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
		90	フルアジナム	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		
		91	プレチラクロール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
		92	プロシムン	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満		
		93	プロチオホス	(mg/L)	0.004以下	0		0				0				0				0			
		94	プロピコナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
		95	プロピザミド	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
		96	プロベナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
		97	プロモブチド	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
		98	ベノミル	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
		99	ベンシクロン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
		100	ベンゾピシクロン	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満		
		101	ベンゾフェナップ	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		
		102	ベンタリン	(mg/L)	0.2以下	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
		103	ベンディメタリン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満		
		104	ベンフルカルブ	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		
		105	ベンフルラリン(ベスロジン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満		
		106	ベンフルセート	(mg/L)	0.07以下	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満		
		107	ホスチアゼート	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満		
		108	マラチオン(マラソン)	(mg/L)	0.7以下	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満		
		109	メコブロッブ(MCPP)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
		110	メノミル	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		
		111	メタラキシル	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		
		112	メチダチオン(DMTP)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満		
		113	メチルダイムロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満						

採水場所					文殿浄水場				文殿浄水場				系統 夢前町助野			
					原水(菅生川表流水)				浄水				文殿浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検査項目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
		気温 (℃)			12	31.0	3.4	14.8	12	31.0	3.4	14.8	12	33.5	4.1	16.1
		水温 (℃)			12	27.9	4.1	14.8	12	28.6	4.7	15.0	12	27.2	6.7	16.0
	1	一般細菌 (個/ml)	100以下		12	990	8	210	12	10	0	1	12	2	0	0
	2	大腸菌 (※3)	検出されないこと		12	200	1未満	33	12	不検出12回			12	不検出12回		
	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下		4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下		2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.002	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.05以下		4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下		12	0.006	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下		12	0.65	0.11	0.41	12	0.69	0.15	0.43	12	0.70	0.17	0.44
	12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下		4	0.08未満	0.08未満	0.08未満	4	0.08未満	0.08未満	0.08未満	4	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下		4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下		4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04以下		4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下		4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下		0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.009	0.002	0.005	4	0.018	0.005	0.009
	24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下		0				4	0.004	0.003未満	0.003未満	4	0.005	0.003未満	0.003未満
	25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満
	26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.013	0.003	0.007	4	0.025	0.008	0.013
	28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下		0				4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.007	0.003未満	0.003未満
	29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.004	0.001	0.002	4	0.006	0.002	0.004
	30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下		0				4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	33	26 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下	0.1以下	12	0.08	0.02	0.05	12	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下		4	0.09	0.06	0.07	4	0.08	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下		4	4.6	4.1	4.5	4	5.6	4.9	5.3	4	5.6	5.0	5.4
	37	14 マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下	0.01以下	12	0.052	0.008	0.023	12	0.002	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	38	塩化物イオン (mg/L)	200以下		12	5.0	2.6	3.3	12	8.6	6.1	7.0	12	8.6	6.4	7.2
	39	13 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300以下	10以上100以下	12	31	22	26	12	30	21	26	12	31	21	26
	40	20 蒸発残留物 (mg/L)	500以下	30以上200以下	12	68	32	55	12	67	30	54	12	69	34	56
	41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下		2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下		12	0.000004	0.000001未満	0.000002	12	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下		12	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下		2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下		12	1.7	1.0	1.2	12	0.9	0.5	0.6	12	0.9	0.4	0.6
	47	22 pH値	5.8以上8.6以下	7.5程度	12	7.6	7.2	7.4	12	7.5	6.9	7.1	12	7.4	6.9	7.1
	48	味	異常でないこと		0				12	異常なし12回			12	異常なし12回		
	49	臭気	異常でないこと		12	無臭12回			12	異常なし12回			12	異常なし12回		
	50	色度 (度)	5以下		12	6.3	4.1	5.1	12	1.5	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	21 濁度 (度)	2以下	1以下	12	1.7	0.7	1.1	12	0.3	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

※3 原水での単位:MPN /100ml

※1 水質基準項目番号または独自実施項目番号 ※2 水質管理目標設定項目番号または農業類項目番号

採水場所					文殿浄水場				文殿浄水場				系統 夢前町苅野			
※1	※2	検査項目	基準値	目標値	原水(菅生川表流水)				浄水				文殿浄水場系統 給水栓水			
					回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物 (mg/L)		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	2	ウラン及びその化合物 (mg/L)		0.002以下(暫定)	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	3	ニッケル及びその化合物 (mg/L)		0.01以下(暫定)	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	4	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		0.004以下	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	5	トルエン (mg/L)		0.4以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		0.08以下	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	7	亜塩素酸 (mg/L)		0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	8	二酸化塩素 (mg/L)		0.6以下	0				0				0			
	9	ジクロロアセトニトリル (mg/L)		0.01以下(暫定)	0				4	0.001	0.001未満	0.001未満	4	0.002	0.001未満	0.001未満
	10	抱水クロラール (mg/L)		0.02以下(暫定)	0				4	0.004	0.002未満	0.002未満	4	0.005	0.002未満	0.002未満
	11	農薬類		1以下	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満
	12	残留塩素 (mg/L)		1以下	0				12	0.8	0.6	0.7	12	0.6	0.4	0.5
	15	遊離炭酸 (mg/L)		20以下	4	2.9	1.3	2.2	4	4.8	1.9	3.6	4	4.7	2.1	3.6
	16	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	17	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		3以下	0				4	5.3	0.9	2.5	4	3.3	0.8	1.8
	19	臭気強度(TON)		3以下	0				4	1未満	1未満	1未満	4	1未満	1未満	1未満
	23	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上0付近	0				4	-1.8	-2.5	-2.2	4	-1.8	-2.5	-2.1
	24	従属栄養細菌 (個/ml)		2000以下(暫定)	0				4	1	0	0	4	1	0	0
	25	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		0.1以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
独自実施項目	1	総アルカリ度 (mg/L)			4	29	19	25	4	25	15	20	4	25	13	20
	2	総酸度 (mg/L)			4	3.3	1.5	2.5	4	5.4	2.2	4.0	4	5.2	2.4	4.1
	3	侵食性遊離炭酸 (mg/L)			4	2.8	1.1	2.0	4	4.6	1.8	3.4	4	4.5	1.9	3.5
	4	電気伝導率 (mS/m)			12	8.8	6.7	7.7	12	9.4	7.3	8.3	12	9.5	7.3	8.3
	5	アンモニア態窒素 (mg/L)			12	0.02	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	6	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上		0				12	0.7	0.5	0.6	12	0.6	0.4	0.5
	7	パーフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)			1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
	8	パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) (mg/L)			1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
	9	クリプトスポリジウム (※4)			1	0	0	0	1	0	0	0	0			
	10	ジアルジア (※4)			1	0	0	0	1	0	0	0	0			
	11	嫌気性芽胞菌 (個/10ml)			2	1	0	1	0				0			
	12	放射性セシウム(Cs-134) (Bq/kg)			1	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	0			
	13	放射性セシウム(Cs-137) (Bq/kg)			1	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	0			

※4 原水での単位:個/10L 浄水での単位:個/20L

採水場所					文殿浄水場				文殿浄水場				系統 夢前町助野			
					原水(菅生川表流水)				浄水				文殿浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検査項目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	農薬類	1 1,3-ジクロロプロベン(D-D)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		2 2,2-DPA(ダラボン)	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		3 2,4-D(2,4-PA)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		4 EPN	(mg/L)	0.004以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5 MCPA	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		6 アセラム	(mg/L)	0.9以下	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満
		7 アセフェート	(mg/L)	0.006以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		8 アトラジン	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		9 アニロホス	(mg/L)	0.003以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		10 アミトラズ	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		11 アラクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		12 イソキサチオン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		13 イソフェンホス	(mg/L)	0.001以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		14 イソプロカルブ(MIPC)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		15 イソプロチオラン(IPT)	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		16 イソペンホス(IBP)	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		17 イミノクタジン	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		18 インダファン	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		19 エスプロカルブ	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		20 エディエンホス(エジフェンホス, EDDP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		21 エトフェンロックス	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		22 エトリジアゾール(エクロメゾール)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		23 エンドスルファン(ベンゾエピン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		24 オキサジクロモン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		25 オキシン銅(有機銅)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		26 オリサストロピン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27 カズホス	(mg/L)	0.0006以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
		28 カフェンストロール	(mg/L)	0.008以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		29 カルタップ	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		30 カルバリル(NAC)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		31 カルプロバミド	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		32 カルボフラン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		33 キノラミ(ACN)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		34 キャブタン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		35 クミロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		36 グリホサート	(mg/L)	2以下	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		37 グルホシネート	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		38 クロメブロップ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		39 クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)	0.0001以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		40 クロルピリホス	(mg/L)	0.003以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		41 クロトラロニル(TPN)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		42 シアナジン	(mg/L)	0.001以下	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
		43 シアノホス(CYAP)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		44 ジクロン(DCMU)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		45 ジクロベニル(DBN)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		46 ジクロルボス(DDVP)	(mg/L)	0.008以下	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
		47 ジクワット	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		48 ジスルホトン(エチルチオメトン)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		49 ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.005以下	0				0				0			
		50 ジチオビル	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		51 シハロホップブチル	(mg/L)	0.006以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		52 シマジン(CAT)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		53 ジメタメトリン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		54 ジメエート	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		55 シメリン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		56 ダイアジシン	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		57 ダイムロン	(mg/L)	0.8以下	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満
		58 ダノメト、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.01以下 ^{※5}	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		59 チアジニル	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		60 チウラム	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満

※5 メチルイソチオシアネートとして

採水場所					文殿浄水場				文殿浄水場				系統 夢前町助野			
					原水(菅生川表流水)				浄水				文殿浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検査項目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	農業類	61 チオジカルブ	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		62 チオファネートメチル	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		63 チオベンカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		64 テフルトロニオン	(mg/L)	0.002以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
		65 テルブカルブ(MBPMC)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		66 トリクロビル	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		67 トリクロルホン(DEP)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		68 トリシクランゾール	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		69 トリフルラリン	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
		70 ナプロバミド	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		71 パラコート	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		72 ビベロホス	(mg/L)	0.0009以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		73 ビラクロニル	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		74 ビラゾキシフェン	(mg/L)	0.004以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		75 ビラリネット(ビラ/レート)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		76 ビリダフェンチオン	(mg/L)	0.002以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		77 ビリブチカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		78 ビロキロン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		79 フィアロニル	(mg/L)	0.0005以下	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
		80 フェニトロチオン(MEP)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		81 フェノプカルブ(BPMC)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		82 フェリムゾン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		83 フェンチオン(MPP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		84 フェントエート(PAP)	(mg/L)	0.007以下	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
		85 フェントラザミド	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		86 フサライド	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		87 ブタクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		88 ブタミホス	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		89 ブプロフェジン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		90 フルアジナム	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		91 プレチラクロール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		92 プロシミドン	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		93 プロチオホス	(mg/L)	0.004以下	0				0				0			
		94 プロピコナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		95 プロピザミド	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		96 プロベナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		97 プロモブチド	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		98 ベノミル	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		99 ベンシクロン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		100 ベンブピシクロン	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		101 ベンブフェナップ	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		102 ベンタノン	(mg/L)	0.2以下	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		103 ベンディメタリン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		104 ベンフルカルブ	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		105 ベンフルラリン(ベスロジン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		106 ベンフルセート	(mg/L)	0.07以下	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
		107 ホスチアゼート	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		108 マラチオン(マラソン)	(mg/L)	0.7以下	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満
		109 メロブロップ(MCPP)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		110 ノミル	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		111 メタラキシル	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
		112 メチダチオン(DMTP)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		113 メチルダイムロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		114 メトミストロビン	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		115 メトリブジン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		116 メフェナセット	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		117 メブロニル	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		118 モリネート	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

採水場所						木戸浄水場 原水(夢前川伏流水)				木戸浄水場 浄水				系統 夢前町新庄 木戸浄水場系統 給水栓水				
	※1	※2	検査項目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	
			気温	(℃)		12	32.1	5.3	16.8	12	32.1	5.3	16.8	12	35.8	5.7	16.8	
			水温	(℃)		12	23.7	6.2	14.0	12	25.0	5.8	14.4	12	25.7	6.1	15.5	
水質基準項目	1		一般細菌 (個/ml)	100以下		12	40	2	14	12	1	0	0	12	3	0	1	
	2		大腸菌 (※3)	検出されないこと		12	17	1未満	6	12	不検出12回			12	不検出12回			
	3		カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下		4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
	4		水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下		2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
	5		セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	6		鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	7		ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.002	0.001未満	0.001	4	0.001	0.001	0.001	4	0.001	0.001未満	0.001未満	
	8		六価クロム化合物 (mg/L)	0.05以下		4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
	9		亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下		12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	10		シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下		12	0.68	0.41	0.57	12	0.74	0.40	0.56	12	0.78	0.40	0.57	
	12		フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下		4	0.08未満	0.08未満	0.08未満	4	0.08未満	0.08未満	0.08未満	4	0.08未満	0.08未満	0.08未満	
	13		ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	14		四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下		4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	15		1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下		4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04以下		4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	17		ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	18		テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	19		トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	20		ベンゼン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	21		塩素酸 (mg/L)	0.6以下		4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
	22		クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下		0					4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23		クロロホルム (mg/L)	0.06以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.005	0.001未満	0.002	4	0.005	0.001	0.003	
	24		ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下		0					4	0.004	0.003未満	0.003未満	4	0.004	0.003未満	0.003未満
	25		ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	26		臭素酸 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	27		総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.007	0.001未満	0.004	4	0.008	0.002	0.005	
	28		トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下		0					4	0.004	0.003未満	0.003未満	4	0.004	0.003未満	0.003未満
	29		ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.003	0.001未満	0.001	4	0.003	0.001	0.002	
	30		ブロモホルム (mg/L)	0.09以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	31		ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下		0					4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32		亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	33	26	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下	0.1以下	12	0.03	0.01未満	0.01未満	12	0.01	0.01未満	0.01未満	12	0.01	0.01未満	0.01未満	
	34		鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下		4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
	35		銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	36		ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下		4	4.1	3.6	3.8	4	4.4	3.8	4.1	4	4.4	3.8	4.1	
	37	14	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下	0.01以下	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	38		塩化物イオン (mg/L)	200以下		12	4.1	2.5	3.0	12	4.0	2.7	3.2	12	4.0	2.8	3.2	
	39	13	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300以下	10以上100以下	12	28	23	25	12	27	23	25	12	28	23	25	
	40	20	蒸発残留物 (mg/L)	500以下	30以上200以下	12	70	49	56	12	58	35	51	12	58	37	51	
	41		陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下		2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	42		ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下		12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	43		2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下		12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	44		非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	45		フェノール類 (mg/L)	0.005以下		2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
	46		有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下		12	0.7	0.3未満	0.3未満	12	0.5	0.3未満	0.3未満	12	0.5	0.3未満	0.3未満	
	47	22	pH値	5.8以上8.6以下	7.5程度	12	7.5	7.2	7.3	12	7.7	7.3	7.5	12	7.6	7.3	7.4	
	48		味	異常でないこと		0					12	異常なし12回			12	異常なし12回		
	49		臭気	異常でないこと		12	無臭12回				12	異常なし12回			12	異常なし12回		
	50		色度 (度)	5以下		12	2.0	0.5未満	0.9	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
	51	21	濁度 (度)	2以下	1以下	12	1.3	0.1未満	0.3	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	

※3 原水での単位:MPN /100ml

※1 水質基準項目番号または独自実施項目番号 ※2 水質管理目標設定項目番号または農業類項目番号

採水場所					木戸浄水場				木戸浄水場				系統 夢前町新庄			
※1	※2	検査項目	基準値	目標値	原水(夢前川伏流水)				浄水				木戸浄水場系統 給水栓水			
					回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物 (mg/L)		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	2	ウラン及びその化合物 (mg/L)		0.002以下(暫定)	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	3	ニッケル及びその化合物 (mg/L)		0.01以下(暫定)	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	4	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		0.004以下	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	5	トルエン (mg/L)		0.4以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		0.08以下	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	7	亜塩素酸 (mg/L)		0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	8	二酸化塩素 (mg/L)		0.6以下	0				0				0			
	9	ジクロロアセトニトリル (mg/L)		0.01以下(暫定)	0				4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	10	抱水クロラール (mg/L)		0.02以下(暫定)	0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	11	農薬類		1以下	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満
	12	残留塩素 (mg/L)		1以下	0				12	0.7	0.5	0.6	12	0.7	0.4	0.5
	15	遊離炭酸 (mg/L)		20以下	4	2.8	1.4	2.1	4	2.0	1.2	1.6	4	2.8	1.1	1.7
	16	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	17	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		3以下	0				4	1.6	1.0	1.4	4	2.6	1.1	1.8
	19	臭気強度(TON)		3以下	0				4	1未満	1未満	1未満	4	1未満	1未満	1未満
	23	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上0付近	0				4	-1.8	-2.0	-1.9	4	-1.8	-1.9	-1.8
	24	従属栄養細菌 (個/ml)		2000以下(暫定)	0				4	95	3	30	4	4	1	2
	25	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		0.1以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
独自実施項目	1	総アルカリ度 (mg/L)			4	24	17	20	4	25	18	21	4	24	18	20
	2	総酸度 (mg/L)			4	3.2	1.6	2.4	4	2.3	1.4	1.9	4	3.2	1.2	2.0
	3	侵食性遊離炭酸 (mg/L)			4	2.7	1.3	2.0	4	1.9	1.1	1.5	4	2.7	1.0	1.6
	4	電気伝導率 (mS/m)			12	8.0	6.5	7.4	12	8.0	6.8	7.4	12	8.0	7.0	7.5
	5	アンモニア態窒素 (mg/L)			12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.04	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	6	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上		0				12	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5
	7	パーフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)			1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
	8	パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) (mg/L)			1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
	9	クリプトスポリジウム (※4)			4	0	0	0	1	0	0	0	0			
	10	ジアルギア (※4)			4	0	0	0	1	0	0	0	0			
	11	嫌気性芽胞菌 (個/10ml)			2	0	0	0	0				0			
	12	放射性セシウム(Cs-134) (Bq/kg)			0				0				0			
	13	放射性セシウム(Cs-137) (Bq/kg)			0				0				0			

※4 原水での単位:個/10L 浄水での単位:個/20L

採水場所					木戸浄水場				木戸浄水場				系統 夢前町新庄			
					原水(夢前川伏流水)				浄水				木戸浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検査項目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	農薬類	1 1,3-ジクロロプロベン(D-D)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		2 2,2-DPA(ダラボン)	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		3 2,4-D(2,4-PA)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		4 EPN	(mg/L)	0.004以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5 MCPA	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		6 アシラム	(mg/L)	0.9以下	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満
		7 アセフエート	(mg/L)	0.006以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		8 アトラジン	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		9 アニロホス	(mg/L)	0.003以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		10 アミトラズ	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		11 アラクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		12 イソキサチオン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		13 イソフェンホス	(mg/L)	0.001以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		14 イソプロカルブ(MIPC)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		15 イソプロチオラン(IPT)	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		16 イプロベンホス(IBP)	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		17 イミノクタジン	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		18 インダメファン	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		19 エスプロカルブ	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		20 エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		21 エトフェンブロックス	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		22 エトリジアゾール(エクロメゾール)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		23 エンドスルファン(ベンゾエビン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		24 オキサジクロモン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		25 オキシン銅(有機銅)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		26 オリサストロピン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27 カズホス	(mg/L)	0.0006以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
		28 カフェンストロール	(mg/L)	0.008以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		29 カルタップ	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		30 カルバリル(NAC)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		31 カルプロバミド	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		32 カルボフラン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		33 キノラミ(ACN)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		34 キャブタン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		35 クミロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		36 グリホサート	(mg/L)	2以下	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		37 グルホシネート	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		38 クロメブロップ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		39 クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)	0.0001以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		40 クロルピリホス	(mg/L)	0.003以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		41 クロトラロニル(TPN)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		42 シアナジン	(mg/L)	0.001以下	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
		43 シアノホス(CYAP)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		44 ジクロン(DCMU)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		45 ジクロベニル(DBN)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		46 ジクロロボス(DDVP)	(mg/L)	0.008以下	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
		47 ジクワット	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		48 ジスルホトン(エチルチオメトン)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		49 ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.005以下	0				0				0			
		50 ジチオビル	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		51 シハロホップブチル	(mg/L)	0.006以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		52 シマジン(CAT)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		53 ジメタメトリン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		54 ジメエート	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		55 シメリン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		56 ダイアジシン	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		57 ダイムロン	(mg/L)	0.8以下	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満
		58 ダノメト、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.01以下 ^{※5}	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		59 チアジニル	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		60 チウラム	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満

※5 メチルイソチオシアネートとして

採水場所					木戸浄水場				木戸浄水場				系統 夢前町新庄			
					原水(夢前川伏流水)				浄水				木戸浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検査項目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	農業類	61 チオジカルブ	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		62 チオファネートメチル	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		63 チオベンカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		64 テフルトロタン	(mg/L)	0.002以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
		65 テルブカルブ(MBPMC)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		66 トリクロビル	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		67 トリクロルホン(DEP)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		68 トリシクランゾール	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		69 トリフルラリン	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
		70 ナプロバミド	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		71 バラコート	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		72 ビベロホス	(mg/L)	0.0009以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		73 ビラクロニル	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		74 ビラゾキシフェン	(mg/L)	0.004以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		75 ビラリネート(ビラ/レート)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		76 ビリダフェンチオン	(mg/L)	0.002以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		77 ビリブチカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		78 ビロキロン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		79 フィアロニル	(mg/L)	0.0005以下	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
		80 フェニトロチオン(MEP)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		81 フェノプカルブ(BPMC)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		82 フェリムゾン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		83 フェンチオン(MPP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		84 フェントエート(PAP)	(mg/L)	0.007以下	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
		85 フェントラザミド	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		86 フサライド	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		87 ブタクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		88 ブタミホス	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		89 ブプロフェジン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		90 フルアジナム	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		91 プレチラクロール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		92 プロシミドン	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		93 プロチオホス	(mg/L)	0.004以下	0				0				0			
		94 プロピコナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		95 プロピザミド	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		96 プロベナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		97 プロモブチド	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		98 ベノミル	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		99 ベンシクロン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		100 ベンゾビシクロン	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		101 ベンゾフェナップ	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		102 ベンタノン	(mg/L)	0.2以下	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		103 ベンディメタリン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		104 ベンフルカルブ	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		105 ベンフルラリン(ベスロジン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		106 ベンフルセート	(mg/L)	0.07以下	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
		107 ホスチアゼート	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		108 マラチオン(マラソン)	(mg/L)	0.7以下	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満
		109 メオプロップ(MCPP)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		110 ノミル	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		111 メタラキシル	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
		112 メチダチオン(DMTP)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		113 メチルダイムロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		114 メトミストロピン	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		115 メトリブジン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		116 メフェナセット	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		117 メブロニル	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		118 モリネート	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

採水場所					置本浄水場				置本浄水場				系統 夢前町置本			
					原水(井戸水)				浄水				置本浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検査項目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
		気温 (℃)			12	29.3	6.0	16.7	12	29.3	6.0	16.7	12	29.8	7.2	17.6
		水温 (℃)			12	20.8	9.9	15.9	12	20.9	12.5	16.6	12	23.8	9.5	17.3
	1	一般細菌 (個/ml)	100以下		12	25	0	5	12	1	0	0	12	2	0	0
	2	大腸菌 (※3)	検出されないこと		12	2	1未満	1未満	12	不検出12回			12	不検出12回		
	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下		4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下		2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.001	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.05以下		4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下		12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下		12	1.5	1.1	1.3	12	1.6	1.0	1.3	12	1.7	0.94	1.3
	12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下		4	0.10	0.08	0.10	4	0.10	0.08	0.09	4	0.10	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.02	0.02未満	0.02未満	4	0.02	0.02未満	0.02未満	4	0.02	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下		4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下		4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04以下		4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下		4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下		0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.003	0.001未満	0.001未満
	24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下		0				4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.002	0.001	0.002
	26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.008	0.001	0.004
	28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下		0				4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.003	0.001未満	0.002
	30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満
	31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下		0				4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	33	26 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下	0.1以下	12	0.04	0.01未満	0.02	12	0.01	0.01未満	0.01未満	12	0.01	0.01未満	0.01未満
	34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下		4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下		4	7.9	6.6	7.4	4	8.3	6.8	7.7	4	9.3	6.8	7.9
	37	14 マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下	0.01以下	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	38	塩化物イオン (mg/L)	200以下		12	15	5.9	8.9	12	15	6.3	9.2	12	15	6.3	8.9
	39	13 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300以下	10以上100以下	12	45	36	41	12	45	35	41	12	45	29	39
	40	20 蒸発残留物 (mg/L)	500以下	30以上200以下	12	100	61	85	12	100	63	86	12	100	64	83
	41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下		2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下		12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下		12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下		2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下		12	0.3	0.3未満	0.3未満	12	0.3	0.3未満	0.3未満	12	0.5	0.3未満	0.3未満
	47	22 pH値	5.8以上8.6以下	7.5程度	12	7.0	6.7	6.8	12	7.5	7.1	7.2	12	7.3	7.0	7.2
	48	味	異常でないこと		0				12	異常なし12回			12	異常なし12回		
	49	臭気	異常でないこと		12	無臭12回			12	異常なし12回			12	異常なし12回		
	50	色度 (度)	5以下		12	0.8	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	21 濁度 (度)	2以下	1以下	12	0.2	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

※3 原水での単位:MPN /100ml

※1 水質基準項目番号または独自実施項目番号 ※2 水質管理目標設定項目番号または農薬類項目番号

採水場所					置本浄水場				置本浄水場				系統 夢前町置本			
※1	※2	検査項目	基準値	目標値	原水(井戸水)				浄水				置本浄水場系統 給水栓水			
					回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目		1 アンチモン及びその化合物 (mg/L)		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		2 ウラン及びその化合物 (mg/L)		0.002以下(暫定)	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		3 ニッケル及びその化合物 (mg/L)		0.01以下(暫定)	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		4 1,2-ジクロロエタン (mg/L)		0.004以下	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		5 トルエン (mg/L)		0.4以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満
		6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		0.08以下	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
		7 亜塩素酸 (mg/L)		0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満
		8 二酸化塩素 (mg/L)		0.6以下	0				0				0			
		9 ジクロロアセトニトリル (mg/L)		0.01以下(暫定)	0				4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		10 抱水クロラール (mg/L)		0.02以下(暫定)	0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		11 農薬類		1以下	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満
		12 残留塩素 (mg/L)		1以下	0				12	0.8	0.4	0.6	12	0.6	0.4	0.5
		15 遊離炭酸 (mg/L)		20以下	4	16	7.9	11	4	6.0	2.1	4.2	4	5.2	2.9	4.1
		16 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
		17 メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		18 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		3以下	0				4	1.7	0.3未満	0.6	4	3.3	0.3未満	1.0
		19 臭気強度(TON)		3以下	0				4	1未満	1未満	1未満	4	1未満	1未満	1未満
		23 腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上0付近	0				4	-1.5	-1.9	-1.6	4	-1.5	-2.0	-1.7
		24 従属栄養細菌 (個/ml)		2000以下(暫定)	0				4	4	0	2	4	4	0	2
		25 1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		0.1以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
独自実施項目	1	総アルカリ度 (mg/L)			4	36	25	31	4	37	26	32	4	37	20	29
	2	総酸度 (mg/L)			4	18	9.0	13	4	6.8	2.4	4.8	4	5.9	3.3	4.6
	3	侵食性遊離炭酸 (mg/L)			4	15	7.5	11	4	5.4	1.9	3.9	4	4.7	2.7	3.7
	4	電気伝導率 (mS/m)			12	14	11	13	12	14	11	13	12	14	11	12
	5	アンモニア態窒素 (mg/L)			12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	6	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上		0				12	0.7	0.4	0.5	12	0.5	0.4	0.5
	7	パーフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)			1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
	8	パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) (mg/L)			1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
	9	クリプトスポリジウム (※4)			4	0	0	0	1	0	0	0	0			
	10	ジアルギア (※4)			4	0	0	0	1	0	0	0	0			
	11	嫌気性芽胞菌 (個/10ml)			2	0	0	0	0				0			
	12	放射性セシウム(Cs-134) (Bq/kg)			0				0				0			
	13	放射性セシウム(Cs-137) (Bq/kg)			0				0				0			

※4 原水での単位:個/10L 浄水での単位:個/20L

採水場所					置本浄水場				置本浄水場				系統 夢前町置本			
					原水(井戸水)				浄水				置本浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検査項目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	農薬類	1 1,3-ジクロロプロベン(D-D)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		2 2,2-DPA(ダラボン)	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		3 2,4-D(2,4-PA)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		4 EPN	(mg/L)	0.004以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5 MCPA	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		6 アシラム	(mg/L)	0.9以下	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満
		7 アセフエート	(mg/L)	0.006以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		8 アトラジン	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		9 アニロホス	(mg/L)	0.003以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		10 アミトラズ	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		11 アラクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		12 イソキサチオン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		13 イソフェンホス	(mg/L)	0.001以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		14 イソプロカルブ(MIPC)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		15 イソプロチオラン(IPT)	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		16 イプロベンホス(IBP)	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		17 イミノクタジン	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		18 インダメファン	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		19 エスプロカルブ	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		20 エディエンホス(エジフェンホス, EDDP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		21 エトフェンブロックス	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		22 エトリジアゾール(エクロメゾール)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		23 エンドスルファン(ベンゾエビン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		24 オキサジクロモン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		25 オキシン銅(有機銅)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		26 オリサストロピン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27 カズホス	(mg/L)	0.0006以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
		28 カフェンストロール	(mg/L)	0.008以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		29 カルタップ	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		30 カルバリル(NAC)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		31 カルプロバミド	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		32 カルボフラン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		33 キノラミ(ACN)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		34 キャブタン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		35 クミロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		36 グリホサート	(mg/L)	2以下	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		37 グルホシネート	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		38 クロメブロップ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		39 クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)	0.0001以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		40 クロルピリホス	(mg/L)	0.003以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		41 クロトラロニル(TPN)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		42 シアナジン	(mg/L)	0.001以下	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
		43 シアノホス(CYAP)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		44 ジクロン(DCMU)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		45 ジクロベニル(DBN)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		46 ジクロロボス(DDVP)	(mg/L)	0.008以下	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
		47 ジクワット	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		48 ジスルホトン(エチルチオメトン)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		49 ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.005以下	0				0				0			
		50 ジチオビル	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		51 シハロホップブチル	(mg/L)	0.006以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		52 シマジン(CAT)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		53 ジメタメトリン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		54 ジメエート	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		55 シメリン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		56 ダイアジシン	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		57 ダイムロン	(mg/L)	0.8以下	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満
		58 ダノメト、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.01以下 ^{※5}	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		59 チアジニル	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		60 チウラム	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満

※5 メチルイソチオシアネートとして

採水場所					置本浄水場				置本浄水場				系統 夢前町置本			
※1	※2	検査項目	基準値	目標値	原水(井戸水)				浄水				置本浄水場系統 給水栓水			
					回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	農業類	61 チオジカルブ	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		62 チオファネートメチル	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		63 チオベンカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		64 テフルトロン	(mg/L)	0.002以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
		65 テルブカルブ(MBPMC)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		66 トリクロビル	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		67 トリクロルホン(DEP)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		68 トリシクザノール	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		69 トリフルラリン	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
		70 ナプロバミド	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		71 バラコート	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		72 ビベロホス	(mg/L)	0.0009以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		73 ビラクロニル	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		74 ビラゾキシフェン	(mg/L)	0.004以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		75 ビラリネート(ビラ/レート)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		76 ビリダフェンチオン	(mg/L)	0.002以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		77 ビリブチカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		78 ビロキロン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		79 フィアロニル	(mg/L)	0.0005以下	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
		80 フェニトロチオン(MEP)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		81 フェノプカルブ(BPMC)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		82 フェリムゾン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		83 フェンチオン(MPP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		84 フェントエート(PAP)	(mg/L)	0.007以下	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
		85 フェントラザミド	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		86 フサライド	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		87 ブタクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		88 ブタミホス	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		89 ブプロフェジン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		90 フルアジナム	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		91 プレチラクロール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		92 プロシミドン	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		93 プロチオホス	(mg/L)	0.004以下	0				0				0			
		94 プロピコナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		95 プロピザミド	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		96 プロベナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		97 プロモブチド	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		98 ベノミル	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		99 ベンシクロン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		100 ベンゾビシクロン	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		101 ベンゾフェナップ	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		102 ベンタノン	(mg/L)	0.2以下	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		103 ベンディメタリン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		104 ベンフルカルブ	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		105 ベンフルラリン(ベスロジン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		106 ベンフルセート	(mg/L)	0.07以下	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
		107 ホスチアゼート	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		108 マラチオン(マラソン)	(mg/L)	0.7以下	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満
		109 メロブロップ(MCPP)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		110 ノミル	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		111 メタラキシル	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
		112 メチダチオン(DMTP)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		113 メチルダイムロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		114 メトミストロピン	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		115 メトリブジン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		116 メフェナセット	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		117 メブロニル	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		118 モリネート	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

採水場所						塚本浄水場				系統 夢前町塚本			
						原水(井戸水)				塚本浄水場系統 給水栓水			
	※1	※2	検査項目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
			気温 (℃)			12	34.3	6.7	17.9	12	34.3	6.7	17.9
			水温 (℃)			12	23.5	12.6	17.6	12	24.2	12.1	17.6
水質基準項目	1		一般細菌 (個/ml)	100以下		12	370	1	100	12	1	0	0
	2		大腸菌 (※3)	検出されないこと		12	23	1未満	2	12	不検出12回		
	3		カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下		4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4		水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下		2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5		セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6		鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7		ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.002	0.001	0.001	4	0.001	0.001	0.001
	8		六価クロム化合物 (mg/L)	0.05以下		4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	9		亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下		12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10		シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下		12	2.3	0.97	1.4	12	2.1	1.0	1.4
	12		フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下		4	0.30	0.22	0.26	4	0.30	0.21	0.26
	13		ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.15	0.06	0.10	4	0.14	0.06	0.09
	14		四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下		4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15		1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下		4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04以下		4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17		ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18		テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19		トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20		ベンゼン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21		塩素酸 (mg/L)	0.6以下		4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	22		クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下		0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23		クロロホルム (mg/L)	0.06以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.002	0.001未満	0.001未満
	24		ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下		0				4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	25		ジブromクロロメタン (mg/L)	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.003	0.001	0.002
	26		臭素酸 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27		総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.008	0.002	0.005
	28		トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下		0				4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	29		ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.003	0.001未満	0.002
	30		ブロモホルム (mg/L)	0.09以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満
	31		ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下		0				4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32		亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	33	26	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下	0.1以下	12	0.13	0.01未満	0.02	12	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	34		鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下		4	0.07	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35		銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	36		ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下		4	20	12	15	4	20	13	16
	37	14	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下	0.01以下	12	0.005	0.001未満	0.002	12	0.003	0.001未満	0.001未満
	38		塩化物イオン (mg/L)	200以下		12	34	9.5	19	12	34	10	18
	39	13	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300以下	10以上100以下	12	80	50	66	12	80	51	66
	40	20	蒸発残留物 (mg/L)	500以下	30以上200以下	12	170	110	140	12	170	110	140
	41		陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下		2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42		ジオスミン (mg/L)	0.00001以下		12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43		2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下		12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44		非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	45		フェノール類 (mg/L)	0.005以下		2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46		有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下		12	0.7	0.3未満	0.4	12	0.6	0.3未満	0.3
	47	22	pH値	5.8以上8.6以下	7.5程度	12	7.1	6.6	6.8	12	7.4	6.8	7.0
	48		味	異常でないこと		0				12	異常なし12回		
	49		臭気	異常でないこと		12	無臭12回			12	異常なし12回		
	50		色度 (度)	5以下		12	6.1	0.5未満	1.2	12	0.6	0.5未満	0.5未満
	51	21	濁度 (度)	2以下	1以下	12	1.3	0.1未満	0.2	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

※3 原水での単位:MPN /100ml

※1 水質基準項目番号または独自実施項目番号 ※2 水質管理目標設定項目番号または農薬類項目番号

採水場所					塚本浄水場				系統 夢前町塚本			
※1	※2	検査項目	基準値	目標値	原水(井戸水)				塚本浄水場系統 給水栓水			
					回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物 (mg/L)		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	2	ウラン及びその化合物 (mg/L)		0.002以下(暫定)	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	3	ニッケル及びその化合物 (mg/L)		0.01以下(暫定)	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	4	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		0.004以下	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	5	トルエン (mg/L)		0.4以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		0.08以下	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	7	亜塩素酸 (mg/L)		0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	8	二酸化塩素 (mg/L)		0.6以下	0				0			
	9	ジクロロアセトニトリル (mg/L)		0.01以下(暫定)	0				4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	10	抱水クロラール (mg/L)		0.02以下(暫定)	0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	11	農薬類		1以下	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満
	12	残留塩素 (mg/L)		1以下	0				12	0.7	0.5	0.6
	15	遊離炭酸 (mg/L)		20以下	4	31	12	20	4	20	7.0	12
	16	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	17	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		3以下	0				4	2.5	0.3未満	1.1
	19	臭気強度(TON)		3以下	0				4	1未満	1未満	1未満
	23	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上0付近	0				4	-1.1	-1.6	-1.4
	24	従属栄養細菌 (個/ml)		2000以下(暫定)	0				4	20	8	15
	25	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		0.1以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
独自実施項目	1	総アルカリ度 (mg/L)			4	60	38	52	4	61	39	54
	2	総酸度 (mg/L)			4	36	14	23	4	22	8.0	13
	3	侵食性遊離炭酸 (mg/L)			4	28	11	18	4	18	5.8	11
	4	電気伝導率 (mS/m)			12	26	17	21	12	26	17	21
	5	アンモニア態窒素 (mg/L)			12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	6	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上		0				12	0.7	0.5	0.5
	7	パーフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)			1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
	8	パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) (mg/L)			1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
	9	クリプトスボリジウム (※4)			1	0	0	0	1	0	0	0
	10	ジアルジア (※4)			1	0	0	0	1	0	0	0
	11	嫌気性芽胞菌 (個/10ml)			2	0	0	0	0			
	12	放射性セシウム(Cs-134) (Bq/kg)			0				0			
	13	放射性セシウム(Cs-137) (Bq/kg)			0				0			

※4 原水での単位:個/10L 浄水での単位:個/20L

採水場所					塚本浄水場				系統 夢前町塚本			
					原水(井戸水)				塚本浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検査項目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	農業類	1 1,3-ジクロロプロベン(D-D)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		2 2,2-DPA(ダラボン)	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		3 2,4-D(2,4-PA)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		4 EPN	(mg/L)	0.004以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5 MCPA	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		6 アシユラム	(mg/L)	0.9以下	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満
		7 アセフェート	(mg/L)	0.006以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		8 アトラジン	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		9 アニロホス	(mg/L)	0.003以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		10 アミトラズ	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		11 アラクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		12 イノキサチオン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		13 イソフェンホス	(mg/L)	0.001以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		14 イソプロカルブ(MIPC)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		15 イソプロチオラン(IPT)	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		16 イソベンホス(IBP)	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		17 イミノクダジン	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		18 インダノファン	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		19 エスプロカルブ	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		20 エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		21 エトフェンロックス	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		22 エトリジアゾール(エクロメゾール)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		23 エンドスルファン(ベンゾエビン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		24 オキサジクロメホン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		25 オキシン銅(有機銅)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		26 オリサストロビン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27 カズサホス	(mg/L)	0.0006以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
		28 カフェンストロール	(mg/L)	0.008以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		29 カルタップ	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		30 カルバリル(NAC)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		31 カルプロバミド	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		32 カルボフラン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		33 キノラミ(ACN)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		34 キャプタン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		35 クミロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		36 グリホサート	(mg/L)	2以下	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		37 グルホシネート	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		38 クロメブロップ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		39 クロニトロフェン(CNP)	(mg/L)	0.0001以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		40 クロピリホス	(mg/L)	0.003以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		41 クロタクロニル(TPN)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		42 シアナジン	(mg/L)	0.001以下	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
		43 シアノホス(CYAP)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		44 ジクロン(DCMU)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		45 ジクロベニル(DBN)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		46 ジクロボス(DDVP)	(mg/L)	0.008以下	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
		47 ジクワット	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		48 ジスルホトン(エチルチオメトン)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		49 ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.005以下	0				0			
		50 ジチオビル	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		51 シハロホップブチル	(mg/L)	0.006以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		52 シマジン(CAT)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		53 ジメタメトリン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		54 ジメエート	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		55 シメリン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		56 ダイアジン	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		57 ダイムロン	(mg/L)	0.8以下	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満
		58 ダノメト、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.01以下 ^{※5}	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		59 チアジニル	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		60 チウラム	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満

※5 メチルイソチオシアネートとして

採水場所					塚本浄水場				系統 夢前町塚本			
					原水(井戸水)				塚本浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検査項目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	農業類	61 チオジカルブ	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		62 チオファネートメチル	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		63 チオベンシカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		64 テフルトリオン	(mg/L)	0.002以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
		65 テルブカルブ(MBPMC)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		66 トリクロビル	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		67 トリクロルホン(DEP)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		68 トリシクランゾール	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		69 トリフルラリン	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
		70 ナプロバミド	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		71 パラコート	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		72 ビベロホス	(mg/L)	0.0009以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		73 ビラクロニル	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		74 ビラゾキシフェン	(mg/L)	0.004以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		75 ビラゾニート(ビラノレート)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		76 ビリダフェンチオン	(mg/L)	0.002以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		77 ビリブチカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		78 ビロキロン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		79 フィプロニル	(mg/L)	0.0005以下	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
		80 フェニトロチオン(MEP)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		81 フェノカルブ(BPMC)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		82 フェリムゾン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		83 フェンチオン(MPP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		84 フェントエート(PAP)	(mg/L)	0.007以下	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
		85 フェントラザミド	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		86 フサライド	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		87 フタクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		88 ブタミホス	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		89 ブプロフェジン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		90 フルアジナム	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		91 プレチラクロール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		92 プロシミドン	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		93 プロチオホス	(mg/L)	0.004以下	0				0			
		94 プロピコナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		95 プロピザミド	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		96 プロベナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		97 プロモブチド	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		98 ベノミル	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		99 ベンシクロン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		100 ベンゾピシクロン	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		101 ベンゾフェナツブ	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		102 ベンタニン	(mg/L)	0.2以下	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		103 ベンディメタリン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		104 ベンフルカルブ	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		105 ベンフルラリン(ベスロジン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		106 ベンフルセート	(mg/L)	0.07以下	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
		107 ホスチアゼート	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		108 マラチオン(マラソン)	(mg/L)	0.7以下	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満
		109 メコプロップ(MCPP)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		110 ノミル	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		111 メタラキシル	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
		112 メチダチオン(DMTP)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		113 メチルダイムロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		114 メトミストロビン	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		115 メトリブジン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		116 メフェナセート	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		117 メブロニル	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		118 モリネート	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

採水場所					岡浄水場				岡浄水場				系統 夢前町又坂			
※1	※2	検査項目	基準値	目標値	原水(井戸水)				浄水				岡浄水場系統 給水栓水			
					回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
		気温	(℃)		12	33.0	2.9	17.1	12	33.0	2.9	17.1	12	28.6	3.7	15.3
		水温	(℃)		12	21.4	14.1	18.0	12	22.8	14.6	18.6	12	25.6	9.9	17.7
水質基準項目	1	一般細菌	(個/ml)	100以下	12	250	1	37	12	1	0	0	12	1	0	0
	2	大腸菌	(※3)	検出されないこと	12	22	1未満	5	12	不検出12回			12	不検出12回		
	3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003以下	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01以下	4	0.002	0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.002	4	0.001	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.05以下	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04以下	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10以下	12	4.5	2.1	3.3	12	4.6	2.0	3.3	12	2.4	0.91	1.7
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8以下	4	0.10	0.08	0.09	4	0.10	0.08	0.09	4	0.09	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0以下	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002以下	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05以下	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04以下	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	(mg/L)	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	(mg/L)	0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02以下	0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム	(mg/L)	0.06以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.009	0.003	0.006
	24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03以下	0				4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.004	0.003未満	0.003未満
	25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.002	0.001	0.002
	26	臭素酸	(mg/L)	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.016	0.006	0.011
	28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03以下	0				4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.004	0.003未満	0.003未満
	29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.005	0.002	0.003
	30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08以下	0				4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0以下	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	33	26 アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2以下	12	0.02	0.01未満	0.01未満	12	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	0.03	0.01未満	0.01未満
	34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0以下	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200以下	4	6.8	6.1	6.4	4	7.1	6.4	6.7	4	9.1	7.4	7.9
	37	14 マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05以下	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	38	塩化物イオン	(mg/L)	200以下	12	8.2	4.5	5.9	12	8.4	4.7	6.1	12	14	7.8	9.7
	39	13 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300以下	12	55	40	46	12	55	41	46	12	43	27	36
	40	20 蒸発残留物	(mg/L)	500以下	12	120	84	98	12	120	86	100	12	100	65	85
	41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2以下	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001以下	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001以下	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	45	フェノール類	(mg/L)	0.005以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3以下	12	0.4	0.3未満	0.3未満	12	0.4	0.3未満	0.3未満	12	0.6	0.3未満	0.4
	47	22 pH値		5.8以上8.6以下	12	7.0	6.8	6.9	12	7.1	6.8	6.9	12	7.3	6.9	7.1
	48	味		異常でないこと	0				12	異常なし12回			12	異常なし12回		
	49	臭気		異常でないこと	12	無臭12回			12	異常なし12回			12	異常なし12回		
	50	色度	(度)	5以下	12	1.0	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	21 濁度	(度)	2以下	12	0.3	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

※3 原水での単位:MPN /100ml

※1 水質基準項目番号または独自実施項目番号 ※2 水質管理目標設定項目番号または農業類項目番号

採水場所					岡浄水場				岡浄水場				系統 夢前町又坂			
※1	※2	検査項目	基準値	目標値	原水(井戸水)				浄水				岡浄水場系統 給水栓水			
					回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目		1 アンチモン及びその化合物 (mg/L)		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		2 ウラン及びその化合物 (mg/L)		0.002以下(暫定)	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		3 ニッケル及びその化合物 (mg/L)		0.01以下(暫定)	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		4 1,2-ジクロロエタン (mg/L)		0.004以下	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		5 トルエン (mg/L)		0.4以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満
		6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		0.08以下	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
		7 亜塩素酸 (mg/L)		0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満
		8 二酸化塩素 (mg/L)		0.6以下	0				0				0			
		9 ジクロロアセトニトリル (mg/L)		0.01以下(暫定)	0				4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満
		10 抱水クロラール (mg/L)		0.02以下(暫定)	0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.004	0.002未満	0.002未満
		11 農薬類		1以下	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満
		12 残留塩素 (mg/L)		1以下	0				12	0.5	0.4	0.5	12	0.7	0.4	0.6
		15 遊離炭酸 (mg/L)		20以下	4	14	8.4	11	4	11	6.9	9.3	4	5.5	2.6	4.7
		16 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
		17 メチルtert-ブチルエーテル (mg/L)		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		18 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		3以下	0				4	2.8	0.3未満	0.9	4	4.5	0.3未満	1.6
		19 臭気強度(TON)		3以下	0				4	1未満	1未満	1未満	4	1未満	1未満	1未満
		23 腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上0付近	0				4	-1.8	-2.1	-1.9	4	-1.8	-2.1	-2.0
		24 従属栄養細菌 (個/ml)		2000以下(暫定)	0				4	4	2	3	4	2	0	1
		25 1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		0.1以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
独自実施項目	1	総アルカリ度 (mg/L)			4	35	26	30	4	35	24	30	4	27	19	23
	2	総酸度 (mg/L)			4	16	9.5	13	4	13	7.8	11	4	6.3	2.8	5.3
	3	侵食性遊離炭酸 (mg/L)			4	13	7.9	11	4	11	6.5	8.9	4	5.1	2.4	4.4
	4	電気伝導率 (mS/m)			12	16	12	14	12	16	12	14	12	14	11	12
	5	アンモニア態窒素 (mg/L)			12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	6	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上		0				12	0.5	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5
	7	パーフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)			1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
	8	パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) (mg/L)			1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
	9	クリプトスポリジウム (※4)			1	0	0	0	1	0	0	0	0			
	10	ジアルギア (※4)			1	0	0	0	1	0	0	0	0			
	11	嫌気性芽胞菌 (個/10ml)			2	0	0	0	0				0			
	12	放射性セシウム(Cs-134) (Bq/kg)			0				0				0			
	13	放射性セシウム(Cs-137) (Bq/kg)			0				0				0			

※4 原水での単位:個/10L 浄水での単位:個/20L

採水場所					岡浄水場				岡浄水場				系統 夢前町又坂			
					原水(井戸水)				浄水				岡浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検査項目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	農薬類	1 1,3-ジクロロプロベン(D-D)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		2 2,2-DPA(ダラボン)	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		3 2,4-D(2,4-PA)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		4 EPN	(mg/L)	0.004以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5 MCPA	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		6 アシラム	(mg/L)	0.9以下	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満
		7 アセフェート	(mg/L)	0.006以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		8 アトラジン	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		9 アニロホス	(mg/L)	0.003以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		10 アミトラズ	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		11 アラクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		12 イソキサチオン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		13 イソフェンホス	(mg/L)	0.001以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		14 イソプロカルブ(MIPC)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		15 イソプロチオラン(IPT)	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		16 イプロベンホス(IBP)	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		17 イミノクタジン	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		18 インダメファン	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		19 エスプロカルブ	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		20 エディエンホス(エジフェンホス, EDDP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		21 エトフェンブロックス	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		22 エトリジアゾール(エクロメゾール)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		23 エンドスルファン(ベンゾエビン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		24 オキサジクロモン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		25 オキシン銅(有機銅)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		26 オリサストロピン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27 カズホス	(mg/L)	0.0006以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
		28 カフェンストロール	(mg/L)	0.008以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		29 カルタップ	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		30 カルバリル(NAC)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		31 カルプロバミド	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		32 カルボフラン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		33 キノラミ(ACN)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		34 キャブタン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		35 クミロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		36 グリホサート	(mg/L)	2以下	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		37 グルホシネート	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		38 クロメブロップ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		39 クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)	0.0001以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		40 クロルピリホス	(mg/L)	0.003以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		41 クロトラロニル(TPN)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		42 シアナジン	(mg/L)	0.001以下	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
		43 シアノホス(CYAP)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		44 ジクロン(DCMU)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		45 ジクロベニル(DBN)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		46 ジクロロボス(DDVP)	(mg/L)	0.008以下	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
		47 ジクワット	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		48 ジスルホトン(エチルチオメトン)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		49 ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.005以下	0				0				0			
		50 ジチオビル	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		51 シハロホップブチル	(mg/L)	0.006以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		52 シマジン(CAT)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		53 ジメタメトリン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		54 ジメエート	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		55 シメリン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		56 ダイアジシン	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		57 ダイムロン	(mg/L)	0.8以下	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満
		58 ダノメト、メタム(カーバム)及びメチルイソチシアネート	(mg/L)	0.01以下 ^{※5}	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		59 チアジニル	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		60 チウラム	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満

※5 メチルイソチシアネートとして

採水場所					岡浄水場				岡浄水場				系統 夢前町又坂			
※1	※2	検査項目	基準値	目標値	原水(井戸水)				浄水				岡浄水場系統 給水栓水			
					回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	農 業 類	61 チオジカルブ	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		62 チオファネートメチル	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		63 チオベンカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		64 テフルトロタン	(mg/L)	0.002以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
		65 テルブカルブ(MBPMC)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		66 トリクロビル	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		67 トリクロルホン(DEP)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		68 トリシクランゾール	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		69 トリフルラリン	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
		70 ナプロバミド	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		71 バラコート	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		72 ビベロホス	(mg/L)	0.0009以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		73 ビラクロニル	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		74 ビラゾキシフェン	(mg/L)	0.004以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		75 ビラリネット(ビラ/レート)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		76 ビリダフェンチオン	(mg/L)	0.002以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		77 ビリブチカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		78 ビロキロン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		79 フィアロニル	(mg/L)	0.0005以下	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
		80 フェニトロチオン(MEP)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		81 フェノプカルブ(BPMC)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		82 フェリムゾン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		83 フェンチオン(MPP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		84 フェントエート(PAP)	(mg/L)	0.007以下	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
		85 フェントラザミド	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		86 フサライド	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		87 ブタクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		88 ブタミホス	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		89 ブプロフェジン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		90 フルアジナム	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		91 プレチラクロール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		92 プロシミドン	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		93 プロチオホス	(mg/L)	0.004以下	0				0				0			
		94 プロピコナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		95 プロピザミド	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		96 プロベナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		97 プロモブチド	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		98 ベノミル	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		99 ベンシクロン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		100 ベンゾピシクロン	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		101 ベンゾフェナップ	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		102 ベンタニン	(mg/L)	0.2以下	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		103 ベンディメタリン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		104 ベンフルカルブ	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		105 ベンフルラリン(ベスロジン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		106 ベンフルセート	(mg/L)	0.07以下	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
		107 ホスチアゼート	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		108 マラチオン(マラソン)	(mg/L)	0.7以下	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満
		109 メオプロップ(MCPP)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		110 ノミル	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		111 メタラキシル	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
		112 メチダチオン(DMTP)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		113 メチルダイムロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		114 メトミストロビン	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		115 メトリブジン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		116 メフェナセット	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		117 メブロニル	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		118 モリネート	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

採水場所						立船野浄水場				系統 夢前町山之内甲				
						原水(表流水)				立船野浄水場系統 給水栓水				
	※1	※2	検 査 項 目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	
			気温 (℃)			12	27.6	2.2	13.6	12	27.6	2.2	13.6	
			水温 (℃)			12	19.9	4.8	11.8	12	20.6	4.8	12.3	
水質基準項目	1		一般細菌 (個/ml)	100以下		12	34	3	14	12	0	0	0	
	2		大腸菌 (※3)	検出されないこと		12	21	1未満	8	12	不検出12回			
	3		カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下		4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
	4		水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下		2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
	5		セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	6		鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	7		ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	8		六価クロム化合物 (mg/L)	0.05以下		4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
	9		亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下		12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	10		シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下		12	0.94	0.38	0.60	12	0.88	0.39	0.62	
	12		フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下		4	0.11	0.09	0.10	4	0.11	0.09	0.10	
	13		ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	14		四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下		4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	15		1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下		4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04以下		4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	17		ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	18		テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	19		トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	20		ベンゼン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	21		塩素酸 (mg/L)	0.6以下		4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
	22		クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下		0					4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23		クロロホルム (mg/L)	0.06以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.008	0.001	0.005	
	24		ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下		0					4	0.009	0.003未満	0.005
	25		ジブromクロロメタン (mg/L)	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	26		臭素酸 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	27		総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.011	0.002	0.007	
	28		トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下		0					4	0.009	0.003未満	0.005
	29		ブromジクロロメタン (mg/L)	0.03以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.003	0.001	0.002	
	30		ブromホルム (mg/L)	0.09以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	31		ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下		0					4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32		亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	33	27	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下	0.1以下	12	0.04	0.01未満	0.02	12	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	34		鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下		4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
	35		銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	36		ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下		4	5.1	4.2	4.5	4	5.4	4.5	4.8	
	37	15	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下	0.01以下	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	38		塩化物イオン (mg/L)	200以下		12	3.0	2.6	2.7	12	3.2	2.7	2.9	
	39	14	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300以下	10以上100以下	12	23	10	15	12	17	11	14	
	40	21	蒸発残留物 (mg/L)	500以下	30以上200以下	12	60	34	45	12	53	37	45	
	41		陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下		2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	42		ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下		12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	43		2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下		12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	44		非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	45		フェノール類 (mg/L)	0.005以下		2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
	46		有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下		12	0.8	0.3未満	0.3	12	0.8	0.3未満	0.4	
	47	23	pH値	5.8以上8.6以下	7.5程度	12	7.2	6.8	7.0	12	7.3	6.9	7.0	
	48		味	異常でないこと		0					12	異常なし12回		
	49		臭気	異常でないこと		12	無臭12回			12	異常なし12回			
	50		色度 (度)	5以下		12	2.1	0.6	1.3	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
	51	22	濁度 (度)	2以下	1以下	12	1.3	0.1未満	0.3	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	

※3 原水での単位:MPN /100ml

採水場所					立船野浄水場 原水(表流水)				系統 夢前町山之内甲 立船野浄水場系統 給水栓水					
	※1	※2	検査項目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	
水質管理目標設定項目		1	アンチモン及びその化合物 (mg/L)		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		2	ウラン及びその化合物 (mg/L)		0.002以下(暫定)	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
		3	ニッケル及びその化合物 (mg/L)		0.01以下(暫定)	4	0.002	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		4	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		0.004以下	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	
		5	トルエン (mg/L)		0.4以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	
		6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		0.08以下	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
		7	亜塩素酸 (mg/L)		0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
		8	二酸化塩素 (mg/L)		0.6以下	0				0				
		9	ジクロロアセトニトリル (mg/L)		0.01以下(暫定)	0				4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		10	抱水クロラール (mg/L)		0.02以下(暫定)	0				4	0.002	0.002未満	0.002未満	
		11	農薬類		1以下	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	
		12	残留塩素 (mg/L)		1以下	0				12	0.7	0.5	0.6	
		15	遊離炭酸 (mg/L)		20以下	4	2.9	1.6	2.3	4	2.4	1.3	1.9	
		16	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
		17	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		3以下	0				4	3.8	2.0	2.9	
		19	臭気強度(TON)		3以下	0				4	1未満	1未満	1未満	
		23	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上0付近	0				4	-2.7	-3.1	-2.9	
		24	従属栄養細菌 (個/ml)		2000以下(暫定)	0				4	1	0	0	
		25	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		0.1以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	独自実施項目	1		総アルカリ度 (mg/L)			4	13	7.2	9.6	4	13	7.7	9
		2		総酸度 (mg/L)			4	3.3	1.8	2.6	4	2.7	1.5	2.1
		3		侵食性遊離炭酸 (mg/L)			4	2.9	1.6	2.3	4	2.4	1.3	1.9
		4		電気伝導率 (mS/m)			12	6.5	4.2	5.7	12	6.6	4.7	5.8
		5		アンモニア態窒素 (mg/L)			12	0.02	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満
6			遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上		0				12	0.7	0.4	0.5	
7			パーフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)			1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
8			パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) (mg/L)			1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
9			クリプトスボリジウム (※4)			1	0	0	0	1	0	0	0	
10			ジアルジア (※4)			1	0	0	0	1	0	0	0	
11			嫌気性芽胞菌 (個/10ml)			2	0	0	0	0				
12			放射性セシウム(Cs-134) (Bq/kg)			0				0				
13			放射性セシウム(Cs-137) (Bq/kg)			0				0				

※4 原水での単位:個/10L 浄水での単位:個/20L

採 水 場 所					立船野浄水場				系統 夢前町山之内甲			
					原水(表流水)				立船野浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検 査 項 目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	農 薬 類	1 1,3-ジクロロプロベン(D-D)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		2 2,2-DPA(ダラボン)	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		3 2,4-D(2,4-PA)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		4 EPN	(mg/L)	0.004以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5 MCPA	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		6 アシラム	(mg/L)	0.9以下	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満
		7 アセフェート	(mg/L)	0.006以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		8 アトラジン	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		9 アニロホス	(mg/L)	0.003以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		10 アミトラズ	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		11 アラクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		12 イソキサチオン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		13 インフェンホス	(mg/L)	0.001以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		14 イソプロカルブ(MIPC)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		15 イソプロチオラン(IPT)	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		16 イソベンホス(IBP)	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		17 イミノクタジン	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		18 インダノファン	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		19 エスプロカルブ	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		20 エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		21 エトフェンロックス	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		22 エトリジアゾール(エクロメゾール)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		23 エンドスルファン(ベンゾエビン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		24 オキサジクロメホン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		25 オキシン銅(有機銅)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		26 オリサストロビン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27 カズサホス	(mg/L)	0.0006以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
		28 カフエンストロール	(mg/L)	0.008以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		29 カルタップ	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		30 カルバリル(NAC)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		31 カルプロバミド	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		32 カルボフラン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		33 キノクラミ(ACN)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		34 キャブタン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		35 クミロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		36 グリホサート	(mg/L)	2以下	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		37 グルホシネート	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		38 クロメブロップ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		39 クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)	0.0001以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		40 クロルピリホス	(mg/L)	0.003以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		41 クロタクロニル(TPN)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		42 シアナジン	(mg/L)	0.001以下	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
		43 シアノホス(CYAP)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		44 ジウロン(DCMU)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		45 ジクロベニル(DBN)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		46 ジクロボス(DDVP)	(mg/L)	0.008以下	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
		47 ジクワット	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		48 ジスルホトン(エチルチオメトン)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		49 ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.005以下	0				0			
		50 ジチオピル	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		51 シハロホップチル	(mg/L)	0.006以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		52 シマジン(CAT)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		53 ジメタメトリン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		54 ジメエート	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		55 シメトリン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		56 ダイアジノン	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		57 ダイムロン	(mg/L)	0.8以下	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満
		58 ダノメト、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.01以下※5	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		59 チアジニル	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		60 チウラム	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満

※5 メチルイソチオシアネートとして

採 水 場 所					立船野浄水場				系統 夢前町山之内甲			
					原水(表流水)				立船野浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検 査 項 目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	農 業 類	61 チオジカルブ	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		62 チオファネートメチル	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		63 チオベンカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		64 テフリルトリオン	(mg/L)	0.002以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
		65 テルブカルブ(MBPMC)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		66 トリクロピル	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		67 トリクロロホン(DEP)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		68 トリシランゾール	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		69 トリフルラリン	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
		70 ナプロバミド	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		71 パラコート	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		72 ビベロホス	(mg/L)	0.0009以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		73 ビラクロニル	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		74 ビラノキシフェン	(mg/L)	0.004以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		75 ビラノレート(ビラノレート)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		76 ビリダフェンチオン	(mg/L)	0.002以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		77 ビリブチカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		78 ビロキロン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		79 ファイロニル	(mg/L)	0.0005以下	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
		80 フェニトロチオン(MEP)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		81 フェノカルブ(BPMC)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		82 フェリムゾン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		83 フェンチオン(MPP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		84 フェントエート(PAP)	(mg/L)	0.007以下	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
		85 フェントラザミド	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		86 フサライド	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		87 ブタクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		88 ブタミホス	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		89 ブプロフェジン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		90 フルアジナム	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		91 プレチラクロール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		92 プロシミドン	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		93 プロチオホス	(mg/L)	0.004以下	0				0			
		94 プロピコナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		95 プロピザミド	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		96 プロベナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		97 プロモプチド	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		98 ベノミル	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		99 ベンシクロン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		100 ベンゾピシクロン	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		101 ベンゾフェナップ	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		102 ベンタニン	(mg/L)	0.2以下	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		103 ベンディメタリン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		104 ベンフルカルブ	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		105 ベンフルラリン(ベスロジン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		106 ベンフレセート	(mg/L)	0.07以下	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
		107 ホスチアゼート	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		108 マラチオン(マラソン)	(mg/L)	0.7以下	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満
		109 メロブロップ(MCPP)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		110 メノミル	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		111 メタラキシル	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
		112 メチダチオン(DMTP)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		113 メチルダイムロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		114 メトミストロピン	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		115 メトリブジン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		116 メフェナセート	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		117 メブロニル	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		118 モリネート	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

採 水 場 所					我孫子浄水場				系統 夢前町山之内乙			
					原水(表流水)				我孫子浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検 査 項 目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
		気温 (℃)			12	25.5	2.2	14.1	12	25.5	2.2	14.1
		水温 (℃)			12	20.1	3.7	11.5	12	21.3	4.0	12.4
	1	一般細菌 (個/ml)	100以下		12	58	5	16	12	1	0	0
	2	大腸菌 (※3)	検出されないこと		12	19	1未満	6	12	不検出12回		
	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下		4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下		2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.002	0.002	0.002	4	0.002	0.002	0.002
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.05以下		4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下		12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下		12	0.77	0.54	0.68	12	0.78	0.59	0.68
	12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下		4	0.08未満	0.08未満	0.08未満	4	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下		4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下		4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04以下		4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下		4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下		0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.006	0.001	0.004
	24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下		0				4	0.006	0.003未満	0.003
	25	ジブromクロロメタン (mg/L)	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.008	0.001	0.005
	28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下		0				4	0.005	0.003未満	0.003未満
	29	ブromジクロロメタン (mg/L)	0.03以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.002	0.001未満	0.001
	30	ブromホルム (mg/L)	0.09以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下		0				4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	33	27 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下	0.1以下	12	0.02	0.01未満	0.01	12	0.01	0.01未満	0.01未満
	34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下		4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下		4	3.6	3.3	3.5	4	3.9	3.5	3.7
	37	15 マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下	0.01以下	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	38	塩化物イオン (mg/L)	200以下		12	3.1	2.6	2.8	12	3.4	2.8	2.9
	39	14 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300以下	10以上100以下	12	50	32	44	12	51	34	44
	40	21 蒸発残留物 (mg/L)	500以下	30以上200以下	12	79	58	69	12	80	60	70
	41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下		2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下		12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下		12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下		2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下		12	0.5	0.3未満	0.3未満	12	0.7	0.3未満	0.3未満
	47	23 pH値	5.8以上8.6以下	7.5程度	12	7.9	7.5	7.6	12	7.8	7.6	7.7
	48	味	異常でないこと		0				12	異常なし12回		
	49	臭気	異常でないこと		12	無臭12回			12	異常なし12回		
	50	色度 (度)	5以下		12	1.8	0.5未満	1.1	12	0.6	0.5未満	0.5未満
	51	22 濁度 (度)	2以下	1以下	12	0.4	0.1未満	0.1	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

※3 原水での単位:MPN /100ml

採 水 場 所					我孫子浄水場				系統 夢前町山之内乙			
※1	※2	検 査 項 目	基準値	目標値	原水(表流水)				我孫子浄水場系統 給水栓水			
					回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物 (mg/L)		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	2	ウラン及びその化合物 (mg/L)		0.002以下(暫定)	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	3	ニッケル及びその化合物 (mg/L)		0.01以下(暫定)	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	4	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		0.004以下	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	5	トルエン (mg/L)		0.4以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		0.08以下	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	7	亜塩素酸 (mg/L)		0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	8	二酸化塩素 (mg/L)		0.6以下	0				0			
	9	ジクロロアセトニトリル (mg/L)		0.01以下(暫定)	0				4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	10	抱水クロラール (mg/L)		0.02以下(暫定)	0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	11	農薬類		1以下	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満
	12	残留塩素 (mg/L)		1以下	0				12	0.6	0.5	0.5
	15	遊離炭酸 (mg/L)		20以下	4	2.3	0.9	1.6	4	1.9	0.9	1.5
	16	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	17	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		3以下	0				4	4.0	1.0	2.6
	19	臭気強度(TON)		3以下	0				4	1未満	1未満	1未満
	23	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上0付近	0				4	-1.1	-1.4	-1.2
	24	従属栄養細菌 (個/ml)		2000以下(暫定)	0				4	7	0	2
	25	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		0.1以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
独自実施項目	1	総アルカリ度 (mg/L)			4	42	31	35	4	43	27	34
	2	総酸度 (mg/L)			4	2.6	1.0	1.9	4	2.2	1.0	1.7
	3	侵食性遊離炭酸 (mg/L)			4	2.0	0.5未満	1.2	4	1.7	0.5未満	1.1
	4	電気伝導率 (mS/m)			12	12	8.1	11	12	12	8.5	11
	5	アンモニア態窒素 (mg/L)			12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	6	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上		0				12	0.6	0.4	0.5
	7	パーフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)			1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
	8	パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) (mg/L)			1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
	9	クリプトスボリジウム (※4)			4	0	0	0	1	0	0	0
	10	ジアルジア (※4)			4	0	0	0	1	0	0	0
	11	嫌気性芽胞菌 (個/10ml)			12	1	0	0	0			
	12	放射性セシウム(Cs-134) (Bq/kg)			0				0			
	13	放射性セシウム(Cs-137) (Bq/kg)			0				0			

※4 原水での単位:個/10L 浄水での単位:個/20L

採 水 場 所					我孫子浄水場				系統 夢前町山之内乙			
					原水(表流水)				我孫子浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検 査 項 目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	農 薬 類	1 1,3-ジクロロプロベン(D-D)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		2 2,2-DPA(ダラボン)	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		3 2,4-D(2,4-PA)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		4 EPN	(mg/L)	0.004以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5 MCPA	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		6 アシラム	(mg/L)	0.9以下	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満
		7 アセフェート	(mg/L)	0.006以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		8 アトラジン	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		9 アニロホス	(mg/L)	0.003以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		10 アミトラズ	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		11 アラクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		12 イソキサチオン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		13 インフェンホス	(mg/L)	0.001以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		14 イソプロカルブ(MIPC)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		15 イソプロチオラン(IPT)	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		16 イソペンホス(IBP)	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		17 イミノクタジン	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		18 インダノファン	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		19 エスプロカルブ	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		20 エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		21 エトフェンロックス	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		22 エトリジアゾール(エクロメゾール)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		23 エンドスルファン(ベンゾエビン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		24 オキサジクロメホン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		25 オキシシン銅(有機銅)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		26 オリサストロビン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27 カズサホス	(mg/L)	0.0006以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
		28 カフエンストロール	(mg/L)	0.008以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		29 カルタップ	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		30 カルバリル(NAC)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		31 カルプロバミド	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		32 カルボフラン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		33 キノクラミ(ACN)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		34 キャプタン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		35 クミロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		36 グリホサート	(mg/L)	2以下	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		37 グルホシネート	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		38 クロメブロップ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		39 クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)	0.0001以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		40 クロルピリホス	(mg/L)	0.003以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		41 クロタクロニル(TPN)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		42 シアナジン	(mg/L)	0.001以下	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
		43 シアノホス(CYAP)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		44 ジウロン(DCMU)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		45 ジクロベニル(DBN)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		46 ジクロボス(DDVP)	(mg/L)	0.008以下	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
		47 ジクワット	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		48 ジスルホトン(エチルチオメトン)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		49 ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.005以下	0				0			
		50 ジチオビル	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		51 シハロホップチル	(mg/L)	0.006以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		52 シマジン(CAT)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		53 ジメタメトリン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		54 ジトエート	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		55 シメトリン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		56 ダイアジノン	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		57 ダイムロン	(mg/L)	0.8以下	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満
		58 ダノメト、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.01以下※5	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		59 チアジニル	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		60 チウラム	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満

※5 メチルイソチオシアネートとして

採 水 場 所					我孫子浄水場				系統 夢前町山之内乙			
					原水(表流水)				我孫子浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検 査 項 目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	農 業 類	61 チオジカルブ	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		62 チオファネートメチル	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		63 チオベンカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		64 テフリルトリオン	(mg/L)	0.002以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
		65 テルブカルブ(MBPMC)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		66 トリクロピル	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		67 トリクロロホン(DEP)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		68 トリシランゾール	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		69 トリフルラリン	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
		70 ナプロバミド	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		71 パラコート	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		72 ビベロホス	(mg/L)	0.0009以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		73 ビラクロニル	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		74 ビランキシフェン	(mg/L)	0.004以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		75 ビラゾネート(ビランレート)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		76 ビリダフェンチオン	(mg/L)	0.002以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		77 ビリブチカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		78 ビロキロン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		79 ファイロニル	(mg/L)	0.0005以下	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
		80 フェニトロチオン(MEP)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		81 フェノカルブ(BPMC)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		82 フェリムゾン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		83 フェンチオン(MPP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		84 フェントエート(PAP)	(mg/L)	0.007以下	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
		85 フェントラザミド	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		86 フサライド	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		87 ブタクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		88 ブタミホス	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		89 ブプロフェジン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		90 フルアジナム	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		91 プレチラクロール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		92 プロシミドン	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		93 プロチオホス	(mg/L)	0.004以下	0				0			
		94 プロピコナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		95 プロピザミド	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		96 プロベナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		97 プロモプチド	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		98 ベノミル	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		99 ベンシクロン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		100 ベンゾピシクロン	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		101 ベンゾフェナップ	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		102 ベンタニン	(mg/L)	0.2以下	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		103 ベンディメタリン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		104 ベンフルカルブ	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		105 ベンフルラリン(ベスロジン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		106 ベンフレセート	(mg/L)	0.07以下	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
		107 ホスチアゼート	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		108 マラチオン(マラソン)	(mg/L)	0.7以下	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満
		109 メロブロップ(MCPP)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		110 メノミル	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		111 メタラキシル	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
		112 メチダチオン(DMTP)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		113 メチルダイムロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		114 メトミストロピン	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		115 メトリブジン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		116 メフェナセート	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		117 メブロニル	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		118 モリネート	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

採 水 場 所					佐中浄水場 原水(表流水)				系統 夢前町山之内内 佐中浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検 査 項 目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
		気温 (℃)			12	25.9	0.3	13.1	12	25.9	0.3	13.1
		水温 (℃)			12	20.5	5.0	12.6	12	21.5	4.0	12.7
	1	一般細菌 (個/ml)	100以下		12	64	6	17	12	0	0	0
	2	大腸菌 (※3)	検出されないこと		12	36	1未満	6	12	不検出12回		
	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下		4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下		2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.001	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.05以下		4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下		12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下		12	0.55	0.21	0.36	12	0.59	0.20	0.37
	12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下		4	0.08未満	0.08未満	0.08未満	4	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下		4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下		4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04以下		4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下		4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下		0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.009	0.001未満	0.005
	24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下		0				4	0.009	0.003未満	0.004
	25	ジブromクロロメタン (mg/L)	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.012	0.001未満	0.007
	28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下		0				4	0.009	0.003未満	0.004
	29	ブromジクロロメタン (mg/L)	0.03以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.003	0.001未満	0.002
	30	ブromホルム (mg/L)	0.09以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下		0				4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	33	27 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下	0.1以下	12	0.06	0.01未満	0.01	12	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下		4	0.07	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下		4	4.1	3.4	3.7	4	4.3	3.6	4.0
	37	15 マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下	0.01以下	12	0.003	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	38	塩化物イオン (mg/L)	200以下		12	3.2	2.2	2.6	12	3.2	2.6	2.8
	39	14 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300以下	10以上100以下	12	15	9	12	12	15	10	12
	40	21 蒸発残留物 (mg/L)	500以下	30以上200以下	12	43	23	38	12	44	26	37
	41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下		2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジオオスミン (mg/L)	0.00001以下		12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下		12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下		2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下		12	0.6	0.3未満	0.3未満	12	0.5	0.3未満	0.3未満
	47	23 pH値	5.8以上8.6以下	7.5程度	12	7.3	7.0	7.1	12	7.4	7.0	7.2
	48	味	異常でないこと		0				12	異常なし12回		
	49	臭気	異常でないこと		12	無臭12回			12	異常なし12回		
	50	色度 (度)	5以下		12	2.7	0.5未満	1.0	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	22 濁度 (度)	2以下	1以下	12	1.5	0.1未満	0.3	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

※3 原水での単位:MPN /100ml

採 水 場 所					佐中浄水場				系統 夢前町山之内内					
					原水(表流水)				佐中浄水場系統 給水栓水					
	※1	※2	検 査 項 目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目		1	アンチモン及びその化合物 (mg/L)		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		2	ウラン及びその化合物 (mg/L)		0.002以下(暫定)	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
		3	ニッケル及びその化合物 (mg/L)		0.01以下(暫定)	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		4	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		0.004以下	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	
		5	トルエン (mg/L)		0.4以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	
		6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		0.08以下	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
		7	亜塩素酸 (mg/L)		0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
		8	二酸化塩素 (mg/L)		0.6以下	0				0				
		9	ジクロロアセトニトリル (mg/L)		0.01以下(暫定)	0				4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		10	抱水クロラール (mg/L)		0.02以下(暫定)	0				4	0.002	0.002未満	0.002未満	
		11	農薬類		1以下	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	
		12	残留塩素 (mg/L)		1以下	0				12	0.7	0.5	0.6	
		15	遊離炭酸 (mg/L)		20以下	4	2.6	1.3	2.1	4	2.2	1.4	1.8	
		16	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
		17	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		3以下	0				4	1.6	0.9	1.3	
		19	臭気強度(TON)		3以下	0				4	1未満	1未満	1未満	
		23	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上0付近	0				4	-2.6	-2.9	-2.8	
		24	従属栄養細菌 (個/ml)		2000以下(暫定)	0				4	0	0	0	
		25	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		0.1以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	独 自 実 施 項 目	1		総アルカリ度 (mg/L)			4	13	9.0	10	4	14	9.5	11
		2		総酸度 (mg/L)			4	2.9	1.5	2.4	4	2.5	1.6	2.1
		3		侵食性遊離炭酸 (mg/L)			4	2.5	1.3	2.1	4	2.2	1.4	1.8
		4		電気伝導率 (mS/m)			12	5.5	3.8	4.8	12	5.6	4.2	5.0
		5		アンモニア態窒素 (mg/L)			12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満
6			遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上		0				12	0.6	0.5	0.5	
7			パーフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)			1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
8			パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) (mg/L)			1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
9			クリプトスボリジウム (※4)			1	0	0	0	1	0	0	0	
10			ジアルジア (※4)			1	0	0	0	1	0	0	0	
11			嫌気性芽胞菌 (個/10ml)			2	0	0	0	0				
12			放射性セシウム(Cs-134) (Bq/kg)			0				0				
13			放射性セシウム(Cs-137) (Bq/kg)			0				0				

※4 原水での単位:個/10L 浄水での単位:個/20L

採 水 場 所					佐中浄水場				系統 夢前町山之内内			
					原水(表流水)				佐中浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検 査 項 目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	農 薬 類	1 1,3-ジクロロプロベン(D-D)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		2 2,2-DPA(ダラボン)	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		3 2,4-D(2,4-PA)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		4 EPN	(mg/L)	0.004以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5 MCPA	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		6 アシュラム	(mg/L)	0.9以下	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満
		7 アセフェート	(mg/L)	0.006以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		8 アトラジン	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		9 アニロホス	(mg/L)	0.003以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		10 アミトラズ	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		11 アラクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		12 イソキサチオン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		13 インフェンホス	(mg/L)	0.001以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		14 イソプロカルブ(MIPC)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		15 イソプロチオラン(IPT)	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		16 イソベンホス(IBP)	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		17 イミノクタジン	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		18 インダノファン	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		19 エスプロカルブ	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		20 エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		21 エトフェンロックス	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		22 エトリジアゾール(エクロメゾール)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		23 エンドスルファン(ベンゾエビン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		24 オキサジクロメホン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		25 オキシシン銅(有機銅)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		26 オリサストロビン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27 カズサホス	(mg/L)	0.0006以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
		28 カフエンストロール	(mg/L)	0.008以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		29 カルタップ	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		30 カルバリル(NAC)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		31 カルプロバミド	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		32 カルボフラン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		33 キノクラミ(ACN)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		34 キャプタン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		35 クミロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		36 グリホサート	(mg/L)	2以下	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		37 グルホシネート	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		38 クロメブロップ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		39 クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)	0.0001以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		40 クロルピリホス	(mg/L)	0.003以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		41 クロタクロニル(TPN)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		42 シアナジン	(mg/L)	0.001以下	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
		43 シアノホス(CYAP)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		44 ジウロン(DCMU)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		45 ジクロベニル(DBN)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		46 ジクロボス(DDVP)	(mg/L)	0.008以下	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
		47 ジクワット	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		48 ジスルホトン(エチルチオメトン)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		49 ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.005以下	0				0			
		50 ジチオビル	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		51 シハロホップチル	(mg/L)	0.006以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		52 シマジン(CAT)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		53 ジメタメトリン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		54 ジメエート	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		55 シメトリン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		56 ダイアジノン	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		57 ダイムロン	(mg/L)	0.8以下	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満
		58 ダノメト、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.01以下※5	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		59 チアジニル	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		60 チウラム	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満

※5 メチルイソチオシアネートとして

採 水 場 所					佐中浄水場 原水(表流水)				系統 夢前町山之内内 佐中浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検 査 項 目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	農 業 類	61 チオジカルブ (mg/L)		0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		62 チオファネートメチル (mg/L)		0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		63 チオベンカルブ (mg/L)		0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		64 テフルトリオン (mg/L)		0.002以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
		65 テルブカルブ(MBPMC) (mg/L)		0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		66 トリクロピル (mg/L)		0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		67 トリクロロホン(DEP) (mg/L)		0.005以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		68 トリシランゾール (mg/L)		0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		69 トリフルラリン (mg/L)		0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
		70 ナプロバミド (mg/L)		0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		71 パラコート (mg/L)		0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		72 ビベロホス (mg/L)		0.0009以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		73 ビラクロニル (mg/L)		0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		74 ビランキシフェン (mg/L)		0.004以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		75 ビラゾネート(ビランレート) (mg/L)		0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		76 ビリダフェンチオン (mg/L)		0.002以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		77 ビリブチカルブ (mg/L)		0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		78 ビロキロン (mg/L)		0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		79 フィプロニル (mg/L)		0.0005以下	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
		80 フェニトロチオン(MEP) (mg/L)		0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		81 フェノカルブ(BPMC) (mg/L)		0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		82 フェリムゾン (mg/L)		0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		83 フェンチオン(MPP) (mg/L)		0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		84 フェントエート(PAP) (mg/L)		0.007以下	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
		85 フェントラザミド (mg/L)		0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		86 フサライド (mg/L)		0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		87 ブタクロール (mg/L)		0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		88 ブタミホス (mg/L)		0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		89 ブプロフェジン (mg/L)		0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		90 フルアジナム (mg/L)		0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		91 プレチラクロール (mg/L)		0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		92 プロシミドン (mg/L)		0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		93 プロチオホス (mg/L)		0.004以下	0				0			
		94 プロピコナゾール (mg/L)		0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		95 プロピザミド (mg/L)		0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		96 プロベナゾール (mg/L)		0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		97 プロモプチド (mg/L)		0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		98 ベノミル (mg/L)		0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		99 ベンシクロン (mg/L)		0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		100 ベンゾピシクロン (mg/L)		0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		101 ベンゾフェナップ (mg/L)		0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		102 ベンタニン (mg/L)		0.2以下	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		103 ベンディメタリン (mg/L)		0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		104 ベンフルカルブ (mg/L)		0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		105 ベンフルラリン(ベスロジン) (mg/L)		0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		106 ベンフレセート (mg/L)		0.07以下	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
		107 ホスチアゼート (mg/L)		0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		108 マラチオン(マラソン) (mg/L)		0.7以下	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満
		109 メロブロップ(MCPP) (mg/L)		0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		110 メノミル (mg/L)		0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		111 メタラキシル (mg/L)		0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
		112 メチダチオン(DMTP) (mg/L)		0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		113 メチルダイムロン (mg/L)		0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		114 メトミストロビン (mg/L)		0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		115 メトリブジン (mg/L)		0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		116 メフェナセート (mg/L)		0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		117 メプロニル (mg/L)		0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		118 モリネート (mg/L)		0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

採 水 場 所						熊部浄水場				系統 夢前町山之内丁			
						原水(表流水)				熊部浄水場系統 給水栓水			
	※1	※2	検 査 項 目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
			気温 (℃)			12	28.1	1.0	13.6	12	28.1	1.0	13.6
			水温 (℃)			12	21.7	4.7	11.9	12	19.7	3.7	12.4
水 質 基 準 項 目	1		一般細菌 (個/ml)	100以下		12	440	1	55	12	0	0	0
	2		大腸菌 (※3)	検出されないこと		12	59	1未満	11	12	不検出12回		
	3		カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下		4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4		水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下		2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5		セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6		鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7		ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.004	0.001未満	0.002	4	0.004	0.002	0.003
	8		六価クロム化合物 (mg/L)	0.05以下		4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	9		亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下		12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10		シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下		12	0.95	0.37	0.65	12	0.92	0.51	0.72
	12		フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下		4	0.08未満	0.08未満	0.08未満	4	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13		ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14		四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下		4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15		1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下		4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04以下		4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17		ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18		テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19		トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20		ベンゼン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21		塩素酸 (mg/L)	0.6以下		4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	22		クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下		0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23		クロロホルム (mg/L)	0.06以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.014	0.004	0.009
	24		ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下		0				4	0.011	0.003未満	0.005
	25		ジブromクロロメタン (mg/L)	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	26		臭素酸 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27		総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.018	0.006	0.012
	28		トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下		0				4	0.005	0.003未満	0.003未満
	29		ブromジクロロメタン (mg/L)	0.03以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.004	0.002	0.003
	30		ブromホルム (mg/L)	0.09以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	31		ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下		0				4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32		亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	33	27	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下	0.1以下	12	0.12	0.01未満	0.02	12	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	34		鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下		4	0.07	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35		銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	36		ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下		4	3.1	2.9	3.0	4	3.5	3.3	3.4
	37	15	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下	0.01以下	12	0.008	0.001未満	0.002	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	38		塩化物イオン (mg/L)	200以下		12	3.4	2.1	2.8	12	3.6	2.9	3.2
	39	14	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300以下	10以上100以下	12	51	18	39	12	51	29	43
	40	21	蒸発残留物 (mg/L)	500以下	30以上200以下	12	81	41	64	12	80	46	69
	41		陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下		2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42		ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下		12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43		2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下		12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44		非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	45		フェノール類 (mg/L)	0.005以下		2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46		有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下		12	0.7	0.3未満	0.3未満	12	0.5	0.3未満	0.3未満
	47	23	pH値	5.8以上8.6以下	7.5程度	12	7.9	7.3	7.6	12	7.9	7.7	7.9
	48		味	異常でないこと		0				12	異常なし12回		
	49		臭気	異常でないこと		12	無臭12回			12	異常なし12回		
	50		色度 (度)	5以下		12	4.3	0.5未満	1.3	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	22	濁度 (度)	2以下	1以下	12	1.3	0.1未満	0.3	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

※3 原水での単位:MPN /100ml

採 水 場 所					熊部浄水場				系統 夢前町山之内丁			
					原水(表流水)				熊部浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検 査 項 目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物 (mg/L)		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	2	ウラン及びその化合物 (mg/L)		0.002以下(暫定)	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	3	ニッケル及びその化合物 (mg/L)		0.01以下(暫定)	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	4	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		0.004以下	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	5	トルエン (mg/L)		0.4以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		0.08以下	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	7	亜塩素酸 (mg/L)		0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	8	二酸化塩素 (mg/L)		0.6以下	0				0			
	9	ジクロロアセトニトリル (mg/L)		0.01以下(暫定)	0				4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	10	抱水クロラール (mg/L)		0.02以下(暫定)	0				4	0.003	0.002未満	0.002未満
	11	農薬類		1以下	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満
	12	残留塩素 (mg/L)		1以下	0				12	0.6	0.5	0.5
	15	遊離炭酸 (mg/L)		20以下	4	1.8	0.8	1.3	4	1.2	0.6	1.0
	16	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	17	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		3以下	0				4	2.7	0.8	1.8
	19	臭気強度(TON)		3以下	0				4	1未満	1未満	1未満
	23	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上0付近	0				4	-0.8	-1.5	-1.0
	24	従属栄養細菌 (個/ml)		2000以下(暫定)	0				4	7	0	4
	25	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		0.1以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
独自実施項目	1	総アルカリ度 (mg/L)			4	41	17	27	4	42	24	34
	2	総酸度 (mg/L)			4	2.0	0.9	1.4	4	1.4	0.7	1.1
	3	侵食性遊離炭酸 (mg/L)			4	1.7	0.5未満	1.0	4	0.8	0.5未満	0.6
	4	電気伝導率 (mS/m)			12	12	5.1	9.4	12	12	7.8	11
	5	アンモニア態窒素 (mg/L)			12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	6	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上		0				12	0.5	0.4	0.5
	7	パーフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)			1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
	8	パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) (mg/L)			1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
	9	クリプトスボリジウム (※4)			4	0	0	0	1	0	0	0
	10	ジアルジア (※4)			4	0	0	0	1	0	0	0
	11	嫌気性芽胞菌 (個/10ml)			12	1	0	0	0			
	12	放射性セシウム(Cs-134) (Bq/kg)			0				0			
	13	放射性セシウム(Cs-137) (Bq/kg)			0				0			

※4 原水での単位:個/10L 浄水での単位:個/20L

採 水 場 所					熊部浄水場				系統 夢前町山之内丁			
					原水(表流水)				熊部浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検 査 項 目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	農 薬 類	1 1,3-ジクロロプロベン(D-D)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		2 2,2-DPA(ダラボン)	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		3 2,4-(2,4-PA)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		4 EPN	(mg/L)	0.004以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5 MCPA	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		6 アシラム	(mg/L)	0.9以下	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満
		7 アセフェート	(mg/L)	0.006以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		8 アトラジン	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		9 アニロホス	(mg/L)	0.003以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		10 アミトラズ	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		11 アラクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		12 イソキサチオン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		13 インフェンホス	(mg/L)	0.001以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		14 イソプロカルブ(MIPC)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		15 イソプロチオラン(IPT)	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		16 イソベンホス(IBP)	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		17 イミノクタジン	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		18 インダノファン	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		19 エスプロカルブ	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		20 エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		21 エトフェンロックス	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		22 エトリジアゾール(エクロメゾール)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		23 エンドスルファン(ベンゾエビン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		24 オキサジクロメホン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		25 オキシシン銅(有機銅)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		26 オリサストロビン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27 カズサホス	(mg/L)	0.0006以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
		28 カフエンストロール	(mg/L)	0.008以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		29 カルタップ	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		30 カルバリル(NAC)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		31 カルプロバミド	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		32 カルボフラン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		33 キノクラミ(ACN)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		34 キャプタン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		35 クミロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		36 グリホサート	(mg/L)	2以下	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		37 グルホシネート	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		38 クロメプロップ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		39 クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)	0.0001以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		40 クロルピリホス	(mg/L)	0.003以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		41 クロタクロニル(TPN)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		42 シアナジン	(mg/L)	0.001以下	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
		43 シアノホス(CYAP)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		44 ジウロン(DCMU)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		45 ジクロベニル(DBN)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		46 ジクロボス(DDVP)	(mg/L)	0.008以下	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
		47 ジクワット	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		48 ジスルホトン(エチルチオメトン)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		49 ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.005以下	0				0			
		50 ジチオビル	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		51 シハロホップチル	(mg/L)	0.006以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		52 シマジン(CAT)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		53 ジメタメトリン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		54 ジトエート	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		55 シメトリン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		56 ダイアジノン	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		57 ダイムロン	(mg/L)	0.8以下	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満
		58 ダノメト、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.01以下※5	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		59 チアジニル	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		60 チウラム	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満

※5 メチルイソチオシアネートとして

採 水 場 所					熊部浄水場				系統 夢前町山之内丁			
					原水(表流水)				熊部浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検 査 項 目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	農 業 類	61 チオジカルブ	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		62 チオファネートメチル	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		63 チオベンカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		64 テフルトリオン	(mg/L)	0.002以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
		65 テルブカルブ(MBPMC)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		66 トリクロピル	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		67 トリクロロホン(DEP)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		68 トリシランゾール	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		69 トリフルラリン	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
		70 ナプロバミド	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		71 パラコート	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		72 ビベロホス	(mg/L)	0.0009以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		73 ビラクロニル	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		74 ビランキシフェン	(mg/L)	0.004以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		75 ビラゾネート(ビランレート)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		76 ビリダフェンチオン	(mg/L)	0.002以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		77 ビリブチカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		78 ビロキロン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		79 ファイロニル	(mg/L)	0.0005以下	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
		80 フェニトロチオン(MEP)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		81 フェノカルブ(BPMC)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		82 フェリムゾン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		83 フェンチオン(MPP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		84 フェントエート(PAP)	(mg/L)	0.007以下	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
		85 フェントラザミド	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		86 フサライド	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		87 ブタクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		88 ブタミホス	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		89 ブプロフェジン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		90 フルアジナム	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		91 プレチラクロール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		92 プロシミドン	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		93 プロチオホス	(mg/L)	0.004以下	0				0			
		94 プロピコナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		95 プロピザミド	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		96 プロベナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		97 プロモプチド	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		98 ベノミル	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		99 ベンシクロン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		100 ベンゾピシクロン	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		101 ベンゾフェナップ	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		102 ベンタニン	(mg/L)	0.2以下	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		103 ベンディメタリン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		104 ベンフルカルブ	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		105 ベンフルラリン(ベスロジン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		106 ベンフレセート	(mg/L)	0.07以下	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
		107 ホスチアゼート	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		108 マラチオン(マラソン)	(mg/L)	0.7以下	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満
		109 メロブロップ(MCPP)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		110 メノミル	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		111 メタラキシル	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
		112 メチダチオン(DMTP)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		113 メチルダイムロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		114 メトミストロビン	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		115 メトリブジン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		116 メフェナセート	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		117 メブロニル	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		118 モリネート	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

採 水 場 所					坂根浄水場				系統 夢前町山之内戊			
					原水(表流水)				坂根浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検 査 項 目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
		気温 (℃)			12	26.3	1.9	13.5	12	26.3	1.9	13.5
		水温 (℃)			12	20.5	3.4	11.5	12	23.9	4.1	13.7
	1	一般細菌 (個/ml)	100以下		12	96	4	25	12	1	0	0
	2	大腸菌 (※3)	検出されないこと		12	60	1未満	20	12	不検出12回		
	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下		4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下		2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.004	0.002	0.003	4	0.003	0.002	0.003
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.05以下		4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下		12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下		12	0.50	0.26	0.35	12	0.52	0.26	0.36
	12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下		4	0.08未満	0.08未満	0.08未満	4	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下		4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下		4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04以下		4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下		4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下		0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.025	0.009	0.015
	24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下		0				4	0.013	0.006	0.009
	25	ジブromクロロメタン (mg/L)	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.031	0.011	0.019
	28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下		0				4	0.013	0.007	0.011
	29	ブromジクロロメタン (mg/L)	0.03以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.006	0.002	0.004
	30	ブromホルム (mg/L)	0.09以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下		0				4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	33	27 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下	0.1以下	12	0.02	0.01未満	0.01未満	12	0.01	0.01未満	0.01未満
	34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下		4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下		4	3.4	3.0	3.2	4	3.8	3.3	3.5
	37	15 マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下	0.01以下	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	38	塩化物イオン (mg/L)	200以下		12	3.4	2.2	2.7	12	3.8	2.7	3.0
	39	14 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300以下	10以上100以下	12	45	15	23	12	45	17	24
	40	21 蒸発残留物 (mg/L)	500以下	30以上200以下	12	59	34	44	12	57	36	47
	41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下		2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下		12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下		12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下		2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下		12	0.7	0.3未満	0.4	12	0.7	0.3未満	0.4
	47	23 pH値	5.8以上8.6以下	7.5程度	12	7.6	7.2	7.4	12	7.7	7.4	7.5
	48	味	異常でないこと		0				12	異常なし12回		
	49	臭気	異常でないこと		12	無臭12回			12	異常なし12回		
	50	色度 (度)	5以下		12	2.5	0.9	1.5	12	0.8	0.5未満	0.5未満
	51	22 濁度 (度)	2以下	1以下	12	0.7	0.1未満	0.2	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

※3 原水での単位:MPN /100ml

採水場所					坂根浄水場 原水(表流水)				系統 夢前町山之内戊 坂根浄水場系統 給水栓水					
	※1	※2	検査項目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	
水質管理目標設定項目		1	アンチモン及びその化合物 (mg/L)		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		2	ウラン及びその化合物 (mg/L)		0.002以下(暫定)	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
		3	ニッケル及びその化合物 (mg/L)		0.01以下(暫定)	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		4	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		0.004以下	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	
		5	トルエン (mg/L)		0.4以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	
		6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		0.08以下	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
		7	亜塩素酸 (mg/L)		0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
		8	二酸化塩素 (mg/L)		0.6以下	0				0				
		9	ジクロロアセトニトリル (mg/L)		0.01以下(暫定)	0				4	0.001	0.001未満	0.001未満	
		10	抱水クロラール (mg/L)		0.02以下(暫定)	0				4	0.005	0.002未満	0.003	
		11	農薬類		1以下	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	
		12	残留塩素 (mg/L)		1以下	0				12	0.6	0.4	0.5	
		15	遊離炭酸 (mg/L)		20以下	4	2.0	0.6	1.2	4	1.9	0.8	1.2	
		16	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
		17	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		3以下	0				4	4.1	1.9	2.8	
		19	臭気強度(TON)		3以下	0				4	1未満	1未満	1未満	
		23	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上0付近	0				4	-1.8	-2.1	-2.0	
		24	従属栄養細菌 (個/ml)		2000以下(暫定)	0				4	18	0	5	
		25	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		0.1以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	独自実施項目	1		総アルカリ度 (mg/L)			4	23	13	17	4	23	15	17
		2		総酸度 (mg/L)			4	2.3	0.7	1.4	4	2.2	0.9	1.4
		3		侵食性遊離炭酸 (mg/L)			4	2.0	0.5	1.2	4	1.8	0.7	1.1
		4		電気伝導率 (mS/m)			12	7.6	4.7	6.2	12	7.8	5.4	6.5
		5		アンモニア態窒素 (mg/L)			12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満
6			遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上		0				12	0.6	0.4	0.5	
7			パーフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)			1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
8			パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) (mg/L)			1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
9			クリプトスボリジウム (※4)			4	0	0	0	1	0	0	0	
10			ジアルジア (※4)			4	0	0	0	1	0	0	0	
11			嫌気性芽胞菌 (個/10ml)			12	1	0	0	0				
12			放射性セシウム(Cs-134) (Bq/kg)			0				0				
13			放射性セシウム(Cs-137) (Bq/kg)			0				0				

※4 原水での単位:個/10L 浄水での単位:個/20L

採 水 場 所					坂根浄水場				系統 夢前町山之内戊			
					原水(表流水)				坂根浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検 査 項 目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	農 薬 類	1 1,3-ジクロロプロベン(D-D)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		2 2,2-DPA(ダラボン)	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		3 2,4-D(2,4-PA)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		4 EPN	(mg/L)	0.004以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5 MCPA	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		6 アシラム	(mg/L)	0.9以下	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満
		7 アセフェート	(mg/L)	0.006以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		8 アトラジン	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		9 アニロホス	(mg/L)	0.003以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		10 アミトラズ	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		11 アラクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		12 イソキサチオン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		13 インフェンホス	(mg/L)	0.001以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		14 イソプロカルブ(MIPC)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		15 イソプロチオラン(IPT)	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		16 イソペンホス(IBP)	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		17 イミノクタジン	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		18 インダノファン	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		19 エスプロカルブ	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		20 エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		21 エトフェンロックス	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		22 エトリジアゾール(エクロメゾール)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		23 エンドスルファン(ベンゾエビン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		24 オキサジクロメホン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		25 オキシシン銅(有機銅)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		26 オリサストロピン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27 カズサホス	(mg/L)	0.0006以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
		28 カフエンストロール	(mg/L)	0.008以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		29 カルタップ	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		30 カルバリル(NAC)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		31 カルプロバミド	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		32 カルボフラン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		33 キノクラミ(ACN)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		34 キャブタン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		35 クミロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		36 グリホサート	(mg/L)	2以下	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		37 グルホシネート	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		38 クロメブロップ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		39 クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)	0.0001以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		40 クロルピリホス	(mg/L)	0.003以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		41 クロタクロニル(TPN)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		42 シアナジン	(mg/L)	0.001以下	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
		43 シアノホス(CYAP)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		44 ジウロン(DCMU)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		45 ジクロベニル(DBN)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		46 ジクロボス(DDVP)	(mg/L)	0.008以下	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
		47 ジクワット	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		48 ジスルホトン(エチルチオメトン)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		49 ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.005以下	0				0			
		50 ジチオピル	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		51 シハロホップブチル	(mg/L)	0.006以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		52 シマジン(CAT)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		53 ジメタメトリン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		54 ジメエート	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		55 シメトリン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		56 ダイアジノン	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		57 ダイムロン	(mg/L)	0.8以下	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満
		58 ダノメト、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.01以下※5	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		59 チアジニル	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		60 チウラム	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満

※5 メチルイソチオシアネートとして

採 水 場 所					坂根浄水場				系統 夢前町山之内戊			
					原水(表流水)				坂根浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検 査 項 目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	農 業 類	61 チオジカルブ	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		62 チオファネートメチル	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		63 チオベンカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		64 テフリルトリオン	(mg/L)	0.002以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
		65 テルブカルブ(MBPMC)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		66 トリクロピル	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		67 トリクロロホン(DEP)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		68 トリシランゾール	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		69 トリフルラリン	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
		70 ナプロバミド	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		71 パラコート	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		72 ビベロホス	(mg/L)	0.0009以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		73 ビラクロニル	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		74 ビランキシフェン	(mg/L)	0.004以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		75 ビラゾネート(ビランレート)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		76 ビリダフェンチオン	(mg/L)	0.002以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		77 ビリブチカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		78 ビロキロン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		79 ファイロニル	(mg/L)	0.0005以下	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
		80 フェニトロチオン(MEP)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		81 フェノカルブ(BPMC)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		82 フェリムゾン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		83 フェンチオン(MPP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		84 フェントエート(PAP)	(mg/L)	0.007以下	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
		85 フェントラザミド	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		86 フサライド	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		87 ブタクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		88 ブタミホス	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		89 ブプロフェジン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		90 フルアジナム	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		91 プレチラクロール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		92 プロシミドン	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		93 プロチオホス	(mg/L)	0.004以下	0				0			
		94 プロピコナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		95 プロピザミド	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		96 プロベナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		97 プロモブチド	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		98 ベノミル	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		99 ベンシクロン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		100 ベンゾピシクロン	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		101 ベンゾフェナップ	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		102 ベンタニン	(mg/L)	0.2以下	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		103 ベンディメタリン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		104 ベンフルカルブ	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		105 ベンフルラリン(ベスロジン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		106 ベンフレセート	(mg/L)	0.07以下	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
		107 ホスチアゼート	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		108 マラチオン(マラソン)	(mg/L)	0.7以下	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満
		109 メロブロップ(MCPP)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		110 メノミル	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		111 メタラキシル	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
		112 メチダチオン(DMTP)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		113 メチルダイムロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		114 メトミストロビン	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		115 メトリブジン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		116 メフェナセート	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		117 メブロニル	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		118 モリネート	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

採 水 場 所					馬寺浄水場				系統 夢前町山之内己			
					原水(表流水)				馬寺浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検 査 項 目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
		気温 (℃)			12	26.6	3.3	14.7	12	26.6	3.3	14.7
		水温 (℃)			12	20.6	4.7	12.1	12	21.1	4.8	12.6
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌 (個/ml)	100以下		12	110	5	35	12	17	0	2
	2	大腸菌 (※3)	検出されないこと		12	290	1未満	37	12	不検出12回		
	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下		4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下		2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.002	0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.002
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.05以下		4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下		12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下		12	0.63	0.35	0.52	12	0.70	0.35	0.54
	12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下		4	0.10	0.08未満	0.08未満	4	0.10	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下		4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下		4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04以下		4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下		4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下		0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.015	0.005	0.010
	24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下		0				4	0.012	0.004	0.008
	25	ジブromクロロメタン (mg/L)	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.019	0.007	0.013
	28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下		0				4	0.015	0.004	0.009
	29	ブromジクロロメタン (mg/L)	0.03以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.004	0.002	0.003
	30	ブromホルム (mg/L)	0.09以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下		0				4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	33	27 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下	0.1以下	12	0.05	0.01未満	0.02	12	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下		4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下		4	3.3	2.8	3.0	4	3.7	3.1	3.4
	37	15 マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下	0.01以下	12	0.004	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	38	塩化物イオン (mg/L)	200以下		12	3.1	2.3	2.7	12	3.2	2.6	2.9
	39	14 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300以下	10以上100以下	12	32	20	26	12	33	20	26
	40	21 蒸発残留物 (mg/L)	500以下	30以上200以下	12	63	44	53	12	66	43	53
	41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下		2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下		12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下		12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下		2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下		12	0.7	0.3未満	0.5	12	0.8	0.3	0.5
	47	23 pH値	5.8以上8.6以下	7.5程度	12	7.7	7.4	7.5	12	7.7	7.4	7.6
	48	味	異常でないこと		0				12	異常なし12回		
	49	臭気	異常でないこと		12	無臭12回			12	異常なし12回		
	50	色度 (度)	5以下		12	2.5	0.8	1.5	12	0.7	0.5未満	0.5未満
	51	22 濁度 (度)	2以下	1以下	12	0.4	0.1未満	0.2	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

※3 原水での単位:MPN /100ml

採 水 場 所					馬寺浄水場 原水(表流水)				系統 夢前町山之内己 馬寺浄水場系統 給水栓水					
	※1	※2	検 査 項 目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	
水質管理目標設定項目		1	アンチモン及びその化合物 (mg/L)		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		2	ウラン及びその化合物 (mg/L)		0.002以下(暫定)	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
		3	ニッケル及びその化合物 (mg/L)		0.01以下(暫定)	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		4	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		0.004以下	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	
		5	トルエン (mg/L)		0.4以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	
		6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		0.08以下	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
		7	亜塩素酸 (mg/L)		0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
		8	二酸化塩素 (mg/L)		0.6以下	0				0				
		9	ジクロロアセトニトリル (mg/L)		0.01以下(暫定)	0				4	0.001	0.001未満	0.001未満	
		10	抱水クロラール (mg/L)		0.02以下(暫定)	0				4	0.004	0.002未満	0.002未満	
		11	農薬類		1以下	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	
		12	残留塩素 (mg/L)		1以下	0				12	0.8	0.4	0.6	
		15	遊離炭酸 (mg/L)		20以下	4	1.4	0.8	1.1	4	1.4	0.9	1.2	
		16	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
		17	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		3以下	0				4	5.7	1.5	3.1	
		19	臭気強度(TON)		3以下	0				4	1未満	1未満	1未満	
		23	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上0付近	0				4	-1.5	-1.9	-1.8	
		24	従属栄養細菌 (個/ml)		2000以下(暫定)	0				4	28	0	10	
		25	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		0.1以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	独自実施項目	1		総アルカリ度 (mg/L)			4	25	16	19	4	26	15	19
		2		総酸度 (mg/L)			4	1.6	0.8	1.2	4	1.6	1.0	1.3
		3		侵食性遊離炭酸 (mg/L)			4	1.3	0.6	1.0	4	1.4	0.8	1.1
		4		電気伝導率 (mS/m)			12	8.4	5.6	7.1	12	8.6	6.0	7.3
		5		アンモニア態窒素 (mg/L)			12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02	0.02未満	0.02未満
6			遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上		0				12	0.8	0.4	0.6	
7			パーフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)			1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
8			パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) (mg/L)			1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
9			クリプトスボリジウム (※4)			1	0	0	0	1	0	0	0	
10			ジアルジア (※4)			1	0	0	0	1	0	0	0	
11			嫌気性芽胞菌 (個/10ml)			2	0	0	0	0				
12			放射性セシウム(Cs-134) (Bq/kg)			0				0				
13			放射性セシウム(Cs-137) (Bq/kg)			0				0				

※4 原水での単位:個/10L 浄水での単位:個/20L

採 水 場 所					馬寺浄水場				系統 夢前町山之内己			
					原水(表流水)				馬寺浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検 査 項 目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	農 薬 類	1 1,3-ジクロロプロベン(D-D)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		2 2,2-DPA(ダラボン)	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		3 2,4-D(2,4-PA)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		4 EPN	(mg/L)	0.004以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5 MCPA	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		6 アシュラム	(mg/L)	0.9以下	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満
		7 アセフェート	(mg/L)	0.006以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		8 アトラジン	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		9 アニロホス	(mg/L)	0.003以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		10 アミトラズ	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		11 アラクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		12 イソキサチオン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		13 インフェンホス	(mg/L)	0.001以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		14 イソプロカルブ(MIPC)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		15 イソプロチオラン(IPT)	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		16 イソペンホス(IBP)	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		17 イミノクタジン	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		18 インダノファン	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		19 エスプロカルブ	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		20 エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		21 エトフェンロックス	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		22 エトリジアゾール(エクロメゾール)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		23 エンドスルファン(ベンゾエビン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		24 オキサジクロメホン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		25 オキシシン銅(有機銅)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		26 オリサストロビン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27 カズサホス	(mg/L)	0.0006以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
		28 カフェンストロール	(mg/L)	0.008以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		29 カルタップ	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		30 カルバリル(NAC)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		31 カルプロバミド	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		32 カルボフラン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		33 キノクラミ(ACN)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		34 キャブタン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		35 クミロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		36 グリホサート	(mg/L)	2以下	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		37 グルホシネート	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		38 クロメブロップ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		39 クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)	0.0001以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		40 クロルピリホス	(mg/L)	0.003以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		41 クロタクロニル(TPN)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		42 シアナジン	(mg/L)	0.001以下	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
		43 シアノホス(CYAP)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		44 ジウロン(DCMU)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		45 ジクロベニル(DBN)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		46 ジクロボス(DDVP)	(mg/L)	0.008以下	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
		47 ジクワット	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		48 ジスルホトン(エチルチオメトン)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		49 ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.005以下	0				0			
		50 ジチオビル	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		51 シハロホップチル	(mg/L)	0.006以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		52 シマジン(CAT)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		53 ジメタメトリン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		54 ジトエート	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		55 シメトリン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		56 ダイアジノン	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		57 ダイムロン	(mg/L)	0.8以下	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満
		58 ダノメト、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.01以下※5	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		59 チアジニル	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		60 チウラム	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満

※5 メチルイソチオシアネートとして

採 水 場 所					馬寺浄水場				系統 夢前町山之内己			
					原水(表流水)				馬寺浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検 査 項 目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	農 業 類	61 チオジカルブ	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		62 チオファネートメチル	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		63 チオベンカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		64 テフリルトリオン	(mg/L)	0.002以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
		65 テルブカルブ(MBPMC)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		66 トリクロピル	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		67 トリクロロホン(DEP)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		68 トリシランゾール	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		69 トリフルラリン	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
		70 ナプロバミド	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		71 パラコート	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		72 ビベロホス	(mg/L)	0.0009以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		73 ビラクロニル	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		74 ビラノキシフェン	(mg/L)	0.004以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		75 ビラゾネート(ビラゾレート)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		76 ビリダフェンチオン	(mg/L)	0.002以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		77 ビリブチカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		78 ビロキロン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		79 ファイロニル	(mg/L)	0.0005以下	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
		80 フェニトロチオン(MEP)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		81 フェノカルブ(BPMC)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		82 フェリムゾン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		83 フェンチオン(MPP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		84 フェントエート(PAP)	(mg/L)	0.007以下	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
		85 フェントラザミド	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		86 フサライド	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		87 ブタクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		88 ブタミホス	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		89 ブプロフェジン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		90 フルアジナム	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		91 プレチラクロール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		92 プロシミドン	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		93 プロチオホス	(mg/L)	0.004以下	0				0			
		94 プロピコナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		95 プロピザミド	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		96 プロベナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		97 プロモプチド	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		98 ベノミル	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		99 ベンシクロン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		100 ベンゾピシクロン	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		101 ベンゾフェナップ	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		102 ベンタニン	(mg/L)	0.2以下	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		103 ベンディメタリン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		104 ベンフルカルブ	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		105 ベンフルラリン(ベスロジン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		106 ベンフレセート	(mg/L)	0.07以下	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
		107 ホスチアゼート	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		108 マラチオン(マラソン)	(mg/L)	0.7以下	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満
		109 メロブロップ(MCPP)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		110 メノミル	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		111 メタラキシル	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
		112 メチダチオン(DMTP)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		113 メチルダイムロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		114 メトミストロビン	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		115 メトリブジン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		116 メフェナセート	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		117 メブロニル	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		118 モリネート	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

採 水 場 所						小畑浄水場				系統 夢前町山之内庚			
						原水(表流水)				小畑浄水場系統 給水栓水			
	※1	※2	検 査 項 目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
			気温 (℃)			12	26.9	1.7	13.4	12	26.9	1.7	13.4
			水温 (℃)			12	19.9	3.3	11.1	12	21.0	3.8	11.9
水 質 基 準 項 目	1		一般細菌 (個/ml)	100以下		12	71	2	20	12	1	0	0
	2		大腸菌 (※3)	検出されないこと		12	61	1未満	16	12	不検出12回		
	3		カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下		4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4		水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下		2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5		セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6		鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7		ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8		六価クロム化合物 (mg/L)	0.05以下		4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	9		亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下		12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10		シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下		12	0.83	0.63	0.76	12	0.97	0.63	0.78
	12		フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下		4	0.12	0.10	0.11	4	0.12	0.10	0.11
	13		ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14		四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下		4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15		1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下		4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04以下		4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17		ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18		テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19		トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20		ベンゼン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21		塩素酸 (mg/L)	0.6以下		4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	22		クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下		0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23		クロロホルム (mg/L)	0.06以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.019	0.008	0.013
	24		ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下		0				4	0.014	0.005	0.010
	25		ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	26		臭素酸 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27		総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.024	0.011	0.017
	28		トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下		0				4	0.010	0.004	0.008
	29		ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.005	0.003	0.004
	30		ブロモホルム (mg/L)	0.09以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	31		ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下		0				4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32		亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	33	27	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下	0.1以下	12	0.03	0.01未満	0.01	12	0.01	0.01未満	0.01未満
	34		鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下		4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35		銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	36		ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下		4	4.0	3.8	3.9	4	4.6	4.1	4.3
	37	15	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下	0.01以下	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	38		塩化物イオン (mg/L)	200以下		12	3.0	2.6	2.8	12	3.4	2.8	3.1
	39	14	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300以下	10以上100以下	12	23	17	21	12	24	18	22
	40	21	蒸発残留物 (mg/L)	500以下	30以上200以下	12	65	44	52	12	69	42	54
	41		陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下		2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42		ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下		12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43		2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下		12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44		非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	45		フェノール類 (mg/L)	0.005以下		2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46		有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下		12	0.7	0.3未満	0.4	12	0.8	0.3未満	0.5
	47	23	pH値	5.8以上8.6以下	7.5程度	12	7.5	7.2	7.3	12	7.6	7.3	7.4
	48		味	異常でないこと		0				12	異常なし12回		
	49		臭気	異常でないこと		12	無臭12回			12	異常なし12回		
	50		色度 (度)	5以下		12	2.8	0.8	1.7	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	22	濁度 (度)	2以下	1以下	12	0.4	0.1未満	0.2	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

※3 原水での単位:MPN /100ml

採 水 場 所					小畑浄水場				系統 夢前町山之内庚			
					原水(表流水)				小畑浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検 査 項 目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物 (mg/L)		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	2	ウラン及びその化合物 (mg/L)		0.002以下(暫定)	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	3	ニッケル及びその化合物 (mg/L)		0.01以下(暫定)	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	4	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		0.004以下	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	5	トルエン (mg/L)		0.4以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		0.08以下	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	7	亜塩素酸 (mg/L)		0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	8	二酸化塩素 (mg/L)		0.6以下	0				0			
	9	ジクロロアセトニトリル (mg/L)		0.01以下(暫定)	0				4	0.001	0.001未満	0.001未満
	10	抱水クロラール (mg/L)		0.02以下(暫定)	0				4	0.004	0.002未満	0.002
	11	農薬類		1以下	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満
	12	残留塩素 (mg/L)		1以下	0				12	0.6	0.4	0.5
	15	遊離炭酸 (mg/L)		20以下	4	2.2	0.9	1.5	4	1.8	1.0	1.4
	16	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	17	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		3以下	0				4	4.0	2.0	2.9
	19	臭気強度(TON)		3以下	0				4	1未満	1未満	1未満
	23	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上0付近	0				4	-2.0	-2.3	-2.1
	24	従属栄養細菌 (個/ml)		2000以下(暫定)	0				4	47	0	19
	25	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		0.1以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
独自実施項目	1	総アルカリ度 (mg/L)			4	18	14	16	4	19	14	16
	2	総酸度 (mg/L)			4	2.5	1.0	1.7	4	2.1	1.1	1.6
	3	侵食性遊離炭酸 (mg/L)			4	2.2	0.8	1.4	4	1.8	0.9	1.3
	4	電気伝導率 (mS/m)			12	7.0	5.6	6.6	12	7.2	6.2	6.9
	5	アンモニア態窒素 (mg/L)			12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	6	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上		0				12	0.6	0.4	0.5
	7	パーフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)			1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
	8	パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) (mg/L)			1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
	9	クリプトスポリジウム (※4)			4	0	0	0	1	0	0	0
	10	ジアルジア (※4)			4	0	0	0	1	0	0	0
	11	嫌気性芽胞菌 (個/10ml)			12	1	0	0	0			
	12	放射性セシウム(Cs-134) (Bq/kg)			0				0			
	13	放射性セシウム(Cs-137) (Bq/kg)			0				0			

※4 原水での単位:個/10L 浄水での単位:個/20L

採 水 場 所					小畑浄水場				系統 夢前町山之内庚			
					原水(表流水)				小畑浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検 査 項 目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	農 業 類	1 1,3-ジクロロプロベン(D-D)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		2 2,2-DPA(ダラボン)	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		3 2,4-D(2,4-PA)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		4 EPN	(mg/L)	0.004以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5 MCPA	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		6 アシュラム	(mg/L)	0.9以下	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満
		7 アセフェート	(mg/L)	0.006以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		8 アトラジン	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		9 アニロホス	(mg/L)	0.003以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		10 アミトラズ	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		11 アラクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		12 イソキサチオン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		13 インフェンホス	(mg/L)	0.001以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		14 イソプロカルブ(MIPC)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		15 イソプロチオラン(IPT)	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		16 イソペンホス(IBP)	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		17 イミノクタジン	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		18 インダノファン	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		19 エスプロカルブ	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		20 エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		21 エトフェンロックス	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		22 エトリジアゾール(エクロメゾール)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		23 エンドスルファン(ベンゾエビン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		24 オキサジクロメホン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		25 オキシシン銅(有機銅)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		26 オリサストロピン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27 カズサホス	(mg/L)	0.0006以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
		28 カフエンストロール	(mg/L)	0.008以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		29 カルタップ	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		30 カルバリル(NAC)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		31 カルプロバミド	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		32 カルボフラン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		33 キノクラミ(ACN)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		34 キャプタン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		35 クミロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		36 グリホサート	(mg/L)	2以下	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		37 グルホシネート	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		38 クロメブロップ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		39 クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)	0.0001以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		40 クロルピリホス	(mg/L)	0.003以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		41 クロタクロニル(TPN)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		42 シアナジン	(mg/L)	0.001以下	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
		43 シアノホス(CYAP)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		44 ジウロン(DCMU)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		45 ジクロベニル(DBN)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		46 ジクロルボス(DDVP)	(mg/L)	0.008以下	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
		47 ジクワット	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		48 ジスルホトン(エチルチオメトン)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		49 ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.005以下	0				0			
		50 ジチオピル	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		51 シハロホップチル	(mg/L)	0.006以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		52 シマジン(CAT)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		53 ジメタメトリン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		54 ジトエート	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		55 シメトリン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		56 ダイアジノン	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		57 ダイムロン	(mg/L)	0.8以下	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満
		58 ダノメト、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.01以下※5	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		59 チアジニル	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		60 チウラム	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満

※5 メチルイソチオシアネートとして

採 水 場 所					小畑浄水場				系統 夢前町山之内庚			
					原水(表流水)				小畑浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検 査 項 目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	農 業 類	61 チオジカルブ	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		62 チオファネートメチル	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		63 チオベンカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		64 テフリルトリオン	(mg/L)	0.002以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
		65 テルブカルブ(MBPMC)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		66 トリクロピル	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		67 トリクロロホン(DEP)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		68 トリシランゾール	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		69 トリフルラリン	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
		70 ナプロバミド	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		71 パラコート	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		72 ビベロホス	(mg/L)	0.0009以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		73 ビラクロニル	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		74 ビラノキシフェン	(mg/L)	0.004以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		75 ビラゾネート(ビラゾレート)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		76 ビリダフェンチオン	(mg/L)	0.002以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		77 ビリブチカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		78 ビロキロン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		79 ファイロニル	(mg/L)	0.0005以下	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
		80 フェニトロチオン(MEP)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		81 フェノカルブ(BPMC)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		82 フェリムゾン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		83 フェンチオン(MPP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		84 フェントエート(PAP)	(mg/L)	0.007以下	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
		85 フェントラザミド	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		86 フサライド	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		87 ブタクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		88 ブタミホス	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		89 ブプロフェジン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		90 フルアジナム	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		91 プレチラクロール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		92 プロシミドン	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		93 プロチオホス	(mg/L)	0.004以下	0				0			
		94 プロピコナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		95 プロピザミド	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		96 プロベナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		97 プロモプチド	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		98 ベノミル	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		99 ベンシクロン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		100 ベンゾピシクロン	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		101 ベンゾフェナップ	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		102 ベンタニン	(mg/L)	0.2以下	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		103 ベンディメタリン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		104 ベンフルカルブ	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		105 ベンフルラリン(ベスロジン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		106 ベンフレゼート	(mg/L)	0.07以下	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
		107 ホスチアゼート	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		108 マラチオン(マラソン)	(mg/L)	0.7以下	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満
		109 メロブロップ(MCPP)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		110 メノミル	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		111 メタラキシル	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
		112 メチダチオン(DMTP)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		113 メチルダイムロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		114 メトミストロピン	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		115 メトリブジン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		116 メフェナゼット	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		117 メブロニル	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		118 モリネート	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

採 水 場 所					香寺浄水場				香寺浄水場				系統 香寺町犬飼			
					原水(井戸水)				浄水				香寺浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検 査 項 目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
		気温 (℃)			12	29.6	2.4	16.9	12	29.6	2.4	16.9	12	31.2	6.1	17.5
		水温 (℃)			12	21.8	15.3	18.3	12	22.0	15.5	18.5	12	23.1	14.7	18.6
	1	一般細菌 (個/ml)	100以下		12	78	2	17	12	0	0	0	12	0	0	0
	2	大腸菌 (※3)	検出されないこと		12	4	1未満	1未満	12	不検出12回			12	不検出12回		
	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下		4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下		2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.05以下		4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下		12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下		12	3.6	1.6	2.5	12	3.5	1.6	2.5	12	3.5	1.6	2.5
	12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下		4	0.12	0.12	0.12	4	0.12	0.12	0.12	4	0.13	0.12	0.12
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.03	0.02	0.03	4	0.03	0.02	0.03	4	0.03	0.02	0.03
	14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下		4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下		4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04以下		4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下		4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下		0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下		0				4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	25	ジブromクロロメタン (mg/L)	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満	4	0.002	0.001未満	0.001未満
	26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満	4	0.004	0.001未満	0.001
	28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下		0				4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	29	ブromジクロロメタン (mg/L)	0.03以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満
	30	ブromホルム (mg/L)	0.09以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満
	31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下		0				4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	33	27 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下	0.1以下	12	0.03	0.01未満	0.01未満	12	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下		4	0.03	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下		4	8.6	8.2	8.4	4	8.8	8.3	8.6	4	9.0	8.3	8.7
	37	15 マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下	0.01以下	12	0.001	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	38	塩化物イオン (mg/L)	200以下		12	9.4	7.7	8.7	12	9.6	7.8	8.9	12	9.4	7.9	8.9
	39	14 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300以下	10以上100以下	12	79	67	74	12	79	67	74	12	81	66	74
	40	21 蒸発残留物 (mg/L)	500以下	30以上200以下	12	160	110	130	12	160	120	140	12	150	120	130
	41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下		2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジオオキシン (mg/L)	0.00001以下		12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下		12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下		2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下		12	0.3	0.3未満	0.3未満	12	0.3	0.3未満	0.3未満	12	0.3	0.3未満	0.3未満
	47	23 pH値	5.8以上8.6以下	7.5程度	12	7.1	6.7	6.9	12	7.0	6.7	6.9	12	7.1	6.7	6.9
	48	味	異常でないこと		0				12	異常なし12回			12	異常なし12回		
	49	臭気	異常でないこと		12	無臭12回			12	異常なし12回			12	異常なし12回		
	50	色度 (度)	5以下		12	0.9	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	22 濁度 (度)	2以下	1以下	12	0.3	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

※3 原水での単位:MPN /100ml

採 水 場 所					香寺浄水場 原水(井戸水)				香寺浄水場 浄水				系統 香寺町犬飼 香寺浄水場系統 給水栓水					
	※1	※2	検 査 項 目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	
水質管理目標設定項目		1	アンチモン及びその化合物 (mg/L)		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		2	ウラン及びその化合物 (mg/L)		0.002以下(暫定)	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
		3	ニッケル及びその化合物 (mg/L)		0.01以下(暫定)	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		4	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		0.004以下	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	
		5	トルエン (mg/L)		0.4以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	
		6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		0.08以下	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
		7	亜塩素酸 (mg/L)		0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
		8	二酸化塩素 (mg/L)		0.6以下	0				0				0				
		9	ジクロロアセトニトリル (mg/L)		0.01以下(暫定)	0				4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		10	抱水クロラール (mg/L)		0.02以下(暫定)	0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		11	農薬類		1以下	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	
		12	残留塩素 (mg/L)		1以下	0				12	0.7	0.5	0.6	12	0.6	0.4	0.5	
		15	遊離炭酸 (mg/L)		20以下	4	21	15	17	4	24	16	20	4	24	16	20	
		16	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
		17	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		3以下	0				4	2.8	0.7	1.5	4	4.9	0.7	1.9	
		19	臭気強度(TON)		3以下	0				4	1未満	1未満	1未満	4	1未満	1未満	1未満	
		23	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上0付近	0				4	-1.5	-1.7	-1.6	4	-1.4	-1.6	-1.5	
		24	従属栄養細菌 (個/ml)		2000以下(暫定)	0				4	220	77	130	4	4	0	3	
		25	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		0.1以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	独自実施項目	1		総アルカリ度 (mg/L)			4	56	44	51	4	56	44	49	4	56	45	51
		2		総酸度 (mg/L)			4	24	17	20	4	28	18	22	4	28	18	22
		3		侵食性遊離炭酸 (mg/L)			4	19	14	16	4	22	15	18	4	22	14	18
		4		電気伝導率 (mS/m)			12	21	18	20	12	21	18	20	12	21	18	20
		5		アンモニア態窒素 (mg/L)			12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満
6			遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上		0				12	0.7	0.5	0.6	12	0.5	0.4	0.5	
7			パーフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)			1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
8			パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) (mg/L)			1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
9			クリプトスボリジウム (※4)			1	0	0	0	1	0	0	0	0				
10			ジアリジア (※4)			1	0	0	0	1	0	0	0	0				
11			嫌気性芽胞菌 (個/10ml)			2	0	0	0	0				0				
12			放射性セシウム(Cs-134) (Bq/kg)			0				0				0				
13			放射性セシウム(Cs-137) (Bq/kg)			0				0				0				

※4 原水での単位:個/10L 浄水での単位:個/20L

採 水 場 所					香寺浄水場				香寺浄水場				系統 香寺町犬飼			
					原水(井戸水)				浄水				香寺浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検 査 項 目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	農 薬 類	1 1,3-ジクロロプロベン(D-D)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		2 2,2-DPA(ダラボン)	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		3 2,4-D(2,4-PA)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		4 EPN	(mg/L)	0.004以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5 MCPA	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		6 アシユラム	(mg/L)	0.9以下	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満
		7 アセフェート	(mg/L)	0.006以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		8 アトラジン	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		9 アニロホス	(mg/L)	0.003以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		10 アミトラズ	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		11 アラクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		12 インキサチオン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		13 インフェンホス	(mg/L)	0.001以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		14 イソプロカルブ(MIPC)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		15 イソプロチオラン(IPT)	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		16 イソペンホス(IBP)	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		17 イミノクタジン	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		18 インダナファン	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		19 エスプロカルブ	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		20 エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		21 エトフェンブロックス	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		22 エトリジアゾール(エクロメゾール)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		23 エンドスルファン(ペンゾエビン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		24 オキサジクロメホン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		25 オキシン銅(有機銅)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		26 オリサストロリン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27 カズサホス	(mg/L)	0.0006以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
		28 カフェンストロール	(mg/L)	0.008以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		29 カルタップ	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		30 カルバリル(NAC)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		31 カルプロキサド	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		32 カルボフラン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		33 キノラミ(ACN)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		34 キャプタン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		35 クルロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		36 グリホサート	(mg/L)	2以下	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		37 グルホシネート	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		38 クロメブロップ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		39 クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)	0.0001以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		40 クロルピリホス	(mg/L)	0.03以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		41 クロタクロニル(TPN)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		42 シアナジン	(mg/L)	0.001以下	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
		43 シアノホス(CYAP)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		44 ジクロン(DCMU)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		45 ジクロベニル(DBN)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		46 ジクロルボス(DDVP)	(mg/L)	0.008以下	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
		47 ジクワット	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		48 ジスルホトン(エチルチオメトン)	(mg/L)	0.04以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		49 ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.005以下	0				0				0			
		50 ジチオビル	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		51 シハロホップブチル	(mg/L)	0.006以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		52 シマジン(CAT)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		53 ジメタメトリン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		54 ジトエート	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		55 シメリン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		56 ダイアジノン	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		57 ダイムロン	(mg/L)	0.8以下	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満
		58 ダノメト、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.01以下※5	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		59 チアジニル	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		60 チウラム	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満

※5 メチルイソチオシアネートとして

採 水 場 所					香寺浄水場				香寺浄水場				系統 香寺町犬飼			
					原水(井戸水)				浄水				香寺浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検 査 項 目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	農 業 類	61 チオジカルブ	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		62 チオファネートメチル	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		63 チオベンカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		64 テフリトリオン	(mg/L)	0.002以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
		65 テルブカルブ(MBPMC)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		66 トリクロピル	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		67 トリクロロホン(DEP)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		68 トリシランゾール	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		69 トリフルラリン	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
		70 ナプロバミド	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		71 パラコート	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		72 ビベロホス	(mg/L)	0.0009以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		73 ビラクロニル	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		74 ビランキシフェン	(mg/L)	0.004以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		75 ビラリネート(ビランレート)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		76 ビリダフェンチオン	(mg/L)	0.002以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		77 ビリブチカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		78 ビロキロン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		79 フィプロニル	(mg/L)	0.0005以下	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
		80 フェニトロチオン(MEP)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		81 フェノカルブ(BPMC)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		82 フェリムゾン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		83 フェンチオン(MPP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		84 フェントエート(PAP)	(mg/L)	0.007以下	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
		85 フェントラザミド	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		86 フサライド	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		87 ブタクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		88 ブタミホス	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		89 ブプロフェジン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		90 フルアジナム	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		91 プレチラクロール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		92 プロシミドン	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		93 プロチオホス	(mg/L)	0.004以下	0				0				0			
		94 プロピコナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		95 プロピザミド	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		96 プロベナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		97 プロモブチド	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		98 ベノミル	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		99 ベンシクロン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		100 ベンゾピシクロン	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		101 ベンゾフェナップ	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		102 ベンタニン	(mg/L)	0.2以下	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		103 ベンディメタリン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		104 ベンフルラルブ	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		105 ベンフルラリン(ベスロジン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		106 ベンフレゼート	(mg/L)	0.07以下	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
		107 ホスチアゼート	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		108 マラチオン(マラソン)	(mg/L)	0.7以下	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満
		109 メオプロップ(MCPP)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		110 メノミル	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		111 メタラキシル	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
		112 メチダチオン(DMTP)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		113 メチルダイムロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		114 メトミノストロピン	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		115 メトリブジン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		116 メフェナゼット	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		117 メプロニル	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		118 モリネート	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

採 水 場 所					安志浄水場				安志浄水場				系統 安富町朽原			
					原水(井戸水)				浄水				安志浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検 査 項 目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
		気温 (℃)			12	31.3	5.0	15.7	12	31.3	5.0	15.7	12	30.0	3.6	15.3
		水温 (℃)			12	21.3	8.3	14.7	12	21.7	8.6	14.8	12	26.7	7.6	16.4
	1	一般細菌 (個/ml)	100以下		12	66	2	19	12	3	0	1	12	1	0	0
	2	大腸菌 (※3)	検出されないこと		12	2	1未満	1未満	12	不検出12回			12	不検出12回		
	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下		4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下		2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.002	0.001	0.001	4	0.002	0.001	0.001	4	0.002	0.001	0.001
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.05以下		4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下		12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下		12	1.8	1.1	1.3	12	1.8	1.1	1.3	12	1.6	1.1	1.3
	12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下		4	0.08	0.08未満	0.08未満	4	0.08	0.08未満	0.08未満	4	0.08	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下		4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下		4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04以下		4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下		4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下		0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.006	0.001	0.004
	24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下		0				4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	25	ジブromクロロメタン (mg/L)	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.002	0.001	0.002
	26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満	4	0.012	0.004	0.008
	28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下		0				4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	29	ブromジクロロメタン (mg/L)	0.03以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満	4	0.004	0.002	0.003
	30	ブromホルム (mg/L)	0.09以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下		0				4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	33	27 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下	0.1以下	12	0.01	0.01未満	0.01未満	12	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下		4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下		4	13	9.3	11	4	13	9.5	11	4	14	9.5	11
	37	15 マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下	0.01以下	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	38	塩化物イオン (mg/L)	200以下		12	43	9.0	15	12	44	9.1	16	12	56	9.2	17
	39	14 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300以下	10以上100以下	12	71	51	57	12	72	51	56	12	81	51	58
	40	21 蒸発残留物 (mg/L)	500以下	30以上200以下	12	170	93	110	12	180	98	120	12	200	97	120
	41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下		2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジオキシベンジ (mg/L)	0.00001以下		12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下		12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下		2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下		12	0.4	0.3未満	0.3未満	12	0.4	0.3未満	0.3未満	12	0.4	0.3未満	0.3未満
	47	23 pH値	5.8以上8.6以下	7.5程度	12	7.4	7.1	7.2	12	7.6	7.2	7.3	12	7.6	7.4	7.5
	48	味	異常でないこと		0				12	異常なし12回			12	異常なし12回		
	49	臭気	異常でないこと		12	無臭12回			12	異常なし12回			12	異常なし12回		
	50	色度 (度)	5以下		12	1.1	0.5未満	0.7	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	22 濁度 (度)	2以下	1以下	12	0.8	0.1未満	0.2	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

※3 原水での単位:MPN /100ml

採 水 場 所					安志浄水場 原水(井戸水)				安志浄水場 浄水				系統 安富町朽原 安志浄水場系統 給水栓水					
	※1	※2	検 査 項 目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目		1	アンチモン及びその化合物 (mg/L)		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		2	ウラン及びその化合物 (mg/L)		0.002以下(暫定)	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
		3	ニッケル及びその化合物 (mg/L)		0.01以下(暫定)	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		4	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		0.004以下	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	
		5	トルエン (mg/L)		0.4以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	
		6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		0.08以下	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
		7	亜塩素酸 (mg/L)		0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
		8	二酸化塩素 (mg/L)		0.6以下	0				0				0				
		9	ジクロロアセトニトリル (mg/L)		0.01以下(暫定)	0				4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満	
		10	抱水クロラール (mg/L)		0.02以下(暫定)	0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		11	農薬類		1以下	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	
		12	残留塩素 (mg/L)		1以下	0				12	0.7	0.5	0.6	12	0.6	0.4	0.5	
		15	遊離炭酸 (mg/L)		20以下	4	7.4	3.7	5.9	4	6.4	3.2	5.3	4	4.3	1.9	3.0	
		16	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
		17	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		3以下	0				4	3.5	0.6	1.4	4	2.2	0.4	1.1	
		19	臭気強度(TON)		3以下	0				4	1未満	1未満	1未満	4	1未満	1未満	1未満	
		23	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上0付近	0				4	-1.1	-1.5	-1.4	4	-1.1	-1.3	-1.2	
		24	従属栄養細菌 (個/ml)		2000以下(暫定)	0				4	22	9	14	4	14	3	7	
		25	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		0.1以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	独 自 実 施 項 目	1		総アルカリ度 (mg/L)			4	41	37	40	4	42	35	40	4	42	37	40
		2		総酸度 (mg/L)			4	8.4	4.2	6.6	4	7.3	3.6	6.0	4	4.9	2.2	3.4
		3		侵食性遊離炭酸 (mg/L)			4	6.6	3.2	5.2	4	5.7	2.7	4.7	4	3.7	1.4	2.5
		4		電気伝導率 (mS/m)			12	26	15	18	12	26	15	18	12	31	15	18
		5		アンモニア態窒素 (mg/L)			12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満
6			遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上		0				12	0.7	0.5	0.6	12	0.5	0.3	0.4	
7			パーフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)			1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
8			パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) (mg/L)			1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
9			クリプトスボリジウム (※4)			1	0	0	0	1	0	0	0	0				
10			ジアルジア (※4)			1	0	0	0	1	0	0	0	0				
11			嫌気性芽胞菌 (個/10ml)			2	0	0	0	0				0				
12			放射性セシウム(Cs-134) (Bq/kg)			0				0				0				
13			放射性セシウム(Cs-137) (Bq/kg)			0				0				0				

※4 原水での単位:個/10L 浄水での単位:個/20L

採 水 場 所					安志浄水場				安志浄水場				系統 安富町柅原			
					原水(井戸水)				浄水				安志浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検 査 項 目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	農 薬 類	1 1,3-ジクロロプロベン(D-D)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		2 2,2-DPA(ダラボン)	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		3 2,4-D(2,4-PA)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		4 EPN	(mg/L)	0.004以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5 MCPA	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		6 アシユラム	(mg/L)	0.9以下	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満
		7 アセフェート	(mg/L)	0.006以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		8 アトラジン	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		9 アニロホス	(mg/L)	0.003以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		10 アミトラズ	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		11 アラクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		12 インキサチオン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		13 インフェンホス	(mg/L)	0.001以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		14 イソプロカルブ(MIPC)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		15 イソプロチオラン(IPT)	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		16 イソペンホス(IBP)	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		17 イミノクダジン	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		18 インダメファン	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		19 エスプロカルブ	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		20 エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		21 エドフェンブロックス	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		22 エトリジアゾール(エクロメゾール)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		23 エンドスルファン(ベンゾエビン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		24 オキサジクロメホン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		25 オキシン銅(有機銅)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		26 オリサストロリン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27 カズサホス	(mg/L)	0.0006以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
		28 カフェンストロール	(mg/L)	0.008以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		29 カルタップ	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		30 カルバリル(NAC)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		31 カルプロキサド	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		32 カルボフラン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		33 キノラミ(ACN)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		34 キャプタン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		35 クルロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		36 グリホサート	(mg/L)	2以下	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		37 グルホシネート	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		38 クロメブロップ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		39 クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)	0.0001以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		40 クロルピリホス	(mg/L)	0.03以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		41 クロタクロニル(TPN)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		42 シアナジン	(mg/L)	0.001以下	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
		43 シアノホス(CYAP)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		44 ジクロン(DCMU)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		45 ジクロベニル(DBN)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		46 ジクロルボス(DDVP)	(mg/L)	0.008以下	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
		47 ジクワット	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		48 ジスルホトン(エチルチオメソ)	(mg/L)	0.04以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		49 ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.005以下	0				0				0			
		50 ジチオビル	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		51 シハロホップブチル	(mg/L)	0.006以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		52 シマジン(CAT)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		53 ジメタメトリン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		54 ジトエート	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		55 シメリン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		56 ダイアジノン	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		57 ダイムロン	(mg/L)	0.8以下	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満
		58 ダノメト、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.01以下※5	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		59 チアジニル	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		60 チウラム	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満

※5 メチルイソチオシアネートとして

採 水 場 所					安志浄水場				安志浄水場				系統 安富町枋原			
					原水(井戸水)				浄水				安志浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検 査 項 目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	農 業 類	61 チオジカルブ	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		62 チオファネートメチル	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		63 チオベンカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		64 テフリトリオン	(mg/L)	0.002以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
		65 テルブカルブ(MBPMC)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		66 トリクロピル	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		67 トリクロロホン(DEP)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		68 トリシランゾール	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		69 トリフルラリン	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
		70 ナプロバミド	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		71 パラコート	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		72 ビベロホス	(mg/L)	0.0009以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		73 ビラクロニル	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		74 ビランキシフェン	(mg/L)	0.004以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		75 ビラリネート(ビランレート)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		76 ビリダフェンチオン	(mg/L)	0.002以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		77 ビリブチカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		78 ビロキロン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		79 フィプロニル	(mg/L)	0.0005以下	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
		80 フェニトロチオン(MEP)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		81 フェノカルブ(BPMC)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		82 フェリムゾン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		83 フェンチオン(MPP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		84 フェントエート(PAP)	(mg/L)	0.007以下	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
		85 フェントラザミド	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		86 フサライド	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		87 ブタクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		88 ブタミホス	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		89 ブプロフェジン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		90 フルアジナム	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		91 プレチラクロール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		92 プロシミドン	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		93 プロチオホス	(mg/L)	0.004以下	0				0				0			
		94 プロピコナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		95 プロピザミド	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		96 プロベナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		97 プロモブチド	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		98 ベノミル	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		99 ベンシクロン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		100 ベンゾピシクロン	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		101 ベンゾフェナップ	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		102 ベンタニン	(mg/L)	0.2以下	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		103 ベンディメタリン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		104 ベンフルラルブ	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		105 ベンフルラリン(ベスロジン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		106 ベンフレゼート	(mg/L)	0.07以下	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
		107 ホスチアゼート	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		108 マラチオン(マラソン)	(mg/L)	0.7以下	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満
		109 メブロップ(MCPPP)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		110 メノミル	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		111 メタラキシル	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
		112 メチダチオン(DMTP)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		113 メチルダイムロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		114 メトミノストロピン	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		115 メトリブジン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		116 メフェナセツ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		117 メブロニル	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		118 モリネート	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

採 水 場 所					植木野浄水場				植木野浄水場				系統 安富町三坂			
					原水(井戸水)				浄水				植木野浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検 査 項 目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
		気温 (℃)			12	34.4	5.3	16.8	12	34.4	5.3	16.8	12	33.4	6.1	17.7
		水温 (℃)			12	22.2	9.5	15.6	12	23.2	10.5	16.5	12	26.3	7.7	16.4
	1	一般細菌 (個/ml)	100以下		12	93	4	29	12	4	0	1	12	0	0	0
	2	大腸菌 (※3)	検出されないこと		12	42	1	9	12	不検出12回			12	不検出12回		
	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下		4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下		2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.002	0.001	0.001	4	0.002	0.001	0.001	4	0.002	0.001	0.001
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.05以下		4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下		12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下		12	1.7	0.94	1.2	12	1.7	0.99	1.2	12	1.7	1.0	1.2
	12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下		4	0.12	0.10	0.11	4	0.13	0.11	0.12	4	0.13	0.11	0.12
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.02	0.02未満	0.02未満	4	0.02	0.02未満	0.02未満	4	0.02	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下		4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下		4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04以下		4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下		4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下		0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.002	0.001未満	0.001未満	4	0.005	0.001	0.003
	24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下		0				4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.003	0.001	0.002	4	0.004	0.002	0.003
	26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.009	0.002	0.005	4	0.014	0.005	0.009
	28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下		0				4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.004	0.001	0.002	4	0.005	0.002	0.004
	30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下		0				4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	33	27 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下	0.1以下	12	0.02	0.01未満	0.01未満	12	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下		4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下		4	8.9	8.1	8.5	4	9.2	8.3	8.7	4	9.2	8.2	8.8
	37	15 マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下	0.01以下	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	38	塩化物イオン (mg/L)	200以下		12	11	7.9	9.4	12	11	8.7	9.9	12	11	8.6	9.9
	39	14 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300以下	10以上100以下	12	49	37	45	12	48	36	44	12	49	40	46
	40	21 蒸発残留物 (mg/L)	500以下	30以上200以下	12	97	71	88	12	99	73	90	12	98	73	91
	41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下		2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジオオキシン (mg/L)	0.00001以下		12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下		12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下		2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下		12	0.4	0.3未満	0.3未満	12	0.4	0.3未満	0.3未満	12	0.4	0.3未満	0.3未満
	47	23 pH値	5.8以上8.6以下	7.5程度	12	7.3	6.8	7.0	12	7.3	6.9	7.0	12	7.4	7.0	7.2
	48	味	異常でないこと		0				12	異常なし12回			12	異常なし12回		
	49	臭気	異常でないこと		12	無臭12回			12	異常なし12回			12	異常なし12回		
	50	色度 (度)	5以下		12	0.9	0.5	0.7	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	22 濁度 (度)	2以下	1以下	12	0.2	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

※3 原水での単位:MPN/100ml

採 水 場 所					植木野浄水場				植木野浄水場				系統 安富町三坂			
					原水(井戸水)				浄水				植木野浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検 査 項 目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物 (mg/L)		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	2	ウラン及びその化合物 (mg/L)		0.002以下(暫定)	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	3	ニッケル及びその化合物 (mg/L)		0.01以下(暫定)	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	4	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		0.004以下	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	5	トルエン (mg/L)		0.4以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		0.08以下	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	7	亜塩素酸 (mg/L)		0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	8	二酸化塩素 (mg/L)		0.6以下	0				0				0			
	9	ジクロロアセトニトリル (mg/L)		0.01以下(暫定)	0				4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	10	抱水クロラール (mg/L)		0.02以下(暫定)	0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	11	農薬類		1以下	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満
	12	残留塩素 (mg/L)		1以下	0				12	0.6	0.5	0.6	12	0.6	0.3	0.3
	15	遊離炭酸 (mg/L)		20以下	4	11	4.8	8.9	4	11	5.0	8.7	4	6.6	3.8	5.6
	16	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	17	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		3以下	0				4	5.3	0.5	1.9	4	3.5	0.5	1.4
	19	臭気強度(TON)		3以下	0				4	1未満	1未満	1未満	4	1未満	1未満	1未満
	23	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上0付近	0				4	-1.8	-2.0	-1.9	4	-1.5	-1.7	-1.6
	24	従属栄養細菌 (個/ml)		2000以下(暫定)	0				4	37	7	23	4	6	0	2
	25	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		0.1以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
独自実施項目	1	総アルカリ度 (mg/L)			4	36	29	33	4	36	29	33	4	37	30	34
	2	総酸度 (mg/L)			4	12	5.4	9.9	4	12	5.6	9.7	4	7.5	4.3	6.4
	3	侵食性遊離炭酸 (mg/L)			4	10	4.4	8.2	4	10	4.6	8.0	4	6.0	3.4	5.1
	4	電気伝導率 (mS/m)			12	15	12	14	12	15	12	14	12	15	14	14
	5	アンモニア態窒素 (mg/L)			12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	6	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上		0				12	0.6	0.5	0.6	12	0.6	0.3	0.3
	7	パーフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)			1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
	8	パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) (mg/L)			1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
	9	クリプトスボリジウム (※4)			1	0	0	0	1	0	0	0	0			
	10	ジアルジア (※4)			1	0	0	0	1	0	0	0	0			
	11	嫌気性芽胞菌 (個/10ml)			2	0	0	0	0				0			
	12	放射性セシウム(Cs-134) (Bq/kg)			0				0				0			
	13	放射性セシウム(Cs-137) (Bq/kg)			0				0				0			

※4 原水での単位:個/10L 浄水での単位:個/20L

採 水 場 所					植木野浄水場				植木野浄水場				系 統 安 富 町 三 坂			
					原水(井戸水)				浄水				植木野浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検 査 項 目	基 準 値	目 標 値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	農 薬 類	1 1,3-ジクロロプロベン(D-D)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		2 2,2-DPA(ダラボン)	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		3 2,4-D(2,4-PA)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		4 EPN	(mg/L)	0.004以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5 MCPA	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		6 アシユラム	(mg/L)	0.9以下	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満
		7 アセフェート	(mg/L)	0.006以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		8 アトラジン	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		9 アニロホス	(mg/L)	0.003以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		10 アミトラズ	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		11 アラクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		12 インキサチオン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		13 インフェンホス	(mg/L)	0.001以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		14 イソプロカルブ(MIPC)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		15 イソプロチオラン(IPT)	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		16 イソペンホス(IBP)	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		17 イミノクタジン	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		18 インダナファン	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		19 エスプロカルブ	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		20 エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		21 エトフェンブロックス	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		22 エトリジアゾール(エクロメゾール)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		23 エンドスルファン(ベンゾエビン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		24 オキサジクロメホン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		25 オキシン銅(有機銅)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		26 オリサストロリン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27 カズサホス	(mg/L)	0.0006以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
		28 カフェンストロール	(mg/L)	0.008以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		29 カルタップ	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		30 カルバリル(NAC)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		31 カルプロキサド	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		32 カルボフラン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		33 キノラミ(ACN)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		34 キャプタン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		35 クルロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		36 グリホサート	(mg/L)	2以下	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		37 グルホシネート	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		38 クロメブロップ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		39 クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)	0.0001以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		40 クロルピリホス	(mg/L)	0.03以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		41 クロタクロニル(TPN)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		42 シアナジン	(mg/L)	0.001以下	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
		43 シアノホス(CYAP)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		44 ジクロン(DCMU)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		45 ジクロベニル(DBN)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		46 ジクロボス(DDVP)	(mg/L)	0.008以下	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
		47 ジクワット	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		48 ジスルホトン(エチルチオメトン)	(mg/L)	0.04以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		49 ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.005以下	0				0				0			
		50 ジチオビル	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		51 シハロホップブチル	(mg/L)	0.006以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		52 シマジン(CAT)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		53 ジメタメトリン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		54 ジトエート	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		55 シメリン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		56 ダイアジノン	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		57 ダイムロン	(mg/L)	0.8以下	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満
		58 ダノメト、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.01以下※5	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		59 チアジニル	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		60 チウラム	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満

※5 メチルイソチオシアネートとして

採 水 場 所					植木野浄水場				植木野浄水場				系 統 安 富 町 三 坂			
					原水(井戸水)				浄水				植木野浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検 査 項 目	基 準 値	目 標 値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	農 業 類	61 チオジカルブ	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		62 チオファネートメチル	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		63 チオベンカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		64 テフリトリオン	(mg/L)	0.002以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
		65 テルブカルブ(MBPMC)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		66 トリクロピル	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		67 トリクロロホン(DEP)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		68 トリシランゾール	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		69 トリフルラリン	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
		70 ナプロバミド	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		71 パラコート	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		72 ビベロホス	(mg/L)	0.0009以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		73 ビラクロニル	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		74 ビランキシフェン	(mg/L)	0.004以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		75 ビラリネート(ビランレート)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		76 ビリダフェンチオン	(mg/L)	0.002以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		77 ビリブチカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		78 ビロキロン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		79 フィプロニル	(mg/L)	0.0005以下	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
		80 フェニトロチオン(MEP)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		81 フェノカルブ(BPMC)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		82 フェリムゾン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		83 フェンチオン(MPP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		84 フェントエート(PAP)	(mg/L)	0.007以下	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
		85 フェントラザミド	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		86 フサライド	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		87 ブタクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		88 ブタミホス	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		89 ブプロフェジン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		90 フルアジナム	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		91 プレチラクロール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		92 プロシミドン	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		93 プロチオホス	(mg/L)	0.004以下	0				0				0			
		94 プロピコナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		95 プロピザミド	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		96 プロベナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		97 プロモブチド	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		98 ベノミル	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		99 ベンシクロン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		100 ベンゾピシクロン	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		101 ベンゾフェナップ	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		102 ベンタニン	(mg/L)	0.2以下	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		103 ベンディメタリン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		104 ベンフルラルブ	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		105 ベンフルラリン(ベスロジン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		106 ベンフレゼート	(mg/L)	0.07以下	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
		107 ホスチアゼート	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		108 マラチオン(マラソン)	(mg/L)	0.7以下	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満
		109 メブロップ(MCPPP)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		110 メノミル	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		111 メタラキシル	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
		112 メチダチオン(DMTP)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		113 メチルダイムロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		114 メトミノストロピン	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		115 メトリブジン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		116 メフェナセツト	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		117 メプロニル	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		118 モリネート	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

採 水 場 所					関浄水場				系統 安富町関			
					原水(井戸水)				関浄水場系統 給水栓水			
※1	※2	検 査 項 目	基準値	目標値	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
		気温 (℃)			12	34.1	1.2	13.6	12	34.1	1.2	13.6
		水温 (℃)			12	21.6	4.4	12.6	12	25.0	5.1	14.1
	1	一般細菌 (個/ml)	100以下		12	14	1	5	12	3	0	1
	2	大腸菌 (※3)	検出されないこと		12	3	1未満	1	12	不検出12回		
	3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下		4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下		2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.05以下		4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下		12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下		12	0.48	0.29	0.36	12	0.47	0.29	0.36
	12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下		4	0.08未満	0.08未満	0.08未満	4	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下		4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下		4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04以下		4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下		4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下		0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.009	0.001	0.004
	24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下		0				4	0.004	0.003未満	0.003未満
	25	ジブromクロロメタン (mg/L)	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.002	0.001未満	0.001
	26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.012	0.003	0.007
	28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下		0				4	0.006	0.003未満	0.003未満
	29	ブromジクロロメタン (mg/L)	0.03以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.003	0.001	0.002
	30	ブromホルム (mg/L)	0.09以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下		0				4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	33	27 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下	0.1以下	12	0.08	0.01未満	0.03	12	0.05	0.01未満	0.02
	34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下		4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下		4	4.2	3.9	4.0	4	4.6	4.0	4.2
	37	15 マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下	0.01以下	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	38	塩化物イオン (mg/L)	200以下		12	4.2	2.4	3.1	12	4.4	3.1	3.6
	39	14 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300以下	10以上100以下	12	16	11	14	12	16	13	14
	40	21 蒸発残留物 (mg/L)	500以下	30以上200以下	12	45	17	36	12	45	24	40
	41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下		2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下		12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下		12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下		2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下		12	0.4	0.3未満	0.3未満	12	0.4	0.3未満	0.3未満
	47	23 pH値	5.8以上8.6以下	7.5程度	12	7.2	6.9	7.0	12	7.4	7.0	7.2
	48	味	異常でないこと		0				12	異常なし12回		
	49	臭気	異常でないこと		12	無臭12回			12	異常なし12回		
	50	色度 (度)	5以下		12	1.0	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	22 濁度 (度)	2以下	1以下	12	0.2	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

※3 原水での単位:MPN /100ml

採 水 場 所					関 浄 水 場				系 統 安 富 町 関			
※1	※2	検 査 項 目	基 準 値	目 標 値	原 水 (井 戸 水)				関 浄 水 場 系 統 給 水 栓 水			
					回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物 (mg/L)		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	2	ウラン及びその化合物 (mg/L)		0.002以下(暫定)	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	3	ニッケル及びその化合物 (mg/L)		0.01以下(暫定)	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	4	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		0.004以下	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	5	トルエン (mg/L)		0.4以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		0.08以下	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	7	亜塩素酸 (mg/L)		0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	8	二酸化塩素 (mg/L)		0.6以下	0				0			
	9	ジクロロアセトニトリル (mg/L)		0.01以下(暫定)	0				4	0.001	0.001未満	0.001未満
	10	抱水クロラール (mg/L)		0.02以下(暫定)	0				4	0.003	0.002未満	0.002未満
	11	農薬類		1以下	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満
	12	残留塩素 (mg/L)		1以下	0				12	0.5	0.4	0.5
	15	遊離炭酸 (mg/L)		20以下	4	4.2	0.9	2.4	4	2.0	1.0	1.6
	16	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	17	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		3以下	0				4	2.2	0.4	1.1
	19	臭気強度(TON)		3以下	0				4	1未満	1未満	1未満
	23	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上0付近	0				4	-2.4	-2.7	-2.6
	24	従属栄養細菌 (個/ml)		2000以下(暫定)	0				4	10	0	4
	25	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		0.1以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
独 自 実 施 項 目	1	総アルカリ度 (mg/L)			4	11	8.5	9.7	4	11	8.7	10
	2	総酸度 (mg/L)			4	4.8	1.0	2.7	4	2.3	1.0	1.8
	3	侵食性遊離炭酸 (mg/L)			4	4.1	0.9	2.4	4	2.0	1.0	1.6
	4	電気伝導率 (mS/m)			12	6.1	4.7	5.5	12	6.2	5.1	5.6
	5	アンモニア態窒素 (mg/L)			12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	6	遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上		0				12	0.5	0.3	0.4
	7	パーフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)			1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
	8	パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) (mg/L)			1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
	9	クリプトスボリジウム (※4)			1	0	0	0	1	0	0	0
	10	ジアルジア (※4)			1	0	0	0	1	0	0	0
	11	嫌気性芽胞菌 (個/10ml)			2	0	0	0	0			
	12	放射性セシウム(Cs-134) (Bq/kg)			0				0			
	13	放射性セシウム(Cs-137) (Bq/kg)			0				0			

※4 原水での単位:個/10L 浄水での単位:個/20L

採 水 場 所					関 浄 水 場				系 統 安 富 町 関			
					原 水 (井 戸 水)				関 浄 水 場 系 統 給 水 栓 水			
※1	※2	検 査 項 目	基 準 値	目 標 値	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	農 業 類	1 1,3-ジクロロプロベン(D-D)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		2 2,2-DPA(ダラボン)	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		3 2,4-D(2,4-PA)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		4 EPN	(mg/L)	0.004以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		5 MCPA	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		6 アシュラム	(mg/L)	0.9以下	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満	2	0.009未満	0.009未満	0.009未満
		7 アセフェート	(mg/L)	0.006以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		8 アトラジン	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		9 アニロホス	(mg/L)	0.003以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		10 アミトラズ	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		11 アラクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		12 イソキサチオン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		13 インフェンホス	(mg/L)	0.001以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		14 イソプロカルブ(MIPC)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		15 イソプロチオラン(IPT)	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		16 イソベンホス(IBP)	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		17 イミノクタジン	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		18 インダノファン	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		19 エスプロカルブ	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		20 エディフェンホス(エジフェンホス, EDDP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		21 エトフェンロックス	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		22 エトリジアゾール(エクロメゾール)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		23 エンドスルファン(ベンゾエビン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		24 オキサジクロメホン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		25 オキシシン銅(有機銅)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		26 オリサストロピン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		27 カズサホス	(mg/L)	0.0006以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
		28 カフエンストロール	(mg/L)	0.008以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		29 カルタップ	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		30 カルバリル(NAC)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		31 カルプロバミド	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		32 カルボフラン	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		33 キノクラミ(ACN)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		34 キャブタン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		35 クミロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		36 グリホサート	(mg/L)	2以下	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		37 グルホシネート	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		38 クロメブロップ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		39 クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)	0.0001以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		40 クロルピリホス	(mg/L)	0.003以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		41 クロタクロニル(TPN)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		42 シアナジン	(mg/L)	0.001以下	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	2	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満
		43 シアノホス(CYAP)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		44 ジウロン(DCMU)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		45 ジクロベニル(DBN)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		46 ジクロボス(DDVP)	(mg/L)	0.008以下	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	2	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満
		47 ジクワット	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		48 ジスルホトン(エチルチオメトン)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		49 ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.005以下	0				0			
		50 ジチオピル	(mg/L)	0.009以下	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	2	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満
		51 シハロホップチル	(mg/L)	0.006以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		52 シマジン(CAT)	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		53 ジメタメトリン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		54 ジトエート	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		55 シメトリン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		56 ダイアジノン	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		57 ダイムロン	(mg/L)	0.8以下	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満
		58 ダノメト、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.01以下※5	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		59 チアジニル	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		60 チウラム	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満

※5 メチルイソチオシアネートとして

採 水 場 所					関 浄 水 場				系 統 安 富 町 関			
					原 水 (井 戸 水)				関 浄 水 場 系 統 給 水 栓 水			
※1	※2	検 査 項 目	基 準 値	目 標 値	回 数	最 高	最 低	平 均	回 数	最 高	最 低	平 均
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	農 業 類	61 チオジカルブ	(mg/L)	0.08以下	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	2	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満
		62 チオファネートメチル	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		63 チオベンカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		64 テフリルトリオン	(mg/L)	0.002以下	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	2	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満
		65 テルブカルブ(MBPMC)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		66 トリクロピル	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		67 トリクロロホン(DEP)	(mg/L)	0.005以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		68 トリシランゾール	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		69 トリフルラリン	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
		70 ナプロバミド	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		71 パラコート	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		72 ビベロホス	(mg/L)	0.0009以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		73 ビラクロニル	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		74 ビランキシフェン	(mg/L)	0.004以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		75 ビラゾネート(ビラゾレート)	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		76 ビリダフェンチオン	(mg/L)	0.002以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		77 ビリブチカルブ	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		78 ビロキロン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		79 ファイロニル	(mg/L)	0.0005以下	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
		80 フェニトロチオン(MEP)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		81 フェノカルブ(BPMC)	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		82 フェリムゾン	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		83 フェンチオン(MPP)	(mg/L)	0.006以下	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満
		84 フェントエート(PAP)	(mg/L)	0.007以下	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	2	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満
		85 フェントラザミド	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		86 フサライド	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		87 ブタクロール	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		88 ブタミホス	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		89 ブプロフェジン	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		90 フルアジナム	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		91 プレチラクロール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		92 プロシミドン	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		93 プロチオホス	(mg/L)	0.004以下	0				0			
		94 プロピコナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		95 プロピザミド	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		96 プロベナゾール	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		97 プロモプチド	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		98 ベノミル	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		99 ベンシクロン	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		100 ベンゾピシクロン	(mg/L)	0.09以下	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	2	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満
		101 ベンゾフェナップ	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		102 ベンタニン	(mg/L)	0.2以下	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		103 ベンディメタリン	(mg/L)	0.3以下	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	0.003未満	0.003未満	0.003未満
		104 ベンフルカルブ	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		105 ベンフルラリン(ベスロジン)	(mg/L)	0.01以下	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
		106 ベンフレセート	(mg/L)	0.07以下	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	2	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満
		107 ホスチアゼート	(mg/L)	0.003以下	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満
		108 マラチオン(マラソン)	(mg/L)	0.7以下	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満	2	0.007未満	0.007未満	0.007未満
		109 メロブロップ(MCPP)	(mg/L)	0.05以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		110 メノミル	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		111 メタラキシル	(mg/L)	0.06以下	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
		112 メチダチオン(DMTP)	(mg/L)	0.004以下	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満
		113 メチルダイムロン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		114 メトミストロピン	(mg/L)	0.04以下	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		115 メトリブジン	(mg/L)	0.03以下	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		116 メフェナセート	(mg/L)	0.02以下	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		117 メブロニル	(mg/L)	0.1以下	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		118 モリネート	(mg/L)	0.005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満

5 工事関係
(1) 給水装置工事

(単位 件)

年度・月 項 目	受 付 件 数				
	新設 (予備工事含む)	改造 (撤去含む)	共同給水管(連合管)		合計
			新設	改造(撤去含む)	
平成25年度	2,779	2,475	114	20	5,388
平成26年度	2,305	2,143	100	35	4,583
平成27年度	2,565	2,239	103	52	4,959
平成28年度	2,578	2,485	109	68	5,240
平成29年度	2,640	2,538	108	19	5,305
平成30年度	2,770	2,436	137	21	5,364
4月	206	218	17	2	443
5月	260	213	21	3	497
6月	207	179	7	0	393
7月	254	214	13	0	481
8月	219	181	10	4	414
9月	194	196	6	0	396
10月	266	233	13	3	515
11月	252	178	15	1	446
12月	236	191	4	2	433
1月	234	183	10	2	429
2月	229	227	10	3	469
3月	213	223	11	1	448

(2) 水道管等修理工事

ア 直営工事

(単位 件)

項目 月別	管 類		弁 栓 類		量水器ボックス	合計
	配水管	給水管	バルブ	止水栓		
平成25年度	4	236	1	772	23	1,036
平成26年度	4	200	2	715	18	939
平成27年度	4	122	4	783	17	930
平成28年度	1	183	1	640	18	843
平成29年度	1	209	2	791	26	1,029
平成30年度	1	233	69	870	37	1,210
4月		23		71	5	99
5月		14	6	61	2	83
6月	1	19	8	71	7	106
7月		24	4	79	9	116
8月		24	8	69	2	103
9月		15		82	2	99
10月		28	17	86	3	134
11月		22	5	91	1	119
12月		22	8	69	1	100
1月		16	3	72		91
2月		11	7	66	3	87
3月		15	3	53	2	73

イ 業者工事

(単位 件)

項目 月別	管 類		弁 栓 類		その他	計
	配水管	給水管	消火栓	仕切弁		
平成25年度	102	705	115	62	64	1,048
平成26年度	69	949	146	108	114	1,386
平成27年度	71	679	154	87	142	1,133
平成28年度	76	685	138	142	130	1,171
平成29年度	62	868	108	143	103	1,284
平成30年度	64	623	119	133	167	1,106
4月	2	36	6	7	9	60
5月	6	97	17	20	40	180
6月	8	53	8	6	17	92
7月	1	31	9	12	11	64
8月	4	36	3	2	5	50
9月	3	55	10	9	6	83
10月	5	27	8	4	5	49
11月	12	82	20	16	26	156
12月	3	64	14	16	6	103
1月	8	55	8	8	9	88
2月	5	64	5	12	20	106
3月	7	23	11	21	13	75

(3) 開栓メーター設置状況

(単位 個)

年度 口径	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	前年度比
13mm	107,828	108,084	108,240	108,399	108,897	498
20mm	111,590	113,759	115,861	117,708	119,716	2,008
25mm	5,334	5,546	5,569	5,568	5,595	27
30mm	1,299	1,301	1,313	1,310	1,313	3
40mm	1,806	1,809	1,794	1,788	1,798	10
50mm	933	917	924	942	958	16
75mm	262	257	256	254	261	7
100mm	68	69	69	70	70	0
150mm	17	17	15	14	14	0
200mm	3	3	3	3	3	0
計	229,140	231,762	234,044	236,056	238,625	2,569

6 業務関係
 (1) 窓口受付状況
 ① 受付内訳

(単位 件)

項目 年度・月	総 数	使 用 申 込		中 止 ・ 廃 止 届	使用者名義 変更等
		新 開 栓	休止開栓		
平成26年度	44,639	3,023	16,071	19,459	6,086
平成27年度	48,304	3,065	16,593	20,557	8,089
平成28年度	51,582	3,795	17,990	20,242	9,555
平成29年度	77,269	3,759	16,640	20,210	36,660
平成30年度	46,752	3,199	17,305	20,523	5,725
4月	4,417	276	1,699	1,912	530
5月	4,314	161	1,380	1,988	785
6月	3,522	201	1,380	1,491	450
7月	3,796	249	1,313	1,727	507
8月	3,414	291	1,251	1,424	448
9月	3,374	352	1,236	1,469	317
10月	3,865	284	1,326	1,831	424
11月	3,600	302	1,321	1,533	444
12月	3,736	251	1,258	1,873	354
1月	3,133	240	1,149	1,229	515
2月	3,619	287	1,361	1,524	447
3月	5,962	305	2,631	2,522	504

② 休止開栓内訳

(単位 件)

年度	口径13mm			口径20mm			口径25mm			口径30mm			口径40mm			口径50mm			口径75mm			口径100mm以上			合 計		
	止水 開栓	取付	計	止水 開栓	取付	計	止水 開栓	取付	計	止水 開栓	取付	計	止水 開栓	取付	計	止水 開栓	取付	計	止水 開栓	取付	計	止水 開栓	取付	計	止水 開栓	取付	計
平成30年度	10,180	649	10,829	5,642	527	6,169	133	37	170	28	5	33	61	5	66	30	0	30	8	0	8	0	0	0	16,082	1,223	17,305
4月	983	82	1,065	534	65	599	16	0	16	5	0	5	6	1	7	6	0	6	1	0	1	0	0	0	1,551	148	1,699
5月	782	65	847	451	57	508	10	4	14	3	1	4	5	1	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1,252	128	1,380
6月	790	57	847	467	41	508	8	6	14	4	0	4	6	0	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1,276	104	1,380
7月	779	42	821	416	49	465	13	3	16	2	0	2	4	0	4	5	0	5	0	0	0	0	0	0	1,219	94	1,313
8月	753	50	803	388	29	417	17	1	18	1	1	2	6	1	7	3	0	3	1	0	1	0	0	0	1,169	82	1,251
9月	703	46	749	431	36	467	10	3	13	1	0	1	3	1	4	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1,150	86	1,236
10月	765	70	835	416	49	465	14	2	16	2	1	3	4	0	4	3	0	3	0	0	0	0	0	0	1,204	122	1,326
11月	772	56	828	425	42	467	8	6	14	3	0	3	4	1	5	3	0	3	1	0	1	0	0	0	1,216	105	1,321
12月	719	52	771	420	48	468	8	3	11	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1,155	103	1,258
1月	691	50	741	353	42	395	4	2	6	0	0	0	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,055	94	1,149
2月	834	34	868	440	31	471	5	4	9	3	0	3	5	0	5	2	0	2	3	0	3	0	0	0	1,292	69	1,361
3月	1,609	45	1,654	901	38	939	20	3	23	2	2	4	7	0	7	2	0	2	2	0	2	0	0	0	2,543	88	2,631

③ 新開栓内訳

(単位 件)

項 目	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	合 計
平成30年度	1,178	1,865	67	23	32	25	7	2	0	3,199
4月	103	153	8	2	5	4	1	0	0	276
5月	79	71	4	4	1	2	0	0	0	161
6月	44	147	4	1	3	1	1	0	0	201
7月	89	152	2	2	3	1	0	0	0	249
8月	98	180	8	2	2	1	0	0	0	291
9月	121	212	11	1	5	2	0	0	0	352
10月	90	175	8	3	2	4	2	0	0	284
11月	145	144	6	3	2	2	0	0	0	302
12月	98	146	2	0	0	2	3	0	0	251
1月	83	144	5	1	3	4	0	0	0	240
2月	106	172	3	3	1	1	0	1	0	287
3月	122	169	6	1	5	1	0	1	0	305

(中高層集合住宅各戸徴収分除く)

④ メーター撤去内訳

(単位 件)

項 目	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm 以上	合 計
平成30年度	578	194	25	7	4	4	2	0	814
4月	48	40	3	1	2	2	0	0	96
5月	59	7	0	2	0	0	0	0	68
6月	77	10	3	0	0	0	0	0	90
7月	29	11	1	2	0	0	0	0	43
8月	45	18	2	1	1	0	0	0	67
9月	45	7	3	0	0	0	0	0	55
10月	42	4	2	0	0	2	0	0	50
11月	40	22	3	0	0	0	0	0	65
12月	59	7	0	1	1	0	0	0	68
1月	42	49	3	0	0	0	2	0	96
2月	39	4	1	0	0	0	0	0	44
3月	53	15	4	0	0	0	0	0	72

(2) 水道料金等調定状況

① 調定状況（船舶給水を除く）

年度・月 項 目	水 道 料 金		証明手数料		紛失・逆付修理代	
	件 数	金 額(円)	件 数	金 額(円)	件 数	金 額(円)
平成26年度	1,368,746	8,675,203,879	117	35,100	9	28,943
平成27年度	1,380,678	8,682,368,565	101	30,300	15	100,437
平成28年度	1,395,669	9,679,554,829	106	31,800	17	102,224
平成29年度	1,409,117	9,840,541,900	91	27,300	15	107,800
平成30年度	1,423,121	9,762,343,833	100	30,000	37	162,300
4月	113,857	765,239,802	9	2,700	5	19,500
5月	122,527	792,577,749	7	2,100	0	0
6月	113,949	794,328,211	4	1,200	0	0
7月	122,540	821,519,870	9	2,700	1	4,500
8月	114,086	846,372,789	15	4,500	1	3,300
9月	122,594	863,022,897	3	900	0	0
10月	114,544	809,824,749	2	600	5	35,700
11月	122,815	802,798,023	4	1,200	0	0
12月	114,750	811,674,659	7	2,100	12	54,000
1月	122,842	838,592,521	21	6,300	4	14,400
2月	114,734	837,634,276	7	2,100	3	9,900
3月	123,883	778,758,287	12	3,600	6	21,000

② 水道料金収納方法別調定割合

(単位 %)

項 目 年度	口座振替		納付制	
	件 数	調 定 額	件 数	調 定 額
平成30年度	76.34%	75.47%	23.66%	24.53%
4月	76.13%	77.37%	23.87%	22.63%
5月	76.21%	74.36%	23.79%	25.64%
6月	76.21%	77.12%	23.79%	22.88%
7月	76.59%	72.90%	23.41%	27.10%
8月	76.27%	76.14%	23.73%	23.86%
9月	76.62%	73.14%	23.38%	26.86%
10月	76.11%	77.02%	23.89%	22.98%
11月	76.55%	74.96%	23.45%	25.04%
12月	76.26%	76.52%	23.74%	23.48%
1月	76.55%	75.07%	23.45%	24.93%
2月	76.28%	76.80%	23.72%	23.20%
3月	76.31%	74.43%	23.69%	25.57%

③ 中高層集合住宅等各戸徴収取扱状況

年度・月別	件 数	戸 数
平成30年度	39	1,113
4月	2	69
5月	3	39
6月	2	30
7月	2	104
8月	6	83
9月	5	107
10月	4	143
11月	3	57
12月	1	99
1月	4	104
2月	1	128
3月	6	150

(3) 計量事務状況

① 委託検針

(単位 件)

項 目 年度・月	委託件数	検 針 実 績					付 帯 事 務		委託人員 (人月)
		口径40mm以下	口径50mm以上	計	検針不能	応援検針	口座振替勧誘	納入済通知書 現地発行	
平成25年度	1,462,365	1,444,239	10,403	1,454,642	7,723	22,124	4	234,739	795
平成26年度	1,478,757	1,460,322	10,425	1,470,747	7,962	22,124	1	239,469	788
平成27年度	1,509,799	1,541,041	10,443	1,551,484	8,682	29,714	0	243,630	816
平成28年度	1,543,288	1,523,650	10,547	1,534,197	9,091	36,692	0	250,472	848
平成29年度	1,560,893	1,541,041	10,672	1,551,713	9,720	32,348	0	255,565	847
平成30年度	1,579,071	1,556,822	10,852	1,567,674	11,397	65,766	0	298,681	831
4月	125,938	124,120	851	124,971	967	2,680	0	24,434	65
5月	136,355	134,336	944	135,280	1,075	2,812	0	25,390	73
6月	125,955	124,127	848	124,975	980	2,253	0	24,394	65
7月	136,222	134,282	952	135,234	988	5,728	0	25,919	73
8月	126,107	124,408	855	125,263	844	6,807	0	23,962	65
9月	136,326	134,499	956	135,455	871	7,065	0	25,429	74
10月	126,645	125,009	857	125,866	779	6,677	0	23,862	66
11月	136,659	134,719	959	135,678	981	7,730	0	25,309	75
12月	126,982	125,222	853	126,075	907	7,127	0	24,140	64
1月	136,701	134,840	957	135,797	904	8,819	0	25,575	72
2月	127,078	125,368	859	126,227	851	2,689	0	24,311	65
3月	138,103	135,892	961	136,853	1,250	5,379	0	25,956	74

(4) 集金事務状況

① 口座振替

項 目 年度・月	銀 行 等			郵 便 局			合 計		
	件 数	金 額(円)	手数料(円)	件 数	金 額(円)	手数料(円)	件 数	金 額(円)	手数料(円)
平成21年度	847,560	11,082,841,895	4,237,800	168,860	1,378,849,808	1,688,600	1,016,420	12,461,691,703	5,926,400
平成22年度	854,552	11,202,550,406	4,272,760	168,985	1,388,460,635	1,689,850	1,023,537	12,591,011,041	5,962,610
平成23年度	860,816	11,148,438,790	4,519,280	169,445	1,370,335,790	1,694,450	1,030,261	12,518,774,580	6,213,730
平成25年度	846,354	11,234,112,490	4,443,359	170,507	1,340,539,370	1,705,070	1,016,861	12,574,651,860	6,148,429
平成26年度	877,801	11,427,985,865	4,740,116	171,518	1,350,455,717	1,715,180	1,049,319	12,778,441,582	6,455,296
平成27年度	883,570	11,491,495,753	4,771,266	172,279	1,354,387,944	1,722,790	1,055,849	12,845,883,697	6,494,056
平成28年度	887,702	12,186,060,881	4,793,576	172,767	1,418,754,726	1,727,670	1,060,469	13,604,815,607	6,521,246
平成29年度	891,866	12,776,787,965	4,816,062	173,488	1,491,551,611	1,734,880	1,065,354	14,268,339,576	6,550,942
平成30年度	896,249	12,888,954,026	4,839,739	175,696	1,500,843,241	1,756,960	1,071,945	14,389,797,267	6,596,699
4月	76,785	988,093,290	414,639	15,040	121,884,956	150,400	91,825	1,109,978,246	565,039
5月	72,274	1,067,013,812	390,279	14,075	115,983,980	140,750	86,349	1,182,997,792	531,029
6月	76,374	1,013,459,902	412,419	14,815	124,057,665	148,150	91,189	1,137,517,567	560,569
7月	72,875	1,101,181,742	393,525	14,240	123,191,537	142,400	87,115	1,224,373,279	535,925
8月	76,897	1,034,069,236	415,243	15,106	128,179,346	151,060	92,003	1,162,248,582	566,303
9月	72,122	1,147,431,818	389,458	14,075	124,119,214	140,750	86,197	1,271,551,032	530,208
10月	76,733	1,086,952,855	414,358	15,025	133,091,936	150,250	91,758	1,220,044,791	564,608
11月	72,499	1,121,037,600	391,494	14,303	124,235,042	143,030	86,802	1,245,272,642	534,524
12月	77,634	1,036,736,587	419,223	15,291	128,127,372	152,910	92,925	1,164,863,959	572,133
1月	72,651	1,121,387,452	392,315	14,284	122,396,902	142,840	86,935	1,243,784,354	535,155
2月	76,577	1,043,935,684	413,515	15,096	129,787,258	150,960	91,673	1,173,722,942	564,475
3月	72,828	1,127,654,048	393,271	14,346	125,788,033	143,460	87,174	1,253,442,081	536,731

銀行等は当月実績値を、ゆうちょ銀行は1ヶ月遅れの実績値

振替手数料: 銀行等＝1件@5円×1.08(1円未満は切り捨て)、郵便局＝1件@10円

銀行等の手数料は、各金融機関ごとに積み上げ計算の誤差

商工中金・兵庫県医療信用組合・兵庫ひまわり信用組合は、納付書扱い

(5) 分担金調定状況

(単位 千円)

項 目 年度・月	13mm		20mm		25mm		30mm		40mm		50mm		75mm		100mm以上		口径変更		取消		計	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件数	金 額	件数	金 額	件数	金 額	件数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
平成26年度	795	44,132	1,327	196,486	34	8,739	8	3,127	12	9,627	7	9,359	1	3,703			339	51,268	△ 8	△ 1,097	2,515	325,344
平成27年度	1,021	56,678	1,465	216,920	37	9,510	9	3,518	8	6,418	7	9,359					343	59,389	△ 11	△ 1,705	2,879	360,086
平成28年度	844	46,852	1,626	240,759	38	9,768	16	6,254	11	8,824	4	5,348	2	7,406			432	66,813	△ 11	△ 1,590	2,962	390,433
平成29年度	1,000	55,512	1,545	228,765	23	5,912	13	5,081	10	8,022	7	9,359	1	3,703			411	71,391	△ 24	△ 4,594	2,986	383,151
平成30年度	1,009	56,012	1,613	238,834	29	7,454	8	3,127	12	9,627	7	9,359	1	3,703			429	65,241	△ 6	△ 833	3,102	392,524

(平成30年度内訳)

4月	78	4,330	102	15,103	2	514			2	1,604	1	1,337					39	9,811			224	32,700
5月	49	2,720	141	20,878	4	1,028			1	802							29	7,123			224	32,552
6月	118	6,550	139	20,581	3	771			3	2,407			1	3,703			35	4,182			299	38,194
7月	71	3,941	159	23,543	3	771											41	5,296	△ 1	△ 148	273	33,404
8月	57	3,164	137	20,285	1	257					3	4,011					24	2,664			222	30,381
9月	82	4,552	111	16,436	1	257	1	391	2	1,604	2	2,674					36	5,082	△ 1	△ 148	234	30,848
10月	76	4,219	149	22,062	3	771			1	802							35	4,984			264	32,838
11月	119	6,606	144	21,322	6	1,542	2	782									29	3,470			300	33,722
12月	104	5,773	134	19,841			1	391	2	1,604							31	4,081	△ 1	△ 148	271	31,542
1月	77	4,274	135	19,989	3	771	1	391	1	802							37	5,859	△ 1	△ 148	253	31,939
2月	102	5,662	131	19,397	2	514	2	782									46	6,090	△ 1	△ 148	282	32,297
3月	76	4,219	131	19,397	1	257	1	391			1	1,337					47	6,598	△ 1	△ 93	256	32,106

(6) 子メータ調定状況

(単位 円)

項目 年度・月	13mm		20mm		25mm		30mm以上		口径変更		13mm		20mm		25mm		30mm以上		口径変更		合 計	
	件数	金 額	件数	金 額	件数	金 額	件数	金 額	件数	金 額	件数	金 額	件数	金 額	件数	金 額	件数	金 額	件数	金 額	件数	金 額
平成26年度	314	2,514,800	365	4,414,196	4	56,728															683	6,985,724
平成27年度	449	3,574,692	673	8,948,016	24	341,064	1	31,320													1,147	12,895,092
平成28年度	269	2,178,900	462	6,314,988	9	128,548															740	8,622,436
平成29年度	414	3,353,400	418	5,733,288	5	71,820															837	9,158,508
平成30年度	465	3,766,500	807	11,068,812	13	186,732															1,285	15,022,044

(平成30年度内訳)

4月																						
5月																						
6月	62	502,200	92	1,261,872	1	14,364															155	1,778,436
7月	50	405,000																			50	405,000
8月	113	915,300	205	2,811,780	5	71,820															323	3,798,900
9月	26	210,600	163	2,235,708	3	43,092															192	2,489,400
10月	24	194,400	24	329,184																	48	523,584
11月	23	186,300																			23	186,300
12月	90	729,000																			90	729,000
1月																						
2月			100	1,371,600																	100	1,371,600
3月	77	623,700	223	3,058,668	4	57,456															304	3,739,824

(7)メータの取替業務

(単位 件)

項目 年度・月	総 数										
	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	計
平成26年度	14,437	15,999	821	186	364	400	0	0	0	0	32,207
平成27年度	11,434	11,969	583	189	374	400	1	0	0	0	24,950
平成28年度	15,747	18,382	765	247	403	91	49	5	0	0	35,689
平成29年度	18,381	21,921	1,377	356	521	272	61	5	0	3	42,897
平成30年度	17,613	17,325	473	145	121	144	29	13	0	0	35,863
4月	2,074	440	17	14	24	57	3	3	0	0	2,632
5月	969	1,046	31	5	24	10	4	2	0	0	2,091
6月	1,287	1,439	53	20	23	21	2	1	0	0	2,846
7月	1,963	1,942	131	4	23	1	3	0	0	0	4,067
8月	1,488	1,768	79	28	3	9	2	1	0	0	3,378
9月	1,724	1,127	25	18	2	6	2	2	0	0	2,906
10月	1,283	945	41	16	15	11	3	0	0	0	2,314
11月	1,406	1,530	21	23	6	2	2	1	0	0	2,991
12月	1,619	1,590	30	14	0	0	4	0	0	0	3,257
1月	1,139	1,172	11	0	1	0	3	1	0	0	2,327
2月	1,746	2,423	25	1	0	2	0	0	0	0	4,197
3月	915	1,903	9	2	0	25	1	2	0	0	2,857

(単位 件)

項目 年度・月	直 営										
	故 障 メ ー タ ー										
	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	計
平成26年度	18	20	3	2	3	0	0	0	0	0	46
平成27年度	20	27	5	1	14	0	0	0	0	0	67
平成28年度	17	34	3	3	10	2	0	0	0	0	69
平成29年度	30	12	3	0	3	0	0	0	0	0	48
平成30年度	18	30	2	0	2	1	0	1	0	0	54
4月	2	8	0	0	0	0	0	1	0		11
5月	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	5
6月	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	6
7月	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5
8月	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
9月	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10月	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
11月	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	6
12月	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
1月	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
2月	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3
3月	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6

(単位 件)

項目 年度・月	直 営										
	満 期 ヲ 一 タ 一										
	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	計
平成26年度	465	240	19	2	5	0	0	0	0	0	731
平成27年度	504	261	14	2	4	0	1	0	0	0	786
平成28年度	704	508	37	7	11	4	2	1	0	0	1,274
平成29年度	623	485	27	5	3	2	1	0	0	1	1,147
平成30年度	721	645	43	8	6	4	1	1	0	0	1,429
4月	75	63	0	0	2	1	0	0	0	0	141
5月	76	54	4	0	0	0	0	0	0	0	134
6月	59	54	6	1	2	3	0	0	0	0	125
7月	55	52	1	0	0	0	0	0	0	0	108
8月	57	30	3	1	1	0	0	0	0	0	92
9月	56	43	4	0	1	0	0	0	0	0	104
10月	74	66	3	1	0	0	0	0	0	0	144
11月	67	58	7	0	0	0	0	0	0	0	132
12月	59	59	4	2	0	0	1	0	0	0	125
1月	55	53	1	0	0	0	0	1	0	0	110
2月	36	53	5	1	0	0	0	0	0	0	95
3月	52	60	5	2	0	0	0	0	0	0	119

(単位 件)

項目 年度・月	委 託										
	満 期 ヲ 一 タ 一										
	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm 以上	75mm	100mm	150mm	200mm	計
平成26年度	13,954	15,739	799	182	356	400					31,430
平成27年度	10,910	11,681	564	186	356	400					24,097
平成28年度	15,026	17,840	725	237	382	85	47	4	0	0	34,295
平成29年度	17,728	21,424	1,347	351	515	270	60	5	0	2	41,702
平成30年度	16,874	16,650	428	137	113	139	28	11	0	0	34,380
4月	1,997	369	17	14	22	56	3	2	0	0	2,480
5月	891	990	27	5	23	10	4	2	0	0	1,952
6月	1,227	1,381	46	19	21	18	2	1	0	0	2,715
7月	1,906	1,887	130	4	23	1	3	0	0	0	3,954
8月	1,428	1,737	76	27	2	9	2	1	0	0	3,282
9月	1,668	1,083	21	18	1	6	2	2	0	0	2,801
10月	1,208	878	38	15	15	11	3	0	0	0	2,168
11月	1,337	1,470	13	23	5	2	2	1	0	0	2,853
12月	1,560	1,529	26	12	0	0	3	0	0	0	3,130
1月	1,082	1,118	10	0	1	0	3	0	0	0	2,214
2月	1,710	2,368	20	0	0	1	0	0	0	0	4,099
3月	860	1,840	4	0	0	25	1	2	0	0	2,732

取替え業務前年度比較

項目 口径	平成30年度	
	個数	金額(円)
13mm	17,613	14,988,663
20mm	17,325	16,337,475
25mm	473	533,071
30mm	145	313,635
40mm	121	363,363
50mm	144	1,489,248
75mm	29	436,073
100mm	13	219,999
150mm	0	0
200mm	0	0
計	35,863	34,681,527

項目 口径	平成29年度	
	個数	金額(円)
13mm	18,381	15,642,231
20mm	21,921	20,671,503
25mm	1,377	1,551,879
30mm	356	770,028
40mm	521	1,564,563
50mm	272	2,813,024
75mm	61	917,257
100mm	5	84,615
150mm	0	0
200mm	3	88,683
計	42,897	44,103,783

7 財務関係

(1) 財政状況の推移

(単位 円)

項 目		平成27年度 (2015年度)	平成28年度 (2016年度)	平成29年度 (2017年度)	平成30年度 (2018年度)
収 益 的 収 支	水道事業収益(A)	9,824,626,541	10,767,827,859	10,857,685,065	10,767,716,059
	給水収益	8,041,352,819	8,964,855,705	9,113,332,089	9,040,706,341
	その他	1,783,273,722	1,802,972,154	1,744,352,976	1,727,009,718
	水道事業費用(B)	9,050,344,078	9,098,535,230	9,189,562,134	9,036,125,654
	人件費	933,487,171	945,950,417	922,811,049	904,776,904
	減価償却費等	3,023,657,247	3,083,467,691	3,143,411,443	3,105,841,554
	支払利息	395,501,457	374,191,934	351,620,953	332,894,046
	受水費	2,778,717,354	2,655,697,804	2,659,732,693	2,655,422,868
	その他	1,918,980,849	2,039,227,384	2,111,985,996	2,037,190,282
	(A) - (B)	774,282,463	1,669,292,629	1,668,122,931	1,731,590,405
資 本 的 収 支	資本的収入(C)	1,714,319,868	1,456,633,430	2,630,749,477	1,975,917,044
	企業債	900,000,000	600,000,000	1,408,000,000	991,000,000
	国県補助金	12,597,000	12,638,000	109,152,000	81,141,000
	その他	801,722,868	843,995,430	1,113,597,477	903,776,044
	資本的支出(D)	4,088,517,199	4,798,828,798	6,312,615,947	5,169,303,865
	建設改良費	2,923,952,911	3,659,437,334	4,262,544,476	4,042,309,222
	企業債償還金	1,160,903,305	1,136,757,923	1,047,934,267	1,115,893,677
	投資等	3,660,983	2,633,541	1,002,137,204	11,100,966
	(C) - (D)	△ 2,374,197,331	△ 3,342,195,368	△ 3,681,866,470	△ 3,193,386,821
資金 収支	当年度	701,585,876	764,667,955	490,540,111	933,362,077
	累計	4,011,561,351	4,776,229,306	5,266,769,417	6,200,131,494

(2) 損益計算書

(単位 円)

項 目	平成27年度 (2015年度)	平成28年度 (2016年度)	平成29年度 (2017年度)	平成30年度 (2018年度)
営 業 収 益	8,788,035,527	9,746,426,310	9,845,995,642	9,782,252,477
給 水 収 益	8,041,352,819	8,964,855,705	9,113,332,089	9,040,706,341
受 託 工 事 収 益	72,310,450	58,160,353	0	0
分 担 金	333,413,100	361,512,400	354,769,219	363,447,700
他 会 計 負 担 金	30,900,000	43,200,000	51,133,000	43,200,000
そ の 他 の 営 業 収 益	310,059,158	318,697,852	326,761,334	334,898,436
営 業 費 用	8,653,840,874	8,708,656,367	8,836,476,264	8,695,850,562
原 水 及 び 浄 水 費	1,227,141,372	1,302,040,363	1,407,910,846	1,394,325,981
受 水 費	2,778,717,354	2,655,697,804	2,659,732,693	2,655,422,868
配 水 費	717,456,710	703,624,710	706,649,916	622,634,399
給 水 費	84,792,910	90,708,332	118,705,218	119,980,115
受 託 工 事 費	67,929,882	56,812,777	0	0
業 務 費	538,962,451	574,847,723	582,535,898	569,103,710
総 係 費	215,182,948	241,456,967	217,530,250	228,541,935
減 価 償 却 費	2,950,227,552	2,998,146,832	3,019,816,733	2,983,810,671
資 産 減 耗 費	73,429,695	85,320,859	123,594,710	122,030,883
営 業 利 益	134,194,653	1,037,769,943	1,009,519,378	1,086,401,915
営 業 外 収 益	1,036,562,397	1,019,242,098	1,001,208,801	985,143,409
受 取 利 息	4,905,313	4,904,022	1,657,310	1,715,118
他 会 計 補 助 金	89,618,617	81,713,781	69,868,476	34,981,847
長 期 前 受 金 戻 入	925,168,316	922,317,169	925,503,173	921,685,640
引 当 金 金 戻 入	11,429,000	0	0	9,960,735
雑 収 益	5,441,151	10,307,126	4,179,842	16,800,069
営 業 外 費 用	396,491,953	375,372,303	353,061,635	340,247,650
支払利息及び企業債取扱諸費	395,501,457	374,191,934	351,620,953	332,894,046
雑 支 出	990,496	1,180,369	1,440,682	7,353,604
経 常 利 益	774,265,097	1,681,639,738	1,657,666,544	1,731,297,674
特 別 利 益	28,617	2,159,451	10,480,622	320,173
特 別 損 失	11,251	14,506,560	24,235	27,442
当 年 度 純 利 益	774,282,463	1,669,292,629	1,668,122,931	1,731,590,405
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金	47,541,918	0	0	0
その他未処分利益剰余金変動額	0	0	0	0
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	821,824,381	1,669,292,629	1,668,122,931	1,731,590,405

(3) 年度別貸借対照表

(単位 円)

項 目	平成27年度 (2015年度)	平成28年度 (2016年度)	平成29年度 (2017年度)	平成30年度 (2018年度)
資 産 合 計	72,209,754,341	73,621,609,047	75,923,123,495	77,374,711,591
固 定 資 産	65,254,902,239	65,869,553,781	68,021,504,442	69,125,962,000
有 形 固 定 資 産	64,332,122,573	64,936,041,728	65,967,368,074	67,083,437,483
土 地	1,958,331,587	1,909,208,027	1,930,945,388	1,944,442,833
建 物	1,225,018,734	1,170,752,807	1,109,502,089	1,051,240,201
構 築 物	54,297,799,749	55,138,842,883	55,648,769,756	56,505,502,141
機 械 及 び 装 置	6,380,661,285	6,127,205,855	5,935,990,339	5,903,974,220
車 両 運 搬 具	9,116,530	12,014,800	16,514,159	18,864,847
工 具 器 具 及 び 備 品	68,850,901	64,814,760	55,523,751	84,263,612
リ ー ス 資 産	679,762	100,399	57,997	57,997
建 設 仮 勘 定	391,664,025	513,102,197	1,270,064,595	1,575,091,632
無 形 固 定 資 産	71,508,198	80,538,359	199,959,815	185,332,331
水 利 権	571,434	285,720	6	0
電 話 加 入 権	271,800	271,800	271,800	271,800
施 設 利 用 権	51,120,205	50,023,957	178,557,404	171,498,190
ソ フ ト ウ ェ ア	19,544,759	29,956,882	21,130,605	13,562,341
投 資 そ の 他 の 資 産	851,271,468	852,973,694	1,854,176,553	1,857,192,186
投 資 有 価 証 券	0	0	999,710,000	999,710,000
基 金	851,271,468	852,973,694	854,466,553	857,482,186
流 動 資 産	6,954,852,102	7,752,055,266	7,901,619,053	8,248,749,591
現 金 ・ 預 金	3,980,498,511	5,760,753,875	5,654,010,548	6,209,709,848
未 収 金	1,763,877,895	1,814,853,001	2,039,078,003	1,818,051,558
貸 倒 引 当 金	△ 120,554,551	△ 123,183,445	△ 115,038,370	△ 88,210,621
有 価 証 券	1,000,000,000	0	0	0
貯 蔵 品	71,962,651	71,039,374	73,845,793	75,614,317
前 払 金	254,600,000	226,100,000	248,010,000	228,900,000
仮 払 金	3,730,187	1,485,290	203,317	3,680,635
そ の 他 流 動 資 産	737,409	1,007,171	1,509,762	1,003,854
有形固定資産減価償却累計額	73,907,555,038	76,502,501,138	78,741,761,659	81,336,455,386

(単位 円)

項 目	平成27年度 (2015年度)	平成28年度 (2016年度)	平成29年度 (2017年度)	平成30年度 (2018年度)
負債資本合計	72,209,754,341	73,621,609,047	75,923,123,495	77,374,711,591
負債合計	41,323,686,112	40,488,910,079	40,318,593,753	39,413,996,978
固定負債	18,950,979,563	18,512,058,210	18,772,869,938	18,723,293,918
企業債	17,730,466,660	17,282,532,393	17,574,638,716	17,423,961,314
長期リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	1,060,212,903	1,061,525,817	1,009,331,222	1,040,862,604
特別修繕引当金	160,300,000	168,000,000	188,900,000	258,470,000
修繕引当金	0	0	0	0
流動負債	2,859,535,771	2,794,234,410	2,552,512,091	1,890,962,895
企業債	1,136,757,923	1,047,934,267	1,115,893,677	1,141,677,402
短期リース債務	600,454	0	0	0
未払金	1,361,438,772	1,475,573,607	1,170,318,039	490,844,534
前受金	22,481,824	3,724,704	7,092,792	30,881,979
賞与等引当金	73,527,261	75,893,243	73,278,600	80,102,479
特別修繕引当金	159,000,000	62,600,000	60,400,000	22,330,000
その他流動負債	105,729,537	128,508,589	125,528,983	125,126,501
繰延収益	19,513,170,778	19,182,617,459	18,993,211,724	18,799,740,165
長期前受金	19,511,596,703	19,174,378,459	18,876,429,845	18,637,388,619
受贈財産評価額	5,416,378,334	5,519,890,239	5,612,491,247	5,771,484,899
国庫補助金	1,100,917,292	1,040,417,646	974,937,435	940,953,023
県費補助金	95,301,489	91,294,183	86,792,749	82,785,315
他会計負担金	1,952,185,076	1,927,091,954	1,894,004,849	1,868,360,111
他会計補助金	124,504,697	118,790,914	113,348,052	107,902,263
開発協力金	848,192,953	797,504,539	746,446,133	701,945,961
工事負担金	9,258,035,955	8,997,738,548	8,800,413,408	8,549,265,917
分担金	716,080,907	681,650,436	647,995,972	614,691,130
長期前受金仮勘定	1,574,075	8,239,000	116,781,879	162,351,546
開発協力金	1,574,075	0	0	0
国庫補助金	0	8,239,000	116,781,879	162,351,546

長期前受金収益化累計額	23,391,287,609	24,163,190,125	24,859,918,231	25,619,962,234
-------------	----------------	----------------	----------------	----------------

(単位 円)

項 目	平成27年度 (2015年度)	平成28年度 (2016年度)	平成29年度 (2017年度)	平成30年度 (2018年度)
資 本 合 計	30,886,068,229	33,132,698,968	35,604,529,742	37,960,714,613
資 本 金	29,891,989,100	31,291,151,591	33,017,176,603	34,567,274,242
剰 余 金	994,079,129	1,841,547,377	2,587,353,139	3,393,440,371
資 本 剰 余 金	172,254,748	172,254,748	172,254,748	172,254,748
再 評 価 積 立 金	0	0	0	0
受 贈 財 産 評 価 額	139,779,462	139,779,462	139,779,462	139,779,462
寄 附 金	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
国 県 補 助 金	28,475,286	28,475,286	28,475,286	28,475,286
工 事 負 担 金	0	0	0	0
分 担 金	0	0	0	0
基 金 収 入	0	0	0	0
利 益 剰 余 金	821,824,381	1,669,292,629	2,415,098,391	3,221,185,623
減 債 積 立 金	0	0	0	0
建 設 改 良 積 立 金	0	0	746,975,460	1,489,595,218
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	821,824,381	1,669,292,629	1,668,122,931	1,731,590,405
繰 越 利 益 剰 余 金 年 度 末 残 高	47,541,918	0	0	0
そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額	0	0	0	0
当 期 末 純 利 益	774,282,463	1,669,292,629	1,668,122,931	1,731,590,405

(4) 経営分析比率表

項 目	算出方法	平成26年度(2014年度)		平成27年度(2015年度)		平成28年度(2016年度)		平成29年度(2017年度)		平成30年度(2018年度)	
普 及 率 %	給水人口 行政人口	$\frac{539,286}{541,389} \times 100$	99.6	$\frac{538,293}{540,345} \times 100$	99.6	$\frac{536,936}{538,960} \times 100$	99.6	$\frac{535,414}{537,409} \times 100$	99.6	$\frac{534,224}{536,192} \times 100$	99.6
負 荷 率 %	1日平均配水量 1日最大配水量	$\frac{171,714}{186,639} \times 100$	92.0	$\frac{170,047}{193,333} \times 100$	88.0	$\frac{169,657}{189,133} \times 100$	89.7	$\frac{167,071}{185,133} \times 100$	90.2	$\frac{163,592}{180,000} \times 100$	90.9
施 設 利 用 率 %	1日平均配水量 1日配水能力	$\frac{171,714}{250,684} \times 100$	68.5	$\frac{170,047}{250,684} \times 100$	67.8	$\frac{169,657}{250,684} \times 100$	67.7	$\frac{167,071}{250,684} \times 100$	66.6	$\frac{163,592}{250,684} \times 100$	65.3
最 大 稼 働 率 %	1日最大配水量 1日配水能力	$\frac{186,639}{250,684} \times 100$	74.5	$\frac{193,333}{250,684} \times 100$	77.1	$\frac{189,133}{250,684} \times 100$	75.4	$\frac{185,133}{250,684} \times 100$	73.9	$\frac{180,000}{250,684} \times 100$	71.8
有 収 率 %	年間有収水量 年間配水量	$\frac{55,976,555}{62,675,747} \times 100$	89.3	$\frac{55,841,110}{62,237,223} \times 100$	89.7	$\frac{55,650,290}{61,924,921} \times 100$	89.9	$\frac{55,445,070}{60,981,038} \times 100$	90.9	$\frac{55,035,931}{59,710,921} \times 100$	92.2
配 水 管 使 用 効 率 m³/m	年間配水量 導送配水管延長	$\frac{62,675,747}{2,920,731}$	21.5	$\frac{62,237,223}{2,928,713}$	21.3	$\frac{61,924,921}{2,940,104}$	21.1	$\frac{60,981,038}{2,952,852}$	20.7	$\frac{59,710,921}{2,959,192}$	20.2
固 定 資 産 使 用 効 率 m³/万円	年間配水量 有形固定資産	$\frac{62,675,747}{6,427,019}$	9.8	$\frac{62,237,223}{6,433,212}$	9.7	$\frac{61,924,921}{6,493,604}$	9.5	$\frac{60,981,038}{6,596,737}$	9.2	$\frac{59,710,921}{6,708,344}$	8.9
職 員 1 人 当 た り 給水人口 人	給水人口 損益勘定職員	$\frac{539,286}{118}$	4,570	$\frac{538,293}{113}$	4,764	$\frac{536,936}{109}$	4,926	$\frac{535,414}{107}$	5,004	$\frac{534,224}{105}$	5,088
職 員 1 人 当 た り 有収水量 m³	有収水量 損益勘定職員	$\frac{55,976,555}{118}$	474,378	$\frac{55,841,110}{113}$	494,169	$\frac{55,650,290}{109}$	510,553	$\frac{55,445,070}{107}$	518,178	$\frac{55,035,931}{105}$	524,152
職 員 1 人 当 た り 営業収益 千円	営業収益－受託工事収益 損益勘定職員	$\frac{8,696,054}{118}$	73,695	$\frac{8,715,725}{113}$	77,130	$\frac{9,688,266}{109}$	88,883	$\frac{9,845,996}{107}$	92,019	$\frac{9,782,253}{105}$	93,164
職 員 1 人 当 た り 有形固定資産 千円	有形固定資産 全職員	$\frac{64,270,190}{138}$	465,726	$\frac{64,332,120}{134}$	480,090	$\frac{64,936,040}{130}$	499,508	$\frac{65,967,370}{127}$	519,428	$\frac{67,083,440}{128}$	524,089

※損益勘定職員・全職員には再任用職員を含む

(5) 財務分析表

項 目	算出方法	平成26年度(2014年度)		平成27年度(2015年度)		平成28年度(2016年度)		平成29年度(2017年度)		平成30年度(2018年度)	
固定資産構成比率 %	固定資産 ×100	65,196,609,869	90.9	65,254,902,239	90.4	65,869,553,781	89.5	68,021,504,442	89.6	69,125,962,000	89.3
	総資産	71,698,617,448		72,209,754,341		73,621,609,047		75,923,123,495		77,374,711,591	
固定負債構成比率 %	固定負債 ×100	19,533,763,412	27.2	18,950,979,563	26.2	18,512,058,210	25.1	18,772,869,938	24.7	18,723,293,918	24.2
	負債・資本合計	71,698,617,448		72,209,754,341		73,621,609,047		75,923,123,495		77,374,711,591	
自己資本構成比率 %	資本金+剰余金 +評価差額等+繰延収益 ×100	49,378,457,456	68.9	50,399,239,007	69.8	52,315,316,427	71.1	54,597,741,466	71.9	56,760,454,778	73.4
	負債・資本合計	71,698,617,448		72,209,754,341		73,621,609,047		75,923,123,495		77,374,711,591	
固定資産対長期資本比率 %	固定資産 ×100 自己資本+固定負債	65,196,609,869 68,912,220,868	94.6	65,254,902,239 69,350,218,570	94.1	65,869,553,781 70,827,374,637	93.0	68,021,504,442 73,370,611,404	92.7	69,125,962,000 75,483,748,696	91.6
固 定 比 率 %	固定資産 ×100 資本金+剰余金 +評価差額等+繰延収益	65,196,609,869 49,378,457,456	132.0	65,254,902,239 50,399,239,007	129.5	65,869,553,781 52,315,316,427	125.9	68,021,504,442 54,597,741,466	124.6	69,125,962,000 56,760,454,778	121.8
流 動 比 率 %	流動資産 ×100 流動負債	6,502,007,579 2,786,396,580	233.3	6,954,852,102 2,859,535,771	243.2	7,752,055,266 2,794,234,410	277.4	7,901,619,053 2,552,512,091	309.6	8,248,749,591 1,890,962,895	436.2
当 座 比 率 %	現金預金 +(未収金-貸倒引当金) ×100 流動負債	5,257,483,416 2,786,396,580	188.7	5,623,821,855 2,859,535,771	196.7	7,452,423,431 2,794,234,410	266.7	7,578,050,181 2,552,512,091	296.9	7,939,550,785 1,890,962,895	419.9
現 金 比 率 %	現金預金 ×100 流動負債	3,895,314,577 2,786,396,580	139.8	3,980,498,511 2,859,535,771	139.2	5,760,753,875 2,794,234,410	206.2	5,654,010,548 2,552,512,091	221.5	6,209,709,848 1,890,962,895	328.4
自己資本回転率	営業収益－受託工事収益	8,696,054,336	0.2	8,715,725,077	0.2	9,688,265,957	0.2	9,845,995,642	0.2	9,782,252,477	0.2
	平均自己資本	49,024,430,871		49,888,848,232		51,357,277,717		53,456,528,947		55,679,098,122	
固定資産回転率	営業収益－受託工事収益	8,696,054,336	0.1	8,715,725,077	0.1	9,688,265,957	0.1	9,845,995,642	0.1	9,782,252,477	0.1
	平均固定資産	65,143,820,323		65,225,756,054		65,562,228,010		66,945,529,112		68,573,733,221	
減 価 償 却 率 %	減価償却費 ×100	3,000,545,199	4.6	2,950,227,552	4.5	2,998,146,832	4.6	3,019,816,733	4.6	2,983,810,671	4.5
	減価償却資産	65,040,427,886		65,003,590,911		65,592,144,895		65,985,862,839		66,732,774,220	
流動資産回転率	営業収益－受託工事収益	8,696,054,336	1.4	8,715,725,077	1.3	9,688,265,957	1.3	9,845,995,642	1.3	9,782,252,477	1.2
	平均流動資産	6,246,466,657		6,728,429,841		7,353,453,684		7,826,837,160		8,075,184,322	
現金預金回転率	当年度支出額	23,669,376,139	5.6	20,812,049,086	5.3	20,208,807,884	4.1	22,814,745,129	4.0	22,034,533,981	3.7
	平均現金預金	4,212,982,538		3,937,906,544		4,870,626,193		5,707,382,212		5,931,860,198	

項 目	算出方法	平成26年度(2014年度)		平成27年度(2015年度)		平成28年度(2016年度)		平成29年度(2017年度)		平成30年度(2018年度)	
未 収 金 回 転 率	営業収益－受託工事収益	8,696,054,336	6.2	8,715,725,077	5.4	9,688,265,957	5.4	9,845,995,642	5.1	9,782,252,477	5.1
	平均未収金	1,404,060,771		1,617,247,255		1,789,365,448		1,926,965,502		1,928,564,781	
総 資 本 利 益 率 %	当年度経常損益	447,074,305	0.6	774,265,097	1.1	1,681,639,738	2.3	1,659,107,126	2.2	1,731,297,674	2.3
	平均総資本	71,390,286,979		71,954,185,895		72,915,681,694		74,772,366,271		76,648,917,543	
総 収 支 比 率 %	総収益	9,833,940,823	63.0	9,824,626,541	108.6	10,767,827,859	118.3	10,857,685,065	118.2	10,767,716,059	119.2
	総費用	15,618,776,903		9,050,344,078		9,098,535,230		9,188,121,552		9,036,125,654	
営 業 収 支 比 率 %	営業収益－受託工事収益	8,696,054,336	97.9	8,715,725,077	101.5	9,688,265,957	112.0	9,845,995,642	111.4	9,782,252,477	112.5
	営業費用－受託工事費	8,882,907,468		8,585,910,992		8,651,843,590		8,836,476,264		8,695,850,562	
利 子 負 担 率 %	企業債利息	413,800,575	2.2	395,501,457	2.1	374,191,934	2.0	351,620,953	1.9	332,894,046	1.8
	企業債＋一時借入金 ＋リース債務	19,129,978,493		18,867,825,037		18,330,466,660		18,690,532,393		18,565,638,716	
企業債償還額対減 価償却費比率 %	企業債償還額	1,114,733,171	37.2	1,160,903,305	39.3	1,136,757,923	37.9	1,047,934,267	34.7	1,115,893,677	37.4
	減価償却費	3,000,545,199		2,950,227,552		2,998,146,832		3,019,816,733		2,983,810,671	
企業債償還額対料 金収入比率 %	企業債償還額	1,114,733,171	13.8	1,160,903,305	14.4	1,136,757,923	12.7	1,047,934,267	11.5	1,115,893,677	12.3
	料金収入	8,068,356,899		8,041,352,819		8,964,855,705		9,113,332,089		9,040,706,341	
企業債利息対料金 収入比率 %	企業債利息	413,726,605	5.1	395,467,408	4.9	374,180,888	4.2	351,620,953	3.9	332,894,046	3.7
	料金収入	8,068,356,899		8,041,352,819		8,964,855,705		9,113,332,089		9,040,706,341	
企業債元利償還額 料金収入比率 %	企業債元利償還額	1,528,459,776	18.9	1,556,370,713	19.4	1,510,938,811	16.9	1,399,555,220	15.4	1,448,787,723	16.0
	料金収入	8,068,356,899		8,041,352,819		8,964,855,705		9,113,332,089		9,040,706,341	
職員給与費対料金 収入比率 %	職員給与費	942,978,175	11.7	897,509,673	11.2	911,922,556	10.2	901,315,995	9.9	885,575,995	9.8
	料金収入	8,068,356,899		8,041,352,819		8,964,855,705		9,113,332,089		9,040,706,341	

(注) 上記の算式において用いた用語は次のとおりです。

- 1 総資産＝固定資産＋繰延勘定＋流動資産
- 2 自己資本＝(自己)資本金＋剰余金＋評価差額等＋繰延収益
- 3 総資本＝負債・資本合計
- 4 総収益＝営業収益＋営業外収益＋特別利益
- 5 総費用＝営業費用＋営業外費用＋特別損失
- 6 平均＝1／2(期首＋期末)
- 7 固定負債＝固定負債(＋借入資本金)
- 8 減価償却資産＝有形固定資産(償却未済額)＋無形固定資産＋当年度減価償却
－土地-建設仮勘定-電話加入権

(6) 部門別及び性質別水道料金原価比較表 (単位 円)

年 度 項 目			平成26年度（2014年度）		平成27年度(2015年度)		平成28年度（2016年度）		平成29年度（2017年度）		平成30年度（2018年度）		
				1㎡単価		1㎡単価		1㎡単価		1㎡単価		1㎡単価	単価増減
部 門 別 原 価	営 業 費 用	原 水 及 び 浄 水 費	1,316,551,720	23.52	1,227,141,372	21.98	1,302,040,363	23.40	1,407,910,846	25.39	1,394,325,981	25.33	△ 0.06
		受 水 費	2,779,871,243	49.66	2,778,717,354	49.76	2,655,697,804	47.72	2,659,732,693	47.97	2,655,422,868	48.25	0.28
		配 水 費	705,352,175	12.60	717,456,710	12.85	703,624,710	12.64	706,649,916	12.75	622,634,399	11.31	△ 1.44
		給 水 費	92,348,533	1.65	84,792,910	1.52	90,708,332	1.63	118,705,218	2.14	119,980,115	2.18	0.04
		業 務 費	561,008,120	8.38	538,962,451	8.38	574,847,723	8.38	582,535,898	10.51	569,103,710	10.34	△ 0.17
		総 係 費	333,561,816	5.96	215,182,948	3.85	241,456,967	4.34	217,530,250	3.92	228,541,935	4.15	0.23
		減 価 償 却 費	3,000,545,199	53.60	2,950,227,552	52.83	2,998,146,832	53.87	3,019,816,733	54.47	2,983,810,671	54.22	△ 0.25
		資 産 減 耗 費	93,668,662	1.67	73,429,695	1.31	85,320,859	1.53	123,594,710	2.23	122,030,883	2.22	△ 0.01
		小 計	8,882,907,468	157.04	8,585,910,992	152.48	8,651,843,590	153.51	8,836,476,264	159.38	8,695,850,562	158.00	△ 1.38
	営 業 外 費 用	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	413,800,575	7.39	395,501,457	7.08	374,191,934	6.72	351,620,953	6.34	332,894,046	6.05	△ 0.29
		繰 延 勘 定 償 却	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
		雑 支 出	979,370	0.02	990,496	0.02	1,180,369	0.02	1,440,682	0.03	7,353,604	0.13	0.10
		小 計	414,779,945	7.41	396,491,953	7.10	375,372,303	6.74	353,061,635	6.37	340,247,650	6.18	△ 0.19
	合 計(A)			9,297,687,413	166.10	8,982,402,945	160.86	9,027,215,893	162.21	9,189,537,899	165.74	9,036,098,212	164.19
性 質 別 原 価	人 件 費	981,648,446	17.54	933,487,171	16.72	945,950,417	17.00	922,811,049	16.64	904,776,904	16.44	△ 0.20	
	支 払 利 息	413,800,575	7.39	395,501,457	7.08	374,191,934	6.72	351,620,953	6.34	332,894,046	6.05	△ 0.29	
	減 価 償 却 費	3,000,545,199	53.60	2,950,227,552	52.83	2,998,146,832	53.87	3,019,816,733	54.47	2,983,810,671	54.22	△ 0.25	
	動 力 費	334,317,527	5.97	332,573,594	5.96	307,083,840	5.52	294,152,514	5.31	288,966,366	5.25	△ 0.06	
	修 繕 費	290,106,996	5.18	158,453,962	2.84	279,702,160	5.03	359,836,048	6.49	296,499,552	5.39	△ 1.10	
	薬 品 費	55,345,583	0.99	55,521,742	0.99	56,946,329	1.02	63,409,888	1.14	63,633,311	1.16	0.02	
	受 水 費	2,779,871,243	49.66	2,778,717,354	49.76	2,655,697,804	47.72	2,659,732,693	47.97	2,655,422,868	48.25	0.28	
	工 事 関 係 費	452,002,145	8.07	443,696,905	7.95	420,902,020	7.56	415,736,993	7.50	341,091,852	6.20	△ 1.30	
	そ の 他	990,049,699	17.69	934,223,208	16.73	988,594,557	17.76	1,102,421,028	19.88	1,169,002,642	21.24	1.36	
	合 計(A)	9,297,687,413	166.10	8,982,402,945	160.86	9,027,215,893	162.21	9,189,537,899	165.74	9,036,098,212	164.19	△ 1.55	
販 売 価 格 (B)			8,068,356,899	144.14	8,041,352,819	144.00	8,964,855,705	161.09	9,113,332,089	164.37	9,040,706,341	164.27	△ 0.10
利 益 (B)－(A)			△ 1,229,330,514	△ 21.96	△ 941,050,126	△ 16.86	△ 62,360,188	△ 1.12	△ 76,205,810	△ 1.37	4,608,129	0.08	1.45
年 間 有 収 水 量(㎡)			55,976,555	――	55,841,110	――	55,650,290	――	55,445,070	――	55,035,931	――	――

(注) 水道料金原価は、受託工事費は除外する。

(7) 水道用地一覧表

(平成31年(2019年)3月31日現在)

用 途	所 在 地	取得年月日	年 度 当 初 高		増		減		年 度 末 現 在 高		備 考
			面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	
町 裏 浄 水 場	姫路市八代 700番地	昭和 2. 3. 7	22,429.00	13,134,101					22,429.00	13,134,101	700 他6筆
兼 田 浄 水 場	〃 兼田48番地1	〃 36.10.27	9,677.96	12,242,384					9,677.96	12,242,384	48-1他8筆
山 崎 浄 水 場	〃 飾磨区山崎 217番地1	〃 47. 9. 9	11,977.00	3,641,375					11,977.00	3,641,375	
田 井 浄 水 場	〃 田井台1番地7	〃 37. 7.14	6,891.00	3,356,451					6,891.00	3,356,451	1-7 他3筆
保 城 浄 水 場	〃 保城 527番地	〃 41. 6. 6	14,766.83	489,043,066					14,766.83	489,043,066	527 他15筆
甲 山 浄 水 場	〃 豊富町豊富1849番地	〃 47. 2.10	29,793.22	166,917,311					29,793.22	166,917,311	1849他19筆
林 田 浄 水 場	〃 林田町六九谷1027番地2	〃 41. 3.31	1,140.49	715,000					1,140.49	715,000	
林 田 補 助 浄 水 場	〃 林田町六九谷1052番地3	〃 46. 7.29	539.00	721,821					539.00	721,821	1052-3他1筆
男 山 配 水 池	〃 南八代町161番地10	〃 2. 7.26	12,458.00	707,057					12,458.00	707,057	161-10他3筆
光 大 寺 配 水 池	〃 四郷町東阿保1455番地70	〃 41. 5. 6	8,745.00	4,629,800					8,745.00	4,629,800	
山 崎 配 水 池	〃 飾磨区山崎945番地7	〃 47. 9. 9	8,161.00	940,100					8,161.00	940,100	
美 濃 山 配 水 塔	〃 町田252番地30	〃 39. 9. 9	1,434.00	1,338,490					1,434.00	1,338,490	他 3,304.00㎡を 開発課から借受
高 木 配 水 池	〃 花田町高木585番地	〃 48. 4. 9	4,235.63	526,126					4,235.63	526,126	585 他3筆
太 市 配 水 池	〃 西脇1580番地2	〃 42.11. 6	20,462.47	4,474,389					20,462.47	4,474,389	1580-2他2筆
甲 山 配 水 池	〃 豊富町豊富1375番地8	〃 46. 3.10	34,747.57	43,031,297					34,747.57	43,031,297	1374-5他8筆
的 形 配 水 池	〃 木場277番地	〃 35. 2. 2	2,318.60	213,170					2,318.60	213,170	277 他16筆
上 構 配 水 池	〃 林田町上構341番地2	〃 42. 3. 1	1,306.00	91,420					1,306.00	91,420	
八 幡 配 水 池	〃 林田町八幡752番地82	〃 47. 3.31	1,013.00	231,985					1,013.00	231,985	
大 堤 配 水 池	〃 林田町大堤55番地33	〃 47.12.20	254.00	17,780					254.00	17,780	55-33 他1筆
横 山 配 水 池	〃 豊富町御蔭3353番地7	〃 37.10. 4	1,593.00	260,840					1,593.00	260,840	
八 丈 岩 山 配 水 池	〃 田寺東一丁目906番地100	〃 49. 3.27	22,005.00	15,188,384					22,005.00	15,188,384	906-100 他9筆
北 平 野 配 水 池	姫路市梅ヶ谷町 773番地5	昭和51. 2. 8	41,249.29	194,105,035					41,249.29	194,105,035	773-8 他19筆
御 蔭 隧 道 配 水 池	〃 豊富町御蔭3131番地	〃 55.11.29	16,904.00	110,486,655					16,904.00	110,486,655	3131他6筆
白 鳥 配 水 池	〃 白鳥台三丁目1343番地681	〃 57.12. 4	14,510.00	87,060					14,510.00	87,060	1343-681他4筆
グリーンハイツ配水池	〃 打越1336番地122	〃 58. 2. 9	1,113.00	10,022,130					1,113.00	10,022,130	1336-122他1筆

用 途	所 在 地	取得年月日	年 度 当 初 高		増		減		年 度 末 現 在 高		備 考
			面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	
城 見 台 低 区 配 水 池	〃 城見台二丁目1111番地15	〃 57.10. 7	477.00	167,401					477.00	167,401	1111-15 他1筆
城 見 台 中 区 配 水 池	〃 城見台三丁目1111番地162	〃 59. 5.24	1,555.61	23,334,150					1,555.61	23,334,150	1111-162他3筆
城 見 台 高 区 配 水 池	〃 城見台三丁目1111番地173	〃 62. 7.10	971.00	17,478,000					971.00	17,478,000	1111-173他4筆
青 山 配 水 池	〃 青山1470番地485	平成12. 3.22	1,466.00	15,836,472					1,466.00	15,836,472	
細 野 ポ ン プ 場	〃 豊富町神谷1587番地2	昭和47. 7. 7	295.00	803,409					295.00	803,409	
唐 端 新 ポ ン プ 場	〃 飾東町唐端新90番地1	平成 4. 3.19	185.00	3,661,665					185.00	3,661,665	
的 形 ポ ン プ 場	〃 木場623番地3	昭和35. 2. 2	99.00	15,000					99.00	15,000	
八 幡 ポ ン プ 場	〃 林田町八幡330番地6	〃 47. 9. 9	1,182.00	10,468,210					1,182.00	10,468,210	752-74他1筆
阿 成 ポ ン プ 場	〃 飾磨区阿成329番地6	〃 37.11.28	27.00	40,501					27.00	40,501	
八 丈 岩 山 ポ ン プ 場	〃 田寺東二丁目925番地2	〃 48.10.13	316.00	5,232,000					316.00	5,232,000	
城 見 台 ポ ン プ 場	〃 城見台一丁目1111番地14	〃 57.10. 7	1,211.00	423,874					1,211.00	423,874	1111-14 他1筆
打 越 ポ ン プ 場	〃 打越450番地1	〃 57.12. 4	552.00	3,957,800					552.00	3,957,800	450-1 他1筆
網 干 配 水 場	〃 網干区垣内西町1806番地4	〃 35. 2. 8	8,914.18	3,402,806					8,914.18	3,402,806	1806-4他1筆
青 山 ポ ン プ 場	〃 青山1470番46	平成12. 3.27	196.00	9,182,160					196.00	9,182,160	
ヒルズ唐立加圧ポンプ場	〃 御立北一丁目946番地211	〃 21. 3.31	59.00	643,351					59.00	643,351	946-211他1筆
蛤 台 加 圧 ポ ン プ 場	〃 西今宿七丁目160番地49	〃 21. 3.31	74.08	4,450,091					74.08	4,450,091	
北 平 野 ラ ブ リ ー タ ウ ン ポ ン プ 場	〃 北平野四丁目1008番地3	〃 22. 3.31	176.48	6,226,182					176.48	6,226,182	1008-3他2筆
飾 西 ベ ル タ ウ ン ポ ン プ 場	〃 飾西741番地65	〃 22. 3.31	77.00	2,699,928					77.00	2,699,928	
藤 ケ 台 ポ ン プ 場	姫路市藤ヶ台215番276	平成24. 3.31	64.29	3,895,176					64.29	3,895,176	215-276他2筆
嵐 山 台 ポ ン プ 場	〃 岩端町28番26	〃 28. 3.31	56.26	1,496,976					56.26	1,496,976	28-26他2筆
見 野 管 路 用 地	〃 四郷町見野824番地7	昭和49. 6.28	3.70	200,000					3.70	200,000	
甲 山 幹 線 管 路 用 地	〃 保城886番地3	〃 44.10.17	10.66	726,180					10.66	726,180	887-15他1筆
兼 田 管 路 用 地	〃 四郷町東阿保1010番地92	〃 57. 2.12	38.00	881,676					38.00	881,676	
龍 野 幹 線 管 路 用 地	たつの市龍野町北龍野 164番地4	〃 48. 1.17	1,337.12	2,246,922					1,337.12	2,246,922	164-4 他16筆
八 代 管 路 用 地	姫路市八代本町一丁目612番地3	〃 2.12.28	70.91	9,915					70.91	9,915	610-7 他3筆
高 木 管 路 用 地	〃 花田町高木255番地5	〃 47.12.20	230.00	274,692					230.00	274,692	151-3 他4筆

用 途	所 在 地	取得年月日	年 度 当 初 高		増		減		年 度 末 現 在 高		備 考
			面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	
市 川 水 管 橋 用 地	〃 仁豊野916番地5	〃 43.12.12	407.00	1,386,026					407.00	1,386,026	1683-3他4筆
大 江 島 水 管 橋 用 地	〃 網干区大江島445番地9	〃 46. 6.18	1.00	20,000					1.00	20,000	445-9 他1筆
御蔭隧道幹線管路用地	〃 豊富町御蔭2270番地9	〃 58.10. 7	432.81	8,865,495					432.81	8,865,495	2269-1他4筆
一 本 松 管 路 用 地	〃 花田町一本松274番地6	〃 59. 3. 5	1.78	22,250					1.78	22,250	
的 形 管 路 用 地	〃 的形町の形190番地4	〃 52. 2.10	156.00	540,576					156.00	540,576	190-4 他1筆
町 坪 管 路 用 地	〃 町坪179番地8	〃 52.12.16	41.00	2,447,800					41.00	2,447,800	
網干区和久管路用地	〃 和久533番地23	平成15. 1.24	114.13						114.13		
大 塩 管 路 用 地	〃 大塩町1977番地23	〃 26. 1. 6	441.13	5,778,400					441.13	5,778,400	1985-13他1筆
高丸橋水管橋架設用地	〃 豊富町御蔭703番地11	〃 26. 3.17	7.98	322,700					7.98	322,700	
甲 山 資 材 置 場 用 地	〃 豊富町豊富1610番地	昭和47. 9. 8	17,060.15	66,529,088					17,060.15	66,529,088	1571他13筆
船 場 川 取 水 口 用 地	〃 保城888番地2	〃 47. 9. 8	846.00	1,719,166					846.00	1,719,166	888-2 他1筆
中 浜 端 末 用 地	〃 飾磨区中浜町一丁目4番地	〃 58. 3.22	3.86	235,100					3.86	235,100	
野 田 倉 庫 用 地	〃 飾磨区野田町102番地	〃 60. 7.23	929.01	7,552,060					929.01	7,552,060	102 他1筆
生 野 ダ ム	兵庫県朝来市生野町	〃 48. 2.13	148,620.13	77,627,860					148,620.13	77,627,860	総面積700,883.01㎡ 姫路市持分 21.24%
庁 舎 用 地	姫路市安田四丁目1番地	昭和55. 4.28	1,428.47	70,830,010					1,428.47	70,830,010	総面積31,326㎡ 持分 4.56%
豊 富 水 源 地 跡 地	〃 豊富町御蔭2138番地3	〃 37.10. 4	389.76	735,477					389.76	735,477	
御蔭供給点新設事業用地	〃 豊富町御蔭2027番地1	平成30. 6.28			678.69	13,777,407			678.69		2027-1 他1筆
計			480,248.56	1,438,489,772	678.69	13,777,407			480,927.25	1,438,489,772	

家島町

(平成31年(2019年)3月31日現在)

用 途	所 在 地	取得年月日	年 度 当 初 高		増		減		年 度 末 現 在 高		備 考
			面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	
家 島 第 1 配 水 池	姫路市家島町宮字根堀山1930番地12	昭和 58. 1.20	1,852.00	5,856,356					1,852.00	5,856,356	1930-12 他2筆
家 島 第 2 配 水 池	〃 家島町真浦字網手ノ辻2069番地31	平成 9. 5.19	3,132.00	96,261,721					3,132.00	96,261,721	2069-31他1筆
宮 配 水 池	〃 家島町宮字大谷2143番地		1,279.00	4,000					1,279.00	4,000	
堂 崎 加 圧 ポ ン プ 所	〃 家島町宮字北堂崎2007番地		978.00	9,400					978.00	9,400	2007他6筆
船 木 加 圧 ポ ン プ 所	〃 家島町宮字船木1817番地41	平成 6. 3.11	511.02	7,900,000					511.02	7,900,000	1817-42他2筆
真 浦 配 水 池	〃 家島町真浦字赤岩1756番地22	〃 4.11.16	4,085.00	14,324,000					4,085.00	14,324,000	
平 木 配 水 池	〃 家島町坊勢字飯盛山517番地	昭和 35. 2.16	297.00	60,000					297.00	60,000	
御 山 配 水 池	〃 家島町坊勢字坊崎697番地42	〃 49. 9.27	789.00	3,156					789.00	3,156	
城 山 配 水 池	〃 家島町真浦字城山477	平成 4. 8. 5	214.00	8,661,000					214.00	8,661,000	
真 浦 加 圧 ポ ン プ 所	〃 家島町真浦字甲僧都1732番地66		277.00						277.00		
配 水 管 埋 設	〃 家島町坊勢字坊崎697番地142	昭和 58. 6.13	106.00	640,377					106.00	640,377	
坊 勢 地 区 貯 水 槽	〃 家島町坊勢字坊崎697番地114	〃 55. 5. 9	187.61	7,377,000					187.61	7,377,000	
網 手 倉 庫	〃 家島町真浦字網手ノ浜2046番地2内		1,508.33	44,539,620					1,508.33	44,539,620	他2筆
旧 真 浦 ろ 過 施 設	〃 家島町真浦字岩嶽1864番地	昭和 42. 7. 1	385.00	1,992,326					385.00	1,992,326	1864他3筆
宮 簡 易 水 道 跡 地	〃 家島町宮字北堂崎2014番地		1,297.00	12,600					1,297.00	12,600	2014他19筆
海 水 淡 水 化 施 設	〃 家島町真浦字網手ノ浜2046番地25	昭和 50. 4. 7	2,506.00	49,109,394					2,506.00	49,109,394	
計			19,403.96	236,750,950					19,403.96	236,750,950	

用 途	所 在 地	取得年月日	年 度 当 初 高		増		減		年 度 末 現 在 高		備 考
			面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	
塚 本 水 源	姫路市夢前町塚本字村中186番地2	昭和 50. 8.30	110.00	6,994,287					110.00	6,994,287	
置 本 水 源	〃 夢前町置本字五升田116番地		33.00						33.00		
小 山 水 源	〃 夢前町菅生潤字下別車200番地	昭和 59. 3.22	153.00	279,962					153.00	279,962	
木 戸 浄 水 場	〃 夢前町新庄字柳ノ元1405番地	昭和 42. 7.18	766.00	403,038					766.00	403,038	
岡 浄 水 場	〃 夢前町前之庄字下新田1159番地1	〃 49.10. 7	690.00						690.00		1159-1 他2筆
塚 本 浄 水 場	〃 夢前町塚本字白原口74番地2	〃 54.12.5	578.00	12,449,342					578.00	12,449,342	
文 殿 浄 水 場	〃 夢前町苅野字前山2130番地2	〃 49. 3.16	4,090.00	8,919,621					4,090.00	8,919,621	2130-2 他9筆
小 山 浄 水 場	〃 夢前町菅生潤字小山160番地543	〃 61.12.15	302.00						302.00		
置 本 浄 水 場	〃 夢前町置本字山元317番地	〃 48. 8.22	225.00	1,263,610					225.00	1,263,610	
立 船 野 浄 水 場	〃 夢前町山之内字西ノ谷平保木甲482番地5	昭和 33	101.00	6,152					101.00	6,152	
我 孫 子 浄 水 場	〃 夢前町山之内字中倉乙532番地2	〃 32	266.00	12,145					266.00	12,145	532-2 他1筆
佐 中 浄 水 場	〃 夢前町山之内字與三兵衛谷丙290番地37	昭和 40. 9. 9	69.00	6,450					69.00	6,450	
熊 部 浄 水 場	〃 夢前町山之内字宮ノ上丁305番地10	〃 40. 9. 9	59.00	12,594					59.00	12,594	
坂 根 浄 水 場	〃 夢前町山之内字湯屋谷戊512番地4	〃 40. 9. 9	45.00	4,800					45.00	4,800	
馬 寺 浄 水 場	〃 夢前町山之内字三條西平己770番地9	〃 40. 9. 9	652.00	590,760					652.00	590,760	770-9 他1筆
県 水 受 水 池	〃 夢前町前之庄字みどり丘2丁目864番104	昭和 54.12.21	1,379.56	21,434,280					1,379.56	21,434,280	
み ど り 丘 配 水 池	〃 夢前町前之庄字恵ヶ谷871番地8	〃 52. 7.26	218.00	609,184					218.00	609,184	
杉 之 内 配 水 池	〃 夢前町前之庄字荒神山30番地46	〃 39. 3.24	575.00	149,686					575.00	149,686	
木 戸 配 水 池	〃 夢前町新庄字柳ノ元1351番地9	昭和 39	155.00	90,446					155.00	90,446	
文 殿 配 水 池	〃 夢前町苅野字前山2130番地1	昭和 49	885.00	902,884					885.00	902,884	2130-1 他2筆
峠 配 水 池	〃 夢前町神種字峠1268番地1	昭和 47. 4. 5	507.00	2,037,480					507.00	2,037,480	1268-1 他1筆
高 長 配 水 池	〃 夢前町高長字奥峠555番地1	昭和 39	77.00	4,700					77.00	4,700	
苅 野 配 水 池	〃 夢前町野畑字毛頭550番地21	平成 5. 3.30	5,964.00	7,007,700					5,964.00	7,007,700	

用 途	所 在 地	取得年月日	年 度 当 初 高		増		減		年 度 末 現 在 高		備 考
			面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	
置 本 配 水 池	姫路市夢前町置本字檜原327番地72	昭和 60. 9.30	719.00	1,116,475					719.00	1,116,475	327-72 他1筆
護 持 配 水 池	〃 夢前町護持字岡崎1366番地14	昭和 39	237.00	39,200					237.00	39,200	
宗 安 配 水 池	〃 夢前町護持字十恩堂1360番地3	昭和 39. 4.10	102.00	9,340					102.00	9,340	
バ ー ズ タ ウ ン 受 水 池	〃 夢前町護持字柳206番地41	〃 54.12. 5	416.50	4,003,331					416.50	4,003,331	
バ ー ズ タ ウ ン 配 水 池	〃 夢前町護持字柳谷1364番地973	〃 54.12. 5	916.00	4,231,898					916.00	4,231,898	
旧バ ー ズ タ ウ ン 第1配水池	〃 夢前町護持字柳谷1364番地976	〃 54.12. 5	418.00	6,171,953					418.00	6,171,953	
小 山 配 水 池	〃 夢前町菅生潤字小山160番地4	〃 62. 7.31	5,842.00						5,842.00		
又 坂 配 水 池	〃 夢前町又坂字峠口423番地3	昭和 39. 7.10	775.00	3,525,940					775.00	3,525,940	423-3 他1筆
小 坪 配 水 池	〃 夢前町寺字小屋谷2101番地2	〃 39. 7.10	109.00	6,620					109.00	6,620	
高 長 加 圧 ポ ン プ 所	〃 夢前町神種字中田1053番地3	〃 39. 7.10	11.00	1,320					11.00	1,320	
宗 安 加 圧 ポ ン プ 所	〃 夢前町護持字西川487番地3	平成 4.10.27	4.96	2,860					4.96	2,860	
小 坪 加 圧 ポ ン プ 所	〃 夢前町寺字小屋谷2101番地3	昭和 39. 7.10	6.61	440					6.61	440	
毛 野 配 水 池 (休 止)	〃 夢前町苅野字岡崎600番地1	昭和 39	282.00	25,710					282.00	25,710	
日 鉄 配 水 池 (休 止)	〃 夢前町寺字寺村西山2391番地2	昭和 52. 2. 3	713.00	20,944					713.00	20,944	
岡 配 水 池 (休 止)	〃 夢前町前之庄字裏垣558番地1	昭和 33	39.60						39.60		
荒神山低区第2配水池 (休 止)	〃 夢前町前之庄字荒神山30番地244	昭和 59. 6.22	420.00						420.00		
マロン配水池(休止)	〃 夢前町菅生潤字常山1974番地29	平成 3. 5.28	6,774.00						6,774.00		
チェリーランド配水池 (休 止)	〃 夢前町寺字中岡山2356番地2	昭和 56. 5.28	275.00	907,500					275.00	907,500	
県 水 管 路 用 地	〃 夢前町前之庄字下新田1157番地21	昭和 51.11.30	78.75	886,090					78.75	886,090	1157-21 他4筆
岡 管 路 用 地	〃 夢前町前之庄字下新田1162番地9	〃 63.10.31	33.00	1,130,000					33.00	1,130,000	
塚 本 管 路 用 地	〃 夢前町塚本字村中185番地2	〃 50. 8.30	28.00	1,000,000					28.00	1,000,000	
寺 管 路 用 地	〃 夢前町寺字清水山2035番地3	平成 4.10.27	128.87	2,643,000					128.87	2,643,000	2035-3 他1筆
荒 神 山 管 路 用 地	〃 夢前町前之庄字荒神山30番地198	平成 27.2.24	552.00	2,107,304					552.00	2,107,304	2035-3 他1筆
糸 田 資 材 倉 庫	〃 夢前町糸田字下河原575番地6	平成 6.3.31	125.00	1,556,250					125.00	1,556,250	
計			36,905.85	92,565,296					36,905.85	92,565,296	

用 途	所 在 地	取得年月日	年 度 当 初 高		増		減		年 度 末 現 在 高		備 考
			面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	
香 寺 浄 水 場	姫路市香寺町犬飼字桜ヲ1027番地	平成 23. 3.31	2,542.50	80,966,200					2,542.50	80,966,200	1027 他3筆
香 寺 第 1 水 源 地	〃 香寺町中仁野字大野679番地7		711.84	503,598					711.84	503,598	
香 寺 第 2 水 源 地	〃 香寺町香呂字天神ノ元74番地6	昭和 49. 2.15	321.00	5,044,248					321.00	5,044,248	
香 寺 第 3 水 源 地	〃 香寺町中仁野字流田406番地	〃 47. 5.29	332.95	1,680,113					332.95	1,680,113	
香 寺 第 4 水 源 地	〃 香寺町犬飼字川原野871番地27	〃 52.12. 1	274.37	3,700,000					274.37	3,700,000	871-27 他1筆
香 寺 第 1 配 水 池	〃 香寺町行重字カクレ谷524番地8		2,479.00	96,800					2,479.00	96,800	
香 寺 第 2 配 水 池	〃 香寺町犬飼字トクソ860番地40	昭和 57. 3.11	1,109.00						1,109.00		860-40 他1筆
青 葉 台 調 整 池	〃 香寺町須加院字徳ノ338番地488	平成 1.11. 9	384.00						384.00		
中 寺 調 整 池	〃 香寺町中寺字宮山432番地		1,082.53						1,082.53		
谷 山 調 整 池	〃 香寺町相坂字谷山東口北1335番地4		708.00	24,160					708.00	24,160	
中 村 調 整 池	〃 香寺町恒屋字城山2286番地2		100.00	24,160					100.00	24,160	
溝 口 調 整 池	〃 香寺町溝口字甲柳谷225番地195	昭和 50. 7. 1	1,715.00	910,000					1,715.00	910,000	225-195 他2筆
岩 部 加 圧 ポ ン プ 場	〃 香寺町行重字東羽部523番地1	〃 48. 7.27	457.50	198,200					457.50	198,200	523-1 他1筆
青 葉 台 加 圧 ポ ン プ 場	〃 香寺町須加院字徳ノ338番地487	平成 1.11. 9	313.00						313.00		
中 寺 加 圧 ポ ン プ 場	〃 香寺町中寺字岩上299番地6		154.63						154.63		
恒 屋 加 圧 ポ ン プ 場	〃 香寺町恒屋字延斗738番地5	昭和 48. 8.31	22.00	97,050					22.00	97,050	
久 畑 加 圧 ポ ン プ 場	〃 香寺町中村字鎌谷口583番地3	〃 60. 5. 9	151.00	1,514,500					151.00	1,514,500	
溝 口 加 圧 ポ ン プ 場	〃 香寺町溝口字東谷386番地32	〃 50. 7. 1	517.22						517.22		公園用地と共有
矢 田 部 調 整 池 (休 止)	〃 香寺町矢田部字東谷583番地19		400.00	96,800					400.00	96,800	
矢 田 部 加 圧 ポ ン プ 場 (休 止)	〃 香寺町行重字丸山333番地		49.00	17,760					49.00	17,760	
中 村 加 圧 ポ ン プ 室 (休 止)	〃 香寺町恒屋字田辺1488番地		27.00	19,372					27.00	19,372	
香 呂 管 路 用 地	〃 香寺町香呂字村下136番地8	昭和 39. 9. 1	20.00	35,250					20.00	35,250	
犬 飼 管 路 用 地	〃 香寺町犬飼字川原567番地5	〃 50. 3.31	92.00	29,000					92.00	29,000	
谷 山 ろ 過 池	〃 香寺町相坂字釜ヶ谷1301番地1		224.70	54,400					224.70	54,400	1301-1 他1筆
岩 部 倉 庫	〃 香寺町岩部字榎木下359番地	昭和 49. 3.29	615.00	9,301,832					615.00	9,301,832	
計			12,260.74	23,347,243					12,260.74	23,347,243	

用 途	所 在 地	取得年月日	年 度 当 初 高		増		減		年 度 末 現 在 高		備 考
			面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	
安 志 水 源 地	姫路市安富町安志字川向1237番地2	昭和42. 2.20	681.00	2,800,000					681.00	2,800,000	1237-2 他1筆
植 木 野 水 源 地	〃 安富町植木野字漆原750番地4	〃 50. 1.20	366.00	1,515,000					366.00	1,515,000	
関 水 源 池	〃 安富町関字カガセ776番地	平成13. 3.27	542.00						542.00		776 他1筆借地
安 志 浄 水 場	〃 安富町安志字川向1238番地1	〃 21. 3.31	1,651.47	21,336,500					1,651.47	21,336,500	1238-1 他3筆
植 木 野 浄 水 場	〃 安富町植木野字漆原747番地1	〃 18. 3.27	2,371.00						2,371.00		
名 坂 配 水 池	〃 安富町名坂字谷山309番地31	昭和43. 3.12	1,101.00	2,122,400					1,101.00	2,122,400	309-31 他1筆
朽 原 配 水 池	〃 安富町朽原字サガ林32番地19	平成 1.12. 5	1,193.00	992,000					1,193.00	992,000	32-19 他1筆
春 配 水 池	〃 安富町三森字火打岩478番地1		318.00	349,800					318.00	349,800	
植 木 野 配 水 池	〃 安富町塩野字向山213番地26	昭和50. 3.12	2,238.00	2,238,000					2,238.00	2,238,000	213-26 他1筆
三 坂 配 水 池	〃 安富町瀬川字竹谷61番地160	〃 43. 2.20	1,068.00	1,068,000					1,068.00	1,068,000	61-160 他2筆
安 志 西 配 水 池	〃 安富町安志字蓑荷谷765番地16	平成12. 8.29	287.00	143,500					287.00	143,500	765-16 他1筆借地
関 配 水 池	〃 安富町関字坪ヶ谷804番地54	〃 6. 3.15	635.00						635.00		
名 坂 加 圧 ポ ン プ 場	〃 安富町名坂字千田450番地1	〃 1. 6. 7	173.00	2,030,400					173.00	2,030,400	450-1 他1筆
朽 原 加 圧 ポ ン プ 場	〃 安富町朽原字辻堂27番地1	〃 1.11.30	151.00	906,000					151.00	906,000	27-1 他2筆
旧 朽 原 加 圧 ポ ン プ 場	〃 安富町朽原字辻堂31番地2	昭和43. 2.20	43.00	250,000					43.00	250,000	
春 加 圧 ポ ン プ 場	〃 安富町三森字コシマエ509番地2	平成 1. 7. 1	132.00	546,508					132.00	546,508	
三 坂 加 圧 ポ ン プ 場	〃 安富町瀬川字竹谷61番地178	〃 1. 6. 1	153.00	153,000					153.00	153,000	
旧 三 坂 加 圧 ポ ン プ 場	〃 安富町瀬川字香土637番地2	昭和43. 2.20	45.00	45,000					45.00	45,000	
安 志 北 加 圧 ポ ン プ 場	〃 安富町安志字弥ノ谷600番地342	〃 61.12.22	145.00						145.00		
計			13,293.47	36,496,108					13,293.47	36,496,108	

(8) 水道建物一覧表

(平成31年(2019年)3月31日現在)

用 途	所 在 地	年 度 当 初 高		増		減		年 度 末 現 在 高		備 考
		面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	
町 裏 浄 水 場	姫路市八代 700番地	543.42	45,747,841					543.42	45,747,841	
兼 田 浄 水 場	〃 兼田48番地1	1,114.86	104,365,869					1,114.86	104,365,869	
山 崎 浄 水 場	〃 飾磨区山崎 217番地1	874.86	60,043,649					874.86	60,043,649	
田 井 浄 水 場	〃 田井台1番地7	326.09	29,398,370					326.09	29,398,370	
保 城 浄 水 場	〃 保城 527番地	3,248.76	459,198,536					3,248.76	459,198,536	
龍 野 浄 水 場	たつの市龍野町北龍野 164番地1	1,600.26	100,339,546					1,600.26	100,339,546	
甲 山 浄 水 場	姫路市豊富町豊富1863番地	5,141.77	560,064,148					5,141.77	560,064,148	
林 田 浄 水 場	〃 林田町六九谷1027番地2	270.20	25,693,347					270.20	25,693,347	
林 田 補 助 浄 水 場	〃 林田町六九谷1052番地3	6.78	253,750					6.78	253,750	
男 山 配 水 池	〃 山野井町 431番地4	7.20	41,680					7.20	41,680	
光 大 寺 配 水 池	〃 四郷町東阿保1455番地70	77.23	2,788,897					77.23	2,788,897	
山 崎 配 水 池	〃 飾磨区山崎 945番地7	35.53	2,306,129					35.53	2,306,129	
美 濃 山 配 水 塔	〃 町田 252番地30	238.63	9,261,268					238.63	9,261,268	
高 木 配 水 池	〃 花田町高木 585番地	29.71	2,424,231					29.71	2,424,231	
太 市 配 水 池	〃 西脇1580番地68	64.98	10,373,499					64.98	10,373,499	
甲 山 配 水 池	〃 豊富町豊富1374番地7	174.67	13,154,254					174.67	13,154,254	
的 形 配 水 池	〃 木場 277番地	1.56	47,608					1.56	47,608	
八 丈 岩 山 配 水 池	〃 田寺東一丁目 906番地100	19.17	2,905,000					19.17	2,905,000	
北 平 野 配 水 池	〃 梅ヶ谷町 773番地5	297.36	66,971,062					297.36	66,971,062	
御 蔭 隧 道 配 水 池	〃 豊富町御蔭3131番地	227.66	59,115,305					227.66	59,115,305	
白 鳥 配 水 池	〃 白鳥台三丁目1343番地681	40.80	2,000,000					40.80	2,000,000	
グリーンハイツ配水池	〃 打越1336番地122	33.36	3,917,200					33.36	3,917,200	

用 途	所 在 地	年 度 当 初 高		増		減		年 度 末 現 在 高		備 考
		面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	
城 見 台 低 区 配 水 池	姫路市城見台二丁目1111番地15	90.53	15,915,000					90.53	15,915,000	
城 見 台 中 区 配 水 池	〃 城見台三丁目1111番地162	188.41	49,135,000					188.41	49,135,000	
城 見 台 高 区 配 水 池	〃 城見台三丁目1111番地173	152.13	44,520,000					152.13	44,520,000	
細 野 ポ ン プ 場	〃 豊富町神谷1587番地2	13.55	1,175,439					13.55	1,175,439	
唐 端 新 ポ ン プ 場	〃 飾東町唐端新90番地1	14.08	2,568,118					14.08	2,568,118	
的 形 ポ ン プ 場	〃 木場 623番地3	54.00	8,791,498					54.00	8,791,498	
平 野 ポ ン プ 場	〃 峰南町 425番地1	82.61	4,565,992					82.61	4,565,992	
八 幡 ポ ン プ 場	〃 林田町八幡 330番地6	59.69	9,601,063					59.69	9,601,063	
阿 成 ポ ン プ 場	〃 飾磨区阿成 329番地6	5.33	117,934					5.33	117,934	
八 丈 岩 山 ポ ン プ 場	〃 田寺東二丁目 925番地2	133.61	14,655,392					133.61	14,655,392	
城 見 台 ポ ン プ 場	〃 城見台一丁目1111番地14	279.17	40,222,000					279.17	40,222,000	
打 越 ポ ン プ 場	〃 打越 450番地1	205.76	41,753,133					205.76	41,753,133	
網 干 配 水 場	〃 網干区垣内西町1806番地4	258.47	30,942,514					258.47	30,942,514	
青 山 ポ ン プ 場	〃 青山1470番46	189.38	164,752,861					189.38	164,752,861	
別 所 奥 山 加 圧 ポ ン プ 場	〃 別所町別所字小山3番地	10.11	4,146,483					10.11	4,146,483	
船 場 川 取 水 口	〃 保城888番地2	289.32	17,781,000					289.32	17,781,000	
甲 山 残 土 捨 場 用 地	〃 豊富町豊富1600番地1	95.46	9,586,437					95.46	9,586,437	
庁 舎	〃 安田四丁目1番地	1,429.35	212,039,990					1,429.35	212,039,990	別館対象床面積 4,762㎡ 持分300.2 / 1,000
生 野 ダ ム	兵庫県朝来市生野町	73.09	7,867,571					73.09	7,867,571	
野 田 倉 庫	姫路市飾磨区野田町 102番地	285.52	20,657,411					285.52	20,657,411	
計		18,284.43	2,261,206,025					18,284.43	2,261,206,025	

用 途	所 在 地	年 度 当 初 高		増		減		年 度 末 現 在 高		備 考
		面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	
赤 穂 送 水 ポ ン プ 場	赤穂市中広字東沖1576番地1	168.00	45,828,000					168.00	45,828,000	
家島第二配水池電気室	姫路市家島町真浦字網手の辻2069番地31	72.00	19,206,000					72.00	19,206,000	
堂 崎 加 圧 ポ ン プ 室	〃 家島町宮字北堂崎2007番地	19.20	10,972,400					19.20	10,972,400	
観 音 薬 注 ・ 電 気 室	〃 家島町宮字堂崎2141番地	15.00	6,836,200					15.00	6,836,200	
水 道 倉 庫	〃 家島町真浦字網手の浜2046番地2	148.23	8,800,000					148.23	8,800,000	
真 浦 加 圧 ポ ン プ 所	〃 家島町真浦字甲僧都1732番地66	30.30	10,500,000					30.30	10,500,000	
船 木 加 圧 ポ ン プ 所	〃 家島町宮字船木1817番地41	15.80	15,700,000					15.80	15,700,000	
坊 勢 加 圧 ポ ン プ 室	〃 家島町坊勢字カヅラ702番地9	28.00	8,188,000					28.00	8,188,000	
西ノ浦加圧ポンプ所	〃 家島町坊勢字西ノ浦701番地197	19.40	3,230,000					19.40	3,230,000	
西 島 加 圧 ポ ン プ 所	〃 家島町坊勢字奥ノヲコ684番地	52.50	9,512,000					52.50	9,512,000	
男 鹿 管 理 棟	〃 家島町宮字男鹿2165番地8	40.00	9,590,000					40.00	9,590,000	
男鹿取水施設電気室	〃 家島町宮字男鹿2165番地8	5.04	4,918,000					5.04	4,918,000	
庁 舎	〃 家島町真浦字畑ノ原2137番地1	56.64	34,851,550					56.64	34,851,550	
計		670.11	188,132,150					670.11	188,132,150	

用 途	所 在 地	年 度 当 初 高		増		減		年 度 末 現 在 高		備 考
		面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	
文 殿 浄 水 場	姫路市夢前町苅野字前田2138番地	64.00	3,935,886					64.00	3,935,886	
塚 本 浄 水 場	〃 夢前町塚本字白原口74番地2	97.00	33,175,779					97.00	33,175,779	
木 戸 浄 水 場	〃 夢前町新庄字柳ノ元1405番地	48.43	2,649,759					48.43	2,649,759	
岡 浄 水 場	〃 夢前町前之庄字下新田1159番地1	140.75	22,237,786					140.75	22,237,786	
置 本 浄 水 場	〃 夢前町置本字山元317番地	55.29						55.29		
立 船 野 浄 水 場	〃 夢前町山之内字西ノ谷平保木甲482番地5	83.40	12,805,893					83.40	12,805,893	
我 孫 子 浄 水 場	〃 夢前町山之内字中倉乙532番地2	4.00	152,693					4.00	152,693	
佐 中 浄 水 場	〃 夢前町山之内字與三兵衛谷丙290番地37	55.80	12,600,593					55.80	12,600,593	
坂 根 浄 水 場	〃 夢前町山之内字湯屋谷戊512番地4	6.48						6.48		
馬 寺 浄 水 場	〃 夢前町山之内字三條西平己770番地1	49.60	15,622,655					49.60	15,622,655	
小 畑 浄 水 場	〃 夢前町山之内字虫喰庚284番地	2.80	152,947					2.80	152,947	
県 水 受 水 池	〃 夢前町前之庄字みどり丘2丁目864番地104	27.00	3,450,000					27.00	3,450,000	
バーズタウン受水池	〃 夢前町護持字柳206番地41	9.14	1,085,694					9.14	1,085,694	
バーズタウン第1配水池	〃 夢前町護持字柳谷1364番地976	7.00	1,085,694					7.00	1,085,694	
バーズタウン第2配水池	〃 夢前町護持字柳谷1364番地973	12.60	4,445,089					12.60	4,445,089	
宗 安 加 圧 ポ ン プ 所	〃 夢前町護持字西川487番地3	2.85	820,000					2.85	820,000	
小 坪 加 圧 ポ ン プ 所	〃 夢前町寺字小屋谷2101番地3	3.80						3.80		
高 長 加 圧 ポ ン プ 所	〃 夢前町神種字中田1053番地3	5.46	962,128					5.46	962,128	
菅生ダム給水ポンプ場	〃 夢前町苅野2130番地12	11.52	717,000					11.52	717,000	
庁 舎	〃 夢前町前之庄字道西2160番地	69.34	20,962,638					69.34	20,962,638	
糸 田 資 材 倉 庫	〃 夢前町糸田字下河原591番地1	98.82	6,283,000					98.82	6,283,000	
計		855.08	143,145,234					855.08	143,145,234	

香寺町

(平成31年(2019年)3月31日現在)

用 途	所 在 地	年 度 当 初 高		増		減		年 度 末 現 在 高		備 考
		面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	
香 寺 浄 水 場	姫路市香寺町犬飼字桜ヲ1027番地	611.00	101,503,413					611.00	101,503,413	
香 寺 第 1 水 源 地	〃 香寺町中仁野字大野679番地7	31.86	568,930					31.86	568,930	
香 寺 第 2 水 源 地	〃 香寺町香呂字天神ノ元74番地6	59.50	4,657,000					59.50	4,657,000	
香 寺 第 3 水 源 地	〃 香寺町中仁野字流田406番地	106.73	11,505,913					106.73	11,505,913	
香 寺 第 4 水 源 地	〃 香寺町犬飼字川原野871番地27	84.61	14,266,000					84.61	14,266,000	
香 寺 第 1 配 水 池	〃 香寺町行重字カクレ谷524番地8		2,857,000						2,857,000	フェンス含む
香 寺 第 2 配 水 池	〃 香寺町犬飼字トクソ860番地41	12.00	1,000,000					12.00	1,000,000	
青 葉 台 調 整 池	〃 香寺町須加院字徳ソ338番地488		460,000						460,000	フェンス
溝 口 調 整 池	〃 香寺町溝口字甲柳谷225番地195		295,000						295,000	門扉
岩 部 加 圧 ポ ン プ 場	〃 香寺町行重字東羽部523番地1	124.30	16,501,099					124.30	16,501,099	
谷 山 加 圧 ポ ン プ 場	〃 香寺町須加院字北川1440番地1	11.88	2,049,000					11.88	2,049,000	
矢 田 部 加 圧 ポ ン プ 場	〃 香寺町行重字丸山333番地	18.90	3,138,000					18.90	3,138,000	
中 寺 加 圧 ポ ン プ 場	〃 香寺町中寺字岩上299番地6	83.46	6,185,000					83.46	6,185,000	
久 畑 加 圧 ポ ン プ 場	〃 香寺町中村字鎌谷口583番地3	20.28	1,060,000					20.28	1,060,000	
溝 口 加 圧 ポ ン プ 場	〃 香寺町溝口字東谷386番地32	25.74	2,314,000					25.74	2,314,000	
中 村 加 圧 ポ ン プ 室	〃 香寺町恒屋字田辺1488番地	10.85	225,696					10.85	225,696	
岩 部 倉 庫	〃 香寺町岩部字榎木下359番地	251.32	14,496,247					251.32	14,496,247	
計		1,452.43	183,082,298					1,452.43	183,082,298	

用 途	所 在 地	年 度 当 初 高		増		減		年 度 末 現 在 高		備 考
		面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	
安 志 水 源 地	姫路市安富町安志字川向1237番地2	30.51						30.51		
植 木 野 水 源 地	〃 安富町植木野字漆原750番地4	27.90						27.90		
関 淨 水 場 (配 水 池)	〃 安富町関字坪ヶ谷804番地54	79.00	3,185,000					79.00	3,185,000	
安 志 淨 水 場	〃 安富町安志字川向1238番地	466.07	66,159,543					466.07	66,159,543	
植 木 野 淨 水 場	〃 安富町植木野字漆原747番地1	501.07	103,194,556					501.07	103,194,556	
三 坂 加 圧 ポ ン プ 場	〃 安富町瀬川字竹谷61番地178	13.91	1,752,000					13.91	1,752,000	
旧 三 坂 加 圧 ポ ン プ 場	〃 安富町瀬川字香土637番地2	9.00						9.00		
名 坂 加 圧 ポ ン プ 場	〃 安富町名坂字千田450番地1	13.91	1,703,000					13.91	1,703,000	
朽 原 加 圧 ポ ン プ 場	〃 安富町朽原字辻堂27番地1	17.62	2,295,000					17.62	2,295,000	
旧 朽 原 加 圧 ポ ン プ 場	〃 安富町朽原字辻堂31番地2	9.00						9.00		
春 加 圧 ポ ン プ 場	〃 安富町三森字コシマエ509番地2	22.91	1,703,000					22.91	1,703,000	
安 志 北 加 圧 ポ ン プ 場	〃 安富町安志字弥ノ谷600番地342	37.92	1,703,000					37.92	1,703,000	
斎 場 加 圧 ポ ン プ 場	〃 安富町安志字中尾673番地18	5.64						5.64		
安 志 西 加 圧 ポ ン プ 場	〃 安富町安志字山根860番地1	33.35	5,784,000					33.35	5,784,000	
計		1,267.81	187,479,099					1,267.81	187,479,099	