
令和6年度（2024年度）

姫路市水道事業年報

令和6(2024).4.1～令和7(2025).3.31

姫路市上下水道局

目

I 水道事業の沿革

1 水道事業概要	1
2 上水道のあしあと	2
3 水道事業許可関係一覧表	13
4 年度別事業概況	18
5 水道管延長	
(1) 口径別年度別布設延長の推移	24
(2) 口径別用途別延長の推移	29
(3) 管種別口径別延長	32
(4) 耐震管・耐震適合管別延長等	33
6 水道料金の変遷	34
7 分担金の変遷	45

II 機構・人事

1 機構	46
2 事務分掌	47
3 職員配置表	49
4 年齢別職員構成	50
5 勤続年数別職員構成	50
6 年度別給与支給状況	51
7 年度別職員構成	51

III 施設

1 水源の種類と能力等	
(1) 水源の種類と能力	52
(2) 配水池の種類と容量	55
2 生野ダム	59
3 受水	59
4 原浄水施設	
(1) 甲山浄水場	60
(2) 保城浄水場	66
(3) 兼田浄水場	69
(4) 町裏浄水場	73
(5) 山崎浄水場	75
(6) 龍野浄水場	77
(7) 田井浄水場	79
(8) 林田浄水場	80

次

夢前町

(1) 文殿浄水場	81
(2) 塚本浄水場	83
(3) 木戸浄水場	84
(4) 岡浄水場	85
(5) 置本浄水場	86

夢前町（北部）

(1) 立船野浄水場	87
(2) 我孫子浄水場	88
(3) 佐中浄水場	89
(4) 熊部浄水場	90
(5) 坂根浄水場	91
(6) 馬寺浄水場	92
(7) 小畑浄水場	93

香寺町

(1) 香寺浄水場	94
(2) 香寺第1水源地	96
(3) 香寺第2水源地	96
(4) 香寺第3水源地	96
(5) 香寺第4水源地	96
(6) 岩部加圧ポンプ場	97

安富町

(1) 安志浄水場	98
(2) 植木野浄水場	100

安富町（北部）

(1) 関浄水場	102
----------	-----

5-1 配水施設（配水池）

(1) 甲山浄水場系統	103
(2) 保城浄水場系統	104
(3) 兼田浄水場系統	104
(4) 町裏浄水場系統	104
(5) 山崎浄水場系統	104
(6) 龍野浄水場系統	104
(7) 田井浄水場系統	105
(8) 林田浄水場系統	105
(9) 県水系統	105

家島町

- (1) 宮配水系統 107
- (2) 真浦配水系統 107
- (3) 坊勢配水系統 107

夢前町

- (1) 文殿浄水場系統 108
- (2) 塚本浄水場系統 108
- (3) 木戸浄水場系統 108
- (4) 木戸浄水場・岡浄水場・県水系統（併用）
..... 108
- (5) 県水系統 109
- (6) 置本浄水場系統 109

夢前町（北部）

- (1) 立船野浄水場系統 109
- (2) 我孫子浄水場系統 109
- (3) 佐中浄水場系統 109
- (4) 熊部浄水場系統 109
- (5) 坂根浄水場系統 109
- (6) 馬寺浄水場系統 110
- (7) 小畑浄水場系統 110

香寺町

- (1) 岩部加圧ポンプ場系統 111
- (2) 県水、第3・第4水源地系統 111

安富町

- (1) 安志浄水場系統 112
- (2) 植木野浄水場系統 112
- (3) 関浄水場系統 112

5-2 配水施設（ポンプ場）

- (1) 甲山浄水場系統 114
- (3) 兼田浄水場系統 114
- (6) 龍野浄水場系統 114
- (7) 田井浄水場系統 115
- (8) 林田浄水場系統 115
- (9) 県水系統 115
- (10) 高台ポンプ場 115

家島町

- (1) 宮配水系統 117
- (2) 真浦配水系統 117
- (3) 坊勢配水系統 117

夢前町

- (1) 文殿浄水場系統 119
- (2) 塚本浄水場系統 119
- (4) 木戸浄水場・岡浄水場・県水系統（併用）
..... 119

香寺町

- (1) 岩部加圧ポンプ場系統 120
- (2) 県水、第3・第4水源地系統 120

安富町

- (1) 安志浄水場系統 121
- (2) 植木野浄水場系統 121

5-3 配水施設（監視所）

- (1) 端末監視所（浄水施設内） 123
- (2) 端末監視点 123

6 危険物貯蔵 124

7 庁舎 124

8 姫路市水道資料館・水の館 124

IV 統計

1 配水関係

- (1) 年度別配水状況 125
- (2) 配水量 127

2 薬品使用量 131

3 原単位電力量 132

4 水質検査関係

- (1) 旧市域浄水場等水質検査結果 133
- (2) 家島町域水質検査結果 147
- (3) 夢前町域浄水場等水質検査結果 147
- (4) 香寺町域浄水場水質検査結果 167
- (5) 安富町域浄水場系統水質検査結果 169

5 工事関係

- (1) 給水装置工事 175
- (2) 水道管等修理工事
 - ア 直営工事 176
 - イ 業者工事 176
- (3) 開栓メーター設置状況 177

6 業務関係

(1) 窓口受付状況	178
(2) 水道料金等調定状況	180
(3) 計量事務状況	182
(4) 集金事務状況	183
(5) 分担金調定状況	186
(6) 子メーター調定状況	187
(7) メーター取替業務	188

7 財務関係

(1) 財政状況の推移	193
(2) 損益計算書	194
(3) 年度別貸借対照表	195
(4) 経営分析比率表	198
(5) 財務分析表	199
(6) 部門別及び性質別水道料金 原価比較表	201
(7) 水道用地一覧表	202
(8) 水道建物一覧表	207

I 水道事業の沿革

1 水道事業概要

姫路市の上水道は、昭和2年に起工し、昭和4年2月22日に給水を開始しました。創設時の計画概要は、給水人口70,000人、1日最大給水量11,690m³で、給水開始時には、給水人口15,412人、1日最大給水量 3,591m³でした。

昭和20年には2回の空爆を受け、給水施設の大半を失いましたが、戦後の戦災復興事業と並行して、水道施設の復旧に努め、昭和21年の周辺市町村との合併により、飾磨、広畑地区の既認可事業区域をあわせ、新たに給水人口125,000人を対象とした基本計画で事業拡張に努めました。

昭和25年以降、飛躍的な経済成長と生活水準の向上に伴って、逐年水需要は増加し、加えて周辺町村の合併によって未給水地域への給水の必要に迫られたため、昭和31年以降、数次にわたる拡張事業を実施しました。そして、昭和48年度に第5期拡張事業計画を策定し、市勢の発展につれて増大する水需要を見越し、拡張工事を行ってきました。

この事業は、市民皆水道を目標に昭和56年度までに計画給水人口515,000人、1日最大給水量320,000m³を確保しようというものでしたが、オイルショック以降の世界的不況に伴う経済成長の鈍化と産業構造の変革により、人口並びに水需要が伸びなくなったため、事業の見直しを行って、目標年次を平成16年度まで延長変更しました。さらに、最近の景気悪化や市民の節水意識の高揚を考慮し、平成15年6月に姫路市水道事業の設置に関する条例を改正し、給水人口を485,800人、1日最大給水量を206,600m³に変更するとともに、平成15年8月に第5回拡張事業計画の変更を行いました。

また、行財政改革に対応し、水道事業の健全経営に資するため、検針から滞納整理にいたる営業関連業務の包括委託を平成16年10月1日に実施しました。

平成18年3月には周辺4町（家島・夢前・香寺・安富）を編入（合併）し、非常に広大な市域が給水区域になると同時に、家島町、夢前町、安富町の簡易水道事業を包含することとなりました。そこで、市町合併により引き継いだ簡易水道事業を上水道事業に統合するため給水区域を拡張するとともに、水質安全対策の観点から浄水方法の変更を行うことを目的とした第6期拡張事業計画を策定して施設整備を実施しています。

現在は、甲山浄水場更新事業に取り組むとともに、基幹管路の更新として、本市の最も重要な管路である甲山幹線についても、令和15年度末の全線更新を目標に取り組んでいます。

令和6年度(2024年度)末時点では、給水人口519,225人、給水普及率99.6%、1日最大給水量177,758m³となっています。

2 上水道のあしあと

年 月 日	水 道 関 係 事 項	参 考 事 項
明治40. 4	第10師団城北特科隊の白国簡易水道着工	
〃 40.12.	同上竣工	
〃 43.11.13	水道計画につき第10師団当局と合同会議	
〃 44.	私立衛生会全市の井戸水を検査	
大正 2.	第10師団にて調査中の素麺滝水源調査完了	
〃 3. 7.	水上村保城の予定水源地試掘	・第一次世界大戦(大正3年7月)
〃 3. 8.21	上水道計画概要完了(実施は見送り)	
〃 4. 6.21	姫路駅専用水道竣工	
〃 5.11.	第10師団鷺の清水水道着工	・姫路駅～野里間乗合自動車開通 (大正5年4月)
〃 6. 5.	同上竣工	・各地に米騒動起る (大正7年8月)
〃 12. 4. 1	臨時水道事務所開設	
〃 12. 8.	素麺滝補給水源計画完了	・姫路～明石間電車開通 (大正12年8月)
〃 12.10.20	水道布設工事当分延期議決	・関東大震災(大正12年9月)
〃 15. 5.18	姫路市上水道事業認可	
〃 15.12. 1	臨時水道部設置	
昭和 2. 3. 7	上水道創設工事着工	・金融恐慌起る(昭和2年3月)
〃 2. 7. 6	町裏水源地着工	
〃 3.12.15	通水開始(試運転)	・第1回普通選挙行われる (昭和3年2月)
〃 4. 2.22	通水開始(本番)	
〃 4. 4.18	上水道創設工事竣工・通水式	・姫津線(姫新線)一部開通 (昭和5年9月)
〃 4. 6.30	水道課設置(臨時水道部廃止)	・満洲事変(昭和7年9月)
〃 12. 1. 9	砥堀字北野第2水源調査開始	・日華事変(昭和12年7月)
〃 16. 1. 1	水道料金改訂(全計量給水制実施)	・山陽電鉄網干支線開通 (昭和16年7月)
〃 17.10.27	旧飾磨市上水道事業認可	・太平洋戦争(昭和16年12月)
〃 18. 4. 1	旧飾磨市上水道布設工事着工	
〃 20. 3.29	旧広畑町上水道布設計画議決	
〃 20. 4. 1	水道料金改訂	・姫路市被爆(昭和20年6～7月)
〃 20. 9.26	姫山水源地継承利用	・終戦(昭和20年8月)

年 月 日	水 道 関 係 事 項	参 考 事 項
昭和21. 4. 5	旧広畑町上水道事業認可	・飾磨市、白浜町、広畑町、網干町、大津村、勝原村、余部村と合併（昭和21年3月） ・石見市政スタート（昭和21年7月） ・市営バス創業（昭和21年11月） ・日本国憲法施行、地方自治法施行（昭和22年5月）
〃 21. 8. 1	水道料金改訂	
〃 22. 4.11	水道料金改訂	
〃 22.10.11	水道料金改訂	
〃 23. 6. 1	水道料金改訂	
〃 23.10. 1	水道料金改訂	
〃 23.11.28	天神水源着工	
〃 24. 3.10	旧飾磨市上水道給水開始	
〃 24. 4. 1	水道料金改訂	
〃 24. 6.11	天神水源竣工	
〃 25. 1. 1	旧軍用施設兼田水源継承利用	
〃 26.12. 1	水道料金改訂	
〃 27.11.15	旧大塩町上水道事業認可	
〃 27.12.13	水道課を水道局に昇格（2課4係）	
〃 28. 1. 1	水道事業に地方公営企業法適用	
〃 29. 4. 1	水道料金改訂	・朝鮮戦争（昭和25年6月） ・動物園開園（昭和26年12月） ・地方公営企業法制定（昭和27年8月） ・名古屋墓苑開苑（昭和28年4月） ・曾左村、余部村、糸引村、八木村、太市村と合併（昭和29年7月） ・大手前通り完成（昭和30年2月） ・中央卸売市場竣工（昭和32年3月） ・水道法制定（昭和32年6月） ・四郷村、花田村、御国野村、別所村と合併（昭和32年10月） ・的形村、飾東村、神南町と合併（昭和33年1月） ・書写山ロープウェイ完成（昭和33年3月） ・姫路球場開場（昭和34年3月） ・大塩町と合併（昭和34年5月） ・姫路民衆駅竣工（昭和34年11月）
〃 29. 7. 1	水道料金納付組合制度発足	
〃 29. 7. 2	水道局機構改革（2課4係1所）	
〃 31.11. 1	水道局機構改革（2課5係1所）	
〃 32. 1.16	第1回拡張事業認可（事業費 490,000千円）	
〃 32. 5.25	旧的形村上水道事業認可	
〃 32.11.12	旧的形村上水道給水開始	
〃 33. 5. 1	水道料金改訂	
〃 34. 8. 1	水道局機構改革（2課6係1所）	
〃 34.10.28	的形村、大塩町合併による水道事業変更認可	
〃 35. 6.20	網干水源地原水取水につき兵庫県と取水契約	
〃 35. 7. 8	白鳥簡易水道事業認可（事業費14,365千円）	
〃 35.11.28	第2回拡張事業認可（事業費 256,700千円）	
〃 36. 4. 1	水道局機構改革（3課8係1所）	
〃 36. 7. 5	姫路市給水条例制定	

年 月 日	水 道 関 係 事 項	参 考 事 項
昭和37. 1.19	白鳥簡易水道事業完了	・厚生会館開館(昭和37年7月)
〃 37. 3.27	豊富簡易水道事業認可(事業費34,000千円)	
〃 37. 3.31	第3回拡張事業認可(事業費 438,406千円)	
〃 37.11.	兼田水源地急速ろ過池通水	・播磨工業整備特別地域の指定 (昭和38年7月)
〃 37.11.	飾磨営業所新庁舎竣工	
〃 37.12. 2	山崎配水池竣工	
〃 38. 1.	未曾有の大寒波来襲被害甚大	・国宝姫路城解体修理完成 (昭和39年6月) ・陸上競技場完成(昭和39年9月)
〃 38. 3.18	豊富簡易水道事業変更認可(事業費 1,000千円)	
〃 38.10. 1	水道局機構改革(3課2営業所12係)	
〃 38.12.27	旧林田町上水道事業認可	・オリンピック東京大会 (昭和39年10月)
〃 39. 3.26	第3回拡張事業変更認可(事業費 300,614千円)	
〃 39. 3.31	豊富簡易水道事業完了	
〃 39.12.28	第4回拡張事業認可(事業費3,900,000 千円)	・姫路地方集中豪雨(414.8mm) (昭和40年9月13日～17日)
〃 40. 4. 1	龍野水源地新設工事着工	
〃 40. 4. 1	光大寺配水池新設工事着工	
〃 40. 4. 1	水道料金2ヶ月検針、集金制の採用	・姫路大博覧会開催 (昭和41年4月) ・市営モノレール開通 (49年休止、54年廃止) (昭和41年4月) ・水族館開館(昭和41年6月) ・林田町と合併(昭和42年3月)
〃 40. 6.15	旧林田町上水道事業変更認可	
〃 41. 2. 1	水道料金改訂	
〃 41. 3.31	有・無線テレメーターコントロール装置を導入	・吉田市政スタート (昭和42年4月)
〃 41. 8. 6	龍野水源地一部給水開始	
〃 42. 1. 1	姫路市水道事業の設置等に関する条例制定	
〃 42. 3. 5	林田町上水道を引継ぐ	
〃 42. 3.	光大寺配水池竣工	
〃 42. 3.31	第3回拡張事業完了	
〃 42. 4. 1	水道料金計算事務を姫路電子計算センターに委託	
〃 42. 6.13	異常渇水により時間給水開始	
〃 42. 6.17	応急給水対策本部設置	
〃 42. 6.26	陸上自衛隊第3特科連隊姫路駐屯部隊に給水支援を要請	
〃 42. 7. 3	応急給水対策本部解散 (降雨により渇水解消)	

年 月 日	水 道 関 係 事 項	参 考 事 項
昭和42. 7.	太市配水池新設工事着工	・姫路市人口40万人突破 (昭和43年3月)
〃 42.12.28	第4回拡張事業一部変更認可	
〃 43. 3.30	生野ダム建設事業に関する基本協定締結 (65,000m ³ /日)	
〃 43. 4. 1	機構改革により業務課及び業務係を廃止 (2課2所11係)	
〃 43. 4. 1	検針、集金の私人委託化	
〃 43. 9. 5	甲山浄水場新設工事着工	
〃 43. 9.20	太市配水池竣工	
〃 44. 2. 1	分担金制度実施	
〃 44. 3.	市川水管橋竣工 φ800	
〃 44. 3.	白鳥簡易水道事業経営廃止	
〃 44. 4. 1	水道料金改訂(用途別から口径別に変更)	
〃 44. 7.19	林田町上水道事業変更認可	
〃 44. 9.18	甲山浄水場一部給水開始	
〃 44.10. 1	水道料金口座振替制の採用	
〃 45. 2. 7	天神水源廃止	
〃 45. 2.28	甲山浄水場竣工	
〃 45. 3. 2	第4回拡張事業一部変更認可	
〃 45. 3.16	林田補助水源地竣工	
〃 45. 4. 1	機構改革により工務部を設置 (1部3課2所11係)	
〃 45. 4. 1	開発行為に伴う関連公共施設整備要綱の実施 (開発協力金制度)	
〃 45. 4.30	山崎水源地横流式沈でん池竣工 (昭和44年11月15日着手)	・老人大学好古学校開校 (昭和45年8月) ・市街化区域と調整区域の線引決定 (昭和46年3月)
〃 45. 8.31	山崎水源地薬注室・滅菌室完成 (昭和45年3月25日着工)	
〃 45.11. 1	機構改革により漏水防止係を設置 (1部3課2所12係)	
〃 46. 2.10	平野ポンプ場竣工(昭和45年10月15日着工)	
〃 46. 4. 1	生野ダム建設事業に関する基本協定締結 (75,000m ³ /日)	
〃 46. 4. 1	宅地内給水装置の修繕業務の公認業者委託 石綿セメント管取り替え開始	
〃 46.10. 4	水道事業用無線局開局	
〃 47. 2.	豊富簡易水道事業経営廃止	
〃 47. 3.16	甲山高区、低区配水池竣工 (昭和45年9月28日着工)	

年 月 日	水 道 関 係 事 項	参 考 事 項
昭和47. 3.31	保城浄水管理センター竣工 (昭和46年11月1日着工)	・姫路市文化センター完成 (昭和47年10月)
〃 47. 4. 1	機構改革により業務部を設置(2部5課13係)	
〃 47. 9.30	山崎緩速ろ過池1池増設 (昭和47年5月1日着工)	
〃 47.11. 1	分庁舎に移転	
〃 47.12.25	姫路市水道事業の設置等に関する条例の一部改正	
〃 47.12.25	姫路市給水条例の一部改正	
〃 48. 2.28	細野加圧ポンプ場竣工(昭和47年8月1日着工)	
〃 48. 3.19	林田町上水道事業経営廃止	
〃 48. 3.27	生野ダム竣工	
〃 48. 3.31	第5回拡張事業認可(事業費12,000,000千円)	
〃 48. 3.31	山崎水源集水埋管布設替	・姫路国道バイパス一部開通 (昭和48年7月)
〃 48. 4. 1	西播広域水道発足(姫路市、加西市、夢前町、福崎町、香寺町、市川町、太子町)	
〃 48. 7.30	上余部取水場水質悪化により取水停止	
〃 48. 8. 1	応急給水対策本部設置(全国的大渇水)	
〃 48. 9. 7	応急給水対策本部解散(降雨により渇水解消)	
〃 48.12. 1	甲山浄水場増強工事着工	
〃 48.12.25	姫路市水道事業の設置等に関する条例の一部改正	
〃 49. 3.25	山崎水源地導水管工事竣工 (昭和48年11月22日着工)	
〃 49. 3.31	第4回拡張事業完了	
〃 49. 4. 1	機構改革により建設課庶務係を設置	
〃 49. 6.30	網干水源地休止	・播但連絡自動車道一部開通 (昭和48年10月) ・第一次オイルショック(狂乱物価)(昭和48年10月)
〃 49. 8. 1	納付制使用者隔月検針実施	
〃 50. 1.20	甲山浄水場横流式沈でん池・ろ過池竣工 10,000m ³ /日増強	
〃 50. 2.20	甲山浄水場排水処理施設竣工	
〃 50. 3.25	保城水源地排水処理施設竣工 (昭和49年10月4日着工)	
〃 50. 4. 1	勤務時間44時間制に変更	
〃 50. 4. 1	口座振替制に磁気テープ交換実施	
〃 51. 2. 1	分担金改訂	
〃 51. 4. 1	水道料金改訂	
〃 51. 8.31	兼田水源地排水処理施設竣工	
		・市民プール完成(昭和49年6月)
		・市民会館オープン (昭和51年3月)

年 月 日	水 道 関 係 事 項	参 考 事 項
昭和51. 9.10	台風17号水道施設に被害を与える	・姫路地方台風17号による集中豪雨(633.5mm) (昭和51年9月9日～13日)
〃 51.10.	統計システムの変更、業態別コード採用	
〃 51.11. 1	県下広域水道連絡協議会発足	
〃 51.11.30	八丈岩山ポンプ場及び配水池竣工	
〃 52. 2.16	全国的な異常寒波襲来、凍害対策本部設置 (16日～18日被害続出)	
〃 52. 4. 1	給水条例の一部改正	
〃 52. 4. 1	機構改革により、営業課業務係第1・第2料金係を統合し、新たに営業課営業・計量・収納の3係を設置	
〃 52. 8. 1	御蔭隧道配水池現地調査・設計着工	
〃 52. 8. 8	北平野配水池建設工事着工	
〃 52.10. 4	第5回拡張事業変更認可(事業費9,606千円)	
〃 53. 2.	林田水源地改造工事竣工	・夜間急病センターオープン (昭和54年2月) ・中部析水苑稼動(昭和54年3月)
〃 53. 3.31	保城水源地自家発電機棟竣工	
〃 53. 4. 1	機構改革により、施設課の浄水係を課に昇格させ、新たに浄水課浄水・水質の2係を設置 材料承認制度発足 給水装置に耐衝撃性硬質塩化ビニル管を採用	
〃 53.10. 1	水道料金収納消込(OCR)制度導入	
〃 54. 3.10	町裏・田井・林田水源地に苛性ソーダー溶解槽を新設	
〃 54. 3.31	北平野配水池計量室、テレメーター設備竣工	
〃 54. 4.	検針票読取りにOCR及びOMR制度導入	
〃 54. 6. 1	姫路市水道通水50周年記念式典	
〃 54. 6. 7	日水協関西地方支部総会姫路で開催(7～9日)	
〃 54. 6.28	県水受水開始	
〃 55. 2. 1	分担金改訂	・姫路市制90周年記念式典 (昭和54年4月)
〃 55. 2.25	町裏水源地排水処理施設竣工	
〃 55. 3.28	市川橋水管橋竣工 φ500	
〃 55. 4. 1	水道料金改訂	
〃 55. 4.27	新庁舎別館に移転、飾磨営業所閉鎖	
〃 55. 4.30	機構改革により、建設課の庶務係を施設課管理係とするとともに、浄水課に設備係を新設	
〃 55. 7.12	北平野配水池(1号池)竣工	
		・花の北市民広場オープン (昭和55年4月) ・新庁舎完成(昭和55年4月) ・温室植物園オープン (昭和55年5月)

年 月 日	水 道 関 係 事 項	参 考 事 項
昭和55. 8. 1	配水コントロール施設着工	
〃 56. 2.27	異常寒波襲来、凍害対策本部設置	
〃 56. 3. 7	凍害対策本部解散	
〃 56. 3.25	北平野配水池(2号池)竣工	
〃 56. 3.30	田井水源地受水槽新設等改造竣工	
〃 56. 4. 1	給水戸番図作成開始	
〃 56. 4. 1	配水管にポリスリーブ工法を採用	・生涯学習大学校開校 (昭和56年4月)
〃 56. 5. 1	営業業務オンラインシステム開発開始	・総合スポーツ会館開館 (昭和56年5月)
〃 56.10. 1	御蔭隧道配水池着工	・県立循環器病センター開院 (昭和56年7月)
〃 57.10. 4	営業業務オンラインシステム導入	・自治福祉会館開館 (昭和56年9月)
〃 57.10.12	城見台ポンプ場、低区配水池寄付を受ける	・球技スポーツセンターオープン (昭和57年5月)
〃 58. 1.21	白鳥配水池寄付を受ける	・県立歴史博物館、市立美術館オープン(昭和58年4月)
〃 58. 1.21	打越ポンプ場寄付を受ける	・東部析水苑稼動(昭和58年4月)
〃 58. 5. 6	グリーンハイツ配水池寄付を受ける	・じばさんびるオープン (昭和58年4月)
〃 58. 7. 1	機構改革により、二部制廃止、次長新設	・戸谷市政スタート (昭和58年4月)
〃 58. 7.10	配水コントロール施設竣工	
〃 58. 7.10	田井水源地無人化	
〃 59. 2. 8	凍害対策本部設置	
〃 59. 2.11	凍害対策本部解散	
〃 59. 5. 1	網干配水場受水槽着工	
〃 59. 5.29	城見台中区配水池寄付を受ける	・山崎断層地震(姫路震度4) (昭和59年5月)
〃 59. 6. 1	水道料金改訂	
〃 59. 9.13	御蔭隧道配水池計量室(出口側)竣工	
〃 59.10. 1	御蔭隧道配水池(入口側)工事着工	・播但線高架化開通 (昭和59年10月)
〃 59.12. 1	上下水道料金徴収一元化	
〃 59.12.25	網干配水場受水槽竣工	
〃 60. 5.27	町裏水源地、近代水道百選に選ばれる	・ふれあいの郷養護老人ホームオープン(昭和60年4月)
〃 60.10. 1	中高層集合住宅(10戸以上)の各戸徴収制度導入	
〃 60.10. 1	郵便貯金自動払込制度導入	
〃 60.10.26	日水協兵庫県支部長就任(2年間)	

年 月 日	水 道 関 係 事 項	参 考 事 項
昭和60.12.21	御蔭隧道配水池隧道貫通	
〃 61. 4. 1	西播磨水道企業団受水開始 暫定受水 上余部	
〃 61. 4. 1	施設課、建設課、浄水課、係制を廃止し担当制とする	
〃 61. 5. 1	営業業務漢字オンラインシステム開発着手	
〃 61. 7. 3	日水協関西地方支部総会姫路で開催(3・4日)	
〃 61. 8. 1	網干配水場配水ポンプ設備竣工、配水開始	
〃 61.11.26	渇水対策本部設置	
〃 62. 1.31	渇水対策本部解散	・姫路獨協大学の開学 (昭和62年4月)
〃 62. 5.19	城見台高区配水池 寄付を受ける	・自然観察の森オープン (昭和62年4月)
〃 62.10. 1	甲山浄水場排水処理施設脱水機増設	
〃 62.10. 1	甲山浄水場原水水質モニターリング設備竣工	
〃 62.10.12	営業業務漢字オンラインシステム導入、検針票及びメーター取替読取にOCR機局内設置	
〃 62.10.12	管路情報システム導入	
〃 63. 4. 1	水道料金改定	
〃 63. 5.12	御蔭隧道配水池通水式	・消費税法公布、施行 (昭和63年12月)
平成元. 4. 1	資材支給制度廃止	・姫路シロトピア博開催 (平成元年3月18日～6月4日)
〃 元 . 6. 2	水道展示会開催(3日間、花の北市民広場)	
〃 元. 6.30	保城水源地地下式浄水池竣工	
〃 元. 7. 1	工事積算システム導入	
〃 元. 9. 1	財務会計システム導入	
〃 元.12. 1	姫路市水道60年史発刊	
〃 元. 8.30	城見台高区配水池通水開始	
〃 2. 3.30	保城水源地次亜塩素生成装置稼働	
〃 2. 3.30	保城水源地浄水監視コントロールシステム導入	
〃 2. 4.17	保城水源地直送配水ポンプ運転開始	・日本城郭研究センターオープン (平成2年4月)
〃 2. 6. 1	甲山浄水場に水道資料館オープン	・総合福祉通園センターオープン (平成2年4月)
〃 2. 8. 8	甲山浄水場中間塩素処理開始	
〃 3. 3.25	兼田水源地高速沈でん池改良工事完成	・姫路文学館オープン (平成3年4月)
〃 3. 9.10	八幡ポンプ場改良工事完成	
〃 3. 10.14	第5回拡張事業変更認可(事業費48,636千円)	

年 月 日	水 道 関 係 事 項	参 考 事 項
平成 4. 1.30	山崎配水池・2竣工	
" 4. 3.26	林田水源地改良工事完成	・好古園オープン (平成4年4月)
" 4. 6.30	保城水源地高速沈澱池築造工事完成	・宿泊型児童館「星の子館」オープン(平成4年5月)
" 5. 7.31	男山配水池公園整備工事完成	・姫路科学館オープン (平成5年4月)
" 6. 4. 1	機構改革により、浄水課水質担当を水質検査室に昇格させる	・姫路城が世界遺産に登録される (平成5年12月)
" 6. 8. 9	渇水対策本部設置	・書写の里・美術工芸館オープン (平成6年7月)
" 6. 8.18	10%減圧給水開始	
" 6. 8.22	夜間断水(午後11時～翌朝午前5時)開始	
" 6. 9.17	生野ダム底水放流開始	
" 6.11.25	給水制限解除・渇水対策本部解散	・新中央保健センターオープン (平成7年1月)
" 7. 1. 4	営業課電算業務に単票オンライン出力及び画面入力内容退避機能を追加	・阪神・淡路大震災 (平成7年1月)
" 7. 3.31	唐端新ポンプ場完成	・堀川市政スタート (平成7年4月)
" 8. 3.28	「姫路市水道資料館・水の館」竣工 (4月1日オープン)	・中核市に移行 (平成8年4月)
" 8. 4. 1	ハンディターミナルシステム導入	・平和資料館オープン (平成8年4月)
" 8. 6.11	「姫路市水道資料館・水の館」入館1万人達成	・姫路文学館南館オープン (平成8年5月)
" 8. 6.26	水道法改正	
" 8. 8.27	3t加圧式給水車導入	
" 8. 9.20	北平野配水池第2期工事着工	
" 8.11. 6	神谷ダム(県企業庁)本体工事着工	
" 8.12. 1	姫路市管工事業協同組合と防災協定締結	・耐震性貯水槽完成(船場小学校) (平成9年3月)
" 9. 6. 1	水道料金改訂	
" 9. 7.18	青山配水池新設工事着工	
" 10. 3.10	北平野配水池第2期工事完成	
" 10. 3.16	県水道災害相互応援に関する協定締結	
" 10. 3.	石綿セメント管取り替え完了	
" 10. 4.	普通铸铁管取り替え開始	
" 10. 4. 1	給水条例改正	
" 10. 4. 1	指定給水装置工事事業者制度、給水装置工事主任技術者制度が発足	
" 10. 6. 5	「姫路市水道資料館・水の館」入館5万人達成	・「ひめじウェルカム21」スタート (平成10年10月)
" 11. 2.22	姫路市水道通水70周年記念式典開催	

年 月 日	水 道 関 係 事 項	参 考 事 項
平成11. 3.	姫路市上水道70年のあゆみ発刊	
〃 11. 4. 1	水源地の名称を浄水場に統一	
〃 11.10. 1	ファイリングシステム導入	
〃 11.12.31	コンピューター西暦2000年問題	
〃 12. 3.31	青山配水池新設工事完成	・姫路みなとドームオープン (平成12年5月)
〃 12. 9. 7	渇水対策本部設置	
〃 12.10. 3	渇水対策本部解散	
〃 13. 2.12	甲山浄水場系の浄水で異臭が発生 被害世帯約16万	
〃 13. 3.18	神谷ダム(県企業庁)竣工式	
〃 13. 3.29	北山田加圧ポンプ設置	
〃 13. 4. 1	水道水異臭調査委員会設置	
〃 13. 6.27	水道水異臭調査委員会から市長へ提言	・イーグレひめじオープン (平成13年7月)
〃 14. 7. 1	コンビニエンスストアによる収納代行業務開始	
〃 15. 3.22	甲山浄水場新取水口通水式	
〃 15. 8.28	第5回拡張事業変更認可(事業費424,000千円)	・駅前市役所オープン (平成15年4月)
〃 15.10.3	南山田加圧ポンプ設置	・北・飾磨保健福祉サービスセンターオープン (平成15年4月)
〃 16.1.28	姫路市水道事業経営懇話会第一回開催	・石見市政スタート (平成15年4月)
〃 16. 3.31	第5回拡張事業変更認可(事業費2,386,100千円)	・香寺町、安富町と合併協議会設置 (平成16年4月)
〃 16.10.1	営業関連業務包括委託を開始	・家島町、夢前町と合併協議会設置 (平成16年7月)
		・合併先4町との合併協定書調印 (平成17年2月)
		・家島町、夢前町、香寺町、安富町と合併 (平成18年3月)
〃 18. 3.27	合併に伴い施設課家島分室、地域配水課夢前分室、 地域配水課香寺分室、地域配水課安富分室設置	・のじぎく兵庫国体開催 (平成18年9月30日～10月10日)
〃 19. 2. 8	塚本浄水場膜処理施設完成	
〃 19. 2.15	龍野浄水場膜処理施設完成	
〃 19. 5. 7	水道GIS(地理情報システム)導入	
〃 19. 7. 1	水道局と交通局を統合し、企業局を創設	
〃 19. 7.31	第1回姫路市水道ビジョン検討委員会	
〃 19.11.16	第2回姫路市水道ビジョン検討委員会	
〃 20. 2.18	第3回姫路市水道ビジョン検討委員会	
〃 20. 3.25	姫路市水道ビジョン策定	

年 月 日	水 道 関 係 事 項	参 考 事 項
平成21. 3.15	植木野浄水場膜処理施設完成	・全国菓子大博覧会開催(姫路城周辺) (平成20年4月18日～5月11日)
〃 21. 4. 1	第6回拡張事業認可(事業費29,768,990千円) 合併4町の水道料金を旧市域と統一	
〃 22. 3.25	佐中浄水場膜処理施設完成	・交通事業を神姫バス株式会社に完全移譲 (平成22年3月27日)
〃 22. 4. 1	企業局から水道局へ組織改正	
〃 22.10. 1	営業関連業務包括委託を北部3町に拡大	・東日本大震災(東北地方太平洋沖地震) (平成23年3月11日)
〃 23. 2.18	安志浄水場膜処理施設完成	
〃 23. 3.31	北部3町の分室を地域配水課に統合	・B-1グランプリ in 姫路開催 (平成23年11月)
〃 23. 7. 1	地域配水課を施設課に統合 水質検査室を浄水課に統合	
〃 25. 3. 4	香寺浄水場膜処理施設完成	・NHK大河ドラマ「軍師官兵衛」
〃 25. 4. 1	兼田浄水場運転等業務委託を開始	
〃 26. 3.28	第6回拡張事業変更認可(事業費34,649,750千円)	・熊本地震 (平成28年4月14日)
〃 26. 4.1	地方公営企業法改正に伴い新会計制度へ移行	
〃 27. 4. 1	山崎浄水場運転等業務委託を開始	・西日本豪雨災害 (平成30年7月) ・改正水道法公布(平成30年12月) ・清元市政スタート (平成31年4月)
〃 27. 10.1	営業関連業務包括委託を家島町に拡大 (男鹿島、西島の検針業務を除く。)	
〃 27.11	姫路市水道事業経営戦略策定	・能登半島地震(令和6年1月1日)
〃 28.4.1	水道料金改定	
〃 29.4.1	男鹿島、西島の検針業務委託を開始	・能登半島地震(令和6年1月1日)
〃 29.11.14	西島に自動検針システム(スマートメーター)を導入し 検針開始	
〃 30.3.28	生野ダム小水力発電竣工	・能登半島地震(令和6年1月1日)
〃 30.4.1	町裏浄水場運転等業務委託を開始	
令和 2. 2	姫路市水道ビジョン(令和2～11年度版)策定	・能登半島地震(令和6年1月1日)
〃 2.4.1	水道料金改定	
〃 2.12.1	スマートフォンアプリ(モバイル決済)による料金 収納開始	・能登半島地震(令和6年1月1日)
〃 3.1.18	甲山低区第2配水池竣工	
〃 4.3.28	甲山低区配水池耐震化事業完了	・能登半島地震(令和6年1月1日)
〃 4.4.1	水道局から上下水道局へ組織改正	
〃 4.5.26	御蔭供給点事業完了	・能登半島地震(令和6年1月1日)
〃 7.2	姫路市水道ビジョン(令和2～令和11年度版)の 中間見直し	

3 水道事業許可関係一覧表

事業別 内容	創 設	飾磨市 (S. 21.3.1合併)	広畑町 (S. 21.3.1合併)	大塩町 (S. 34.5.1合併)	的 形 村 (S. 33.1.1合併)	昭和23～30年 起債事業	第1回拡張計画	大塩町、的形村 合併による変更	第2回拡張事業
認可申請年月日	大正14.12.20	昭和16. 3.24	昭和20. 6.23		昭和32. 5.15	上 水 道 増 補 改 良 事 業	昭和31. 6.11	昭和34. 5.15	昭和35. 7.18
認可年月日	大正15. 5.18	昭和17.10.27	昭和21. 4. 5	昭和27.11.15	昭和32. 5.25		昭和32. 1.16	昭和34.10.28	昭和35.11.28
認可番号	内務省兵衛 第17号	厚生省兵衛 第1351号	厚生省兵衛 第391号	厚生省兵衛 第275号	兵庫県指令士 第3445号		厚生省兵衛 第24号	厚生省兵衛 第1639号	厚生省兵衛第791号
給水区域	市内一円	市内一円	町内一円	町内一円	村内一円		網干、白浜を加える	大塩、的形を加える	花田、旭陽を加える
給水面積	10.85km ²	17.45km ²	12.17km ²	4.60km ²	3.30km ²		74.97km ²	82.87km ²	115.74km ²
計画用途年次	昭和15年	昭和36年	昭和35年	昭和42年	昭和46年		昭和45年	昭和45年	昭和42年
行政区域内人口	87,556人	95,000人	18,948人	11,717人	5,671人		348,650人	363,250人	391,950人
計画給水区域内人口	87,556人	95,000人	18,948人	11,717人	5,671人		271,950人	292,285人	309,307人
計画給水人口	70,000人	40,000人	15,000人	10,000人	4,600人		190,000人	204,600人	205,603人
1人1日平均給水量	111.3ℓ	120.0ℓ	96.0ℓ	133.0ℓ	110.0ℓ		167.0ℓ	167.0ℓ	230.0ℓ
1人1日最大給水量	167.0ℓ	180.0ℓ	144.0ℓ	200.0ℓ	160.0ℓ		250.0ℓ	246.0ℓ	270.0ℓ
時間最大給水量	222.6ℓ	240.0ℓ	216.0ℓ	300.0ℓ	240.0ℓ		370.0ℓ	370.0ℓ	365.0ℓ
1日最大給水量	11,690m ³	7,200m ³	2,160m ³	2,000m ³	736m ³		47,650m ³	50,236m ³	55,513m ³
工事期間	昭和2～4年度	昭和18～19年度	昭和20～21年度	昭和28～30年度	昭和32年度		昭和31～37年度	昭和34年6月	昭和36～38年度
総事業費	1,726,840円	1,038,700円	750,000円	22,800,000円	23,900,000円	157,280,000円	647,280,000円 (490,000,000円)	950,000円	903,980,000円 (256,700,000円)
備考	町裏水源地創設	山崎水源地新設					姫山水源地新設 兼田水源地新設 網干水源地新設		網干水源地増設

(注) 上欄金額の()内はその事業による単独増加分。その上欄金額は、昭和23年度からの継続事業費の増額

事業別 内 容	簡	易 水 道		第3回拡張事業	第3回拡張事業変更	白鳥簡易水道事業 経営廃止	豊富簡易水道事業 経営廃止	第4回拡張事業	林 田 町 (S. 42.3.5合併)
		白鳥	豊富						
認可申請年月日	昭和35. 3.21	昭和37. 2. 8	昭和38. 1.29	昭和37. 2.20	昭和39. 2.19	昭和39.12.21	昭和39.12.21	昭和39.12.19	昭和38.12.18
認可年月日	昭和35. 7. 8	昭和37. 3.27	昭和38. 3.18	昭和37. 3.31	昭和39. 3.26	昭和39.12.22	昭和39.12.22	昭和39.12.28	昭和38.12.27
認可番号	兵庫県指令環 第2787	兵庫県指令 第2338号	兵庫県指令環 第1889号	厚生省兵衛 第110号	厚生省収環 第98号	兵庫県指令環 第146号	兵庫県指令環 第147号	厚生省収環 第602号	兵庫県指令環 第55号
給水区	実法寺、町田、 飾西一円	豊富、仁豊野一円	豊富、仁豊野一円	1～2回を統合し、 書写を加える	1～2回を統合し、 書写を加える	—	—	行政区域全域	林田町全域
給水面積	1.03km ²	2.17km ²	2.17km ²	124.24km ²	124.24km ²	—	—	240.00km ²	28.19km ²
計画用途年次	昭和36年	昭和38年	昭和38年	昭和40年	昭和40年	—	—	昭和50年	昭和47年
行政区域内人口	2,973人	4,970人	4,970人	381,890人	381,890人	—	—	500,000人	7,000人
計画給水区域人口	2,973人	4,970人	4,970人	344,037人	344,037人	—	—	500,000人	7,000人
計画給水人口	3,000人	5,000人	5,000人	271,724人	271,724人	—	—	400,000人	6,700人
1人1日平均給水量	100.00	100.00	100.00	250.00	250.00	—	—	330.00	150.00
1人1日最大給水量	150.00	150.00	150.00	290.00	300.00	—	—	400.00	200.00
時間最大給水量	225.00	225.00	225.00	430.00	450.00	—	—	600.00	300.00
1日最大給水量	450m ³	813m ³	813m ³	77,800m ³	81,900m ³	—	—	160,000m ³	1,340m ³
工事期間	昭和36～37年度	昭和37～39年度	昭和37～39年度	昭和36～40年度	昭和36～41年度	—	—	昭和40～48年度	昭和39～40年度
総事業費	14,365,000円	34,000,000円	35,000,000円	1,342,386,000円 (438,406,000円)	1,643,000,000円 (300,614,000円)	—	—	3,900,000,000円	77,000,000円
備考	白鳥水源地新設	豊富水源地新設		田井水源地新設 保城水源地新設 山崎水源地増設	町裏水源地増設 田井水源地増設			甲山浄水場新設 竜野水源地新設	林田水源地新設

事業別 内容	林田町(事業変更)	第4回拡張事業 一部変更	林田町(事業変更)	第4回拡張事業 一部変更	林田町上水道事業 経営廃止	第5回拡張事業	第5回拡張事業 一部変更	第5回拡張事業 一部変更	第5回拡張事業 一部変更
認可申請年月日	昭和40. 5.27	昭和42.12. 5	昭和44. 7.15	昭和44.12. 4	昭和48. 3.15	昭和48. 3.15	昭和52. 9.24	平成 3. 8.13	平成 15. 8.20
認可年月日	昭和40. 6.15	昭和42.12.28	昭和44. 7.19	昭和45. 3. 2	昭和48. 3.19	昭和48. 3.31	昭和52.10. 4	平成 3.10.14	平成 15. 8.28
認可番号	兵庫県指令 第9号	厚生省環 第878号	兵庫県指令環 第51-23号	厚生省環 第103号	兵庫県指令環 第33-63号	厚生省環 第287号	兵庫県指令環 第31-36号	兵庫県指令生 第91-16号	厚生労働省発健 第0828004号
給水区	林田町全域	行政区域全域 (林田町除く)	林田町全域	行政区域全域 (林田町除く)	——	行政区域全域	行政区域全域	行政区域全域	姫路市全域
給水面積	28.19km ²	240.00km ²	28.19km ²	240.00km ²	——	268.00km ²	268.00km ²	274.00km ²	274.00km ²
計画用途年次	昭和47年	昭和50年	昭和47年	昭和50年	——	昭和56年	昭和56年	平成16年	平成21年
行政区域内人口	7,000人	500,000人	7,000人	500,000人	——	533,000人	533,000人	515,000人	485,800人
計画給水区人口	7,000人	500,000人	7,000人	500,000人	——	533,000人	533,000人	515,000人	485,800人
計画給水人口	6,700人	400,000人	6,700人	400,000人	——	515,000人	515,000人	515,000人	485,800人
1人1日平均給水量	150.0ℓ	330.0ℓ	150.0ℓ	330.0ℓ	——	496.0ℓ	496.0ℓ	485.0ℓ	349.0ℓ
1人1日最大給水量	200.0ℓ	400.0ℓ	200.0ℓ	400.0ℓ	——	620.0ℓ	620.0ℓ	620.0ℓ	425.0ℓ
時間最大給水量	300.0ℓ	600.0ℓ	300.0ℓ	600.0ℓ	——	806.0ℓ	806.0ℓ	806.0ℓ	553.0ℓ
1日最大給水量	1,340m ³	160,000m ³	1,340m ³	160,000m ³	——	320,000m ³	320,000m ³	320,000m ³	206,600m ³
工事期間	昭和39～41年度	昭和40～46年度	昭和44年度	昭和40～48年度	——	昭和48～56年度	昭和48～56年度	昭和48～平成16年度	昭和48～平成21年度
総事業費			6,027,000円	6,300,000,000円 (2,400,000,000円)		12,000,000,000円	12,009,606,000円 (9,606,000円)	12,058,242,000円 (48,636,000円)	12,482,242,000円 (424,000,000円)
備考	取水地点の変更		水源井増強工事	山崎横流式沈でん池 設置 保城浄水管理セン ター建設	給水区統合	浄水施設の増設汚泥 処理設備の新設 広域水道に加入	町裏水源 浄水方法の変更	保城水源・ 町裏水源 取水口統合	甲山浄水場 取水地点変更

事業別 内容	第5回拡張事業 一部変更	家島町 (H.18.3.27合併)	夢前町 (H.18.3.27合併)	香寺町 (H.18.3.27合併)	安富町 (H.18.3.27合併)	簡易水道 (H.18.3.27合併)			
						坊勢	関	佐中	熊部
認可申請年月日	平成16.3.29	平成11.3.24	平成15.3.25	平成6.3.30	平成17.8.3	昭和58.2.14	平成12.9.7	昭和40.6.21	平成13.3.1
認可年月日	平成16.3.31	平成11.3.28	平成15.3.31	平成6.3.31	平成17.9.15	昭和58.2.16	平成12.9.29	昭和40.7.8	平成13.3.30
認可番号	厚生労働省発健 第0331025号	兵庫県指令生 第98-13号	兵庫県指令生 第99-7号	兵庫県指令生 第93-16号	兵庫県指令生 第99-4号	兵庫県指令環 第57-19号	兵庫県指令生 第99-6号	兵庫県指令環 第16号	兵庫県指令生 第99-9号
給水区	姫路市全域	家島(宮・真浦)、 男鹿地区	夢前町全域 (簡易水道区域除く)	香寺町全域	安富町全域 (関地区除く)	家島町 西島、 坊勢地区	安富町 関地区	夢前町 佐中地区	夢前町 熊部地区の 一部
給水面積	274.00km ²	11.95km ²	23.00km ²	31.52km ²	13.97km ²	8.50km ²	0.13km ²	0.20km ²	0.10km ²
計画用途年次	平成21年	平成20年	平成24年	平成19年	平成26年	平成4年	平成12年		平成21年
行政区域内人口	485,800人	5,135人	23,000人	23,000人	5,988人	3,500人			
計画給水区域人口	485,800人	5,135人	22,300人	23,000人	5,930人	3,500人	103人	190人	103人
計画給水人口	485,800人	5,135人	22,300人	23,000人	5,930人	3,500人	103人	190人	103人
1人1日平均給水量	349.00	360.00	377.00	320.00	390.00	285.00	351.00	100.00	200.00
1人1日最大給水量	425.00	506.00	561.00	425.00	590.00	400.00	475.00	150.00	250.00
時間最大給水量	553.00	33.00	600.00	637.00	1,000.00		3,562.00		
1日最大給水量	206,600m ³	2,600m ³	12,500m ³	9,800m ³	3,500m ³	1,400m ³	49m ³	28.5m ³	26m ³
工事期間	昭和48～平成21年度	平成11～13年度	平成15～19年度	昭和48～平成19年度	平成18～20年度	昭和57～59年度	平成12年度		平成9年度
総事業費	14,868,342,000円 (2,386,100,000円)	920,850,000円	1,840,000,000円	376,883,000円 (172,847,000円)	1,793,610,000円	460,000,000円	59,913,000円		4,225,000円
備考	龍野浄水場 田井浄水場 町裏浄水場 浄水方法の変更	男鹿簡易水道事業を 家島町上水道事業に 統合する	岡浄水場 塚本浄水場 置本浄水場 浄水方法の変更	浄水方法の変更	給水人口の増加 給水量の増加 取水地点の変更 浄水方法の変更	給水区域(宮・坊勢) から宮地区を除く変更	水源地の変更		浄水方法の変更

事業別 内容	簡 易 水 道 (H.18.3.27合併)				第6回拡張事業 一部変更
	小畑	馬寺坂	立船野	我孫子	
認可申請年月日	平成13.3.1	平成17.3.29	平成11.1.25	平成17.3.29	平成26.3.4
認可年月日	平成13.3.30	平成17.3.31	平成11.1.28	平成17.3.31	平成26.3.28
認可番号	兵庫県指令生 第99-8号	兵庫県指令生 第99-8号	兵庫県指令生 第99-11号	兵庫県指令生 第99-9号	厚生労働省発健 第0328010号
給水区	夢前町 小畑山之内 庚の一部	夢前町 山之内戊、 己地区の一部	夢前町 山之内甲の 一部	夢前町 山之内乙の 一部	行政区域全域 (一部を除く)
給水面積	0.30km ²	0.40km ²	0.40km ²	0.30km ²	364.77km ²
計画用途年次	平成21年	平成26年	平成19年	平成26年	平成34年
行政区域内人口					535,500人
計画給水区域内人口	102人	140人	320人	180人	535,490人
計画給水人口	102人	140人	320人	180人	534,000人
1人1日平均給水量	200.00	329.00	281.00	328.00	329.00
1人1日最大給水量	250.00	400.00	344.00	428.00	380.00
時間最大給水量					618.00
1日最大給水量	26m ³	56m ³	110m ³	77m ³	203,000m ³
工事期間	平成9年度	平成17年度	平成10年度	平成17年度	平成26～34年度
総事業費	5,806,000円	68,148,000円	55,965,000円	85,050,000円	34,649,750,000円
備考	浄水方法の変更	区域の拡張	浄水方法の変更 配水池更新	浄水方法の変更 配水池更新	給水区の拡張 浄水方法の変更

4 年度別事業概況

注 水道料金原価＝水道事業費用－受託工事費－特別損失

区 分	単位	昭和28年度	昭和29年度	昭和30年度	昭和31年度	昭和32年度	昭和33年度	昭和34年度	昭和35年度	昭和36年度	昭和37年度	昭和38年度	昭和39年度
総 人 口	人	229,934	255,339	254,434	257,776	307,034	312,798	326,692	332,275	341,298	350,155	358,869	367,447
総 世 帯 数	戸	49,963	55,546	55,259	56,139	65,824	66,980	70,264	75,586	78,867	81,747	84,807	87,479
給 水 人 口	人	70,265	79,195	87,509	100,307	115,766	132,164	153,818	173,815	196,802	211,564	240,032	258,302
給 水 戸 数	戸	14,992	16,850	18,619	21,342	24,631	28,120	32,404	36,982	41,867	48,910	55,114	60,811
給水人口増加率	%	—	12.7	10.5	14.6	15.4	14.2	16.4	13.0	13.2	7.5	13.5	7.6
普 及 率	%	30.6	31.0	34.4	38.9	37.7	42.3	47.1	52.3	57.7	60.4	66.9	70.3
年 間 配 水 量	千m ³	7,457	7,493	8,435	8,776	8,886	10,566	12,585	14,195	16,378	17,835	20,897	24,017
一 日 最 大 給 水 量	m ³	28,760	27,900	29,990	32,120	31,040	33,170	40,790	46,720	52,330	60,580	69,092	80,082
一 日 平 均 給 水 量	m ³	20,429	20,527	23,046	24,042	24,346	28,947	34,386	38,889	44,872	48,862	57,095	65,799
一人一日最大給水量	ℓ	409	352	343	320	268	251	265	269	266	286	288	310
一人一日平均給水量	ℓ	291	259	263	240	210	219	224	224	228	231	238	255
有 収 水 量	千m ³	3,925	3,480	4,038	4,733	4,808	5,951	7,521	8,768	10,572	12,036	13,588	15,622
有 収 率	%	52.6	46.4	47.9	53.9	54.1	56.3	59.8	61.8	64.5	67.5	65.0	65.0
消 火 栓	個	809	893	1,023	1,215	1,283	1,493	1,628	1,811	1,897	2,019	2,204	2,350
給 水 収 益	千円	43,601	58,122	67,347	80,331	91,393	125,164	159,247	186,730	223,310	250,205	283,906	326,000
水道料金原価	千円	45,692	54,988	66,592	75,214	90,335	105,317	130,161	159,227	190,602	237,334	286,679	365,957
1 m ³ 当り販売単価	円	11.11	16.70	16.68	16.97	19.01	21.03	21.17	21.18	21.12	20.79	20.90	20.87
1 m ³ 当り給水原価	円	11.64	15.80	16.49	15.89	18.79	17.70	17.31	18.16	18.03	19.72	21.10	23.43
1 m ³ 当り損益	円	△ 0.53	0.90	0.19	1.08	0.22	3.33	3.86	3.02	3.09	1.07	△ 0.20	△ 2.56
収 益 的 収 入	千円	57,037	71,258	76,597	94,130	107,621	139,011	181,341	208,036	259,199	283,486	322,221	375,759
収 益 的 支 出	千円	57,242	66,581	74,210	87,007	105,521	117,321	150,693	177,509	222,616	267,634	321,541	421,003
差 額	千円	△ 205	4,677	2,387	7,123	2,100	21,690	30,648	30,527	36,583	15,852	680	△ 45,244
資 本 的 収 入	千円	25,346	26,498	25,672	33,251	80,265	109,507	76,137	84,072	98,896	150,581	161,784	328,810
資 本 的 支 出	千円	36,321	37,636	52,638	50,705	80,193	139,228	125,499	126,186	168,388	212,802	279,702	381,785
差 額	千円	△ 10,975	△ 11,138	△ 26,966	△ 17,454	72	△ 29,721	△ 49,362	△ 42,114	△ 69,492	△ 62,221	△ 117,918	△ 52,975
当 年 度 資 金 収 支	千円	△ 6,074	1,486	△ 12,803	2,388	18,332	8,916	3,508	8,829	△ 7,797	△ 14,255	△ 82,989	△ 48,697
前 年 度 繰 越 資 金	千円	22,575	16,501	17,987	5,184	7,572	25,904	34,820	38,328	47,157	39,360	25,105	△ 57,884
翌 年 度 繰 越 資 金	千円	16,501	17,987	5,184	7,572	25,904	34,820	38,328	47,157	39,360	25,105	△ 57,884	△ 106,581

区 分	単位	昭和40年度	昭和41年度	昭和42年度	昭和43年度	昭和44年度	昭和45年度	昭和46年度	昭和47年度	昭和48年度	昭和49年度	昭和50年度	昭和51年度
総 人 口	人	370,870	382,913	390,394	396,530	407,897	410,094	416,850	423,216	428,252	433,069	437,740	440,533
総 世 帯 数	戸	91,602	95,980	98,664	101,203	105,386	108,528	110,622	111,827	112,662	113,280	121,391	121,979
給 水 人 口	人	268,937	296,370	317,386	343,100	354,790	364,595	387,562	397,064	407,603	416,207	423,759	428,399
給 水 戸 数	戸	66,358	73,318	79,878	86,796	90,936	96,487	102,848	104,916	107,230	108,804	117,515	118,621
給水人口増加率	%	4.1	10.2	7.1	8.1	3.4	2.8	6.3	2.5	2.7	2.1	1.8	1.1
普 及 率	%	72.5	77.4	81.3	86.5	87.1	88.9	93.0	93.8	95.2	96.1	96.8	97.2
年 間 配 水 量	千m³	27,797	28,813	33,050	36,776	41,490	46,866	46,570	49,463	52,192	52,258	54,901	54,711
一 日 最 大 給 水 量	m³	91,175	94,020	113,353	117,460	127,864	150,757	151,050	165,489	174,747	173,306	186,177	174,738
一 日 平 均 給 水 量	m³	76,155	78,940	90,300	100,757	112,849	128,401	127,241	135,515	142,992	143,174	150,004	149,894
一人一日最大給水量	ℓ	339	317	357	342	360	414	390	417	429	416	439	408
一人一日平均給水量	ℓ	283	266	285	294	318	352	328	341	351	344	358	350
有 収 水 量	千m³	17,540	18,527	21,518	24,089	27,178	30,983	33,476	36,301	39,836	40,044	43,497	44,315
有 収 率	%	59.9	62.1	65.1	65.5	66.0	66.1	71.9	73.4	76.3	76.6	79.2	81.0
消 火 栓 個	個	2,682	3,249	3,424	3,539	3,668	3,875	4,213	4,533	4,760	5,059	5,355	5,556
給 水 収 益	千円	351,289	569,559	632,593	694,304	1,000,744	1,154,493	1,277,311	1,391,663	1,537,645	1,534,234	1,682,580	2,884,265
水道料金原価	千円	419,830	510,282	617,672	677,336	796,920	936,657	1,118,258	1,265,940	1,513,922	1,977,370	2,411,629	2,718,716
1 m³当り販売単価	円	20.03	30.26	29.40	28.82	36.82	37.26	38.16	38.34	38.60	38.31	38.68	65.09
1 m³当り給水原価	円	23.94	27.54	28.70	28.12	29.32	30.23	33.40	34.87	38.00	49.38	55.44	61.35
1 m³当り損益	円	△ 3.91	2.72	0.70	0.70	7.50	7.03	4.76	3.47	0.60	△ 11.07	△ 16.76	3.74
収 益 的 収 入	千円	384,575	629,931	691,366	731,576	1,117,809	1,251,730	1,369,220	1,514,318	1,704,940	1,758,068	1,851,717	3,080,139
収 益 的 支 出	千円	463,805	566,625	675,940	707,673	900,239	1,027,199	1,191,744	1,348,314	1,620,586	2,119,311	2,547,533	2,883,852
差 額	千円	△ 79,230	63,306	15,426	23,903	217,570	224,531	177,476	166,004	84,354	△ 361,243	△ 695,816	196,287
資 本 的 収 入	千円	470,606	581,126	346,544	837,824	987,259	1,102,148	1,281,935	1,235,349	1,383,428	2,538,974	2,164,622	2,383,246
資 本 的 支 出	千円	541,341	664,596	453,665	947,906	1,048,491	1,217,786	1,499,132	1,373,961	1,532,979	2,838,682	2,529,570	2,580,114
差 額	千円	△ 70,735	△ 83,470	△ 107,121	△ 110,082	△ 61,232	△ 115,638	△ 217,197	△ 138,612	△ 149,551	△ 299,708	△ 364,948	△ 196,868
当年度資金収支	千円	△ 87,768	50,015	4,826	11,647	270,827	264,084	144,875	253,584	54,132	△ 255,205	△ 503,861	470,628
前年度繰越資金	千円	△ 106,581	△ 194,349	△ 144,334	△ 139,508	△ 127,861	142,966	407,050	551,925	805,509	859,641	604,436	100,575
翌年度繰越資金	千円	△ 194,349	△ 144,334	△ 139,508	△ 127,861	142,966	407,050	551,925	805,509	859,641	604,436	100,575	571,203

区 分	単位	昭和52年度	昭和53年度	昭和54年度	昭和55年度	昭和56年度	昭和57年度	昭和58年度	昭和59年度	昭和60年度	昭和61年度	昭和62年度	昭和63年度
総 人 口	人	442,586	444,007	444,952	446,374	448,263	449,541	450,816	451,756	452,501	453,491	452,958	452,913
総 世 帯 数	戸	121,603	121,365	120,970	130,790	132,434	133,983	135,750	137,253	135,985	137,672	138,909	140,491
給 水 人 口	人	432,777	435,289	436,027	438,335	441,116	443,218	445,278	446,730	448,030	449,410	449,359	449,315
給 水 戸 数	戸	118,993	119,029	118,550	128,435	130,315	132,107	134,120	135,743	134,625	136,433	137,798	139,367
給水人口増加率	%	1.0	0.6	0.2	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0
普 及 率	%	97.8	98.0	98.0	98.2	98.4	98.6	98.8	98.9	99.0	99.1	99.2	99.2
年 間 配 水 量	千m³	55,817	56,602	58,119	57,206	56,572	56,781	61,116	60,602	59,565	59,307	59,409	59,087
一 日 最 大 給 水 量	m³	180,052	185,154	185,216	185,074	183,513	184,354	204,646	201,580	195,722	196,209	192,172	190,888
一 日 平 均 給 水 量	m³	152,924	155,075	158,794	156,729	154,993	155,566	166,984	166,033	163,194	162,485	162,320	161,883
一人一日最大給水量	ℓ	416	425	425	422	416	416	460	451	437	437	428	425
一人一日平均給水量	ℓ	353	356	364	358	351	351	375	372	364	362	361	360
有 収 水 量	千m³	45,390	47,419	48,126	47,376	46,874	47,356	50,301	50,590	49,817	49,705	50,075	50,304
有 収 率	%	81.3	83.8	82.8	82.8	82.9	83.4	82.3	83.5	83.6	83.8	84.3	85.1
消 火 栓 個	個	6,185	6,516	6,744	7,071	7,322	7,549	7,608	7,844	8,145	8,374	8,651	8,908
給 水 収 益	千円	2,939,035	3,087,463	3,104,952	4,358,583	4,502,956	4,590,885	4,828,085	6,291,594	6,621,159	6,595,325	6,653,932	7,520,871
水道料金原価	千円	2,842,929	3,221,316	3,882,786	4,541,044	4,796,632	5,038,955	5,430,455	6,155,535	7,069,548	7,059,490	7,098,411	7,663,995
1 m³当り販売単価	円	64.75	65.11	64.52	92.00	96.06	96.94	95.98	124.36	132.91	132.69	132.88	149.51
1 m³当り給水原価	円	62.63	67.93	80.63	95.85	102.33	106.41	107.96	121.67	141.91	142.03	141.75	152.35
1 m³当り損益	円	2.12	△ 2.82	△ 16.11	△ 3.85	△ 6.27	△ 9.47	△ 11.98	2.69	△ 9.00	△ 9.34	△ 8.87	△ 2.84
収 益 的 収 入	千円	3,118,972	3,291,628	3,411,706	5,022,842	5,084,689	5,176,259	5,405,070	6,887,999	7,228,611	7,297,210	7,404,855	8,629,797
収 益 的 支 出	千円	2,971,371	3,364,767	4,097,533	4,727,122	4,930,315	5,131,326	5,575,736	6,317,667	7,180,189	7,257,762	7,264,255	7,875,326
差 額	千円	147,601	△ 73,139	△ 685,827	295,720	154,374	44,933	△ 170,666	570,332	48,422	39,448	140,600	754,471
資 本 的 収 入	千円	2,767,125	2,990,724	3,577,031	3,266,047	3,824,697	3,607,690	4,165,585	1,787,661	1,983,990	2,129,367	2,241,370	1,860,324
資 本 的 支 出	千円	2,794,433	3,093,092	3,634,158	4,027,038	3,824,697	3,607,690	4,165,585	3,070,986	3,570,965	4,100,303	3,864,759	3,518,383
差 額	千円	△ 27,308	△ 102,368	△ 57,127	△ 760,991	0	0	0	△ 1,283,325	△ 1,586,975	△ 1,970,936	△ 1,623,389	△ 1,658,059
当年度資金収支	千円	418,975	361,271	△ 91,655	227,053	188,550	△ 483,567	△ 387,544	355,665	270,501	△ 349,702	△ 216,445	664,355
前年度繰越資金	千円	571,203	990,178	1,351,449	1,259,794	1,486,847	1,675,397	1,191,830	804,286	1,159,951	1,430,452	1,080,750	864,305
翌年度繰越資金	千円	990,178	1,351,449	1,259,794	1,486,847	1,675,397	1,191,830	804,286	1,159,951	1,430,452	1,080,750	864,305	1,528,660

区 分	単位	平成元年度	平成2年度	平成3年度	平成4年度	平成5年度	平成6年度	平成7年度	平成8年度	平成9年度	平成10年度	平成11年度	平成12年度
総 人 口	人	454,243	455,490	458,981	461,440	464,365	467,389	471,673	473,882	475,447	477,324	479,050	478,653
総 世 帯 数	戸	142,834	145,016	148,486	151,277	154,493	157,965	159,896	163,133	165,576	168,334	170,968	170,725
給 水 人 口	人	450,609	451,846	455,309	457,748	460,650	464,117	468,371	470,565	472,119	473,983	475,697	475,302
給 水 戸 数	戸	141,691	143,856	147,298	150,066	153,257	156,859	158,777	161,991	164,417	167,156	169,771	169,530
給水人口増加率	%	0.3	0.3	0.8	0.5	0.6	0.8	0.9	0.5	0.3	0.4	0.4	△ 0.1
普 及 率	%	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.3	99.3	99.3	99.3	99.3	99.3	99.3
年 間 配 水 量	千m³	60,982	63,028	64,471	64,670	64,415	63,504	64,153	65,036	64,973	64,490	63,684	63,333
一 日 最 大 給 水 量	m³	194,898	204,468	204,184	207,275	204,620	212,154	209,964	212,239	205,295	205,600	202,482	193,571
一 日 平 均 給 水 量	m³	167,075	172,679	176,150	177,179	176,481	173,983	175,282	178,180	178,009	176,684	174,001	173,516
一人一日最大給水量	ℓ	433	453	448	453	444	457	448	451	435	434	426	407
一人一日平均給水量	ℓ	371	382	387	387	383	375	374	379	377	373	366	365
有 収 水 量	千m³	52,279	54,421	55,714	55,988	55,880	55,246	55,936	56,871	56,921	56,672	56,078	56,009
有 収 率	%	85.7	86.3	86.4	86.6	86.8	87.0	87.2	87.4	87.6	87.9	88.1	88.4
消 火 栓 個	個	9,140	9,388	9,606	9,816	10,103	10,337	10,599	10,957	11,215	11,461	11,963	12,247
給 水 収 益	千円	7,594,433	7,901,017	8,038,647	8,027,158	7,960,370	7,801,839	7,869,505	7,990,481	8,555,832	8,700,037	8,543,162	8,525,808
水道料金原価	千円	7,638,840	7,755,801	8,054,541	8,079,826	8,317,442	8,509,548	8,662,599	8,602,572	8,823,400	9,023,163	8,861,573	8,916,662
1 m³当り販売単価	円	145.27	145.18	144.28	143.37	142.45	141.22	140.69	140.50	150.31	153.52	152.34	152.22
1 m³当り給水原価	円	146.12	142.52	144.57	144.31	148.84	154.03	154.87	151.26	155.01	159.22	158.02	159.20
1 m³当り損益	円	△ 0.85	2.66	△ 0.29	△ 0.94	△ 6.39	△ 12.81	△ 14.18	△ 10.76	△ 4.70	△ 5.70	△ 5.68	△ 6.98
収 益 的 収 入	千円	8,604,643	9,043,940	9,222,915	9,052,132	9,114,808	9,078,448	9,322,054	9,539,699	10,072,063	10,056,222	10,084,559	9,890,454
収 益 的 支 出	千円	7,843,454	7,970,543	8,343,088	8,354,796	8,680,918	8,979,003	9,305,223	9,372,644	9,501,583	9,656,381	9,710,639	9,592,998
差 額	千円	761,189	1,073,397	879,827	697,336	433,890	99,445	16,831	167,055	570,480	399,841	373,920	297,456
資 本 的 収 入	千円	1,618,249	1,461,253	1,467,111	1,595,766	1,478,921	1,727,598	2,021,265	2,089,313	2,068,418	1,549,360	1,618,284	1,743,015
資 本 的 支 出	千円	3,314,451	3,226,263	3,174,813	3,848,415	3,844,840	4,038,560	4,171,263	4,690,237	4,642,812	4,760,964	4,498,903	4,164,693
差 額	千円	△ 1,696,202	△ 1,765,010	△ 1,707,702	△ 2,252,649	△ 2,365,919	△ 2,310,962	△ 2,149,998	△ 2,600,924	△ 2,574,394	△ 3,211,604	△ 2,880,619	△ 2,421,678
当年度資金収支	千円	625,067	917,782	818,835	176,990	△ 104,884	△ 390,382	△ 323,009	△ 537,599	△ 31,485	△ 799,596	△ 351,077	123,970
前年度繰越資金	千円	1,528,660	2,153,727	3,071,509	3,890,344	4,067,334	3,962,450	3,572,068	3,249,059	2,711,460	2,679,975	1,880,379	1,529,302
翌年度繰越資金	千円	2,153,727	3,071,509	3,890,344	4,067,334	3,962,450	3,572,068	3,249,059	2,711,460	2,679,975	1,880,379	1,529,302	1,653,272

区 分	単位	平成13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
総 人 口	人	478970	480068	480460	480436	535480	535661	535571	535968	535843	535877	535837	535448
総 世 帯 数	戸	173066	175595	177791	179789	197299	200147	202627	205664	208077	206500	208748	211509
給 水 人 口	人	476096	477427	477848	477873	532674	532948	532887	533311	533228	533343	533307	533261
給 水 戸 数	戸	172028	174629	176813	178830	196265	199133	201612	204644	207062	205407	207762	210645.1062
給水人口増加率	%	0.2	0.3	0.1	0.0	11.5	0.1	△ 0.0	0.1	△ 0.0	0.0	△ 0.0	△ 0.0
普 及 率	%	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.5	99.5	99.5	99.5	99.6
年 間 配 水 量	千m³	62,388	61,942	60,970	60,858	67,683	67,866	66,933	66,129	64,811	64,434	64,200	63,610
一 日 最 大 給 水 量	m³	193,499	192,149	186,332	188,392	209,766	206,189	201,597	198,657	195,118	195,417	193,387	193,985
一 日 平 均 給 水 量	m³	170,926	169,704	166,586	166,734	185,432	185,934	182,878	181,176	177,565	176,532	175,409	174,275
一人一日最大給水量	ℓ	406	402	390	394	394	387	378	372	366	366	363	364
一人一日平均給水量	ℓ	359	355	349	349	348	349	343	340	333	331	329	327
有 収 水 量	千m³	55,369	54,912	53,786	54,029	59,677	59,134	58,886	58,404	57,889	57,989	57,360	56,961
有 収 率	%	88.7	88.7	88.2	88.8	88.2	87.1	88.0	88.3	89.3	90.0	89.3	89.5
消 火 栓	個	12,515	12,794	13,002	13,225	15,723	15,933	16,106	16,294	16,494	16,669	16,866	17,001
給 水 収 益	千円	8,380,768	8,267,808	8,040,952	8,070,315	9,225,003 (合併町分含む)	8,964,559	8,874,042	8,778,536	8,459,737	8,452,868	8,319,807	8,234,557
水 道 料 金 原 価	千円	8,969,564	8,887,144	8,714,534	8,533,895	9,574,515 (合併町分含む)	9,443,385	9,385,419	9,201,576	8,939,556	9,256,004	8,961,518	9,079,945
1 m³当り販売単価	円	151.36	150.57	149.50	149.37	154.58	151.60	150.70	150.31	146.14	145.76	145.05	144.57
1 m³当り給水原価	円	162.00	161.84	162.02	157.95	160.44	159.69	159.38	157.55	154.42	159.62	156.23	159.41
1 m³当り損益	円	△ 10.64	△ 11.27	△ 12.52	△ 8.58	△ 5.86	△ 8.09	△ 8.68	△ 7.24	△ 8.28	△ 13.86	△ 11.18	△ 14.84
収 益 的 収 入	千円	9,368,622	9,390,756	9,076,438	9,130,816	9,235,399	10,412,822	10,061,677	9,798,994	9,326,295	9,158,904	9,070,972	9,010,127
収 益 的 支 出	千円	9,346,647	9,407,685	9,173,944	9,027,409	8,824,989	10,075,565	9,823,544	9,503,561	9,104,444	9,378,689	9,052,347	9,151,203
差 額	千円	21,975	△ 16,929	△ 97,506	103,407	410,410	337,257	238,133	295,433	221,851	△ 219,785	18,625	△ 141,076
資 本 的 収 入	千円	1,963,594	1,713,775	1,578,309	1,708,936	2,115,068	2,348,302	2,215,734	3,414,792	2,034,408	1,179,901	975,057	1,290,667
資 本 的 支 出	千円	4,331,634	4,537,713	3,762,895	3,841,286	4,199,031	4,855,836	6,961,642	6,280,152	5,127,870	3,964,814	3,141,834	3,844,236
差 額	千円	△ 2,368,040	△ 2,823,938	△ 2,184,586	△ 2,132,350	△ 2,083,963	△ 2,507,534	△ 4,745,908	△ 2,865,360	△ 3,093,462	△ 2,784,913	△ 2,166,777	△ 2,553,569
当年度資金収支	千円	△ 5,655	△ 549,090	△ 2,599	249,221	2,092,905	454,078	△ 1,634,939	346,927	20,851	△ 1,969	945,303	373,316
前年度繰越資金	千円	1,653,272	1,647,617	1,098,527	1,095,928	1,345,149	3,438,054	3,892,132	2,257,193	2,604,120	2,624,971	2,623,002	3,568,305
翌年度繰越資金	千円	1,647,617	1,098,527	1,095,928	1,345,149	3,438,054	3,892,132	2,257,193	2,604,120	2,624,971	2,623,002	3,568,305	3,941,621

区 分	単位	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
総 人 口	人	534,185	541,389	540,345	538,960	537,409	536,192	534,648	532,637	529,450	527,088	524,149	521,074
総 世 帯 数	戸	213,542	231,970	232,058	234,214	235,836	238,336	240,574	242,774	243,798	246,237	248,104	249,793
給 水 人 口	人	532,061	539,286	538,293	536,936	535,414	534,224	532,708	530,726	527,572	525,218	522,289	519,225
給 水 戸 数	戸	212,693	231,069	231,177	233,334	234,961	237,461	239,701	241,903	242,933	245,363	247,224	248,907
給水人口増加率	%	△ 0.2	-	△ 0.2	△ 0.3	△ 0.3	△ 0.2	△ 0.3	△ 0.4	△ 0.6	△ 0.4	△ 0.6	△ 0.6
普 及 率	%	99.6	99.6	99.6	99.6	99.6	99.6	99.6	99.6	99.6	99.6	99.6	99.6
年 間 配 水 量	千㎡	62,930	62,676	62,237	61,925	60,981	59,711	60,510	61,259	59,893	59,246	59,315	59,987
一 日 最 大 給 水 量	㎡	191,784	186,639	193,333	189,133	185,133	180,000	177,069	195,606	182,014	179,718	175,251	177,758
一 日 平 均 給 水 量	㎡	172,410	171,714	170,047	169,657	167,071	163,592	165,328	167,834	164,090	162,319	162,063	164,348
一人一日最大給水量	ℓ	360	346	359	352	346	337	332	369	345	342	336	342
一人一日平均給水量	ℓ	324	318	316	316	312	306	310	316	311	309	310	317
有 収 水 量	千㎡	56,789	55,977	55,841	55,650	55,445	55,036	55,048	55,364	54,496	53,952	53,385	53,723
有 収 率	%	90.2	89.3	89.7	89.9	90.9	92.2	91.0	90.4	91.0	91.1	90.0	89.6
消 火 栓	個	17,127	17,258	17,328	17,404	17,460	17,530	17,603	17,665	17,683	17,698	17,716	17,735
給 水 収 益	千円	8,205,178	8,068,357	8,041,353	8,964,856	9,113,332	9,040,706	9,050,912	8,263,467	9,987,586	9,992,731	9,819,887	9,936,510
水 道 料 金 原 価	千円	8,949,343	9,297,687	8,982,403	9,027,204	9,189,538	9,036,099	9,205,765	8,500,966	9,131,780	9,587,022	9,227,911	9,708,090
1 ㎡ 当り販売単価	円	144.49	144.14	144.00	161.09	164.37	164.27	164.42	149.26	183.27	183.92	183.94	184.96
1 ㎡ 当り給水原価	円	157.59	166.10	160.86	162.21	165.74	164.19	167.23	153.55	167.57	177.69	172.86	180.71
1 ㎡ 当り損益	円	△ 13.10	△ 21.96	△ 16.86	△ 1.12	△ 1.37	0.08	△ 2.81	△ 4.29	15.70	6.23	11.08	4.25
収 益 的 収 入	千円	9,094,084	9,833,941	9,824,626	10,767,828	10,857,685	10,767,716	10,708,865	10,821,056	11,640,577	11,607,257	11,429,202	11,533,885
収 益 的 支 出	千円	9,058,912	15,618,777	9,050,344	9,098,535	9,189,562	9,036,126	9,205,937	8,500,966	9,131,780	9,800,766	9,237,809	9,708,090
差 額	千円	35,172	△ 5,784,836	774,282	1,669,293	1,668,123	1,731,590	1,502,928	2,320,090	2,508,797	1,806,491	2,191,393	1,825,795
資 本 的 収 入	千円	983,650	1,304,442	1,714,320	1,456,633	2,630,749	1,975,917	2,264,977	2,211,947	2,563,769	2,929,671	2,975,515	3,699,636
資 本 的 支 出	千円	3,691,155	4,018,628	4,088,517	4,798,829	6,312,616	5,169,304	6,466,805	7,902,261	6,100,213	7,239,067	6,734,623	8,370,359
差 額	千円	△ 2,707,505	△ 2,714,186	△ 2,374,197	△ 3,342,196	△ 3,681,867	△ 3,193,387	△ 4,201,828	△ 5,690,314	△ 3,536,444	△ 4,309,396	△ 3,759,108	△ 4,670,723
当年度資金収支	千円	117,378	△ 749,023	701,586	764,668	490,540	933,362	△ 99,943	△ 774,584	1,663,508	587,657	1,270,048	247,482
前年度繰越資金	千円	3,941,621	4,058,999	3,309,976	4,011,562	4,776,230	5,266,770	6,200,132	6,100,189	5,325,605	6,989,113	7,576,770	8,846,818
翌年度繰越資金	千円	4,058,999	3,309,976	4,011,562	4,776,230	5,266,770	6,200,132	6,100,189	5,325,605	6,989,113	7,576,770	8,846,818	9,094,300

(1) 口径別年度別布設延長の推移

24

	50以下	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1,000	1,200	1,350	1,500	計	累 計	導・送水管
昭和 39			19,453		3,755	3,879	710	1,576	300	(300)		300	[890]								[890]	430,584	[3,759]
40			29,129		9,242	1,604	90	648		87	(306)	4,308	(675)	5,312							(1,071)	482,079	[3,759]
41			56,285	2,864	(434)	10,851	5,616	1,414	2,206	27	(162)	1,086	(4,585)								(5,181)	578,277	[3,759]
42					4,862	1,863	3,826	330					(159)								(159)	607,473	[3,759]
43			13,247		3,075		1,490	580		25		324	742	2,240	5,736						29,196	632,692	[3,759]
44			△ 1,201		△ 699	△ 48	2,526	1,142		969	1,248	2,023			2,070						△ 1,948	654,272	[3,759]
45			△ 220			5,194	2,356	5,605	2,254	1,455	2,559	4,151									△ 220	700,464	[3,759]
46			△ 6,991		△ 3,786	△ 116	△ 417	△ 83		△ 218											△ 11,611	746,729	[3,759]
47			△ 9,709		△ 4,786	△ 496	△ 326	△ 92		△ 1,666	△ 337	2,617		542	204						(402)	794,945	[3,759]
48			△ 11,245		△ 3,556	△ 181	△ 142	△ 322		△ 165											△ 15,611	824,575	[3,759]
49			△ 8,512		(11)	△ 1,975	△ 1,323	△ 916		98					[92]						(△ 11)	871,953	[3,851]
50			28,289		13,627	6,994	672	5,094		2,344		1,781	406	867	267						[92](106)		(13,066)
51			△ 9,461		△ 1,837	△ 1,741	△ 13	△ 944						(20)							(△ 908)		[3,851]
52			27,895		11,070	5,958	1,512	6,406	4	1,300	△ 106	910	1,984	131	1,778			732			△ 17,240	917,637	(13,433)
53			△ 14,193		△ 1,642	△ 927	△ 182	△ 80			△ 106			△ 110							(1,741)		[3,851]
			29,148		16,435	6,078	972	5,424	283	4,355	106	1,636	15	944			382	271			△ 12,963	966,446	(15,174)
54					(△ 100)			(△ 27)													(△ 127)		
55			△ 19,712		(100)	△ 2,292	△ 2,492	△ 112		△ 52		△ 136									(3,003)		[3,851]
56			26,272		28,864	9,626	70	6,518	632	264		363		642	441			251		164	△ 24,796	1,015,757	(18,050)
57					(△ 118)	(118)			632					(1,871)							(△ 118)		
58			△ 11,568		△ 2,882	△ 2,769	△ 36	△ 603	△ 230		△ 76	△ 10			77	487					(1,989)		[3,851]
59			34,758		13,733	10,039	1,653	2,581	35		93	153		2,373						873	△ 18,174	1,064,438	(19,921)

	50以下	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1,000	1,200	1,350	1,500	計	累 計	導・送水管
昭和 54			△ 13,912 20,170		(△ 18) △ 2,651 20,631	△ 294 4,090	△ 68 59	(690) △ 87 3,217		1,588	969	343			458	1,058	19		21	63	(△ 18) (722) △ 17,012	1,100,112	[3,851] (20,625)
55			△ 18,845 29,260		△ 2,898 29,096	△ 731 6,202	△ 144 208	△ 212 1,984	16	2,277	471			1,396	32	52	29	(29)		30	(29) △ 22,830 71,082	1,148,364	[3,851] (20,654)
56			△ 8,508 18,201	△ 23 △ 1,902	△ 1,630 21,175	△ 49 5,210	△ 572 607	△ 572 3,983	51	41	202	△ 14 △ 11			1,416	39					[△ 14] [11] △ 12,734	1,186,566	[3,848] (20,654)
57			△ 9,458 18,694	△ 814 △ 1,337	△ 2,437 △ 4,036	△ 956 △ 1,836	△ 236 △ 504	△ 50 △ 354						(1,280)							(1,280) △ 13,951 52,191		[3,848] (21,934)
58			△ 7,944 18,162	△ 572 △ 1,292	△ 3,058 8,028	△ 171 1,572	△ 563 3,240	△ 15 745			△ 162 9	△ 9 102		(402)							(△ 168) (570) △ 13,786	1,224,806	[3,848] (22,336)
59			△ 10,747 20,159	△ 1,337 △ 1,836	△ 4,036 △ 7,218	△ 504 1,572	△ 354 3,319	△ 354 3,319	1,032	89		[△ 40] [44] △ 40		162	6						[△ 40] [50] △ 18,915	1,303,056	[3,858] (22,336)
60			△ 13,061 16,808	△ 324 △ 948	△ 424 16,329	△ 661 4,987	△ 509 663	△ 647 4,487			△ 130 436		(430) (△ 437) △ 437								(14)(1,828) (△ 1,050) △ 16,193	1,334,348	[3,872] (23,114)
61			△ 13,919 19,278		△ 3,403 17,720	△ 2,187 6,773	△ 270 4,873	△ 301 3,000	892	51	282	[△ 23] [△ 50]	△ 46 △ 5	(1,073)							[23](3,163) (△ 88) △ 20,242	1,370,087	[3,872] (26,189)
62			△ 10,807 25,248		△ 5,757 13,636	△ 1,903 6,789	△ 253 637	△ 236 2,332	△ 47 74	△ 110 154	258	△ 50 319	△ 5 797								[△ 55] [581] △ 19,216	1,402,301	[4,398] (26,189)
63			△ 21,794 26,792		△ 4,828 13,916	△ 1,979 4,951	△ 1,140 1,322	△ 466 1,493				[△ 36] (114)	△ 116 △ 116	△ 155							(△ 116) [△ 36](114) △ 30,864	1,421,841	[4,362] (26,187)
平成 元			△ 7,678 13,851		△ 6,067 12,243	△ 3,393 6,307	△ 2,384 2,545	△ 44 1,274	308			△ 10 298									△ 19,576 36,826	1,439,091	[4,362] (26,187)

	50以下	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1,000	1,200	1,350	1,500	計	累 計	導・送水管
平成 2			△ 10,773 20,096		△ 5,462 12,903	△ 1,962 4,932	△ 1,493 2,232	△ 199 2,710					250								△ 19,889 43,183	1,462,385	[4,362] (26,187)
3			△ 12,401 21,261		△ 4,032 11,109	△ 3,563 5,210	△ 258 365	△ 459 442		△ 137 465			(8)								(8) △ 20,850	1,480,407	[4,362] (26,195)
4			△ 12,854 86,792	△ 413	△ 6,466 37,080	△ 3,863 14,654	△ 1,080 1,410	△ 650 1,903	△ 40 207	753	232	643	9	33	△ 19		△ 48		△ 21	△ 77	△ 25,531 143,716	1,598,592	[4,362] (26,195)
5			△ 9,881 19,859	△ 216	△ 3,791 8,723	△ 1,748 2,684	△ 461 1,386	△ 837 1,674		△ 11 1,192	△ 176			(36)							(36) △ 17,121	1,617,868	[4,362] (26,231)
6			△ 17,901 24,528		△ 4,788 13,461	△ 2,419 4,025	△ 1,310 1,459	△ 703 488		△ 89 4	418	253									△ 27,210 44,894	1,635,552	[4,362] (26,231)
7			△ 21,124 25,794		△ 7,944 10,909	△ 8,014 9,335	△ 794 1,795	△ 2,213 1,712		△ 491 1,053		△ 62 362	91								(△270) △ 40,642	1,646,138	[4,362] (25,961)
8			△ 23,952 30,382		△ 6,770 14,333	△ 7,835 9,562	△ 2,816 3,258	△ 1,377 3,426	△ 771 264	△ 18 888		570	47	37							(△ 1,659) △ 43,539	1,665,366	[4,362] (24,302)
9			△ 13,183 28,605		△ 4,287 12,021	△ 3,563 6,045	△ 452 838	△ 2,106 2,860		△ 412 692		△ 90	△ 25 50	65							(△305) (305) △ 24,118	1,692,424	[4,362] (24,302)
10			△ 14,541 27,381		△ 4,461 10,919	△ 4,138 3,791	△ 910 2,736	△ 2,232 3,461		△ 498 246											(1,381) △ 26,780	1,714,178	[4,362] (25,683)
11			△ 15,915 29,519		△ 4,159 10,652	△ 1,317 4,516	△ 350 968	△ 866 1,912		△ 154 240			△ 8 9								(△ 323) (312) △ 22,769	1,739,225	[4,362] (25,672)
12			△ 17,997 30,205		△ 3,071 15,253	△ 865 2,565	△ 382 516	△ 371 1,560		△ 13 4											(15) △ 22,699	1,766,629	[4,362] (25,687)
13			△ 13,573 27,247		(128) △ 3,190	△ 2,813 2,370	△ 666 2,643	1,751	(△563) 365 △ 563 486												(△563) (493) △ 20,805	1,793,753	[4,362] (25,617)

	50以下	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1,000	1,200	1,350	1,500	計	累 計	導・送水管
平成 14			△ 11,518 19,676		△ 3,667 13,102	△ 2,243 6,846	△ 598 1,712	△ 35 1,863			△ 14 14	1,270									△ 18,075 44,483	1,820,161	[4,362] (25,617)
15			△ 12,612 16,745		△ 3,274 9,232	△ 1,586 3,380	△ 346 325	△ 12 474	△ 3 7	△ 8 221	△ 29 65										△ 17,870 30,449	1,832,740	[4,362] (25,616)
16			△ 7,965 16,557		△ 2,770 10,797	△ 412 3,135	△ 189 189	△ 35 702		△ 424 189											△ 11,795 31,569	1,852,514	[4,362] (25,616)
17			△ 5,512 14,067		△ 2,660 6,523	△ 1,740 2,198	1 1	△ 226 642		△ 88 1	36										△ 10,226 23,468	1,865,756	[4,362] (25,630)
																							[2,208] (38,942)
																							合併による増加 302,269
18			△ 4,947 15,218		△ 1,693 7,831	△ 202 1,089	△ 270 209	△ 406 1,868			(78)		△ 170 157								△ 7,688 26,372	2,186,709	[6,570] (64,650)
19			△ 4,133 13,095	△ 18	△ 1,375 5,507	△ 156 763	△ 325 173	△ 457 1,769			△ 1					7					(1)		[6,570] (64,651)
20			△ 3,155 15,455		△ 1,444 6,633	△ 546 1,769	△ 474 490	△ 576 3,561					126			2					△ 6,195 28,036	2,223,590	[6,570] (64,674)
21			△ 3,444 15,370	△ 2	△ 942 5,447	△ 341 1,212	△ 294 15	△ 294 3,250		△ 75											(621)		[6,570] (65,295)
22	[241] (32)	[708] (2,552)	[797] (536)	△ 12	△ 844 4,550	△ 175 1,025	△ 424 79	△ 141 1,781	△ 200 286		△ 7 1	(1, 270)									△ 5,098 25,294	2,243,786	[6,570] (65,295)
	296,059	300,514	13,663																		△ 6,337 617,958	2,855,407	[8,316] (69,685)

(2) 口径別用途別延長の推移

年 度	用途	50以下	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1,000	1,200	1,350	1,500	計	(単位: m)
平成 23	導水管	639	1,787	1,776		669	1,398						2,750	855	31							9,905	
	送水管	214	4,057	4,732	84	9,695	9,886	4,255	24,712	4,912	1,552	471	1,649	5,474	5,047	688						77,428	
	配水管	308,587	320,343	991,128	2,372	587,060	254,826	83,848	127,429	15,940	30,115	11,881	25,500	5,541	16,201	11,576	1,644	437	1,266		1,324	2,797,018	
	計	309,440	326,187	997,636	2,456	597,424	266,110	88,103	152,141	20,852	31,667	12,352	29,899	11,870	21,279	12,264	1,644	437	1,266	0	1,324	2,884,351	

※平成23年度より、水道GISデータによる集計とする。

年 度	用途	50以下	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1,000	1,200	1,350	1,500	計
		導水管	639	1,787	1,776		669	1,384						2,750	855	31						
24	送水管	214	4,138	4,857	84	9,692	10,007	4,255	24,713	4,912	1,560	471	1,649	5,474	5,029	688						77,743
	配水管	309,344	323,265	995,379	2,372	590,606	255,871	83,959	128,312	15,378	28,889	11,882	25,580	5,541	16,572	11,576	1,643	437	1,266		1,324	2,809,196
	計	310,197	329,190	1,002,012	2,456	600,967	267,262	88,214	153,025	20,290	30,449	12,353	29,979	11,870	21,632	12,264	1,643	437	1,266	0	1,324	2,896,830

年 度	用途	50以下	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1,000	1,200	1,350	1,500	計
		導水管	639	1,803	1,776	965	1,384		1,157	286			2,750	855	31							
25	送水管	211	4,038	4,800	84	9,438	9,932	4,286	23,521	4,712	1,557	471	1,649	5,474	5,025	688						75,886
	配水管	309,543	325,716	996,918	2,372	596,075	256,945	84,023	128,879	15,378	29,331	11,892	25,578	5,522	16,691	11,563	1,643	437	1,262		1,324	2,821,092
	計	310,393	331,557	1,003,494	2,456	606,478	268,261	88,309	153,557	20,376	30,888	12,363	29,977	11,851	21,747	12,251	1,643	437	1,262	0	1,324	2,908,624

年 度	用途	(単位: m)																計				
		50以下	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900		1,000	1,200	1,350	1,500
26	導水管	639	1,803	1,776		965	1,384		1,256	286			2,750	855	31							11,745
	送水管	211	4,051	4,774	84	10,084	9,927	4,286	23,511	4,712	1,557	471	1,649	5,474	5,025	688						76,504
	配水管	311,772	329,004	998,224	2,372	599,792	257,653	84,053	128,884	15,378	29,334	11,895	25,585	5,523	16,781	11,566	1,643	437	1,262		1,324	2,832,482
	計	312,622	334,858	1,004,774	2,456	610,841	268,964	88,339	153,651	20,376	30,891	12,366	29,984	11,852	21,837	12,254	1,643	437	1,262	0	1,324	2,920,731

年 度	用途	50以下	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1,000	1,200	1,350	1,500	計
		導水管	639	1,800	1,776		965	1,394		1,274	286			2,750	855	31						
27	送水管	209	2,332	3,460	84	10,299	10,020	4,286	23,513	4,687	1,557	471	1,650	5,474	5,025	688						73,755
	配水管	313,437	331,806	1,001,217	2,372	601,781	256,824	84,075	129,190	15,373	29,991	11,928	26,734	5,523	16,704	11,566	1,644	437	1,262		1,324	2,843,188
	計	314,285	335,938	1,006,453	2,456	613,045	268,238	88,361	153,977	20,346	31,548	12,399	31,134	11,852	21,760	12,254	1,644	437	1,262	0	1,324	2,928,713

年 度	用途	50以下	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1,000	1,200	1,350	1,500	計
28	導水管	639	1,791	1,776		965	1,394		1,273	286			2,750	855	31							11,760
	送水管	209	2,323	3,769	0	10,466	10,059	4,287	23,516	4,785	1,550	471	1,650	5,475	5,025	747						74,332
	配水管	315,155	334,351	1,003,843	2,367	603,385	257,494	82,721	130,390	15,215	31,308	11,645	27,042	5,524	17,339	11,566	1,644	437	1,262		1,324	2,854,012
	計	316,003	338,465	1,009,388	2,367	614,816	268,947	87,008	155,179	20,286	32,858	12,116	31,442	11,854	22,395	12,313	1,644	437	1,262	0	1,324	2,940,104

年 度	用途	50以下	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1,000	1,200	1,350	1,500	計
平成 29	導水管	639	1,793	1,776			965	1,394		286			2,750	855	31							11,762
	送水管	209	3,103	4,441			12,102	10,015	4,287	23,516	4,785	1,550	471	1,650	5,475	5,025	747					77,376
	配水管	316,100	335,675	1,006,627	2,367	605,624	258,484	84,613	130,984	15,082	29,978	11,518	28,000	5,525	16,904	11,566	1,644	437	1,262		1,324	2,863,714
	計	316,948	340,571	1,012,844	2,367	618,691	269,893	88,900	155,773	20,153	31,528	11,989	32,400	11,855	21,960	12,313	1,644	437	1,262	0	1,324	2,952,852

年 度	用途	50以下	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1,000	1,200	1,350	1,500	計
30	導水管	639	1,793	1,776			965	1,394		286			2,750	855	31							11,762
	送水管	209	3,103	4,440			12,106	10,027	4,287	23,516	4,785	1,550	471	1,650	5,475	5,025	747					77,391
	配水管	317,266	337,722	1,007,469	2,367	606,819	259,575	83,833	132,408	14,209	30,442	11,054	28,106	5,526	16,904	11,672	1,644	437	1,262		1,324	2,870,039
	計	318,114	342,618	1,013,685	2,367	619,890	270,996	88,120	157,197	19,280	31,992	11,525	32,506	11,856	21,960	12,419	1,644	437	1,262	0	1,324	2,959,192

年 度	用途	50以下	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1,000	1,200	1,350	1,500	計
令和 元	導水管	639	1,793	1,776			965	1,394		286			2,750	855	31							11,762
	送水管	209	2,943	4,360			12,106	9,947	4,294	23,727	4,580	1,550	471	1,650	5,475	5,025	747					77,084
	配水管	319,808	340,994	1,011,059	2,367	609,747	260,143	83,527	132,947	13,932	30,297	10,646	28,192	5,526	16,904	11,318	1,644	437	1,262		1,324	2,882,074
	計	320,656	345,730	1,017,195	2,367	622,818	271,484	87,821	157,947	18,798	31,847	11,117	32,592	11,856	21,960	12,065	1,644	437	1,262	0	1,324	2,970,920

年 度	用途	50以下	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1,000	1,200	1,350	1,500	計
2	導水管	639	1,793	1,776			965	1,394		286			2,750	855	31							11,762
	送水管	209	2,943	4,360			12,106	9,947	4,294	23,727	4,580	1,550	471	1,650	5,488	5,025	920					77,270
	配水管	321,209	344,462	1,012,728	2,367	611,409	260,164	83,594	133,026	13,932	30,978	10,199	28,161	5,539	16,904	11,487	1,644	437	1,262		1,324	2,890,826
	計	322,057	349,198	1,018,864	2,367	624,480	271,505	87,888	158,026	18,798	32,528	10,670	32,561	11,882	21,960	12,407	1,644	437	1,262	0	1,324	2,979,858

年 度	用途	50以下	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1,000	1,200	1,350	1,500	計
3	導水管	639	1,793	1,776			965	1,394		286			2,750	855	31							11,762
	送水管	209	2,943	4,360			12,106	9,947	4,294	23,727	4,580	1,550	471	1,650	5,507	5,043	919					77,306
	配水管	322,508	346,843	1,014,456	2,367	611,646	261,918	83,262	133,067	13,932	30,526	9,692	28,153	5,558	16,904	12,727	1,644	437	1,262		1,324	2,898,226
	計	323,356	351,579	1,020,592	2,367	624,717	273,259	87,556	158,067	18,798	32,076	10,163	32,553	11,920	21,978	13,646	1,644	437	1,262	0	1,324	2,987,294

年 度	用途	50以下	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1,000	1,200	1,350	1,500	計
4	導水管	639	1,793	1,776			965	1,394		286			2,750	855	31							11,762
	送水管	209	2,943	4,360			12,106	9,947	4,294	23,727	4,580	1,550	471	1,650	5,507	5,043	919					77,306
	配水管	323,848	348,980	1,016,833	2,367	612,682	261,792	83,238	133,426	13,370	30,535	9,692	28,196	5,558	16,850	13,312	1,644	437	1,262		1,324	2,905,346
	計	324,696	353,716	1,022,969	2,367	625,753	273,133	87,532	158,426	18,236	32,085	10,163	32,596	11,920	21,924	14,231	1,644	437	1,262	0	1,324	2,994,414

年 度	用途	50以下	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1,000	1,200	1,350	1,500	計
令和 5	導水管	639	1,793	1,776		965	1,394		1,273	286			2,750	855	31							11,762
	送水管	209	2,943	4,360		12,106	9,947	4,294	23,727	4,580	1,550	471	1,650	5,507	5,043	919						77,306
	配水管	326,144	351,208	1,017,803	2,367	613,696	261,389	83,136	134,517	13,370	30,535	9,692	28,752	5,558	16,850	13,312	1,644	437	1,262		1,324	2,912,996
	計	326,992	355,944	1,023,939	2,367	626,767	272,730	87,430	159,517	18,236	32,085	10,163	33,152	11,920	21,924	14,231	1,644	437	1,262	0	1,324	3,002,064

年 度	用途	50以下	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1,000	1,200	1,350	1,500	計
令和 6	導水管	639	1,793	1,923		965	1,394		1,273	286			2,750	855	478							12,356
	送水管	209	2,943	4,360		12,106	9,947	4,294	23,727	4,580	1,550	471	1,650	5,507	5,043	919						77,306
	配水管	326,491	351,664	1,018,886	2,296	615,497	262,039	82,967	134,859	13,039	30,543	9,692	28,752	5,558	16,850	14,028	1,644	437	1,262		1,324	2,917,828
	計	327,339	356,400	1,025,169	2,296	628,568	273,380	87,261	159,859	17,905	32,093	10,163	33,152	11,920	22,371	14,947	1,644	437	1,262	0	1,324	3,007,490

水道管延長（令和6年度末）

◆ 管種別口径別延長（配水管・導水管・送水管）

上段左：導水管、上段右（ ）：送水管（単位 m）

口径(mm)	铸铁管・ダクタイル铸铁管	石綿セメント管	鋼管・ステンレス管	ヒューム管	ビニル管・ポリエチレン管	不明管	計	比率(%)
φ 50以下			27 6,176		612 (209) 315,186	5,129	639 (209) 326,491	10.88
φ 75	1,127 (620) 166,827	50	7 (90) 2,723		659 (2,214) 179,059	(19) 3,005	1,793 (2,943) 351,664	11.85
φ 100	913 (2,886) 903,435	18	56 (155) 2,288		954 (1,308) 111,794	(11) 1,351	1,923 (4,360) 1,018,886	34.09
φ 125			69		2,221	6	2,296	0.08
φ 150	476 (9,287) 580,823	(28)	68 (2,783) 2,855		421 30,993	(8) 826	965 (12,106) 615,497	20.90
φ 200	703 (8,076) 255,858	(219)	(63) 1,225		691 (1,563) 4,704	(26) 196	1,394 (9,947) 262,039	9.09
φ 250	(2,654) 82,126	(6) 126	689		(1,550) 26	(84) 26	(4,294) 82,967	2.90
φ 300	1,273 (9,830) 132,588	8	(13,400) 2,259		(385)	(112) 4	1,273 (23,727) 134,859	5.32
φ 350	286 (3,990) 12,772		(590) 260			7	286 (4,580) 13,039	0.60
φ 400	(1,545) 29,854	36	(5) 642			11	(1,550) 30,543	1.07
φ 450	(471) 9,603		89				(471) 9,692	0.34
φ 500	(1,650) 28,274		478	2,750			2,750 (1,650) 28,752	1.10
φ 600	235 (5,063) 5,287		(444) 271	620			855 (5,507) 5,558	0.40
φ 700	478 (4,905) 16,769		(138) 81				478 (5,043) 16,850	0.74
φ 800	(864) 13,737		(55) 291				(919) 14,028	0.50
φ 900	1,644						1,644	0.05
φ 1000	437						437	0.01
φ 1200	1,262						1,262	0.04
φ 1500	1,324						1,324	0.04
計	5,491 (51,841) 2,242,620	(253) 294	158 (17,723) 20,396	3,370	3,337 (7,229) 643,957	(260) 10,561	12,356 (77,306) 2,917,828	
総計	2,299,952	547	38,277	3,370	654,523	10,821	3,007,490	100.00
比率(%)	76.47	0.02	1.27	0.11	21.76	0.36	100.00	

◆ 用途別管種別延長

(単位 m)

用途	铸铁管・ダクタイル铸铁管	石綿セメント管	鋼管・ステンレス管	ヒューム管	ビニル管・ポリエチレン管	不明管	計	比率(%)
導水管	5,491		158	3,370	3,337		12,356	0.41
送水管	51,841	253	17,723		7,229	260	77,306	2.57
配水管	2,242,620	294	20,396		643,957	10,561	2,917,828	97.02
総計	2,299,952	547	38,277	3,370	654,523	10,821	3,007,490	100.00

◆ 消火栓数

地上式	187 基
地下式	17,548 基
計	17,735 基

水道管延長（令和6年度末）

◆ 用途別管路延長（耐震管等・経年管） (単位 m)

	用 途	铸铁管・ダクタイル铸铁管	石綿セメント管	鋼管・ステンレス管	ヒューム管	ビニル管・ポリエチレン管	不明管	計	比 率(%)	経年管延長	比 率(%)	
基幹管路	導水管		5,491		158	3,370	3,337		12,356	0.41	7,331	59.33
		耐震管	898		67		74		1,039			
		耐震適合管	632						632			
		その他	3,961		91	3,370	3,263		10,685			
	送水管		51,841	253	17,723		7,229	260	77,306	2.57	48,833	63.17
		耐震管	6,060		17,723		1,993		25,776			
		耐震適合管	4,477						4,477			
		その他	41,304	253			5,236	260	47,053			
	配水本管		253,562	44	4,371			22	257,999	8.59	140,802	54.57
		耐震管	63,021		4,371				67,392			
		耐震適合管	19,115						19,115			
		その他	171,426	44				22	171,492			
計		310,894	297	22,252	3,370	10,566	282	347,661	11.56	196,966	56.65	
配水支管		1,989,058	250	16,025		643,957	10,539	2,659,829	88.44	842,139	31.66	
	耐震管	273,424		80		77,838		351,342				
	耐震適合管	762,984				143,022		906,006				
	その他	952,650	250	15,945		423,097	10,539	1,402,481				
配水管		2,242,620	294	20,396		643,957	10,561	2,917,828	97.03	982,941	33.69	
総 計		2,299,952	547	38,277	3,370	654,523	10,821	3,007,490	100.00	1,039,105	34.55	

※ 配水本管とはΦ300以上の配水管をいう。 ※ 経年管とは法定耐用年数の40年を経過した管をいう。

◆ 耐震適合率・耐震管の割合

- 基幹管路延長に対する耐震適合率：L2地震動に対して機能保持が可能
- 全管路延長に対する耐震適合率：基幹管路はL2地震動、配水支管はL1地震動に対して機能保持が可能

	総延長(m)		耐震適合性のある管路延長 (m)				耐震適合率 (%)		耐震管の割合 (%)	
	R3	R4	R3	R4	R3	R4	R3	R4	R3	R4
	(A)	(A)'	(B)	(B)'	(C)	(C)'	(B)/(A)	(B)'/(A)'	(C)/(A)	(C)'/(A)'
基幹管路	344,331	344,685	110,121	114,312	86,044	90,235	32.0	33.2	25.0	26.2
管路全体	2,987,294	2,994,414	1,301,212	1,327,248	373,603	399,573	43.6	44.3	12.5	13.3

	R5	R6	R5	R6	R5	R6	R5	R6	R5	R6
	(D)	(D)'	(E)	(E)'	(F)	(F)'	(E)/(D)	(E)'/(D)'	(F)/(D)	(F)'/(D)'
基幹管路	346,332	347,661	116,095	118,431	92,018	94,207	33.5	34.1	26.6	27.1
管路全体	3,002,064	3,007,490	1,353,577	1,375,779	423,347	445,549	45.1	45.7	14.1	14.8

6 水道料金の変遷

給水装置種別		改訂年月日			昭和3.11.1			昭和16.1.1			昭和20.4.1		
		区分			基本水量 (m ³)	基本料金 (円)	超過料金 (円)	基本水量 (m ³)	基本料金 (円)	超過料金 (円)	基本水量 (m ³)	基本料金 (円)	超過料金 (円)
専 用	家 事 用							(10) 10	(0.85) 0.90	(0.09) 0.09	(10) 10	(0.95) 1.00	(0.10) 0.10
	営 業 用	18	1.80	0.10	(10) 10	(0.95) 1.00	(0.09) 0.10	(10) 10	(1.05) 1.00	(0.10) 0.11	100m ³ 以上	0.08	0.08
		180	16.00	0.09									
	特 別 用	1,800	140.00	0.08	10	1.00	0.09						
	湯 屋 用	180	12.00	0.065	300	20.00	0.05	300	22.00	0.055			
	船 舶 用												
栓	散水・娯楽・臨時用	18	2.00	0.011	10	1.10	0.11	10	2.00	0.25			
供 用 栓	家事用	共用栓(私設)			6	0.40	0.08	6	0.45	0.09			
		" (公設)			5	0.30	0.07						
	営業用	" (私設)			6	0.45	0.09						
		" (公設)			5	0.35	0.08						
定 額 制	専用栓(最低料金一世帯5人まで)		1.00	1人0.10							1.10	0.11	
	共用栓(最低料金一世帯5人まで)		0.50								0.55		
	牛 馬	1 頭 に つ き	0.20	1 頭 に つ き				1 頭 に つ き	0.22				
	浴 槽	1 個 に つ き	0.20	1 個 に つ き				1 個 に つ き	0.22				
	支 栓	1 個 に つ き	0.40	1 個 に つ き				1 個 に つ き	0.45				

注 ()書は、連合栓使用の場合である。

給水装置種別		改訂年月日	昭和21.10.1			昭和22.4.1			昭和22.10.1		
		区分	基本水量 (m³)	基本料金 (円)	超過料金 (円)	基本水量 (m³)	基本料金 (円)	超過料金 (円)	基本水量 (m³)	基本料金 (円)	超過料金 (円)
専用栓	家事用		(10) 10		(0.50) 0.50	(10) 10	(9.00) 10.00	(1.00) 1.00	(10) 10	(22.50) 25.00	(2.50) 2.50
	営業用		(10)		(0.50)	(10)	(10.00)	(1.00)	(10)	(25.00)	(2.50)
	特別用		10		0.50	10	11.00	1.00	10	27.50	2.50
	湯屋用		300		0.20	300	150.00	0.40	300	375.00	1.00
	船舶用										
	散水・娯楽・臨時用		10		2.00	10	24.00	4.00	10	60.00	10.00
共用栓		家事用	6		0.40	6	4.00	0.80	6	10.00	2.00
定額制	専用栓(最低料金一世帯5人まで)				0.50		11.00	1.00		27.50	2.50
	共用栓(最低料金一世帯5人まで)						5.00	0.50		12.50	1.20
	牛	馬	1 頭 に つ き		1.10	1 頭 に つ き		2.50	1 頭 に つ き		5.50
	浴	槽	1 個 に つ き		1.10	1 個 に つ き		2.50	1 個 に つ き		5.50
	支	栓	1 個 に つ き		2.00	1 個 に つ き		4.00	1 個 に つ き		10.00

昭和23.6.1			昭和23.8.1			昭和24.4.1			昭和26.12.1		
基本水量 (m³)	基本料金 (円)	超過料金 (円)	基本水量 (m³)	基本料金 (円)	超過料金 (円)	基本水量 (m³)	基本料金 (円)	超過料金 (円)	基本水量 (m³)	基本料金 (円)	超過料金 (円)
10	40	5	10	60	6	10	80	10	10	100	12
10	50	6	10	70	7	10	110	15	10	140	18
20	80	5	20	120	6	20	180	12	20	200	15
100	300	4	100	500	5	100	650	9	100	800	11
						10	250	25	10	250	25
10	200	20	10	300	30	10	500	60	10	500	60
10	40	4	10	50	5	10	70	8	10	80	10
	40	10		60	12		90	20		100	25
	40	8		50	10		75	18		80	20
1 頭 に つ き		10	1 頭 に つ き		15	1 頭 に つ き		20	1 頭 に つ き		25
1 個 に つ き		10	1 個 に つ き		15	1 個 に つ き		20	1 個 に つ き		25
1 個 に つ き		10	1 個 に つ き		15	1 個 に つ き		15	1 個 に つ き		20

給水装置種別		改訂年月日	昭和29.4.1			昭和33.5.1			昭和41.2.1		
		区分	基本水量 (m ³)	基本料金 (円)	超過料金 (円)	基本水量 (m ³)	基本料金 (円)	超過料金 (円)	基本水量 (m ³)	基本料金 (円)	超過料金 (円)
専用	家事用		10	120	14	10	150	17	10	220	25
	営業用		10	170	22	10	210	26	業務用 10	220	40
	特別用		20	240	18	20	300	22	官公署 学校用 10	220	33
	湯屋用		100	1,000	14	100	1,250	17	100	1,700	25
	船舶用		10	300	30	10	380	36			
	散水・娯楽・臨時用		10	600	75	10	750	90	10	750	90
共用栓	家事用	共用栓(私設)	10	95	12	10	120	14	10	170	20
		〃 (公設)									
定額制	専用栓(最低料金一世帯5人まで)		5	120	30						
	共用栓(最低料金一世帯5人まで)		5	95	25						

料 金 給水装置種別	基 本 料 金	昭和44. 4. 1		
		従 量 料 金		
		第 1 段	第 2 段	湯 屋 用
20ミリメートル以下	10m ³ まで 280円	10m ³ をこえ 20m ³ までの分 1m ³ につき35円	20m ³ をこえる分 1m ³ につき 45円	1m ³ につき 25円
25ミリメートル	360円	20m ³ までの分 1m ³ につき 35円		
30ミリメートル	460円			
40ミリメートル	770円			
50ミリメートル	1,400円			
75ミリメートル	2,800円			
100ミリメートル	4,300円			
150ミリメートル	9,100円			
200ミリメートル	13,300円			
共用家事用	1戸につき 10m ³ まで200円			
特別給水	1m ³ につき 100円			

料 金 給水装置種別	基本料金	昭和51. 4. 1 (70. 7%)				
		従 量 料 金				
		第1段	第2段	第3段	第4段	湯屋用
20ミリメートル以下	10m ³ まで 390円	10m ³ をこえ 20m ³ までの分 1m ³ につき55円	20m ³ をこえ 30m ³ までの分 1m ³ につき 70円	30m ³ をこえ 50m ³ までの分 1m ³ につき 80円	50m ³ を こえる分 1m ³ につき 90円	1m ³ につき 35円
25ミリメートル	540円	20m ³ までの分 1m ³ につき 55円				
30ミリメートル	830円					
40ミリメートル	1,400円					
50ミリメートル	2,800円					
75ミリメートル	5,600円					
100ミリメートル	8,600円					
150ミリメートル	18,200円					
200ミリメートル	26,600円					
共用家事用	1戸につき 10m ³ まで 280円					
特別給水	1m ³ につき 200円					

料 金 給水装置種別	基本料金	昭和55. 4. 1 (44. 3%)				
		従 量 料 金				
		第1段	第2段	第3段	第4段	湯屋用
20ミリメートル以下	10㎡まで 490円	10㎡をこえ 20㎡までの分 1㎡につき75円	20㎡をこえ 30㎡までの分 1㎡につき 100円	30㎡をこえ 50㎡までの分 1㎡につき 120円	50㎡を こえる分 1㎡につき 140円	1㎡につき 50円
25 ミリメートル	810円	20㎡までの分 1㎡につき 75円				
30 ミリメートル	1,250円					
40 ミリメートル	2,100円					
50 ミリメートル	4,200円					
75 ミリメートル	8,400円					
100 ミリメートル	12,900円					
150 ミリメートル	27,300円					
200 ミリメートル	40,000円					
共用家事用	1戸につき 10㎡まで 390円	1戸につき10㎡をこえる分 1㎡につき50円				
特別給水	1㎡につき 300円					

料 金 給水装置種別	基本料金	昭和59.6.1 (37.2%)				
		従 量 料 金				
		第1段	第2段	第3段	第4段	湯屋用
20ミリメートル以下	10m ³ まで 630円	10m ³ をこえ 20m ³ までの分 1m ³ につき 105円	20m ³ をこえ 30m ³ までの分 1m ³ につき 140円	30m ³ をこえ 50m ³ までの分 1m ³ につき 170円	50m ³ を こえる分 1m ³ につき 200円	1m ³ につき 65円
25ミリメートル	1,130円	20m ³ までの分 1m ³ につき 105円				
30ミリメートル	1,750円					
40ミリメートル	2,940円					
50ミリメートル	5,900円					
75ミリメートル	11,800円					
100ミリメートル	18,000円					
150ミリメートル	38,000円					
200ミリメートル	56,000円					
共用家事用	1戸につき 10m ³ まで 520円					
特別給水	1m ³ につき 420円					

料 金 給水装置種別	基本料金	昭和63.4.1(12.7%)				
		従 量 料 金				
		第1段	第2段	第3段	第4段	湯屋用
20ミリメートル以下	10m ³ まで 670円	10m ³ をこえ 20m ³ までの分 1m ³ につき 120円	20m ³ をこえ 30m ³ までの分 1m ³ につき 160円	30m ³ をこえ 50m ³ までの分 1m ³ につき 195円	50m ³ を こえる分 1m ³ につき 230円	1m ³ につき 70円
25ミリメートル	1,210円	20m ³ までの分 1m ³ につき 120円				
30ミリメートル	1,870円					
40ミリメートル	3,150円					
50ミリメートル	6,310円					
75ミリメートル	12,600円					
100ミリメートル	19,300円					
150ミリメートル	40,900円					
200ミリメートル	60,000円					
共用家事用	1戸につき 10m ³ まで 560円	1戸につき10m ³ をこえる分 1m ³ につき70円				
特別給水	1m ³ につき 480円					

※ 平成元年4月1日以降 消費税3%導入
※ 平成9年4月1日以降 消費税5%導入

料 金 給水装置種別	基本料金	平成9.6.1(12.8%:消費税及び地方消費税を含む)				
		従 量 料 金				
		第1段	第2段	第3段	第4段	湯屋用
20ミリメートル以下	10㎥まで 750円	10㎥をこえ 20㎥までの分 1㎥につき 135円	20 ㎥をこえ 30 ㎥までの分 1 ㎥につき 180円	30 ㎥をこえ 50 ㎥までの分 1 ㎥につき 220円	50 ㎥を こえる分 1 ㎥につき 260円	1 ㎥につき 75円
25ミリメートル	1,360円	20㎥までの分 1 ㎥につき 135円				
30ミリメートル	2,110円					
40ミリメートル	3,560円					
50ミリメートル	7,130円					
75ミリメートル	14,230円					
100ミリメートル	21,800円					
150ミリメートル	46,190円					
200ミリメートル	67,760円					
共 用 家 事 用	1戸につき 10㎥まで 630円	1戸につき10㎥をこえる分 1 ㎥につき75円				
特 別 給 水	1 ㎥につき 540円					

[家島町]

ア 料金(100分の105を乗じ、10円未満の端数を切り捨てる)

給水装置種別	料 金 基本料金	平成9.4.1
		従 量 料 金
13ミリメートル	10m ³ まで 2,000円	10m ³ をこえる分1m ³ につき350円
20ミリメートル以上	10m ³ まで 4,500円	10m ³ をこえる分1m ³ につき350円
船舶用給水	1m ³ につき 430円	
その他の臨時給水	1m ³ につき 700円	

イ 量水器(100分の105を乗じ、10円未満の端数を切り捨てる)

量水器種別	金 額(1個につき)
20ミリメートル	200円
25ミリメートル	300円
30ミリメートル	400円
40ミリメートル	500円
50ミリメートル	2,000円
75ミリメートル	3,000円
100ミリメートル	5,000円

[家島町]

ア 料金(消費税及び地方消費税を含む)

給水装置種別	料 金 基本料金	平成18.4.1(暫定料金)
		従 量 料 金
13ミリメートル	10m ³ まで 1,700円	10m ³ をこえる分1m ³ につき280円
20ミリメートル以上	10m ³ まで 4,300円	10m ³ をこえる分1m ³ につき280円
船舶用給水	1m ³ につき 430円(100分の105を乗じ、10円未満の端数を切り捨てる)	

イ 量水器(消費税及び地方消費税を含む)

量水器種別	金 額(1個につき)
20ミリメートル	200円
25ミリメートル	300円
30ミリメートル	400円
40ミリメートル	500円
50ミリメートル	2,000円
75ミリメートル	3,000円
100ミリメートル	5,000円

[夢前町]

給水装置種別	料 金 基本料金	平成15.2.1(100分の105を乗じ、10円未満の端数を切り捨てる)		
		従量料金(上水、立船野、馬頭、寺河内地内)		
		第1段	第2段	第3段
13ミリメートル	10㎥まで 1,390円	10㎥をこえ 50㎥までの分 1 ㎥につき 178円	50㎥をこえ 150㎥までの分 1 ㎥につき 183円	150㎥を こえる分 1 ㎥につき 188円
20ミリメートル	10㎥まで 1,610円			
25ミリメートル	10㎥まで 1,780円			
30ミリメートル	10㎥まで 2,010円			
40ミリメートル	10㎥まで 2,250円	従量料金(我孫子、熊部、小畑、坂根、佐中地区)		
		第1段	第2段	第3段
50ミリメートル	10㎥まで 3,450円	10㎥をこえ 50㎥までの分 1 ㎥につき 124円	50㎥をこえ 150㎥までの分 1 ㎥につき 127円	150㎥を こえる分 1 ㎥につき 131円
75ミリメートル	10㎥まで 4,100円			
100ミリメートル	10㎥まで 5,600円			
150ミリメートル	10㎥まで 8,500円			
200ミリメートル以上	管理者が別 に定める			

[香寺町]

料 金 給水装置種別	基本料金	平成9.4.1(100分の105を乗じ、10円未満の端数を切り捨てる)				
		従 量 料 金				
		第1段	第2段	第3段	第4段	湯屋用
13ミリメートル	7m ³ まで 1,100円	7m ³ をこえ 15m ³ までの分 1m ³ につき 160円	15m ³ をこえ 25m ³ までの分 1m ³ につき 175円	25m ³ をこえ 50m ³ までの分 1m ³ につき 190円	50m ³ を こえる分 1m ³ につき 205円	7m ³ を こえる分 1m ³ につき 160円
20ミリメートル	7m ³ まで 1,600円					
25ミリメートル	7m ³ まで 2,100円					
30ミリメートル	7m ³ まで 2,600円					
40ミリメートル	7m ³ まで 3,950円					
50ミリメートル	7m ³ まで 6,800円					
75ミリメートル	7m ³ まで 13,600円					
100ミリメートル	7m ³ まで 21,000円					
150ミリメートル	7m ³ まで 43,000円					
200ミリメートル以上	管理者が 別に定める					

[安富町]

ア 料金(100分の105を乗じ、10円未満の端数を切り捨てる)

料 金		平成9.4.1	
		基本料金	従 量 料 金
給水装置種別	13ミリメートル	10 ^{m³} まで 1,000円	10 ^{m³} をこえる分1 ^{m³} につき130円
	20～25ミリメートル	15 ^{m³} まで 1,700円	15 ^{m³} をこえる分1 ^{m³} につき150円
	30ミリメートル	30 ^{m³} まで 4,000円	30 ^{m³} をこえる分1 ^{m³} につき170円
	40ミリメートル	30 ^{m³} まで 5,000円	30 ^{m³} をこえる分1 ^{m³} につき210円
	50～75ミリメートル	50 ^{m³} まで 10,000円	50 ^{m³} をこえる分1 ^{m³} につき230円
	官公署 学 校 関 係	25ミリメートル以下 20 ^{m³} まで 1,800円	20 ^{m³} をこえる分1 ^{m³} につき120円
公 共 的 施 設	30ミリメートル以上	30 ^{m³} まで 3,000円	30 ^{m³} をこえる分1 ^{m³} につき120円
	1か年	5,500円	—

イ 量水器(100分の105を乗じ、10円未満の端数を切り捨てる)

量水器種別	金 額(1個につき)
13ミリメートル	50 円
20～25ミリメートル	100 円
30～40ミリメートル	200 円
50ミリメートル	900 円
75ミリメートル	1,100 円

給水装置種別	料 金	基本料金	平成21. 4. 1(料 金 統 一)			
			従 量 料 金			
			第1段	第2段	第3段	第4段
20ミリメートル以下	10m ³ まで 750円	10m ³ をこえ 20m ³ までの分 1m ³ につき 135円	20m ³ をこえ 30m ³ までの分 1m ³ につき 180円	30m ³ をこえ 50m ³ までの分 1m ³ につき 220円	50m ³ を こえる分 1m ³ につき 260円	1m ³ につき 75円
25ミリメートル	1,360円	20m ³ までの分 1m ³ につき 135円				
30ミリメートル	2,110円					
40ミリメートル	3,560円					
50ミリメートル	7,130円					
75ミリメートル	14,230円					
100ミリメートル	21,800円					
150ミリメートル	46,190円					
200ミリメートル	67,760円					
共用家事用	1戸につき 10m ³ まで 630円	1戸につき10m ³ をこえる分 1m ³ につき75円				
特別給水	1m ³ につき 540円					

料 金 給水装置種別	基本料金	平成26.4.1(消費税及び地方消費税を含まない)				
		従 量 料 金				
		第1段	第2段	第3段	第4段	湯屋用
20ミリメートル以下	10m ³ まで 714円	10m ³ をこえ 20m ³ までの分 1m ³ につき 129円	20m ³ をこえ 30m ³ までの分 1m ³ につき 171円	30m ³ をこえ 50m ³ までの分 1m ³ につき 210円	50m ³ を こえる分 1m ³ につき 248円	1m ³ につき 71円
25ミリメートル	1,295円	20m ³ までの分 1m ³ につき 129円				
30ミリメートル	2,010円					
40ミリメートル	3,390円					
50ミリメートル	6,790円					
75ミリメートル	13,552円					
100ミリメートル	20,762円					
150ミリメートル	43,990円					
200ミリメートル	64,533円					
共 用 家 事 用	1戸につき 10m ³ まで 600円					
特 別 給 水	1m ³ につき 514円					

※ 平成26年4月1日 消費税8%改定に伴い従来の税込料金表を税抜料金表に改定(税抜ベースでの改定率は0%)

料 金 給水装置種別	基本料金	平成28.4.1(消費税及び地方消費税を含まない) (14.7%)				
		従 量 料 金				
		第1段	第2段	第3段	第4段	第5段
13ミリメートル	795円	5㎡まで基本料金内	11～20㎡ 1㎡につき 146円	21～30㎡ 1㎡につき 195円	31～50㎡ 1㎡につき 239円	51㎡～ 1㎡につき 281円
20ミリメートル	820円	6～10㎡ 1㎡につき5円				
25ミリメートル	2,230円	5㎡まで基本料金内				
30ミリメートル	3,050円	6～10㎡ 1㎡につき146円				
40ミリメートル	5,400円	10㎡まで 基本料金内				
50ミリメートル	9,300円					
75ミリメートル	20,500円	30㎡まで基本料金内				
100ミリメートル	33,600円	50㎡まで基本料金内				
150ミリメートル	88,900円	150㎡まで基本料金内 151㎡～ 1㎡につき281円				
200ミリメートル	155,300円	300㎡まで基本料金内 301㎡～ 1㎡につき281円				
湯 屋 用	口径別に同上	1㎡につき76円				
特 別 給 水	—	1㎡につき580円				

料 金 給水装置種別	基本料金	令和2.4.1(消費税及び地方消費税を含まない) (12.9%)				
		従 量 料 金				
		第1段	第2段	第3段	第4段	第5段
13ミリメートル	914円	5㎡まで基本料金内 6～10㎡ 1㎡につき5円 5㎡まで基本料金内 6～10㎡ 1㎡につき164円 10㎡まで 基本料金内	11～20㎡ 1㎡につき 164円	21～30㎡ 1㎡につき 218円	31～50㎡ 1㎡につき 265円	51㎡～ 1㎡につき 309円
20ミリメートル	984円					
25ミリメートル	2,510円					
30ミリメートル	3,440円					
40ミリメートル	6,100円					
50ミリメートル	10,500円					
75ミリメートル	23,200円	30㎡まで基本料金内				
100ミリメートル	38,000円	50㎡まで基本料金内				
150ミリメートル	100,500円	150㎡まで基本料金内		151㎡～	1㎡につき309円	
200ミリメートル	175,500円	300㎡まで基本料金内		301㎡～	1㎡につき309円	
湯 屋 用	口径別に同上	1㎡につき80円				
特 別 給 水	—	1㎡につき650円				

7 分担金の変遷

(単位 円)

メータ口径	昭和44. 2. 1	昭和51. 2. 1	昭和55. 2. 1	昭和63. 4. 1	平成4. 4. 1 (消費税を含む)	平成9. 6. 1 (消費税及び地方消費税を含む)
13ミリメートル	10,000	30,000	45,000	54,000	54,000	54,000
20ミリメートル	20,000	80,000	120,000	144,000	144,000	144,000
25ミリメートル	30,000	140,000	210,000	250,000	250,000	250,000
30ミリメートル	50,000	210,000	320,000	380,000	380,000	380,000
40ミリメートル	100,000	430,000	650,000	780,000	780,000	780,000
50ミリメートル	180,000	740,000	1,100,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000
75ミリメートル	500,000	2,000,000	3,000,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000
100ミリメートル	1,000,000	4,000,000	6,100,000	7,300,000	7,300,000	7,300,000
150ミリメートル	2,700,000	11,000,000	17,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
200ミリメートル	5,500,000	23,000,000	35,000,000	42,000,000	42,000,000	42,000,000


[家島町] [夢前町] [香寺町] [安富町]

メータ口径	平成18.3.27(消費税及び地方消費税を含む) メータ口径変更時に姫路市と各旧町の差額があれば徴収する。ただし、減額になる場合は徴収しない。				平成21. 4. 1 (分担金統一)	平成26. 4. 1 (消費税及び地方消費税を含まない)
13ミリメートル	105,000	94,500	105,000	52,500	54,000	51,400
20ミリメートル	315,000	157,500	194,250	84,000	144,000	137,100
25ミリメートル	525,000	283,500	309,750	157,500	250,000	238,000
30ミリメートル	735,000	472,500	420,000	252,000	380,000	361,900
40ミリメートル	1,260,000	787,500	703,500	525,000	780,000	742,800
50ミリメートル	1,890,000	1,260,000	1,050,000	787,500	1,300,000	1,238,000
75ミリメートル	4,200,000	3,150,000	2,257,500	1,575,000	3,600,000	3,428,500
100ミリメートル	6,825,000	6,300,000	3,780,000	—	7,300,000	6,952,300
150ミリメートル	—	管理者が別に定める	管理者が別に定める	—	20,000,000	19,047,600
200ミリメートル	—			—	42,000,000	40,000,000

※消費税抜きに改定

Ⅱ 機構・人事

1 機構(令和7年(2025年)3月31日現在)

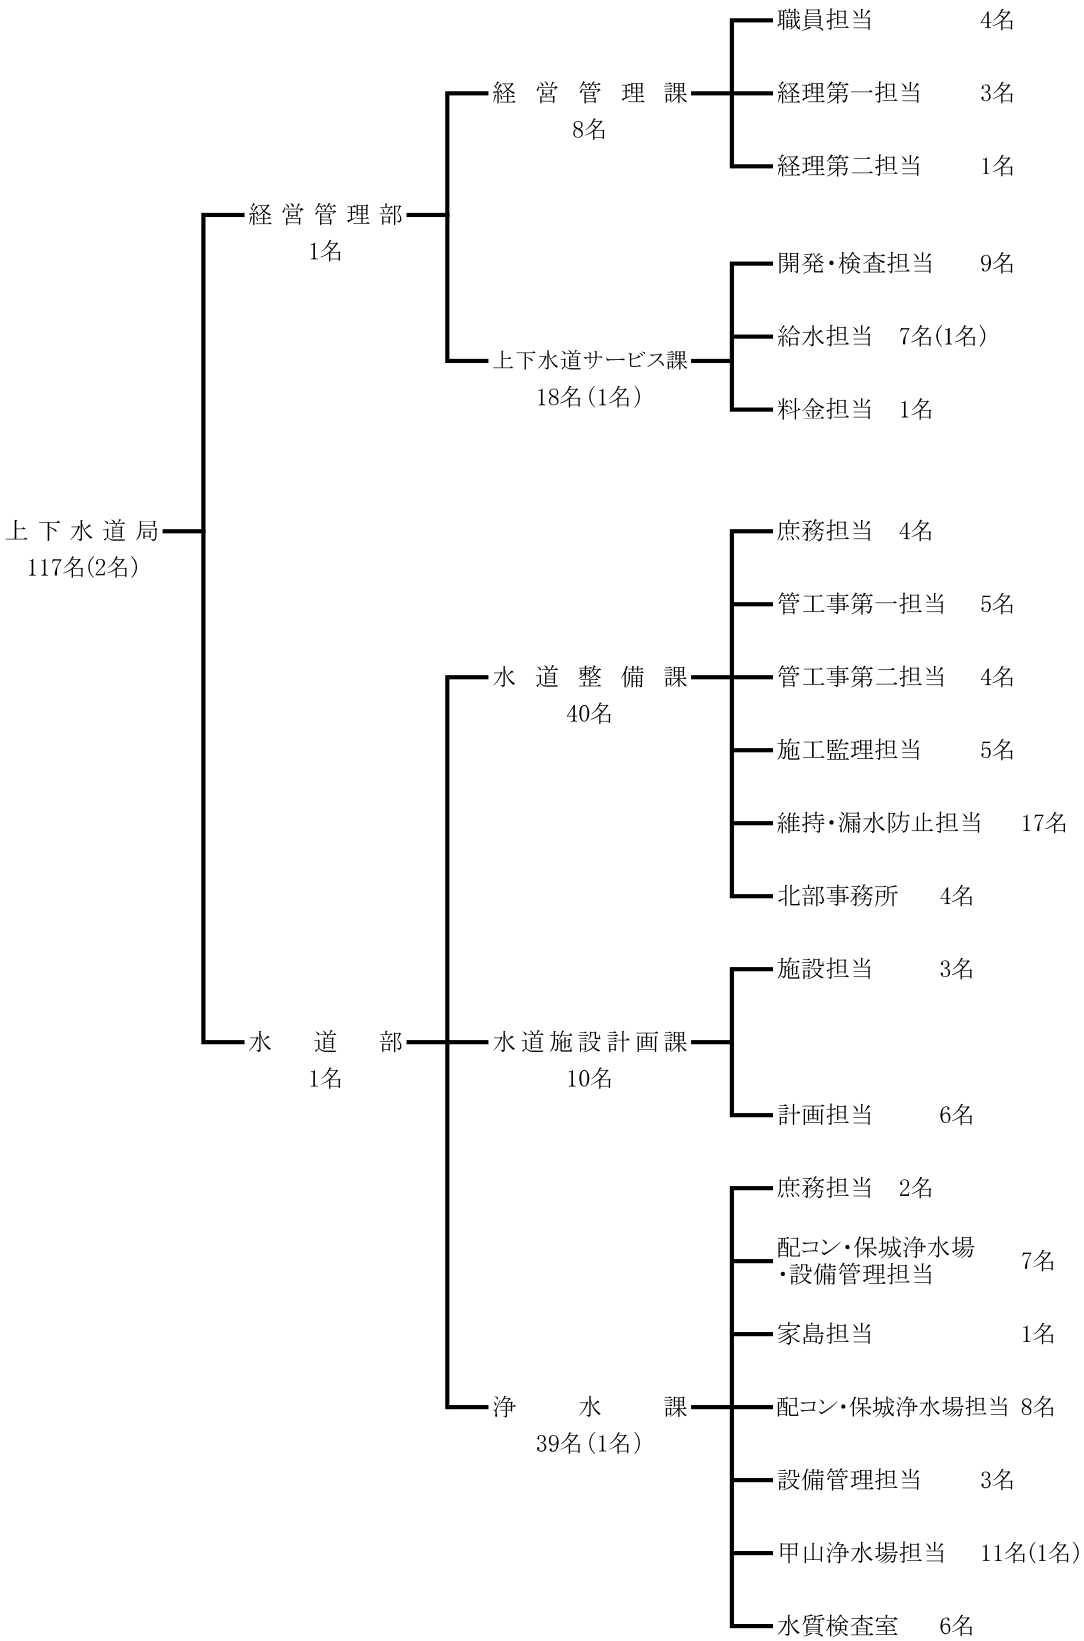

※ 管理者除く
 ※ ()内は短時間再任用職員数を外書き

2 事務分掌(令和7年(2025年)3月31日現在)

(1) 経営管理課

- ① 局の組織及び事務分掌に関すること。
- ② 局の庶務に関すること。
- ③ 総合的企画、調整及び統計に関すること。
- ④ 文書の取扱い及び公印に関すること。
- ⑤ 条例、管理規程等の制定及び改廃に関すること。
- ⑥ 公告式及び令達に関すること。
- ⑦ 市議会の議案に関すること。
- ⑧ 行政文書の公開等の連絡調整に関すること。
- ⑨ 職員の募集、試験及び選考に関すること。
- ⑩ 職員の任免、分限、懲戒、服務、賞罰その他身分に関すること。
- ⑪ 職員の給与、児童手当、旅費及び被服貸与に関すること。
- ⑫ 職員の研修、福利厚生及び公務災害補償に関すること。
- ⑬ 労働組合に関すること。
- ⑭ 工事の検査に関すること。
- ⑮ 検査資料の収集及び整理に関すること。
- ⑯ 水道料金の改定に関すること。
- ⑰ 水道料金制度(他課所管分を除く。)に関すること。
- ⑱ 資産の保険等に関すること。
- ⑲ 公有財産及び公用車の総括及び総合調整に関すること。
- ⑳ 本庁舎、共同倉庫等の管理及び秩序保持に関すること。
- ㉑ 工事、設計等の入札及び契約に関すること。
- ㉒ 物品の調達、出納、保管及び検収に関すること。
- ㉓ 委託契約、長期継続契約等の審査及び調整に関すること。
- ㉔ 予算の原案の作成及び決算の調製に関すること。
- ㉕ 経営分析、財務計画及び資金計画に関すること。
- ㉖ その他会計に係る財政に関すること。
- ㉗ 水道事業の用に供する土地の取得の総合調整及び処分に関すること。
- ㉘ 職員の安全衛生に関すること。

(2) 上下水道サービス課

- ① 検針制度及び集金制度に関すること。
- ② 開閉栓及び精算業務に関すること。
- ③ 水道メーターの検針、取替え及び修理に関すること。
- ④ 水道使用量の計量及び認定に関すること。
- ⑤ 給水装置使用に係る給水契約並びに監視、取締り及び処分に関すること。
- ⑥ 水道料金の徴収及び収納整理に関すること。
- ⑦ 水道料金の督促及び減額更正に関すること。
- ⑧ 水道料金の不納欠損処分に関すること。
- ⑨ 水道料金滞納者の停水処分に関すること。
- ⑩ 水道メーターの承認に関すること。
- ⑪ 分担金、子メーター負担金に関すること。
- ⑫ 管栓弁類の台帳及び配管図の整備保管に関すること。
- ⑬ 給水装置台帳の整備保管に関すること。
- ⑭ 給水装置に関すること。
- ⑮ 指定給水装置工事事業者に関すること。
- ⑯ 開発事業等の審査に関すること。
- ⑰ 材料の検査及び承認(他課所管分を除く。)に関すること。
- ⑱ 船舶用給水の集金に関すること。

(3) 水道整備課

- ① 水道施設(配水管、送水管及び導水管に限る。)の基本計画及び実施計画に関すること。
- ② 配水管、送水管及び導水管の布設替え(他課所管分を除く。)に関すること。
- ③ 配水管、送水管及び導水管の新設、拡張及び改良に係る受託工事に関すること。
- ④ 移設工事に関すること。
- ⑤ 材料の検査及び承認(他課所管分を除く。)に関すること。
- ⑥ 鉄管工の資格及び試験に関すること。
- ⑦ 無線の管理運営に関すること。
- ⑧ 浄水施設内を除く導水管、送水管、配水管及び給水管の維持管理に関すること。
- ⑨ 水圧の調整に関すること。
- ⑩ 消火栓の増設及び維持管理に関すること。
- ⑪ 漏水防止に関すること。
- ⑫ 水圧試験に関すること。

(4) 水道施設計画課

- ① 水道施設の基本計画及び実施計画の統括に関すること。
- ② 水道施設(基幹施設に限る。)の基本計画及び実施計画に関すること。
- ③ 水道施設の建設に伴う各種認可申請に関すること。
- ④ 水道施設の新設、拡張及び改良に関すること。
- ⑤ 配水管、送水管及び導水管(主要幹線、海底送水管及び補助事業に係る水管橋に限る。)の布設替えに関すること。

(5) 浄水課

- ① 水道施設の基本計画及び実施計画(他課所管分を除く。)に関すること。
- ② 自己水の取水並びに県水等の受水及び分水に関すること。
- ③ 取水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水池の操作運転及び維持管理並びに整備及び改良に関すること。
- ④ ポンプ場の操作運転及び維持管理並びに整備及び改良に関すること。
- ⑤ 配水制御装置の処理業務並びに整備及び改良に関すること。
- ⑥ 浄水場等の薬品の管理に関すること。
- ⑦ 姫路市水道資料館・水の館の管理及び運営に関すること。
- ⑧ 水質の検査及び改善に関すること。
- ⑨ 水質汚濁の調査及び防止に関すること。
- ⑩ 浄水場及び配水池の業務に従事する者の衛生検査に関すること。
- ⑪ 水質統計に関すること。

3 職員配置表

(令和7年(2025年)3月31日現在)

区分	行政職																	技能労務職								合計					
	事務職									技術職								合計	統括班長	班長	主任技工士	技工士	作業員	再任用フルタイム	合計		総計				
	参事 8級	主幹 7級	課長補佐 6級	係長 5級	主任 4級	主事 3級	主事補 2級	事務員 1級	再任用フルタイム	小計	参事 8級	主幹 7級	課長補佐 6級	係長 5級	技術主任 4級	技師 3級	技師補 2級											技術員 1級	再任用フルタイム	小計	
経営管理部	1									1											1										1
経営管理課				2	3	2	1			8											8										8
職員担当				1	1	1	1			4											4										4
経理第一担当				1	2					3											3										3
経理第二担当						1				1											1										1
上下水道サービス課			1		4		1			6	1		2	1						4	10	1		5			2		8		18
上下水道サービス課長											1									1	1										1
開発・検査担当													1							1	1	1		5			2		8		9
給水担当			1		3		1			5			1	1						2	7										7
庶務担当																															
料金担当					1					1											1										1
水道部											1									1	1										1
水道整備課				1	2	1				4	1	1	2	1	3	3	1	1		13	17	2	5	10			2	2	2	23	40
水道整備課長											1									1	1										1
庶務担当				1	2	1				4											4										4
管工事第一担当												1		1	1	1	1		5	5											5
管工事第二担当													1		1	2				4	4										4
施工管理担当																						1	1	3					5		5
維持・漏水防止担当													1		1				2	2	1	3	5			2	2	2	15		17
北部事務所																		1	1	1		1	2						3		4
水道施設計画課											1		3	4	2					10	10										10
水道施設計画課長											1									1	1										1
計画担当														1	2					3	3										3
施設担当														2	2	2				6	6										6
浄水課				1	2					3	2	3	2	5	2					14	17	1	2	15			2		2	22	39
浄水課長											1									1	1										1
庶務担当				1	1					2											2										2
配コン・保城浄水場・設備管理担当					1					1		1	1	2	1				5	6	1							1	2		8
配コン・保城浄水場担当																							7					1	8		8
設備管理担当																						1	1			1			3		3
甲山浄水場担当													1	1					2	2		1	7			1			9		11
水質検査室												1	2		2	1			6	6											6
合計	1		1	4	11	3	2			22	1	5	4	9	11	7	3	1	1	42	64	4	7	30		4	4	4	53		117

(管理者、短時間再任用職員を除く)

4 年齢別職員構成

(令和7年(2025年)3月31日現在)

職区分 課別 年齢	事務職						技術職						技能労務職						合計	比率 (%)
	経営 管理部	経営 管理課	上下 水道サ ービス 課	水道 整備 課	浄 水 課	計	経営 管理課	上下 水道サ ービス 課	水 道 部	水道 整備 課	水道 施設 計画課	浄 水 課	計	経営 管理課	上下 水道サ ービス 課	水道 整備 課	浄 水 課	計		
20歳未満																				
20歳以上25歳未満			1			1				2			2		1	2		3	6	5.1
25 " 30 "		1				1				3		1	4		1	2	2	5	10	8.5
30 " 35 "		2				2				1	2	1	4						6	5.1
35 " 40 "		1		1		2					2	2	4						6	5.1
40 " 45 "		2		1	1	4				1	2	2	5			1	2	3	12	10.3
45 " 50 "		2	1			3		2		1	1	1	5			4	5	9	17	14.5
50 " 55 "	1		1	1	1	4		1		2	3	3	9		3	6	7	16	29	24.9
55 " 60 "			1	1		2		1	1	2		3	7		3	6	3	12	21	18.0
60歳以上			2		1	3				1		1	2			2	3	5	10	8.5
計	1	8	6	4	3	22		4	1	13	10	14	42		8	23	22	53	117	100.0
平均年齢	45.4						44.6						48.7							

(管理者、短時間再任用職員を除く)

5 勤続年数別職員構成

(令和7年(2025年)3月31日現在)

職区分 課別 年数	事務職						技術職						技能労務職						合計	比率 (%)
	経営 管理部	経営 管理課	上下 水道サ ービス 課	水道 整備 課	浄 水 課	計	経営 管理課	上下 水道サ ービス 課	水 道 部	水道 整備 課	水道 施設 計画課	浄 水 課	計	経営 管理課	上下 水道サ ービス 課	水道 整備 課	浄 水 課	計		
1年未満																				
1年以上3年未満				1		1				3			3		1	2		3	7	6.0
3 " 5年 "		1	1			2				2			2		1	1		2	6	5.1
5 " 10年 "										1	3	1	5			1	1	2	7	6.0
10 " 15年 "		2			1	3		1			3	2	6				1	1	10	8.5
15 " 20年 "		2		1		3		1		1	1	2	5						8	6.8
20 " 25年 "		2	1			3					1	2	3		1	5	8	14	20	17.1
25 " 30年 "		1	1		1	3				3	2	1	6		1	5	8	14	23	19.8
30 " 35年 "	1					1		2		2		6	10		3	6	1	10	21	17.9
35年以上			3	2	1	6			1	1			2		1	3	3	7	15	12.8
計	1	8	6	4	3	22		4	1	13	10	14	42		8	23	22	53	117	100.0
平均勤続年数	22.5						19.7						24.9							

(管理者、短時間再任用職員を除く)

6 年度別給与支給状況

(単位 千円)

年度別 区 分	4年度 (2022年度)	5年度 (2023年度)	6年度 (2024年度)
延 人 員 (人)	1,597	1,607	1,664
本 俸	485,981	488,583	512,915
扶 養 手 当	17,914	17,809	17,477
地 域 手 当	15,319	15,397	16,126
1 人 当 た り 月 平 均 給 料	304	304	308
時 間 外 勤 務 手 当	52,495	56,306	58,215
期 末 及 び 勤 勉 手 当	183,632	199,577	217,985
そ の 他 手 当	30,970	29,384	33,653
給 与 総 額	786,311	807,056	856,371
1人当り月平均 給 与 総 額	492	502	515

(管理者を除く)

7 年度別職員構成

職区分 年度別	事務職	技術職	技能労務職	計
令和4年度	(0) 24	(3) 37	(1) 55	(4) 116
令和5年度	(0) 23	(3) 39	(1) 52	(4) 114
令和6年度	(0) 22	(1) 42	(1) 53	(2) 117

(管理者を除く、()内は短時間再任用職員数を外書き)

Ⅲ施設

1 水源の種類と能力等

(1) 水源の種類と能力

旧姫路市地域

名称	完工年	能力 ($\text{m}^3/\text{日}$)	種別 ($\text{m}^3/\text{日}$)	所在地	敷地面積 (m^2)
甲 山 浄 水 場	昭和45年	60,000	表流水 60,000	姫路市豊富町豊富1849番地	29,793
保 城 浄 水 場	昭和38年	17,700	表流水 12,000 地下水 5,700	姫路市保城 527番地	14,767
兼 田 浄 水 場	昭和25年	20,400	伏流水 18,000 地下水 9,870	姫路市兼田48番地の1	9,678
町 裏 浄 水 場	昭和4年	18,000	表流水 3,000 地下水 15,000	姫路市八代 700番地	22,429
山 崎 浄 水 場	昭和24年	16,400	伏流水 14,400 地下水 4,100	姫路市飾磨区山崎217番地の1	11,977
龍 野 浄 水 場	平成19年	7,200	地下水 6,440	たつの市龍野町北龍野164番地の1	借地 (4,368)
田 井 浄 水 場	昭和38年	7,000	地下水 7,000	姫路市田井台1番地の7	6,891
※ 林 田 浄 水 場	昭和41年	(1,340)	(地下水 1,340)	姫路市林田町六九谷1027番地の2	1,140
※ 補 助 浄 水 場	昭和45年			姫路市林田町六九谷1052番地の3	539
計		146,700	表流水 75,000 伏流水 32,400 地下水 48,110		97,214 (4,368)

旧夢前町地域

名称	完工年	能力 ($\text{m}^3/\text{日}$)	種別 ($\text{m}^3/\text{日}$)	所在地	敷地面積 (m^2)
文 殿 浄 水 場	昭和50年	2,400	表流水 2,400	姫路市夢前町筋野2135番地他	4,090
塚 本 浄 水 場	平成19年	1,000	地下水 1,000	姫路市夢前町塚本74番地2	578
木 戸 浄 水 場	昭和42年	820	伏流水 820	姫路市夢前町新庄1405番地	766
岡 浄 水 場	平成17年	1,350	地下水 1,310	姫路市夢前町前之庄1159番地1他	690
置 本 浄 水 場	昭和48年	2,000	地下水 2,000	姫路市夢前町置本317番地	225
計		7,570	表流水 2,400 伏流水 820 地下水 4,310		6,349

旧夢前町地域

名称	完工年	能力 ($\text{m}^3/\text{日}$)	種別 ($\text{m}^3/\text{日}$)	所 在 地	敷地面積 (m^2)
立 船 野 浄 水 場	平成11年	144	表流水 140	姫路市夢前町山之内甲482番地5	101
我 孫 子 浄 水 場	昭和33年	120	表流水 120	姫路市夢前町山之内乙532番地2他	266
佐 中 浄 水 場	平成22年	138	表流水 67	姫路市夢前町山之内丙280番地1	借地 (380 m^2)
熊 部 浄 水 場	平成10年	29	表流水 29	姫路市夢前町山之内丁305番地10	59
坂 根 浄 水 場	平成10年	18	表流水 18	姫路市夢前町山之内戊512番地4	45
馬 寺 浄 水 場	平成13年	72	表流水 66	姫路市夢前町山之内己770番地1	652
小 畑 浄 水 場	平成10年	53	表流水 53	姫路市夢前町山之内庚284番地	82
小計		574	表流水 493		1,205
計		8,144	表流水 2,893 伏流水 820 地下水 4,310		7,554 (380)

旧香寺町地域

名称	完工年	能力 ($\text{m}^3/\text{日}$)	種別 ($\text{m}^3/\text{日}$)	所 在 地	敷地面積 (m^2)
香 寺 浄 水 場	平成25年	4,500	地下水 5,260	姫路市香寺町犬飼1027番地他	2,542
香 寺 第 1 水 源 地	昭和43年	(260)	(地下水 260)	姫路市香寺町中仁野679番地の7	711
香 寺 第 2 水 源 地	昭和50年	(260)	(地下水 260)	姫路市香寺町香呂74番地の6	321
香 寺 第 3 水 源 地	昭和50年	(3,010)	(地下水 3,010)	姫路市香寺町中仁野406番地	332
香 寺 第 4 水 源 地	昭和53年	(2,250)	(地下水 2,250)	姫路市香寺町犬飼871番地27他	273
計		4,500	地下水 5,260		4,179

旧安富町地域

名称	完工年	能力 (m ³ /日)	種別 (m ³ /日)	所 在 地	敷地面積 (m ²)
安 志 浄 水 場	平成23年	2,200	地下水 1,650	姫路市安富町安志1238番地1他	1,651
植 木 野 浄 水 場	平成21年	2,500	地下水 1,870	姫路市安富町植木野747番地1他	2,737
関 浄 水 場	平成6年	110	地下水 110	姫路市安富町関804番地の54	635
計		4,810	地下水 3,630		5,023

合 計

地 域	浄水場数	能力 (m ³ /日)	種別 (m ³ /日)	備 考	敷地面積 (m ²)
旧 姫 路 市 地 域	7	146,700	表流水 75,000 伏流水 32,400 地下水 48,110	林田・補助浄水場は浄水機能休止中	94,680
旧 家 島 町 地 域	0	0	—	赤穂市からの送水のみ	0
旧 夢 前 町 地 域	12	8,144	表流水 2,893 伏流水 820 地下水 4,310		6,349
旧 香 寺 町 地 域	1	4,500	地下水 5,260	予備として第1・第2水源地を有する	4,179
旧 安 富 町 地 域	3	4,810	地下水 3,630		5,023
合 計	23	164,154	表流水 77,893 伏流水 33,220 地下水 61,310		110,231

(2) 配水池の種類と容量

旧姫路市地域

名 称	完工年	所 在 地	数量(池)	容量(m³)
甲 山 高 区 配 水 池	昭和47年	姫路市豊富町豊富1374番地の7	2	2,400
甲 山 低 区 第 1 配 水 池	昭和47年	〃 豊富町豊富1374番地の8	2	14,000
甲 山 低 区 第 2 配 水 池	令和3年	〃 豊富町豊富1374番13	2	14,000
城 見 台 低 区 配 水 池	昭和57年	〃 城見台二丁目1111番地の15	2	120
城 見 台 中 区 配 水 池	昭和59年	〃 城見台三丁目1111番地の162	2	570
城 見 台 高 区 配 水 池	昭和62年	〃 城見台三丁目1111番地の173	2	450
御 蔭 隧 道 配 水 池	昭和63年	〃 豊富町御蔭3131番地	2	12,000
唐 端 配 水 池	昭和41年	〃 飾東町夕陽ヶ丘116	1	80
北 平 野 配 水 池	平成9年	〃 梅ヶ谷町 773番地の5	3	45,000
八 丈 岩 山 配 水 池	昭和51年	〃 田寺東一丁目 906番地の100	1	1,000
青 山 配 水 池	平成12年	〃 青山字向山1470番地の485	2	2,000
高 木 配 水 池	昭和40年	〃 花田町高木 585番地	2	2,500
光 大 寺 配 水 池	昭和42年	〃 四郷町東阿保1455番地の70	2	4,500
的 形 配 水 池	昭和38年	〃 木場 277番地	2	1,000
男 山 配 水 池	昭和4年	〃 山野井町 431番地の4	2	3,000
(N O . 1) 山 崎 配 水 池 (N O . 2)	昭和37年	〃 飾磨区山崎 945番地の7	2	2,500
	平成4年		1	5,000
太 市 配 水 池	昭和43年	〃 西脇1580番地の68	2	10,000
網 干 配 水 場	昭和61年	〃 網干区垣内西町1806番地4	1	1,500
(休 止 中) 丁 配 水 池	昭和53年	〃 勝原区丁 丁山国有林内	(1)	(50)
美 濃 山 配 水 塔	昭和41年	〃 町田 252番地の2	1	1,200
白 鳥 配 水 池	昭和57年	〃 白鳥台三丁目1343番地の681	2	1,000
グリーンハイツ 配 水 池	昭和58年	〃 打越1336番地の122	1	1,000
上 構 配 水 池	昭和41年	〃 林田町上構 341番地の2	2	300
八 幡 配 水 池	昭和41年	〃 林田町八幡 752番地の82	1	100
大 堤 配 水 池	昭和41年	〃 林田町大堤55番地の33	1	54
計(24配水池)	――	――	43	125,274

旧家島町地域

名 称	完工年	所 在 地	数量(池)	容量(m ³)
家 島 第 一 配 水 池	昭和59年	姫路市家島町真浦1975番地の21	2	1,080
家 島 第 二 配 水 池	平成11年	〃 家島町真浦2069番地の31	1	2,000
観 音 配 水 池	平成13年	〃 家島町宮2141番地	2	100
横 山 配 水 池	平成7年	〃 家島町真浦2263番地の27	1	75
真 浦 配 水 池	平成5年	〃 家島町真浦1756番地の22	1	60
男 鹿 配 水 池	昭和60年	〃 家島町宮2165番地の8	2	105
西 島 配 水 池	昭和59年	〃 家島町坊勢685番地	1	41
計(7配水池)	――	――	10	3,461

旧夢前町地域

名 称	完工年	所 在 地	数量(池)	容量(m ³)
文 殿 配 水 池	昭和49年	姫路市夢前町苅野1955番地10他	2	600
苅 野 配 水 池	平成5年	〃 夢前町野畑550番地21	1	500
護 持 配 水 池	昭和40年	〃 夢前町護持1366番地14	1	100
宗 安 配 水 池	昭和40年	〃 夢前町護持1360番地3	1	20
バーズタウン配水池	平成27年	〃 夢前町護持1364番地973	2	340
峠 配 水 池	昭和40年	〃 夢前町神種1268番地1他	1	150
高 長 配 水 池	昭和40年	〃 夢前町高長555番地1	1	20
小 坪 配 水 池	昭和40年	〃 夢前町寺2101番地2	1	20
木 戸 配 水 池	昭和40年	〃 夢前町新庄1351番地9	1	100
みどり丘受水池	昭和52年	〃 夢前町前之庄864番地104	1	1,700
みどり丘配水池	昭和52年	〃 夢前町前之庄871番地8	1	30
荒神山低区第1配水池	昭和40年	〃 夢前町前之庄30番地46	1	100
荒神山低区第2配水池	昭和62年	〃 夢前町前之庄30番地23	2	300
又 坂 配 水 池	昭和58年	〃 夢前町又坂423番地3他	1	2,000
置 本 配 水 池	昭和60年	〃 夢前町置本327番地72他	2	900
計(15配水池)	――	――	19	6,880

旧夢前町地域

名 称	完工年	所 在 地	数量(池)	容量(m ³)
立 船 野 配 水 池	平成11年	姫路市夢前町山之内甲482番地の5	2	120
我 孫 子 配 水 池	昭和32年	〃 夢前町山之内乙532番地の2	1	30
佐 中 配 水 池	平成22年	〃 夢前町山之内丙280番地1	2	60
熊 部 配 水 池	昭和40年	〃 夢前町山之内丁305番地の10	1	17
坂 根 配 水 池	昭和40年	〃 夢前町山之内戊512番地の4	1	17
馬 寺 配 水 池	平成13年	〃 夢前町山之内己770番地の9	1	50
小 畑 配 水 池	昭和41年	〃 夢前町山之内庚284番地	1	28
計(7配水池)	――	――	9	322
小計(22配水池)	――	――	28	7,202

旧香寺町地域

名 称	完工年	所 在 地	数量(池)	容量(m ³)
中 村 調 整 池 (休 止)	昭和41年	姫路市香寺町恒屋2286番地2	(1)	(32)
中 寺 調 整 池	昭和41年	〃 香寺町中寺432番地	2	680
溝 口 調 整 池	昭和41年	〃 香寺町溝口225番地195	2	240
第 一 配 水 池 (休 止)	昭和41年	〃 香寺町行重524番地10他	(2)	(441)
第 二 配 水 池	昭和49年	〃 香寺町犬飼860番地41	2	1,300
青 葉 台 調 整 池	昭和49年	〃 香寺町須加院338番地488	2	150
県 水 受 水 池	昭和49年	〃 香寺町須加院410番地2	2	1,680
谷 山 調 整 池	昭和41年	〃 香寺町相坂1335番地4	2	20
矢 田 部 調 整 池 (休 止)		〃 香寺町矢田部583番地19	(1)	(150)
計(6配水池・調整池)	――	――	12	4,070

旧安富町地域

名 称	完工年	所 在 地	数量(池)	容量(m ³)
朽 原 配 水 池	平成元年	姫路市安富町朽原32番地1	2	171
名 坂 配 水 池	平成元年	〃 安富町名坂309番地31	3	179
安 志 北 配 水 池	昭和61年	〃 安富町安志600番地13	2	215
安 志 西 配 水 池	平成12年	〃 安富町安志765番地7	2	400
安 志 配 水 池	昭和58年	〃 安富町三森13番地他	3	480
春 配 水 池	平成2年	〃 安富町三森478番地1	2	31
植 木 野 高 区 配 水 池	昭和50年	〃 安富町塩野213番地26他	2	350
植 木 野 低 区 配 水 池	平成21年	〃 安富町植木野747番地1	2	705
三 坂 配 水 池	平成元年	〃 安富町瀬川61番地160	3	109
関 配 水 池	平成6年	〃 安富町関804番地54	2	79
計(10配水池)	――	――	23	2,719

合 計

地 域	施設数	備 考	数量(池)	容量(m ³)
旧 姫 路 市 地 域	24		43	125,274
旧 家 島 町 地 域	7		10	3,461
旧 夢 前 町 地 域	22		28	7,202
旧 香 寺 町 地 域	6		12	4,070
旧 安 富 町 地 域	10		23	2,719
合 計	69	――	116	142,726

2 生野ダム(敷地:姫路市持ち分 2,124/10,000、土地総面積701,197.16㎡)

施 設		概 要	備 考
建 物	管理事務所	鉄筋コンクリート造 陸屋根2階建 1棟	姫路市持ち分 21.24% 総床面積 448.01㎡ (内訳) 管理事務所 252.00㎡ そ の 他 196.01㎡
	そ の 他	その他管理用付属建物一式	
	小水力発電所	鉄筋コンクリート造 平屋建 1棟	床面積82.4㎡ 姫路市持ち分 20.5%
え ん 堤		堤高 56.5m 堤頂巾 4.0m 堤頂長 220.0m 堤体積 150,441㎡ 1堤	姫路市持ち分 2,124/10,000

3 受水

企 業 名	開始年	種別	受水量(㎡/日)	受水地点
赤 穂 市	S41.10	浄水	最大 4,000	赤穂市中広 (赤穂送水ポンプ場)
兵 庫 県 企 業 庁	S54.6	浄水	最大 44,030	北平野配水池
	H19.4	浄水	最大 10,500	太市配水池
	R04.4	浄水	最大 220	甲山浄水池
	R04.4	浄水	最大 15,000	御蔭隧道配水池
	S54.8	浄水	最大 4,000	みどり丘受水池
	S57.10	浄水	最大 4,000	県水受水池
西播磨水道企業団	S61.4	浄水	最大 3,000	網干配水場

4 原浄水施設

(1) 甲山浄水場 位置 姫路市豊富町豊富 1849 番地
 標高 +41.5m 地盤高
 浄水能力 60,000 m³/日

取水設備	取水門	(予備施設) 鉄筋コンクリート造 W3.4m×L4.5m×H1.6m 1 門 鉄筋コンクリート造 W2.3m×L6.3m×H1.5m 1 門																						
	取水門扉	(予備施設) 鋳鉄製電動門扉 1.8m×0.9m 1 基 ステンレス製電動門扉 1.0m×1.5m 1 基																						
	導水渠	(予備施設) 鉄筋コンクリート造 1.8m×1.05m L= 35m プレキャストコンクリート造 1.0m×1.5m L=574m サイフォン部 鋳鉄管 φ1,200 L= 48m																						
	沈砂池	鉄筋コンクリート造 W10m×L20m×H3m 1 池 急速攪拌機(粉末活性炭用) 3.7kW 2 基																						
	除塵機	<table><tr><td>型 式</td><td>水路寸法</td><td>通水量</td><td>スクリーン目巾</td><td>かき揚</td><td>電動機出力</td></tr><tr><td></td><td>m</td><td>m³/分</td><td>mm</td><td>m/秒</td><td>kW</td></tr><tr><td>ろ面循環式スクリーン</td><td>3.0×6.6</td><td>62.5</td><td>2.5</td><td>1.5</td><td>7.5</td></tr></table> 水面平行式ネットスクリーン W3.0m×H6.2m 1 基						型 式	水路寸法	通水量	スクリーン目巾	かき揚	電動機出力		m	m³/分	mm	m/秒	kW	ろ面循環式スクリーン	3.0×6.6	62.5	2.5	1.5
型 式	水路寸法	通水量	スクリーン目巾	かき揚	電動機出力																			
	m	m³/分	mm	m/秒	kW																			
ろ面循環式スクリーン	3.0×6.6	62.5	2.5	1.5	7.5																			
	原水水質モニター室	コンクリートブロック造 陸屋根平屋建 延床面積 21.15m² 1 棟 設置計測器:水温計、pH計、濁度計、アルカリ度計、導電率計、塩素要求量計																						

1 系列

取水設備	導水管		鋳鉄管 φ900 L=88.5m						
	着水井		鉄筋コンクリート造 W8.0m×L12.0m×H3.0m 1井						
	着水ポンプ		立型斜流ポンプ(350VZM) φ350×16.0m³/分×H12m×45kW 4台						
	ポンプ室		鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 延床面積 142.20m²1棟						
浄水設備	薬品注入設備	次亜塩素酸ソーダ注入設備	貯留槽 容量18 m³ FRP+PVC製 3槽 小出槽 容量 1 m³ FRP+PVC製 2槽 屋外排液槽 容量 1 m³ 鉄筋コンクリート造 FRPライニング 移送ポンプ マグネットポンプ 50m³/分×0.75kW 2台 注入機(一軸偏芯ネジ形定量ポンプ)						
			種別、系統		能力(ℓ/分)	台数	出力(kW)	注 入 点	
			前次亜	1系	3.03	1台	0.4	混薬池	
				2系	3.56	1台	0.4	混薬池	
			中次亜	1系	0.50	2台	0.4	沈殿池	
				2系	0.50	2台	0.4	沈殿池	
	後次亜		0.50	2台	0.4	浄水池			
	設備	消石灰投入設備		乾式オートフィーダー 130kg/時 1台 溶解槽 V=0.7m³ 2槽 500 kgコンテナパック除芥装置付 ブロー用ベビコン 0.75kw 1台					
		PAC注入設備		貯留槽 V=25m³ 2槽 注入機(一軸偏芯ネジ形定量ポンプ)					

		<table><tr><td>形 式</td><td>台数</td><td>注入量 ℓ/分</td><td>出力 kw</td><td>備 考</td></tr><tr><td>一軸偏芯ネジ形定量 ポンプ</td><td>2</td><td>2.57</td><td>0.4</td><td>インバータ回転数制御</td></tr></table>	形 式	台数	注入量 ℓ/分	出力 kw	備 考	一軸偏芯ネジ形定量 ポンプ	2	2.57	0.4	インバータ回転数制御
	形 式	台数	注入量 ℓ/分	出力 kw	備 考							
一軸偏芯ネジ形定量 ポンプ	2	2.57	0.4	インバータ回転数制御								
	薬品注入棟	鉄筋コンクリート造 陸屋根 3 階建 延床面積 432m ² 1 棟										
沈 で ん 設 備	薬品混和池	鉄筋コンクリート造 W12.0m×L4.0m×H3.0m 1 池 攪拌機 5.5kW 2 台										
	分配集合槽	鉄筋コンクリート造 複合式 1 槽 (分配槽) φ 2.8m×H7.2m (集合槽) φ 7.3m×H5.3m										
	高速沈でん池	鉄筋コンクリート造(スラリー循環式) φ 24.0m×H8.75m 2 池 有効容量 2,200 m ³ 2 池										
ろ 過 設 備	急速ろ過池	鉄筋コンクリート造(重力式) W4.24m×L8.72m×2 槽 6 池										
		ろ過速度	120m/日									
		洗浄方式	洗浄管固定式									
		集水方式	レオポルドブロック									
	表洗ポンプ設備	両吸込渦巻ポンプ(350CGM) φ 350×14.8m ³ /分×H28.0m×100kW 2 台 真空ポンプ										
		型 式	台数	真空度 kPa	風 量 m ³ /分	出力 kw	吸込径 mm					
		40NV63.7	1	54	1.7	3.7	40					
備	洗 浄 水 槽	鉄筋コンクリート造 W10.0m×L20.0m×H3.0m 1 槽										
	洗浄水槽 送水ポンプ設備	両吸込渦巻ポンプ(200CFN) φ 200×6.0m ³ /分×H21.0m×30kW 2 台 真空ポンプ										
		型 式	台数	真空度 kPa	風 量 m ³ /分	出力 kw	吸込径 mm					
		40NV63.7	1	54	1.7	3.7	40					
	配 電 盤 室	コンクリートブロック造 陸屋根平屋建 延床面積 14.26m ² 1 棟										

2系列

取水設備	導水管		铸铁管 φ800 L= 89m																
	着水井		鉄筋コンクリート造 W12.0m×L17.0m×H2.4m 1井																
	着水ポンプ		立型斜流ポンプ(300VZM) φ300×12.0m ³ /分×H12m×37kW 3台																
	取水ポンプ薬注棟		鉄筋コンクリート造 陸屋根3階建 延床面積 620.73m ² 1棟																
浄水設備	薬品注入設備	活性炭注入設備	貯留ホッパー V=1.5m ³ 1基 300 kgコンテナパック使用 湿式集塵機 溶解槽 V=1.0m ³ 1槽 乾式オートフィーダー 52kg/時 1基 沈砂池へ注入																
		消石灰投入設備	乾式オートフィーダー 75 kg/時 1台 500 kgコンテナパック使用除芥装置付 ブロー用ベビコン 0.75kw 1台																
		PAC注入設備	貯留槽 V=25m ³ 2槽 注入機(一軸偏芯ネジ形定量ポンプ)0.4kW 2台																
	沈でん設備	薬品混和池	鉄筋コンクリート造 W4.4m×L13.1m×H7.0m 1池 攪拌機 11kW 1台																
		横流沈でん池 (フロック形成池)	鉄筋コンクリート造(傾斜板式) W13.1m×L70.0m×H5.9m 2池 フロキュレーター 8台 汚泥掻寄機 2台																
	ろ過設備	急速ろ過池	鉄筋コンクリート造(自動洗浄式) W4.8m×L7.75m 8池 ろ過池上屋 41.15m ³ 1棟																
			ろ過速度	120m/日															
			洗浄方式	洗浄管固定式															
			集水方式	レオポルドブロック															
		真空ポンプ室	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 延 49.20 m ²																
真空ポンプ	真空ポンプ	<table><tr><td>型 式</td><td>台数</td><td>真空度 kPa</td><td>風 量 m³/分</td><td>出力 kw</td><td>吸込径 mm</td></tr><tr><td>50NV65.5</td><td>2</td><td>54</td><td>2.6</td><td>5.5</td><td>50</td></tr></table>						型 式	台数	真空度 kPa	風 量 m ³ /分	出力 kw	吸込径 mm	50NV65.5	2	54	2.6	5.5	50
		型 式	台数	真空度 kPa	風 量 m ³ /分	出力 kw	吸込径 mm												
	50NV65.5	2	54	2.6	5.5	50													
	コンプレッサー	ベビコン 1.5kw 2台																	
沈でん池上屋	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 41.15 m ²																		

1、2系列共通

浄水設備	送水	塩素混和池	鉄筋コンクリート造 W2.0m×L10.8m×H2.0m 1 池 後塩素																																								
		浄水池	鉄筋コンクリート造 W36.0m×L20.0m×H3.0m 1 池 W31.5m×L20.0m×H3.0m 1 池																																								
		送水ポンプ設備	<table><tr><th>型 式</th><th>台数</th><th>揚程 m</th><th>吐出量 m³/分</th><th>出 力 kw</th><th>吸込径 mm</th><th>備 考</th></tr><tr><td>多段渦巻ポンプ 125MS</td><td>1</td><td>74.0</td><td>2.00</td><td>45.0</td><td>125</td><td rowspan="2">高区用</td></tr><tr><td>両吸込渦巻ポンプ 200×100CJNM</td><td>2</td><td>88.0</td><td>3.47</td><td>110.0</td><td>200</td></tr><tr><td>両吸込渦巻ポンプ 350CHM</td><td>4</td><td>51.0</td><td>15.00</td><td>180.0</td><td>350</td><td>低区用</td></tr><tr><td>両吸込渦巻ポンプ 350CHM</td><td>3</td><td>51.0</td><td>12.10</td><td>150.0</td><td>350</td><td>御蔭用</td></tr></table>							型 式	台数	揚程 m	吐出量 m³/分	出 力 kw	吸込径 mm	備 考	多段渦巻ポンプ 125MS	1	74.0	2.00	45.0	125	高区用	両吸込渦巻ポンプ 200×100CJNM	2	88.0	3.47	110.0	200	両吸込渦巻ポンプ 350CHM	4	51.0	15.00	180.0	350	低区用	両吸込渦巻ポンプ 350CHM	3	51.0	12.10	150.0	350	御蔭用
			型 式	台数	揚程 m	吐出量 m³/分	出 力 kw	吸込径 mm	備 考																																		
			多段渦巻ポンプ 125MS	1	74.0	2.00	45.0	125	高区用																																		
	両吸込渦巻ポンプ 200×100CJNM		2	88.0	3.47	110.0	200																																				
	両吸込渦巻ポンプ 350CHM	4	51.0	15.00	180.0	350	低区用																																				
	両吸込渦巻ポンプ 350CHM	3	51.0	12.10	150.0	350	御蔭用																																				
	真空ポンプ																																										
	<table><tr><th>型 式</th><th>台数</th><th>真空度 mmhg</th><th>風 量 m³/分</th><th>出力 kw</th><th>吸込径 mm</th><th>備 考</th></tr><tr><td>40NV63.7</td><td>1</td><td>54</td><td>1.7</td><td>3.7</td><td>40</td><td>高区用</td></tr><tr><td>40NV63.7</td><td>2</td><td>54</td><td>1.7</td><td>3.7</td><td>40</td><td>低区用</td></tr><tr><td>32NVD62.2</td><td>2</td><td>65</td><td>1.0</td><td>2.2</td><td>32</td><td>御蔭用</td></tr></table>							型 式	台数	真空度 mmhg	風 量 m³/分	出力 kw	吸込径 mm	備 考	40NV63.7	1	54	1.7	3.7	40	高区用	40NV63.7	2	54	1.7	3.7	40	低区用	32NVD62.2	2	65	1.0	2.2	32	御蔭用								
型 式	台数	真空度 mmhg	風 量 m³/分	出力 kw	吸込径 mm	備 考																																					
40NV63.7	1	54	1.7	3.7	40	高区用																																					
40NV63.7	2	54	1.7	3.7	40	低区用																																					
32NVD62.2	2	65	1.0	2.2	32	御蔭用																																					
ポンプ室	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 283.56 m² 高区、低区用 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 191.88 m² 御蔭用																																										
排水処理設備	排水	排水池	鉄筋コンクリート造 W4.0m×L22.0m×H3.5m 3 池 攪拌機 3.75kW 2 台 電動ゲート 4 台																																								
		排水ポンプ室	コンクリートブロック造 陸屋根平屋建 延床面積 26.98m² 1 棟																																								
		ポンプ設備	(排水用) 立型汚水ポンプ φ200×5.0m³/分×H9.0m×15kW 1 台 (排泥池投入用) 水中汚水ポンプ φ100×1.0m³/分×H10.0m×5.9kW 2 台																																								
		上澄水返送設備	(ポンプ井)鉄筋コンクリート造 W2.0m×L5.0m×H5.0m 1 井																																								
			(ポンプ室)コンクリートブロック造 陸屋根平屋建 延床面積 29.16m² 1 棟																																								
	排泥池設備	(ポンプ室)立型汚水ポンプ φ250×6.0m³/分×H15.0m×30kW 2 台																																									
		(ポンプ井)鉄筋コンクリート造 W10.4m×L5.4m×H6.9m 1 井																																									
		(ポンプ室)鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 延床面積 45.35m² 1 棟																																									
	(ポンプ)水中汚水ポンプ φ80×0.6m³/分×H15.0m×5.5kW 3 台																																										
濃縮	濃縮槽	(分配槽)W1.0m×L1.0m×H1.2m 1 槽 (1次・2次濃縮槽)φ12.0m×H6.67m 2 槽 搔寄機 0.75kW 2 台																																									

設備		鉄筋コンクリート造 陸屋根 2 階建 延床面積 44.96㎡ 1 棟																											
	汚泥ポンプ設備	(汚泥供給用)自吸式渦巻ポンプ φ80×0.80m³/分×H15.0m×7.5kW 2 台 (二次濃縮槽投入用) 自吸式渦巻ポンプ φ80×0.40m³/分×H10.0m×3.7kW 2 台 (排水用)水中汚水ポンプ φ50×0.20m³/分×H15.0m×1.5kW 1 台																											
脱 水	汚泥処理棟	鉄筋コンクリート造 陸屋根 2 階建 延床面積 888.0㎡ 1 棟																											
	汚泥混合槽	W1.5m×L3.0m×H2.1m(2 連槽) (攪拌機 3.7kW 付) 1 槽 W1.5m×L1.5m×H2.1m 1 槽 (攪拌機 2.2kW 付)																											
	給 水 槽	W2.0m×L2.0m×H2.8m 1 槽 容量 10 m³ 給水管口径 80A																											
	消石灰注入設備	(貯留槽) φ1.8m1 槽 500 kgコンテナパック使用 (注入機)乾式オートフィーダー 3,200L/時×0.55kW 1 台 (溶解槽)W0.7m×L0.7m×H1.2m 1 槽 攪拌機 0.4kw付																											
	ポンプ設備	(汚泥圧入用)自吸式渦巻ポンプ φ80×1.0m³/分×H35.0m×22kW 2 台 (脱水機圧搾用)多段渦巻ポンプ φ80×0.5m³/分×H155.0m×30kW 3 台 (ろ布洗浄用)多段渦巻ポンプ φ150×2.0m³/分×H80.0m×55kW 2 台 真空ポンプ <table><tr><th>型 式</th><th>台数</th><th>真空度 kPa</th><th>風量 m³/分</th><th>出力 kw</th><th>吸込径 mm</th><th>備考</th></tr><tr><td>40NV63.7</td><td>1</td><td>54</td><td>1.7</td><td>3.7</td><td>40</td><td>1 号 脱水機用</td></tr><tr><td>40NV63.7</td><td>1</td><td>54</td><td>1.7</td><td>3.7</td><td>40</td><td>2 号 脱水機用</td></tr></table>							型 式	台数	真空度 kPa	風量 m³/分	出力 kw	吸込径 mm	備考	40NV63.7	1	54	1.7	3.7	40	1 号 脱水機用	40NV63.7	1	54	1.7	3.7	40	2 号 脱水機用
	型 式	台数	真空度 kPa	風量 m³/分	出力 kw	吸込径 mm	備考																						
40NV63.7	1	54	1.7	3.7	40	1 号 脱水機用																							
40NV63.7	1	54	1.7	3.7	40	2 号 脱水機用																							
油圧ユニット	(貯油槽) 2 槽 (油圧ポンプ)多段渦巻ポンプ φ40×40～210kg/cm²×11kW 2 台																												
設 備	空気供給設備	ブロー用コンプレッサー <table><tr><th>型 式</th><th>台数</th><th>容 量 m³/分</th><th>出力 kw</th><th>口径 mm</th></tr><tr><td>水冷式OSP－22M6W</td><td>2</td><td>3.7</td><td>22</td><td>25</td></tr></table> 空気槽 鋼板製円筒型口径 1.25m×高さ 3.65m 容量 4.21 m³ 高圧 8.5 kg/cm² 常圧 7.0 kg/cm² 1 台 鋼板製円筒型口径 1.25m×高さ 3.65m 容量 4.00 m³ 高圧 9.5 kg/cm² 常圧 7.0 kg/cm² 1 台 計装用コンプレッサー <table><tr><th>型 式</th><th>台数</th><th>容 量 m³/分</th><th>出力 kw</th><th>口径 mm</th></tr><tr><td>ベビコン</td><td>1</td><td>0.3</td><td>1.5</td><td>25</td></tr></table> 空気槽 鋼板製円筒型口径 0.48m×高さ 0.76m 容量 0.12 m³ 高圧 8.5 kg/cm² 除湿器 空気量 0.72 m³/分 出力 0.31kw RDA－6G							型 式	台数	容 量 m³/分	出力 kw	口径 mm	水冷式OSP－22M6W	2	3.7	22	25	型 式	台数	容 量 m³/分	出力 kw	口径 mm	ベビコン	1	0.3	1.5	25	
	型 式	台数	容 量 m³/分	出力 kw	口径 mm																								
水冷式OSP－22M6W	2	3.7	22	25																									
型 式	台数	容 量 m³/分	出力 kw	口径 mm																									
ベビコン	1	0.3	1.5	25																									
脱 水 機	(脱水機)全自動ダイヤフラムプレス式 ろ過面積 91m² 2 台 ISDH－1250 38 室																												

	ケーキコンベアー	No.	ベルト 巾 mm	ベルト 長さ mm	ギヤーモーター		廃止 廃止 廃止
					減速比	出力 kw	
		1	900	14.0	1/30	3.7	
		2	900	21.0	1/30	3.7	
		3	900	3.5	1/30	1.5	
		4	900	11.8	1/30	2.2	
		5	900	6.5	1/30	3.7	
		6	900	6.5	1/30	3.7	
		7	900	6.5	1/30	3.7	
		8	900	6.5	1/30	3.7	
	ケーキホッパー	鋼板製角型 3m× 3m× 3.2m 容量 20 m³ 油圧シリンダ開閉式 2基 油圧ユニット 高圧 70 kg/cm² 出力 3.7kw 1台 重量計 4点支持式ロードセル 秤量 20,000 kg 2式					
発 電 設 備	発 電 機	原動機 ディーゼルエンジン 1,200PS 1,800rpm A重油 1 基 発電機 3相 3,300V 1,000 KVA					
	重 油 タ ン ク	鋼板円筒型 内径 1.60m 高さ 2.2m 容量 4,000ℓ 1 基 鋼板円筒型 内径 0.77m 高さ 1.17m 容量 500ℓ 1 基					
	発 電 機 室	鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 延床面積 59.2m² 1 棟					

(2) 保城浄水場 位置 姫路市保城 527 番地
 標高 +24.7m ポンプ室床上
 浄水能力 17,700 m³/日

取水設備	船場川取水口	取水門	鉄筋コンクリート造 巾 2.0m 深さ 1.5m 2門														
		沈砂池	鉄筋コンクリート造 巾 5.0m 長さ 18.7m 深さ 3.4m 2 池														
		分配槽	鉄筋コンクリート造 巾 4.4m 長さ 3.3m 深さ 3.1m 1 槽														
	導水管		铸铁管 口径 600mm 長さ 890m														
	着水井		鉄筋コンクリート造 W3.0m×L7.25m×H4.3m 2 眼														
	着水ポンプ室		鉄骨造スレート葺平屋建 延床面積 7.62m ² 1 棟														
	着水ポンプ設備		立型斜流ポンプ φ 300×8.0m ³ /分×H11.0m×22kW 2 台														
	浅井戸		鉄筋コンクリート造 φ 4.0m×H5.0m 1 井														
	取水ポンプ室		鉄骨造スレート葺平屋建 延床面積 30.41m ² 1 棟														
	取水電気盤室		鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 7.62 m ² 1 棟														
取水ポンプ設備		横軸自吸式渦巻ポンプ φ 150×2.0m ³ /分×H7.5m×7.5kW 3 台															
浄水設備	薬品注入設備	PSI注入設備	貯留槽 容量 6m³ PE製 1槽 注入ポンプ <table><tr><td>型 式</td><td>台数</td><td>口径 mm</td><td>吐出量 ℓ/分</td><td>出力 kw</td></tr><tr><td>ダイヤフラム式ポンプ</td><td>1</td><td>20</td><td>1.0</td><td>0.2</td></tr></table>					型 式	台数	口径 mm	吐出量 ℓ/分	出力 kw	ダイヤフラム式ポンプ	1	20	1.0	0.2
型 式	台数	口径 mm	吐出量 ℓ/分	出力 kw													
ダイヤフラム式ポンプ	1	20	1.0	0.2													
浄水設備	薬品注入設備	次亜塩素酸ナトリウム注入設備	注入機(一軸偏芯ネジ形定量ポンプ) (前・中次亜用)1.17L/分×0.4kW 2 台 着水井・高沈 (後次亜用)0.24L/分×0.4kW 2 台 混和池 貯留槽 容量 6m ³ FRP+PVC製 2槽 自動軟水装置 イオン交換式 2台														
		次亜塩素酸注入室	鉄筋コンクリート造 陸屋根 2 階建 1 階部分 105.0m ² 1 室														
		消石灰投入設備	乾式オートフィーダー 32 L/時 0.75KW 1台 溶解槽 鋼板製 0.20 m ³ 攪拌機 0.1KW 消石灰ホッパー 鋼板製 5.5 m ³ 集芥機 22.8 m ³ /分 400 kgコンテナパック使用														
		PAC注入設備	貯留槽 容量 6m ³ ポリエチレン製 2槽 小出槽 容量 0.2 m ³ ポリ塩化ビニール製 1槽 注入機 (一軸偏芯ネジ形定量ポンプ) 1.14L/分×0.4kW 2 台 注入用 (マグネット式ポンプ) 20.0L/分×0.2kW 2 台 移送用														

設 備	沈 で ん 設 備	薬品混和池	鉄筋コンクリート造 W3.7m×L3.7m×H5.9m 1 池 攪拌機 5.5kW 1 台					
		分 配 槽	鉄筋コンクリート造 W2.8m×L3.7m×H2.6m 1 槽					
		高速沈でん池	鉄筋コンクリート造 スラッジブランケット式 (1 系) φ 20.5m×H6.5m 1 池 (2 系) φ 21.0m×H6.8m 1 池					
	ろ 過 設 備	急速ろ過池	鉄筋コンクリート造 W6.0m×L5.4m 6 池					
ろ過速度			120m/日					
洗浄方式			洗浄管固定式					
集水方式		三角型有孔ブロック						
備 備	洗 浄 水 槽 送 水 ポ ン プ 設 備	渦巻ポンプ φ 200×3.4m³/分×H26.0m×22kW 1 台 真空ポンプ						
		型 式	台数	真空度 mmHg	風 量 m³/分	出力 kw	口径 mm	
		25NV 6M	1	200	0.17	0.75	25	
浄 水 設 備	ろ 過 設 備	浄 水 井	鉄筋コンクリート造 W10.0m×L19.9m×H3.0m 1 池 V=2,500m³(2 池割) 1 池					
		洗浄水槽	鉄筋コンクリート造(高架水槽) φ 11.0m×H2.1m 1 槽 H. W. L40.3m L. W. L38.2m					
	送 配 水	送水ポンプ設備	型 式 台数 揚程 m 吐出量 m³/分 出力 kw 吸込径 mm					
			渦巻ポンプ 250 ×150 CJNM 2 44.0 5.6 75 250					
	水 配 設 備	配水(直送) ポンプ設備	型 式 台数 揚程 m 吐出量 m³/分 出力 kw 吸込径 mm					
			渦巻ポンプ 200 ×100 CJNM 3 40.0 5.0 55 200					
			渦巻ポンプ 150 ×125 CHNM 2 50.0 1.95 30 150					
真 空 ポ ン プ 備	真 空 ポ ン プ	型 式 台数 真空度 mmHg 風 量 m³/分 出力 kw 口径 mm						
		25NVD61.5 2 700 0.5 1.5 25						
		25NVD 1 400 0.55 1.5 25						
排 水 処 理 設 備	排 水 池 設 備	送配水ポンプ室	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 161.9 m²					
		排水池上澄水池	鉄筋コンクリート造 W10.0m×L7.5m×H2.7m 1 池					
		上澄水返送ポンプ	水中ポンプ φ 150×3.0m³/分×H7.0m×11kW 2 台					
汚 泥 池 設 備	汚泥池投入ポンプ	水中ポンプ φ 100×1.0m³/分×H8.0m×5.5kW 2 台						

備	濃縮設備	濃 縮 槽	鉄筋コンクリート造 φ 11.0m×H4.75m 1 槽	
排水処理設備	濃縮設備	汚泥池引抜ポンプ	水中ポンプ φ 65×0.6m³/分×H16.0m×5.5kW φ 65×1.0m³/分×H14.0m×5.5kW	1 台 1 台
		放水池排水ポンプ	水中ポンプ φ 150×2.7m³/分×H10.0m×7.5kW	2 台
		濃縮汚泥引抜ポンプ	水中ポンプ φ 80×0.6m³/分×H15.0m×5.5kW	2 台
		排 水 池	鉄筋コンクリート造 W8.0m×L13.0m×H3.5m	1 池
		汚泥サービスタンク	V=2.0m³ 1 槽（攪拌機 0.75kW 1 基）	
		排水処理室	鉄筋コンクリート造 陸屋根 2 階建 延床面積 307.04m²	1 棟
	脱水乾燥設備	脱 水 機	全自動ダイヤフラムプレス式 1,000mm×26 室 ろ過面積 94m²	1 台
		ケーキ貯留ホッパー	油圧開閉式 容量5m³	
発電設備	発 電 機		ディーゼルエンジン(軽油) 565kw、500KVA 6.6KV	1 基
	発 電 機 室		鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 延床面積 88.09m²	1 棟
	軽 油 タンク		鋼板円筒型 容量 4,000ℓ	1 基
浄水管理センター (本館)			鉄筋コンクリート造 陸屋根 2 階建 延床面積 1,131.20m² 1 棟 (1 階) 水質担当事務室、水質検査室 (2 階) 浄水課事務室、会議室、配水コントロール室・保城浄水場浄水監視室	

(3) 兼田浄水場 位置 姫路市兼田 48 番地の1
 標高 +6.9 m ポンプ場床上
 浄水能力 20,400 m³/日

取水設備	集水埋渠		集水埋渠 スリット付ボックスカルバート □1400×1500 L=155m スリット付ボックスカルバート □1100×1200 L=105m 有孔鉄筋コンクリート管 φ 1000 L=35.6m 接合井 鉄筋コンクリート造 4.0×4.0×H4.5m 2箇所 鉄筋コンクリート造 φ 1.6×3.7×H9.2m 導水管渠 鉄筋コンクリート管 φ 1500 L=22m						
	ポンプ井(取水井)		鉄筋コンクリート造 φ 4.0×H8.6m						
	浅井戸ポンプ井(南)		ポンプ室 鉄筋コンクリート造 陸屋根 延床面積 8.24m ² ポンプ井 鉄筋コンクリート造 φ 3.0×H6.7m						
	浅井戸ポンプ井(北)		(西)鉄筋コンクリート造 φ 1.5×H7.2m (東)鉄筋コンクリート造 φ 1.5×H6.3m						
	取水ポンプ		伏流水						
			型式	口径 mm	吐出量 m ³ /分	揚程 m	出力 kW	台数	備考
			両吸込渦巻ポンプ 300*200CFNM	300*200	6.25	13	22	3	
			水中タービンポンプ 125STM	125	1.85	13	7.5	1	予備水中ポンプ
			(真空ポンプ)						
			型式	口径 mm	風量 m ³ /分	負圧 kPa	出力 kW	台数	備考
			32NVD62.2A	32	0.8	-54	2.2	2	
			地下水						
			型式	口径 mm	吐出量 m ³ /分	揚程 m	出力 kW	台数	備考
			水中渦巻ポンプ 65BMSP687A	50	0.25	31	3.7	1	予備南井戸 No.1
			水中タービンポンプ 50NTS23.7-60	50	0.4	33	3.7	1	予備南井戸 No.2
			水中タービンポンプ 1500-NTF3	125	1.97	29.3	15	1	北井戸西 No.1
			水中タービンポンプ 1100-NTE2	100	1.25	33	11	1	北井戸東 No.2
浄水設備	凝集用薬品注入設備	PAC注入設備	貯蔵槽 ポリエチレン製 MC-6000 φ 1922×H2350 有効容量 6 m ³ 2基 (高塩基) ポリエチレン製堅型耐食貯槽 MC-6000 φ 1922×H2350 有効容量 6m ³ 小出槽 ポリエチレン製堅型耐食貯槽 MC-200 φ 670×H650 有効容量 0.2 m ³ 移送ポンプ マグネットポンプ MDF-L250 φ 25×50mm/分×6m×0.4kW 2台 注入ポンプ 一軸偏心ネジ形定量ポンプ CY12F-MN03 φ 15×61.48mm/h×0.3MPa×0.4kW 2台						

浄水設備	備	消石灰投入設備	オートファイダー CF-315N 75L/h×0.75kW 溶解槽 SUS 製 700×700×H840 攪拌機 0.2kW						
	凝集池	混和池	鉄筋コンクリート造 W2.5×L7.5×H3.5(水深 3.0)m 攪拌機 縦形タービン式フラッシュミキサー 翼径 φ 850 周速 1.8m/s 電動機直結式立型サイクロ減速機 1.5Kw 2 台						
	薬品沈澱池	高速凝集沈澱池	鉄筋コンクリート造 スラッシュプランケット型 φ 20.5×H5.8(水深 5.5)m 攪拌装置 翼径 φ 5000～8400 モータ直結形サイクロ減速機 0.75kW (汚泥引抜ポンプ)						
			型式	口径 mm	吐出量 m³/分	揚程 m	出力 kW	台数	備考
			自吸式ボルテックスポンプ 65FVQE62.2	65	0.3	10	2.2	2	
	急速ろ過池	重力式開放形ろ過池	鉄筋コンクリート造 W6.3×L5.1×H3.15(水深 1.2)m 6 池 ろ過速度 120m/日 下部集水装置 ホイラー形 固定式洗浄 洗浄ポンプ						
			型式	口径 mm	吐出量 m³/分	揚程 m	出力 Kw	台数	備考
			両吸込渦巻ポンプ 450*400DV-CH	450*400	23	15	100	1	
			(真空ポンプ)						
			型式	口径 mm	風量 m³/分	負圧 kPa	出力 kW	台数	備考
			NE-MH25-62.2	25	1.1	-77	2.2	1	
	浄水池		鉄筋コンクリート造 W10.1×L16.1×H3.65(水深 3.0)m 容量 480 m³						
	滅菌室棟		鉄筋コンクリート造陸屋根 2 階建 延床面積 92.38m²						
	消毒設備	次亜塩素酸注入設備	貯蔵槽 円筒型密閉式(FRP+PVC) φ 1600×H2350 有効容量 4 m³ 2 基 小出槽 円筒型密閉式(FRP+PVC) φ 800×H1350 有効容量 0.5 m³ 移送ポンプ マグネットポンプ MEH φ 40*20×200/分×10m×0.4kW 2 台 注入ポンプ 一軸偏心ネジ形定量ポンプ CY04F-MN03 φ 15×16.1 l/分×0.3MPa×0.4kW 4 台(前次亜・中次亜・後次亜・共通予備)						
送水設備	ポンプ室棟		鉄筋コンクリート造 屋根鉄骨造 延床面積 193.42m²						
	送水ポンプ								
		型式	口径 mm	吐出量 m³/分	揚程 m	出力 kW	台数	備考	
		両吸込渦巻ポンプ 200*150DF-S	200*150	4.5	60	75	3	No.1～3	
		両吸込渦巻ポンプ 200*150DF-S	200*150	4.5	60	75	1	No.4	
		(真空ポンプ)							
		型式	口径 mm	風量 m³/分	負圧 mm Hg	出力 kW	台数	備考	
		32ANV-SL	32	1.0	-670	2.2	2		

排水処理設備	調整	排水池	鉄筋コンクリート造 W4.85×L16.0×H3.2～3.7m 容量 200 m ³ (排水池引抜ポンプ)				
			型式	口径 mm	吐出量 m ³ /分	揚程 m	出力 kW
			ホルテックス水中ポンプ 65DV61.5A	65	0.7	5.2	1.5
		排泥池	鉄筋コンクリート造 W2.275×L12.7×H3.2～3.7m 2 池 容量 162 m ³ 攪拌機 モータ直結形サイクロ減速機 3.7Kw 2 台 (排泥池引抜ポンプ)				
			型式	口径 mm	吐出量 m ³ /分	揚程 m	出力 kW
			ホルテックス水中ポンプ 50DV62.2A	50	0.45	10.6	2.2
		上澄水ピット	鉄筋コンクリート造 W4.85×L3.8×H4.35m 容量 50 m ³ 攪拌機 3.7Kw 2 台 (上澄水放流ポンプ)				
			型式	口径 mm	吐出量 m ³ /分	揚程 m	出力 kW
			ホルテックス水中ポンプ 125DVB611	125	2.6	8	11
	濃縮	濃縮槽	鉄筋コンクリート造 φ8.05m×H4.05(水深 3.675)m 汚泥掻き寄装置 走行速度 0.6m/分 走行ユニットタイプ サイクロ減速機 0.4kW				
			鉄筋コンクリート造 W3.5×L5.8×H2.935(水深 2.51)m 攪拌機 立形 モータ直結形サイクロ減速機 2.2kW (濃縮汚泥引抜ポンプ)				
		濃縮汚泥ピット	型式	口径 mm	吐出量 m ³ /分	揚程 m	出力 kW
			潜水クロレスポンプ 80PSK	80	0.25	15	5.5
排水処理設備	天日乾燥	天日乾燥床	鉄筋コンクリート造 W10.5×L8.6×H1.0(水深 0.75)m 3 床				
		排水処理室棟	鉄筋コンクリート造 2 階建 延床面積 320.0m ²				
	脱水機	加圧脱水機	単式ろ布単独走行横型全自動ダイヤフラムプレス ISDC-H1000×34 室 ろ過面積 51 m ² ろ室容積 644ℓ				
		油圧装置	ダイキン油圧装置 圧力 20.6MPa 5.5kW				
		空気圧縮機	パッケージオイルフリーヘビコン PO-3.7CX6 2 台 吐出量 0.4 m ³ /分 圧力 0.83Mpa 出力 3.7kW 空気槽 鋼板製縦置円筒式 2.55 m ³				

	ポンプ設備	スラッジ圧入ポンプ														
		<table><tr><td>型式</td><td>口径 mm</td><td>吐出量 m³/分</td><td>揚程 m</td><td>出力 kW</td><td>台数</td><td>備考</td></tr><tr><td>NS-T50A6V0V</td><td>65</td><td>0.13</td><td>60</td><td>15</td><td>2</td><td></td></tr></table>	型式	口径 mm	吐出量 m³/分	揚程 m	出力 kW	台数	備考	NS-T50A6V0V	65	0.13	60	15	2	
		型式	口径 mm	吐出量 m³/分	揚程 m	出力 kW	台数	備考								
		NS-T50A6V0V	65	0.13	60	15	2									
		圧力水ポンプ														
		<table><tr><td>型式</td><td>口径 mm</td><td>吐出量 m³/分</td><td>揚程 m</td><td>出力 kW</td><td>台数</td><td>備考</td></tr><tr><td>40MSH5611</td><td>40</td><td>0.085</td><td>160</td><td>11</td><td>2</td><td></td></tr></table>	型式	口径 mm	吐出量 m³/分	揚程 m	出力 kW	台数	備考	40MSH5611	40	0.085	160	11	2	
		型式	口径 mm	吐出量 m³/分	揚程 m	出力 kW	台数	備考								
		40MSH5611	40	0.085	160	11	2									
		ろ布洗浄ポンプ														
		<table><tr><td>型式</td><td>口径 mm</td><td>吐出量 m³/分</td><td>揚程 m</td><td>出力 kW</td><td>台数</td><td>備考</td></tr><tr><td>100MS2615B</td><td>100</td><td>0.82</td><td>60</td><td>15</td><td>2</td><td></td></tr></table>	型式	口径 mm	吐出量 m³/分	揚程 m	出力 kW	台数	備考	100MS2615B	100	0.82	60	15	2	
		型式	口径 mm	吐出量 m³/分	揚程 m	出力 kW	台数	備考								
		100MS2615B	100	0.82	60	15	2									
		(真空ポンプ)														
		<table><tr><td>型式</td><td>口径 mm</td><td>風量 m³/分</td><td>負圧 mm Hg</td><td>出力 kW</td><td>台数</td><td>備考</td></tr><tr><td>40NV63.7</td><td>40</td><td>1.3</td><td>-400</td><td>3.7</td><td>1</td><td></td></tr></table>	型式	口径 mm	風量 m³/分	負圧 mm Hg	出力 kW	台数	備考	40NV63.7	40	1.3	-400	3.7	1	
	型式	口径 mm	風量 m³/分	負圧 mm Hg	出力 kW	台数	備考									
40NV63.7	40	1.3	-400	3.7	1											
受泥槽																
受水槽																
ケーキホッパ																
電気設備	自家用発電設備															
屋外重油タンク																
管理用建物	管理室棟															
	(受配電設備) 受変電棟															

(4) 町裏浄水場 位置 姫路市八代 700 番地
 標高 +18.15 m ポンプ場床上
 浄水能力 18,000 m³/日

取水設備	集 水 埋 管		有孔コンクリート管 ϕ 700 L= 278m						
	接 合 井		鉄筋コンクリート造 ϕ 1.2m×H6.5m 3 井 ϕ 1.8m×H5.5m 1 井 ϕ 1.2m×H5.5m 1 井 ϕ 2.0m×H4.5m 1 井						
	取 水 ポ ン プ		型 式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw	吸込径 mm	備 考
			両吸込渦巻 ポンプ GNM	1	40.0	5.0	45.0	200	地下水用 (No.1)
			両吸込渦巻 ポンプ CJNM	2	58.0	3.0	45.0	150	地下水用 (No.2,3)
両吸込渦巻 ポンプ HNM			1	50.0	2.5	37.0	150	加圧用	
真 空 ポ ン プ		型 式	台数	真空度 mm Hg	風 量 m ³ /分	出力 kw	口径 mm		
		25NVD61.5	1	400	0.55	1.5	25		
導水設備	導 水 管 (船場川取水口より)		コンクリート管 ϕ 500L=2,776m マンホール 15 箇所 TD3CA ϕ 600L= 537m マンホール 2 箇所 T型推進管 ϕ 600L= 45m 合計 3,358m						
浄水設備	薬品注入設備	苛性ソーダ 注入設備	貯留槽 容量 2 m ³ ポリエチレン製 1槽 注入機(ダイヤフラム式ポンプ) 1,200cc/分×0.2 kW 2 台						
		PAC注入設備	貯留槽 容量 3 m ³ ポリエチレン製 1槽 1,200cc/分×0.2 kW 2 台						
	薬品注入設備	次亜塩素酸ナトリウム注入設備	貯蔵室 鉄骨造フレキシブル板葺平屋建 延床面積 24.48m ² 1 棟 貯留槽 V=2m ³ 2 槽 強化プラスチック製 移送ポンプ(マグネットポンプ) 20ℓ/min×0.4kW 2 台 注入機室 鉄筋コンクリート造平屋建 延床面積 21.00m ² 1 棟 小出槽 V=0.3m ³ 1 槽 強化プラスチック製 注入機(一軸偏心ネジ式定量ポンプ) (前次亜・共通予備用) 16.1L/h×0.4kW 1 台 (後次亜用) 16.1L/h×0.4kW 1 台 (直送用) 16.1L/h×0.4kW 1 台						
	沈でん設備	薬品混和池	鉄筋コンクリート造 W3.0m×L15.0m×H2.3m 1 池 (攪拌機 3.7kw)						
		ブロック形成池	鉄筋コンクリート造 迂流式 W0.98m×L119.2m×H2.45m 1 池 迂流式						
		横流沈でん池	鉄筋コンクリート造 W14.9m×L52.9m×H2.3m 1 池						

ろ過設備	緩速ろ過池	鉄筋コンクリート造 W30.0m×L40.0m 3 池 ろ過速度 2～5m/日							
	節 制 室	鉄筋コンクリート造 銅板葺平屋建 延床面積 6.17㎡ 4棟							
	浄 水 池	鉄筋コンクリート造 W2.7m×L10.0m×H3.0m 1 池 80 m ³ (地下水系) W1.8m×L4.2m×H4.1m 2 池 30 m ³ (表流水系)							
送水設備	送水ポンプ	型 式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw	吸込径 mm	備 考	
		両吸込渦巻ポンプ 200DF	1	50	5.0	65	200	浄水用No.1	
		両吸込渦巻ポンプ 200DF	1	51	4.3～5.0	65	200	浄水用No.2	
	真空ポンプ	型 式	台数	真空度 mm Hg	風 量 m ³ /分	出力 kw	口径 mm	備 考	
25ANV－SL		2	650	0.60	1.5	25			
送水ポンプ室		鉄筋コンクリート造瓦葺平屋建 延床面積 213.58㎡ 1 棟							
排水処理設備	排水池設備	排 泥 池	鉄筋コンクリート造 W2.4m×L3.4m×H2.2m 1 池						
		集排泥装置	エアーコンプレッサー 0.75kw 3台						
		急速攪拌機	3.7kw 1基						
		コンプレッサー室	鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 延床面積 12.5㎡ 1 棟						
		汚泥移送ポンプ	水中ポンプ φ50×0.05m ³ /分×H11.9m×0.75kW 1 台 φ50×0.05m ³ /分×H10.1m×0.75kW 1 台						
	濃縮設備	濃 縮 槽	鉄筋コンクリート造 φ7.0m×H3.5m 1 槽 汚泥かき寄機 0.4kW 1 台 ブリッジ支持型中心駆動						
		乾燥設備	天日乾燥床	W5.8m×11.5m 66.7 m ² /床 6床					
	機 械 室		鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 延床面積 15.26㎡ 1 棟						
	排水返送ポンプ		水中ポンプ φ50×0.15m ³ /分×H8.0m×0.75kW 2 台						
	ポンプ室	排水ポンプ	型 式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw	吸込径 mm	
			水中ポンプ	1	7.5	3.0	7.5	150	
発 電 室		鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 延床面積 89.20㎡ 1 棟							
管 理 室		木造平屋建 延床面積 50.35㎡ 1 棟							
受電設備	電 気 室	鉄骨造 平屋建 27.95 m ²							

(5) 山崎浄水場 位置 姫路市飾磨区山崎 217番地の1
 標高 +7.35m
 浄水能力 16,400 m³/日

取水設備	浅井戸		鉄筋コンクリート造 φ 3.5m×H6.15m 1 井		
	集水埋管		有孔コンクリート管 φ 800 L=250m		
	接合井		鉄筋コンクリート造 φ 3.0m×H3.05m 6 井		
	導水管		ヒューム管 φ 800 L=22.4m		
	制水井		鉄筋コンクリート造 φ 3.5m×H7.3m 1 井		
	取水井		鉄筋コンクリート造 内径 3.0m 深さ 7.8m 1 井		
	沈砂池		鉄筋コンクリート造 W20.1m×L12.0m×H2.9m 1 池		
	取水ポンプ		(伏流水用)両吸込渦巻ポンプ φ 250×4.5m ³ /分×H11.0m×15kW		3 台
			(地下水用)自吸式ポンプ φ 100×1.4m ³ /分×H13.5m×5.5kW		2 台
薬品注入設備	地下水ポンプ室		鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 延床面積 13.76m ² 1 棟		
	薬品注入設備	次亜塩素酸ソーダ注入設備	貯留槽 V=2.0m ³ 2 槽 強化プラスチック製 小出槽 V=0.3m ³ 1 槽 強化プラスチック製 屋外廃液槽 V=0.5m ³ 1 槽 強化プラスチック製 移送ポンプ(マグネットポンプ) 200ℓ/min×0.4kW 2 台 注入機(一軸偏心ネジ式定量ポンプ) (前次亜・共通予備用) 16.1ℓ/h×0.4kW 1 台 (後次亜用) 16.1ℓ/h×0.4kW 1 台		
		消石灰投入設備	乾式オートフィーダー 105ℓ/時 1 台 0.75kw 500 kgコンテナパック使用除芥装置付		
		PAC注入設備	貯留槽 V=6.0m ³ 1 槽 注入機(ダイヤフラム式ポンプ) 60ℓ/時×0.2kW 2 台		
		薬品注入室	鉄筋コンクリート造 陸屋根 2 階建 延床面積 116.2m ² 1 棟		
浄水設備	沈でん設備	混和池	鉄筋コンクリート造 W3.0m×L3.0m×H5.0m 1 池 攪拌機付フロキュレーター 4 台		
		横流沈でん池	鉄筋コンクリート造 W8.5m×L35.0m×H3.5m 2 池		
	ろ過設備	緩速ろ過池	鉄筋コンクリート造 W23.0m×L35.0m 4 池 ろ過速度 2～5m/日		
		節制室	コンクリートブロック造 陸屋根平屋建 延床面積 7.96m ² 4 棟		
		浄水池	鉄筋コンクリート造 W18.0m×L10.0m×H3.0m 1 池		
送水設備	送水ポンプ設備		両吸込渦巻ポンプ(200×150CHNM) φ 200×5.1m ³ /分×H65.0m×75kW 3 台		
	ポンプ室		鉄筋コンクリート造 スレート葺平屋建 延床面積 258.81m ² 1 棟		

排水処理設備	ポンプ設備 (沈でん池)	ポンプ井	鉄筋コンクリート造 W2.0m×L1.5m×H2.0m 1 井
		汚泥引抜ポンプ	立型汚水ポンプ(SNV7A) $\phi 150 \times 2.64\text{m}^3/\text{分} \times \text{H}12.0\text{m} \times 11\text{kW}$ 1 台
	洗砂設備	洗砂置場	750m ² 1 式
		洗砂機	バッチ式 洗砂能力2.5m ³ /h 1 台
		ポンプ設備 汚泥引抜ポンプ	水中汚水ポンプ(37BEHZ) $\phi 80 \times 0.6\text{m}^3/\text{分} \times \text{H}16.0\text{m} \times 3.7\text{kW}$ 1 台
		攪拌機	MT46-POS 7.5PS 1 台
		排水池	鉄筋コンクリート造 W3.0m×L24.0m×H3.0m 1 池
		濃縮槽	鉄筋コンクリート造 $\phi 6.0\text{m} \times \text{H}3.8\text{m}$ 1 槽 汚泥掻寄機 0.4kW 1 台(ブリッジ支持型 中心駆動)
		乾燥設備	天日乾燥床 鉄筋コンクリート造 W7.0m×L3.0m=21 m ² /床 12 床

排水処理設備	ポンプ設備 (送水ポンプ室)	水中汚水ポンプ(150DL 65.5) $\phi 150 \times 2.5\text{m}^3/\text{分} \times \text{H}6.7\text{m} \times 5.5\text{kW}$ 1 台
発電設備	発電機	350KVA 440V 3 ϕ 3W 60HZ 1 基 ディーゼルエンジン 軽油使用
	発電機室	鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 延床面積 80.50m ² 1 棟

(6) 龍野浄水場 位置 たつの市龍野町北龍野 164 番地の1
 標高 +29m
 浄水能力 7,200 m³/日

取水設備	第一取水井		鉄筋コンクリート造 内径 3.5m 深さ6m、 巾(1～3m)長さ 12m 深さ 6.65m						
	取水ポンプ		型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m³/分	吸込径 mm	出 力 kw	
			渦巻ポンプ	2(1)	15.0	3.8	150	22	
	第二取水井		鉄筋コンクリート造 内径 2.0m 深さ 10m						
	取水ポンプ		型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m³/分	吸込径 mm	出 力 kw	
水中ポンプ			2(1)	22	0.6	80	5.5		
流量計室			鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 延床面積 17.51m ² 1 棟						
浄水設備	ろ過設備	着水井	鉄筋コンクリート造 W4.0m×L4.0m×H2.4m(有効) 2 池 76 m ³						
		逆洗水槽	鉄筋コンクリート造 W1.6m×L1.9m×H2.1m(有効) 2 槽 12 m ³						
		回収系原水槽	鉄筋コンクリート造 W2.4m×L1.3m×H2.1m(有効) 2 槽 13 m ³						
		膜ろ過設備	型式:内圧式 UF膜 クロスフローろ過方式 主系 6 系列+回収 3 系列 能力: 7,200 m ³ /日 膜ろ過装置(主系):6 基(1 基予備) 膜モジュール:親水化ポリエーテルスルホン製中空糸型限外ろ過(UF)膜 50 m ² /本×8 本/基、流束 3.0 m ³ /m ² /日 膜ろ過循環ポンプ: φ 100/80×1.72 m ³ /分×12m×5.5kw×1 台/基 付属設備 :圧力計 3 台、電磁式流量計 3 台、現場操作盤 1 面/基 膜ろ過装置(回収系):3 基(1 基予備) 膜モジュール:親水化ポリエーテルスルホン製中空糸型限外ろ過(UF)膜 50 m ² /本×2 本/基、流束 1.5 m ³ /m ² /日 膜ろ過循環ポンプ: φ 65/50×0.39 m ³ /分×12m×1.5kw×1 台/基 付属設備 :圧力計 3 台、電磁式流量計 3 台、現場操作盤 1 面/基 オートストレーナ(自動洗浄式) 3.78 m ³ /分×目開き 200 μ m×0.4kw 2 台(内 1 台予備)						
	ポンプ設備	型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m³/分	吸込径 Mm	出 力 kw	用 途	
		渦巻ポンプ	2(1)	16	3.78	150	15	原水用	
渦巻ポンプ		2(1)	13	0.3	50/40	1.5	回収系原水用		
渦巻ポンプ		2(1)	27	2.0	100/80	15	逆洗用		
薬品注入設備	次亜塩素酸 ソーダ注入設備	貯留槽 V=1.5m ³ 1 槽 (ポリエチレン製) 小出槽 V=0.1m ³ 2 槽 (PVC 製) 注入機(逆洗用) 2(1)台 (0.5 Mpa 液中パルプレスポンプ) 112ml/分×40w 注入機(消毒用) 2(1)台 (0.5 Mpa 液中パルプレスポンプ) No.1 : 112ml/分×40w No.2 : 190ml/分×30w							
浄水池		鉄筋コンクリート造 W6.5m×L6.9m×H2.4m(有効) 2 池 226 m ³							

送水設備	送水ポンプ		型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m³/分	吸込径 mm	出 力 kw	
			両吸込渦巻ポンプ	3(1)	65.0	1.9	150	37	
排水処理設備	排水設備	放流槽	鉄筋コンクリート造 W2.4m×L1.0m×H1.0m(有効) 2 槽 5 m³						
		活性炭吸着塔	鉄筋コンクリート造 W2.0m×L1.4m×H2.5m(有効) 2 槽 14 m³						
		ポンプ設備	型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m³/分	吸込径 Mm	出 力 kw	用 途
			渦巻ポンプ	2(1)	5	0.05	40/32	0.4	排水供給用
			水中ポンプ	2(1)	8	0.13	50	0.75	床排水用
	水中ポンプ		2(1)	8	0.13	50	0.75	ポンプ室排水用	
膜ろ過棟		鉄筋コンクリート造 平屋建 569.57 m²							
浄水棟		鉄筋コンクリート造 平屋建 162.34 m²							
自家発電機		屋内キュービクル型、低騒音形(85db) 350kVA×60HZ×220V 1 基							

(7) 田井浄水場 位置 姫路市田井台1番地の7
 標高 +25.6m
 浄水能力 7,000 m³/日

取水設備	浅井戸	鉄筋コンクリート造 φ 3.0m×H6.1m 1井 鉄筋コンクリート造 φ 3.0m×H8.0m 1井																	
	取水ポンプ設備	水中ポンプ(80BMS) φ 80×1.5m³/分×13.0m×5.5kW 水中ポンプ φ 80×1.6m³/分×7.0m×5.5kW					3台 2台												
	取水ポンプ室	コンクリートブロック造 陸屋根平屋建 延床面積 22.53m² コンクリートブロック造 陸屋根平屋建 延床面積 17.63m²					1棟 1棟												
薬品注入設備	次亜塩素酸ソーダ注入設備	貯留槽 容量 0.5 m³ 塩化ビニール製 2槽 注入機																	
		型 式	台数	吐出量 cc/分	出力 w														
		ブランジャポンプ	2	55	15														
送水設備	浄水槽	鉄筋コンクリート造 巾 25m 長さ 8m 深さ 6.5m 1池																	
	送水ポンプ設備	<table><tr><td>型 式</td><td>台数</td><td>揚程 m</td><td>吐出量 m³/分</td><td>出力 kw</td><td>吸込径 mm</td></tr><tr><td>多段渦巻ポンプ 150MS2M</td><td>3</td><td>56.0</td><td>2.43</td><td>37.0</td><td>150</td></tr></table>						型 式	台数	揚程 m	吐出量 m³/分	出力 kw	吸込径 mm	多段渦巻ポンプ 150MS2M	3	56.0	2.43	37.0	150
	型 式	台数	揚程 m	吐出量 m³/分	出力 kw	吸込径 mm													
	多段渦巻ポンプ 150MS2M	3	56.0	2.43	37.0	150													
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 192.00 m²																	
流量計室	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 24.93 m²																		
浄水設備	紫外線処理装置	堅型低圧式紫外線ランプ(内照式) 2台 能力 : 90 m³/h/台																	
	機械室	鉄骨平屋建 43.20 m²																	
発電設備	発電機	原動機 ディーゼルエンジン 278kw 1,800rpm A重油 1基 発電機 3相 210V、180kw、225KVA																	
	発電機室	鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 延床面積 40.00m2 1棟																	
	重油タンク	SUS鋼板角型 容量 1,900ℓ 1基																	

(8) 林田浄水場 位置 姫路市林田町六九谷 1027 番の2
 標高 +50.7m
 浄水能力 1,340 m³/日 (予備)

取水設備	取水井	(予備施設) (第1水源)鉄筋コンクリート造 φ3.0m×H6.0m 1井 (予備施設) (第2水源)鉄筋コンクリート造 φ3.0m×H6.5m 1井											
	取水ポンプ設備	(予備施設) (第1水源)水中ポンプ(BMSP) φ80×0.56m³/分×H10.5m×2.2kW 2台 (予備施設) (第2水源)水中ポンプ(BMSP) φ80×0.70m³/分×H20.0m×5.5kW 2台											
	ポンプ室	(予備施設) (第1水源)コンクリートブロック造 陸屋根平屋建 延床面積 22.74m² 1棟 (予備施設) (第2水源)コンクリートブロック造 陸屋根平屋建 延床面積 6.78m² 1棟											
薬品注入設備	次亜塩素酸ソーダ注入設備	(予備施設) 貯留槽 V=1.0m³ 1槽 塩化ビニール製 注入機 <table><tr><td>型 式</td><td>台数</td><td>吐出量 cc/分</td><td>出力 w</td></tr><tr><td>液中バルプレスポンプ°</td><td>1</td><td>25</td><td>2.5</td></tr></table>				型 式	台数	吐出量 cc/分	出力 w	液中バルプレスポンプ°	1	25	2.5
	型 式	台数	吐出量 cc/分	出力 w									
液中バルプレスポンプ°	1	25	2.5										
	苛性ソーダ注入設備	(予備施設) 貯留槽 V=3.0m³ 1槽 ポリエチレン製 溶解槽 V=16.0m³ 1槽 (鋼板製攪拌機移送ポンプ付) 注入機(ダイヤフラム式ポンプ) 500cc/分×50w 1台											
ろ過設備	浄水池	鉄筋コンクリート造 巾24m 長さ10.0m 深さ(有効)3.5m 1池											
	自動洗浄ろ過器	(予備施設) 鋼板製円筒堅型 φ3.05m×H4.52m 2基											
排水設備	汚水ピット	(予備施設) 鉄筋コンクリート造 W2.1m×L3.7m×H2.1m 1池											
	排水ポンプ設備	(予備施設) 水中ポンプ φ50×0.20m³/分×H4.4m×0.4kW 1台											
送水設備	送水ポンプ設備	多段渦巻きポンプ φ125×2.0m³/分×H74.0m×45kW 2台 多段渦巻きポンプ φ100×1.2m³/分×H48.0m×19kW 3台											
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 延床面積 251.32m² 1棟											
発電設備	発電機	200KVA 220V 3φ 3W 60HZ 1基 ディーゼルエンジン 軽油使用											

夢前町

(1) 文殿浄水場 位置 姫路市夢前町蒔野2135番地

標高 +171.9m

浄水能力 表流水 2,400m³/日

取水設備	取水堰		鉄筋コンクリート造 0.7m×0.9m×1.0m×11.0m																								
	着水井		鉄筋コンクリート造 2.0m×2.5m×2.6m 1池																								
	沈砂池		鉄筋コンクリート造 1.5m×7.9m×4.5m 1池																								
	取水ポンプ		<table><tr><td>型 式</td><td>台数</td><td>揚程 m</td><td>吐出量 m³/分</td><td>吸込径 mm</td><td>出力 kw</td></tr><tr><td>水中渦巻ポンプ</td><td>2(1)</td><td>17.0</td><td>1.65</td><td>125</td><td>11.0</td></tr></table>					型 式	台数	揚程 m	吐出量 m³/分	吸込径 mm	出力 kw	水中渦巻ポンプ	2(1)	17.0	1.65	125	11.0								
			型 式	台数	揚程 m	吐出量 m³/分	吸込径 mm	出力 kw																			
水中渦巻ポンプ	2(1)	17.0	1.65	125	11.0																						
導水管		ダクタイル鋳鉄管 口径 200mm 長さ 27.0m																									
沈でん設備	急速攪拌池 (急速下方式)		鉄筋コンクリート造 0.6m×2.0m×0.7m 1池																								
	薬品混和池 (上下迂流式)		鉄筋コンクリート造 0.5m×50.0m×2.0m 1池																								
	薬品沈でん池 (横流式)		鉄筋コンクリート造 4.0m×28.4m×2.9m 2池																								
浄水設備	薬品注入設備	次亜塩素酸 ソーダ注入 設備	貯留槽 容量 2m³ ポリエチレン製 1槽 注入ポンプ 液中ピストンポンプ・液中バルブレスポンプ																								
			<table><tr><td>系 統</td><td>能力 ℓ/分</td><td>台数</td><td>出力 kw</td><td>注 入 点</td></tr><tr><td>前処理</td><td>0.070</td><td>1</td><td>0.025</td><td>急速攪拌池</td></tr><tr><td>中処理</td><td>0.112</td><td>1</td><td>0.040</td><td>急速ろ過機</td></tr><tr><td>後処理</td><td>0.038</td><td>1</td><td>0.025</td><td>浄水池</td></tr></table>					系 統	能力 ℓ/分	台数	出力 kw	注 入 点	前処理	0.070	1	0.025	急速攪拌池	中処理	0.112	1	0.040	急速ろ過機	後処理	0.038	1	0.025	浄水池
			系 統	能力 ℓ/分	台数	出力 kw	注 入 点																				
			前処理	0.070	1	0.025	急速攪拌池																				
			中処理	0.112	1	0.040	急速ろ過機																				
	後処理	0.038	1	0.025	浄水池																						
	薬品注入設備	PAC注入設備	貯留槽 容量 1.0m³ SS製 2槽 注入ポンプ																								
<table><tr><td>型 式</td><td>能力 ℓ/分</td><td>台数</td><td>出力 kw</td><td>備 考</td></tr><tr><td>定量ダイヤフラム</td><td>1.200</td><td>2</td><td>0.4</td><td>濁度計設定値による</td></tr></table>					型 式	能力 ℓ/分	台数	出力 kw	備 考	定量ダイヤフラム	1.200	2	0.4	濁度計設定値による													
型 式			能力 ℓ/分	台数	出力 kw	備 考																					
定量ダイヤフラム		1.200	2	0.4	濁度計設定値による																						
苛性ソーダ注入設備	貯留槽 容量 0.5m³ SS製 1槽 注入ポンプ																										
	<table><tr><td>型 式</td><td>能力 ℓ/分</td><td>台数</td><td>出力 kw</td><td>備 考</td></tr><tr><td>定量パルスポンプ</td><td>0.030</td><td>1</td><td>0.4</td><td>バック注入ポンプに連動</td></tr></table>					型 式	能力 ℓ/分	台数	出力 kw	備 考	定量パルスポンプ	0.030	1	0.4	バック注入ポンプに連動												
型 式	能力 ℓ/分	台数	出力 kw	備 考																							
定量パルスポンプ	0.030	1	0.4	バック注入ポンプに連動																							
粉末活性炭注入設備	貯留槽 容量 2m³ SUS製 1槽																										
	<table><tr><td>形 式</td><td>能力 kg/時</td><td>台数</td><td></td><td>備 考</td></tr><tr><td>ホッパー型自動供給装置</td><td>2～10</td><td>1</td><td></td><td>インバータ回転制御</td></tr></table>					形 式	能力 kg/時	台数		備 考	ホッパー型自動供給装置	2～10	1		インバータ回転制御												
	形 式	能力 kg/時	台数		備 考																						
ホッパー型自動供給装置	2～10	1		インバータ回転制御																							

浄水設備	ろ過設備	急速ろ過機	SS製 バルブレスフィルター13型 2基						
			ろ過速度		最大 101.5m³/時間				
			洗浄方式		自動サイフォン方式				
			集水方式		プレート型スレーナー方式				
浄水設備	ろ過設備	粒状活性炭ろ過機	SS製 バルブレスフィルター13型 1基						
			ろ過速度		最大 6.75m³/時間				
			洗浄方式		自動サイフォン方式				
			集水方式		プレート型スレーナー方式				
浄水設備	ろ過設備		活性炭ろ過ポンプ						
			型 式	台数	揚程 m	吐出量 m³/分	出力 kw	備考	
			水中渦巻ポンプ	1	20.0	1.63	11		
送水設備	送水設備	浄水池 (活性炭処理用原水槽)	鉄筋コンクリート造 50m³ 3.0m×7.0m×2.4m 1池						
送水設備	送水設備	浄水池	鉄筋コンクリート造 50m³ 3.0m×7.0m×2.4m 1池						
送水設備	送水設備	送水ポンプ設備	型 式		台数	揚程 m	吐出量 m³/分	出力 kw	吸込径 mm
			標準渦巻ポンプ		2(1)	31～42	1.12～ 2.24	18.5	125
管 理 室			鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 64m²						
排水処理設備	脱水設備	排水池兼天日乾燥床	鉄筋コンクリート造 15.0m×10.0m×1.4m 2池						
発電設備			発 電 機		発電機110KVA 3相200V 1基 ディーゼルエンジン 軽油使用				

(2) 塚本浄水場 位置 姫路市夢前町塚本74番地2
 標高 +65.1m
 浄水能力 1,000m³/日

取水設備	取水井浅井戸		鉄筋コンクリート造　φ 4.0m×6.0m					
	取水ポンプ		型　式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出力 kw
			水中渦巻ポンプ	2(1)	40.0	1.40	100	15.0
	発　電　機		エンジン発電機(ディーゼル)　3相　220V　60KVA					
導　水　管		鋼管　　　　　口径　100mm　長さ　135.0m						
浄水設備	薬品注入設備	次亜塩素酸ソーダ注入設備	貯留槽　容量　3m ³ ポリエチレン製　1槽 小出し槽　容量　0.05m ³ PVC製　1槽 注入ポンプ　　　　　バルブレス液中ポンプ					
			系　　統	能力 ℓ/分	台数	出力 kw	注入点	
			後処理	0.025	2	0.025	浄水池	
	ろ過設備	膜ろ過装置	原水槽	ステンレス鋼板製　2.0m×2.0m×2.5m　1池				
			UF膜　モジュール本数　5本×2系列＝10本					
			ろ過速度		最大　31.3m ³ /時間			
			洗浄方式		逆圧水洗浄方式			
			膜ろ過ポンプ					
			型　　式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw	
			立形渦巻ポンプ	2	5.0	0.80	2.2	
			逆洗ポンプ					
			型　　式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw	
			渦巻ポンプ	2(1)	20.0	0.87	5.5	
			給水ユニット					
			型　　式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw	
			自動給水ユニット	1	0.3	0.09	0.75	
			送水設備	浄　水　池		ステンレス鋼板製　7.0m×8.0m×4.0m　1池		
送水ポンプ設備		型　　式		台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw	吸込径 mm
		多段渦巻ポンプ		2	60.0	0.90	18.5	100
排水処理設備	排水設備	排水槽	鉄筋コンクリート造　1.0m×2.8m×H1.4m　1槽					
		チオ硫酸注入設備	チオ硫酸ナトリウム貯留槽　50ℓ　PVC製 注入ポンプ					
			型　　式	台数	吐出量 ℓ/分	出力 kw		
			電磁定量ポンプ	2(1)	0.030	0.015		
管　理　室			鉄筋コンクリート造　大屋根平屋建　157m ²					
発電設備	発　電　機		エンジン発電機(ディーゼル)　3相　200V　90KVA					

(3) 木戸浄水場 位置 姫路市夢前町新庄1405番地
 標高 +120.0m
 浄水能力 820m³/日

取水設備	取水井(浅井戸)		鉄筋コンクリート造 φ 3.0m×5.0m 1井						
	取水ポンプ		型 式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出力 kw	
			水中渦巻ポンプ	2(1)	31.0	2.95	100	15.0	
	発 電 機		エンジン発電機(ディーゼル) 3相 200V 45KVA						
沈でん設備	鋼板製高速凝集沈でん槽		型式 鋼板製堅型 1基 3.0m×7.0m 攪拌装置 傾斜管沈降装置 排泥装置						
			導 水 管		ダクタイル鋳鉄管 口径 200mm 長さ 130.0m 鋼管 口径 200mm 長さ 60.0m ビニール管 口径 200mm 長さ 635.0m				
浄水設備	薬品注入設備	次亜塩素酸ソーダ注入設備	貯留槽 容量 2m ³ ポリエチレン製 1槽 注入ポンプ 定量パルス式ポンプ						
			系 統	能力 ℓ/分	台数	出力 kw	注入点		
			後処理	0.05	2	0.025	配水管		
	薬品注入設備	PAC注入設備	貯留槽 容量 3m ³ ポリエチレン製 1槽 注入ポンプ						
			型 式	能力 ℓ/分	台数	出力 kw	備 考		
			定量パルスポンプ	0.030	1	0.4	濁度計設定値による		
	薬品注入設備	苛性ソーダ注入設備	貯留槽 容量 3m ³ ポリエチレン製 1槽 注入ポンプ						
			型 式	能力 ℓ/分	台数	出力 kw	備 考		
			定量パルスポンプ	0.030	1	0.4	パック注入ポンプに連動		
	ろ過設備	薬品注入室	鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 15m ²						
急速ろ過機			SS製 バルブレスフィルター10型 1基 						

(4) 岡浄水場 位置 姫路市夢前町前之庄1159番地1
 標高 +85.0m
 浄水能力 1,350m³/日

取水設備	取水井(浅井戸)		鉄筋コンクリート造 φ 3.0m×5.0m					
	取水ポンプ		型 式	台数	揚程 m	吐出量 m³/分	吸込径 mm	出力 kw
			水中渦巻ポンプ	2(1)	30.0	0.80	100	7.5
	発 電 機		エンジン発電機(ディーゼル) 3相 200V 25KVA					
導 水 管		鋼管 口径 150mm 長さ 58.0m						
浄水設備	薬品注入設備	次亜塩素酸ソーダ注入設備	貯留槽 容量 2m³ ポリエチレン製 1槽 小出し槽 容量 0.3m³ PVC製 1槽 注入ポンプ バルブレス液中ポンプ					
			系 統	能力 ℓ/分	台数	出力 kw	注入点	
			後処理	0.008	2	0.025	浄水池	
	ろ過設備	原水槽	鉄筋コンクリート造 1.0m×1.35m×2.4m 1池					
		膜ろ過装置	UF膜 モジュール本数 5本×2系列=10本					
			ろ過速度	最大 23.8m³/時間				
			洗浄方式	逆圧水洗浄方式				
		膜ろ過ポンプ						
		型 式	台数	揚程 m	吐出量 m³/分	出力 kw		
		立形渦巻ポンプ	2	25.0	0.33	3.7		
		逆洗ポンプ						
		型 式	台数	揚程 m	吐出量 m³/分	出力 kw		
		渦巻ポンプ	2(1)	30.0	1.00	7.5		
		給水ユニット						
		型 式	台数	揚程 m	吐出量 m³/分	出力 kw		
		自動給水ユニット	1	15.0	0.04	0.75		
		送水設備	浄 水 池		鉄筋コンクリート造 8.1m×5.0m×3.0m 2池			
送水ポンプ設備			型 式	台数	揚程 m	吐出量 m³/分	出力 kw	吸込径 mm
			多段渦巻ポンプ	2	65.0	0.80	15.0	80
排水処理設備	排水	排水槽	鉄筋コンクリート造 1.0m×2.8m×1.4m 1池 床排水ポンプ					
			型 式	台数	揚程 m	吐出量 m³/分	出力 kw	
			水中汚水ポンプ	1	7.0	0.10	0.4	
	設備	チオ硫酸注入設備	チオ硫酸ナトリウム貯留槽 50ℓ PVC製 1槽 注入ポンプ					
			型 式	台数	吐出量 ℓ/分	出力 kw		
ソレノイドポンプ			2(1)	0.001	0.035			
管 理 室			鉄筋コンクリート造 大屋根平屋建 141m²					
発電設備	発 電 機		エンジン発電機(ディーゼル) 3相 200V 75KVA					

(5) 置本浄水場 位置 姫路市夢前町置本317番地
 標高 +50.2m
 浄水能力 2,000m³/日

取水設備	取水井浅井戸		鉄筋コンクリート造 φ 2.5m×7.4m					
	取水ポンプ		型 式	台数	揚程 m	吐出量 m³/分	吸込径 mm	出力 kw
			水中渦巻ポンプ	2(1)	20.0	1.39	100	7.5
	取水ポンプ室		鉄筋コンクリート造 陸屋根平屋建 14m²					
導 水 管			ダクタイル鋳鉄管 口径 200mm 長さ 420.0m					
浄水設備	薬品注入設備	次亜塩素酸ソーダ注入設備	貯留槽 容量 2m³ ポリエチレン製 1槽 注入ポンプ					

夢前町(北部)

(1) 立船野浄水場 位置 姫路市夢前町山之内甲482番地5
 標高 +173.40m

浄水能力 144m³/日

取水設備	取 水 堰		鉄筋コンクリート造 1.0m×12.0m×1.3m				
	取 水 枿		鉄筋コンクリート造 1.0m×1.0m×0.95m				
	導 水 管		鋳鉄管 口径 75mm 長さ 67.5m ビニール管 口径 50mm 長さ 180.0m				
浄水設備	薬品注入設備	次亜塩素酸ソーダ注入設備	貯留槽 容量 0.1m ³ ポリエチレン製 1槽 注入ポンプ 液中式プランジャーポンプ				
			系 統	能力 ml/分	台数	出力 kw	注入点
			後処理	12	2(1)	0.06	浄水池
	ろ過設備	原 水 槽	RC製角型密閉槽 2. 5m ³ 1.0m×1.6m×1.75m				
		中 間 槽	ポリエチレン製丸型密閉槽 0. 85m ³ φ 1.04m×1.32m				
		膜ろ過装置	MF膜 モジュール本数 4本×2系列				
			ろ過速度	最大 5.0m ³ /時間			
			洗浄方式	逆圧水洗浄方式			
			膜ろ過(兼洗浄)ポンプ				
			型 式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw
			渦巻ポンプ	3(2)	20.0	0.076	1.5
			空気圧縮機				
			型 式	台数	吐出量 ℓ/分	最高圧力 MPA	出力 kw
			圧力開閉器式	2(1)	75.0	0.83	0.75
発 電 機	エンジン発電機(ディーゼル) 3相 200V 20KVA						
膜ろ過室	鉄筋コンクリート造 大屋根平屋建 54m ²						
浄水池 (配水池兼用)	鉄筋コンクリート造 4.0m×5.0m×3.0m 2池						

(2) 我孫子浄水場 位置 姫路市夢前町山之内乙532番地2
 標高 +208.3m
 浄水能力 120m³/日

取水設備	取 水 堰		鉄筋コンクリート造 1.0m×12.0m×1.3m														
	取 水 柵		鉄筋コンクリート造 1.0m×1.0m×0.95m														
	導 水 管		鋼管 口径 75mm 長さ 15.0m ビニール管 口径 75mm 長さ 135.0m														
浄水設備	薬品注入設備	次亜塩素酸 ソーダ注入設備	貯留タンク 容量 50ℓ PVC製 注入ポンプ 定量パルス式ポンプ														
			<table><tr><td>系 統</td><td>能力 mℓ/分</td><td>台数</td><td>出力 kw</td><td>注入点</td></tr><tr><td>後処理</td><td>20</td><td>1</td><td>0.035</td><td>配水池</td></tr></table>					系 統	能力 mℓ/分	台数	出力 kw	注入点	後処理	20	1	0.035	配水池
	系 統	能力 mℓ/分	台数	出力 kw	注入点												
	後処理	20	1	0.035	配水池												
	滅 菌 室		コンクリートブロック造 1.4m×2.0m×2.0m														
ろ過設備	ろ 過 設 備	緩 速 ろ 過	鉄筋コンクリート造 3.9m×2.5m×1.8m 2池														
			<table><tr><td>ろ過速度</td><td colspan="4">最大 5m³/時間</td></tr><tr><td>洗浄方式</td><td colspan="4">ろ過砂掻き取り方式</td></tr></table>					ろ過速度	最大 5m³/時間				洗浄方式	ろ過砂掻き取り方式			
			ろ過速度	最大 5m³/時間													
洗浄方式	ろ過砂掻き取り方式																
浄 水 池 (配水池兼用)		鉄筋コンクリート造 3.7m×3.7m×2.2m 1池															

(3) 佐中浄水場 位置 姫路市夢前町山之内丙280番1

標高 +198.7m

浄水能力 138m³/日

取水設備	取水堰		鉄筋コンクリート造 1.0m×8.8m×2.0m				
	取水枿		鉄筋コンクリート造 1.0m×1.0m×2.0m				
	導水管		鋼管	口径	75mm	長さ	20.0m
			ビニール管	口径	75mm	長さ	136.0m
			ビニール管	口径	100mm	長さ	424.0m
铸铁管			口径	100mm	長さ	321.1m	
SUS管		口径	100mm	長さ	48.6m		
沈砂池		鉄筋コンクリート造 4.0m×4.0m×2.2m 1池					
浄水設備	薬品注入設備	次亜塩素酸ソーダ注入設備	貯留槽 容量 50ℓ PVC製 1槽 注入ポンプ				
			型 式	能力 mℓ/分	台数	出力 kw	用 途
			液中バルブレスポンプ	6	2(1)	0.03	消毒用
			電磁定量ポンプ	30	2(1)	0.015	膜逆洗用
	ろ過設備	原水槽	ポリエチレン製円筒型密閉槽 1.0m ³ φ1.06m×1.25m				
			膜ろ過装置	MF膜 モジュール本数 1本×2系列			
		ろ過流束		最大 3.07m ³ /m ² /日			
		洗浄方式	逆圧水洗浄及びエアスクラビング				
		膜ろ過ポンプ					
		型 式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw	
		立型多段渦巻ポンプ	2(1)	30.0	0.060	0.75	
		膜逆洗ポンプ					
型 式		台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw		
立型多段渦巻ポンプ		2(1)	30.0	0.050	0.75		
空気圧縮機							
型 式	台数	吐出量 ℓ/分	最高圧力 MPa	出力 kw			
圧力開閉器式	2(1)	75.0	0.93	0.75			
排水処理設備	排水設備	排水槽	鉄筋コンクリート造 0.6m×1.9m×0.5m 1池				
		チオ硫酸注入設備	チオ硫酸ナトリウム貯留槽 50ℓ PE製 1槽 注入ポンプ				
			型 式	台数	吐出量 ℓ/分	出力 kw	
			電磁定量ポンプ	2(1)	0.030	0.015	
発電機		エンジン発電機(ディーゼル) 3相 200V 25KVA					
膜ろ過室		鉄筋コンクリート造 大屋根平屋建 53m ²					
配水池		ステンレス鋼板製 W2.0m×L5.0m×H3.0m(有効) 2池 60m ³					

(4) 熊部浄水場 位置 姫路市夢前町山之内丁305番地10
 標高 +277.5m
 浄水能力 29m³/日

取水設備	取 水 堰		鉄筋コンクリート造 1.0m×9.5m×2.0m				
	取 水 桝		鉄筋コンクリート造 0.7m×0.7m×0.8m				
	導 水 管		铸铁管 口径 75mm 長さ 56.0m				
浄水設備	薬品注入設備	次亜塩素酸ソーダ注入設備	貯留タンク 容量 50ℓ PVC製 注入ポンプ 定量パルス式ポンプ				
			系 統	能力 mℓ/分	台数	出力 kw	注入点
			後処理	8	1	0.015	配水池
	滅 菌 室		簡易型プレハブ				
	ろ過設備	緩 速 ろ 過	沈でん槽 塩化ビニール製 m³ 1槽 TO式上向性緩速ろ過機 φ1.5m×2.0m				
ろ過速度			最大 1.46m³/時間				
洗浄方式			手動逆洗方式				
浄 水 池 (配水池兼用)		鉄筋コンクリート造 3.7m×3.7m×1.6m 1池					

(5) 坂根浄水場 位置 姫路市夢前町山之内戊512番地4
 標高 +299.0m
 浄水能力 18m³/日

取水設備	取 水 堰		鉄筋コンクリート造 1.0m×6.0m×1.1m													
	取 水 柵		鉄筋コンクリート造 0.7m×0.7m×0.8m													
	導 水 管		ダクタイル鋳鉄管 口径 75mm 長さ 24.0m ビニール管 口径 75mm 長さ 158.0m													
浄水設備	薬品注入設備	次亜塩素酸ソーダ注入設備	貯留タンク 容量 500 PVC製 注入ポンプ 定量パルス式ポンプ													
			<table><tr><td>系 統</td><td>能力 mℓ/分</td><td>台数</td><td>出力 kw</td><td>注入点</td></tr><tr><td>後処理</td><td>8</td><td>1</td><td>0.015</td><td>配水池</td></tr></table>					系 統	能力 mℓ/分	台数	出力 kw	注入点	後処理	8	1	0.015
	系 統	能力 mℓ/分	台数	出力 kw	注入点											
	後処理	8	1	0.015	配水池											
	滅 菌 室		簡易型プレハブ													
ろ過設備	緩 速 ろ 過	沈でん槽 塩化ビニール製 m ³ 1槽 TO式上向性緩速ろ過機 φ1.5m×2.2m														
		<table><tr><td>ろ過速度</td><td colspan="4">最大 0.7m³/時間</td></tr><tr><td>洗浄方式</td><td colspan="4">手動逆洗方式</td></tr></table>					ろ過速度	最大 0.7m ³ /時間				洗浄方式	手動逆洗方式			
		ろ過速度	最大 0.7m ³ /時間													
洗浄方式	手動逆洗方式															
浄 水 池 (配水池兼用)		鉄筋コンクリート造 3.3m×3.3m×1.6m 1池														

(6) 馬寺浄水場 位置 姫路市夢前町山之内己770番地9
 標高 +251.2m
 浄水能力 72m³/日

取水設備	取 水 堰		鉄筋コンクリート造 1.0m×12.0m×1.3m				
	取 水 桝		鉄筋コンクリート造 1.0m×1.0m×0.95m				
	導 水 管		ビニール管 口径 50mm 長さ 37.0m				
浄水ろ過設備	薬品注入設備	次亜塩素酸ソーダ注入設備	貯留槽 容量 0.05m ³ ポリエチレン製 1槽 注入ポンプ 液中式プランジャーポンプ				
			系 統	能力 mℓ/分	台数	出力 kw	注入点
			後処理	6	2(1)	0.030	浄水池
	ろ過設備	原 水 槽	RC製角型密閉槽 0.75m ³ 1.0m×1.5m×1.25m				
		中 間 槽	ポリエチレン製丸型密閉槽 0.85m ³ φ1.04m×1.32m				
		膜ろ過装置	MF膜 モジュール本数 2本×2系列				
			ろ過速度		最大 1.75m ³ /時間		
			洗浄方式		逆圧水洗浄方式		
			膜ろ過(兼洗浄)ポンプ				
			型 式	台数	揚程 m	吐出量 m ³ /分	出力 kw
			渦巻ポンプ	2	20.0	0.031	0.75
			空気圧縮機				
			型 式	台数	吐出量 ℓ/分	最高圧力 MPA	出力 kw
			圧力開閉器式	2(1)	75.0	0.83	0.75
			発 電 機	エンジン発電機(ディーゼル) 3相 200V 20KVA			
		膜ろ過室	鉄筋コンクリート造 大屋根平屋建 30m ²				
		浄水池 (配水池兼用)	鉄筋コンクリート造 5.0m×5.0m×2.0m 1池				

(7) 小畑浄水場 位置 姫路市夢前町山之内庚284番地
 標高 +274.0m
 浄水能力 53m³/日

取水設備	取 水 堰		鉄筋コンクリート造 1.0m×6.5m×2.0m				
	取 水 柵		鉄筋コンクリート造 0.8m×0.8m×0.85m				
	導 水 管		鋼管 口径 75mm 長さ 25.0m ビニール管 口径 75mm 長さ 72.0m				
浄水設備	薬品注入設備	次亜塩素酸ソーダ注入設備	貯留タンク 容量 50ℓ PVC製 注入ポンプ 定量パルス式ポンプ				
			系 統	能力 mℓ/分	台数	出力 kw	注入点
	後処理	25	1	0.010	配水池		
	滅 菌 室	簡易型プレハブ					
	ろ過設備	緩 速 ろ 過	沈でん槽 塩化ビニール製 m³ 1槽 TO式上向性緩速ろ過機 φ 2.0m×2.4m				
ろ過速度			最大 2.5m³/時間				
洗浄方式			手動逆洗方式				
	浄 水 池 (配水池兼用)		鉄筋コンクリート造 4.0m×4.0m×2.2m 1池				

香寺町

(1) 香寺浄水場 位置 姫路市香寺町犬飼 1027 番地

標高 +42.20m

浄水能力 4,500 m³/日

取水設備			香寺第3水源地 香寺第4水源地																																								
浄水設備	ろ過設備	原水槽	ステンレス鋼板製 W3.0m×L3.5m×H2.5m(有効) 2 池 52.5 m ³																																								
		回収系原水槽	ステンレス鋼板製 W1.5m×L2.5m×H2.5m(有効) 2 池 18.8 m ³																																								
		膜ろ過設備	型 式:内圧式 UF 膜 水处理系 4 系列+回収系 2 系列 能 力:4,500 m ³ /日 水处理系膜ろ過装置:4 系列(1 系列予備) 全量ろ過/クロスフローろ過切替式 膜モジュール:酢酸セルロース製中空糸限外ろ過(UF)膜 50 m ² /本×9 本/系列、 流束 2.5 m ³ /m ² /日 循環ポンプ :φ 65×0.63 m ³ /分×20m×3.7kW×1 台/系列 付属設備 :圧力計 3 台/系列、電磁流量計 1 台/系列、濁度計 1 台/系列 回収系膜ろ過装置:2 系列(1 系列予備) クロスフローろ過 膜モジュール:酢酸セルロース製中空糸限外ろ過(UF)膜 50 m ² /本×3 本/系列、 流束 1.5 m ³ /m ² /日 循環ポンプ :φ 40×0.21 m ³ /分×20m×1.5kW×1 台/系列 付属設備 :圧力計 3 台/系列、電磁流量計 1 台/系列、濁度計 1 台/系列 オートストレーナ(自動洗浄式) 140 m ³ /h×目開き 200 μ m×0.2kW 2 台(内1台予備)																																								
	ポンプ設備	<table><tr><td>型 式</td><td>台 数 台</td><td>揚 程 m</td><td>吐出量 m³/分</td><td>吸込径 mm</td><td>出 力 kW</td><td>用 途</td></tr><tr><td>渦巻ポンプ</td><td>2(1)</td><td>34.0</td><td>2.34</td><td>100/80</td><td>22.0</td><td>原水用</td></tr><tr><td>渦巻ポンプ</td><td>2(1)</td><td>30.0</td><td>0.16</td><td>40/32</td><td>3.7</td><td>回収系原水用</td></tr><tr><td>渦巻ポンプ</td><td>2(1)</td><td>34.0</td><td>2.34</td><td>100/80</td><td>22.0</td><td>逆洗用</td></tr><tr><td>水中ポンプ</td><td>2(1)</td><td>8.0</td><td>0.05</td><td>50</td><td>0.4</td><td>排水返送用</td></tr></table>							型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出 力 kW	用 途	渦巻ポンプ	2(1)	34.0	2.34	100/80	22.0	原水用	渦巻ポンプ	2(1)	30.0	0.16	40/32	3.7	回収系原水用	渦巻ポンプ	2(1)	34.0	2.34	100/80	22.0	逆洗用	水中ポンプ	2(1)	8.0	0.05	50	0.4	排水返送用
	型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出 力 kW	用 途																																				
渦巻ポンプ	2(1)	34.0	2.34	100/80	22.0	原水用																																					
渦巻ポンプ	2(1)	30.0	0.16	40/32	3.7	回収系原水用																																					
渦巻ポンプ	2(1)	34.0	2.34	100/80	22.0	逆洗用																																					
水中ポンプ	2(1)	8.0	0.05	50	0.4	排水返送用																																					
薬品注入設備	次亜塩素酸 ソーダ注入設備	貯槽 容量 1.5 m ³ ポリエチレン製 1 槽 小出槽 容量 0.2 m ³ PVC 製 2 槽 注入機 <table><tr><td>型 式</td><td>台 数 台</td><td>吐出量 cc/分</td><td>圧 力 Mpa</td><td>出 力 w</td><td>用 途</td></tr><tr><td>液中ポンプ</td><td>2(1)</td><td>256</td><td>0.5</td><td>50</td><td>逆洗用</td></tr><tr><td>液中ポンプ</td><td>2(1)</td><td>141</td><td>0.6</td><td>25</td><td>消毒用</td></tr></table>							型 式	台 数 台	吐出量 cc/分	圧 力 Mpa	出 力 w	用 途	液中ポンプ	2(1)	256	0.5	50	逆洗用	液中ポンプ	2(1)	141	0.6	25	消毒用																	
型 式	台 数 台	吐出量 cc/分	圧 力 Mpa	出 力 w	用 途																																						
液中ポンプ	2(1)	256	0.5	50	逆洗用																																						
液中ポンプ	2(1)	141	0.6	25	消毒用																																						
浄水池		ステンレス鋼板製 W7.0m×L7.0m×H3.0m(有効) 2 池 294.0 m ³																																									
送水設備	送水ポンプ	香寺第2 配水池系	<table><tr><td>型 式</td><td>台 数 台</td><td>揚 程 m</td><td>吐出量 m³/分</td><td>吸込径 mm</td><td>出 力 kW</td></tr><tr><td>渦巻ポンプ</td><td>3(1)</td><td>80.0</td><td>2.28</td><td>150</td><td>55.0</td></tr></table>					型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出 力 kW	渦巻ポンプ	3(1)	80.0	2.28	150	55.0																								
型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出 力 kW																																						
渦巻ポンプ	3(1)	80.0	2.28	150	55.0																																						

			送水ポンプ		県水 受水池系		<table><tr><td>型 式</td><td>台 数 台</td><td>揚 程 m</td><td>吐出量 m³/分</td><td>吸込径 mm</td><td>出 力 kW</td></tr><tr><td>渦巻ポンプ</td><td>3(1)</td><td>75.0</td><td>0.7</td><td>80</td><td>15.0</td></tr></table>						型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出 力 kW	渦巻ポンプ	3(1)	75.0	0.7	80	15.0							
型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出 力 kW																										
渦巻ポンプ	3(1)	75.0	0.7	80	15.0																										
排水 処理 設備	排水 設備	排水槽		ステンレス鋼板製 W1.5m×L3.0m×H2.6m(有効) 2 池 23.4 m ³																											
		排水処理用 活性炭吸着槽		ステンレス製 φ350×H3.26m×2 槽(1 槽予備) 処理量 22.6 m ³																											
		ポンプ設備		<table><tr><td>型 式</td><td>台 数 台</td><td>揚 程 m</td><td>吐出量 m³/分</td><td>吸込径 mm</td><td>出 力 kW</td><td>用 途</td></tr><tr><td>渦巻ポンプ</td><td>2(1)</td><td>13.0</td><td>0.053</td><td>25</td><td>0.4</td><td>排水供給用</td></tr><tr><td>水中ポンプ</td><td>2(1)</td><td>8.0</td><td>0.05</td><td>50</td><td>0.4</td><td>床排水用</td></tr></table>							型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出 力 kW	用 途	渦巻ポンプ	2(1)	13.0	0.053	25	0.4	排水供給用	水中ポンプ	2(1)	8.0	0.05	50	0.4	床排水用
		型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出 力 kW	用 途																							
		渦巻ポンプ	2(1)	13.0	0.053	25	0.4	排水供給用																							
水中ポンプ	2(1)	8.0	0.05	50	0.4	床排水用																									
活性炭洗浄設備		<table><tr><td>型 式</td><td>台 数 台</td><td>吐出量 m³/分</td><td>圧 力 Mpa</td><td>吸込径 mm</td><td>出 力 kW</td></tr><tr><td>活性炭洗浄ブロア</td><td>2(1)</td><td>0.08</td><td>0.045</td><td>20</td><td>0.75</td></tr></table>							型 式	台 数 台	吐出量 m ³ /分	圧 力 Mpa	吸込径 mm	出 力 kW	活性炭洗浄ブロア	2(1)	0.08	0.045	20	0.75											
型 式	台 数 台	吐出量 m ³ /分	圧 力 Mpa	吸込径 mm	出 力 kW																										
活性炭洗浄ブロア	2(1)	0.08	0.045	20	0.75																										
膜ろ過棟		鉄筋コンクリート造 平屋建 611.45 m ²																													
自家発電機		屋内キュービクル式長時間型、260KVA×60Hz×220V																													

(2) 香寺第1水源地 位置 姫路市香寺町中仁野 679-7

標高 +53.0m

能力 260 m³/日 (予備)

取水設備	取水井浅井戸	鉄筋コンクリート造 ϕ 4.00m×H7.70m 1井
	取水ポンプ	ϕ 65×0.56 m ³ /分×H31.0m×5.5kW 2台
	取水ポンプ室	鉄筋コンクリート造 平屋建 5.40m×5.95m=32.13 m ² 1棟

(3) 香寺第2水源地 位置 姫路市香寺町香呂 74-6

標高 +50.6m

能力 260 m³/日 (予備)

取水設備	取水井浅井戸	鉄筋コンクリート造 ϕ 0.70m×H6.80m 1井
	取水ポンプ	ϕ 80×0.70 m ³ /分×H15.0m×3.7kW 2台 ディーゼル発電機 1台
	取水ポンプ室	鉄筋コンクリート造 平屋建 8.50m×7.00m=59.50 m ² 1棟

(4) 香寺第3水源地 位置 姫路市香寺町中仁野 406

標高 +44.7m

能力 3,010 m³/日

取水設備	取水井浅井戸	鉄筋コンクリート造 ϕ 4.00m×H7.80m 1井
	集水埋管	有孔コンクリート管 ϕ 0.80m×H2.43m L=90m
	取水ポンプ	ϕ 150×2.09 m ³ /分×H16.0m×11kW 2台
	取水ポンプ室	鉄筋コンクリート造 平屋建 6.50m×12m=78.00 m ² 1棟
浄水設備 (予備)	薬品注入設備	操作室 鉄筋コンクリート造 平屋建 3.05m×5.45m=17.53 m ² 1棟
	塩素注入設備	注入ポンプ 液中ピストンポンプ 0.070ℓ/分貯留槽ポリ容器 1.5 m ³ 2台
	消石灰注入設備	鉄板製、処理能力 3,120 m ³ /日 溶解槽、未溶物槽、沈降槽他 1式

(5) 香寺第4水源地 位置 姫路市香寺町犬飼 871-27

標高 +40.5m

能力 2,250 m³/日

取水設備	取水井浅井戸	鉄筋コンクリート造 ϕ 0.70m×H10.0m 2井
	取水ポンプ	ϕ 125×1.56 m ³ /分×H27.0m×15kW 2台
	取水ポンプ室	鉄筋コンクリート造 平屋建 7.05m×5.75m=40.54 m ² 1棟
浄水設備 (予備)	薬品注入設備	塩素注入設備 次亜圧入式滅菌機 MAX 15kg/c m ² 2台
	消石灰注入室	鉄骨、ALC 版 平屋建 7.90m×6.90m=54.51 m ² 1棟
	消石灰注入設備	鉄板製、処理能力 2,600 m ³ /日 溶解槽、未溶物槽、沈降槽他 1式

(6) 岩部加圧ポンプ場 位置 姫路市香寺町行重 523-2
標高 +63.0m

取水設備	取水井浅井戸		(予備施設) 香寺第1水源地、香寺第2水源地
浄水設備	薬品注入設備	塩素注入設備	(予備施設) 次亜圧入式滅菌機 MAX 15kg/c m ² 2台
		消石灰注入設備	(予備施設) 鉄板製、処理能力 1,600 m ³ /日 溶解槽、未溶物槽、沈降槽他 1式

安富町

(1) 安志浄水場 位置 姫路市安富町安志 1238 番地 1

標高 +111.60m

浄水能力 2,200 m³/日

取水設備	第1水源地		鉄筋コンクリート造 φ 3.00m×H6.00m 2 井																																						
	第 1 水源 取水ポンプ		型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m³/分	吸込径 mm	出 力 kW																																	
			水中ポンプ	2(1)	11.0	0.34	50	1.5																																	
	第2水源地		鉄筋コンクリート造 φ 4.00m×H7.50m 1 井																																						
	第2水源 取水ポンプ		型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m³/分	吸込径 mm	出 力 kW																																	
水中ポンプ			2(1)	13.0	0.82	80	3.7																																		
	取水流量計室		鉄筋コンクリート造 半地下式 W1.4m×L2.5m																																						
導水設備	導水管		第 1 水源 NS φ 150 L=38m MDK φ 150 L=7m SUS φ 150 L=3m 第 2 水源 NS φ 150 L=8m MDK φ 150 L=85m SUS φ 150 L=3m 共通 NS φ 150 L=14m SUS φ 150 L=4m																																						
浄水設備	ろ過設備	原水槽	ステンレス鋼板製 W2.0m×L3.0m×H2.0m(有効) 2 池 24.0 m³																																						
		回収系原水槽	ステンレス鋼板製 W1.5m×L3.0m×H2.0m(有効) 2 池 18.0 m³																																						
		膜ろ過設備	型 式:内圧式 UF 膜 水処理系 4 系列+回収系 2 系列 能 力 2,200 m³/日 水処理系膜ろ過装置:4 系列(1 系列予備) 全量ろ過／クロスフローろ過切替式 膜モジュール:酢酸セルロース製中空糸限外ろ過(UF)膜 50 m²/本×5 本/系列、流束 2.2 m³/m²/日 循環ポンプ : φ 50×0.36 m³/分×15m×1.5kW×1 台/系列 付属設備 :圧力計 3 台/系列、原水電磁流量計 1 台/系列、循環水オリフィス 流量計 1 台/系列、濁度計 1 台/系列 回収系膜ろ過装置:2 系列(1 系列予備) クロスフローろ過 膜モジュール:酢酸セルロース製中空糸限外ろ過(UF)膜 50 m²/本×2 本/系列、流束 1.11 m³/m²/日 循環ポンプ : φ 32×0.14 m³/分×15m×0.75kW×1 台/系列 付属設備 :圧力計 3 台/系列、原水電磁流量計 1 台/系列、循環水オリフィス 流量計 1 台/系列、濁度計 1 台/系列 オートストレーナ(自動洗浄式) 69 m³/h×目開き 200 μ m×0.1kW 2 台(内1台予備)																																						
		ポンプ設備	<table><tr><td>型 式</td><td>台 数 台</td><td>揚 程 m</td><td>吐出量 m³/分</td><td>吸込径 mm</td><td>出 力 kW</td><td>用 途</td></tr><tr><td>渦巻ポンプ</td><td>2(1)</td><td>35.0</td><td>1.2</td><td>80/65</td><td>11.0</td><td>原水用</td></tr><tr><td>渦巻ポンプ</td><td>2(1)</td><td>30.0</td><td>0.08</td><td>32</td><td>1.5</td><td>回収系原水用</td></tr><tr><td>渦巻ポンプ</td><td>2(1)</td><td>27.0</td><td>1.6</td><td>100/80</td><td>11.0</td><td>逆洗用</td></tr><tr><td>水中ポンプ</td><td>2(1)</td><td>8.0</td><td>0.05</td><td>50</td><td>0.4</td><td>排水返送用</td></tr></table>					型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m³/分	吸込径 mm	出 力 kW	用 途	渦巻ポンプ	2(1)	35.0	1.2	80/65	11.0	原水用	渦巻ポンプ	2(1)	30.0	0.08	32	1.5	回収系原水用	渦巻ポンプ	2(1)	27.0	1.6	100/80	11.0	逆洗用	水中ポンプ	2(1)	8.0	0.05	50	0.4
	型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m³/分	吸込径 mm	出 力 kW	用 途																																		
渦巻ポンプ	2(1)	35.0	1.2	80/65	11.0	原水用																																			
渦巻ポンプ	2(1)	30.0	0.08	32	1.5	回収系原水用																																			
渦巻ポンプ	2(1)	27.0	1.6	100/80	11.0	逆洗用																																			
水中ポンプ	2(1)	8.0	0.05	50	0.4	排水返送用																																			

薬品注入設備	次亜塩素酸ソーダ注入設備	貯槽 容量 1.0 m ³ ポリエチレン製 1 槽 小出槽 容量 0.2 m ³ PVC 製 2 槽 注入機							
		型 式	台 数 台	吐出量 cc/分	圧 力 Mpa	出 力 w	用 途		
		液中ポンプ	2(1)	125	0.5	25	逆洗用		
		液中ポンプ	2(1)	75.6	0.5	25	消毒用		
浄水池		ステンレス鋼板製 W3.0m×L4.0m×H3.0m(有効) 2 池 72.0 m ³							
送水設備	送水ポンプ	型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出 力 kW		
		渦巻ポンプ	3(1)	55.0	0.78	80	11.0		
排水処理設備	排水設備	排水槽	ステンレス鋼板製 W1.5m×L3.0m×H1.5m(有効) 2 池 13.5 m ³						
		排水処理用活性炭吸着槽	ステンレス製 φ450×H3.15m×2 槽(1 槽予備) 処理量 15 m ³						
		ポンプ設備	型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m ³ /分	吸込径 mm	出 力 kW	用 途
			渦巻ポンプ	2(1)	12.0	0.024	50	0.4	排水供給用
			水中ポンプ	2(1)	8.0	0.1	50	0.4	床排水用
		活性炭洗浄設備	型 式	台 数 台	吐出量 m ³ /分	圧 力 Mpa	吸込径 mm	出 力 kW	
			活性炭洗浄ブローア	2(1)	0.159	0.93	20	0.75	
	膜ろ過棟		鉄筋コンクリート造 平屋建 435 m ²						
自家発電機		屋内キュービクル型、低騒音形(75db(A))、135KVA×60Hz×220V							

- (2) 植木野浄水場 位置 姫路市安富町植木野 747番地1
 標高 +96m
 浄水能力 2,500 m³/日

取水設備	第一取水井		鉄筋コンクリート造 φ 3.00m×H7.50m 1井							
	第一水源 取水ポンプ		型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m³/分	吸込径 mm	出 力 kW		
			水中ポンプ	2(1)	15.0	1.1	80	5.5		
	第二取水井		鉄筋コンクリート造 φ 4.7m×H6.50m 1井							
浄水設備	第二水源 取水ポンプ		型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m³/分	吸込径 mm	出 力 kW		
			水中ポンプ	2(1)	15.0	0.46	65	2.2		
	着水井		鉄筋コンクリート造 W2.0m×L3.3m×H2.5m(有効) 2池 33.0 m³							
	回収系原水槽		鉄筋コンクリート造 W1.0m×L3.3m×H2.5m(有効) 2池 16.5 m³							
	ろ過設備	膜ろ過設備	型 式:内圧式 UF 膜 4 系列+回収 2 系列 能 力: 2,500 m³/日 膜ろ過装置(水処理系):4 系列(1 系列予備) 全量ろ過／クロスフローろ過切替式 膜モジュール:酢酸セルロース製中空系限外ろ過(UF)膜 50 m²/本×5 本/系列、流束 3.0 m³/m²/日 循環ポンプ : φ 65×0.45 m³/分×15m×2.2kW×1 台/系列 付属設備 : 圧力計 3 台/系列、電磁式流量計 1 台/系列、濁度計 1 台/系列 回収系膜ろ過装置:2 系列(1 系列予備) クロスフローろ過 膜モジュール:酢酸セルロース製中空系限外ろ過(UF)膜 50 m²/本×2本/系列、流束 1.5 m³/m²/日 循環ポンプ : φ 50×0.18 m³/分×15m×1.5kW×1 台/系列 付属設備 : 圧力計 3 台/系列、電磁式流量計 1 台/系列、濁度計 1 台/系列 オートストレーナ(自動洗浄式) 1.5 m³/分×目開き 200 μ m×0.12kW 2 台(内 1 台予備)							
			ポンプ設備	型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m³/分	吸込径 mm	出 力 kW	用 途
				渦巻ポンプ	2(1)	20.0	1.4	125/100	11.0	原水用
				渦巻ポンプ	2(1)	20.0	0.13	40	1.5	回収系原水用
	渦巻ポンプ	2(1)		20.0	1.0	100/80	7.5	逆洗用		
	薬品注入設備	次亜塩素酸 ソーダ注入設備	貯槽 容量 1.0 m³ ポリエチレン製 1 槽 小出槽 容量 0.2 m³ PVC 製 2 槽 注入機							
			型 式	台 数 台	吐出量 cc/分	圧 力 Mpa	出 力 w	用 途		
			液中ポンプ	2(1)	87	0.7	40	逆洗用		
			液中ポンプ	2(1)	40	0.7	25	消毒用		

送水設備	送水ポンプ		型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m³/分	吸込径 mm	出 力 kW	
			多段渦巻ポンプ	3(1)	60.0	1.4	125/100	3.7	
排水処理設備	排水設備	放流槽	鉄筋コンクリート造 W1.0m×L3.3m×H2.5m(有効) 2 池 16.5 m³						
		排水処理用 活性炭吸着槽	鉄筋コンクリート造 W1.0m×L2.0m×H2.5m(有効) 2 池 10.0 m³ 鉄筋コンクリート造 W1.0m×L1.0m×H2.5m(有効) 2 池 5.0 m³						
			ポンプ設備	型 式	台 数 台	揚 程 m	吐出量 m³/分	吸込径 mm	出 力 kW
		渦巻ポンプ		2(1)	5.0	0.05	25	0.15	排水供給用
		水中ポンプ		2(1)	8.0	0.1	50	0.4	床排水用
		活性炭洗浄設備	型 式	台 数 台	吐出量 m³/分	圧 力 Kpa	吸込径 mm	出 力 kW	
			活性炭洗浄ブロー	2(1)	0.83	40	50	1.5	
		膜ろ過浄水棟		鉄筋コンクリート造 平屋建 480 m²					
		自家発電装置		屋内キュービクル型、 低騒音形(75db(A))、 130KVA×60Hz×210V					
		植木野低区配水池 (浄水池兼用)		PC 鉄筋コンクリート造 W5.0m×L14.1m×H5.0m(有効) 2 池 705 m³ H.W.L 100.70m L.W.L 95.70m					

安富町(北部)

〔1〕 関浄水場 位置 姫路市安富町関 804 番地 54
 標高 +311.5m
 浄水能力 110 m³/日

取水設備	導水管		塩化ビニル管 口径 50mm 619m ナイロンコート鋼管 口径 50mm 18m ナイロンコート鋼管 口径 80mm 11m																										
	浅井戸		鉄鉄筋コンクリート及び浸透マンホール造 φ1.8m×H7.0m 1井																										
	取水ポンプ		<table><tr><td>型 式</td><td>台数 台</td><td>揚程 m</td><td>吐出量 m³/分</td><td>出力 kW</td><td>吸込径 mm</td></tr><tr><td>水中式 渦巻ポンプ</td><td>2</td><td>71.4</td><td>0.038</td><td>3.7</td><td>32</td></tr></table>				型 式	台数 台	揚程 m	吐出量 m³/分	出力 kW	吸込径 mm	水中式 渦巻ポンプ	2	71.4	0.038	3.7	32											
型 式	台数 台	揚程 m	吐出量 m³/分	出力 kW	吸込径 mm																								
水中式 渦巻ポンプ	2	71.4	0.038	3.7	32																								
浄水設備	薬品注入設備	PAC 注入設備	PAC 注入ポンプ																										
			<table><tr><td>型式</td><td>台数 台</td><td>口径 mm</td><td>吐出量 cc/分</td><td>出力 W</td></tr><tr><td>定量式浸漬型 注入ポンプ</td><td>2</td><td>6</td><td>1～15</td><td>6</td></tr></table>				型式	台数 台	口径 mm	吐出量 cc/分	出力 W	定量式浸漬型 注入ポンプ	2	6	1～15	6													
			型式	台数 台	口径 mm	吐出量 cc/分	出力 W																						
	定量式浸漬型 注入ポンプ	2	6	1～15	6																								
	PAC 貯留槽 1000 ポリ塩化ビニール製 1槽																												
	薬品注入設備	次亜塩素酸ソーダ注入設備	次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ																										
			<table><tr><td>型式</td><td>台数 台</td><td>口径 mm</td><td>吐出量 cc/分</td><td>出力 W</td></tr><tr><td>定量式浸漬型 注入ポンプ</td><td>3</td><td>6</td><td>1～15</td><td>6</td></tr></table>				型式	台数 台	口径 mm	吐出量 cc/分	出力 W	定量式浸漬型 注入ポンプ	3	6	1～15	6													
			型式	台数 台	口径 mm	吐出量 cc/分	出力 W																						
	定量式浸漬型 注入ポンプ	3	6	1～15	6																								
	次亜塩素酸ソーダ貯留槽 1500 ポリ塩化ビニール製 1槽																												
薬品注入設備	苛性ソーダ注入設備	苛性ソーダ注入ポンプ																											
		<table><tr><td>型式</td><td>台数</td><td>口径 m/m</td><td>吐出量 cc/分</td><td>出力 W</td></tr><tr><td>定量式浸漬型 注入ポンプ</td><td>2</td><td>6</td><td>1～15</td><td>6</td></tr></table>				型式	台数	口径 m/m	吐出量 cc/分	出力 W	定量式浸漬型 注入ポンプ	2	6	1～15	6														
		型式	台数	口径 m/m	吐出量 cc/分	出力 W																							
定量式浸漬型 注入ポンプ	2	6	1～15	6																									
苛性ソーダ貯留槽 1000 ポリ塩化ビニール製 1槽																													
ろ過設備	鋼製凝集沈でん・ろ過装置	<table><tr><td>ろ過速度</td><td>120m/日</td><td>処理水量</td><td>49 m³/日</td></tr><tr><td>着水井</td><td>0.36 m³</td><td colspan="2">1 槽</td></tr><tr><td>ブロック形成槽</td><td>1.17 m³</td><td colspan="2">2 段</td></tr><tr><td>フロキュレータ</td><td>0.2kW×4P×無段式</td><td colspan="2">2 台</td></tr><tr><td>沈でん槽</td><td>3.6 m³</td><td colspan="2">2 槽</td></tr><tr><td>急速ろ過槽</td><td>2.4 m³</td><td colspan="2">2 槽</td></tr></table>				ろ過速度	120m/日	処理水量	49 m³/日	着水井	0.36 m³	1 槽		ブロック形成槽	1.17 m³	2 段		フロキュレータ	0.2kW×4P×無段式	2 台		沈でん槽	3.6 m³	2 槽		急速ろ過槽	2.4 m³	2 槽	
		ろ過速度	120m/日	処理水量	49 m³/日																								
		着水井	0.36 m³	1 槽																									
		ブロック形成槽	1.17 m³	2 段																									
		フロキュレータ	0.2kW×4P×無段式	2 台																									
		沈でん槽	3.6 m³	2 槽																									
		急速ろ過槽	2.4 m³	2 槽																									
管理棟		鉄筋コンクリート造 陸屋根平家建 79.0 m²																											
配水設備	配水池	鉄筋コンクリート造 7.1m×2.8m×2.0m H.W.L 312.50m L.W.L 310.50m			2 池	79 m³																							

5-1 配水施設(配水池)

(1) 甲山浄水場系統

施 設		概 要		数量	容 量	敷地面積
甲山高区配水池	配水池	鉄筋コンクリート造	W23.2m×L11.3m×H5.0m H.W.L 105.00m L.W.L 100.00m	2池	2,400m ³	596m ²
	管理室	鉄筋コンクリート造	8.2m×5.4 m=44.6m ²	1棟	—	
	計量計室	鉄筋コンクリート造	6.4m×7.8m=49.9m ²	1棟	—	616m ²
甲山低区 第1配水池	配水池	鉄筋コンクリート造	W40.3m×L36.5m×H5.0m H.W.L 85.00m L.W.L 80.00m	2池	14,000m ³	1,761m ²
	管理室	鉄筋コンクリート造	7.9m×9.3m=73.4m ²	1棟	—	
甲山低区 第2配水池	配水池	鉄筋コンクリート造	W67.6m×L15.35m×H7.0m H.W.L 87.00m L.W.L 80.00m	2池	14,000m ³	12,282m ²
	流入弁室	鉄筋コンクリート造	4.0m×9.75m=39.0m ²	1室	—	
	流出弁室	鉄筋コンクリート造	3.7m×8.7m=32.19m ²	1室		
	緊急遮断弁室	鉄筋コンクリート造	3.5m×3.5m=12.25m ² 緊急遮断弁 1台	1室		
	圧力調整弁室 (資材置場)	鉄筋コンクリート造	地階47.73m ² ・1階47.73m ² オリフィス弁(モノバー) 口径800mm設置 甲山浄水場にテレコン装置設置	1棟	—	17,061m ²
城見台 低区配水池	配水池	鉄筋コンクリート造	W5.5m×L3.75m×H3.0m H.W.L 84.80m L.W.L 81.80m	2池	120m ³	477m ²
城見台 中区配水池	配水池	鉄筋コンクリート造	W15.5m×L3.75m×H5.0m H.W.L 137.00m L.W.L 132.00m	2池	570m ³	1,556m ²
城見台 高区配水池	配水池	鉄筋コンクリート造	W12.0m×L3.75m×H5.0m H.W.L 171.00m L.W.L 166.00m	2池	450m ³	971m ²
御蔭隧道 配水池	配水池	3R馬蹄型 R= 2.3m	H.W.L 67.30m 延長 1,402m L.W.L 65.00m	2池	12,000m ³	16,904m ²
	北部計量室	鉄筋コンクリート造	9.75m×4.45m=43.38m ²	1棟	—	
	接合并	緊急遮断弁 φ 600		1台		
	東部幹線計量室	鉄筋コンクリート造	12.45m×5.45m=67.85m ² 追加塩素注入設備 次亜貯蔵槽 PVC 1m ³ ×2台 次亜注入ポンプ 最大38cc/分×2台	1棟		
唐端配水池	配水池	鉄筋コンクリート造	W5.0m×L7.0m×H2.3m H.W.L 56.30m L.W.L 54.00m	1池	80m ³	借 地

(2) 保城浄水場系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
高木配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W16.0m×L23.0m×H3.5m H.W.L 55.00m L.W.L 51.50m	2池	2,500m ³	4,236m ²
	管理室	鉄筋コンクリート造 3.0m×3.0m=9.0m ²	1棟	—	
	テレメータ室	鉄筋コンクリート造 3.9m×2.3m=8.9m ²	1棟		
	電動弁室	鉄筋コンクリート造 2.8m×2.0m=5.6m ²	1棟		

(3) 兼田浄水場系統

(5) 森田浄水場系統

施 設		概 要	数量	容 量	敷地面積
光大寺配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W23.0m×L24.8m×H4.0m H.W.L 54.00m L.W.L 50.00m 緊急遮断弁 1台	2池	4,500m ³	8,745m ²
	管理室	鉄筋コンクリート造 46.2m ²	1棟	—	
	計量室	鉄筋コンクリート造 5.2m×3.4m＝17.6m ²	1棟		
的形配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W8.7m×L11.6m×H5.0m H.W.L 54.00m L.W.L 49.00m	2池	1,000m ³	2,319m ²
	管理室	鉄筋コンクリート造 1.3 m×1.2 m＝ 1.5m ²	1棟	—	

(4) 町裏浄水場系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
男山配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W22.7m×L22.4m×H3.0m H.W.L 56.45m L.W.L 53.45m	2池	3,000m ³	12,458m ²
	計量室	鉄筋コンクリート造 2.8m×2.4m=6.7m ²	1棟	—	

(5) 山崎浄水場系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
山崎配水池	配水池 No.1	鉄筋コンクリート造 W23.0m×L16.0m×H3.5m H.W.L 59.52m L.W.L 56.02m	2池	2,500m ³	8,161m ²
	配水池 No.2	鉄筋コンクリート造円筒形 φ 30.2m×H7.0m H.W.L 63.50m L.W.L 56.50m	1池	5,000m ³	
	管理室	鉄筋コンクリート造 3.3m×6.6m=21.7m ²	1棟	—	

(6) 龍野浄水場系統

施 設		概 要	数量	容 量	敷地面積
太市配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W30.0m×L34.0m×H5.0m H.W.L 78.00m L.W.L 73.00m	2池	10,000m³	20,545m²
	管理室	鉄筋コンクリート造 3.0m×8.0m=24.0m²	1棟	—	
	電動弁室	鉄筋コンクリート造 3.9m×2.4m=9.3m²	1棟		
	バルブ室 (流調弁)	鉄筋コンクリート造 4.8m×4.0m=19.2m² 緊急遮断弁 1台	1棟		

丁配水池 (休止中)	配水池	鉄筋コンクリート造 W5m×L4m×H2.6m H.W.L 41.65m L.W.L 38.45m	1池	50m ³	借 地
---------------	-----	---	----	------------------	-----

(7) 田井浄水場系統

施 設		概 要		数量	容 量	敷地面積
美濃山配水塔	配水池	鉄筋コンクリート造円筒形	φ 14.0m×H7.8m H.W.L 73.00m L.W.L 65.20m	1池	1,200m³	1,434m²
	配水塔	鉄筋コンクリート造 5階建	232.1m²	1棟	—	
	電動弁室	鉄筋コンクリート造	3.6m×2.3m=8.4m²	1棟		

(8) 林田浄水場系統

施 設		概 要	数量	容 量	敷地面積
上構配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W 5.5m×L5.5m×H5.0m H.W.L 105.00m L.W.L 100.00m	2池	300m ³	1,306m ²
八幡配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W4.0m×L4.0m×H6.3m H.W.L 140.75m L.W.L 134.45m	1池	100m ³	1,013m ²
大堤配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W3.0m×L3.0m×H6.0m H.W.L 136.00m L.W.L 130.00m	1池	54m ³	254m ²

(9) 県水系統

施 設		概 要	数量	容 量	敷地面積
北平野配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W71.6m×L36.1m×H6.0m H.W.L 77.50m L.W.L 71.50m 緊急遮断弁 1台	3池	45,000m ³	41,249m ²
	計量室	鉄筋コンクリート造 24.0m×13.0m=312.0m ²	1棟	—	
	発電設備	ディーゼルエンジン 20KVA 220V	1台		
八丈岩山配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 φ 16.0m×H5.0m H.W.L 106.00m L.W.L 101.00m	1池	1,000m ³	22,005m ²
	計量室	コンクリートブロック造 5.7m×3.0m=17.1m ²	1棟	—	
青山配水池	配水池	RC造 W15.4m×L(11.85～16.8m)×H5.0m H.W.L 95.00m L.W.L 90.00m 緊急遮断弁 1台	2池	2,000m ³	1,466m ²
	流量計室	鉄筋コンクリート造 13.3m×3.9m=51.8m ²	1棟	—	
白鳥配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 203.0m ² ×H3.0m 147.0m ² ×H2.8m H.W.L 124.25m L.W.L 120.80m	2池	1,000m ³	14,510m ²
	管理室	鉄筋コンクリート造 8.0m×5.0m=40.0m ²	1棟	—	

グリーンハイツ 配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W23.7m×L14.9m×H3.0m H.W.L 107.90m L.W.L 104.90m	1池	1,000m ³	1,113m ²
	管理室	RC造 4.0m×2.7m+4.0m×1.6m=17.22m ²	1棟	—	
	電動弁室	鉄筋コンクリート造 7.8m×4.21m=32.83m ²	1棟		
計	施設数	24箇所(内1箇所休止)			

家島町

(1)宮配水系統

（1）各配水系統

施 設		概 要	数量	容 量	敷地面積
家島第一配水池	配水池	PC造 φ15.0m×H7.5m（二重構造） （家島向）有効容量 900m ³ 1池 （坊勢向）有効容量 180m ³ 1池 H.W.L=76.20m L.W.L=68.70m	2池	1,080m ³	720m ²
家島第二配水池	配水池	PC造 φ18.5m×H7.5m H.W.L=76.20m L.W.L=68.70m 緊急遮断弁 1台	1池	2,000m ³	3,132m ²
	電気室	RC造平屋建 3.0m×3.0m=9.0m ²	1棟	—	
	薬注室	RC造平屋建 3.0m×3.0m=9.0m ² 追塩設備 1式（注入ポンプ2台）			
観音配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W8.4m×L2.0m×H3.0m H.W.L=88.50m L.W.L=85.50m	2池	100.0m ³	借 地
	電気室	RC造平屋建 2.5m×3.0m=7.5m ²	1棟	—	
	薬注室	RC造平屋建 2.5m×3.0m=7.5m ² 追塩設備 1式（注入ポンプ2台）			
横山配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W4.4m×L4.4m×H3.9m H.W.L=92.00m L.W.L=88.10m	1池	75.0m ³	借 地 511m ²
男鹿配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W3.5m×L6.0m×H2.5m H.W.L=76.00m L.W.L=73.50m	2池	105.0m ³	借 地 1,512m ²
	電気室	RC造平屋建 2.5m×4.0m=10.0m ²	1棟	—	
	薬注室	RC造平屋建 2.5m×4.0m=10.0m ² 追塩設備 1式（注入ポンプ2台）			

(2)真浦配水系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
真浦配水池	配水池	FRP造(パネルタンク) $\text{W}5.0\text{m} \times \text{L}5.0\text{m} \times \text{H}2.4\text{m}$ H.W.L=110.40m L.W.L=108.00m	1池	60.0m^3	$4,085\text{m}^2$

(3)坊勢配水系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
西島配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 $\text{W}3.8\text{m} \times \text{L}3.8\text{m} \times \text{H}3.0\text{m}$ H.W.L 129.80m L.W.L 126.80m	1池	41.0m^3	58.22m^2
計	施設数	7箇所			

夢前町

(1)文殿浄水場系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
文殿配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W6.35m×L11.0m×H4.4m H.W.L 199.80m L.W.L 195.40m	2池	600m ³	885m ²
苅野配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W12.5m×L10.0m×H4.0m H.W.L 184.00m L.W.L 180.00m	1池	500m ³	5,964m ²
峠配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W6.5m×L7.8m×H3.0m H.W.L 177.80m L.W.L 174.80m	1池	150m ³	507m ²
高長配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W3.5m×L3.5m×H1.8m H.W.L 188.00m L.W.L 186.20m	1池	20m ³	77m ²
護持配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W6.5m×L6.5m×H2.4m H.W.L 129.80m L.W.L 127.40m	1池	100m ³	237m ²

(2)塚本浄水場系統

施 設		概 要	数量	容 量	敷地面積
宗安配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W3.5m×L3.5m×H1.8m H.W.L 153.60m L.W.L 151.80m	1池	20m ³	102m ²
バーズタウン 受水池	受水池	SS製 φ8.0m×H5.6m H.W.L 85.60m L.W.L 80.00m	1池	280m ³	416m ²
	ポンプ	口径50mm H=154m Q=0.6m ³ /分 30kW	2台	—	
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造 4.2m×3.0m	1棟		
バーズタウン 配水池	配水池	ステンレス鋼板製 W8.0m×L7.0m×H7.0m H.W.L 199.00m L.W.L 192.00m	2池	340m ³	960m ²
	電気室	ステンレス鋼板製 W3.0m×L2.5m×H3.0m			
	薬注室	ステンレス鋼板製 W2.0m×L2.5m×H3.0m 追塩設備 1式(注入ポンプ2台)			

(3)木戸浄水場系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
木戸配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W6.5m×L6.5m×H2.4m H.W.L 151.80m L.W.L 149.40m	1池	100m ³	155m ²

(4)木戸浄水場・岡浄水場・県水系統(併用)

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
又坂配水池	配水池	PC造 φ16.0m×H10.0m H.W.L 108.20m L.W.L 98.20m	1池	2,000m ³	775m ²
小坪配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W3.5m×L3.5m×H1.8m H.W.L 115.60m L.W.L 113.80m	1池	20m ³	109m ²

(5) 県水系統

(3) 排水系統

施 設		概 要	数量	容 量	敷地面積
みどり丘受水池 (県水受水池)	配水池	鉄筋コンクリート造 φ 13.0m×H13.0m H.W.L 153.30m L.W.L 140.30m	1池	1,700m ³	1,379m ²
	ポンプ	口径125mm H=30m Q=1.12m ³ /分 15kW	3台	—	
	ポンプ室	コンクリートブロック造 5.4m×5.0m	1棟		
みどり丘配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W4.1m×L4.1m×H2.0m H.W.L 169.50m L.W.L 167.50m	1池	30m ³	218m ²
荒神山低区 第1配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W6.5m×L6.5m×H2.4m H.W.L 121.80m L.W.L 119.40m	1池	100m ³	575m ²
荒神山低区 第2配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W9.0m×L7.0m×H2.4m H.W.L 121.60m L.W.L 119.20m	2池	300m ³	1,725m ²

(6) 置本浄水場系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
置本配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W7.0m $\times$ L11.6m $\times$ H5.5m H.W.L 100.60m L.W.L 95.60m	2池	900 m^3	719 m^2

夢前町(北部)

(1) 立船野浄水場系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
立船野配水池 (浄水場内)	配水池	鉄筋コンクリート造 W4.0m $\times$ L5.0m $\times$ H3.0m H.W.L 175.30m L.W.L 172.30m	2池	120 m^3	171 m^2

(2) 我孫子浄水場系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
我孫子配水池 (浄水場内)	配水池	鉄筋コンクリート造 W3.7m $\times$ L3.7m $\times$ H2.2m H.W.L 209.70m L.W.L 207.50m	1池	30 m^3	266 m^2

(3) 佐中浄水場系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
佐中配水池 (浄水場内)	配水池	ステンレス鋼板製 W2.0m $\times$ L5.0m $\times$ H3.0m H.W.L 205.625m L.W.L 202.625m	2池	60 m^3	借 地 380 m^2

(4) 熊部浄水場系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
熊部配水池 (浄水場内)	配水池	鉄筋コンクリート造 W3.3m $\times$ L3.3m $\times$ H1.6m H.W.L 297.60m L.W.L 296.00m	1池	16.5 m^3	59 m^2

(5) 坂根浄水場系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
坂根配水池 (浄水場内)	配水池	鉄筋コンクリート造 W3.3m $\times$ L3.3m $\times$ H1.6m H.W.L 300.60m L.W.L 299.00m	1池	16.5 m^3	45 m^2

(6)馬寺浄水場系統

施 設		概 要	数量	容 量	敷地面積
馬寺配水池 (浄水場内)	配水池	鉄筋コンクリート造 W5.0m×L5.0m×H2.5m H.W.L 251.60m L.W.L 249.60m	1池	50m ³	173m ²

(7)小畑浄水場系統

施 設		概 要	数量	容 量	敷地面積
小畑配水池 (浄水場内)	配水池	鉄筋コンクリート造 W4.0m×L4.0m×H2.2m H.W.L 275.80m L.W.L 274.00m	1池	28m ³	借 地
計	施設数	23箇所			

香寺町

(1)岩部加圧ポンプ場系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
香寺第1配水池 (休止施設)	配水池	鉄筋コンクリート造 W10.5m×L7.0m×H3.0m H.W.L 103.00m L.W.L 100.00m	2池	441m ³	817m ²

(2)県水、第3・第4水源地系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
県水受水池	受水池	鉄筋コンクリート造 W14.8m×L20.0m×H3.0m H.W.L 113.00m L.W.L 110.00m	2池	1,680m ³	借 地
青葉台調整池	調整池	鉄パネルタンク造 W4.0m×L6.0m×H3.0m H.W.L 141.00m L.W.L 138.00m	2池	150m ³	384m ²
谷山調整池	調整池	鉄筋コンクリート造 W2.1m×L2.5m×H2.0m H.W.L 160.00m L.W.L 157.50m	2池	20m ³	借 地
香寺第2配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W19.2m×L13.4m×H2.5m H.W.L 112.50m L.W.L 110.00m	2池	1,300m ³	1,109m ²
矢田部調整池 (休止施設)	調整池	鉄筋コンクリート造 W7.8m×L7.8m×H2.5m H.W.L 127.00m L.W.L 124.50m	1池	150m ³	400m ²
中寺調整池	調整池	鉄筋コンクリート造 W8.5m×L13.0m×H3.0m H.W.L 127.00m L.W.L 124.00m	2池	680m ³	1,082m ²
中村調整池 (休止施設)	調整池	鉄筋コンクリート造 W4.0m×L4.0m×H2.0m H.W.L 152.00m L.W.L 150.00m	1池	32m ³	100m ²
溝口調整池	調整池	鉄筋コンクリート造 W6.3m×L8.0m×H2.5m H.W.L 127.00m L.W.L 124.50m	2池	240m ³	365m ²
計	施設数	9箇所(内3箇所休止)			

安富町

(1) 安志浄水場系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
安志配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W6.5m×L7.7m×H3.0m H.W.L 153.00m L.W.L 150.00m	2池	300m ³	借 地
		鉄筋コンクリート造 W7.8m×L7.8m×H3.0m H.W.L 153.00m L.W.L 150.00m	1池	180m ³	
名坂配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W5.0m×L5.0m×H2.5m H.W.L 194.20m L.W.L 191.70m	1池	60m ³	1,101m ²
		鉄筋コンクリート造 W4.5m×L5.3m×H2.5m H.W.L 194.20m L.W.L 191.70m	2池	119m ³	
朽原配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W6.0m×L5.7m×H2.5m H.W.L 229.00m L.W.L 226.50m	2池	171m ³	1,193m ²
春配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W2.5m×L2.5m×H2.5m H.W.L 213.00m L.W.L 210.50m	2池	31m ³	318m ²
安志北配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W5.2m×L6.9m×H3.0m H.W.L 183.30m L.W.L 180.30m	2池	215m ³	462m ²

(2) 植木野浄水場系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
植木野 高区配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W7.3m×L8.0m×H3.0m H.W.L 157.90m L.W.L 154.90m	2池	350m ³	2,238m ²
植木野 低区配水池	配水池	PC造 W5.0m×L14.1m×H5.0m H.W.L 100.70m L.W.L 95.70m	2池	705m ³	
三坂配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W4.0m×L2.5m×H2.0m H.W.L 176.25m L.W.L 173.75m	1池	30m ³	927m ²
		鉄筋コンクリート造 W2.0m×L7.9m×H2.5m H.W.L 176.25m L.W.L 173.75m	2池	79m ³	
安志西配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W16.7m×L4.0m×H3.0m H.W.L 163.00m L.W.L 160.00m	2池	400m ³	借 地

(3) 関浄水場系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
関配水池	配水池	鉄筋コンクリート造 W7.1m×L2.8m×H2.0m H.W.L 312.50m L.W.L 310.50m	2池	79m ³	635m ²
計	施設数	10箇所			

合 計

地 域	施設数	備 考
旧 姫 路 市 地 域	24	内1箇所休止
旧 家 島 町 地 域	7	
旧 夢 前 町 地 域	23	
旧 香 寺 町 地 域	9	内3箇所休止
旧 安 富 町 地 域	10	
合 計	73	内4箇所休止

5-2 配水施設(ポンプ場)

(1) 甲山浄水場系統

施 設		概 要	数量	容 量	敷地面積
唐端新ポンプ場	受水槽	FRP製 W2.0m×L3.0m×H2.0m	1槽	12m³	185m²
	圧力水槽	口径 0.6m L= 0.715m 内容積 0.259m³	2槽	0.518m³	
	ポンプ	口径80mm H=88m Q=0.52m³/分 18.5kW	2台	—	
細野ポンプ場	受水槽	鉄筋コンクリート造 W4.5m×L4.0m×H2.5m	1槽	45m³	295m²
	圧力水槽	口径 2.2m L= 3.9m 鉄鋼製	1槽	16.5m³	
	ポンプ	口径 100mm H=59m Q=0.90m³/分 15kW	2台	—	
	ポンプ室	コンクリートブロック造 3.0m×4.0m=12.0m²	1棟		
城見台ポンプ場	受水槽	鉄筋コンクリート造 11.6m×7.8m×3m	1槽	270m³	1,211m²
	ポンプ	口径 150mm H=153m Q=1.67m³/分 75kW	2台	—	
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造 6m×8m=48m²	1棟		
平野ポンプ場	圧力水槽	口径2.2m L=3.8m・5.0m	2槽	15m³	借 地
	ポンプ	口径 100mm H=82.5m Q=0.80m³/分 22kW 口径 100mm H=82.5m Q=1.15m³/分 22kW	4台 1台	—	
	ポンプ室	コンクリートブロック造 12.0m×5.5m=66.0m²	1棟		
北山田加圧ポンプ場	ポンプ	口径 50mm H=44m Q=0.30m³/分 3.7kW	2台	—	借 地
南山田加圧ポンプ場	ポンプ	口径 50mm H=42m Q=0.45m³/分 5.5kW	2台	—	借 地
西山田加圧ポンプ場	ポンプ	口径 50mm H=42m Q=0.45m³/分 5.5kW	2台	—	借 地

(3) 兼田浄水場系統

施 設		概 要	数 量	容 量	敷地面積
的形ポンプ場	ポンプ	口径 125mm H=54m Q=2.00m ³ /分 30kW	2台	—	99m ²
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造 9.15m×5.90m=54.0m ²	1棟		
	発電設備	ディーゼルエンジン 78.5ps 52 kW 220v (休止中)	1台		

(6) 龍野浄水場系統

施 設		概 要	数量	容 量	敷地面積
網干配水場	受水槽	鉄筋コンクリート造 25.1m×15.2m×4.0m	1槽	1,500m³	6,039m²
	ポンプ井	鉄筋コンクリート造 10.0m×16.0m×3.0m	1池	370m³	
	ポンプ	口径 200mm H=40m Q=4.0m³/分 37kW	3台	—	
	ポンプ室	鉄骨スレート葺 10.0m×16.0m=160m²	1棟		
	計量室	鉄筋コンクリート造 8.3m×7.2m=59.76m²	1棟		
	発電機	原動機 ディーゼルエンジン 278kw A重油 発電機 3相 210V 180kw 225KVA	1基		
	発電機室	RC造 陸屋根平屋建 延床面積 40.00m2	1棟		
	重油タンク	SUS鋼板角型 容量 1,900ℓ	1基		

丁ポンプ場 (休止中)	ポンプ	口径50mm H=61m Q= 0.2m ³ /分 5.5kW	1台	—	借 地
	ポンプ室	木造平屋建 1.8m×2.7m=4.86m ²	1棟		

(7) 田井浄水場系統

施 設		概 要	数量	容 量	敷地面積
打越ポンプ場	受水槽	鉄筋コンクリート造 W15.1m×L7.1m×H3.3m	1槽	350m³	552m²
	ポンプ	口径 125mm H=100m Q=2.0m³/分 55kW 口径 100mm H=110m Q=1.2m³/分 37kW	2台 2台	—	
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造 7.6m×15.6m=118m²	1棟		
	電動弁室	鉄筋コンクリート造 11.6m×7.5m=87.0m²	1棟		

(8) 林田浄水場系統

施 設		概 要	数量	容 量	敷地面積
八幡ポンプ場	受水槽	鉄筋コンクリート造 W11.5m×L10.0m×H3.25m	1槽	300m³	1,182m²
	ポンプ	口径80mm H=85m Q=0.50m³/分 15kW	2台	—	
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造 6.6m×6.2m=40.92m²	1棟		

(9) 県水系統

施 設		概 要	数量	容 量	敷地面積
八丈岩山ポンプ場	受水槽	鉄筋コンクリート造 18m× 8.5m× 4m	1槽	600m ³	316m ³
	ポンプ	口径 125mm H=80m Q=1.37m ³ /分 37kW	3台	—	
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造 14.0m×9.1m=127.4m ² 3.6m×2.3m=8.2m ²	1棟		
青山ポンプ場	受水槽	鉄筋コンクリート造 5.9m×2.2m×4.0m	2槽	100m ³	196m ²
	ポンプ	口径 125mm H=80m Q=1.75m ³ /分 45kW	2台	—	
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造 8.0m×17.0m×4.0m	1棟		

(10) 高台ポンプ場

施 設		概 要	数量	容 量	敷地面積
ヒルズ唐立 ポンプ場	受水槽	ステンレス鋼板製 W1.0m×L3.5m×H2.0m	2槽	12m ³	60.23m ²
	ポンプ	口径40mm H=90m Q=0.25m ³ /分 7.5kw	2台	—	
ハマグリ台 ポンプ場	受水槽	ステンレス鋼板製 W2.0m×L2.0m×H2.0m	2槽	16m ³	74.08m ²
	ポンプ	口径40mm H=47m Q=0.52m ³ /分 3.7kw	2台	—	
別所奥山ポンプ場	ポンプ	口径50mm H=45m Q=0.25m ³ /分 3.7kw	3台	—	借地 (54.37m ²)
北平野六丁目 ポンプ場	受水槽	ステンレス鋼板製 W2.0m×L3.0m×H2.2m	2槽	26m ³	176.84m ²
	ポンプ	口径80mm H=71.2m Q=0.5m ³ /分 7.5kw	3台	—	
	発電機	発電機 3相 210V 89kw 94KVA 軽油	1基		

飾西ベルタウン ポンプ場	受水槽	ステンレス鋼板製 W1.5m×L5.0m×H2.5m	2槽	37.5m ³	77m ²
	ポンプ	口径65mm H=42m Q=0.275m ³ /分 3.7kW	3台	—	
西山ノ下ポンプ場	ポンプ	口径40mm H=33m Q=0.25m ³ /分 2.2kw	3台	—	借地 (5.1m ²)
藤ヶ台ポンプ場	受水槽	ステンレス鋼板製 W4.0m×L2.0m×H3.5m	2槽	56m ³	64.29m ²
	ポンプ	口径65mm H=60m Q=0.34m ³ /分 7.5kW	2台	—	
嵐山台ポンプ場	受水槽	ステンレス鋼板製 W2.0m×L1.0m×H2.5m	2槽	10m ³	55m ²
	ポンプ	口径40mm H=50m Q=0.20m ³ /分 3.7kW	2台	—	
船越山ポンプ場	受水槽	ステンレス鋼板製 W3.0m×L2.5m×H3.5m	2槽	22.5m ³	56.19m ²
	ポンプ	口径40mm H=34.6m Q=0.20m ³ /分 2.2kW	2台	—	
計	施設数	23箇所(内1箇所休止)			

家島町

(1)宮配水系統

(1) 各配水系統

施 設		概 要	数量	容 量	敷地面積
赤穂送水ポンプ場	受水槽	PC造円筒形 φ14.6m×H4.0m H.W.L=7.50m L.W.L=3.50m	1池	670m ³	借 地 (国有地) 600.03m ²
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造2階建 (1Fポンプ室 2F電気室) 6.0m×14.0 m×2階=168.0m ²	1棟	—	
	ポンプ	口径150mm H=120m Q=2.50m ³ /分 75.0kW 口径125mm H=120m Q=1.40m ³ /分 55.0kW	2台 1台		
船木加圧ポンプ所	受水槽	鉄筋コンクリート造 W3.4m×L1.0m×H1.2m H.W.L=46.00m L.W.L=44.80m	1池	4.0m ³	511.02m ²
	ポンプ	口径40mm H=60m Q=0.16m ³ /分 3.7kW	2台	—	
	ポンプ室	RC造平屋建 3.6m×4.4m= 15.8m ² 追塩設備 1式(注入ポンプ2台)	1棟		
堂崎加圧ポンプ所	受水槽	鉄筋コンクリート造 W3.68m×L0.88m×H1.0m H.W.L=16.20m L.W.L=15.20m	1池	3.2m ³	161m ²
	ポンプ	口径40mm H=81m Q=0.10m ³ /分 5.5kW	2台	—	
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造平屋建 4.0m×4.8m=19.2m ²	1棟		

(2)真浦配水系統

施 設		概 要	数量	容 量	敷地面積
真浦加圧ポンプ所	受水槽	鉄筋コンクリート造 W3.6m×L2.0m×H2.4m H.W.L=54.60m L.W.L=52.20m	1池	17.2m³	277m²
	ポンプ	口径40mm H=62m Q=0.15m³/分 3.7kW	2台	—	
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造2階建 29.6m² 1F:4.0m×5.1m=20.4m²、2F:4.0m×2.3m=9.2m² 追塩設備 1式(注入ポンプ2台)	1棟		

(3)坊勢配水系統

施 設		概 要	数量	容 量	敷地面積
西ノ浦加圧ポンプ所	受水槽	FRP造 4.0m×4.0m×1.5m=24.0m³ FRP造 4.0m×2.0m×1.5m=12.0m³	2池	36.0m³	借 地 97.35m²
	ポンプ	Q=0.63m³/分 7.5kW 6.0kg/cm2	2台	—	
	ポンプ室	ブロック造平屋建 3.6m×5.4m=19.44m² 追塩設備 1式(注入ポンプ2台)	1棟		
坊勢加圧ポンプ所	受水槽	鉄筋コンクリート造 W3.8m×L1.8m×H2.2m H.W.L=6.60m L.W.L=4.40m	1池	15.0m³	借 地 132m²
	ポンプ	口径40mm H=60m Q=0.114m³/分 5.5kW	2台	—	
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造平屋建 4.0m×5.0m=20.0m² 追塩設備 1式(注入ポンプ2台)	1棟		

西島加圧ポンプ所	受水槽	鉄筋コンクリート造 W4.75m×L5.75m×H3.0m H.W.L=49.50m L.W.L=46.50m	1池	80.0m ³	借 地 150m ²
	ポンプ	口径40mm H=105m Q=0.08m ³ /分 7.5kW	2台	—	
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造平屋建 3.0m×3.5m=10.5m ²	1棟		
計	施設数	7箇所			

夢前町

(1)文殿浄水場系統

施 設		概 要	数量	容 量	敷地面積
高長加圧ポンプ室	ポンプ	口径40mm H=60m Q=0.315m ³ /分 3.7kW	2台	—	11m ²
	ポンプ室	コンクリートブロック造 2.5m×2.0m	1棟		

(2)塚本浄水場系統

施 設		概 要	数量	容 量	敷地面積
宗安加圧ポンプ室	ポンプ	口径50mm H=34m Q=0.315m ³ /分 3.7kW	2台	—	5m ²
	ポンプ室	コンクリートブロック造 1.8m×1.8m	1棟		

(4)木戸浄水場・岡浄水場・県水系統(併用)

施 設		概 要	数量	容 量	敷地面積
小坪加圧ポンプ室	ポンプ	口径50mm H=30m Q=0.315m³/分 3.7kW	2台	—	7㎡
	ポンプ室	コンクリートブロック造 1.8m×1.8m	1棟		
計	施設数	3箇所			

香寺町

(1)岩部加圧ポンプ場系統

施 設		概 要	数量	容 量	敷地面積
岩部加圧ポンプ場 (休止施設)	受水槽	鉄筋コンクリート造 W4.0m×L4.0m×H2.0m	1池	32m³	457m²
	ポンプ	口径 125mm H=49m Q=2.29m³/分 30kW	2台	—	
	ポンプ室	RC造平屋建 5.5m×6.55m=36.02m²	1棟		

(2)県水、第3・第4水源地系統

施 設		概 要	数量	容 量	敷地面積
青葉台ポンプ場	受水槽	鉄筋コンクリート造 W6.0m×L11.25m×H2.5m	1池	150m³	313m²
	ポンプ	口径65mm H=90m Q=0.3m³/分 11kW	2台	—	
	ポンプ室	RC造平屋建 6.6m×11.8m=77.88m²	1棟		
	発電設備	ディーゼルエンジン 70KVA 220V	1台		
谷山加圧ポンプ場	ポンプ	口径 32mm H=85m Q=0.0204m³/分 1.5kW	2台	—	借 地
	ポンプ室	RC造平屋建 2.75m×4.45m=12.23m2 追塩設備 1式(注入ポンプ2台)	1棟		
矢田部ポンプ場 (休止施設)	ポンプ	口径 80mm H=60m Q=0.80m³/分 15.0kW	2台	—	49m²
	ポンプ室	CB平屋建 3.20m×5.90m=18.88m²	1棟		
中寺加圧ポンプ場	受水槽	鉄筋コンクリート造 W7.0m×L7.0m×H2.0m	1池	100m³	154m²
	ポンプ	口径80mm H=56m Q=0.87m³/分 19.5kW	2台	—	
	ポンプ室	RC造平屋建 7.8m×10.7m=83.46m² 追塩設備 1式(注入ポンプ2台)	1棟		
恒屋加圧ポンプ場 (休止施設)	ポンプ	口径50mm H=70m Q=0.20m³/分 5.5kW	2台	—	22m²
	ポンプ室	CB平屋建 2.30m×2.80m=6.44m²	1棟		
久畑加圧ポンプ場	ポンプ	口径50mm H=42m Q=0.22m³/分 3.7kW	2台	—	151m²
	ポンプ室	CB造 平屋建 5.7m×3.0m=17.1m²	1棟		
溝口加圧ポンプ場	ポンプ	口径 65mm H=50m Q=0.5m³/分 9kW	2台	—	517m²
	ポンプ室	RC造平屋建 3.85m×6.55m=25.21m²	1棟		
計	施設数	8箇所(内2箇所休止)			

安富町

(1)安志浄水場系統

施 設		概 要	数量	容 量	敷地面積
名坂ポンプ室	受水槽	鉄筋コンクリート造 W1.1m×L3.6m×H2.0m H.W.L 121.90m L.W.L 119.90m	2池	16m ³	173m ²
	ポンプ	口径80mm H=83m Q=0.33m ³ /分 11kW	2台	—	
	ポンプ室	CB造 4.05m×2.85m=11.54m ²	1棟		
朽原ポンプ室	受水槽	鉄筋コンクリート造 W1.1m×L3.6m×H2.0m H.W.L 149.60m L.W.L 147.60m	2池	16m ³	576m ²
	ポンプ	口径50mm H=88m Q=0.17m ³ /分 7.5kW	2台	—	
	ポンプ室	CB造 6.65m×2.65m=17.62m ² 追塩設備 1式(注入ポンプ2台)	1棟		
春ポンプ室	受水槽	鉄筋コンクリート造 W1.1m×L3.6m×H2.0m H.W.L 142.60m L.W.L 140.60m	2池	16m ³	132m ²
	ポンプ	口径40mm H=78m Q=0.013m ³ /分 5.5kW	2台	—	
	ポンプ室	CB造 4.05m×2.85m=11.54m ²	1棟		
安志北ポンプ室	受水槽	鉄筋コンクリート造 W2.4m×L5.8m×H2.5m	1池	34.8m ³	145m ²
	ポンプ	口径50mm H=56m Q=0.32m ³ /分 7.5kW	2台	—	
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造 3.85m×9.85m=37.92m ²	1棟		

(2)植木野浄水場系統

施 設		概 要	数量	容 量	敷地面積
三坂ポンプ室	受水槽	鉄筋コンクリート造 1.1m×3.6m×2.0m H.W.L 117.00m L.W.L 115.00m	2槽	16m ³	198m ²
	ポンプ	口径40mm H=68m Q=0.073m ³ /分 3.7kW	2台	—	
	ポンプ室	CB造 4.05m×2.85m=11.54m ²	1棟		
斎場ポンプ室	受水槽	FRP造 1.5m×1.5m×1.0m	1槽	1m ³	27m ²
	ポンプ	口径32mm H=49m Q=0.17m ³ /分 3.7kW	2台	—	
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造 1.85m×3.05m=5.64m ²	1棟		
安志西ポンプ室	受水槽	鉄筋コンクリート造 W8.0m×L1.5m×H2.5m H.W.L 112.50m L.W.L 110.00m	2池	60m ³	79m ²
	ポンプ	口径65mm H=82m Q=0.48m ³ /分 15kW	2台	—	
	ポンプ室	鉄筋コンクリート造 4.05m×8.70m=35.24m ² 追塩設備 1式(注入ポンプ2台)	1棟		
計	施設数	7箇所			

合 計

地 域	施設数	備 考
旧 姫 路 市 地 域	23	内1箇所休止
旧 家 島 町 地 域	7	
旧 夢 前 町 地 域	3	
旧 香 寺 町 地 域	8	内2箇所休止
旧 安 富 町 地 域	7	
合 計	48	内3箇所休止

5-3 配水施設(監視所)

(1) 端末監視所(浄水施設内)

番号	施設名称	設置場所	標高	水系	測定項目
6	細 野	姫路市豊富町神谷1587番地の2(ポンプ場内)	65.0	甲山(高区)	水圧・残塩
7	男 山	姫路市山野井町1-3付近(男山配水池下)	13.0	町裏(男山)	残塩
8	町 裏	姫路市八代700番地(町裏浄水場内)	17.1	-	-
11	的 形	姫路市木場623番地の3(ポンプ場内)	12.0	兼田・甲山(御蔭)	水圧・残塩・PH
14	山 崎	姫路市飾磨区山崎218(浄水場内)	6.0	山崎	残塩・PH
17	田 井	姫路市田井台1番地の7(浄水場内)	25.0	北平野	水圧・残塩
20-1	打 越	姫路市打越450番地1(ポンプ場内)	34.0	田井	水圧・残塩・PH
計		7箇所			

(2) 端末監視点

番号	施設名称	設置場所	標高	水系	測定項目
1	見 野	姫路市四郷町見野824-2付近	5.6	保城(高木)・甲山(御蔭)	水圧・残塩
2	岡 町	姫路市山野井町140(山野井公園内)	15.1	甲山(低区)・町裏(男山)	水圧
3	豊 沢	姫路市三左衛門堀西の町223(鍛冶屋公園内)	9.3	甲山(低区)	水圧
5	玉 手	姫路市玉手四丁目111付近(姫路バイパス高架下)	5.7	甲山(低区)・北平野	水圧
9	妻 鹿	姫路市飾磨区妻鹿987-10(農協構内)	3.5	兼田	水圧・残塩
10	大 塩	姫路市大塩町292-4付近	2.5	甲山(御蔭)	水圧・残塩・PH
12	中 浜	姫路市飾磨区中浜町一丁目4-2付近	2.5	山崎・北平野	水圧
15	青 山	姫路市青山北三丁目30付近(前原製粉構内)	17.1	北平野	水圧
16	大 谷	姫路市勝原区朝日谷(旭勝苑第二公園内)	9.7	太市	水圧
18	浜 田	姫路市網干区浜田1611付近(木材港)	3.5	網干・太市	水圧・残塩・PH
19	田 寺	姫路市田寺東二丁目43付近(墓地内)	35.0	北平野	水圧
20	刀 出	姫路市刀出424付近(市営住宅跡地内)	48.8	田井	水圧
21	上 伊 勢	姫路市林田町上伊勢1136番地の25付近	73.0	太市・龍野	水圧・残塩・PH
22	花 北	姫路市増位新町二丁目37(ルネス花北内)	27.5	保城(直送)	水圧
23	太 市	姫路市西脇439-8(太市公民館内)	19.8	太市	水圧
24	津 市 場	姫路市網干区津市場211(福井前処理場内)	5.2	太市・網干	水圧
25	小 坂	姫路市広畑区小坂202(小坂公園内)	2.7	甲山(低区)・山崎	水圧
26	広 畑	姫路市広畑区高浜町3丁目21(広畑第二公民館内)	1.9	甲山(低区)・山崎	水圧
計		18箇所			

6 危険物貯蔵

施 設	種 類	品 名	貯蔵量	数量	用 途
甲山浄水場	屋外タンク貯蔵所	重油	4,000ℓ	1基	自家発電機用
	少量危険物取扱所	重油	1,900ℓ	1基	自家発電機用
	少量危険物取扱所	シリンダー油	1,620ℓ	1基	脱水機油圧ポンプ用
保城浄水場	屋外タンク貯蔵所	軽油	4,000ℓ	1基	自家発電機用
		軽油	190ℓ	1基	自家発電機用
兼田浄水場	屋外タンク貯蔵所	重油	4,000ℓ	1基	自家発電機用
		重油	390ℓ	1基	自家発電機用

7 庁舎

施 設	概 要	床面積	持 分
東館	鉄骨鉄筋コンクリート造 陸屋根3階建	1,341.87㎡	281.8/1,000 (東館対象総床面積4,762㎡)
家島	鉄骨鉄筋コンクリート造	56.64㎡	
夢前	鉄骨鉄筋コンクリート造	69.34㎡	

8 姫路市水道資料館・水の館

(1) 概 要

市民に親しまれる水道を目指すために、水道事業に対して理解と認識を深めてもらい、水の大切さ・水の不思議さを学び、姫路の水道の足跡や将来のあり方を考えてもらう場を提供することを目的とする。

- ① 所 在 地 姫路市豊富町豊富1849番地(甲山浄水場内)
- ② 開 館 平成8年(1996年)4月1日
- ③ 規模・構造 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造
延床面積 597.3㎡(1階335.97㎡、2階261.33㎡)
(内訳)
○展示室総面積 256.58㎡
・第1展示室 51.46㎡ ・第2展示室 94.64㎡ ・第3展示室 110.48㎡
○会議室(88名収容) 98.87㎡
○ロビー、廊下、便所等 241.85㎡
○池、駐車場等
- ④ 建 設 費 約3億5千万円

(2) 展示の内容

- ① 第1展示室
水のもつイメージ「命を育む」「動力」「やすらぎ」「水のもつ力」をテーマに美しいモニュメントをはじめ特殊映像トリックで恐竜や妖精を映し出し、水から始まる神秘の世界を展開する。
- ② 第2展示室
姫路市の浄水のしくみをファンタビュー(特殊映像装置)で紹介するとともに、パソコンゲームと連動した配水パノラマ模型で各家庭に水が届くまでを学習できる。
また、水道がなかった時代のようなや今もし水道がなくなったらどうなるのかについても解説する。
- ③ 第3展示室
水道の歴史に始まり、水道局の仕事や事業、また水の科学のおもしろさを紹介するとともに、日本人が親しんできた水の文化から暮らしに役立つ情報まで、水に関係した情報を提供する。

(3) 入館料 無 料

(4) 入館者数 (単位 人)

当初からの累計 268,854

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	計
大人	798	763	811	1,129	3,501
小人	899	957	1,134	1,546	4,536
合計	1,697	1,720	1,945	2,675	8,037

Ⅳ統計

1 配水関係

(1) 年度別配水状況

① 年度別配水状況

年 度	総配水量 (m^3)	有 効 水 量 (m^3)						無効水量 (m^3)	率 (%)
		有収水量	率 (%)	無収水量	率 (%)	計	率 (%)		
24	63,610,306	56,960,762	89.5	2,602,637	4.1	59,563,399	93.6	4,046,907	6.4
25	62,929,813	56,788,716	90.2	2,565,113	4.1	59,353,829	94.3	3,575,984	5.7
26	62,675,747	55,976,555	89.3	2,223,547	3.5	58,200,102	92.9	4,475,645	7.1
27	62,237,223	55,841,110	89.7	1,967,242	3.2	57,808,352	92.9	4,428,871	7.1
28	61,924,921	55,650,290	89.9	1,636,717	2.6	57,287,007	92.5	4,637,914	7.5
29	60,981,038	55,445,070	90.9	1,333,201	2.2	56,778,271	93.1	4,202,767	6.9
30	59,710,921	55,035,931	92.2	1,260,556	2.1	56,296,487	94.3	3,414,434	5.7
R元	60,510,085	55,047,668	91.0	1,564,798	2.6	56,612,466	93.6	3,897,619	6.4
R2	61,259,340	55,363,827	90.4	1,305,711	2.1	56,669,538	92.5	4,589,802	7.5
R3	59,892,784	54,495,817	91.0	1,280,367	2.1	55,776,184	93.1	4,116,600	6.9
R4	59,246,277	53,952,404	91.1	1,266,551	2.1	55,218,955	93.2	4,027,322	6.8
R5	59,315,098	53,385,041	90.0	1,252,256	2.1	54,637,297	92.1	4,677,801	7.9
R6	59,987,140	53,722,670	89.6	1,301,171	2.2	55,023,841	91.7	4,963,299	8.3

② 配水量分析

区 分	令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度	
	水 量(m³)	比 率 (%)	水 量(m³)	比 率 (%)	水 量(m³)	比 率 (%)	水 量(m³)	比 率 (%)
配 水 量	59,892,784	100.00	59,246,277	100.00	59,315,098	100.00	59,987,140	100.00
有 効 水 量	55,776,184	93.13	55,218,955	93.20	54,637,297	92.11	55,023,841	91.73
有 収 水 量	54,495,817	90.99	53,952,404	91.06	53,385,041	90.00	53,722,670	89.56
料 金 水 量	54,477,964	90.96	53,933,655	91.03	53,368,996	89.98	53,706,002	89.53
分 水 量	14,224	0.02	15,264	0.03	13,251	0.02	13,312	0.02
消 防 用 水 量 (訓 練 使 用)	456	0.00	463	0.00	360	0.00	801	0.00
船 舶 給 水 量	3,173	0.01	3,022	0.01	2,434	0.00	2,555	0.00
無 収 水 量	1,280,367	2.14	1,266,551	2.14	1,252,256	2.11	1,301,171	2.17
局 事 業 用 水 量	81,458	0.13	80,336	0.13	65,969	0.10	100,514	0.16
メーター不感水量	1,197,856	2.00	1,184,926	2.00	1,184,977	2.00	1,199,743	2.00
消 防 用 水 量 (火 災 消 火 使 用)	1,053	0.01	1,289	0.01	1,310	0.01	914	0.01
無 効 水 量	4,116,600	6.87	4,027,322	6.80	4,677,801	7.89	4,963,299	8.27
漏 水 量	3,428,095	5.72	3,333,877	5.63	3,893,433	6.57	4,245,242	7.09
減 額 更 正 水 量	89,577	0.15	100,982	0.17	191,880	0.32	118,186	0.20
そ の 他	598,928	1.00	592,463	1.00	592,488	1.00	599,871	1.00

(2) 配水量		(単位: m³)													
年度	水源	甲山浄水場	保城浄水場	兼田浄水場	町裏浄水場	山崎浄水場	龍野浄水場	田井浄水場	林田浄水場	県 水	西播磨水	福 崎	合 計	1日平均配水量	前年度対 比
	令和3年度	19,456,146	3,263,907	4,979,805	2,480,147	3,963,864	1,353,448	695,335	0	17,716,767	825,045	23,782	54,758,246	150,023	97.9
	令和4年度	19,937,568	3,159,533	5,029,340	2,411,480	3,611,452	1,126,416	291,321	0	17,628,432	825,000	31,963	54,052,505	148,089	98.7
	令和5年度	19,897,174	3,407,383	4,822,884	2,367,027	3,402,024	1,226,606	380,364	0	17,802,320	825,000	31,511	54,162,293	148,390	100.2
	令和6年度	20,111,256	3,450,754	5,039,879	1,853,068	3,484,566	1,517,478	423,610	0	17,835,388	825,000	30,186	54,571,185	149,510	100.8
	4月	1,639,588	288,693	403,622	170,122	264,580	95,565	40,340	0	1,437,351	59,121	4,874	4,403,856	146,795	96.5
	5月	1,654,964	303,456	412,848	182,645	275,607	96,898	40,861	0	1,484,241	76,891	0	4,528,411	146,078	99.0
	6月	1,622,231	293,762	402,885	162,379	268,396	96,374	39,254	0	1,453,308	89,637	7,723	4,435,949	147,865	98.6
	7月	1,722,281	327,621	424,298	161,387	294,122	106,966	44,045	0	1,520,901	92,539	0	4,694,160	151,425	99.9
	8月	1,728,977	318,705	421,192	181,633	317,463	182,543	43,270	0	1,360,745	92,530	4,751	4,651,809	150,058	101.5
	9月	1,674,907	309,075	412,272	167,637	308,538	177,400	41,482	0	1,308,474	89,894	0	4,489,679	149,656	103.0
	10月	1,685,067	319,411	427,297	177,178	290,505	151,047	43,015	0	1,403,363	63,877	4,033	4,564,793	147,251	97.3
	11月	1,642,314	300,692	419,827	150,029	281,824	143,091	41,930	0	1,445,697	44,364	0	4,469,768	148,992	98.8
	12月	1,726,774	271,581	448,019	141,685	296,714	156,402	23,568	0	1,617,077	62,346	4,224	4,748,390	153,174	99.0
	1月	1,741,228	239,590	439,255	115,602	289,895	99,652	0	0	1,699,334	47,583	0	4,672,139	150,714	99.9
	2月	1,589,716	197,013	386,180	101,028	281,708	98,801	17,575	0	1,582,322	41,332	4,581	4,300,256	153,581	102.6
	3月	1,683,209	281,155	442,184	141,743	315,214	112,739	48,270	0	1,522,575	64,886	0	4,611,975	148,773	100.3
	1ヵ月平均	1,675,938	287,563	419,990	154,422	290,381	126,457	35,301	0	1,486,282	68,750	2,516	4,547,599	—	—

水源 年度		家島町				夢前町									
		赤穂市	合 計	1日平均 配水量	前年度 対 比	文殿浄水場	塚本浄水場	小山浄水場	木戸浄水場	岡浄水場	置本浄水場	果 水	合 計	1日平均 配水量	前年度 対 比
令和3年度		639,329	639,329	1,752	91.3	310,775	57,020	0	68,585	252,491	114,892	1,164,828	1,968,591	5,393	97.3
令和4年度		668,788	668,788	1,832	104.6	324,591	38,750	0	75,163	244,776	78,807	1,156,914	1,919,001	5,258	97.5
令和5年度		643,919	643,919	1,764	96.3	289,919	55,192	0	88,074	235,596	26,782	1,165,003	1,860,566	5,097	97.0
令和6年度		712,782	712,782	1,953	110.7	289,776	67,075	0	102,652	255,031	51,576	1,147,069	1,913,179	5,242	102.8
4月		50,263	50,263	1,675	123.9	22,383	4,759	0	7,455	21,373	2,733	94,430	153,133	5,104	95.2
5月		41,406	41,406	1,336	105.9	23,179	5,085	0	7,920	22,209	2,241	97,271	157,905	5,094	95.8
6月		35,864	35,864	1,195	91.3	23,116	5,318	0	7,760	21,873	3,557	93,812	155,436	5,181	97.0
7月		36,702	36,702	1,184	87.8	24,873	6,882	0	8,465	22,249	3,846	97,313	163,628	5,278	93.9
8月		39,733	39,733	1,282	93.8	24,415	10,748	0	10,318	21,881	4,246	97,239	168,847	5,447	96.9
9月		40,263	40,263	1,342	102.0	23,211	5,665	0	11,086	21,211	2,501	93,251	156,925	5,231	101.0
10月		35,688	35,688	1,151	88.2	24,147	5,716	0	8,230	21,538	3,220	96,910	159,761	5,154	95.0
11月		35,794	35,794	1,193	83.6	23,167	5,454	0	7,864	20,120	11,427	89,512	157,544	5,251	100.8
12月		36,715	36,715	1,184	34.5	25,738	4,853	0	8,440	21,994	3,423	100,029	164,477	5,306	98.5
1月		100,227	100,227	3,233	89.8	25,738	4,853	0	8,440	21,994	3,292	99,386	163,703	5,281	98.5
2月		85,206	85,206	3,043	161.9	25,386	3,028	0	8,135	18,286	5,737	89,919	150,491	5,375	102.1
3月		174,921	174,921	5,643	433.6	24,423	4,714	0	8,539	20,303	5,353	97,997	161,329	5,204	102.2
1ヵ月平均		59,399	59,399	—	—	24,148	5,590	0	8,554	21,253	4,298	95,589	159,432	—	—

水源 年度		夢前町(北部)										香寺町			
		立船野浄水場	我孫子浄水場	佐中浄水場	熊部浄水場	坂根浄水場	馬寺浄水場	小畑浄水場	合 計	1日平均 配水量	前年度 対 比	第1水源	第2水源	第3水源	第4水源
令和3年度		20,388	12,295	7,862	935	1,187	5,197	3,658	51,522	141	93.5	0	0	0	0
令和4年度		19,990	12,568	8,044	863	1,293	5,041	3,767	51,566	141	100.1	0	0	0	0
令和5年度		19,881	12,542	8,586	746	1,153	4,710	3,574	51,192	140	99.3	0	0	0	0
令和6年度		19,815	12,561	7,783	678	1,234	4,762	3,620	50,453	138	98.6	0	0	0	0
4月		1,532	982	612	55	118	380	305	3,984	133	93.9	0	0	0	0
5月		1,680	1,081	643	60	113	436	292	4,305	139	92.8	0	0	0	0
6月		1,624	955	642	59	97	411	282	4,070	136	97.1	0	0	0	0
7月		1,977	1,111	692	61	106	401	294	4,642	150	96.8	0	0	0	0
8月		2,162	1,134	763	67	117	440	412	5,095	164	106.2	0	0	0	0
9月		1,753	1,075	649	60	92	378	314	4,321	144	106.3	0	0	0	0
10月		1,596	981	637	65	100	379	268	4,026	130	93.2	0	0	0	0
11月		1,480	1,010	608	52	100	384	269	3,903	130	100.2	0	0	0	0
12月		1,578	995	646	52	113	400	273	4,057	131	97.0	0	0	0	0
1月		1,484	1,100	646	53	94	429	256	4,062	131	98.8	0	0	0	0
2月		1,494	1,006	606	44	101	357	411	4,019	144	108.9	0	0	0	0
3月		1,455	1,131	639	50	83	367	244	3,969	128	94.8	0	0	0	0
1ヵ月平均		1,651	1,047	649	57	103	397	302	4,204	—	—	0	0	0	0

夢前町(北部)は、平成20年度までは「簡易水道」として運営していた。

年度	水源	香寺町						安富町						安富町(北部)			
		香寺浄水場	県水	合 計	1日平均配水量	前年度対比	安志浄水場	植木野浄水場	合 計	1日平均配水量	前年度対比	関浄水場	合 計	1日平均配水量	前年度対比		
令和3年度		947,956	921,992	1,869,948	5,123	96.6	335,357	266,638	601,995	1,730	102.0	5,442	5,442	15	111.1		
令和4年度		945,290	985,141	1,930,431	5,289	103.2	354,078	249,731	603,809	1,654	95.6	5,349	5,349	15	98.3		
令和5年度		991,929	960,386	1,952,315	5,349	101.1	361,587	295,661	657,248	1,801	108.9	4,461	4,461	12	83.4		
令和6年度		1,112,571	918,497	2,031,068	5,565	104.0	395,632	292,409	688,041	1,885	104.7	5,026	5,026	14	112.7		
4月		83,241	77,103	160,344	5,345	102.7	33,246	23,302	56,548	1,885	112.9	338	338	11	92.6		
5月		87,022	75,890	162,912	5,255	102.5	34,300	24,396	58,696	1,893	114.8	396	396	13	121.5		
6月		85,427	74,928	160,355	5,345	106.3	34,182	23,671	57,853	1,928	117.3	320	320	11	82.1		
7月		89,179	78,835	168,014	5,420	101.8	25,053	25,257	50,310	1,623	96.4	406	406	13	69.2		
8月		109,786	67,575	177,361	5,721	105.9	35,373	25,861	61,234	1,975	120.7	592	592	19	87.7		
9月		110,014	58,326	168,340	5,611	110.8	33,408	24,225	57,633	1,921	124.3	376	376	13	81.1		
10月		113,091	57,715	170,806	5,510	105.5	34,647	25,706	60,353	1,947	120.8	396	396	13	80.3		
11月		112,484	57,158	169,642	5,655	116.0	33,911	24,899	58,810	1,960	124.2	456	456	15	106.4		
12月		92,638	87,191	179,829	5,801	113.6	36,032	23,507	59,539	1,921	117.1	458	458	15	112.8		
1月		79,146	99,433	178,579	5,761	115.9	34,788	23,048	57,836	1,866	112.3	413	413	13	99.3		
2月		70,255	93,631	163,886	5,853	118.9	29,745	24,015	53,760	1,920	114.8	537	537	19	127.6		
3月		80,288	90,712	171,000	5,516	116.7	30,947	24,522	55,469	1,789	108.9	338	338	11	79.0		
1ヵ月平均		92,714	76,541	169,256	—	—	32,969	24,367	57,337	—	—	419	419	—	—		

安富町(北部)は、平成20年度までは「簡易水道」として運営していた。

2 薬品使用量

(施設毎使用量)		(kg)																									
		甲山浄水場(御蔭含む)				保城浄水場				兼田浄水場				町裏浄水場		山崎浄水場		龍野浄水場		井田浄水場		北部地区		家島地区			
年 度	水 源	次亜塩素酸ナトリウム	水道用消石灰	ポリ塩化アルミニウム	粉末活性炭	希硫酸	次亜塩素酸ナトリウム	水道用消石灰	ポリ塩化アルミニウム	粉末活性炭	次亜塩素酸ナトリウム	水道用消石灰	ポリ塩化アルミニウム	粉末活性炭	次亜塩素酸ナトリウム	苛性ソーダ	ポリ塩化アルミニウム	次亜塩素酸ナトリウム	苛性ソーダ	次亜塩素酸ナトリウム	水道用消石灰	ポリ塩化アルミニウム	次亜塩素酸ナトリウム	粉末活性炭	次亜塩素酸ナトリウム	ポリ塩化アルミニウム	0
		210,490	36,976	474,040	15,000	9,270	42,330	14,710	124,330	14,000	48,300	29,542	148,880	9,000	18,090	0	27,200	0	8,710	0	2,480	0	36,150	11,210	1,000	2,440	0
		220,060	16,390	443,440	24,000	9,360	42,200	11,704	129,890	12,000	48,250	22,174	114,660	10,000	18,080	0	24,120	0	10,470	0	2,510	0	35,190	9,510	1,500	2,560	0
		220,050	0	452,090	36,000	9,300	42,190	17,662	149,950	18,000	51,260	14,826	19,500	3,000	18,120	0	27,110	0	12,270	0	3,050	0	38,040	11,430	4,000	3,040	0
令和4年度																											
令和5年度																											
令和6年度																											

薬品別年間使用量		(kg)			
		令和4年度	令和5年度	令和6年度	
		393,750	400,880	412,090	
次亜塩素酸ナトリウム		748,250	689,490	625,540	
ポリ塩化アルミニウム		81,228	50,268	32,488	
水道用消石灰		38,000	46,000	61,000	
粉末活性炭		9,270	9,360	9,300	
希硫酸		0	0	0	
苛性ソーダ					

3 原単位電力量

		(配水量1m ³ 当たりのkwh)																							
		夢前町																	香寺町		安富町				
水源 年度	甲山浄水場	山保浄水場	城兼田浄水場	田町浄水場	真山浄水場	崎山浄水場	龍野浄水場	田野井浄水場	林田浄水場	田林浄水場	文殿浄水場	塚本浄水場	木戸浄水場	岡浄水場	置本浄水場	本立船野我孫子浄水場	佐中浄水場	熊部浄水場	坂根浄水場	馬浄水場	寺小浄水場	畑香寺浄水場	安志浄水場	植木野浄水場	関浄水場
	令和4年度	0.236	0.412	0.328	0.431	0.350	0.572	0.288	0.336	0.509	0.770	0.396	0.467	0.390	0.669	0.245	1.016	5.275	1.485	1.289	1.316	0.510	0.544	0.714	0.965
	令和5年度	0.236	0.389	0.329	0.426	0.349	0.527	0.296	0.329	0.525	0.760	0.387	0.486	0.529	0.678	0.244	0.962	6.696	1.695	1.337	1.309	0.495	0.532	0.610	0.941
	令和6年度	0.235	0.414	0.329	0.428	0.339	0.554	0.299	0.328	0.539	0.753	0.376	0.479	0.415	0.765	0.240	1.087	7.278	1.614	1.608	1.315	0.497	0.510	0.638	0.974
	4月	0.237	0.456	0.345	0.425	0.362	0.609	0.295	0.344	0.521	0.734	0.372	0.443	0.358	0.780	0.244	1.072	7.200	1.314	1.339	1.190	0.448	0.497	0.655	1.476
	5月	0.236	0.389	0.313	0.391	0.340	0.631	0.290	0.331	0.582	0.826	0.413	0.526	0.440	0.801	0.261	1.179	7.683	1.593	1.365	1.445	0.458	0.466	0.603	0.992
	6月	0.230	0.411	0.333	0.454	0.353	0.515	0.305	0.356	0.504	0.729	0.365	0.456	0.212	0.700	0.251	1.006	6.644	1.598	1.414	1.291	0.488	0.492	0.655	0.869
	7月	0.239	0.389	0.309	0.415	0.330	0.452	0.293	0.323	0.486	0.596	0.345	0.432	0.297	0.547	0.209	0.925	6.262	1.472	1.564	1.245	0.508	0.676	0.603	0.663
	8月	0.239	0.450	0.327	0.393	0.332	0.285	0.326	0.311	0.598	0.560	0.374	0.521	0.323	0.685	0.245	1.004	6.463	1.564	2.255	0.988	0.414	0.500	0.646	0.691
	9月	0.237	0.460	0.334	0.426	0.342	0.518	0.339	0.327	0.503	1.173	0.335	0.481	0.590	0.659	0.222	1.005	6.267	1.728	2.058	1.191	0.518	0.531	0.709	1.223
	10月	0.233	0.422	0.311	0.371	0.323	0.583	0.307	0.303	0.496	0.739	0.414	0.459	0.262	0.694	0.243	1.025	5.892	1.570	1.652	1.388	0.505	0.483	0.620	0.876
	11月	0.231	0.410	0.324	0.431	0.341	0.577	0.315	0.331	0.584	0.788	0.411	0.563	0.395	0.853	0.268	1.240	8.404	1.770	1.570	1.569	0.503	0.503	0.654	0.831
	12月	0.233	0.359	0.297	0.424	0.317	0.481	0.287	0.311	0.479	0.740	0.331	0.408	1.133	0.750	0.238	1.014	7.173	1.336	1.358	1.315	0.600	0.453	0.659	0.808
	1月	0.236	0.390	0.339	0.489	0.344	0.881	0.283	0.327	0.625	0.733	0.432	0.536	0.376	1.034	0.261	1.324	8.925	2.021	1.664	1.742	0.564	0.495	0.649	1.189
	2月	0.242	0.428	0.386	0.533	0.387	0.582	0.290	0.356	0.548	0.867	0.366	0.494	0.187	0.840	0.229	1.135	8.614	1.515	1.555	0.888	0.536	0.562	0.603	0.642
	3月	0.235	0.405	0.338	0.384	0.310	0.535	0.264	0.316	0.547	0.557	0.358	0.435	0.408	0.846	0.210	1.124	7.820	1.892	1.504	1.529	0.422	0.463	0.603	1.438

4 水質検査関係

令和6年度(2024年度)水質検査結果

(旧市域浄水場系統)

※1	※2	検査項目	単位	基準値	浄水場名			原水			浄水			給水栓水		
					採水場所等 目標値	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小
		水温	℃	100以下		12	27.6	5.7	15.5	12	29.3	6.1	17.0	12	29.6	6.9
1		一般細菌	個/100ml	検出されないこと		12	8,000	53	2,200	12	0	0	0	12	0	0
2	※3	大腸菌	※3			12	370	8	88	12		不検出12回		12		
3		カミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満
4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満
5		セレン及びその化合物	mg/L	0.001以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満
6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満
7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		4	0.002	0.001	0.002	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満
8		六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満
9		亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		12	0.006	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満
10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		12	0.67	0.31	0.46	12	0.64	0.32	0.45	12	0.63	0.29
12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		4	0.10	0.08未満	0.08未満	4	0.09	0.08未満	0.08未満	4	0.09	0.08未満
13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満
14		四塩化炭素	mg/L	0.002以下		4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満
15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満
17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満
18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満
19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満
20		ベンゼン	mg/L	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満
21		塩素酸	mg/L	0.6以下		4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06	0.06未満	0.06未満	4	0.06	0.06未満
22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満
23		クロロホルム	mg/L	0.06以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.004	0.001	0.003	4	0.009	0.002
24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0				4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.004	0.003未満
25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.002	0.001未満	0.001未満	4	0.002	0.001
26		臭素酸	mg/L	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満
27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.008	0.002	0.006	4	0.014	0.005
28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0				4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.004	0.003未満
29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.003	0.001	0.002	4	0.005	0.002
30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満
31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0				4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.008未満	0.008未満
32		亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満
33	26	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.1以下	12	0.22	0.02	0.08	12	0.07	0.01	0.03	12	0.06	0.01
34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		4	0.08	0.03未満	0.06	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満
35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満
36		ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		4	8.2	5.1	6.6	4	8.5	6.0	7.4	4	8.2	5.8
37	14	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.01以下	12	0.025	0.003	0.010	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満
38		塩化物イオン	mg/L	200以下		12	12	4.6	7.5	12	13	6.9	9.6	12	13	6.9
39	13	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		12	32	22	27	12	32	19	27	12	35	23
40	20	蒸発残留物	mg/L	300以下	30以上200以下	12	68	52	59	12	67	49	58	12	64	52
41		陰イオン界面活性剤	mg/L	500以下		2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満
42		ジオキシベンゼン	mg/L	0.00001以下		12	0.000003	0.000000未満	0.000001	12	0.000002	0.000000未満	0.000000	12	0.000002	0.000000
43	2-	メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		12	0.000005	0.000000未満	0.000001	12	0.000003	0.000000未満	0.000000	12	0.000003	0.000000
44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.004	0.002未満
45		フェノール類	mg/L	0.005以下		2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満
46		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		12	1.2	0.7	0.9	12	0.7	0.4	0.5	12	0.7	0.4
47	22	pH値		5.8以上8.6以下	7.5程度	12	7.5	7.2	7.4	12	7.5	7.0	7.3	12	7.6	7.1
48		味		異常でないこと		0				12		異常なし12回		12		異常なし12回
49		臭気		異常でないこと		12	5.0	1.8	2.9	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満
50		色度	度	5以下		12	2.8	0.4	1.3	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満
51	21	濁度	度	2以下	1以下	12	2.8	0.4	1.3	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満

※3 原水での単位:MPN /100ml

※1 水質基準項目番号又は独自実施項目番号 ※2 水質管理目標設定項目番号

		浄水場名		原水				浄水				給水栓水					
		種別	採水場所等	市川表流水				浄水場出口				城見台					
※1	※2	検査項目	単位	基準値	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2	ウラン及びその化合物	mg/L		4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L		4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	
	5	トリエン	mg/L		4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
	7	亜塩素酸	mg/L		4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
	8	二酸化塩素	mg/L		0					0				0			
	9	ジクロロアセトニトリル	mg/L		0.01以下(暫定)					4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	10	抱水クロラール	mg/L		0.02以下(暫定)					4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.003	0.002未満	0.002未満
	11	農薬類(115項目)			1以下	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満
	12	残留塩素	mg/L		4		4.6	2.2	3.0	4	5.5	1.9	3.2	4	4.3	2.0	2.6
	15	遊離塩素	mg/L		4	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	17	γ-ホルト-ブチルエーテル	mg/L		3以下	0				4	1.9	1.2	1.6	4	1.7	1.3	1.5
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L		3以下	0				4	1未満	1未満	1未満	4	1未満	1未満	1未満
	19	臭気強度(TON)			-1程度以上0付近	0				4	-1.7	-2.3	-2.0	4	-1.7	-2.2	-2.0
	23	腐食性(ランゲリア指数)	個/ml		2000以下(暫定)	0				4	0	0	0	4	1	0	0
	24	促腐菌(ランゲリア指数)	mg/L		0.1以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	25	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.00005以下(暫定)	4	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	4	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	4	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
	27	5,6-ジクロロフラン-2,3,4-トリオール及び5,6-ジクロロフラン-2,3,4-トリオール(PPDA)	mg/L		4	24	18	20	4	23	18	19	4	22	17	19	
独自実施項目	1	総アルカリ度	mg/L		4	5.2	2.5	3.4	4	6.2	2.2	3.6	4	4.9	2.3	3.0	
	2	総酸度	mg/L		4	4.4	2.1	2.9	4	5.3	1.8	3.1	4	4.1	1.9	2.5	
	3	侵食性遊離塩素	mg/L		12	10	7.5	9.3	12	11	8.3	10	12	12	8.1	10	
	4	電気伝導率	mS/m		12	0.03	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	5	アンモニア態窒素	mg/L		0				12	0.9	0.4	0.7	12	0.7	0.5	0.5	
	6	遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0				12	0	0	0	0	0			
	7	クリプトスピリウム	※4		1	0	0	0	1	0	0	0	0	0			
	8	ジアルシア	※4		1	0	0	0	1	0	0	0	0	0			
	9	嫌気性芽胞菌	個/10ml		2	2	2	2	2	0			0	0			
	10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg		1	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	
	11	放射性セシウム(Cs-137)	Bq/kg		1	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	

※4 原水での単位:個/10L 浄水での単位:個/20L

浄水場名				原水				保城浄水場				給水栓水									
※1	※2	検査項目	単位	基準値	採水場所等 目標値	船場川表流水			井戸水			浄水場出口			花田町一本松						
						回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均
1		水温	℃	100以下		12	28.7	6.1	16.3	12	23.2	14.2	18.7	12	27.6	8.9	17.4	12	28.7	8.1	18.2
2		一般細菌	個/ml	検出されないこと		12	12,000	900	4,700	12	160	8	47	12	0	0	0	12	28.7	0	0
3		大腸菌	※3	検出されないこと		12	920	12	170	12	4	1未満	1未満	12	0	不検出12回	0	12	不検出12回	0	0
3		カミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7		砒素及びその化合物	mg/L	0.01以下		4	0.002	0.001	0.002	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8		六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9		亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		12	0.040	0.004	0.020	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10		アンモニウムイオン及び塩化アン	mg/L	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		12	0.76	0.38	0.59	12	3.6	2.3	1.5	12	1.3	0.73	1.0	12	1.2	0.67	0.95
12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		4	0.11	0.08	0.10	4	0.28	0.25	0.27	4	0.14	0.09	0.12	4	0.13	0.09	0.11
13		ボク素及びその化合物	mg/L	1.0以下		4	0.06	0.02未満	0.02	4	0.05	0.03	0.04	4	0.03	0.02	0.03	4	0.03	0.02	0.03
14		四塩化炭素	mg/L	0.002以下		4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20		ベンゼン	mg/L	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21		塩素酸	mg/L	0.6以下		4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.12	0.06未満	0.06未満	4	0.11	0.06未満	0.06未満	4	0.10	0.06未満	0.06未満
22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0				0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23		クロロホルム	mg/L	0.06以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.002	0.001未満	0.001未満	4	0.003	0.001	0.003	4	0.007	0.002	0.005
24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0				0				4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.003	0.002	0.003	4	0.004	0.002	0.003
26		臭素酸	mg/L	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.002	0.001未満	0.001未満	4	0.010	0.007	0.008	4	0.015	0.011	0.013
28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0				0				4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.004	0.002	0.003	4	0.006	0.003	0.005
30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満	4	0.002	0.001	0.001
31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0				0				4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32		亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.1以下	12	0.49	0.06	0.16	12	0.02	0.01未満	0.01未満	12	0.04	0.01	0.02	12	0.04	0.01	0.02
34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		4	0.16	0.03	0.11	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
36		ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		4	17	6.1	12	4	17	11	14	4	14	9.1	12	4	13	8.6	12
37	14	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.01以下	12	0.031	0.006	0.016	12	0.001	0.001未満	0.001未満	12	0.001	0.001未満	0.001未満	12	0.001	0.001	0.001
38		塩化物イオン	mg/L	200以下		12	15	5.0	9.3	12	29	10	18	12	25	11	15	12	24	10	15
39	13	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	10以上100以下	12	76	30	30	50	12	92	48	68	12	70	46	56	12	65	44
40	20	蒸発残留物	mg/L	500以下	30以上200以下	12	150	67	110	12	180	98	140	12	130	92	110	12	130	85	110
41		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42		ジオキサン	mg/L	0.00001以下		12	0.000062	0.000001	0.000011	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000005	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000006	0.000001未満	0.000001
43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		12	0.000008	0.0000001未満	0.0000002	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000003	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000002	0.000001未満	0.000001
44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		4	0.020	0.005	0.013	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.004	0.002未満	0.002未満	4	0.004	0.002	0.002
45		フェノール類	mg/L	0.005以下		2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		12	3.0	1.2	2.0	12	0.6	0.4	0.5	12	0.9	0.5	0.7	12	0.9	0.5	0.7
47	22	pH値		5.8以上8.6以下	7.5程度	12	7.5	7.2	7.4	12	6.9	6.8	6.9	12	7.5	7.1	7.3	12	7.4	7.1	7.3
48		味		異常でないこと	異常なし12回	0				0				12	異常なし12回			12	異常なし12回		
49		臭気		異常でないこと	異常なし8回	12	微減臭3回、かび臭1回		無臭12回	12				12	異常なし12回			12	異常なし12回		
50		色度	度	2以下		12	11	2.9	4.8	12	0.7	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	21	濁度	度	2以下	1以下	12	4.8	0.7	1.7	12	0.2	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

※3 原水での単位:MPN /100ml

※1 水質基準項目番号又は独自実施項目番号 ※2 水質管理目標設定項目番号

項目	※1	※2	検査項目	単位	基準値	浄水場名			保城浄水場					浄水					給水栓水					
						種別			原水		井戸水			浄水		花田町一本松								
						採水場所等	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均		
水質管理目標設定項目			1 アンチモン及びその化合物	mg/L		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	平均	
			2 ウラン及びその化合物	mg/L		0.002以下(暫定)	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
			3 ニッケル及びその化合物	mg/L		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002	4	0.002未満	0.002	0.002	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
			4 1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.004以下	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	
			5 トルエン	mg/L		0.4以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	
			6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		0.08以下	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
			7 亜塩素酸	mg/L		0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
			8 二酸化塩素	mg/L		0.6以下(暫定)	0												0					
			9 ジフロアセトニトリル	mg/L		0.01以下(暫定)	0												4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
			10 飽和クロロフル	mg/L		0.02以下(暫定)	0												4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
			11 農薬類(115項目)			1以下	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	1未満	
			12 残留塩素	mg/L		1以下	4	4.8	2.6	3.5	4	17	8.3	11	4	8.3	2.9	4.4	4	12	0.7	0.5	0.6	
			15 遊離塩素	mg/L		20以下	4												4	12	0.7	0.5	0.6	
			16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
			17 メチルtertブチルエーテル	mg/L		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
			18 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L		3以下	0												4	4	2.7	1.7	2.1	2.0
			19 臭気強度(TON)			3以下	0												4	4	1未満	1未満	1未満	1未満
		23 腐食性(ランガリア指数)			-1程度以上0付近	0												4	4	-1.1	-1.9	-1.5	-1.6	
		24 促腐栄養細菌	個/ml		2000以下(暫定)	0												4	4	2	0	1	0	1
		25 1,1-ジフロロエチレン	mg/L		0.1以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
		27 5,6-フルオロベンゾフラン-2,3,4-トリオール及び5,6-フルオロベンゾフラン-2,3,4-トリオール(PPSU)	mg/L		0.00005以下(暫定)	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4	0.000008	0.000005未満	0.000005未満	4	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	4	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満		
独自実施項目	1		総アルカリ度	mg/L			4	36	23	30	4	37	28	33	4	38	24	31	4	35	25	29		
	2		総酸度	mg/L			4	5.4	3.0	4.0	4	20	9.4	13	4	9.4	3.3	5.0	4	6.0	2.9	4.0		
	3		侵食性遊離塩素	mg/L			4	4.5	2.2	3.1	4	16	7.8	10	4	7.7	2.4	4.0	4	5.0	2.2	3.2		
	4		電気伝導率	mS/m			12	24	9.5	16	12	29	16	22	12	22	14	18	12	21	14	18		
	5		アンモニア態窒素	mg/L			12	0.09	0.02未満	0.05	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
	6		遊離残留塩素	mg/L		0.1以上	0				0				12	0.7	0.6	0.7	12	0.6	0.4	0.5		
	7		クリプトスフィジウム	※4			1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
	8		ジアルジウム	※4			1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
	9		嫌気性芽胞菌	個/10ml			2	10	7	9	2	1	0	1	0				0	0				
	10		放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg			0				0				0				0	0				
	11		放射性セシウム(Cs-137)	Bq/kg			0				0				0				0	0				

※4 原水での単位:個/10L 浄水での単位:個/20L

※1	※2	検査項目	単位	基準値	浄水場名			原水			井戸水			浄水			給水栓水		
					採水場所等 目標値	市川伏流水			回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小
						回数	最大	最小											
		水温	℃			12	27.7	8.2	17.8	12	21.3	16.2	19.2	12	27.6	10.4	18.5	12	30.1
1		一般細菌	個/L	100以下		12	500	13	140	12	6	0	2	12	1	0	12	1	11.2
2	※3	検出されないこと				12	30	1未満		9	3	1未満	1未満	12	不検出12回		12	不検出12回	0
3		カミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		4	0.003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満
4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		2	0.0005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.0005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満
5		セレン及びその化合物	mg/L	0.001以下		4	0.001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	0.001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	0.001未満	0.0001未満	4	0.001未満	0.0001未満
6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		4	0.001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	0.001未満	0.0001未満	0.0001未満	4	0.001未満	0.0001未満	4	0.001未満	0.0001未満
7		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		4	0.002	0.001未満	0.001	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	4	0.001	0.001未満
8		六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		4	0.003	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満
9		亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満
10		シアニ化合物イオン及び塩化シアニ	mg/L	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		12	1.8	0.73	1.1	12	2.8	1.1	1.9	12	1.7	0.74	1.2	1.7	0.76
12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		4	0.14	0.11	0.13	4	0.16	0.14	0.15	4	0.13	0.11	4	0.13	0.11
13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		4	0.04	0.02未満	0.03	4	0.04	0.03	0.03	4	0.04	0.02未満	4	0.04	0.02未満
14		四塩化炭素	mg/L	0.002以下		4	0.002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.002未満	0.0002未満	4	0.002未満	0.0002未満
15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満
17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満
18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満
19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満
20		ベンゼン	mg/L	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満
21		塩素酸	mg/L	0.6以下		4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満
22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0				0				4	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満
23		クロロホルム	mg/L	0.06以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.003	0.001未満	4	0.004	0.003
24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0				0				4	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満
25		ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.003	0.002	4	0.005	0.002
26		臭素酸	mg/L	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満
27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.008	0.004	4	0.015	0.010
28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0				0				4	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満
29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.003	0.001未満	4	0.006	0.002
30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.002	0.001未満	4	0.004	0.001
31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0				0				4	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満
32		亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満
33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.1以下	12	0.06	0.01未満	0.02	12	0.02	0.01未満	0.01未満	12	0.03	0.01未満	12	0.03	0.01未満
34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満
35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満
36		ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		4	16	7.9	13	4	13	13	13	4	16	9.0	4	16	8.9
37	14	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.01以下	12	0.003	0.001未満	0.001	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満
38		塩化物イオン	mg/L	200以下		12	21	6.7	13	12	15	10	12	12	20	8.1	13	12	19
39	13	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	10以上100以下	12	68	38	54	12	63	57	60	12	68	44	57	12	68
40	20	蒸発残留物	mg/L	500以下	30以上200以下	12	150	81	110	12	150	110	130	12	150	91	120	12	140
41		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満
42		ジオキサン	mg/L	0.00001以下		12	0.000003	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001	0.000001未満	12	0.000002	0.000001未満
43	2-	メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001	0.000001未満	12	0.000001	0.000001未満
44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		4	0.002	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満
45		フェノール類	mg/L	0.005以下		2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満
46		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		12	1.0	0.6	0.8	12	0.3	0.3未満	0.3未満	12	0.9	0.5	12	1.0	0.5
47	22	pH値		5.8以上8.6以下	7.5程度	12	7.1	6.8	6.9	12	6.8	6.6	6.7	12	7.2	6.9	7.0	7.4	7.1
48		味		異常でないこと		0				0				12	異常なし12回		12	異常なし12回	
49		臭気		異常でないこと		12				12				12	異常なし12回		12	異常なし12回	
50		色度	度	5以下		12	2.8	1.1	1.5	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.7	0.5未満	12	0.6	0.5未満
51	21	濁度	度	2以下	1以下	12	0.5	0.1未満	0.2	12	0.2	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満

※3 原水での単位:MPN /100ml

※2 水質管理目標設定項目番号

※1 水質基準項目番号又は独自実施項目番号

※1	※2	検査項目	単位	基準値	浄水場名				兼田浄水場				給水栓水							
					採水場所等				原水				浄水							
					種別	目	標	値	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均
1	アンチモン及びその化合物	mg/L		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2	ウラン及びその化合物	mg/L		0.002以下(暫定)	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	mg/L		0.02以下	4	0.003	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002	0.002未満	0.002未満	4	0.002	0.002未満	0.002未満
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.004以下	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
5	トルエン	mg/L		0.4以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満
6	フタル酸(2-エチルヘキシル)	mg/L		0.08以下	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満
7	亜塩素酸	mg/L		0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満
8	二酸化塩素	mg/L		0.6以下	0				0				0				0			
9	ジクロロアセトニトリル	mg/L		0.01以下(暫定)	0				0				4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
10	飽和クロロフル	mg/L		0.02以下(暫定)	0				0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
11	農薬類(115項目)			1以下	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満
12	残留塩素	mg/L		1以下	0				0				12	0.9	0.6	0.8	12	0.8	0.4	0.6
15	遊離塩素	mg/L		20以下	4	14	5.5	8.7	4	20	12	15	4	8.8	5.9	6.9	4	6.2	4.1	5.0
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
17	メチルtertブチルエーテル	mg/L		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L		3以下	0				0				4	2.2	1.3	1.7	4	1.8	1.5	1.6
19	臭気強度(TON)			3以下	0				0				4	1未満	1未満	1未満	4	1未満	1未満	1未満
23	腐食性(ランガリア指数)			-1程度以上0付近	0				0				4	-1.6	-1.9	-1.7	4	-1.4	-1.6	-1.5
24	促腐栄養細菌	個/ml		2000以下(暫定)	0				0				4	2	0	1	4	2	0	1
25	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.1以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
27	5,5-ジクロロ-2,4-ジニトロベンゼン(DDT類)及び5,5-ジクロロ-2,4-ジニトロベンゼン(DDT類)の総量	mg/L		0.0005以下(暫定)	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4	0.000015	0.00005未満	0.000008	4	0.00005未満	0.00005未満	0.000005未満	4	0.00005未満	0.000005未満	0.000005未満
1	総アルカリ度	mg/L			4	32	25	29	4	39	32	35	4	36	30	33	4	36	30	33
2	総酸度	mg/L			4	16	6.3	9.9	4	23	14	17	4	10	6.7	7.8	4	7.1	4.7	5.6
3	侵食性遊離塩素	mg/L			4	13	5.0	8.1	4	18	11	14	4	8.2	5.4	6.3	4	5.8	3.7	4.7
4	電気伝導率	mS/m			12	25	12	18	12	20	19	19	12	24	14	19	12	24	13	19
5	アンモニア態窒素	mg/L			12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満
6	遊離残留塩素	mg/L		0.1以上	0				0				12	0.8	0.6	0.7	12	0.6	0.4	0.5
7	クリプトスファリジウム	※4			1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
8	ジアルジウム	※4			1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
9	嫌気性芽胞菌	個/10ml			2	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg			0				0				0				0			
11	放射性セシウム(Cs-137)	Bq/kg			0				0				0				0			

※4 原水での単位:個/10L 浄水での単位:個/20L

浄水場名			原水			浄水			給水栓水											
※1	※2	検査項目	単位	基準値	船場川表流水			井戸水			浄水場出口			小姓町※						
					回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均
1		水温	℃		12	29.3	7.3	17.0	12	20.7	11.9	17.3	12	28.5	9.5	17.9	12	29.6	9.0	18.4
2		一般細菌	個/ml	100以下	12	4,500	250	2,200	12	150	1	26	12	10	1	5	12	1	0	0
3		大腸菌	※3 検出されないこと		12	400	1未満	80	12	46	1未満	5	12	不検出12回			12	不検出12回		
3		カミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4		セレン及びその化合物	mg/L	0.0005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5		セン及びその化合物	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	4	0.002	0.001	0.002	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満
8		六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9		亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	12	0.034	0.004未満	0.011	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10		ジアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	12	0.79	0.44	0.63	12	3.3	1.4	2.2	12	2.1	0.75	1.3	12	2.2	0.67	1.2
12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	4	0.10	0.09	0.10	4	0.14	0.11	0.13	4	0.10	0.08未満	0.08未満	4	0.11	0.08未満	0.08未満
13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	4	0.06	0.02未満	0.02	4	0.04	0.03	0.04	4	0.04	0.03	0.03	4	0.04	0.02未満	0.03
14		四塩化炭素	mg/L	0.002以下	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21		塩素酸	mg/L	0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.13	0.06未満	0.08	4	0.13	0.06未満	0.08
22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0				0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.002	0.001未満	0.001	4	0.006	0.001	0.004
24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0				0				4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25		ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.003未満	4	0.005	0.002	0.004
26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.004	0.002	0.003	4	0.013	0.010	0.012
28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0				0				4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001	4	0.002	0.001	0.001	4	0.005	0.003	0.004
30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.002	0.001未満	0.001未満
31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0				0				4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32		亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	12	0.44	0.05	0.15	12	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	0.01	0.01未満	0.01未満	12	0.02	0.01未満	0.01未満
34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	4	0.22	0.09	0.15	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
36		ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4	17	6.2	12	4	15	12	13	4	14	11	12	4	14	7.5	11
37	14	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	12	0.026	0.005	0.014	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.003	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38		塩化物イオン	mg/L	200以下	12	15	5.2	9.3	12	13	9.3	11	12	14	9.5	11	12	14	9.2	11
39	13	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	12	72	31	50	12	69	60	64	12	61	47	55	12	62	28	52
40	20	蒸発残留物	mg/L	500以下	12	140	68	110	12	140	110	120	12	120	92	110	12	130	64	100
41		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42		ジオキサン	mg/L	0.00001以下	12	0.000043	0.000001	0.000010	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
43	2-	メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	12	0.000006	0.0000001	0.000001	12	0.0000006	0.0000001未満	0.0000001未満	12	0.0000002	0.0000001未満	0.0000001未満	12	0.0000001	0.0000001未満	0.0000001未満
44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	4	0.017	0.003	0.011	4	0.003	0.002未満	0.002未満	4	0.004	0.002未満	0.002未満	4	0.003	0.002未満	0.002未満
45		フェノール類	mg/L	0.005以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	12	2.7	1.1	1.8	12	0.5	0.3未満	0.3未満	12	0.8	0.4	0.6	12	0.8	0.4	0.6
47	22	pH値		5.8以上8.6以下	12	7.5	7.2	7.4	12	7.0	6.7	6.8	12	7.2	6.6	6.9	12	7.3	6.8	7.1
48		味		異常でないこと	0				0				12	異常なし12回			12	異常なし12回		
49		臭気		異常でないこと	12	微臭臭4回、微カビ臭1回、無臭7回			12	無臭なし12回			12	異常なし12回			12	異常なし12回		
50		色度	度	5以下	12	9.4	2.9	4.3	12	0.8	0.5未満	0.5未満	12	0.6	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	21	濁度	度	2以下	12	4.2	0.5	1.2	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

※3 原水での単位:MPN/100ml

※2 水質管理目標設定項目番号

※ 4月～7月については山形市浄水場の検査結果

項目	※1	※2	検査項目	単位	基準値	浄水場名			町裏浄水場				浄水				給水栓水			
						種別		採水場所等		原水		船場川表流水		井戸水		浄水		小姓町※		
						回数	目	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	
水質管理目標値		1	アンチモン及びその化合物	mg/L		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	
		2	ウラン及びその化合物	mg/L		0.002以下(暫定)	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	
		3	ニッケル及びその化合物	mg/L		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	
		4	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.004以下	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	
		5	トルエン	mg/L		0.4以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	
		6	フタル酸(2-エチルヘキシル)	mg/L		0.08以下	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	
		7	亜塩素酸	mg/L		0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	
		8	二酸化塩素	mg/L		0.6以下	0								0			0		
		9	ジクロロアセトニトリル	mg/L		0.01以下(暫定)	0								0			0		
		10	飽和クロラール	mg/L		0.02以下(暫定)	0								0			0		
		11	農薬類(115項目)			1以下	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	1未満	
		12	残留塩素	mg/L		1以下	0								12	1.0	0.7	0.8	0.4	
		15	遊離塩素	mg/L		20以下	4	5.3	2.6	3.8	4	21	11	15	4	15	6.9	9.9	7.6	
		16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	
		17	メチルtertブチルエーテル	mg/L		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	
		18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L		3以下	0								4	2.6	1.4	1.7	2.0	
	独自実施項目		19	臭気強度(TON)			3以下	0							4	1未満	1未満	4	1未満	1未満
		23	腐食性(ランガリア指数)			-1程度以上0付近	0							4	-1.7	-2.2	-1.9	4	-1.7	
		24	促菌栄養細菌	個/ml		2000以下(暫定)	0							4	20	2	7	4	3	
		25	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.1以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	
		27	5,5-ジクロロ-2,4-ジニトロベンゼン(DDT)及び5,5-ジクロロ-2,4-ジニトロベンゼン(DDT)類(PCNU)	mg/L		0.00005以下(暫定)	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4	0.00005未満	0.00005未満	4	0.00007	0.00005未満	4	0.00007	0.00005未満	
		1	総アルカリ度	mg/L			4	35	23	30	4	47	37	42	4	36	33	34	19	
		2	総酸度	mg/L			4	6.0	2.9	4.3	4	24	12	17	4	17	7.8	11	4	
		3	侵食性遊離塩素	mg/L			4	5.0	2.2	3.4	4	19	9.9	14	4	14	6.4	9.3	4	
		4	電気伝導率	mS/m			12	24	9.8	16	12	21	19	20	12	20	16	18	12	
		5	アンモニア態窒素	mg/L			12	0.08	0.02未満	0.02	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	
		6	遊離残留塩素	mg/L		0.1以上	0								12	1.0	0.6	0.8	12	
	7	クリプトスファリジウム	※4			1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8	ジアルジウム	※4			1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	9	嫌気性芽胞菌	個/10ml			2	7	6	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg			0								0					0	
	11	放射性セシウム(Cs-137)	Bq/kg			0								0					0	

※4 原水での単位:個/10L 浄水での単位:個/20L

※ 4月～7月については山野井町の検査結果

※1 ※2		検査項目	単位	基準値	浄水場名			原水			山崎浄水場			給水栓水						
					種別		採水場所等	原水		浄水		山崎浄水場		給水栓水						
					回数	最大		最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均			
					水温	℃														
1		一般細菌	個/L	100以下	12	28.1	9.6	18.0	12	24.3	10.9	17.9	12	28.4	9.5	18.3	12	30.3	10.0	20.0
2		大腸菌	※3	検出されないこと	12	3,000	22	500	12	530	1	51	12	11	0	3	12	2	0	
3		カミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	
4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	
5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	
6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	
7		砒素及びその化合物	mg/L	0.01以下	4	0.002	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	
8		六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	4	0.004	0.003	0.003	4	0.003	0.002	0.003	4	0.003	0.002未満	0.002未満	4	0.002	0.002未満	
9		亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	
10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	12	1.8	0.85	1.2	12	1.9	0.94	1.3	12	1.6	0.71	0.99	12	1.6	0.73	
12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	4	0.10	0.09	0.09	4	0.12	0.10	0.11	4	0.08未満	0.08未満	0.08未満	4	0.10	0.08	
13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	4	0.02	0.02未満	0.02未満	4	0.03	0.02未満	0.02未満	4	0.02	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	
14		四塩化炭素	mg/L	0.002以下	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	
15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	
17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	
18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	
19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	
20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	
21		塩素酸	mg/L	0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.12	0.06未満	0.06未満	4	0.13	0.06未満	
22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0				0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	
23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.003	0.001未満	0.002	4	0.011	0.001	
24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0				0				4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.004	0.003未満	
25		ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満	4	0.003	0.001	
26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	
27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.005	0.001未満	0.003	4	0.017	0.006	
28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0				0				4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.006	0.003未満	
29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.002	0.001未満	0.001	4	0.006	0.002	
30		プロモホルム	mg/L	0.09以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001	
31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0				0				4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	
32		亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1	0.1未満	0.1	4	0.1	0.1	
33	26	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	12	0.16	0.02	0.06	12	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	0.01	0.01未満	0.01	12	0.02	0.01	
34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	4	0.14	0.03未満	0.06	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	
35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1	0.1	0.1	4	0.1	0.1	
36		ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4	11	6.6	8.8	4	10	8.3	9.0	4	11	7.4	9.1	4	11	7.4	
37	14	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	12	0.011	0.001未満	0.004	12	0.022	0.001未満	0.003	12	0.001	0.001	0.001	12	0.001	0.001	
38		塩化物イオン	mg/L	200以下	12	18	5.4	11	12	17	6.1	10	12	17	6.7	11	12	18	6.7	
39	13	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	10以上100以下	12	62	39	54	12	67	53	59	12	60	39	53	58	39	
40	20	蒸発残留物	mg/L	500以下	30以上200以下	12	120	80	99	12	130	90	100	12	120	77	95	120	80	
41		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02	0.02	0.02	2	0.02	0.02	
42		ジオキサン	mg/L	0.00001以下	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001	0.000001	0.000001	12	0.000001	0.000001	
43	2-	メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001	0.000001	0.000001	12	0.000001	0.000001	0.000001	12	0.000001	0.000001	
44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002	0.002	0.002	4	0.002	0.002	
45		フェノール類	mg/L	0.005以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005	0.0005	0.0005	2	0.0005	0.0005	
46		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	12	1.1	0.5	0.7	12	0.7	0.3	0.5	12	0.8	0.5	0.6	12	0.9	0.5	
47	22	pH値		5.8以上8.6以下	7.5程度	12	7.3	6.9	7.2	12	7.4	7.0	7.2	12	7.5	7.0	7.3	12	7.6	
48		味		異常でないこと	0				0				12	異常なし12回			12	異常なし12回		
49		臭気		異常でないこと	12				12				12	異常なし12回			12	異常なし12回		
50		色度	度	5以下	12	3.9	1.0	1.9	12	0.7	0.5未満	0.5未満	12	0.7	0.5	0.5	12	0.6	0.5	
51	21	濁度	度	2以下	12	2.5	0.3	1.1	12	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	

※3 原水での単位:MPN/100ml

※2 水質管理目標設定項目番号

※1 水質基準項目番号又は独自実施項目番号

※ 4月～7月については師範区失火町の検査結果

	※1	※2	単位	検査項目	基準値	浄水場名			原水			山崎浄水場			給水栓水			
						採水場所等	夢前川伏流水			井戸水			浄水			菅編※		
							回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均
水質管理目標設定項目		1	アンチモン及びその化合物	mg/L		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		2	ウラン及びその化合物	mg/L		0.002以下(暫定)	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
		3	ニッケル及びその化合物	mg/L		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		4	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.004以下	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	
		5	トルエン	mg/L		0.4以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	
		6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		0.08以下	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
		7	亜塩素酸	mg/L		0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
		8	二酸化塩素	mg/L		0.6以下	0				0				0			
		9	ジクロロアセトニトリル	mg/L		0.01以下(暫定)	0				0				4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		10	飽和クロラール	mg/L		0.02以下(暫定)	0				0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		11	農薬類(115項目)			1以下	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満
		12	残留塩素	mg/L		1以下	0				0				12	0.9	0.6	0.7
		15	遊離塩素	mg/L		20以下	4	9.2	5.0	6.4	4	17	8.3	12	4	9.3	4.4	5.9
		16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
		17	メチルtertブチルエーテル	mg/L		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L		3以下	0				0				4	2.9	1.2	2.4
	独自実施項目		19	臭気強度(TON)			3以下	0				0			4	1未満	1未満	1未満
		23	腐食性(ラングリア指数)			-1程度以上0付近	0				0			4	-1.3	-1.8	-1.6	
		24	産腐生菌(菌数)	個/ml		2000以下(暫定)	0				0			4	-1.3	-1.8	-1.6	
		25	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.1以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
		27	5,6-ジクロロフラン-2,3,4-トリカルボキシ酸及び5,6-ジクロロフラン-2,3,4-トリカルボキシ酸の塩(PPDA)	mg/L		0.00005以下(暫定)	4	0.000028	0.000016	0.000022	4	0.000025	0.000018	0.000013	4	0.000022	0.000015	0.000018
		1	総アルカリ度	mg/L			4	44	31	38	4	47	40	44	4	42	31	37
		2	総酸度	mg/L			4	10	5.7	7.2	4	19	9.4	13	4	11	5.0	6.8
		3	侵食性遊離塩素	mg/L			4	8.6	4.5	5.8	4	16	7.5	11	4	8.7	3.9	5.3
		4	電気伝導率	mS/m			12	18	11	16	12	19	15	17	12	18	12	16
		5	アンモニア態窒素	mg/L			12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		6	遊離残留塩素	mg/L		0.1以上	0				0				12	0.8	0.4	0.6
		7	クリプトスピリジウム	※4			1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
		8	ジアルシア	※4			1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
		9	嫌気性芽胞菌	個/10ml			2	4	2	3	2	1	0	1	0			
		10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg			1	1未満	1未満	1未満	0				1	1未満	1未満	1未満
		11	放射性セシウム(Cs-137)	Bq/kg			1	1未満	1未満	1未満	0				1	1未満	1未満	1未満

※4 原水での単位:個/10L 浄水での単位:個/20L

※ 4月～7月については師磨区矢倉町の検査結果

※1	※2	検査項目	単位	基準値	浄水場名		原水			浄水			給水栓水		
					採水場所等 目標値	回	井戸水		平均	浄水場出口		平均	林田町六九谷		平均
							回数	最大	最小	回数	最大	最小	回数	最大	最小
		水温	℃			12	24.6	8.8	16.4	12	25.4	9.2	16.9	27.7	8.0
1		一般細菌	個/100ml	100以下		12	4,000	6	790	12	0	0	12	1	0
2	※3	大腸菌	個/100ml	検出されないこと		12	520	1未満	59	12		不検出12回	12		
3		カミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満
4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満
5		セレン及びその化合物	mg/L	0.001以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満
6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満
7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		4	0.001	0.001	0.001	4	0.001	0.001	4	0.001	0.001
8		六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満
9		亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満
10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		12	0.93	0.59	0.71	12	0.93	0.57	12	0.95	0.58
12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		4	0.09	0.08未満	0.08未満	4	0.09	0.08未満	4	0.09	0.08未満
13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満
14		四塩化炭素	mg/L	0.002以下		4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満
15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満
17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満
18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満
19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満
20		ベンゼン	mg/L	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満
21		塩素酸	mg/L	0.6以下		4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満
22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0				4	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満
23		クロロホルム	mg/L	0.06以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.002	0.001未満	4	0.006	0.001未満
24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0				4	0.003未満	0.003未満	4	0.004	0.003未満
25		ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	4	0.003	0.001
26		臭素酸	mg/L	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満
27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.003	0.001未満	4	0.011	0.001
28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0				4	0.003未満	0.003未満	4	0.005	0.003未満
29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	4	0.004	0.001未満
30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	4	0.001	0.001
31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0				4	0.005未満	0.005未満	4	0.008	0.005未満
32		亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満
33	26	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.1以下	12	0.18	0.02	0.05	12	0.01未満	0.01未満	12	0.01未満	0.01未満
34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		4	0.12	0.03未満	0.04	4	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満
35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満
36		ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		4	7.5	6.5	6.9	4	7.9	7.0	4	7.8	7.0
37	14	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.01以下	12	0.006	0.001未満	0.002	12	0.002	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満
38		塩化物イオン	mg/L	200以下		12	8.4	5.5	7.2	12	8.6	5.9	12	8.8	6.0
39	13	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	10以上100以下	12	35	29	29	32	36	29	32	36	29
40	20	蒸発残留物	mg/L	500以下	30以上200以下	12	88	56	67	12	91	54	12	89	53
41		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満
42		ジェオミン	mg/L	0.00001以下		12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満
43	2-	メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満
44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満
45		フェノール類	mg/L	0.005以下		2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満
46		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		12	0.8	0.3未満	0.4	12	0.8	0.3未満	12	0.7	0.3未満
47	22	pH値		5.8以上8.6以下	7.5程度	12	7.4	6.9	7.0	12	7.2	6.9	12	7.2	6.8
48		味		異常でないこと		0				12		異常なし12回	12		異常なし12回
49		臭気		異常でないこと		12	3.0	0.5未満	1.0	12	0.6	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満
50		色度	度	5以下		12	2.6	0.1未満	0.5	12	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満
51	21	濁度	度	2以下	1以下	12				12			12		

※3 原水での単位:MPN /100ml

※1 水質基準項目番号又は独自実施項目番号 ※2 水質管理目標設定項目番号

				浄水場名		原水		浄水		龍野浄水場		給水栓水	
		種別	採水場所等	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大
※1	※2	検査項目	単位	基準値									
1	アベンモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満
2	ワラン及びその化合物	mg/L	0.002以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満
5	トルエン	mg/L	0.4以下	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満
6	ブタール酸(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満
7	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満
8	二酸化塩素	mg/L	0.6以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下(暫定)	0	0	0	0	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満
10	泡水クロラール	mg/L	0.02以下(暫定)	0	0	0	0	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満
11	農薬類(115項目)	mg/L	1以下	1未満	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満
12	残留塩素	mg/L	1以下	0	0	0	0	12	1.0	0.6	0.8	12	0.8
15	遊離炭酸	mg/L	20以下	14	5.9	8.4	12	4	12	6.0	7.6	4	8.2
16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満
17	メチルターブチルエーテル	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満
18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下	0	0	0	0	4	1.6	0.3	0.9	4	1.4
19	臭気強度(TON)	個/ml	0	0	0	0	0	4	1未満	1未満	1未満	4	1未満
23	腐食性(ランゲリア指数)	個/ml	-1程度以上0付近	0	0	0	0	4	-1.9	-2.2	-2.1	4	-1.7
24	従属栄養細菌	mg/L	2000以下(暫定)	0	0	0	0	4	34	0	10	4	2
25	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満
27	ベンゾフルオランタン(BCa)類(PTC(S))及びベンゾフルオランタン(BCaT)類(PTC(S))	mg/L	0.00005以下(暫定)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	4	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	4	0.000005未満
1	総アルカリ度	mg/L	4	30	26	28	30	26	28	26	28	4	31
2	総硬度	mg/L	4	16	6.7	9.5	14	6.8	8.8	4	9.2	4	9.2
3	侵食性遊離炭酸	mg/L	4	13	5.5	7.8	11	5.5	7.1	4	7.7	4	7.7
4	電気伝導率	mS/m	12	11	9.7	10	12	11	9.7	10	12	12	12
5	アンモニア態窒素	mg/L	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満
6	遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0	0	0	0	12	0.9	0.6	0.7	12	0.7
7	クリプトスפורジウム	※4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ジアルジウム	※4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	嫌気性芽胞菌	個/10ml	2	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0
10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	0	0
11	放射性セシウム(Cs-137)	Bq/kg	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	0	0

独自実施項目	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	
	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	
	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	
	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	
	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	

※4 原水での単位:個/10L 浄水での単位:個/20L

※1 水質基準項目番号又は独自実施項目番号 ※2 水質管理目標設定項目番号

浄水場名			原水			原水			第二井戸水			浄水			給水栓水						
※1	※2	検査項目	単位	基準値	第一井戸水			第二井戸水			浄水場出口			打越※							
					回数	最大	最小	平均	最小	最大	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均		
1		水温	℃		10	21.0	16.5	19.0	12	22.2	16.0	19.0	12	22.7	8.9	16.9	12	21.7	9.1	16.5	
2	※3	一般細菌	個/ml	検出されないこと	10	1未満	6	1未満	1未満	12	72	1	1未満	12	0	不検出12回	12	1	0	0	
3		カミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4		セレン及びその化合物	mg/L	0.0005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8		六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9		亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	10	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10		ジアン化合物イオン及び亜化シアン	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	10	3.3	1.8	2.5	12	3.7	0.8	2.6	1.8	12	1.8	0.32	1.1	12	1.5	0.32	1.0
12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	4	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	4	0.08	0.08	0.08	4	0.08未満	0.08未満	0.08未満	4	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	4	0.02	0.02	0.02	0.02	4	0.02	0.02	0.02	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
14		四塩化炭素	mg/L	0.002以下	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16		ジス1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21		塩素酸	mg/L	0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.08	0.06未満	0.06未満	4	0.08	0.06未満	0.06未満
22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0					0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.005	0.004	0.005	4	0.005	0.004	0.005
24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0					0				4	0.004	0.003未満	0.003未満	4	0.004	0.003未満	0.003未満
25		ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.002	0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.002
26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.011	0.008	0.009	4	0.011	0.008	0.010
28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0					0				4	0.003	0.003未満	0.003未満	4	0.003	0.003未満	0.003未満
29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.004	0.003	0.003	4	0.004	0.003	0.004
30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0					0				4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32		亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	10	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	0.02	0.01	0.02	12	0.02	0.01未満	0.01
34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
36		ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4	10	9.1	9.6	4	10	9.8	10	4	9.0	6.9	8.2	4	9.1	6.9	8.3	
37	14	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	10	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38		塩化物イオン	mg/L	200以下	10	11	9.6	10	12	15	9.5	11	12	14	10	11	12	14	10	11	
39	13	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	10以上100以下	10	70	56	65	12	71	58	66	12	47	31	40	12	44	30	40
40	20	蒸発残留物	mg/L	500以下	30以上200以下	10	160	100	130	12	160	100	130	12	120	61	86	12	120	62	85
41		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42		ジオキサン	mg/L	0.00001以下	10	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	10	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45		フェノール類	mg/L	0.005以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	10	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	12	0.4	0.3未満	0.3未満	12	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5
47	22	pH値		5.8以上8.6以下	7.5程度	10	6.9	6.6	6.7	12	7.1	6.6	6.8	12	7.2	6.9	7.0	12	7.2	6.8	6.9
48		味		異常でないこと		0	0	0	0	12	0	0	0	12	異常なし12回	異常なし12回	異常なし12回	12	異常なし12回	異常なし12回	異常なし12回
49		臭気		異常でないこと		10	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満
50		色度	度	5以下		10	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満
51	21	濁度	度	2以下	1以下	10	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

※3 原水での単位:MPN /100ml

※2 水質管理目標設定項目番号

※ 4月～10月については書写台の検査結果

	浄水場名 種別 採水場所等	田井寺水場																			
		原水				原水				浄水				給水栓水							
		第一井戸水	第二井戸水	浄水場出口	打越※	第一井戸水	第二井戸水	浄水場出口	打越※	第一井戸水	第二井戸水	浄水場出口	打越※	第一井戸水	第二井戸水	浄水場出口	打越※				
※1	※2	検査項目	単位	基準値	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下(暫定)	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	
	5	トリエン	mg/L	0.4以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
	7	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
	8	二酸化塩素	mg/L	0.6以下	0					0				0				0			
	9	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下(暫定)	0					0				4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	10	抱水クロラール	mg/L	0.02以下(暫定)	0					0				4	0.002	0.002未満	0.002未満	4	0.002	0.002未満	0.002未満
	11	農薬類(115項目)		1以下	2	1未満	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満
	12	残留塩素	mg/L			0				0				12	0.8	0.6	0.7	12	0.9	0.6	0.7
	15	遊離塩素	mg/L			4	23	12	16	4	22	9.4	14	4	13	2.9	7.0	4	16	3.9	8.0
	16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
	17	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下	0					0				4	2.4	0.6	1.3	4	1.9	0.7	1.2
	19	臭気強度(TON)		3以下	0					0				4	1未満	1未満	1未満	4	1未満	1未満	1未満
	23	腐食性(ラングリア指数)		-1程度以上0付近	0					0				4	-1.9	-2.1	-2.0	4	-2.0	-2.1	-2.1
	24	促腐菌(ラングリア指数)	個/ml	2000以下(暫定)	0					0				4	1	0	1	4	0	0	0
	25	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	27	ニッケルクロロアンモニウム配位錯体(CS)及びニッケルクロロアンモニウム配位錯体(CS)配位錯体(CS)	mg/L	0.00005以下(暫定)	4	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	4	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	4	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	4	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
独 自 実 施 項 目	1	総アルカリ度	mg/L		4	49	40	44	4	48	40	45	4	29	19	24	4	29	19	25	
	2	総酸度	mg/L		4	26	13	18	4	25	11	16	4	14	3.3	7.8	4	18	4.4	9.1	
	3	侵食性遊離塩素	mg/L		4	21	11	15	4	20	8.5	13	4	12	2.8	6.6	4	15	3.7	7.6	
	4	電気伝導率	mS/m		10	19	16	18	12	20	17	19	12	14	11	13	12	14	11	13	
	5	アンモニア態窒素	mg/L		10	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	6	遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0					0				12	0.7	0.5	0.6	12	0.7	0.5	0.6
	7	クリプトスファリジウム	※4		1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0			
	8	ジアルギン酸	※4		1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0			
	9	嫌気性芽胞菌	個/10ml		2	0	0	0	2	0	0	0	0	0				0			
	10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg		0					0				0				0			
	11	放射性セシウム(Cs-137)	Bq/kg		0					0				0				0			

※4 原水での単位:個/10L 浄水での単位:個/20L

※ 4月～10月については書写台の検査結果

浄水場名			兵庫県企業庁受水			西播磨水道企業団受水			赤穂市受水			兵庫県企業庁受水				
種別			給水栓水			給水栓水			給水栓水			給水栓水				
採水場所等			網干区垣内西町			家島町真浦(家島)			夢前町之庄みどり丘			給水栓水				
※1	※2	検査項目	単位	基準値	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均
1		水温	℃	100以下	12	27.0	9.3	18.3	12	24.1	12.6	18.3	12	30.0	9.2	18.6
2		大腸菌	個/ml	検出されないこと	12	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0
3		カミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8		六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9		亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	12	0.67	0.31	0.42	12	1.5	0.59	0.97	12	0.89	0.48	0.62
12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	4	0.08未満	0.08未満	0.08未満	4	0.08未満	0.08未満	0.08未満	4	0.09	0.08未満	0.08未満
13		ホルム素及びその化合物	mg/L	1.0以下	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
14		四塩化炭素	mg/L	0.002以下	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16		ジシス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21		塩素酸	mg/L	0.6以下	4	0.09	0.06未満	0.06未満	4	0.07	0.06未満	0.06未満	4	0.10	0.06未満	0.06未満
22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4	0.008	0.004	0.007	4	0.003	0.002	0.002	4	0.013	0.002	0.006
24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4	0.005	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25		ジクロロ酢酸	mg/L	0.1以下	4	0.002	0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.002	4	0.004	0.002	0.003
26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4	0.015	0.008	0.012	4	0.008	0.006	0.007	4	0.023	0.006	0.014
28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4	0.004	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.004	0.003未満	0.003未満
29		プロモクロロメタン	mg/L	0.03以下	4	0.005	0.003	0.004	4	0.003	0.002	0.002	4	0.007	0.002	0.005
30		プロモホルム	mg/L	0.09以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満
31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32		亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
33	26	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	12	0.03	0.01	0.02	12	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	0.05	0.02	0.03
34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
36		ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4	8.3	7.0	7.7	4	9.1	7.7	8.3	4	7.6	6.8	7.1
37	14	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38		塩化物イオン	mg/L	200以下	12	14	10	12	12	11	7.6	8.8	12	10	6.6	7.7
39	13	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	12	33	26	30	12	47	35	41	12	47	37	42
40	20	蒸発残留物	mg/L	500以下	12	110	59	69	12	110	63	82	12	110	63	77
41		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42		ジエタノール	mg/L	0.00001以下	12	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43		2-メチルフェノール	mg/L	0.00001以下	12	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45		フェノール類	mg/L	0.005以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	12	0.7	0.4	0.6	12	0.3	0.3未満	0.3未満	12	0.6	0.3	0.4
47	22	pH値		5.8以上8.6以下	12	7.3	6.9	7.2	12	7.4	7.0	7.3	12	7.4	7.0	7.3
48		味		異常でないこと	12	異常なし12回	異常なし12回	異常なし12回	12	異常なし12回	異常なし12回	異常なし12回	12	異常なし12回	異常なし12回	異常なし12回
49		臭気		異常でないこと	12	異常なし12回	異常なし12回	異常なし12回	12	異常なし12回	異常なし12回	異常なし12回	12	異常なし12回	異常なし12回	異常なし12回
50		色度	度	5以下	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	21	濁度	度	2以下	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

※3 原水での単位:MPN /100ml

※1 水質基準項目番号又は独自実施項目番号 ※2 水質管理目標設定項目番号

※1	※2	検査項目	単位	基準値	浄水場名				西播磨水道企業団受水				赤穂市受水				兵庫県企業庁受水																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					採水場所等	給水栓水				給水栓水				給水栓水				給水栓水																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					目槽値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

※4 原水での単位:個/10L 浄水での単位:個/20L

※1		※2		検査項目	単位	基準値	浄水場名		原水				浄水				給水栓水			
							種別		菅生川表流水		浄水場出口		夢前町前野		種別		菅生川表流水		浄水場出口	
							回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均		
1		水温	℃	100以下			12	24.4	3.8	14.9	12	25.3	3.9	15.2	12	26.3	6.0	16.7		
2		一般細菌	個/ml	検出されないこと			12	1,400	15	390	12	1	0	0	12	1	0	0		
3	※3	大腸菌	※3				12	160	1未満	47	12		不検出12回		12		不検出12回			
3		カミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		
4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		
5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
8		六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
9		亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			12	0.013	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			12	0.87	0.24	0.47	12	0.97	0.25	0.48	12	0.94	0.29	0.48		
12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			4	0.08未満	0.08未満	0.08未満	4	0.08未満	0.08未満	0.08未満	4	0.08未満	0.08未満	0.08未満		
13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
14		四塩化炭素	mg/L	0.002以下			4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
20		ベンゼン	mg/L	0.01以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
21		塩素酸	mg/L	0.6以下			4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.07	0.06未満	0.06未満	4	0.07	0.06未満	0.06未満		
22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
23		クロロホルム	mg/L	0.06以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.009	0.004	0.006	4	0.015	0.005	0.009		
24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満		
25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.002	0.001	0.001		
26		臭素酸	mg/L	0.01以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.015	0.007	0.011	4	0.024	0.009	0.015		
28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003	0.003	0.003		
29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.005	0.003	0.004	4	0.007	0.003	0.005		
30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満		
32		亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
33	26	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.1以下		12	0.13	0.02	0.06	12	0.02	0.01未満	0.01未満	12	0.01	0.01未満	0.01未満		
34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			4	0.15	0.03未満	0.06	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満		
35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
36		ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			4	4.7	3.9	4.4	4	6.4	5.8	6.0	4	6.3	5.7	6.0		
37	14	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.01以下		12	0.084	0.006	0.032	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
38		塩化物イオン	mg/L	200以下			12	5.7	2.6	3.7	12	11	7.9	8.9	12	11	7.8	8.9		
39	13	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	10以上100以下		12	32	20	25	12	31	20	25	12	32	19	25		
40	20	蒸発残留物	mg/L	500以下	30以上200以下		12	71	48	57	12	71	50	60	12	70	50	59		
41		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
42		ジオキサン	mg/L	0.00001以下			12	0.000006	0.000001未満	0.000002	12	0.000004	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000005	0.000001未満	0.000001未満		
43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			12	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001	0.000001未満	0.000001未満		
44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
45		フェノール類	mg/L	0.005以下			2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
46		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下			12	2.0	1.0	1.4	12	0.8	0.4	0.6	12	0.8	0.4	0.6		
47	22	pH値		5.8以上8.6以下	7.5程度		12	7.6	7.4	7.5	12	7.2	6.9	7.1	12	7.2	6.8	7.0		
48		味		異常でないこと			0				12		異常なし12回		12		異常なし12回			
49		臭気		異常でないこと			12	7.6	2.9	5.2	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
50		色度	度	5以下			12	1.7	0.4	1.0	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
51	21	濁度	度	2以下	1以下		12				12		異常なし12回		12		異常なし12回			

※3 原水での単位:MPN /100ml
※1 水質基準項目番号又は独自実施項目番号 ※2 水質管理目標設定項目番号

浄水場名				原水				浄水				給水栓水			
				回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均
採水場所等				菅生川表流水				浄水場出口				夢前町苗野			
※1	※2	検査項目	単位	基準値	目標値										
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満
	2	ウラン及びその化合物	mg/L		0.002以下(暫定)	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.004以下	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満
	5	トリエン	mg/L		0.4以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満
	6	フルル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		0.08以下	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満
	7	亜塩素酸	mg/L		0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満
	8	二酸化塩素	mg/L		0.6以下	0				0			0		
	9	ジクロロアセトニトリル	mg/L		0.01以下(暫定)	0				4	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満
	10	抱水クロロアル	mg/L		0.02以下(暫定)	0				4	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満
	11	農薬類(115項目)	mg/L		1以下	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	2	1未満	1未満
	12	残留塩素	mg/L		1以下	0				12	0.9	0.6	12	0.6	0.4
	15	遊離塩素	mg/L		20以下	4	3.6	1.0	2.0	4	5.8	1.7	4	5.7	1.5
	16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満
	17	メチルtertブチルエーテル	mg/L		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L		3以下	0				4	3.6	1.1	4	4.5	1.2
	19	臭気強度(TON)			3以下	0				4	1未満	1未満	4	1未満	1未満
	23	腐食性(ランガリア指数)	個/ml		-1程度以上0付近	0				4	-2.2	-2.4	4	-2.2	-2.6
	24	産腐生菌(菌数)	個/ml		2000以下(暫定)	0				4	2	0	4	0	0
	25	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.1以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満
	27	5,6-ジクロロフラン-2,3,4-トリオール及び5,6-ジクロロフラン-2,3,4-トリオール(PP5A)	mg/L		0.00005以下(暫定)	4	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	4	0.000005未満	0.000005未満	4	0.000005未満	0.000005未満
独自実施項目	1	総アルカリ度	mg/L			4	24	18	22	4	20	15	4	20	14
	2	総酸度	mg/L			4	4.1	1.1	2.3	4	6.6	1.9	4	6.4	1.7
	3	侵食性遊離塩素	mg/L			4	3.4	0.8	1.9	4	5.6	1.6	4	5.6	1.4
	4	電気伝導率	mS/m			12	9.0	6.3	7.6	12	10	7.3	12	10	7.2
	5	アンモニア態窒素	mg/L			12	0.05	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満
	6	遊離残留塩素	mg/L		0.1以上	0				12	0.8	0.6	12	0.5	0.3
	7	クリプトスホリジウム	※4			1	0	0	0	1	0	0	0		0.4
	8	ジアルジア	※4			1	0	0	0	1	0	0	0		
	9	嫌気性芽胞菌	個/10ml			2	0	0	0	0			0		
	10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg			1	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	0		
	11	放射性セシウム(Cs-137)	Bq/kg			1	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	0		

※4 原水での単位:個/10L 浄水での単位:個/20L

※1		※2		検査項目		単位		基準値		浄水場名		塚本浄水場				原水		給水栓水					
										種別	採水場所等	井戸水		夢前町塚本		平均		最大		最小		平均	
												回数	目標値	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小
		水温	℃	100以下				12	24.1	12.8	18.5	12	25.1	12.3	18.4								
1		一般細菌	個/ml	検出されないこと				12	130	10	44	12	4	12	0								
2	※3	大腸菌	※3					12	31	1未満	7	12	不検出12回										
3		カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		
4		水銀及びその化合物	mg/L	0.00005以下				2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満			
5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				4	0.003	0.001未満	0.001	4	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				4	0.002	0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002			
8		六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
9		亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下				4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				12	3.0	0.71	1.6	12	3.4	0.75	1.7								
12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				4	0.29	0.24	0.27	4	0.27	0.22	0.25								
13		ボク素及びその化合物	mg/L	1.0以下				4	0.09	0.05	0.07	4	0.09	0.05	0.07								
14		四塩化炭素	mg/L	0.002以下				4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
20		ベンゼン	mg/L	0.01以下				4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
21		塩素酸	mg/L	0.6以下				4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満			
22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下				0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
23		クロロホルム	mg/L	0.06以下				4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				0				4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満			
25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下				4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002			
26		臭素酸	mg/L	0.01以下				4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.006	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004			
28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				0				4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.004			
29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下				4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002			
30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下				4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002			
31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				0				4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満			
32		亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.01未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
33	26	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.1以下	12	0.13	0.01	0.04	12	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				4	0.10	0.03未満	0.06	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満			
35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
36		ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				4	16	11	13	4	16	12	14								
37	14	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			0.01以下	12	0.003	0.001未満	0.001	12	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
38		塩化物イオン	mg/L	200以下				12	32	7.2	15	12	31	7.4	16								
39	13	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			10以上100以下	12	77	58	68	12	77	60	69								
40	20	蒸発残留物	mg/L	500以下			30以上200以下	12	170	110	140	12	170	110	140								
41		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満			
42		ジェオキシン	mg/L	0.00001以下				12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
45		フェノール類	mg/L	0.005以下				2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満			
46		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下				12	0.7	0.3未満	0.5	12	0.7	0.3未満	0.5								
47	22	pH値		5.8以上8.6以下			7.5程度	12	7.1	6.5	6.8	12	7.1	6.5	6.8								
48		味		異常でないこと				0				12	異常なし12回										
49		臭気		異常でないこと				12	無臭12回			12	異常なし12回										
50		色度	度	5以下				12	5.0	0.5未満	1.1	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			
51	21	濁度	度	2以下			1以下	12	1.0	0.1未満	0.1	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			

水質基準項目

※3 原水での単位:MPN /100ml

※1 水質基準項目番号又は独自実施項目番号 ※2 水質管理目標設定項目番号

浄水場名				塚本浄水場									
				原水					給水栓水				
				回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大
※1	※2	検査項目	単位	基準値	採水場所等				夢前町塚本				平均
					目標値								
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満
	2	ウラン及びその化合物	mg/L		0.002以下(暫定)	4	0.002未満	0.0002未満	4	0.002未満	0.0002未満	4	0.002未満
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.004以下	4	0.004未満	0.0004未満	4	0.004未満	0.0004未満	4	0.004未満
	5	トリエン	mg/L		0.4以下	4	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		0.08以下	2	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満
	7	亜塩素酸	mg/L		0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満
	8	二酸化塩素	mg/L		0.6以下	0			0			0	
	9	ジクロロアセトニトリル	mg/L		0.01以下(暫定)	0			4	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満
	10	泡水クロロール	mg/L		0.02以下(暫定)	0			4	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満
	11	農薬類(115項目)			1以下	2	1未満	1未満	2	1未満	1未満	2	1未満
	12	残留塩素	mg/L		1以下	0			12	0.7	0.4	0.6	
	15	遊離塩素	mg/L		20以下	4	37	9.0	4	34	7.6	18	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満
	17	メチルtertブチルエーテル	mg/L		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L		3以下	0			4	2.0	1.4	1.6	
	19	臭気強度(TON)			3以下	0			4	1未満	1未満	4	1未満
	23	腐食性(ランガリア指数)			-1程度以上0付近	0			4	-1.4	-1.8	-1.7	
	24	従属栄養細菌	個/ml		2000以下(暫定)	0			4	18	2	8	
	25	1,1-ジプロクロエチレン	mg/L		0.1以下	4	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満
	27	5,6-フルオロベンゾフラン-2,3,4-トリオール(2,3,4-フルオロベンゾフラン)類(PFSA)	mg/L		0.00005以下(暫定)	4	0.00005未満	0.00005未満	4	0.00005未満	0.00005未満	4	0.00005未満
独自実施項目	1	総アルカリ度	mg/L			4	60	46	53	4	62	48	54
	2	総酸度	mg/L			4	42	10	23	4	39	8.6	20
	3	侵食性遊離塩素	mg/L			4	32	8.0	18	4	30	6.7	16
	4	電気伝導率	mS/m			12	24	17	20	12	24	18	21
	5	アンモニア態窒素	mg/L			12	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満
	6	遊離残留塩素	mg/L		0.1以上	0			0			0.3	0.6
	7	クリプトスホリジウム	※4			1	0	0	0	1	0	0	0
	8	ジアルジア	※4			1	0	0	0	1	0	0	0
	9	嫌気性芽胞菌	個/10ml			2	0	0	0	0			
	10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg			0				0			
	11	放射性セシウム(Cs-137)	Bq/kg			0				0			

※4 原水での単位:個/10L 浄水での単位:個/20L

※1	※2	検査項目	単位	基準値	浄水場名			原水			浄水			給水栓水		
					採水場所等 目標値	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小
			℃	100以下		12	24.7	5.2	15.1	12	25.6	4.7	15.5	12	26.6	5.9
1		水温	個/※3	検出されないこと		12	520	2	64	12	1	0	0	12	0	0
2		大腸菌	mg/L	0.003以下		12	56	1未満	10	12	不検出12回			12	不検出12回	
3		カミウム及びその化合物	mg/L	0.0005以下		4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満
4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満
5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満
6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満
7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		4	0.002	0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.002	4	0.002	0.001
8		六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満
9		亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満
10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		12	0.88	0.37	0.55	12	0.86	0.34	0.53	12	0.87	0.34
12		フッ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		4	0.08未満	0.08未満	0.08未満	4	0.08未満	0.08未満	0.08未満	4	0.08未満	0.08未満
13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満
14		四塩化炭素	mg/L	0.002以下		4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満
15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満
17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満
18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満
19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満
20		ベンゼン	mg/L	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満
21		塩素酸	mg/L	0.6以下		4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満
22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満
23		クロロホルム	mg/L	0.06以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.002	0.001未満	0.001	4	0.003	0.001未満
24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0				4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満
25		ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満
26		臭素酸	mg/L	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満
27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.005	0.001未満	0.002	4	0.001	0.001未満
28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0				4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003	0.001
29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.002	0.001未満	0.001	4	0.007	0.001
30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001	0.001	4	0.003	0.001
31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0				4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.008	0.001
32		亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1	0.1未満
33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.1以下	12	0.02	0.01未満	0.01未満	12	0.01	0.01	0.01	12	0.01	0.01
34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03	0.03	0.03	4	0.03	0.03
35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1	0.1	0.1	4	0.1	0.1
36		ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		4	4.4	3.9	4.1	4	4.6	4.1	4.3	4	4.6	4.1
37		マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.01以下	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001	0.001	0.001	12	0.001	0.001
38		塩化物イオン	mg/L	200以下		12	6.8	2.5	3.5	12	6.8	2.7	3.6	12	6.7	2.8
39		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	10以上100以下	12	33	22	28	12	32	24	27	12	32	24
40		蒸発残留物	mg/L	500以下	30以上200以下	12	65	47	55	12	60	47	53	12	62	48
41		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02	0.02	0.02	2	0.02	0.02
42		ジェオミン	mg/L	0.00001以下		12	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	12	0.00001	0.00001	0.00001	12	0.00001	0.00001
43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		12	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	12	0.00001	0.00001	0.00001	12	0.00001	0.00001
44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002	0.002	0.002	4	0.002	0.002
45		フェノール類	mg/L	0.005以下		2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005	0.0005	0.0005	2	0.0005	0.0005
46		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		12	0.8	0.3	0.4	12	0.6	0.3	0.3	12	0.5	0.3
47		pH値		5.8以上8.6以下	7.5程度	12	7.4	7.2	7.3	12	7.5	7.3	7.4	12	7.6	7.4
48		味		異常でないこと		0				12	異常なし12回			12	異常なし12回	
49		臭気		異常でないこと		12	1.9	0.5	0.5	12	0.5	0.5	0.5	12	0.5	0.5
50		色度	度	5以下		12	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1
51		濁度	度	2以下	1以下	12				12	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1

※1 水質基準項目番号又は独自実施項目番号 ※2 水質管理目標設定項目番号 ※3 原水での単位:MPN /100ml

浄水場名				原水				浄水				給水栓水			
				回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均
種別				夢前川伏流水				浄水場出口				夢前町新庄			
※1	※2	検査項目	単位	基準値	目標値										
		1 アンチモン及びその化合物	mg/L		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		2 ウラン及びその化合物	mg/L		0.002以下(暫定)	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		3 ニッケル及びその化合物	mg/L		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		4 1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.004以下	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		5 トルエン	mg/L		0.4以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満
		6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		0.08以下	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満
		7 亜塩素酸	mg/L		0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満
		8 二酸化塩素	mg/L		0.6以下	0				0		0			
		9 ジクロロアセトニトリル	mg/L		0.01以下(暫定)	0				4	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		10 泡水クロロール	mg/L		0.02以下(暫定)	0				4	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		11 農薬類(115項目)			1以下	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	2	1未満	1未満	1未満
		12 残留塩素	mg/L		1以下	0				12	0.8	4	0.8	0.4	0.6
		15 遊離塩素	mg/L		20以下	4	5.1	1.2	2.4	4	4.4	4	4.4	0.9	2.1
		16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
		17 メチルtertブチルエーテル	mg/L		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		18 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L		3以下	0				4	2.6	4	3.2	0.6	1.5
		19 臭気強度(TON)			3以下	0				4	1未満	4	1未満	1未満	1未満
		23 腐食性(ランガリア指数)			-1程度以上0付近	0				4	-1.5	4	-1.5	-1.9	-1.7
		24 産腐生細菌	個/ml		2000以下(暫定)	0				4	30	4	4	2	3
		25 1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.1以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
		27 5,6-フルオロベンゾフラン-2,3,4-トリオール及び5,6-フルオロベンゾフラン-2,3,4-トリオール(PFSA)	mg/L		0.00005以下(暫定)	4	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	4	0.000005未満	4	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
		1 総アルカリ度	mg/L			4	27	21	24	4	26	4	26	20	23
		2 総酸度	mg/L			4	5.8	1.4	2.8	4	5.0	4	5.0	1.0	2.4
		3 侵食性遊離塩素	mg/L			4	4.8	1.1	2.3	4	4.2	4	4.2	0.8	2.0
		4 電気伝導率	mS/m			12	9.3	6.6	7.9	12	9.2	12	9.2	7.0	7.8
		5 アンモニア態窒素	mg/L			12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		6 遊離残留塩素	mg/L		0.1以上	0				12	0.7	12	0.7	0.4	0.5
		7 クリプトスホリジウム	※4			4	0	0	0	1	0	0	0		
		8 ジアルジア	※4			4	0	0	0	1	0	0	0		
		9 嫌気性芽胞菌	個/10ml			2	0	0	0	0		0			
		10 放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg			0				0		0			
		11 放射性セシウム(Cs-137)	Bq/kg			0				0		0			

※4 原水での単位:個/10L 浄水での単位:個/20L

水質基準項目	※1	※2	検査項目	単位	基準値	浄水場名		原水		浄水		給水栓水					
						種別	採水場所等	井戸水		浄水場出口		夢前町又坂					
								回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大
			水温	℃		12	22.6	14.6	18.5	12	23.7	15.4	19.1	12	25.5	9.9	18.0
	1		一般細菌	個/ml	100以下	12	47	0	11	12	1	0	0	12	0	0	0
	2		大腸菌	※3	検出されないこと	12	29	1未満	5	12	不検出12回			12	不検出12回		
	3		カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	4	0.002	0.002	0.002	4	0.002	0.002	0.002	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8		六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9		亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	12	4.7	1.7	3.0	12	4.5	1.7	3.0	12	1.9	0.73	1.3
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	4	0.10	0.10	0.10	4	0.10	0.08	0.09	4	0.08	0.08未満	0.08未満
	13		ボク素及びその化合物	mg/L	1.0以下	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14		四塩化炭素	mg/L	0.002以下	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21		塩素酸	mg/L	0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.07	0.06未満	0.06未満
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0				4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	25		ジクロロメタン	mg/L	0.1以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.002	0.001	0.002
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満	4	0.014	0.008	0.011
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0				4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	30		ブromoホルム	mg/L	0.09以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0				4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32		亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	33	26	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	12	0.01	0.01未満	0.01未満	12	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	0.02	0.01	0.01未満
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	36		ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4	6.6	5.4	6.2	4	6.9	5.6	6.4	4	7.6	6.6	7.2
	37	14	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	38		塩化物イオン	mg/L	200以下	12	8.2	4.3	5.3	12	8.3	4.5	5.4	12	11	8.2	9.1
	39	13	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	12	56	36	48	12	56	37	48	12	39	29	35
	40	20	蒸発残留物	mg/L	500以下	12	140	71	98	12	140	72	99	12	120	62	80
	41		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42		ジオキサン	mg/L	0.00001以下	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001	0.000001	0.000001
	43	2-	メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001	0.000001	0.000001
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	12	0.5	0.3未満	0.3未満	12	0.4	0.3未満	0.3未満	12	0.6	0.4	0.5
	47	22	pH値		5.8以上8.6以下	12	6.9	6.6	6.8	12	7.0	6.7	6.9	12	7.1	6.8	7.0
	48		味		異常でないこと	0				12	異常なし12回		12	異常なし12回			
	49		臭気		異常でないこと	12		無臭12回		12	異常なし12回		12	異常なし12回			
	50		色度	度	5以下	12	0.5	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	21	濁度	度	2以下	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

※3 原水での単位:MPN /100ml

※2 水質管理目標設定項目番号

※1 水質基準項目番号又は独自実施項目番号

浄水場名				原水				浄水				給水栓水					
種別				井戸水				浄水場出口				夢前町又坂					
採水場所等				回数				平均				平均					
目録値				最小				最大				最小					
基準値				最大				最小				最大					
※1	※2	検査項目	単位	基準値	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	
		1 アンチモン及びその化合物	mg/L		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		2 ウラン及びその化合物	mg/L		4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
		3 ニッケル及びその化合物	mg/L		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		4 1,2-ジクロロエタン	mg/L		4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	
		5 トルエン	mg/L		4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	
		6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
		7 亜塩素酸	mg/L		4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
		8 二酸化塩素	mg/L		0				0				0				
		9 ジクロロアセトニトリル	mg/L		0				4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		10 抱水クロアール	mg/L		0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		11 農薬類(115項目)			2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	
		12 残留塩素	mg/L		0				12	0.5	0.3	0.5	12	0.7	0.5	0.6	
		15 遊離炭酸	mg/L		4	25	9.4	15	4	22	6.8	12	4	14	4.5	7.4	
		16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
		17 テルブチルエーテル	mg/L		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		18 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L		0				4	2.4	1.1	1.7	4	2.3	1.3	1.6	
		19 臭気強度(TON)			3以下				4	1未満	1未満	1未満	4	1未満	1未満	1未満	
		23 腐食性(ランゲリア指数)			-1程度以上0付近				4	-1.7	-2.1	-2.0	4	-1.9	-2.2	-2.1	
		24 従属栄養細菌	個/ml		2000以下(暫定)				4	2	0	1	4	3	0	1	
		25 1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.1以下				4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
		27 5,6-ジクロロフラン-2,3,4-トリカルボキシ酸及び5,6-ジクロロフラン-2,3,4-トリカルボキシ酸の塩酸塩(PPCA)	mg/L		0.00005以下(暫定)				4	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	4	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
		1 総アルカリ度	mg/L			4	39	25	33	4	40	25	33	4	27	20	23
		2 総酸度	mg/L			4	28	11	17	4	25	7.7	13	4	16	5.1	8.5
		3 侵食性遊離炭酸	mg/L			4	23	8.9	14	4	20	6.4	11	4	13	4.3	7.0
		4 電気伝導率	mS/m			12	15	11	14	12	16	11	14	12	13	10	11
		5 アンモニア態窒素	mg/L			12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		6 遊離残留塩素	mg/L		0.1以上	0				12	0.5	0.2	0.4	12	0.6	0.4	0.5
		7 クリプトスファリジウム	※4			1	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
		8 ジアルジア	※4			1	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
		9 嫌気性芽胞菌	個/10ml			2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		10 放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg			0				0				0			
		11 放射性セシウム(Cs-137)	Bq/kg			0				0				0			

独自実施項目

※4 原水での単位:個/10L 浄水での単位:個/20L

※1 ※2	検査項目	単位	基準値	浄水場名		原水			浄水			給水栓水		
				種別	採水場所等 目標値	井戸水			浄水場出口			夢前町麓本		
						回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	最大	平均
1	水温	℃	100以下			12	25.2	9.2	17.6	12	25.4	12.8	18.7	19.1
2	一般細菌	個/㎖				12	93	0	20	12	0	0	6	1
※3	検出されないこと					12	9	1未満		12		不検出12回		
3	カミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			12	2.3	0.74	1.5	12	2.1	0.73	2.0	1.4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			4	0.12	0.10	0.11	4	0.10	0.09	0.10	0.08未満
13	ボク素及びその化合物	mg/L	1.0以下			4	0.02	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下			4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.002	0.001未満	0.001	0.005
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0				4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.003	0.001	0.003	0.002
26	臭素酸	mg/L	0.01以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.008	0.001	0.014	0.009
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0				4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.003	0.001未満	0.005	0.003
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0				4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.1以下	12	0.10	0.01未満	0.02	12	0.02	0.01未満	0.02	0.01未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			4	8.6	7.0	7.7	4	8.9	7.3	7.8	6.6
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.01以下	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下			12	21	5.5	9.3	12	21	6.4	9.7	7.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		10以上100以下	12	53	39	46	12	50	39	45	30
40	蒸発残留物	mg/L	500以下		30以上200以下	12	120	71	93	12	130	76	93	63
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオミン	mg/L	0.00001以下			12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下			2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下			12	0.4	0.3未満	0.3未満	12	0.4	0.3未満	0.3未満	0.4
47	pH値		5.8以上8.6以下		7.5程度	12	6.9	6.5	6.8	12	7.3	7.1	7.2	7.0
48	味		異常でないこと			0				12		異常なし12回		
49	臭気		異常でないこと			12		無臭12回		12		異常なし12回		
50	色度	度	5以下			12	1.5	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下		1以下	12	0.2	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

※3 原水での単位:MPN /100ml

※2 水質管理目標設定項目番号

※1 水質基準項目番号又は独自実施項目番号

				浄水場名		原水				浄水				浄水栓水				
				種別										夢前町置本				
				採水場所等		井戸水				浄水場出口								
※1	※2	検査項目	単位	基準値	目標値	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	
水 質 管 理 目 標 値 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2	ウラン及びその化合物	mg/L		0.02以下(暫定)	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.004以下	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	
	5	トリエチン	mg/L		0.4以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	
	6	フルル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		0.08以下	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
	7	亜塩素酸	mg/L		0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
	8	二酸化塩素	mg/L		0.6以下	0					0				0			
	9	ジクロロアセトニトリル	mg/L		0.01以下(暫定)	0					4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	10	鉛水クロアール	mg/L		0.02以下(暫定)	0					4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.003	0.002未満	0.002未満
	11	農薬類(115項目)			1以下	2	1未満	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満
	12	残留塩素	mg/L		1以下	0					12	0.7	0.5	0.6	12	0.7	0.3	0.5
	15	遊離炭酸	mg/L		20以下	4	27	11	16		4	13	3.5	6.3	4	13	4.3	7.0
	16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
	17	ターボチルエーテル	mg/L		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L		3以下	0					4	1.3	0.9	1.1	4	2.1	1.2	1.6
	19	臭気強度(TON)			3以下	0					4	1未満	1未満	1未満	4	1未満	1未満	1未満
23	腐食性(ランゲリア指数)			-1程度以上0付近	0					4	-1.4	-1.7	-1.6	4	-1.6	-2.1	-2.0	
24	産腐生菌	個/ml		2000以下(暫定)	0					4	4	0	2	4	1	0	0	
25	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.1以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
27	5,6-フルオロベンゾフラン-2,3-ジカルボキシ酸及び5,6-フルオロベンゾフラン-2,3-ジカルボキシ酸の塩酸塩(PPSU)	mg/L		0.00005以下(暫定)	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		
独 自 実 施 項 目	1	総アルカリ度	mg/L			4	40	29	34	4	38	30	33	4	33	21	25	
	2	総酸度	mg/L			4	31	12	18	4	15	4.0	7.2	4	15	4.8	7.9	
	3	侵食性遊離炭酸	mg/L			4	25	10	14	4	12	3.1	5.7	4	12	4.1	6.5	
	4	電気伝導率	mS/m			12	16	12	14	12	16	12	14	12	13	10	12	
	5	アンモニア態窒素	mg/L			12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	6	遊離残留塩素	mg/L	0.1以上		0					12	0.6	0.4	0.5	12	0.5	0.3	0.4
	7	クリプトスズリジウム	※4			4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	8	ジアルジア	※4			4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	9	嫌気性芽胞菌	個/10ml			4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg			0					0				0			
	11	放射性セシウム(Cs-137)	Bq/kg			0					0				0			

※4 原水での単位:個/10L 浄水での単位:個/20L

浄水場名			原水			立船野浄水場				我孫子浄水場							
種別	採水場所等	目標値	表流水		湧前町山之内甲		表流水		湧前町山之内乙								
			回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均							
※1	※2	基準値	単位														
		水温	℃			12	21.2	4.1	12.9	12	21.5	4.4	13.2	12	21.2	2.5	12.7
1		一般細菌	個/ml	100以下		12	350	1	44	12	1	0	0	12	420	4	67
2	※3	検出されないこと				12	130	1未満	23	12		不検出12回		12	140	1未満	20
3		カミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.003	0.002	0.002
8		六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9		亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10		シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		12	1.2	0.33	0.59	12	1.1	0.33	0.56	12	1.1	0.50	0.67
12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		4	0.12	0.11	0.11	4	0.12	0.10	0.11	4	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13		ボク素及びその化合物	mg/L	1.0以下		4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
14		四塩化炭素	mg/L	0.002以下		4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20		ベンゼン	mg/L	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21		塩素酸	mg/L	0.6以下		4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0				0				0			
23		クロロホルム	mg/L	0.06以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.004	0.001未満	0.002	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0				0	0.003	0.003未満	0.003未満	0	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26		臭素酸	mg/L	0.01以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.008	0.002	0.005	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0				4	0.003	0.003未満	0.003未満	0	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29		プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.003	0.001	0.002	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30		プロモホルム	mg/L	0.09以下		4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0				4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32		亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
33	27	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.1以下	12	0.02	0.01未満	0.01未満	12	0.01未満	0.01未満	0.05	12	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
36		ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		4	5.3	4.5	4.9	4	5.7	4.8	5.2	4	4.0	3.3	3.7
37	15	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.01以下	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.013	0.001未満	0.003
38		塩化物イオン	mg/L	200以下		12	3.1	2.4	2.8	12	3.3	2.7	3.0	12	3.3	2.3	2.9
39	14	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	10以上100以下	12	18	10	15	12	18	11	15	12	55	37	48
40	21	蒸発残留物	mg/L	500以下	30以上200以下	12	52	39	48	12	62	41	50	12	79	63	73
41		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42		ジオキサン	mg/L	0.00001以下		12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43		2-メチルニトロベンゼン	mg/L	0.00001以下		12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000002	0.000001未満	0.000001未満
44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45		フェノール類	mg/L	0.005以下		2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		12	1.3	0.3未満	0.5	12	0.8	0.3未満	0.4	12	1.2	0.3未満	0.4
47	23	pH値		5.8以上8.6以下	7.5程度	12	7.1	6.8	7.0	12	7.2	6.9	7.0	12	7.7	7.5	7.7
48		味		異常でないこと		0				0		異常なし12回		0			異常なし12回
49		臭気		異常でないこと		12				12		異常なし12回		12			異常なし12回
50		色度	度	5以下		12	3.4	0.5未満	0.9	12	3.3	0.5未満	0.5未満	12	3.3	0.5未満	0.9
51	22	濁度	度	2以下	1以下	12	0.2	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	1.4	0.1未満	0.1未満

※3 原水での単位:MPN/100ml

※1 水質基準項目番号又は独自実施項目番号 ※2 水質管理目標設定項目番号

			浄水場名			立船野浄水場				我孫子浄水場						
			種別		原水		給水栓水				原水					
			採水場所等		表流水		夢前町山之内甲				夢前町山之内乙					
※1	※2	検査項目	単位	基準値	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均
		1 アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		2 ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下(暫定)	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		3 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		4 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
		5 トルエン	mg/L	0.4以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満
		6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満
		7 亜塩素酸	mg/L	0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満
		8 二酸化塩素	mg/L	0.6以下	0				0				0			
		9 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下(暫定)	0				4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		10 抱水クロラール	mg/L	0.02以下(暫定)	0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		11 農薬類(115項目)		1以下	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満
		12 残留塩素	mg/L	1以下	0				12	0.8	0.4	0.6	0			0.6
		15 遊離炭酸	mg/L	20以下	4	6.6	1.8	3.6	4	6.0	1.3	3.2	4	5.3	1.1	2.4
		16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
		17 マグネーティブチルエーテル	mg/L	0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		18 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下	0				4	2.0	1.3	1.5	0			0.7
		19 臭気強度(TON)		3以下	0				4	1未満	1未満	1未満	4	1未満	1未満	1未満
		23 腐食性(ラングリア指数)		-1程度以上0付近	0				4	-2.6	-3.0	-2.9	0			-1.1
		24 促腐栄養細菌	個/ml	2000以下(暫定)	0				4	2	0	1	0			2
		25 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
		27 ヒドロホルロエタン、ヒドロホルロベンゼン、トリクロロエタン、トリクロロベンゼン、四クロロエタン、四クロロベンゼン、五クロロエタン、五クロロベンゼン、六クロロエタン、六クロロベンゼン、ヘキサフルオロエタン、ヘキサフルオロベンゼン、ヘキサフルオロイソプロピルベンゼン、ヘキサフルオロシクロヘキサン	mg/L	0.00005以下(暫定)	4	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	4	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	4	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
		1 総アルカリ度	mg/L		4	13	9.6	11	4	14	9.6	12	4	47	38	44
		2 総酸度	mg/L		4	7.5	2.1	4.1	4	6.8	1.5	3.7	4	6.0	1.2	2.9
		3 侵食性遊離炭酸	mg/L		4	6.4	1.8	3.5	4	5.9	1.3	3.2	4	4.7	0.7	2.1
		4 電気伝導率	mS/m		12	6.6	4.4	5.7	12	6.9	4.8	6.0	12	12	9.2	11
		5 アンモニア態窒素	mg/L		12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		6 遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0				12	0.8	0.4	0.5	0			0.5
		7 クロプトマスリジウム	※4		1	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0
		8 ジアルジア	※4		1	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0
		9 嫌気性芽胞菌	個/10ml		2	0	0	0	0				12	1	0	0
		10 放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg		0				0				0			
		11 放射性セシウム(Cs-137)	Bq/kg		0				0				0			

独自実施項目	1	総アルカリ度	mg/L		4	13	9.6	11	4	14	9.6	12	4	47	38	44	4	48	39	44
	2	総酸度	mg/L		4	7.5	2.1	4.1	4	6.8	1.5	3.7	4	6.0	1.2	2.9	4	5.4	1.0	2.6
	3	侵食性遊離炭酸	mg/L		4	6.4	1.8	3.5	4	5.9	1.3	3.2	4	4.7	0.7	2.1	4	4.2	0.6	1.8
	4	電気伝導率	mS/m		12	6.6	4.4	5.7	12	6.9	4.8	6.0	12	12	9.2	11	12	13	9.3	11
	5	アンモニア態窒素	mg/L		12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	6	遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0				12	0.8	0.4	0.5	0				12	0.6	0.4	0.5
	7	クロプトマスリジウム	※4		1	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0
	8	ジアルジア	※4		1	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0
	9	嫌気性芽胞菌	個/10ml		2	0	0	0	0	0				12	1	0	0	0	0	0
	10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg		0				0					0				0		
	11	放射性セシウム(Cs-137)	Bq/kg		0				0					0				0		

※4 原水での単位:個/10L 浄水での単位:個/20L

水質基準項目	浄水場名				佐中浄水場				夢前町山之内丙				熊沼浄水場				
	※1	※2	検査項目	単位	基準値	原水		給水栓水		原水		給水栓水					
						表流水		表流水		表流水		表流水					
						回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均
1		水温	℃		12	21.4	5.2	13.5	12	22.6	3.8	13.6	12	21.6	3.1	12.6	
2		一般細菌	個/ml	100以下	12	190	0	23	12	0	0	0	12	160	1	26	
3		大腸菌	※3	検出されないこと	12	120	1未満	13	12	0	0	0	12	110	1未満	21	
3		カミカミ菌及びその化合物	mg/L	0.003以下	4	0.003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	2	0.00005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.00005未満	0.000005未満	0.000005未満	2	0.00005未満	0.000005未満	0.000005未満	
5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
8		六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
9		亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
10		アンモニウムイオン及び塩化アン	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	12	1.2	0.15	0.36	12	0.58	0.15	0.32	12	0.89	0.36	0.47	
12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	4	0.08未満	0.08未満	0.08未満	4	0.08未満	0.08未満	0.08未満	4	0.08未満	0.08未満	0.08未満	
13		ボク素及びその化合物	mg/L	1.0以下	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
14		四塩化炭素	mg/L	0.002以下	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
18		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
21		塩素酸	mg/L	0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0				0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.003	0.001未満	0.002	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0				4	0.0033未満	0.0033未満	0.0033未満	0	4	0.004	0.0033未満	0.0033未満
25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.007	0.001未満	0.004	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0				4	0.0033未満	0.0033未満	0.0033未満	0	4	0.0033未満	0.0033未満	0.0033未満
29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.003	0.001未満	0.002	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0				4	0.0083未満	0.0083未満	0.0083未満	0	4	0.0083未満	0.0083未満	0.0083未満
32		亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	12	0.01	0.01未満	0.01未満	12	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	0.02	0.01未満	0.01未満	
34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
36		ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4	4.3	3.6	4.0	4	4.5	3.8	4.2	4	3.5	3.0	3.3	
37		マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.002	0.001未満	0.001未満	
38		塩化物イオン	mg/L	200以下	12	3.0	2.3	2.8	12	3.1	2.7	2.9	12	2.4	1.8	2.2	
39		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	10以上100以下	12	20	9	14	12	19	10	13	12	24	17	22
40		鉄酸化物	mg/L	500以下	30以上200以下	12	52	34	40	12	55	34	40	12	47	40	43
41		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
42		ジオキサン	mg/L	0.00001以下	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
43		2-メチルイソブチルアルコール	mg/L	0.00001以下	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
45		フェノール類	mg/L	0.005以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
46		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	12	1.0	0.3未満	0.3未満	12	0.5	0.3未満	0.3未満	12	1.0	0.3未満	0.3未満	
47		23 pH値		5.8以上8.6以下	7.5程度	12	7.2	6.9	7.1	12	7.2	7.0	7.1	12	7.4	7.1	7.3
48		味		異常でないこと		0				0				0			
49		臭気		異常でないこと		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
50		色度	度	5以下		12	1.7	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	2.4	0.5未満	0.5未満
51		濁度	度	2以下	1以下	12	0.2	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.2	0.1未満	0.1未満

※3 原水での単位:MPN /100ml

※1 水質基準項目番号又は独自実施項目番号 ※2 水質管理目標設定項目番号

	※1	※2	検査項目	単位	基準値	浄水場名			佐中浄水場					熊沼浄水場									
						種別	採水場所等	原水		給水栓水			原水		給水栓水								
								表流水	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	表流水	回数	最大	最小	平均		
水質管理目標設定項目		1	アンチモン及びその化合物	mg/L		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	平均
		2	ウラン及びその化合物	mg/L		0.002以下(暫定)	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	平均
		3	ニッケル及びその化合物	mg/L		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	平均
		4	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.004以下	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	平均
		5	トルエン	mg/L		0.4以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	平均
		6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		0.08以下	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	平均
		7	亜硫酸酸	mg/L		0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	平均
		8	二酸化塩素	mg/L		0.6以下	0				0				0				0				平均
		9	ジクロロアセトニトリル	mg/L		0.01以下(暫定)	0				0				0				0				平均
		10	泡水クロアール	mg/L		0.02以下(暫定)	0				0				0				0				平均
		11	農薬類(115項目)			1以下	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	平均
		12	残留塩素	mg/L		1以下	0				12	0.6	0.5	0.5	0				12	0.6	0.2	0.5	平均
		15	遊離塩素	mg/L		20以下	4	5.3	0.7	2.8	4	5.1	0.9	2.6	4	4.2	0.7	1.9	4	3.3	1.0	1.7	平均
		16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	平均
		17	マルレーブチルエーテル	mg/L		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	平均
		18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L		3以下	0				4	2.4	0.3	0.9	0				4	2.7	1.0	1.6	平均
		19	臭気強度(TON)			3以下	0				4	1未満	1未満	1未満	0				4	1未満	1未満	1未満	平均
	23	腐食性(ラングリア指数)			-1程度以上0付近	0				4	-2.5	-2.9	-2.7	0				4	-1.5	-2.1	-1.8	平均	
	24	促腐栄養細菌	個/ml		2000以下(暫定)	0				4	1	0	0	0				4	2	0	0	平均	
	25	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.1以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	平均	
	27	ニッケル及びその化合物	mg/L		0.00005以下(暫定)	4	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	4	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	4	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	4	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	平均	
独自実施項目	1	総アルカリ度	mg/L			4	14	11	13	4	14	11	13	4	22	16	20	4	23	17	21	平均	
	2	総酸度	mg/L			4	6.0	0.8	3.2	4	5.8	1.0	3.0	4	4.8	0.8	2.1	4	3.7	1.1	1.9	平均	
	3	侵食性遊離炭酸	mg/L			4	5.2	0.7	2.7	4	5.0	0.9	2.6	4	4.0	0.7	1.8	4	3.1	0.9	1.6	平均	
	4	電気伝導率	mS/m			12	6.6	3.9	5.1	12	6.5	4.3	5.1	12	6.7	5.1	6.2	12	7.8	5.5	6.6	平均	
	5	アンモニア態窒素	mg/L			12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	平均	
	6	遊離残留塩素	mg/L		0.1以上	0					12	0.6	0.4	0.5	0			12	0.6	0.2	0.5	平均	
	7	クリプトスフィジウム	※4			1	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	平均	
	8	ジアルジア	※4			1	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	平均	
	9	嫌気性芽胞菌	個/10ml			2	1	0	1	1	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	平均	
	10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg			0					0				0			0				平均	
	11	放射性セシウム(Cs-137)	Bq/kg			0					0				0			0				平均	

※4 原水での単位:個/10L 浄水での単位:個/20L

浄水場名				坂根浄水場				馬寺浄水場																		
種別	採水場所等	原水		給水栓水		表流水		夢前町山之内戊		夢前町山之内己																
		回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均													
※1	※2	単位	基準値	水温	℃	個/L	100以下	一般細菌	※3	検出されないこと	12	21.5	2.1	12.5	12	24.0	2.1	14.4	12	21.6	2.3	12.8	12	22.5	3.0	13.5
1		mg/L	0.003以下	カミウム及びその化合物	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
2		mg/L	0.0005以下	水銀及びその化合物	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
3		mg/L	0.01以下	セレン及びその化合物	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
4		mg/L	0.01以下	鉛及びその化合物	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
5		mg/L	0.01以下	ヒ素及びその化合物	4	0.004	0.002	0.003	4	0.004	0.002	0.003	4	0.002	0.002	0.002	4	0.002	0.002	0.002	4	0.002	0.002	0.002	0.002	
6		mg/L	0.04以下	亜硝酸態窒素	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
7		mg/L	0.01以下	アン化物イオン及び塩化アン	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
8		mg/L	10以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12	0.67	0.20	0.31	12	0.43	0.20	0.30	12	1.1	0.34	0.53	12	0.96	0.35	0.52	12	0.96	0.35	0.52	0.52	
9		mg/L	0.8以下	フッ素及びその化合物	4	0.08未満	0.08未満	0.08未満	4	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	4	0.12	0.08未満	0.08	4	0.11	0.08未満	0.08	4	0.11	0.08未満	0.08	
10		mg/L	1.0以下	ボク素及びその化合物	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
11		mg/L	0.04以下	四塩化炭素	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
12		mg/L	0.05以下	1,4-ジオキサン	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
13		mg/L	0.04以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
14		mg/L	0.02以下	ジクロロメタン	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
15		mg/L	0.01以下	トリクロロエチレン	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
16		mg/L	0.01以下	トリクロロエチレン	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
17		mg/L	0.6以下	ベンゼン	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
18		mg/L	0.02以下	クロロ酢酸	0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
19		mg/L	0.06以下	クロロホルム	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
20		mg/L	0.03以下	ジクロロ酢酸	4	0.005	0.003	0.006	4	0.005	0.003	0.006	4	0.007	0.003	0.005	4	0.005	0.002	0.003	4	0.005	0.002	0.003	0.003	
21		mg/L	0.09以下	プロモホルム	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
22		mg/L	0.08以下	ホルムアルデヒド	0				4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
23		mg/L	1.0以下	亜鉛及びその化合物	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
24		mg/L	0.2以下	アルミニウム及びその化合物	12	0.03	0.01未満	0.02	12	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	12	0.03	0.01未満	0.01	12	0.01未満	0.01未満	0.01	12	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
25		mg/L	0.3以下	鉄及びその化合物	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
26		mg/L	1.0以下	銅及びその化合物	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
27		mg/L	200以下	ナトリウム及びその化合物	4	3.8	2.9	3.5	4	4.1	3.2	3.7	4	3.6	2.8	3.2	4	3.9	3.1	3.5	4	3.9	3.1	3.5	3.5	
28	15	mg/L	0.05以下	マンガン及びその化合物	12	0.002	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.002	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
29		mg/L	200以下	塩化物イオン	12	3.1	2.1	2.7	12	3.2	2.7	3.0	12	3.1	2.2	2.8	12	3.3	2.7	3.1	12	3.3	2.7	3.1	3.1	
30	14	mg/L	300以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	12	29	16	24	12	33	16	25	12	33	22	29	12	33	27	30	12	33	27	30	30	
31	21	mg/L	500以下	蒸発残留物	12	56	42	48	12	58	40	48	12	69	48	55	12	65	48	56	12	65	48	56	56	
32		mg/L	0.2以下	陰イオン界面活性剤	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
33		mg/L	0.00001以下	ジオキシベン	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
34		mg/L	0.00001以下	2-メチルイソノール	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
35		mg/L	0.02以下	非イオン界面活性剤	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
36		mg/L	0.005以下	フェノール類	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
37		mg/L	3以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12	1.5	0.3未満	0.5	12	0.9	0.3未満	0.4	12	1.0	0.3未満	0.5	12	0.8	0.3未満	0.5	12	0.8	0.3未満	0.5	0.5	
38	23	mg/L	5.8以上8.6以下	pH値	12	7.6	7.1	7.4	12	7.8	7.4	7.5	12	7.7	7.1	7.5	12	7.7	7.4	7.5	12	7.7	7.4	7.5	7.5	
39			異常でないこと	味	0				12					12				0				12				
40			異常でないこと	臭気	12				12					12				12				12				
41		度	5以下	色度	12	4.8	0.6	1.5	12	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	2.5	0.5	1.0	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
42	22	度	2以下	濁度	12	0.3	0.1未満	0.2	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.2	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	

※3 原水での単位:MPN/100ml

※1 水質基準項目番号又は独自実施項目番号 ※2 水質管理目標設定項目番号

				坂根浄水場				馬寺浄水場				
浄水場名				原水		給水栓水		原水		給水栓水		
種別				表流水		夢前町山之内戊		表流水		夢前町山之内己		
採水場所等				回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	
目標準値												
※1	※2	検査項目	単位	基準値								
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下(暫定)	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	5	トリエン	mg/L	0.4以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	7	亜硫酸酸	mg/L	0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	8	二酸化塩素	mg/L	0.6以下	0				0			
	9	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下(暫定)	0				4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	10	鉛水クロアール	mg/L	0.02以下(暫定)	0				4			
	11	農薬類(115項目)		1以下	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満
	12	残留塩素	mg/L	1以下	0				12	0.6	0.4	0.5
	15	遊離塩素	mg/L	20以下	4	3.4	0.7	1.6	4	3.2	0.7	1.6
	16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	17	メチルチンチルエーテル	mg/L	0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下	0				4	2.1	0.9	1.3
	19	臭気強度(TON)		3以下	0				4	1未満	1未満	1未満
	23	腐食性(ラングリア指数)		-1程度以上0付近	0				4	-1.4	-2.4	-1.8
	24	促腐栄養細菌	個/ml	2000以下(暫定)	0				4	1	0	1
	25	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	27	ヒルフィロバクテリウム属(FPS)及びヒルフィロバクテリウム属(FPSA)	mg/L	0.0005以下(暫定)	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
独自実施項目	1	総アルカリ度	mg/L		4	26	16	23	4	26	14	22
	2	総酸度	mg/L		4	3.9	0.8	1.8	4	4.2	0.9	2.1
	3	侵食性遊離炭酸	mg/L		4	3.2	0.7	1.5	4	3.5	0.7	1.7
	4	電気伝導率	mS/m		12	7.7	5.1	6.8	12	8.7	5.1	7.0
	5	アンモニア態窒素	mg/L		12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	6	遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0				12	0.5	0.3	0.5
	7	クリプトスピリジウム	※4		4	0	0	0	1	0	0	0
	8	ジアルジア	※4		4	0	0	0	1	0	0	0
	9	嫌気性芽胞菌	個/10ml		12	1	0	0	0			
	10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg		0				0			
	11	放射性セシウム(Cs-137)	Bq/kg		0				0			

※4 原水での単位:個/10L 浄水での単位:個/20L

※1	※2	検査項目	単位	基準値	浄水場名		小畑浄水場						給水栓水			
					採水場所等	目標値	原水						夢前町山之内度			
							回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大
		水温	℃				12	21.0	2.6	12.6	12	21.6	2.3	12.9		
		一般細菌	個/ml	100以下			12	130	4	31	12	0	0	0		
		※3		検出されないこと			12	50	1未満	13	12					
1		カミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			4	0.003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.003未満	0.0003未満	0.0003未満		
3		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			2	0.0005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.0005未満	0.00005未満	0.00005未満		
4		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
5		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
6		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
7		六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
8		亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
9		アン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
10		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			12	1.3	0.43	0.65	12	1.1	0.43	0.63		
11		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			4	0.12	0.11	0.11	4	0.12	0.10	0.11		
12		ボツ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
13		四塩化炭素	mg/L	0.002以下			4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
14		1,4-ジシオキサン	mg/L	0.05以下			4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
15		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
16		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
17		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
18		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
19		ベンゼン	mg/L	0.01以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
20		塩素酸	mg/L	0.6以下			4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満		
21		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
22		クロロホルム	mg/L	0.06以下			0				4	0.016	0.006	0.010		
23		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0				4	0.006	0.003未満	0.003		
24		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
25		臭素酸	mg/L	0.01以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
26		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.023	0.009	0.014		
27		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0				4	0.006	0.003	0.005		
28		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.006	0.003	0.004		
29		ブロモホルム	mg/L	0.09以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
30		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0				4	0.008未満	0.008未満	0.008未満		
31		亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
32		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			12	0.03	0.01未満	0.02	12	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
33		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満		
34		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
35		ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			4	4.6	3.7	4.2	4	4.9	4.0	4.4		
36		マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			12	0.001	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
37		塩化物イオン	mg/L	200以下			12	3.2	2.5	3.0	12	3.5	3.0	3.2		
38		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			12	27	15	22	12	27	20	23		
39		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
40		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
41		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
42		フェノール類	mg/L	0.005以下			2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
43		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	5.8以上8.6以下			12	1.2	0.3	0.6	12	0.9	0.3未満	0.5		
44		pH値		異常でないこと			12	7.5	7.1	7.4	12	7.5	7.2	7.4		
45		臭気		異常でないこと			0				12					
46		色度	度	5以下			12	3.6	0.8	1.4	12	0.6	0.5未満	0.5未満		
47		濁度	度	2以下			12	0.2	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
48		臭気		異常でないこと			0				12					
49		臭気		異常でないこと			0				12					
50		臭気		異常でないこと			0				12					
51		臭気		異常でないこと			0				12					

※3 原水での単位:MPN/100ml

※1 水質基準項目番号又は独自実施項目番号 ※2 水質管理目標設定項目番号

浄水場名				小畑浄水場									
				原水					給水栓水				
				回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	夢前町山之内度	
※1	※2	検査項目	単位	基準値	目標値	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均
		1 アンチモン及びその化合物	mg/L		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		2 ウラン及びその化合物	mg/L		0.002以下(暫定)	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		3 ニッケル及びその化合物	mg/L		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		4 1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.004以下	4	0.004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.004未満	0.0004未満	0.0004未満
		5 トルエン	mg/L		0.4以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満
		6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		0.08以下	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満
		7 亜塩素酸	mg/L		0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満
		8 二酸化塩素	mg/L		0.6以下	0				0			
		9 ジクロロアセトニトリル	mg/L		0.01以下(暫定)	0	0			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		10 泡化クロラール	mg/L		0.02以下(暫定)	0				4	0.003	0.002未満	0.002未満
		11 農薬類(115項目)			1以下	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満
		12 残留塩素	mg/L		1以下	0				12	0.7	0.5	0.6
		15 遊離塩酸	mg/L		20以下	4	3.7	0.8	1.7	4	4.5	1.1	2.2
		16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
		17 メチルtertブチルエーテル	mg/L		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		18 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L		3以下	0	0			4	3.7	1.0	2.5
		19 臭気強度(TON)			3以下	0				4	1未満	1未満	1未満
		23 腐食性(ラングリア指数)			-1程度以上0付近	0	0			4	-1.7	-2.2	-2.0
		24 促腐栄養細菌	個/ml		2000以下(暫定)	0				4	10	2	4
		25 1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.1以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
		27 トリクロロエタン、トリクロロエチレン、トリフルオロエタン、トリフルオロエチレン、四塩化炭素、五塩化炭素、六塩化炭素、ヘキサフルオロエタン、ヘキサフルオロエチレン、ヘプタフルオロエタン、ヘプタフルオロエチレン、オクタフルオロエタン、オクタフルオロエチレン、ノナフルオロエタン、ノナフルオロエチレン、デカフルオロエタン、デカフルオロエチレン、ヘキサフルオロシクロペンタジエン、ヘキサフルオロシクロヘキサジエン、ヘキサフルオロシクロヘプタジエン、ヘキサフルオロシクロオクタジエン、ヘキサフルオロシクロノナジエン、ヘキサフルオロシクロデカジエン、ヘキサフルオロシクロヘキサジエン、ヘキサフルオロシクロヘプタジエン、ヘキサフルオロシクロオクタジエン、ヘキサフルオロシクロノナジエン、ヘキサフルオロシクロデカジエン	mg/L		0.00005以下(暫定)	4	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	4	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
		1 総アルカリ度	mg/L			4	22	16	19	4	21	16	19
		2 総酸度	mg/L			4	4.2	0.9	1.9	4	5.1	1.2	2.5
		3 侵食性遊離塩酸	mg/L			4	3.5	0.7	1.6	4	4.3	1.1	2.1
		4 電気伝導率	mS/m			12	7.8	6.0	6.9	12	8.2	6.5	7.1
		アンモニア態窒素	mg/L			12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		遊離残留塩素	mg/L		0.1以上	0				12	0.6	0.4	0.5
		7 クリプトスピリジウム	※4			4	0	0	0	1	0	0	0
		8 ジアルジア	※4			4	0	0	0	1	0	0	0
		嫌気性芽胞菌	個/10ml			12	1	0	0	0			
		放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg			0	0			0			
		放射性セシウム(Cs-137)	Bq/kg			0	0			0			

※4 原水での単位:個/10L 浄水での単位:個/20L

		浄水場名		原水				浄水				給水栓水				
		種別		採水場所等		井戸水		浄水場出口		香寺町六祠						
※1	※2	検査項目	単位	基準値	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均
		水温	℃		12	22.1	14.7	18.6	12	22.3	15.0	18.8	12	24.1	15.2	19.5
1		一般細菌	個/ml	100以下	12	150	1	33	12	1	0	0	12	0	0	0
2	※3	検出されないこと			12	22	1未満		3		不検出12回		12		不検出12回	
3		カミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8		六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9		亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10		シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	12	3.5	1.4	2.6	12	3.6	1.4	2.6	12	3.7	1.4	2.6
12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	4	0.16	0.13	0.14	4	0.14	0.11	0.13	4	0.13	0.11	0.12
13		ボツ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	4	0.03	0.02	0.03	4	0.03	0.02	0.03	4	0.03	0.02	0.03
14		四塩化炭素	mg/L	0.002以下	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15		1,4-ジニキソベン	mg/L	0.05以下	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21		塩素酸	mg/L	0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0				4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0				4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30		プロモホルム	mg/L	0.09以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0				4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32		亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
33	27	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	12	0.08	0.01未満	0.02	12	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	4	0.15	0.03未満	0.04	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
36		ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4	8.8	8.0	8.5	4	9.2	8.4	8.8	4	9.2	8.4	8.8
37	15	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	12	0.010	0.001未満	0.001	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38		塩化物イオン	mg/L	200以下	12	9.5	7.4	8.1	12	9.5	7.5	8.3	12	9.5	7.6	8.3
39	14	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	12	77	61	73	12	77	62	73	12	78	62	73
40	21	蒸発残留物	mg/L	500以下	12	160	100	130	12	170	100	130	12	180	100	130
41		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42		ジオキソシン	mg/L	0.00001以下	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45		フェノール類	mg/L	0.005以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	12	0.3	0.3未満	0.3未満	12	0.4	0.3未満	0.3未満	12	0.4	0.3未満	0.3未満
47	23	pH値		5.8以上8.6以下	12	6.9	6.5	6.8	12	6.8	6.5	6.7	12	6.8	6.6	6.7
48		味		異常でないこと	0				12		異常なし12回		12		異常なし12回	
49		臭気		異常でないこと	12		無臭12回		12		異常なし12回		12		異常なし12回	
50		色度	度	5以下	12	0.7	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	22	濁度	度	2以下	12	0.3	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

※3 原水での単位:MPN /100ml

※1 水質基準項目番号又は独自実施項目番号 ※2 水質管理目標設定項目番号

浄水場名				香寺浄水場						給水栓水					
				原水			浄水場出口			香寺町六飼					
				種別	採水場所等	目標値	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	
水質管理目標設定項目	※1	※2	検査項目	単位	基準値										
			1 アンチモン及びその化合物	mg/L		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
			2 ウラン及びその化合物	mg/L		0.002以下(暫定)	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
			3 ニッケル及びその化合物	mg/L		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
			4 1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.004以下	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	
			5 トルエン	mg/L		0.4以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	
			6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		0.08以下	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
			7 亜塩素酸	mg/L		0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
			8 二酸化塩素	mg/L		0.6以下	0				0				
			9 ジクロロアセトニトリル	mg/L		0.01以下(暫定)	0				4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
			10 泡水クロラール	mg/L		0.02以下(暫定)	0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
			11 農薬類(115項目)			1以下	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	
			12 残留塩素	mg/L		1以下	0				12	0.7	0.5	0.6	
			15 遊離塩酸	mg/L		20以下	4	28	16	20	4	31	17	21	
			16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
			17 メチルtertブチルエーテル	mg/L		0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
			18 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L		3以下	0	0			4	2.1	0.5	1.0	
			19 臭気強度(TON)			3以下	0				4	1未満	1未満	1未満	
			23 腐食性(ラングリア指数)			-1程度以上0付近	0	0			4	-1.6	-1.8	-1.7	
			24 腐食性(ラングリア指数)	個/ml		2000以下(暫定)	0				4	3	1	2	
			25 1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.1以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
			27	mg/L		0.00005以下(暫定)	4	0.000009	0.000005未満	0.000006	4	0.000010	0.000005未満	0.000006	
独自実施項目			1 総アルカリ度	mg/L			4	56	47	51	4	56	49	51	
			2 総酸度	mg/L			4	31	18	23	4	35	20	24	
			3 侵食性遊離塩酸	mg/L			4	25	14	18	4	28	16	19	
			4 電気伝導率	mS/m			12	20	17	19	12	20	17	19	
			5 アンモニア態窒素	mg/L			12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
			6 遊離残留塩素	mg/L		0.1以上	0				12	0.7	0.4	0.5	
			7 クリプトスピリジウム	※4			1	0	0	0	1	0	0	0	
			8 ジアルジア	※4			1	0	0	0	1	0	0	0	
			9 嫌気性芽胞菌	個/10ml			2	0	0	0	0				
			10 放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg			0	0	0	0	0				
			11 放射性セシウム(Cs-137)	Bq/kg			0	0	0	0	0				

※4 原水での単位:個/10L 浄水での単位:個/20L

		浄水場名				原水				浄水				給水栓水			
		種別		採水場所等		井戸水		浄水場出口		安富町初原							
※1	※2	検査項目	単位	基準値	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	
		水温	℃		12	22.2	8.3	15.6	12	22.5	8.6	15.8	12	26.5	8.5	17.4	
1		一般細菌	個/ml	100以下	12	120	2	53	12	0	0	0	12	1	0	0	
2	※3	検出されないこと	※3		12	25	1未満	4	12	不検出12回			12	不検出12回			
3		カミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	4	0.002	0.001未満	0.001	4	0.002	0.001未満	0.001	4	0.002	0.001	0.002	
8		六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
9		亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
10		シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	12	2.3	1.0	1.5	12	2.2	0.99	1.5	12	2.9	0.98	1.5	
12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	4	0.09	0.08未満	0.08未満	4	0.09	0.08未満	0.08未満	4	0.09	0.08未満	0.08未満	
13		ボウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
14		四塩化炭素	mg/L	0.002以下	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
15		1,4-ジシロキサン	mg/L	0.05以下	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
18		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
21		塩素酸	mg/L	0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0				4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.003	0.002	0.002	
26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.010	0.005	0.008	
28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0				4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.004	0.002	0.003	
30		プロモホルム	mg/L	0.09以下	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0				4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
32		亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
33	27	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	12	0.03	0.01未満	0.01未満	12	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
36		ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4	15	11	13	4	15	11	13	4	14	11	13	
37	15	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
38		塩化物イオン	mg/L	200以下	12	53	9.4	20	12	51	9.6	20	12	27	9.7	17	
39	14	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	12	89	55	63	12	89	55	63	12	71	55	62	
40	21	蒸発残留物	mg/L	500以下	12	220	92	130	12	220	98	130	12	180	98	130	
41		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
42		ジオキソシン	mg/L	0.00001以下	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
45		フェノール類	mg/L	0.005以下	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
46		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	12	0.5	0.3未満	0.3	12	0.5	0.3未満	0.3	12	0.4	0.3未満	0.3未満	
47	23	pH値		5.8以上8.6以下	12	7.2	7.0	7.1	12	7.2	7.0	7.1	12	7.5	7.2	7.4	
48		味		異常でないこと	0				12	異常なし12回			12	異常なし12回			
49		臭気		異常でないこと	12				12	異常なし12回			12	異常なし12回			
50		色度	度	5以下	12	1.0	0.5未満	0.5	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	22	濁度	度	2以下	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	

※3 原水での単位:MPN /100ml

※1 水質基準項目番号又は独自実施項目番号 ※2 水質管理目標設定項目番号

浄水場名				安志浄水場									
				原水					浄水				
				井戸水					浄水場出口				
※1	※2	検査項目	単位	基準値	採水場所等	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均
					目標値		0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
					0.002以下(暫定)	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
					0.002以下(暫定)	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
					0.002以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
					0.004以下	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
					0.4以下	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満
					0.08以下	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満
					0.6以下	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満
					0.6以下	0				0			
					0.01以下(暫定)	0				4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
					0.02以下(暫定)	0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
					1以下	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満
					1以下	0				12	0.8	0.5	0.6
					20以下	4	18	4.6	9.5	4	17	4.0	8.0
					0.3以下	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
					0.02以下	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
					3以下	0				4	2.9	1.1	1.8
					3以下	0				4	1未満	1未満	1未満
					-1程度以上の付近	0				4	-1.5	-1.5	-1.5
					2000以下(暫定)	0				4	4	0	3
					0.1以下	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満
					0.0005以下(暫定)	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
						4	47	39	42	4	47	39	42
						4	20	5.2	11	4	20	4.6	9.3
						4	16	4.1	8.5	4	16	3.6	7.4
						12	30	16	20	12	30	16	20
						12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満
					0.1以上	0				12	0.8	0.4	0.6
					※4	1	0	0	0	1	0	0	0
					※4	1	0	0	0	1	0	0	0
					個/10ml	2	0	0	0	0			
					Bq/kg	0				0			
					Bq/kg	0				0			

※4 原水での単位:個/10L 浄水での単位:個/20L

※1 ※2		検査項目	単位	基準値	浄水場名		原水				浄水				給水栓水			
					種別	採水場所等	井戸水		浄水場出口		安富町三坂							
							回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均
		水温	℃				12	23.6	9.0	16.6	12	25.2	9.9	17.8	12	26.5	7.7	17.2
1		一般細菌	個/ml	100以下			12	180	10	57	12	0	0	0	12	4	0	0
2	※3	検出されないこと					12	91	1未満	19	12	不検出12回			12	不検出12回		
3		カミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			4	0.002	0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.001
8		六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9		亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			12	2.0	0.84	1.3	12	2.0	0.86	1.3	12	1.9	0.88	1.3
12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			4	0.14	0.13	0.13	4	0.13	0.10	0.12	4	0.14	0.11	0.12
13		ボク素及びその化合物	mg/L	1.0以下			4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
14		四塩化炭素	mg/L	0.002以下			4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15		1,4-ジニトロベンゼン	mg/L	0.05以下			4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20		ベンゼン	mg/L	0.01以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21		塩素酸	mg/L	0.6以下			4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23		クロロホルム	mg/L	0.06以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0				4	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.002	0.001	0.002	4	0.004	0.002	0.003
26		臭素酸	mg/L	0.01以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.004	0.002	0.003	4	0.015	0.006	0.012
28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0				4	0.0033未満	0.0033未満	0.0033未満	4	0.0033未満	0.0033未満	0.0033未満
29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.002	0.001	0.002	4	0.005	0.002	0.004
30		プロモホルム	mg/L	0.09以下			4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0				4	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32		亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
33	27	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.1以下		12	0.08	0.01未満	0.02	12	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
36		ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			4	9.3	6.9	8.1	4	9.9	8.2	8.9	4	8.9	6.9	8.3
37	15	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.01以下		12	0.001	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38		塩化物イオン	mg/L	200以下			12	15	4.3	9.3	12	14	5.7	9.8	12	11	6.2	9.0
39	14	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	10以上100以下		12	48	29	44	12	49	34	45	12	51	40	45
40	21	蒸発残留物	mg/L	500以下	30以上200以下		12	91	61	82	12	98	79	87	12	110	79	88
41		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42		ジオキソシン	mg/L	0.00001以下			12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45		フェノール類	mg/L	0.005以下			2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下			12	0.7	0.3未満	0.3	12	0.5	0.3未満	0.4	12	0.6	0.3未満	0.3未満
47	23	pH値		5.8以上8.6以下	7.5程度		12	7.0	6.8	6.9	12	7.1	6.7	6.9	12	7.2	7.0	7.1
48		味		異常でないこと			0				12				12			
49		臭気		異常でないこと			12		無臭12回		12				12			
50		色度	度	5以下			12	2.0	0.5未満	0.8	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	22	濁度	度	2以下	1以下		12	0.5	0.1未満	0.1	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

※3 原水での単位:MPN /100ml

※1 水質基準項目番号又は独自実施項目番号 ※2 水質管理目標設定項目番号

浄水場名					原水				浄水				給水栓水					
種別					井戸水				浄水場出口				安富町三坂					
※1	※2	検査項目	単位	基準値	目	標	値	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L		0.02以下			4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	2	ウラン及びその化合物	mg/L		0.002以下(暫定)			4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L		0.02以下			4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.004以下			4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	5	トリエン	mg/L		0.4以下			4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	4	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		0.08以下			2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	2	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	7	亜塩素酸	mg/L		0.6以下			4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	8	二酸化塩素	mg/L		0.6以下			0				0				0		
	9	ジクロロアセトニトリル	mg/L		0.01以下(暫定)			0				4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満
	10	鉛水クロホル	mg/L		0.02以下(暫定)			0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満
	11	農薬類(115項目)			1以下			2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満
	12	残留塩素	mg/L		1以下			0				12	0.7	0.5	0.6	12	0.4	0.2
	15	遊離塩素	mg/L		20以下			4	22	7.5	12	4	23	6.6	13	4	16	4.6
	16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		0.3以下			4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満
	17	ターボチルエーテル	mg/L		0.02以下			4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L		3以下			0				4	2.8	0.9	1.6	4	2.9	0.9
	19	臭気強度(TON)			3以下			0				4	1未満	1未満	1未満	4	1未満	1未満
	23	腐食性(ラングリア指数)			-1程度以上0付近			0				4	-1.8	-2.0	-1.9	4	-1.6	-1.8
	24	促腐栄養細菌	個/ml		2000以下(暫定)			0				4	10	2	6	4	2	0
	25	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.1以下			4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満	0.01未満
	27	トリクロロエタン、トリクロロエチレン、四クロロエタン、四クロロエチレン、五クロロエタン、五クロロエチレン、六クロロエタン、六クロロエチレン、七クロロエタン、七クロロエチレン、八クロロエタン、八クロロエチレン、九クロロエタン、九クロロエチレン、十クロロエタン、十クロロエチレン、十一クロロエタン、十一クロロエチレン、十二クロロエタン、十二クロロエチレン、十三クロロエタン、十三クロロエチレン、十四クロロエタン、十四クロロエチレン、十五クロロエタン、十五クロロエチレン、十六クロロエタン、十六クロロエチレン、十七クロロエタン、十七クロロエチレン、十八クロロエタン、十八クロロエチレン、十九クロロエタン、十九クロロエチレン、二十クロロエタン、二十クロロエチレン、二十一クロロエタン、二十一クロロエチレン、二十二クロロエタン、二十二クロロエチレン、二十三クロロエタン、二十三クロロエチレン、二十四クロロエタン、二十四クロロエチレン、二十五クロロエタン、二十五クロロエチレン、二十六クロロエタン、二十六クロロエチレン、二十七クロロエタン、二十七クロロエチレン、二十八クロロエタン、二十八クロロエチレン、二十九クロロエタン、二十九クロロエチレン、三十クロロエタン、三十クロロエチレン、三十一クロロエタン、三十一クロロエチレン、三十二クロロエタン、三十二クロロエチレン、三十三クロロエタン、三十三クロロエチレン、三十四クロロエタン、三十四クロロエチレン、三十五クロロエタン、三十五クロロエチレン、三十六クロロエタン、三十六クロロエチレン、三十七クロロエタン、三十七クロロエチレン、三十八クロロエタン、三十八クロロエチレン、三十九クロロエタン、三十九クロロエチレン、四十クロロエタン、四十クロロエチレン、四十一クロロエタン、四十一クロロエチレン、四十二クロロエタン、四十二クロロエチレン、四十三クロロエタン、四十三クロロエチレン、四十四クロロエタン、四十四クロロエチレン、四十五クロロエタン、四十五クロロエチレン、四十六クロロエタン、四十六クロロエチレン、四十七クロロエタン、四十七クロロエチレン、四十八クロロエタン、四十八クロロエチレン、四十九クロロエタン、四十九クロロエチレン、五十クロロエタン、五十クロロエチレン、五十一クロロエタン、五十一クロロエチレン、五十二クロロエタン、五十二クロロエチレン、五十三クロロエタン、五十三クロロエチレン、五十四クロロエタン、五十四クロロエチレン、五十五クロロエタン、五十五クロロエチレン、五十六クロロエタン、五十六クロロエチレン、五十七クロロエタン、五十七クロロエチレン、五十八クロロエタン、五十八クロロエチレン、五十九クロロエタン、五十九クロロエチレン、六十クロロエタン、六十クロロエチレン、六十一クロロエタン、六十一クロロエチレン、六十二クロロエタン、六十二クロロエチレン、六十三クロロエタン、六十三クロロエチレン、六十四クロロエタン、六十四クロロエチレン、六十五クロロエタン、六十五クロロエチレン、六十六クロロエタン、六十六クロロエチレン、六十七クロロエタン、六十七クロロエチレン、六十八クロロエタン、六十八クロロエチレン、六十九クロロエタン、六十九クロロエチレン、七十クロロエタン、七十クロロエチレン、七十一クロロエタン、七十一クロロエチレン、七十二クロロエタン、七十二クロロエチレン、七十三クロロエタン、七十三クロロエチレン、七十四クロロエタン、七十四クロロエチレン、七十五クロロエタン、七十五クロロエチレン、七十六クロロエタン、七十六クロロエチレン、七十七クロロエタン、七十七クロロエチレン、七十八クロロエタン、七十八クロロエチレン、七十九クロロエタン、七十九クロロエチレン、八十クロロエタン、八十クロロエチレン、八十一クロロエタン、八十一クロロエチレン、八十二クロロエタン、八十二クロロエチレン、八十三クロロエタン、八十三クロロエチレン、八十四クロロエタン、八十四クロロエチレン、八十五クロロエタン、八十五クロロエチレン、八十六クロロエタン、八十六クロロエチレン、八十七クロロエタン、八十七クロロエチレン、八十八クロロエタン、八十八クロロエチレン、八十九クロロエタン、八十九クロロエチレン、九十クロロエタン、九十クロロエチレン、九十一クロロエタン、九十一クロロエチレン、九十二クロロエタン、九十二クロロエチレン、九十三クロロエタン、九十三クロロエチレン、九十四クロロエタン、九十四クロロエチレン、九十五クロロエタン、九十五クロロエチレン、九十六クロロエタン、九十六クロロエチレン、九十七クロロエタン、九十七クロロエチレン、九十八クロロエタン、九十八クロロエチレン、九十九クロロエタン、九十九クロロエチレン、百クロロエタン、百クロロエチレン	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	33	36	33	34	4	39	32	35	0.00005未満
独自実施項目	1	総アルカリ度	mg/L				4	36	29	33	4	36	33	34	4	39	32	35
	2	総酸度	mg/L				4	25	8.5	14	4	26	7.5	14	4	18	5.2	9.7
	3	侵食性遊離塩素	mg/L				4	21	6.9	11	4	21	6.1	11	4	14	4.2	7.7
	4	電気伝導率	mS/m				12	15	8.7	13	12	15	10	14	12	15	12	14
	5	アンモニア態窒素	mg/L				12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満
6	遊離残留塩素	mg/L		0.1以上			0				12	0.7	0.4	0.6	12	0.4	0.2	0.3
7	クリプトスピリジウム	※4				4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
8	ジアルジア	※4				1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
9	嫌気性芽胞菌	個/10ml				2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg				0					0				0			
11	放射性セシウム(Cs-137)	Bq/kg				0					0				0			

※4 原水での単位:個/10L 浄水での単位:個/20L

※1 ※2				検査項目		単位	基準値	浄水場名				関浄水場				
								採水場所等		原水		給水栓水		安富町関		
										回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小
								目標値	戸数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均
1		水温	℃						12	22.4	3.5	13.6	12	23.6	4.8	14.7
2		一般細菌	個/ml	100以下					12	26	1	10	12	1	0	0
3	※3	大腸菌		検出されないこと					12	140	1未満	29	12		不検出12回	
3		カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8		六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9		亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10		シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下					4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					12	0.69	0.26	0.46	12	0.75	0.28	0.44
12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					4	0.08未満	0.08未満	0.08未満	4	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13		ボウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					4	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満	0.02未満	0.02未満
14		四塩化炭素	mg/L	0.002以下					4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					4	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20		ベンゼン	mg/L	0.01以下					4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21		塩素酸	mg/L	0.6以下					4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					0				4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23		クロロホルム	mg/L	0.06以下					4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					0				4	0.003	0.003	0.006
25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.003	0.003未満	0.003未満
26		臭素酸	mg/L	0.01以下					4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.002	0.001未満	0.001
27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					0				4	0.014	0.005	0.010
29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.004	0.003	0.003
30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下					4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.004	0.002	0.003
31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					4	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満	0.001未満	0.001未満
32		亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	27	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.1以下		12	0.04	0.01未満	0.01	12	0.03	0.01未満	0.01
34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	0.03未満	0.03未満	0.03未満
36		ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					4	4.5	3.6	4.0	4	0.1未満	0.1未満	0.1未満
37	15	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			0.01以下		12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38		塩化物イオン	mg/L	200以下					12	7.5	2.6	3.4	12	6.9	3.6	4.2
39	14	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			10以上100以下		12	19	12	15	12	19	12	16
40	21	蒸発残留物	mg/L	500以下			30以上200以下		12	60	34	45	12	66	34	48
41		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42		ジエオキシン	mg/L	0.00001以下					12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-	メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45		フェノール類	mg/L	0.005以下					2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下					12	0.9	0.3未満	0.3	12	0.4	0.3未満	0.3未満
47	23	pH値		5.8以上8.6以下			7.5程度		12	7.1	6.8	6.9	12	7.2	7.1	7.1
48		味		異常でないこと					0				12		異常なし12回	
49		臭気		異常でないこと					12		無臭12回		12		異常なし12回	
50		色度	度	5以下					12	2.3	0.5未満	0.7	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	22	濁度	度	2以下			1以下		12	0.2	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満

※3 原水での単位:MPN /100ml

※1 水質基準項目番号又は独自実施項目番号 ※2 水質管理目標設定項目番号

	※1	※2	検査項目	単位	基準値	浄水場名		関浄水場							
						種別	採水場所等	原水		給水栓水					
								回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均
水質管理目標設定項目		1	アンチモン及びその化合物	mg/L		0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		2	ウラン及びその化合物	mg/L		0.002以下(暫定)		4	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
		3	ニッケル及びその化合物	mg/L		0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		4	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.004以下		4	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	
		5	トルエン	mg/L		0.4以下		4	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	
		6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		0.08以下		2	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
		7	亜塩素酸	mg/L		0.6以下		4	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
		8	二酸化塩素	mg/L		0.6以下		0							
		9	ジクロロアセトニトリル	mg/L		0.01以下(暫定)		0							
		10	抱水クロラール	mg/L		0.02以下(暫定)		0							
		11	農薬類(115項目)			1以下		2	1未満	1未満	1未満	1未満	0.001未満	0.001未満	
		12	残留塩素	mg/L		1以下		0							
		15	遊離炭酸	mg/L		20以下		4	10	1.2	4.6	0.6	0.4	0.5	
		16	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		0.3以下		4	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
		17	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L		0.02以下		4	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L		3以下		0							
	独自実施項目		19	臭気強度(TON)			3以下		0						
			23	腐食性(ランゲリア指数)			-1程度以上0付近		0						
		24	従属栄養細菌	個/ml		2000以下(暫定)		0							
		25	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.1以下		4	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
		27	ペラフラキスはクランツムルン、他(PFS)及びペラフラキスはクランツムルン、他(PFS)	mg/L		0.00003以下(暫定)		4	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
		1	総アルカリ度	mg/L				4	13	9.4	11	4	12	9.4	
		2	総酸度	mg/L				4	12	1.4	5.4	4	8.4	2.1	
		3	侵食性遊離炭酸	mg/L				4	10	1.2	4.6	4	7.2	1.8	
		4	電気伝導率	mg/m				12	6.6	4.8	5.6	12	6.8	5.2	
		5	アンモニウム態窒素	mg/L		0.1以上		12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	
		6	遊離残留塩素	mg/L				0				12	0.6	0.4	
		7	クリプトスポリジウム	※4				1	0	0	0	1	0	0	
		8	ジアルブア	※4				1	0	0	0	1	0	0	
	9	嫌気性芽胞菌	個/10ml				2	0	0	0	0	0	0		
	10	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg				0				0				
	11	放射性セシウム(Cs-137)	Bq/kg				0				0				

※4 原水での単位:個/10L 浄水での単位:個/20L

※1 水質基準項目番号又は独自実施項目番号 ※2 水質管理目標設定項目番号

5 工事関係
(1) 給水装置工事

(単位 件)

年度・月 項 目	受 付 件 数				
	新設 (予備工事含む)	改造 (撤去含む)	共同給水管(連合管)		合計
			新設	改造(撤去含む)	
令和4年度	2,352	2,330	88	22	4,792
令和5年度	2,084	2,126	63	20	4,293
令和6年度	1,857	2,084	82	25	4,048
4月	155	190	11	1	357
5月	200	171	8	3	382
6月	151	156	9	1	317
7月	152	187	6	1	346
8月	149	184	6	1	340
9月	136	156	2	1	295
10月	167	191	5	2	365
11月	201	180	9	1	391
12月	118	169	7	2	296
1月	177	170	3	1	351
2月	109	166	7	7	289
3月	142	164	9	4	319

(2) 水道管等修理工事

ア 直営工事

(単位 件)

項目 月別	管 類		弁 栓 類		量水器ボックス	合計
	配水管	給水管	バルブ	止水栓		
令和4年度	20	135	2	792	24	973
令和5年度	17	166	3	781	28	995
令和6年度	5	139	11	897	8	1,060
4月		10		64		74
5月	1	14	1	62		78
6月		8	1	64		73
7月	1	9	3	70	1	84
8月		14	1	62	1	78
9月		17		93		110
10月	1	17	1	81	1	101
11月		2		73	1	76
12月		17		75	1	93
1月	1	8		71	2	82
2月	1	10	1	114		126
3月		13	3	68	1	85

イ 業者工事

(単位 件)

項目 月別	管 類		弁 栓 類		その他	計
	配水管	給水管	消火栓	仕切弁		
令和4年度	56	607	62	62	104	891
令和5年度	92	806	77	94	99	1,168
令和6年度	46	558	62	96	90	852
5月	3	7	2	2	6	20
6月	3	20			9	32
7月	4	43	3	3	5	58
8月	4	20	1	1	9	35
9月	1	36	5	12	3	57
10月	1	32	6	6	3	48
11月	2	53	2	2	5	64
12月	6	42	11	13	3	75
1月	2	40	6	7	7	62
2月	2	53	3	18	8	84
3月その1	14	133	12	24	27	210
3月その2	4	79	11	8	5	107

(3) 開栓メーター設置状況

(単位 個)

年度 口径	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	前年度比
13mm	109,897	109,711	109,598	109,234	109,819	585
20mm	124,235	125,943	127,949	129,233	130,674	1,441
25mm	5,629	5,635	5,691	5,681	5,685	4
30mm	1,316	1,309	1,301	1,314	1,298	△ 16
40mm	1,796	1,807	1,802	1,802	1,800	△ 2
50mm	958	968	964	958	959	1
75mm	269	263	271	269	272	3
100mm	70	69	69	66	66	0
150mm	14	15	14	14	14	0
200mm	3	3	3	3	3	0
計	244,187	245,723	247,662	248,574	250,590	2,016

6 業務関係
 (1) 窓口受付状況
 ① 受付内訳

(単位 件)

年度・月 項 目	総 数	使 用 申 込		中 止 ・ 廃 止 届	使用者名義 変更等
		新 開 栓	休止開栓		
令和4年度	47,032	929	19,019	22,096	4,988
令和5年度	49,222	216	21,755	22,749	4,502
令和6年度	133,344	309	21,525	22,978	88,532
4月	5,264	17	2,078	2,532	637
5月	4,265	34	1,792	1,899	540
6月	67,881	34	1,590	1,705	64,552
7月	4,007	32	1,733	1,886	356
8月	3,296	18	1,487	1,515	276
9月	3,699	15	1,607	1,755	322
10月	23,468	36	1,745	1,789	19,898
11月	3,511	14	1,530	1,620	347
12月	3,941	13	1,600	2,054	274
1月	3,111	11	1,477	1,379	244
2月	3,871	48	1,656	1,793	374
3月	7,030	37	3,230	3,051	712

項目 年度		口径13mm			口径20mm			口径25mm			口径30mm			口径40mm			口径50mm			口径75mm			口径100mm以上			合 計		
		止水 開栓	取付	計	止水 開栓	取付	計	止水 開栓	取付	計	止水 開栓	取付	計	止水 開栓	取付	計	止水 開栓	取付	計	止水 開栓	取付	計	止水 開栓	取付	計	止水 開栓	取付	計
令和6年度		13,808	166	13,974	7,244	127	7,371	237	13	250	66	3	69	99	0	99	43	0	43	22	0	22	6	0	6	21,525	309	21,834
4月		1,309	13	1,322	720	3	723	22	1	23	9	0	9	12	0	12	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2,078	17	2,095
5月		1,148	14	1,162	576	17	593	23	2	25	8	1	9	13	0	13	10	0	10	12	0	12	2	0	2	1,792	34	1,826
6月		993	15	1,008	553	16	569	19	3	22	7	0	7	7	0	7	6	0	6	4	0	4	1	0	1	1,590	34	1,624
7月		1,058	16	1,074	633	14	647	23	2	25	9	0	9	8	0	8	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1,733	32	1,765
8月		940	10	950	521	6	527	10	2	12	4	0	4	8	0	8	4	0	4	0	0	0	0	0	0	1,487	18	1,505
9月		996	6	1,002	571	7	578	27	1	28	5	1	6	6	0	6	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1,607	15	1,622
10月		1,112	20	1,132	596	15	611	21	1	22	4	0	4	8	0	8	3	0	3	1	0	1	0	0	0	1,745	36	1,781
11月		977	7	984	523	6	529	18	1	19	2	0	2	7	0	7	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1,530	14	1,544
12月		996	8	1,004	572	5	577	18	0	18	4	0	4	6	0	6	3	0	3	0	0	0	1	0	1	1,600	13	1,613
1月		994	7	1,001	449	4	453	19	0	19	5	0	5	8	0	8	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1,477	11	1,488
2月		1,093	23	1,116	536	25	561	16	0	16	4	0	4	5	0	5	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1,656	48	1,704
3月		2,192	27	2,219	994	9	1,003	21	0	21	5	1	6	11	0	11	5	0	5	1	0	1	1	0	1	3,230	37	3,267

② 休止開栓内訳

(単位: 件)

② 休止開栓内訳

(単位: 件)

③ 新開栓内訳

項目		13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	合 計	
		192	1,324	66	14	15	10	1	0	0	1,622	
令和6年度		192	1,324	66	14	15	10	1	0	0	1,622	
4月		19	92	4	2	3	1	0	0	0	121	
5月		21	117	7	2	1	1	0	0	0	149	
6月		18	111	1	1	4	1	0	0	0	136	
7月		15	112	1	0	1	0	0	0	0	129	
8月		10	100	3	2	0	1	0	0	0	116	
9月		21	122	2	0	0	2	0	0	0	147	
10月		20	110	8	1	1	0	1	0	0	141	
11月		18	155	8	0	3	1	0	0	0	185	
12月		10	105	6	3	0	0	0	0	0	124	
1月		13	125	10	0	2	2	0	0	0	152	
2月		14	81	10	1	0	1	0	0	0	107	
3月		13	94	6	2	0	0	0	0	0	115	

④ メーカー撤去内訳

項目		13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm 以上	合 計	
		650	192	16	1	8	2	1	0	870	
令和6年度		650	192	16	1	8	2	1	0	870	
4月		58	11	4	0	3	0	0	0	76	
5月		69	12	2	0	1	0	1	0	85	
6月		69	9	2	0	0	0	0	0	80	
7月		23	9	0	0	1	0	0	0	33	
8月		52	4	0	0	0	0	0	0	56	
9月		42	7	0	0	0	0	0	0	49	
10月		77	12	2	0	0	0	0	0	91	
11月		43	31	2	0	0	0	0	0	76	
12月		58	4	1	0	2	1	0	0	66	
1月		57	27	0	1	0	0	0	0	85	
2月		42	6	0	0	1	0	0	0	49	
3月		60	60	3	0	0	1	0	0	124	

(中高層集合住宅各戸徴収分除く)

(2) 水道料金等調定状況

① 調定状況（船舶給水を除く）

年度・月 項 目	水 道 料 金		証明手数料		紛失・逆付修理代	
	件 数	金 額(円)	件 数	金 額(円)	件 数	金 額(円)
令和4年度	1,479,572	10,912,270,896	97	29,100	17	178,350
令和5年度	1,486,276	10,799,435,475	82	24,600	31	144,600
令和6年度	1,495,993	10,927,445,232	70	21,000	9	56,300
4月	119,598	858,582,318	3	900	0	0
5月	129,349	892,836,168	5	1,500	1	3,700
6月	119,103	878,535,862	6	1,800	4	18,600
7月	129,585	912,831,301	2	600	1	18,500
8月	119,191	912,256,821	3	900	0	0
9月	129,794	962,672,104	2	600	1	3,700
10月	119,370	900,426,453	4	1,200	0	0
11月	129,867	920,981,348	7	2,100	0	0
12月	119,841	888,719,100	8	2,400	0	0
1月	129,714	951,108,212	6	1,800	1	6,200
2月	119,778	940,779,578	17	5,100	1	5,600
3月	130,803	907,715,967	7	2,100	0	0

② 水道料金収納方法別調定割合

(単位 %)

年度 項 目	口座振替		納付制	
	件 数	調 定 額	件 数	調 定 額
令和6年度	74.95%	76.94%	25.05%	23.06%
4月	75.05%	78.36%	24.95%	21.64%
5月	74.88%	75.78%	25.12%	24.22%
6月	75.20%	78.36%	24.80%	21.64%
7月	74.98%	74.35%	25.02%	25.65%
8月	75.14%	77.60%	24.86%	22.40%
9月	74.92%	75.23%	25.08%	24.77%
10月	75.05%	78.24%	24.95%	21.76%
11月	74.87%	75.98%	25.13%	24.02%
12月	74.96%	78.53%	25.04%	21.47%
1月	74.97%	76.64%	25.03%	23.36%
2月	74.93%	78.50%	25.07%	21.50%
3月	74.51%	75.92%	25.49%	24.08%

③ 中高層集合住宅等各戸徴収取扱状況

年度・月別	件 数	戸 数
令和6年度	52	1,115
4月	3	39
5月	9	191
6月	8	122
7月	12	210
8月	1	28
9月	5	136
10月	2	58
11月	2	66
12月	5	148
1月	1	12
2月	1	24
3月	3	81

(3) 計量事務状況

① 委託検針

(単位 件)

年度・月	委託件数	検 針 実 績					付 帯 事 務		委託人員 (人月)
		口径40mm以下	口径50mm以上	計	検針不能	応援検針	口座振替勧誘	納入済通知書 現地発行	
令和4年度	1,649,023	1,627,000	10,892	1,637,892	11,131	36,671	0	300,179	887
令和5年度	1,661,611	1,639,541	10,784	1,650,325	11,286	22,231	0	304,966	875
令和6年度	1,676,898	1,654,376	10,806	1,665,182	11,716	33,057	0	315,828	898
4月	133,529	131,713	845	132,558	971	4,435	0	24,961	75
5月	145,351	143,283	953	144,236	1,115	2,162	0	27,237	73
6月	133,050	131,239	837	132,076	974	2,786	0	24,741	73
7月	145,459	143,514	960	144,474	985	2,182	0	27,433	74
8月	133,084	131,377	840	132,217	867	4,117	0	25,027	75
9月	145,776	143,901	968	144,869	907	3,063	0	27,470	75
10月	133,443	131,731	847	132,578	865	6,804	0	25,159	75
11月	145,953	144,086	959	145,045	908	2,832	0	27,582	76
12月	133,977	132,235	845	133,080	897	669	0	25,264	77
1月	145,923	144,104	956	145,060	863	2,468	0	27,667	75
2月	134,053	132,220	836	133,056	997	1,022	0	25,430	75
3月	147,300	144,973	960	145,933	1,367	517	0	27,857	75

(4) 集金事務状況

① 口座振替

項 目 年度・月	銀 行 等			郵 便 局			合 計		
	件 数	金 額(円)	手数料(円)	件 数	金 額(円)	手数料(円)	件 数	金 額(円)	手数料(円)
令和4年度	922,515	13,703,876,253	5,073,829	185,325	1,654,863,121	1,853,250	1,107,840	15,358,739,374	6,927,079
令和5年度	923,168	13,619,068,649	5,077,422	185,487	1,623,243,271	1,854,870	1,108,655	15,242,311,920	6,932,292
令和6年度	923,107	13,875,010,054	5,077,086	186,130	1,626,475,141	1,861,300	1,109,237	15,501,485,195	6,938,386
4月	79,693	1,074,694,561	438,311	16,093	135,349,037	160,930	95,786	1,210,043,598	599,241
5月	74,208	1,140,379,278	408,144	14,931	126,980,141	149,310	89,139	1,267,359,419	557,454
6月	79,338	1,101,676,640	436,359	15,956	138,575,269	159,560	95,294	1,240,251,909	595,919
7月	74,636	1,175,825,305	410,498	15,026	132,272,360	150,260	89,662	1,308,097,665	560,758
8月	79,478	1,103,487,436	437,129	16,077	138,068,873	160,770	95,555	1,241,556,309	597,899
9月	74,154	1,213,559,985	407,847	14,956	130,746,603	149,560	89,110	1,344,306,588	557,407
10月	79,438	1,170,372,459	436,909	15,985	145,709,433	159,850	95,423	1,316,081,892	596,759
11月	74,137	1,195,890,590	407,753	15,025	132,017,140	150,250	89,162	1,327,907,730	558,003
12月	80,099	1,143,885,649	440,544	16,201	140,504,176	162,010	96,300	1,284,389,825	602,554
1月	74,219	1,190,434,749	408,204	14,948	130,232,448	149,480	89,167	1,320,667,197	557,684
2月	79,457	1,145,442,778	437,013	15,978	140,947,609	159,780	95,435	1,286,390,387	596,793
3月	74,250	1,219,360,624	408,375	14,954	135,072,052	149,540	89,204	1,354,432,676	557,915

銀行等は当月実績値を、ゆうちょ銀行は1ヶ月遅れの実績値

振替手数料: 銀行等＝1件@5円×1.1(1円未満は切り捨て)、ゆうちょ＝1件@10円

銀行等の手数料は、各金融機関ごとに積み上げ計算の誤差

令和6年度分担当金徴収状況表

区分		13mm		20mm		25mm		30mm		40mm		50mm		75mm		100mm		口径変更		減額		合計		
		個数	調定額	個数	調定額	個数	調定額	個数	調定額	個数	調定額	個数	調定額	個数	調定額	個数	調定額	件数	調定額	個数	(件数)	調定額		
R6.	4	57	3,222,780	65	9,802,650	3	785,400	1	398,090	1	817,080	0	0	0	0	0	0	33	5,486,690	▲ 1	▲ 94,270	159	121	20,418,420
	5	75	4,240,500	95	14,326,950	3	785,400	1	398,090	1	817,080	0	0	0	0	0	0	28	4,223,450	▲ 1	▲ 56,540	202	149	24,734,930
	6	45	2,544,300	91	13,723,710	1	261,800	1	398,090	2	1,634,160	0	0	0	0	0	0	25	4,263,490	▲ 1	▲ 94,270	164	136	22,731,280
	7	61	3,448,940	92	13,874,520	1	261,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	2,589,400	▲ 1	▲ 150,810	174	129	20,023,850
	8	30	1,696,200	83	12,517,230	0	0	1	398,090	0	0	0	0	0	0	0	0	22	3,414,840	▲ 2	▲ 301,620	134	116	17,724,740
	9	36	2,035,440	93	14,025,330	2	523,600	0	0	0	0	1	1,361,800	0	0	0	0	32	3,999,380	0	0	164	147	21,945,550
	10	86	4,862,440	87	13,120,470	2	523,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	7,275,950	▲ 1	▲ 56,540	207	141	25,725,920
	11	47	2,657,380	122	18,398,820	3	785,400	0	0	0	2	1,634,160	0	0	0	0	0	40	5,432,130	▲ 1	▲ 94,270	213	185	28,813,620
	12	23	1,300,420	80	12,064,800	1	261,800	1	398,090	0	0	0	0	0	0	0	0	34	3,707,880	▲ 1	▲ 508,860	138	124	17,224,130
R7.	1	93	5,258,220	96	14,477,760	4	1,047,200	0	0	0	2	1,634,160	1	1,361,800	0	0	0	38	4,420,130	0	0	234	146	28,199,270
	2	38	2,148,520	65	9,802,650	1	261,800	1	398,090	0	0	1	1,361,800	0	0	0	0	26	3,209,250	0	0	132	105	17,182,110
	3	33	1,865,820	74	11,159,940	2	523,600	1	398,090	0	0	0	0	0	0	0	0	25	2,463,670	0	0	135	114	16,411,120
合計		624	35280.960	1,043	157,294,830	23	6,021,400	7	2,786,630	8	6,536,640	3	4,085,400	0	0	0	0	357	50,486,260	▲ 9	▲ 1,357,180	2,056	1,613	261,134,940

件数＝調定件数

分担金調定状況表(平成15～令和5年度)

(単位千円、△はマイナス)

区分 月別	13mm		20mm		25mm		30mm		40mm		50mm		75mm		100mm以上		口径変更		取消		合計		
	個数	調定額	個数	調定額	個数	調定額	個数	調定額	個数	調定額	個数	調定額	個数	調定額	個数	調定額	個数	調定額	個数	調定額	個数	調定額	
H15	1,157	62,478	1,404	202,176	20	5,000	9	3,420	11	8,580	3	3,900	1	3,600			334	65,716	△ 9	△ 1,062	2,930	2,145	353,808
H16	1,276	68,904	1,434	206,496	31	7,750	9	3,420	12	9,360	8	10,400	1	3,600			329	53,090	△ 9	△ 1,894	3,091	2,188	361,126
H17	1,133	61,182	1,610	231,840	37	9,250	11	4,180	15	11,700	6	7,800	1	3,600			307	59,262	△ 10	△ 1,636	3,110	2,333	387,178
H18	1,677	90,558	1,728	248,832	31	7,750	11	4,180	5	3,900	7	9,100					382	67,471	△ 10	△ 1,926	3,831	2,551	429,865
H19(地配含)	1,512	81,472	1,626	234,144	30	7,500	7	2,660	9	7,020	6	7,800					374	69,371	△ 7	△ 938	3,557		409,029
H20 "	1,226	66,722	1,620	232,951	37	9,093	7	2,660	9	7,020	5	6,500	1	3,600			359	59,462	△ 16	△ 2,618	3,248		385,390
H21 "	1,343	72,522	1,537	221,166	28	7,000	14	5,320	15	11,700	2	2,600	2	7,200			314	62,586	△ 9	△ 1,026	3,246		389,068
H22 "	1,099	59,346	1,563	225,072	30	7,500	9	3,420	12	9,360	8	10,400					344	56,776	△ 28	△ 2,806	3,037		369,068
H23 "	902	48,708	1,417	204,048	29	7,250	15	5,700	14	10,920	6	7,800					396	77,494	△ 11	△ 1,550	2,768		360,370
H24 "	742	40,068	1,635	235,440	30	7,500	8	3,040	6	4,680	4	5,200			1	7,300	385	63,954	△ 23	△ 4,748	2,768		361,834
H25 "	1,051	56,754	1,591	229,104	43	10,750	9	3,420	8	6,240	6	7,800					406	57,572	△ 17	△ 2,878	3,097		368,762
H26 "	795	44,132	1,327	196,486	34	8,739	8	3,127	12	9,627	7	9,359	1	3,703			339	51,267	△ 8	△ 1,097	2,515		325,344
H27 "	1,021	56,678	1,465	216,920	37	9,510	9	3,518	8	6,418	7	9,359					343	59,389	△ 11	△ 1,705	2,879		360,086
H28 "	844	46,852	1,626	240,759	38	9,768	16	6,254	11	8,824	4	5,348	2	7,406			432	66,813	△ 11	△ 1,590	2,962		390,433
H29 "	1,000	55,512	1,545	228,765	23	5,912	13	5,081	10	8,022	7	9,359	1	3,703	0	0	411	71,390	△ 24	△ 4,594	2,986		383,151
H30	1,009	56,012	1,613	238,834	29	7,454	8	3,127	12	9,627	7	9,359	1	3,703	0	0	429	65,241	△ 6	△ 833	3,102		392,524
R1	746	41,788	1,550	231,474	30	7,802	14	5,515	1	802	5	6,735	0		0	0	438	62,764	△ 8	△ 844	2,776		356,036
R2	618	34,942	1,396	210,531	28	7,330	13	5,175	8	6,537	5	6,809	1	3,771	0	0	350	86,552	△ 10	△ 1,320	2,409		360,328
R3	610	34,489	1,559	235,113	32	8,378	3	1,194	5	4,085	4	5,447	1	3,771	0	0	393	60,397	△ 1	△ 94	2,606		352,781
R4	754	42,631	1,441	217,317	37	9,687	4	1,592	7	5,720	2	2,724	0		0	0	377	72,830	△ 3	△ 245	2,619		352,256
R5	763	43,140	1,190	179,464	25	6,545	9	3,583	8	6,537	1	1,362	0		1	7,648	394	58,704	△ 9	△ 4,919	2,382		302,063

(5) 分担金調定状況

(単位 千円)

項目 年度・月	13mm		20mm		25mm		30mm		40mm		50mm		75mm		100mm以上		口径変更		取消		計	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
令和4年度	754	42,631	1,441	217,317	37	9,687	4	1,592	7	5,720	2	2,724					377	72,831	△ 3	△ 245	2,619	352,256
令和5年度	763	43,140	1,190	179,464	25	6,545	9	3,583	8	6,537	1	1,362			1	7,648	394	58,704	△ 9	△ 4,919	2,382	302,063
令和6年度	624	35,281	1,043	157,295	23	6,021	7	2,787	8	6,537	3	4,085					357	50,486	△ 9	△ 1,357	2,056	261,135

(令和6年度内訳)

4月	57	3,223	65	9,803	3	785	1	398	1	817							33	5,487	△ 1	△ 94	159	20,418
5月	75	4,241	95	14,327	3	785	1	398	1	817							28	4,223	△ 1	△ 57	202	24,735
6月	45	2,544	91	13,724	1	262	1	398	2	1,634							25	4,263	△ 1	△ 94	164	22,731
7月	61	3,449	92	13,875	1	262											21	2,589	△ 1	△ 151	174	20,024
8月	30	1,696	83	12,517			1	398									22	3,415	△ 2	△ 302	134	17,725
9月	36	2,035	93	14,025	2	524					1	1,362					32	3,999			164	21,946
10月	86	4,862	87	13,120	2	524											33	7,276	△ 1	△ 57	207	25,726
11月	47	2,657	122	18,399	3	785			2	1,634							40	5,432	△ 1	△ 94	213	28,814
12月	23	1,300	80	12,065	1	262	1	398									34	3,708	△ 1	△ 509	138	17,224
1月	93	5,258	96	14,478	4	1,047			2	1,634	1	1,362					38	4,420			234	28,199
2月	38	2,149	65	9,803	1	262	1	398			1	1,362					26	3,209			132	17,182
3月	33	1,866	74	11,160	2	524	1	398									25	2,464			135	16,411

(6) 子メータ調定状況

(単位 円)

項目 年度・月	13mm		20mm		25mm		30mm以上		合 計	
	件数	金 額	件数	金 額	件数	金 額	件数	金 額	件数	金 額
令和4年度	461	3,803,250	703	9,820,910	15	219,450	1	31,900	1,180	13,875,510
令和5年度	262	2,161,500	474	6,621,780	10	146,300			746	8,929,580
令和6年度	488	4,026,000	931	13,006,070	15	219,450	1	51,810	1,435	17,303,330

(令和6年度内訳)

4月										
5月	200	1,650,000	34	474,980	1	14,630			235	2,139,610
6月										
7月	68	561,000							68	561,000
8月	75	618,750	104	1,452,880	5	73,150			184	2,144,780
9月										
10月	1	8,250	66	922,020	1	14,630			68	944,900
11月										
12月	36	297,000	50	698,500					86	995,500
1月	1	8,250	67	935,990	1	14,630			69	958,870
2月	62	511,500	166	2,319,020	1	14,630			229	2,845,150
3月	45	371,250	444	6,202,680	6	87,780	1	51,810	496	6,713,520

(7)メータの取替業務

(単位 件)

項目 年度・月	総 数										
	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	計
令和4年度	17,198	18,762	804	365	353	205	32	8	5	0	37,587
令和5年度	14,577	18,946	886	150	274	122	41	2	0	0	34,998
令和6年度	18,132	25,236	1,469	211	443	182	6	0	0	2	45,681
4月	168	97	8	100	219	24	0	0	0	0	616
5月	1,442	2,674	243	1	2	0	0	0	0	0	4,362
6月	3,184	1,139	44	1	0	1	0	0	0	0	4,369
7月	1,501	3,000	121	10	23	14	2	0	0	0	4,671
8月	2,150	2,005	130	1	1	0	0	0	0	0	4,287
9月	1,737	2,595	61	9	17	43	0	0	0	0	4,462
10月	1,760	2,633	114	2	0	2	2	0	0	2	4,515
11月	1,346	2,803	130	33	59	42	2	0	0	0	4,415
12月	1,733	2,510	267	12	48	27	0	0	0	0	4,597
1月	944	2,419	89	8	27	26	0	0	0	0	3,513
2月	1,434	2,032	184	27	45	0	0	0	0	0	3,722
3月	733	1,329	78	7	2	3	0	0	0	0	2,152

(単位 件)

項目 年度・月	直 営										
	満 期 メ ー タ ー										
	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	計
令和4年度	1,583	1,820	66	12	7	5	0	0	0	0	3,493
令和5年度	1,795	1,834	83	20	17	2	0	1	0	0	3,752
令和6年度	2,145	1,701	54	7	9	8	0	0	0	0	3,924
4月	168	96	8	0	1	0	0	0	0	0	273
5月	254	114	5	0	2	0	0	0	0	0	375
6月	208	129	6	1	0	0	0	0	0	0	344
7月	341	176	5	0	1	0	0	0	0	0	523
8月	106	110	6	1	1	0	0	0	0	0	224
9月	258	134	5	1	0	0	0	0	0	0	398
10月	165	192	2	2	0	1	0	0	0	0	362
11月	108	194	5	0	0	1	0	0	0	0	308
12月	162	262	4	1	1	1	0	0	0	0	431
1月	106	79	2	0	3	2	0	0	0	0	192
2月	91	76	2	0	0	0	0	0	0	0	169
3月	178	139	4	1	0	3	0	0	0	0	325

(単位 件)

項目 年度・月	直 営										
	故 障 メ ー タ ー										
	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	計
令和4年度	17	9	4	1	0	1	1	0	0	0	33
令和5年度	18	23	2	0	0	1	0	0	0	0	44
令和6年度	8	5	2	0	0	0	0	0	0	0	15
4月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6月	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
7月	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
8月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10月	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11月	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1月	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2月	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4
3月	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3

(単位 件)

項目 年度・月	委 託										
	満 期 メ ー タ ー										
	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm 以上	75mm	100mm	150mm	200mm	計
令和4年度	15,598	16,933	734	352	346	199	31	8	5	0	34,206
令和5年度	12,764	17,089	801	130	257	119	41	1	0	4	31,202
令和6年度	15,979	23,530	1,413	204	434	174	6	0	0	2	41,742
4月	0	1	0	100	218	24	0	0	0	0	343
5月	1,188	2,560	238	1	0	0	0	0	0	0	3,987
6月	2,976	1,010	37	0	0	1	0	0	0	0	4,024
7月	1,157	2,823	116	10	22	14	2	0	0	0	4,144
8月	2,044	1,895	124	0	0	0	0	0	0	0	4,063
9月	1,479	2,461	56	8	17	43	0	0	0	0	4,064
10月	1,595	2,440	112	0	0	1	2	0	0	2	4,152
11月	1,237	2,609	125	33	59	41	2	0	0	0	4,106
12月	1,571	2,248	263	11	47	26	0	0	0	0	4,166
1月	838	2,340	86	8	24	24	0	0	0	0	3,320
2月	1,341	1,954	182	27	45	0	0	0	0	0	3,549
3月	553	1,189	74	6	2	0	0	0	0	0	1,824

取替え業務前年度比較

項目 口径	令和5年度	
	個数	金額(円)
13mm	14,577	14,202,541
20mm	18,946	20,089,995
25mm	886	1,229,254
30mm	150	295,360
40mm	274	748,009
50mm	122	1,423,418
75mm	41	724,417
90mm	2	16,433
150mm	0	0
200mm	0	0
計	34,998	38,729,427

項目 口径	令和6年度	
	個数	金額(円)
13mm	18,132	21,571,650
20mm	25,236	34,118,500
25mm	1,469	2,614,050
30mm	211	530,400
40mm	443	1,215,200
50mm	182	2,343,780
75mm	6	19,820
90mm	0	0
150mm	0	0
200mm	2	65,880
計	45,681	62,479,280

7 財務関係

(1) 財政状況の推移

(単位 円)

項 目		令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)
収 益 的 収 支	水道事業収益(A)	11,640,577,043	11,607,257,448	11,429,201,919	11,533,884,913
	給水収益	9,987,585,647	9,922,730,881	9,819,887,224	9,936,509,550
	その他	1,652,991,396	1,684,526,567	1,609,314,695	1,597,375,363
	水道事業費用(B)	9,131,779,716	9,800,766,118	9,237,809,389	9,708,089,790
	人件費	868,964,148	852,859,684	867,310,938	854,602,206
	減価償却費等	3,169,887,351	3,391,630,009	3,273,578,687	3,418,151,384
	支払利息	270,598,765	256,606,317	247,843,290	251,127,844
	受水費	2,523,623,375	2,533,427,790	2,533,787,413	2,486,915,888
	その他	2,298,706,077	2,766,242,318	2,315,289,061	2,697,292,468
	(A) － (B)	2,508,797,327	1,806,491,330	2,191,392,530	1,825,795,123
資 本 的 収 支	資本的収入(C)	2,563,769,120	2,929,671,416	2,975,515,168	3,699,636,441
	企業債	1,500,000,000	1,200,000,000	1,800,000,000	2,500,000,000
	国県補助金	77,281,000	7,356,000	142,181,000	382,623,000
	その他	986,488,120	1,722,315,416	1,033,334,168	817,013,441
	資本的支出(D)	6,100,213,549	7,239,067,453	6,734,623,324	8,370,359,102
	建設改良費	4,930,267,115	5,020,007,447	5,516,970,158	7,175,749,328
	企業債償還金	1,169,639,242	1,211,541,332	1,216,509,242	1,180,443,906
	投資等	307,192	1,007,518,674	1,143,924	14,165,868
	(C) － (D)	△ 3,536,444,429	△ 4,309,396,037	△ 3,759,108,156	△ 4,670,722,661
資金 収支	当年度	1,663,507,931	587,656,743	1,270,048,400	247,482,293
	累計	6,989,112,888	7,576,769,631	8,846,818,031	9,094,300,324

(2) 損益計算書

(単位 円)

項 目	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)
営 業 収 益	10,675,106,397	10,617,677,363	10,472,910,398	10,607,457,191
給 水 収 益	9,987,585,647	9,922,730,881	9,819,887,224	9,936,509,550
分 担 金	320,710,300	320,232,800	274,602,500	237,395,400
他 会 計 負 担 金	43,200,000	43,200,000	44,760,000	42,430,000
国 県 補 助 金	0	0	0	7,879,000
そ の 他 の 営 業 収 益	323,610,450	331,513,682	333,660,674	383,243,241
営 業 費 用	8,854,140,537	9,321,961,820	8,971,550,900	9,442,248,847
原 水 及 び 浄 水 費	1,504,110,666	1,763,204,286	1,530,890,763	1,724,162,596
受 水 費	2,523,623,375	2,533,427,790	2,533,787,413	2,486,915,888
配 水 費	705,883,780	622,109,175	591,348,466	719,469,764
給 水 費	109,769,333	196,624,945	193,040,509	213,552,580
業 務 費	592,453,612	547,946,843	571,577,460	623,766,955
総 係 費	248,412,420	267,018,772	277,327,602	256,229,680
減 価 償 却 費	3,092,407,427	3,148,535,592	3,174,121,384	3,154,720,593
資 産 減 耗 費	77,479,924	243,094,417	99,457,303	263,430,791
営 業 利 益	1,820,965,860	1,295,715,543	1,501,359,498	1,165,208,344
営 業 外 収 益	964,631,129	989,553,289	956,253,615	926,215,314
受 取 利 息	1,845,221	2,569,896	4,832,123	8,131,011
他 会 計 補 助 金	10,987,151	10,141,536	9,529,286	8,322,885
長 期 前 受 金 戻 入	917,920,678	949,560,364	912,219,583	894,016,477
引 当 金 金 戻 入	0	0	0	0
雑 収 益	33,878,079	27,281,493	29,672,623	15,744,941
営 業 外 費 用	277,598,616	265,060,287	256,360,673	265,840,943
支払利息及び企業債取扱諸費	270,598,765	256,606,317	247,843,290	251,127,844
雑 支 出	6,999,851	8,453,970	8,517,383	14,713,099
経 常 利 益	2,507,998,373	2,020,208,545	2,201,252,440	1,825,582,715
特 別 利 益	839,517	26,796	37,906	212,408
特 別 損 失	40,563	213,744,011	9,897,816	0
当 年 度 純 利 益	2,508,797,327	1,806,491,330	2,191,392,530	1,825,795,123
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	2,508,797,327	1,806,491,330	2,191,392,530	1,825,795,123

(3) 年度別貸借対照表

(単位 円)

項 目	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)
資 産 合 計	87,304,255,998	89,167,015,517	92,979,295,102	98,971,975,057
固 定 資 産	76,777,023,064	78,351,837,134	80,540,380,597	83,816,533,849
有 形 固 定 資 産	73,967,412,070	75,304,463,585	77,508,126,392	80,798,960,742
土 地	2,417,237,342	2,417,090,015	2,407,192,199	2,407,192,199
建 物	921,156,328	891,847,780	846,765,859	804,234,507
構 築 物	63,597,613,036	64,720,492,406	65,545,012,626	68,058,325,526
機 械 及 び 装 置	5,857,592,786	6,100,187,132	5,846,372,363	6,947,418,517
車 両 運 搬 具	14,709,796	14,629,560	13,194,401	13,065,736
工 具 器 具 及 び 備 品	60,080,189	83,940,916	91,216,267	75,849,558
リ ー ス 資 産	57,997	57,997	57,997	57,997
建 設 仮 勘 定	1,098,964,596	1,076,217,779	2,758,314,680	2,492,816,702
無 形 固 定 資 産	150,592,348	187,571,774	171,977,232	156,055,810
電 話 加 入 権	271,800	271,800	271,800	271,800
施 設 利 用 権	150,320,548	143,261,334	136,202,120	129,142,906
ソ フ ト ウ ェ ア	0	44,038,640	35,503,312	26,641,104
投 資 そ の 他 の 資 産	2,659,018,646	2,859,801,775	2,860,276,973	2,861,517,297
投 資 有 価 証 券	1,799,710,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
基 金	859,308,646	859,801,775	860,276,973	861,517,297
流 動 資 産	10,527,232,934	10,815,178,383	12,438,914,505	15,155,441,208
現 金 ・ 預 金	8,580,397,334	8,695,738,396	9,473,742,793	12,642,986,703
未 収 金	1,674,587,942	1,908,260,582	2,100,791,569	1,912,307,670
貸 倒 引 当 金	△ 59,535,787	△ 57,228,772	△ 54,246,531	△ 51,900,506
貯 蔵 品	74,510,590	86,427,918	119,385,823	102,839,645
前 払 金	253,824,000	179,200,000	794,241,000	546,600,000
仮 払 金	2,442,708	1,779,023	3,998,615	1,606,460
そ の 他 流 動 資 産	1,006,147	1,001,236	1,001,236	1,001,236

有形固定資産減価償却累計額	88,657,989,010	91,169,673,581	93,852,940,848	95,784,083,541
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

(単位 円)

項 目	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)
負 債 資 本 合 計	87,304,255,998	89,167,015,517	92,979,295,102	98,971,975,057
負 債 合 計	41,099,842,826	40,645,866,039	41,574,252,308	45,262,774,625
固 定 負 債	18,732,752,430	18,949,081,754	19,606,418,629	20,827,356,552
企 業 債	17,378,314,884	17,361,805,642	17,981,361,736	19,229,803,347
退 職 給 付 引 当 金	971,687,546	1,021,676,112	1,112,906,893	1,102,053,205
特 別 修 繕 引 当 金	382,750,000	565,600,000	512,150,000	495,500,000
流 動 負 債	3,395,223,832	2,867,641,882	3,147,483,487	5,715,146,068
企 業 債	1,211,541,332	1,216,509,242	1,180,443,906	1,251,558,389
未 払 金	1,868,670,152	1,213,865,683	1,541,968,686	3,982,145,079
前 受 金	7,978,960	3,745,720	5,886,540	1,399,090
賞 与 等 引 当 金	72,793,245	76,805,585	84,366,007	85,113,739
特 別 修 繕 引 当 金	94,000,000	208,600,000	204,000,000	259,600,000
そ の 他 流 動 負 債	140,240,143	148,115,652	130,818,348	135,329,771
繰 延 収 益	18,971,866,564	18,829,142,403	18,820,350,192	18,720,272,005
長 期 前 受 金	18,970,594,564	18,827,568,403	18,676,738,282	18,681,893,485
受 贈 財 産 評 価 額	6,506,709,645	6,626,960,075	6,774,536,879	6,641,589,958
国 庫 補 助 金	1,267,515,957	1,196,395,568	1,136,256,018	1,524,575,433
県 費 補 助 金	70,995,527	66,963,727	63,163,327	59,361,651
他 会 計 負 担 金	1,786,626,650	1,757,204,324	1,763,467,992	1,776,724,723
他 会 計 補 助 金	92,085,032	86,427,711	81,408,000	76,384,166
開 発 協 力 金	573,328,124	533,538,680	502,082,877	472,284,647
工 事 負 担 金	8,152,936,195	8,070,627,410	7,895,362,966	7,698,233,335
分 担 金	520,397,434	489,450,908	460,460,223	432,739,572
長 期 前 受 金 仮 勘 定	1,272,000	1,574,000	143,611,910	38,378,520
国 庫 補 助 金	1,272,000	1,574,000	143,611,910	38,378,520

長期前受金収益化累計額	27,841,407,335	28,545,026,707	29,216,090,522	29,933,238,176
-------------	----------------	----------------	----------------	----------------

(単位 円)

項 目	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)
資 本 合 計	46,204,413,172	48,521,149,478	51,405,042,794	53,709,200,432
資 本 金	39,237,848,005	40,663,713,186	42,305,774,336	43,696,356,434
剰 余 金	6,966,565,167	7,857,436,292	9,099,268,458	10,012,843,998
資 本 剰 余 金	172,254,748	174,555,221	174,555,221	174,555,221
受 贈 財 産 評 価 額	139,779,462	142,079,935	142,079,935	142,079,935
寄 附 金	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
国 県 補 助 金	28,475,286	28,475,286	28,475,286	28,475,286
利 益 剰 余 金	6,794,310,419	7,682,881,071	8,924,713,237	9,838,288,777
建 設 改 良 積 立 金	4,285,513,092	5,876,389,741	6,733,320,707	8,012,493,654
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	2,508,797,327	1,806,491,330	2,191,392,530	1,825,795,123
当 期 末 純 利 益	2,508,797,327	1,806,491,330	2,191,392,530	1,825,795,123

(4) 経営分析比率表

項 目	算出方法	令和4年度(2022年度)		令和5年度(2023年度)		令和6年度(2024年度)	
普 及 率 %	給水人口 行政人口	$\frac{525,218}{527,088} \times 100$	99.6	$\frac{522,289}{524,149} \times 100$	99.6	$\frac{519,225}{521,074} \times 100$	99.6
負 荷 率 %	1日平均配水量 1日最大配水量	$\frac{162,319}{179,718} \times 100$	90.3	$\frac{162,063}{175,251} \times 100$	92.5	$\frac{164,348}{177,758} \times 100$	92.5
施 設 利 用 率 %	1日平均配水量 1日配水能力	$\frac{162,319}{250,684} \times 100$	64.8	$\frac{162,063}{250,684} \times 100$	64.6	$\frac{164,348}{250,684} \times 100$	65.6
最 大 稼 働 率 %	1日最大配水量 1日配水能力	$\frac{179,718}{250,684} \times 100$	71.7	$\frac{175,251}{250,684} \times 100$	69.9	$\frac{177,758}{250,684} \times 100$	70.9
有 収 率 %	年間有収水量 年間配水量	$\frac{53,952,404}{59,246,277} \times 100$	91.1	$\frac{53,385,041}{59,315,098} \times 100$	90.0	$\frac{53,722,670}{59,987,140} \times 100$	89.6
配 水 管 使 用 効 率 m ³ /m	年間配水量 導送配水管延長	$\frac{59,246,277}{2,994,414}$	19.8	$\frac{59,315,098}{3,002,064}$	19.8	$\frac{59,987,140}{3,007,490}$	19.9
固 定 資 産 使 用 効 率 m ³ /万円	年間配水量 有形固定資産	$\frac{59,246,277}{7,530,446}$	7.9	$\frac{59,315,098}{7,750,813}$	7.7	$\frac{59,987,140}{8,079,896}$	7.4
職 員 1 人 当 たり 給水人口 人	給水人口 損益勘定職員	$\frac{525,218}{109}$	4,819	$\frac{522,289}{108}$	4,836	$\frac{519,225}{110}$	4,720
職 員 1 人 当 たり 有収水量 m ³	有収水量 損益勘定職員	$\frac{53,952,404}{109}$	494,976	$\frac{53,385,041}{108}$	494,306	$\frac{53,722,670}{110}$	488,388
職 員 1 人 当 たり 営業収益 千円	営業収益－受託工事収益 損益勘定職員	$\frac{10,617,677}{109}$	97,410	$\frac{10,472,910}{108}$	96,971	$\frac{10,607,457}{110}$	96,431
職 員 1 人 当 たり 有形固定資産 千円	有形固定資産 全職員	$\frac{75,304,464}{133}$	566,199	$\frac{7,750,813}{134}$	57,842	$\frac{80,798,961}{139}$	581,287

※損益勘定職員・全職員には再任用職員を含む(R2年度からは会計年度任用職員を含む。)

(5) 財務分析表

項 目	算出方法	令和4年度(2022年度)		令和5年度(2023年度)		令和6年度(2024年度)	
固定資産構成比率 %	固定資産	78,351,837,134	87.9	80,540,380,597	86.6	83,816,533,849	84.7
	総資産	89,167,015,517		92,979,295,102		98,971,975,057	
固定負債構成比率 %	固定負債	18,949,081,754	21.3	19,606,418,629	21.1	20,827,356,552	21.0
	負債・資本合計	89,167,015,517		92,979,295,102		98,971,975,057	
自己資本構成比率 %	資本金+剰余金 +評価差額等+繰延収益	67,350,291,881	75.5	70,225,392,986	75.5	72,429,472,437	73.2
	負債・資本合計	89,167,015,517		92,979,295,102		98,971,975,057	
固定資産対長期資本比率 %	固定資産	78,351,837,134	90.8	80,540,380,597	89.7	83,816,533,849	89.9
	自己資本+固定負債	86,299,373,635		89,831,811,615		93,256,828,989	
固 定 比 率 %	固定資産	78,351,837,134	116.3	80,540,380,597	114.7	83,816,533,849	115.7
	資本金+剰余金 +評価差額等+繰延収益	67,350,291,881		70,225,392,986		72,429,472,437	
流 動 比 率 %	流動資産	10,815,178,383	377.1	12,438,914,505	395.2	15,155,441,208	265.2
	流動負債	2,867,641,882		3,147,483,487		5,715,146,068	
当 座 比 率 %	現金預金 +(未収金-貸倒引当金)	10,546,770,206	367.8	11,520,287,831	366.0	14,503,393,867	253.8
	流動負債	2,867,641,882		3,147,483,487		5,715,146,068	
現 金 比 率 %	現金預金	8,695,738,396	303.2	9,473,742,793	301.0	12,642,986,703	221.2
	流動負債	2,867,641,882		3,147,483,487		5,715,146,068	
自己資本回転率	営業収益－受託工事収益	10,617,677,363	0.2	10,472,910,398	0.2	10,607,457,191	0.1
	平均自己資本	66,263,285,809		68,787,842,434		71,327,432,712	
固定資産回転率	営業収益－受託工事収益	10,617,677,363	0.1	10,472,910,398	0.1	10,607,457,191	0.1
	平均固定資産	77,564,430,099		79,446,108,866		82,178,457,223	
減 価 償 却 率 %	減価償却費	3,148,535,592	4.2	3,174,121,384	4.2	3,154,720,593	4.0
	減価償却資産	74,959,419,583		75,688,446,329		79,209,456,444	
流動資産回転率	営業収益－受託工事収益	10,617,677,363	1.0	10,472,910,398	0.9	10,607,457,191	0.8
	平均流動資産	10,671,205,659		11,627,046,444		13,797,177,857	
現金預金回転率	当年度支出額	23,997,823,155	2.8	25,684,839,296	2.8	24,767,171,488	2.2
	平均現金預金	8,638,067,865		9,084,740,595		11,058,364,748	

項 目	算出方法	令和4年度(2022年度)		令和5年度(2023年度)		令和6年度(2024年度)	
未 収 金 回 転 率	営業収益－受託工事収益	10,617,677,363	5.9	10,472,910,398	5.2	10,607,457,191	5.3
	平均未収金	1,791,424,262		2,004,526,075		2,006,549,619	
総 資 本 利 益 率 %	当年度経常損益 ×100	2,020,208,545 ×100	2.3	2,201,252,440 ×100	2.4	1,825,582,715 ×100	1.9
	平均総資本	88,235,635,758		91,073,155,310		95,975,635,080	
総 収 支 比 率 %	総収益 ×100	11,607,257,448 ×100	118.4	11,429,201,919 ×100	123.7	11,533,884,913 ×100	118.8
	総費用	9,800,766,118		9,237,809,389		9,708,089,790	
営 業 収 支 比 率 %	営業収益－受託工事収益 ×100	10,617,677,363 ×100	113.9	10,472,910,398 ×100	116.7	10,607,457,191 ×100	112.3
	営業費用－受託工事費	9,321,961,820		8,971,550,900		9,442,248,847	
利 子 負 担 率 %	企業債利息 ×100	256,606,317 ×100	1.4	247,843,290 ×100	1.3	251,127,844 ×100	1.2
	企業債＋一時借入金 ＋リース債務	18,578,314,884		19,161,805,642		20,481,361,736	
企業債償還額対減 価償却費比率 %	企業債償還額 ×100	1,211,541,332 ×100	38.5	1,216,509,242 ×100	38.3	1,180,443,906 ×100	37.4
	減価償却費	3,148,535,592		3,174,121,384		3,154,720,593	
企業債償還額対料 金収入比率 %	企業債償還額 ×100	1,211,541,332 ×100	12.2	1,216,509,242 ×100	12.4	1,180,443,906 ×100	11.9
	料金収入	9,922,730,881		9,819,887,224		9,936,509,550	
企業債利息対料金 収入比率 %	企業債利息 ×100	256,606,317 ×100	2.6	247,843,290 ×100	2.5	251,127,844 ×100	2.5
	料金収入	9,922,730,881		9,819,887,224		9,936,509,550	
企業債元利償還額 対料金収入比率 %	企業債元利償還額 ×100	1,468,147,649 ×100	14.8	1,464,352,532 ×100	14.9	1,431,571,750 ×100	14.4
	料金収入	9,922,730,881		9,819,887,224		9,936,509,550	
職員給与費対料金 収入比率 %	職員給与費 ×100	822,579,127 ×100	8.3	861,871,738 ×100	8.8	848,001,406 ×100	8.5
	料金収入	9,922,730,881		9,819,887,224		9,936,509,550	

(注) 上記の算式において用いた用語は次のとおりです。

- 1 総資産＝固定資産＋繰延勘定＋流動資産
- 2 自己資本＝(自己)資本金＋剰余金＋評価差額等＋繰延収益
- 3 総資本＝負債・資本合計
- 4 総収益＝営業収益＋営業外収益＋特別利益
- 5 総費用＝営業費用＋営業外費用＋特別損失
- 6 平均＝1/2(期首＋期末)
- 7 固定負債＝固定負債(＋借入資本金)
- 8 減価償却資産＝有形固定資産(償却未済額)＋無形固定資産＋当年度減価償却
－土地-建設仮勘定-電話加入権

(6) 部門別及び性質別水道料金原価比較表

(単位 円)

年 度 項 目			令和3年度 (2021年度)		令和4年度 (2022年度)		令和5年度 (2023年度)		令和6年度 (2024年度)		
				1m ³ 単価		1m ³ 単価		1m ³ 単価		1m ³ 単価	単価増減
部 門 別 原 価	営 業 費 用	原 水 及 び 浄 水 費	1,504,110,666	27.60	1,763,204,286	32.68	1,530,890,763	28.68	1,724,162,596	32.09	△ 0.59
		受 水 費	2,523,623,375	46.31	2,533,427,790	46.96	2,533,787,413	47.46	2,486,915,888	46.29	△ 0.67
		配 水 費	705,883,780	12.95	622,109,175	11.53	591,348,466	11.08	719,469,764	13.39	1.86
		給 水 費	109,769,333	2.01	196,624,945	3.64	193,040,509	3.62	213,552,580	3.98	0.34
		業 務 費	592,453,612	10.87	547,946,843	10.16	571,577,460	10.71	623,766,955	11.61	1.45
		総 係 費	248,412,420	4.56	267,018,772	4.95	277,327,602	5.19	256,229,680	4.77	△ 0.18
		減 価 償 却 費	3,092,407,427	56.75	3,148,535,592	58.36	3,174,121,384	59.46	3,154,720,593	58.72	0.36
		資 産 減 耗 費	77,479,924	1.42	243,094,417	4.51	99,457,303	1.86	263,430,791	4.90	0.39
		小 計	8,854,140,537	162.47	9,321,961,820	172.79	8,971,550,900	168.06	9,442,248,847	175.75	2.96
	営 業 外 費 用	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	270,598,765	4.97	256,606,317	4.76	247,843,290	4.64	251,127,844	4.67	△ 0.09
		繰 延 勘 定 償 却	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
		雑 支 出	6,999,851	0.13	8,453,970	0.16	8,517,383	0.16	14,713,099	0.27	0.11
		小 計	277,598,616	5.10	265,060,287	4.92	256,360,673	4.80	265,840,943	4.94	0.02
	合 計 (A)			9,131,739,153	167.57	9,587,022,107	177.69	9,227,911,573	172.86	9,708,089,790	180.71
性 質 別 原 価	人 件 費	868,964,148	15.95	852,859,684	15.81	867,310,938	16.25	854,602,206	15.91	0.10	
	支 払 利 息	270,598,765	4.97	256,606,317	4.76	247,843,290	4.64	251,127,844	4.67	△ 0.09	
	減 価 償 却 費	3,092,407,427	56.75	3,148,535,592	58.36	3,174,121,384	59.46	3,154,720,593	58.72	0.36	
	動 力 費	271,340,157	4.98	370,298,586	6.86	308,695,879	5.78	339,601,481	6.32	△ 0.54	
	修 繕 費	406,140,153	7.45	530,998,915	9.84	357,118,758	6.69	521,158,939	9.70	△ 0.14	
	薬 品 費	77,693,628	1.43	82,387,718	1.53	93,782,058	1.76	101,826,130	1.90	0.37	
	受 水 費	2,523,623,375	46.31	2,533,427,790	46.96	2,533,787,413	47.46	2,486,915,888	46.29	△ 0.67	
	工 事 関 係 費	441,583,800	8.10	373,669,283	6.93	306,763,915	5.75	418,780,717	7.80	0.87	
	そ の 他	1,179,387,700	21.64	1,438,238,222	26.66	1,338,487,938	25.07	1,579,355,992	29.40	2.74	
合 計 (A)			9,131,739,153	167.57	9,587,022,107	177.69	9,227,911,573	172.86	9,708,089,790	180.71	3.02
販 売 価 格 (B)			9,987,585,647	183.27	9,922,730,881	183.92	9,819,887,224	183.94	9,936,509,550	184.96	1.04
利 益 (B)－(A)			855,846,494	15.70	335,708,774	6.23	591,975,651	11.08	228,419,760	4.25	△ 1.98
年 間 有 収 水 量 (m ³)			54,495,817	—	53,952,404	—	53,385,041	—	53,722,670	—	—

(注) 水道料金原価は、受託工事費は除外する。

(7) 水道用地一覧表

(令和7年(2025年)3月31日現在)

用 途	所 在 地	取得年月日	年 度 当 初 高		年 度 末 現 在 高		備 考
			面積(㎡)	価 格(円)	面積(㎡)	価 格(円)	
町 裏 浄 水 場	姫路市八代 700番地	昭和 2. 3. 7	22,429.00	13,134,101	22,429.00	13,134,101	700 他6筆
兼 田 浄 水 場	〃 兼田48番地1	〃 36.10.27	9,677.96	12,242,384	9,677.96	12,242,384	48-1他8筆
山 崎 浄 水 場	〃 飾磨区山崎 217番地1	〃 47. 9. 9	11,977.00	3,641,375	11,977.00	3,641,375	
田 井 浄 水 場	〃 田井台1番地7	〃 37. 7.14	6,891.00	3,356,451	6,891.00	3,356,451	1-7 他3筆
保 城 浄 水 場	〃 保城 527番地	〃 41. 6. 6	14,766.83	489,043,066	14,766.83	489,043,066	527 他15筆
甲 山 浄 水 場	〃 豊富町豊富1849番地	〃 47. 2.10	29,793.22	166,917,311	29,793.22	166,917,311	1849他19筆
林 田 浄 水 場	〃 林田町六九谷1027番地2	〃 41. 3.31	1,140.49	715,000	1,140.49	715,000	
林 田 補 助 浄 水 場	〃 林田町六九谷1052番地3	〃 46. 7.29	539.00	721,821	539.00	721,821	1052-3他1筆
男 山 配 水 池	〃 南八代町161番地10	〃 2. 7.26	12,458.00	707,057	12,458.00	707,057	161-10他3筆
光 大 寺 配 水 池	〃 四郷町東阿保1455番地70	〃 41. 5. 6	8,922.84	4,629,800	8,922.84	4,629,800	
山 崎 配 水 池	〃 飾磨区山崎945番地7	〃 47. 9. 9	8,161.00	940,100	8,161.00	940,100	
美 濃 山 配 水 塔	〃 町田252番地30	〃 39. 9. 9	1,434.00	1,338,490	1,434.00	1,338,490	他 3,304.00㎡を 都市計画課から借受
高 木 配 水 池	〃 花田町高木585番地	〃 48. 4. 9	4,235.63	526,126	4,235.63	526,126	585 他3筆
太 市 配 水 池	〃 西脇1580番地2	〃 42.11. 6	20,462.47	4,474,389	20,462.47	4,474,389	1580-2他2筆
甲 山 配 水 池	〃 豊富町豊富1375番地8	〃 46. 3.10	35,428.07	69,306,047	35,428.07	69,306,047	1375-8他8筆
的 形 配 水 池	〃 木場277番地	〃 35. 2. 2	2,318.60	213,170	2,318.60	213,170	277 他16筆
上 構 配 水 池	〃 林田町上構341番地2	〃 42. 3. 1	1,306.00	91,420	1,306.00	91,420	
八 幡 配 水 池	〃 林田町八幡752番地82	〃 47. 3.31	1,013.00	231,985	1,013.00	231,985	
大 堤 配 水 池	〃 林田町大堤55番地33	〃 47.12.20	254.00	17,780	254.00	17,780	55-33 他1筆
横 山 配 水 池	〃 豊富町御蔭3353番地7	〃 37.10. 4	1,593.00	260,840	1,593.00	260,840	
八 丈 岩 山 配 水 池	〃 田寺東一丁目906番地100	〃 49. 3.27	22,005.00	15,188,384	22,005.00	15,188,384	906-100 他10筆
北 平 野 配 水 池	〃 梅ヶ谷町 773番地5	昭和51. 2. 8	41,249.29	194,105,035	41,249.29	194,105,035	773-8 他19筆
御 蔭 隧 道 配 水 池	〃 豊富町御蔭3131番地	〃 55.11.29	17,488.26	151,939,985	17,488.26	151,939,985	3131他7筆
白 鳥 配 水 池	〃 白鳥台三丁目1343番地681	〃 57.12. 4	14,510.00	87,060	14,510.00	87,060	1343-681他4筆
グリーンハイツ配水池	姫路市打越1336番地122	〃 58. 2. 9	1,113.00	10,022,130	1,113.00	10,022,130	1336-122他1筆
城 見 台 低 区 配 水 池	〃 城見台二丁目1111番地15	〃 57.10. 7	477.00	167,401	477.00	167,401	1111-15 他1筆
城 見 台 中 区 配 水 池	〃 城見台三丁目1111番地162	〃 59. 5.24	1,555.61	23,334,150	1,555.61	23,334,150	1111-162他3筆
城 見 台 高 区 配 水 池	〃 城見台三丁目1111番地173	〃 62. 7.10	971.00	17,478,000	971.00	17,478,000	1111-173他4筆
青 山 配 水 池	〃 青山1470番地485	平成12. 3.22	1,466.00	15,836,472	1,466.00	15,836,472	
細 野 ポ ン プ 場	〃 豊富町神谷1587番地2	昭和47. 7. 7	295.00	803,409	295.00	803,409	
唐 端 新 ポ ン プ 場	〃 飾東町唐端新90番地1	平成 4. 3.19	185.00	3,661,665	185.00	3,661,665	
的 形 ポ ン プ 場	〃 木場623番地3	昭和35. 2. 2	99.00	15,000	99.00	15,000	
八 幡 ポ ン プ 場	〃 林田町八幡330番地6	〃 47. 9. 9	1,182.00	10,468,210	1,182.00	10,468,210	330-6他1筆
阿 成 ポ ン プ 場	〃 飾磨区阿成329番地6	〃 37.11.28	27.00	40,501	27.00	40,501	
八 丈 岩 山 ポ ン プ 場	〃 田寺東二丁目925番地2	〃 48.10.13	316.00	5,232,000	316.00	5,232,000	
城 見 台 ポ ン プ 場	〃 城見台一丁目1111番地14	〃 57.10. 7	1,211.00	423,874	1,211.00	423,874	1111-14 他1筆
打 越 ポ ン プ 場	〃 打越450番地1	〃 57.12. 4	552.00	3,957,800	552.00	3,957,800	450-1 他1筆
網 干 配 水 場	〃 網干区垣内西町1806番地4	〃 35. 2. 8	9,689.24	3,699,035	9,689.24	3,699,035	1806-4他1筆
青 山 ポ ン プ 場	〃 青山1470番46	平成12. 3.27	196.00	9,182,160	196.00	9,182,160	
ヒルズ唐立加圧ポンプ場	〃 御立北一丁目946番地211	〃 21. 3.31	59.00	643,351	59.00	643,351	946-211他1筆
蛤 台 加 圧 ポ ン プ 場	〃 西今宿七丁目160番地49	〃 21. 3.31	74.08	4,450,091	74.08	4,450,091	
北 平 野 ラ ブ リ ー タ ウ ン ポ ン プ 場	〃 北平野四丁目1008番地3	〃 22. 3.31	176.48	6,226,182	176.48	6,226,182	1008-3他2筆
飾 西 ベ ル タ ウ ン ポ ン プ 場	〃 飾西741番地65	〃 22. 3.31	77.00	2,699,928	77.00	2,699,928	
藤 ヶ 台 ポ ン プ 場	〃 藤ヶ台215番276	平成24. 3.31	64.29	3,895,176	64.29	3,895,176	215-276他2筆
嵐 山 台 ポ ン プ 場	〃 岩端町28番26	〃 28. 3.31	56.26	1,496,976	56.26	1,496,976	28-26他2筆
船 越 山 ポ ン プ 場	〃 西今宿六丁目461番地276	〃 31. 1.25	56.19	2,291,343	56.19	2,291,343	461-276他1筆

用 途	所 在 地	取得年月日	年 度 当 初 高		年 度 末 現 在 高		備 考
			面積(㎡)	価 格(円)	面積(㎡)	価 格(円)	
見 野 管 路 用 地	〃 四郷町見野824番地7	昭和49. 6.28	3.70	200,000	3.70	200,000	
甲 山 幹 線 管 路 用 地	〃 保城886番地3	〃 44.10.17	1,335.32	80,735,644	1,335.32	80,735,644	886-3他2筆
兼 田 管 路 用 地	〃 四郷町東阿保1010番地92	〃 57. 2.12	38.00	881,676	38.00	881,676	
龍 野 幹 線 管 路 用 地	たつの市龍野町北龍野 164番地4	〃 48. 1.17	1,337.12	2,246,922	1,337.12	2,246,922	164-4 他16筆
八 代 管 路 用 地	姫路市八代本町一丁目612番地3	〃 2.12.28	70.91	9,915	70.91	9,915	612-3 他3筆
高 木 管 路 用 地	〃 花田町高木255番地5	〃 47.12.20	230.00	274,692	230.00	274,692	255-5 他4筆
市 川 水 管 橋 用 地	〃 仁豊野916番地5	〃 43.12.12	407.00	1,386,026	407.00	1,386,026	916-5 他4筆
大 江 島 水 管 橋 用 地	〃 網干区大江島445番地9	〃 46. 6.18	1.00	20,000	1.00	20,000	445-9 他1筆
御蔭隧道幹線管路用地	〃 豊富町御蔭2270番地9	〃 58.10. 7	432.81	8,865,495	432.81	8,865,495	2270-9他4筆
一 本 松 管 路 用 地	〃 花田町一本松274番地6	〃 59. 3. 5	1.78	22,250	1.78	22,250	
的 形 管 路 用 地	〃 的形町の形190番地4	〃 52. 2.10	156.00	540,576	156.00	540,576	190-4 他1筆
町 坪 管 路 用 地	〃 町坪179番地8	〃 52.12.16	41.00	2,447,800	41.00	2,447,800	
網干区和久管路用地	〃 和久533番地23	平成15. 1.24	114.13		114.13		
大 塩 管 路 用 地	〃 大塩町1977番地23	〃 26. 3. 18	441.13	5,778,400	441.13	5,778,400	1977-23他2筆
高丸橋水管橋架設用地	〃 豊富町御蔭703番地11	〃 26. 3.17	7.98	322,700	7.98	322,700	
甲 山 資 材 置 場 用 地	〃 豊富町豊富1610番地	昭和47. 9. 8	17,060.95	66,529,088	17,060.95	66,529,088	1610他13筆
船 場 川 取 水 口 用 地	〃 保城888番地2	〃 47. 9. 8	846.00	1,719,166	846.00	1,719,166	888-2 他1筆
中 浜 端 末 用 地	〃 飾磨区中浜町一丁目4番地	〃 58. 3.22	3.86	235,100	3.86	235,100	
野 田 倉 庫 用 地	〃 飾磨区野田町102番地	〃 60. 7.23	929.01	7,552,060	929.01	7,552,060	102 他1筆
生 野 ダ ム	兵庫県朝来市生野町	〃 48. 2.13	148,867.55	77,627,860	148,867.55	77,627,860	総面積700,883.01㎡ 姫路市持分 21.24%
庁 舎 用 地	姫路市安田四丁目1番地	昭和55. 4.28	1,341.87	65,650,987	1,341.87	65,650,987	総面積31,326㎡ 姫路市持分 4.28%
豊 富 水 源 地 跡 地	〃 豊富町御蔭2138番地3	〃 37.10. 4	389.76	735,477	389.76	735,477	
御蔭供給点新設事業用地	〃 豊富町御蔭2027番地1	平成30. 6.28	678.69	13,777,407	678.69	13,777,407	2027-1 他1筆
甲山新浄水場更新事業用地	〃 豊富町豊富1593番1	令和3. 3.12	20,841.37	310,276,965	20,841.37	310,276,965	1593-1 他22筆
計			505,528.75	1,907,690,237	505,528.75	1,907,690,237	

家島町

(令和7年(2025年)3月31日現在)

用 途	所 在 地	取得年月日	年 度 当 初 高		年 度 末 現 在 高		備 考
			面積(㎡)	価 格(円)	面積(㎡)	価 格(円)	
家 島 第 1 配 水 池	姫路市家島町宮字根堀山1930番地12	昭和 58. 1.20	1,852.00	5,856,356	1,852.00	5,856,356	1930-12 他2筆
家 島 第 2 配 水 池	〃 家島町真浦字網手ノ辻2069番地31	平成 9. 5.19	3,132.00	96,261,721	3,132.00	96,261,721	2069-31他1筆
宮 配 水 池	〃 家島町宮字大谷2143番地		1,279.00	4,000	1,279.00	4,000	
堂 崎 加 圧 ポ ン プ 所	〃 家島町宮字北堂崎2007番地		978.04	9,400	978.04	9,400	2007他6筆
船 木 加 圧 ポ ン プ 所	〃 家島町宮字船木1817番地41	平成 6. 3.11	511.02	7,900,000	511.02	7,900,000	1817-41他2筆
真 浦 配 水 池	〃 家島町真浦字赤岩1756番地22	〃 4.11.16	4,085.00	14,324,000	4,085.00	14,324,000	
平 木 配 水 池	〃 家島町坊勢字飯盛山517番地	昭和 35. 2.16	297.00	60,000	297.00	60,000	
御 山 配 水 池	〃 家島町坊勢字坊崎697番地42	〃 49. 9.27	789.00	3,156	789.00	3,156	
城 山 配 水 池	〃 家島町真浦字城山477	平成 4. 8. 5	214.00	8,661,000	214.00	8,661,000	
真 浦 加 圧 ポ ン プ 所	〃 家島町真浦字甲僧都1732番地66		277.00		277.00		
配 水 管 埋 設	〃 家島町坊勢字坊崎697番地142	昭和 58. 6.13	106.00	640,377	106.00	640,377	
坊 勢 地 区 貯 水 槽	〃 家島町坊勢字坊崎697番地114	〃 55. 5. 9	187.61	7,377,000	187.61	7,377,000	
網 手 倉 庫	〃 家島町真浦字網手ノ浜2046番地2内		1,508.33	44,539,620	1,508.33	44,539,620	他2筆
旧 真 浦 ろ 過 施 設	〃 家島町真浦字岩嶽1864番地	昭和 42. 7. 1	385.00	1,992,326	385.00	1,992,326	1864他3筆
宮 簡 易 水 道 跡 地	〃 家島町宮字北堂崎2014番地		1,297.00	12,600	1,297.00	12,600	2014他19筆
海 水 淡 水 化 施 設	〃 家島町真浦字網手ノ浜2046番地25	昭和 50. 4. 7	2,506.00	49,109,394	2,506.00	49,109,394	
計			19,404.00	236,750,950	19,404.00	236,750,950	

夢前町

(令和7年(2025年)3月31日現在)

用 途	所 在 地	取得年月日	年 度 当 初 高		年 度 末 現 在 高		備 考
			面積(㎡)	価 格(円)	面積(㎡)	価 格(円)	
塚 本 水 源	姫路市夢前町塚本字村中186番地2	昭和 50. 8.30	110.00	6,994,287	110.00	6,994,287	
置 本 水 源	〃 夢前町置本字五升田116番地		33.00		33.00		
小 山 水 源	〃 夢前町菅生澗字下別車200番地	昭和 59. 3.22	153.00	279,962	153.00	279,962	
木 戸 浄 水 場	〃 夢前町新庄字柳ノ元1405番地	昭和 42. 7.18	766.00	403,038	766.00	403,038	
岡 浄 水 場	〃 夢前町前之庄字下新田1159番地1	〃 49.10. 7	690.00		690.00		1159-1 他2筆
塚 本 浄 水 場	〃 夢前町塚本字白原口74番地2	〃 54.12.5	578.00	12,449,342	578.00	12,449,342	
文 殿 浄 水 場	〃 夢前町苅野字前山2130番地2	〃 49. 3.16	4,090.00	8,919,621	4,090.00	8,919,621	2130-2 他9筆
置 本 浄 水 場	〃 夢前町置本字山元317番地	〃 48. 8.22	225.00	1,263,610	225.00	1,263,610	
立 船 野 浄 水 場	〃 夢前町山之内字西ノ谷平保木甲482番地5	昭和 33	101.00	6,152	101.00	6,152	
我 孫 子 浄 水 場	〃 夢前町山之内字中倉乙532番地2	〃 32	266.00	12,145	266.00	12,145	532-2 他1筆
佐 中 浄 水 場	〃 夢前町山之内字與三兵衛谷丙290番地37	昭和 40. 9. 9	69.00	6,450	69.00	6,450	
熊 部 浄 水 場	〃 夢前町山之内字宮ノ上丁305番地10	〃 40. 9. 9	59.00	12,594	59.00	12,594	
坂 根 浄 水 場	〃 夢前町山之内字湯屋谷戊512番地4	〃 40. 9. 9	45.00	4,800	45.00	4,800	
馬 寺 浄 水 場	〃 夢前町山之内字三條西平己770番地9	〃 40. 9. 9	652.00	590,760	652.00	590,760	770-9 他1筆
県 水 受 水 池	〃 夢前町前之庄字みどり丘2丁目864番104	昭和 54.12.21	1,379.56	21,434,280	1,379.56	21,434,280	
み ど り 丘 配 水 池	〃 夢前町前之庄字恵ヶ谷871番地8	〃 52. 7.26	218.00	609,184	218.00	609,184	
杉 之 内 配 水 池	〃 夢前町前之庄字荒神山30番地46	〃 39. 3.24	575.00	149,686	575.00	149,686	
木 戸 配 水 池	〃 夢前町新庄字柳ノ元1351番地9	昭和 39	155.00	90,446	155.00	90,446	
文 殿 配 水 池	〃 夢前町苅野字前山2130番地1	昭和 49	885.00	902,884	885.00	902,884	2130-1 他2筆
峠 配 水 池	〃 夢前町神種字峠1268番地1	昭和 47. 4. 5	507.00	2,037,480	507.00	2,037,480	1268-1 他1筆
高 長 配 水 池	〃 夢前町高長字奥峠555番地1	昭和 39	77.00	4,700	77.00	4,700	
苅 野 配 水 池	〃 夢前町野畑字毛頭550番地21	平成 5. 3.30	5,964.00	7,007,700	5,964.00	7,007,700	
置 本 配 水 池	〃 夢前町置本字檜原327番地72	昭和 60. 9.30	719.00	1,116,475	719.00	1,116,475	327-72 他1筆
護 持 配 水 池	〃 夢前町護持字岡崎1366番地14	昭和 39	237.00	39,200	237.00	39,200	
宗 安 配 水 池	姫路市夢前町護持字十恩堂1360番地3	昭和 39. 4.10	102.00	9,340	102.00	9,340	
バーズタウン受水池	〃 夢前町護持字柳206番地41	〃 54.12. 5	416.50	4,003,331	416.50	4,003,331	

用 途	所 在 地	取得年月日	年 度 当 初 高		年 度 末 現 在 高		備 考
			面積 (㎡)	価 格 (円)	面積 (㎡)	価 格 (円)	
バーズタウン配水池	〃 夢前町護持字柳谷1364番地973	〃 54.12. 5	916.00	4,231,898	916.00	4,231,898	
旧バーズタウン第1配水池	〃 夢前町護持字柳谷1364番地976	〃 54.12. 5	418.00	6,171,953	418.00	6,171,953	
小 山 配 水 池	〃 夢前町菅生澗字小山160番地4	〃 62. 7.31	5,842.00		5,842.00		
又 坂 配 水 池	〃 夢前町又坂字峠口423番地3	昭和 39. 7.10	775.00	3,525,940	775.00	3,525,940	423-3 他1筆
小 坪 配 水 池	〃 夢前町寺字小屋谷2101番地2	〃 39. 7.10	109.00	6,620	109.00	6,620	
高 長 加 圧 ポ ン プ 所	〃 夢前町神種字中田1053番地3	〃 39. 7.10	11.00	1,320	11.00	1,320	
宗 安 加 圧 ポ ン プ 所	〃 夢前町護持字西川487番地3	平成 4.10.27	4.96	2,860	4.96	2,860	
小 坪 加 圧 ポ ン プ 所	〃 夢前町寺字小屋谷2101番地3	昭和 39. 7.10	6.61	440	6.61	440	
毛 野 配 水 池 (休 止)	〃 夢前町蒔野字岡崎600番地1	昭和 39	282.00	25,710	282.00	25,710	
日 鉄 配 水 池 (休 止)	〃 夢前町寺字寺村西山2391番地2	昭和 52. 2. 3	713.00	3,403,600	713.00	3,403,600	
岡 配 水 池 (休 止)	〃 夢前町前之庄字裏垣558番地1	昭和 33	39.60		39.60		
荒神山低区第2配水池 (休 止)	〃 夢前町前之庄字荒神山30番地244	昭和 59. 6.22	420.00		420.00		
マロン配水池 (休 止)	〃 夢前町菅生澗字常山1974番地29	平成 3. 5.28	6,774.00		6,774.00		
チェリーランド配水池 (休 止)	〃 夢前町寺字中岡山2356番地2	昭和 56. 5.28	275.00	907,500	275.00	907,500	
県 水 管 路 用 地	〃 夢前町前之庄字下新田1157番地21	昭和 51.11.30	78.75	886,090	78.75	886,090	1157-21 他4筆
岡 管 路 用 地	〃 夢前町前之庄字下新田1162番地9	〃 63.10.31	33.00	1,130,000	33.00	1,130,000	
塚 本 管 路 用 地	〃 夢前町塚本字村中185番地2	〃 50. 8.30	28.00	1,000,000	28.00	1,000,000	
寺 管 路 用 地	〃 夢前町寺字清水山2035番地3	平成 4.10.27	128.87	2,643,000	128.87	2,643,000	2035-3 他1筆
荒 神 山 管 路 用 地	〃 夢前町前之庄字荒神山30番地198	平成 27.2.23	552.89	2,107,304	552.89	2,107,304	
糸 田 資 材 倉 庫	〃 夢前町糸田字下河原575番地6	平成 6.3.31	125.00	1,556,250	125.00	1,556,250	
計			36,604.74	95,947,952	36,604.74	95,947,952	

香寺町

(令和7年(2025年)3月31日現在)

用 途	所 在 地	取得年月日	年 度 当 初 高		年 度 末 現 在 高		備 考
			面積 (㎡)	価 格 (円)	面積 (㎡)	価 格 (円)	
香 寺 浄 水 場	姫路市香寺町犬飼字桜ヲ1027番地	平成 22.12.8	2,542.50	80,966,200	2,542.50	80,966,200	1027 他3筆
香 寺 第 1 水 源 地	〃 香寺町中仁野字大野679番地7		711.84	503,598	711.84	503,598	
香 寺 第 2 水 源 地	〃 香寺町香呂字天神ノ元74番地6	昭和 49. 2.15	321.00	5,044,248	321.00	5,044,248	
香 寺 第 3 水 源 地	〃 香寺町中仁野字流田406番地	〃 47. 5.29	332.95	1,680,113	332.95	1,680,113	
香 寺 第 4 水 源 地	〃 香寺町犬飼字川原野871番地27	〃 52.12. 1	274.37	3,700,000	274.37	3,700,000	871-27 他1筆
香 寺 第 2 配 水 池	〃 香寺町犬飼字トクノ860番地40	昭和 57. 3.11	1,109.00		1,109.00		860-40 他1筆
青 葉 台 調 整 池	〃 香寺町須加院字徳ノ338番地488	平成 1.11. 9	384.00		384.00		
中 寺 調 整 池	〃 香寺町中寺字宮山432番地		1,082.53		1,082.53		
中 村 調 整 池 (休 止)	〃 香寺町恒屋字城山2286番地2		100.00	24,160	100.00	24,160	
溝 口 調 整 池	〃 香寺町溝口字甲柳谷225番地195	昭和 50. 7. 1	1,715.00	910,000	1,715.00	910,000	225-195 他2筆
岩 部 加 圧 ポ ン プ 場	〃 香寺町行重字東羽部523番地1	〃 48. 7.27	457.50	198,200	457.50	198,200	523-1 他1筆
青 葉 台 加 圧 ポ ン プ 場	〃 香寺町須加院字徳ノ338番地487	平成 1.11. 9	313.00		313.00		
中 寺 加 圧 ポ ン プ 場	〃 香寺町中寺字岩上299番地6		154.63		154.63		
恒 屋 加 圧 ポ ン プ 場	〃 香寺町恒屋字延斗738番地5	昭和 48. 8.31	22.00	97,050	22.00	97,050	
久 畑 加 圧 ポ ン プ 場	〃 香寺町中村字鎌谷口583番地3	〃 60. 5. 9	151.00	1,514,500	151.00	1,514,500	
溝 口 加 圧 ポ ン プ 場	〃 香寺町溝口字東谷386番地32	〃 50. 7. 1	517.22		517.22		公園用地と共有
矢 田 部 調 整 池 (休 止)	〃 香寺町矢田部字東谷583番地19		400.00	96,800	400.00	96,800	
矢 田 部 加 圧 ポ ン プ 場 (休 止)	〃 香寺町行重字丸山333番地		49.00	17,760	49.00	17,760	
中 村 加 圧 ポ ン プ 室 (休 止)	〃 香寺町恒屋字田辺1488番地		27.00	19,372	27.00	19,372	
香 呂 管 路 用 地	〃 香寺町香呂字村下136番地8	昭和 39. 9. 1	20.00	35,250	20.00	35,250	
犬 飼 管 路 用 地	〃 香寺町犬飼字川原567番地5	〃 50. 3.31	92.00	29,000	92.00	29,000	
谷 山 ろ 過 池	〃 香寺町相坂字釜ヶ谷1301番地1		224.70	54,400	224.70	54,400	1301-1 他1筆
岩 部 倉 庫	〃 香寺町岩部字榎木下359番地	昭和 49. 3.29	615.00	9,301,832	615.00	9,301,832	

用 途	所 在 地	取得年月日	年 度 当 初 高		年 度 末 現 在 高		備 考
			面積 (㎡)	価 格 (円)	面積 (㎡)	価 格 (円)	
計			9,073.74	23,226,283	9,073.74	23,226,283	

安富町

(令和7年(2025年)3月31日現在)

用 途	所 在 地	取得年月日	年 度 当 初 高		年 度 末 現 在 高		備 考
			面積 (㎡)	価 格 (円)	面積 (㎡)	価 格 (円)	
安 志 水 源 地	姫路市安富町安志字川向1237番地2	昭和42. 2.20	681.00	2,800,000	681.00	2,800,000	1237-2 他1筆
植 木 野 水 源 地	〃 安富町植木野字漆原750番地4	〃 50. 1.20	366.00	1,515,000	366.00	1,515,000	
関 水 源 池	〃 安富町関字カガセ776番地	平成13. 3.27	542.00	3,252,000	542.00	3,252,000	776 他1筆借地
安 志 浄 水 場	〃 安富町安志字川向1238番地1	〃 21. 3.31	1,651.47	21,336,500	1,651.47	21,336,500	1238-1 他3筆
植 木 野 浄 水 場	〃 安富町植木野字漆原747番地1	〃 18. 3.27	2,371.00	6,926,375	2,371.00	6,926,375	
名 坂 配 水 池	〃 安富町名坂字谷山309番地31	昭和43. 3.12	1,101.00	2,122,400	1,101.00	2,122,400	309-31 他1筆
朽 原 配 水 池	〃 安富町朽原字サガ林32番地19	平成 1.12. 5	1,193.00	992,000	1,193.00	992,000	32-19 他1筆
春 配 水 池	〃 安富町三森字火打岩478番地1		318.00	349,800	318.00	349,800	
植 木 野 配 水 池	〃 安富町塩野字向山213番地26	昭和50. 3.12	2,238.00	2,238,000	2,238.00	2,238,000	213-26 他1筆
三 坂 配 水 池	〃 安富町瀬川字竹谷61番地160	〃 43. 2.20	1,068.00	1,068,000	1,068.00	1,068,000	61-160 他2筆
安 志 西 配 水 池	〃 安富町安志字養荷谷765番地16	平成12. 8.29	287.00	143,500	287.00	143,500	765-16 他1筆借地
関 配 水 池	〃 安富町関字坪ヶ谷804番地54	〃 6. 3.15	635.00	278,000	635.00	278,000	
名 坂 加 圧 ポ ン プ 場	〃 安富町名坂字千田450番地1	〃 1. 6. 7	173.00	2,030,400	173.00	2,030,400	450-1 他1筆
朽 原 加 圧 ポ ン プ 場	〃 安富町朽原字辻堂27番地1	〃 1.11.30	561.00	3,226,000	561.00	3,226,000	27-1 他2筆
旧 朽 原 加 圧 ポ ン プ 場	〃 安富町朽原字辻堂31番地2	昭和43. 2.20	43.00	250,000	43.00	250,000	
春 加 圧 ポ ン プ 場	〃 安富町三森字コシマエ509番地2	平成 1. 7. 1	132.00	546,508	132.00	546,508	
三 坂 加 圧 ポ ン プ 場	〃 安富町瀬川字竹谷61番地178	〃 1. 6. 1	153.00	153,000	153.00	153,000	
旧 三 坂 加 圧 ポ ン プ 場	〃 安富町瀬川字香土637番地2	昭和43. 2.20	45.00	45,000	45.00	45,000	
安 志 北 加 圧 ポ ン プ 場	〃 安富町安志字弥ノ谷600番地342	〃 61.12.22	145.00		145.00		
計			13,703.47	49,272,483	13,703.47	49,272,483	

(8) 水道建物一覧表

(令和7年(2025年)3月31日現在)

用 途	所 在 地	年 度 当 初 高		年 度 末 現 在 高		備 考
		面積(m ²)	価 格 (円)	面積(m ²)	価 格 (円)	
町 裏 浄 水 場	姫路市八代 700番地	543.42	45,747,841	543.42	45,747,841	
兼 田 浄 水 場	〃 兼田48番地1	1,114.86	104,365,869	1,114.86	104,365,869	
山 崎 浄 水 場	〃 飾磨区山崎 217番地1	874.86	60,043,649	874.86	60,043,649	
田 井 浄 水 場	〃 田井台1番地7	366.09	44,931,036	366.09	44,931,036	
保 城 浄 水 場	〃 保城 527番地	3,248.76	459,198,536	3,248.76	459,198,536	
龍 野 浄 水 場	たつの市龍野町北龍野 164番地1	1,030.69	100,339,546	1,030.69	100,339,546	
甲 山 浄 水 場	姫路市豊富町豊富1863番地	5,141.77	560,064,148	5,141.77	560,064,148	
林 田 浄 水 場	〃 林田町六九谷1027番地2	270.20	25,693,347	270.20	25,693,347	
林 田 補 助 浄 水 場	〃 林田町六九谷1052番地3	6.78	253,750	6.78	253,750	
男 山 配 水 池	〃 山野井町 431番地4	7.20	41,680	7.20	41,680	
光 大 寺 配 水 池	〃 四郷町東阿保1455番地70	77.23	2,788,897	77.23	2,788,897	
山 崎 配 水 池	〃 飾磨区山崎 945番地7	35.53	2,306,129	35.53	2,306,129	
美 濃 山 配 水 塔	〃 町田 252番地30	238.63	9,261,268	238.63	9,261,268	
高 木 配 水 池	〃 花田町高木 585番地	29.71	2,424,231	29.71	2,424,231	
太 市 配 水 池	〃 西脇1580番地68	64.98	10,373,499	64.98	10,373,499	
甲 山 配 水 池	〃 豊富町豊富1374番地7	176.83	13,739,050	176.83	13,739,050	
的 形 配 水 池	〃 木場 277番地	1.56	47,608	1.56	47,608	
八 丈 岩 山 配 水 池	〃 田寺東一丁目 906番地100	19.17	2,905,000	19.17	2,905,000	
北 平 野 配 水 池	〃 梅ヶ谷町 773番地5	297.36	66,971,062	297.36	66,971,062	
御 蔭 隧 道 配 水 池	〃 豊富町御蔭3131番地	227.66	59,115,305	227.66	59,115,305	
白 鳥 配 水 池	〃 白鳥台三丁目1343番地681	40.80	2,000,000	40.80	2,000,000	
グリーンハイツ配水池	〃 打越1336番地122	33.36	3,917,200	33.36	3,917,200	
城 見 台 低 区 配 水 池	姫路市城見台二丁目1111番地15	90.53	15,915,000	90.53	15,915,000	
城 見 台 中 区 配 水 池	〃 城見台三丁目1111番地162	188.41	49,135,000	188.41	49,135,000	
城 見 台 高 区 配 水 池	〃 城見台三丁目1111番地173	152.13	44,520,000	152.13	44,520,000	
細 野 ポ ン プ 場	〃 豊富町神谷1587番地2	13.55	1,175,439	13.55	1,175,439	
唐 端 新 ポ ン プ 場	〃 飾東町唐端新90番地1	14.08	2,568,118	14.08	2,568,118	
的 形 ポ ン プ 場	〃 木場 623番地3	54.00	8,791,498	54.00	8,791,498	
平 野 ポ ン プ 場	〃 峰南町 425番地1	82.61	4,565,992	82.61	4,565,992	
八 幡 ポ ン プ 場	〃 林田町八幡 330番地6	59.69	9,601,063	59.69	9,601,063	
阿 成 ポ ン プ 場	〃 飾磨区阿成 329番地6	5.33	117,934	5.33	117,934	
八 丈 岩 山 ポ ン プ 場	〃 田寺東二丁目 925番地2	133.61	14,655,392	133.61	14,655,392	
城 見 台 ポ ン プ 場	〃 城見台一丁目1111番地14	279.17	40,222,000	279.17	40,222,000	
打 越 ポ ン プ 場	〃 打越 450番地1	205.76	41,753,133	205.76	41,753,133	
網 干 配 水 場	〃 網干区垣内西町1806番地4	298.47	46,381,356	298.47	46,381,356	
青 山 ポ ン プ 場	〃 青山1470番46	189.38	164,752,861	189.38	164,752,861	
別所奥山加圧ポンプ場	〃 別所町別所小山3番地	8.75	4,146,483	8.75	4,146,483	
船 場 川 取 水 口	〃 保城888番地2	289.32	17,781,000	289.32	17,781,000	
甲 山 資 材 置 場 用 地	〃 豊富町豊富1600番地1	95.46	9,586,437	95.46	9,586,437	
庁 舎	〃 安田四丁目1番地	1,341.87	206,860,967	1,341.87	206,860,967	別館対象床面積 4,762㎡ 持分281.8 / 1,000
生 野 ダ ム	兵庫県朝来市生野町	95.16	7,867,571	95.16	7,867,571	総面積448.01㎡ 持分212.4 / 1,000

用 途	所 在 地	年 度 当 初 高		年 度 末 現 在 高		備 考
		面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	
野 田 倉 庫	姫路市飾磨区野田町 102番地	285.52	20,657,411	285.52	20,657,411	
計		17,730.25	2,287,583,306	17,730.25	2,287,583,306	

家島町

(令和7年(2025年)3月31日現在)

用 途	所 在 地	年 度 当 初 高		年 度 末 現 在 高		備 考
		面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	
赤 穂 送 水 ポンプ 場	赤穂市中広字東沖1576番地1	168.00	45,828,000	168.00	45,828,000	
家島第二配水池電気室	姫路市家島町真浦字網手の辻2069番地31	72.00	19,206,000	72.00	19,206,000	
堂 崎 加 圧 ポンプ 所	〃 家島町宮字北堂崎2007番地	19.20	10,972,400	19.20	10,972,400	
観 音 配 水 池 薬 注 ・ 電 気 室	〃 家島町宮字堂崎2141番地	15.00	6,836,200	15.00	6,836,200	
網 手 倉 庫	〃 家島町真浦字網手の浜2046番地2	148.23	8,800,000	148.23	8,800,000	
真 浦 加 圧 ポンプ 所	〃 家島町真浦字甲僧都1732番地66	30.30	10,500,000	30.30	10,500,000	
船 木 加 圧 ポンプ 所	〃 家島町宮字船木1817番地41	15.80	15,700,000	15.80	15,700,000	
坊 勢 加 圧 ポンプ 所	〃 家島町坊勢字カヅラ702番地9	28.00	8,188,000	28.00	8,188,000	
西ノ浦加圧ポンプ所	〃 家島町坊勢字西ノ浦701番地197	19.40	3,230,000	19.40	3,230,000	
西 島 加 圧 ポンプ 所	〃 家島町坊勢字奥ノヲゴ684番地	52.50	9,512,000	52.50	9,512,000	
男 鹿 配 水 池 管 理 棟	〃 家島町宮字男鹿2165番地8	40.00	9,590,000	40.00	9,590,000	
男 鹿 取 水 施 設 電 気 室	〃 家島町宮字男鹿2165番地8	5.04	4,918,000	5.04	4,918,000	
庁 舎	〃 家島町真浦字畑ノ原2137番地1	56.64	34,851,550	56.64	34,851,550	
計		670.11	188,132,150	670.11	188,132,150	

夢前町

(令和7年(2025年)3月31日現在)

用 途	所 在 地	年 度 当 初 高		年 度 末 現 在 高		備 考
		面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	
文 殿 浄 水 場	姫路市夢前町苅野字前田2138番地	64.00	3,935,886	64.00	3,935,886	
塚 本 浄 水 場	〃 夢前町塚本字白原口74番地2	97.00	33,175,779	97.00	33,175,779	
木 戸 浄 水 場	〃 夢前町新庄字柳ノ元1405番地	48.43	2,649,759	48.43	2,649,759	
岡 浄 水 場	〃 夢前町前之庄字下新田1159番地1	140.75	22,524,109	140.75	22,524,109	
置 本 浄 水 場	〃 夢前町置本字山元317番地	55.29		55.29		
立 船 野 浄 水 場	〃 夢前町山之内字西ノ谷平保木甲482番地5	83.40	12,805,893	83.40	12,805,893	
我 孫 子 浄 水 場	〃 夢前町山之内字中倉乙532番地2	4.00	152,693	4.00	152,693	
佐 中 浄 水 場	〃 夢前町山之内字奥三兵衛谷丙290番地37	55.80	12,600,593	55.80	12,600,593	
坂 根 浄 水 場	〃 夢前町山之内字湯屋谷戊512番地4	6.48		6.48		
馬 寺 浄 水 場	〃 夢前町山之内字三條西平己770番地1	49.60	15,622,655	49.60	15,622,655	
小 畑 浄 水 場	〃 夢前町山之内字虫喰庚284番地	2.80	152,947	2.80	152,947	
み どり 丘 受 水 池	〃 夢前町前之庄864番地104	27.00	3,450,000	27.00	3,450,000	
バーズタウン受水池	〃 夢前町護持字柳206番地41	9.14	1,085,694	9.14	1,085,694	
バーズタウン第1配水池	〃 夢前町護持字柳谷1364番地976	7.00	1,085,694	7.00	1,085,694	
バーズタウン第2配水池	〃 夢前町護持字柳谷1364番地973	12.60	4,445,089	12.60	4,445,089	
宗 安 加 圧 ポンプ 所	〃 夢前町護持字西川487番地3	2.85	820,000	2.85	820,000	
小 坪 加 圧 ポンプ 所	〃 夢前町寺字小屋谷2101番地3	3.80		3.80		
高 長 加 圧 ポンプ 所	〃 夢前町神種字中田1053番地3	5.46	962,128	5.46	962,128	
菅生ダム給水ポンプ場	〃 夢前町苅野2130番地12	11.52	717,000	11.52	717,000	
庁 舎	〃 夢前町前之庄字道西2160番地	69.34	20,962,638	69.34	20,962,638	
糸 田 資 材 倉 庫	〃 夢前町糸田字下河原591番地1	98.82	6,283,000	98.82	6,283,000	
計		855.08	143,431,557	855.08	143,431,557	

香寺町

(令和7年(2025年)3月31日現在)

用 途	所 在 地	年 度 当 初 高		年 度 末 現 在 高		備 考
		面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	
香 寺 浄 水 場	姫路市香寺町犬飼字桜ヲ1027番地	611.00	101,503,413	611.00	101,503,413	
香 寺 第 1 水 源 地	〃 香寺町中仁野字大野679番地7	31.86	568,930	31.86	568,930	
香 寺 第 2 水 源 地	〃 香寺町香呂字天神ノ元74番地6	59.50	4,657,000	59.50	4,657,000	
香 寺 第 3 水 源 地	〃 香寺町中仁野字流田406番地	106.73	11,505,913	106.73	11,505,913	
香 寺 第 4 水 源 地	〃 香寺町犬飼字川原野871番地27	84.61	14,266,000	84.61	14,266,000	
香 寺 第 1 配 水 池	〃 香寺町行重字カクレ谷524番地8		2,857,000		2,857,000	フェンス含む
香 寺 第 2 配 水 池	〃 香寺町犬飼字トクノ860番地41	12.00	1,460,000	12.00	1,460,000	
青 葉 台 調 整 池	〃 香寺町須加院字徳ノ338番地488		460,000		460,000	フェンス
溝 口 調 整 池	〃 香寺町溝口字甲柳谷225番地195		295,000		295,000	門扉
岩 部 加 圧 ポンプ 場	〃 香寺町行重字東羽部523番地1	124.30	16,501,099	124.30	16,501,099	
谷 山 加 圧 ポンプ 場	〃 香寺町須加院字北川1440番地1	11.88	2,049,000	11.88	2,049,000	
矢 田 部 加 圧 ポンプ 場	〃 香寺町行重字丸山333番地	18.90	3,138,000	18.90	3,138,000	
中 寺 加 圧 ポンプ 場	〃 香寺町中寺字岩上299番地6	83.46	6,185,000	83.46	6,185,000	
久 畑 加 圧 ポンプ 場	〃 香寺町中村字鎌谷口583番地3	20.28	1,060,000	20.28	1,060,000	
溝 口 加 圧 ポンプ 場	〃 香寺町溝口字東谷386番地32	25.74	2,314,000	25.74	2,314,000	
中 村 加 圧 ポンプ 室	〃 香寺町恒屋字田辺1488番地	10.85	225,696	10.85	225,696	
岩 部 倉 庫	〃 香寺町岩部字榎木下359番地	251.32	14,496,247	251.32	14,496,247	
計		1,452.43	183,542,298	1,452.43	183,542,298	

安富町

(令和7年(2025年)3月31日現在)

用 途	所 在 地	年 度 当 初 高		年 度 末 現 在 高		備 考
		面積(㎡)	価 格 (円)	面積(㎡)	価 格 (円)	
安 志 水 源 地	姫路市安富町安志字川向1237番地2	30.51		30.51		
植 木 野 水 源 地	〃 安富町植木野字漆原750番地4	27.90		27.90		
関 浄 水 場 (配 水 池)	〃 安富町関字坪ヶ谷804番地54	79.00	3,185,000	79.00	3,185,000	
安 志 浄 水 場	〃 安富町安志字川向1238番地	466.07	66,159,543	466.07	66,159,543	
植 木 野 浄 水 場	〃 安富町植木野字漆原747番地1	501.07	103,194,556	501.07	103,194,556	
三 坂 加 圧 ポンプ 場	〃 安富町瀬川字竹谷61番地178	11.50	1,752,000	11.50	1,752,000	
旧 三 坂 加 圧 ポンプ 場	〃 安富町瀬川字香土637番地2	9.00		9.00		
名 坂 加 圧 ポンプ 場	〃 安富町名坂字千田450番地1	11.50	1,703,000	11.50	1,703,000	
朽 原 加 圧 ポンプ 場	〃 安富町朽原字辻堂27番地1	17.62	2,295,000	17.62	2,295,000	
旧 朽 原 加 圧 ポンプ 場	〃 安富町朽原字辻堂31番地2	9.00		9.00		
春 加 圧 ポンプ 場	〃 安富町三森字コシマエ509番地2	11.50	1,703,000	11.50	1,703,000	
安 志 北 加 圧 ポンプ 場	〃 安富町安志字弥ノ谷600番地342	11.50	1,703,000	11.50	1,703,000	
斎 場 加 圧 ポンプ 場	〃 安富町安志字中尾673番地18	5.64		5.64		
安 志 西 加 圧 ポンプ 場	〃 安富町安志字山根860番地1	31.80	5,784,000	31.80	5,784,000	
計		1,223.61	187,479,099	1,223.61	187,479,099	