


特定悪臭物質濃度・臭気指数（煙突排ガス・施設からの悪臭の漏洩による影響）調査地点

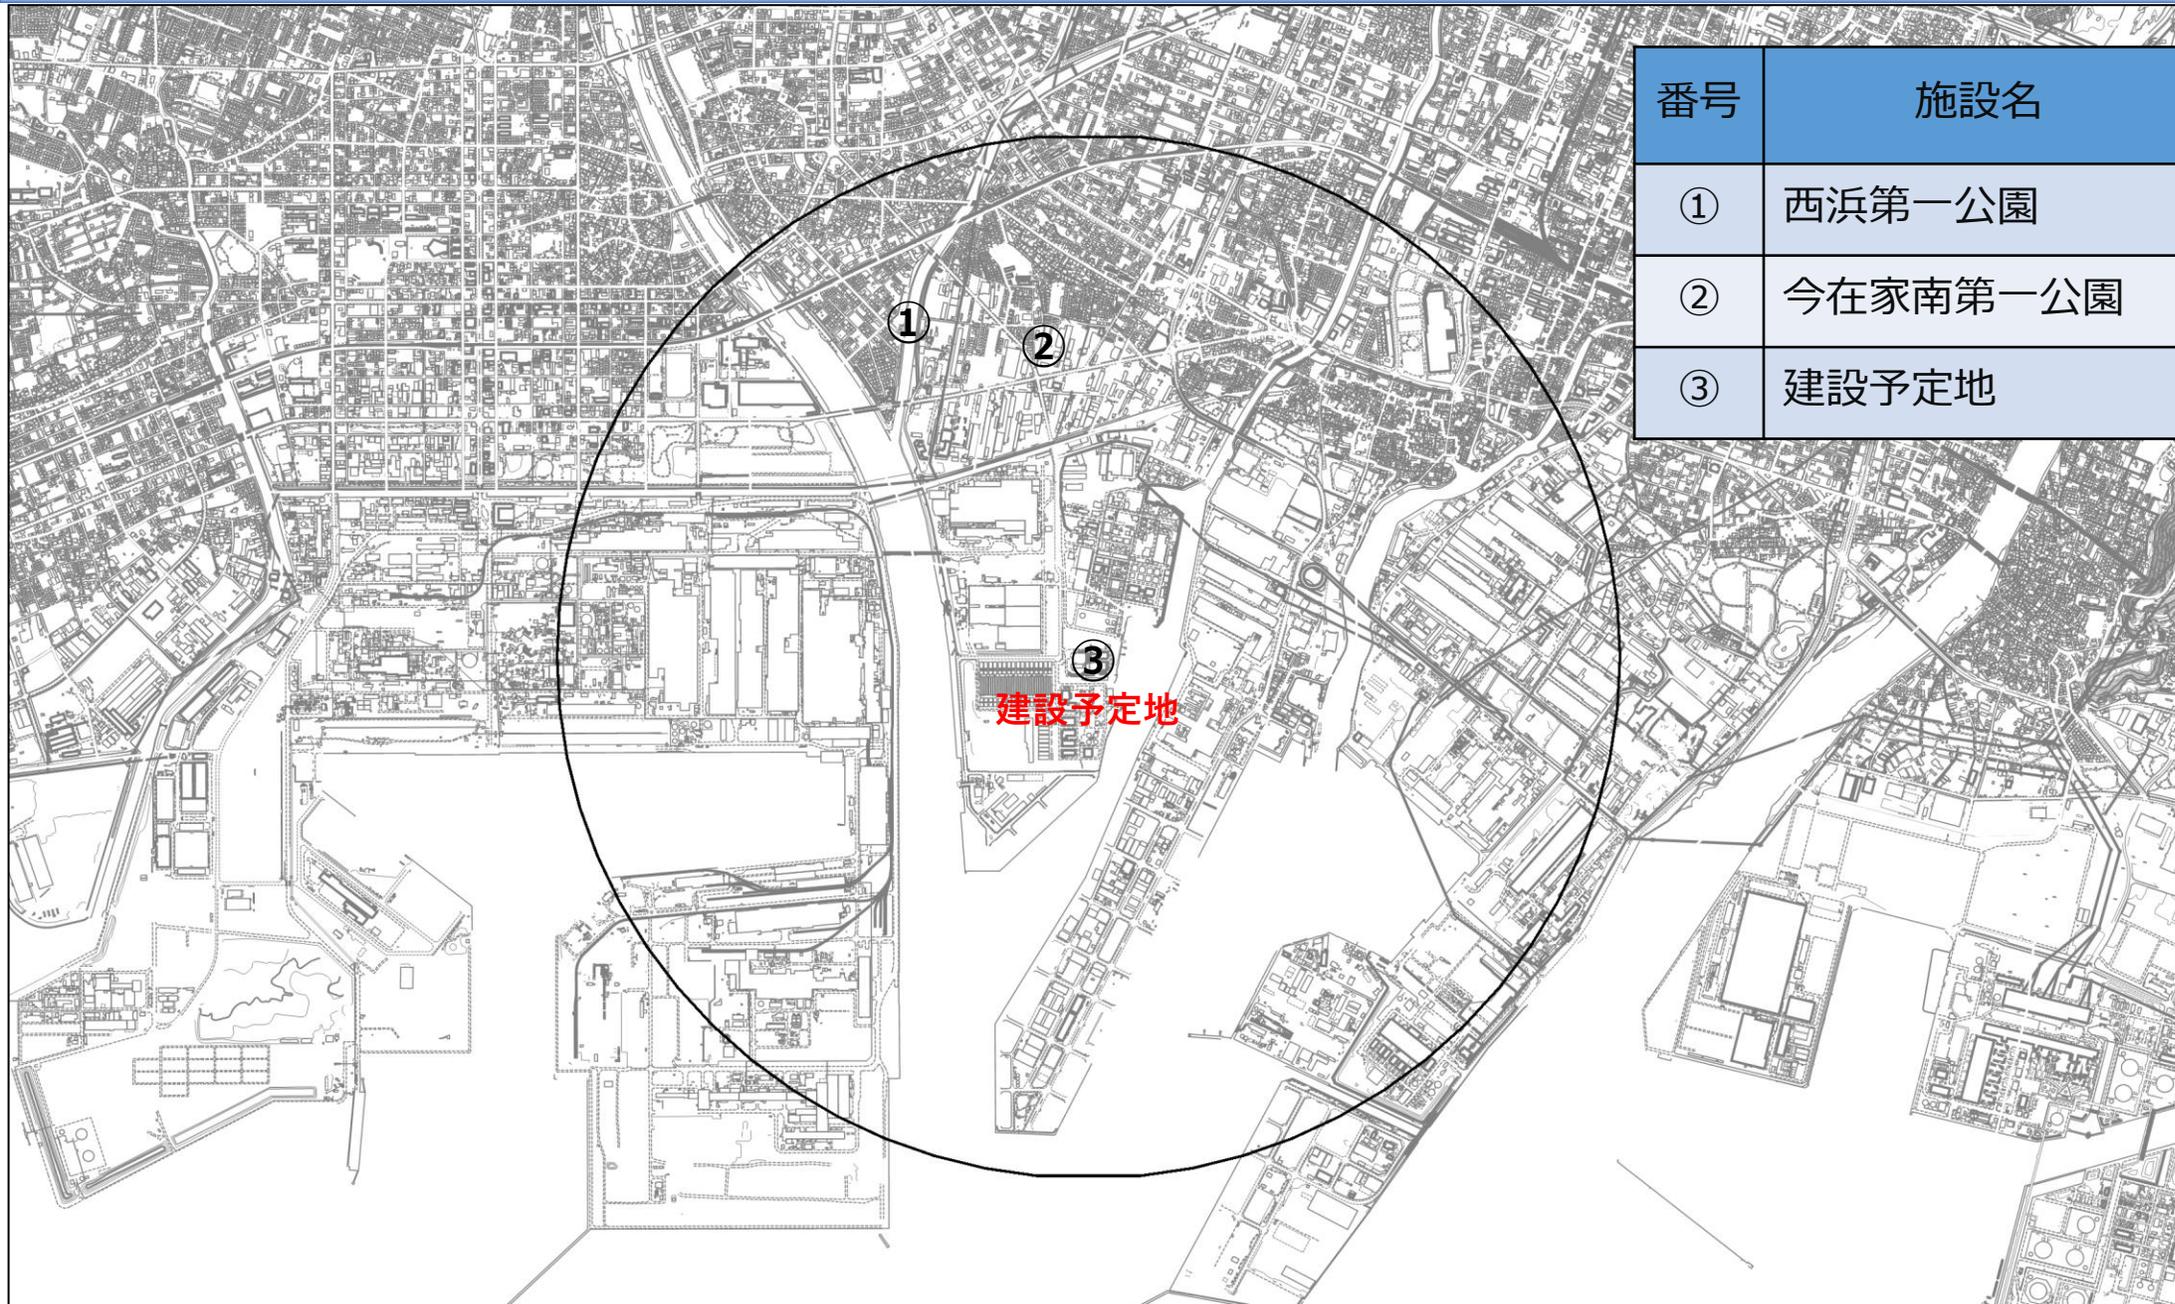

番号	施設名	距離
①	西浜第一公園	約1.5km
②	今在家南第一公園	約1.2km
③	建設予定地	0km