


旧夢前町ポンプ場配置図

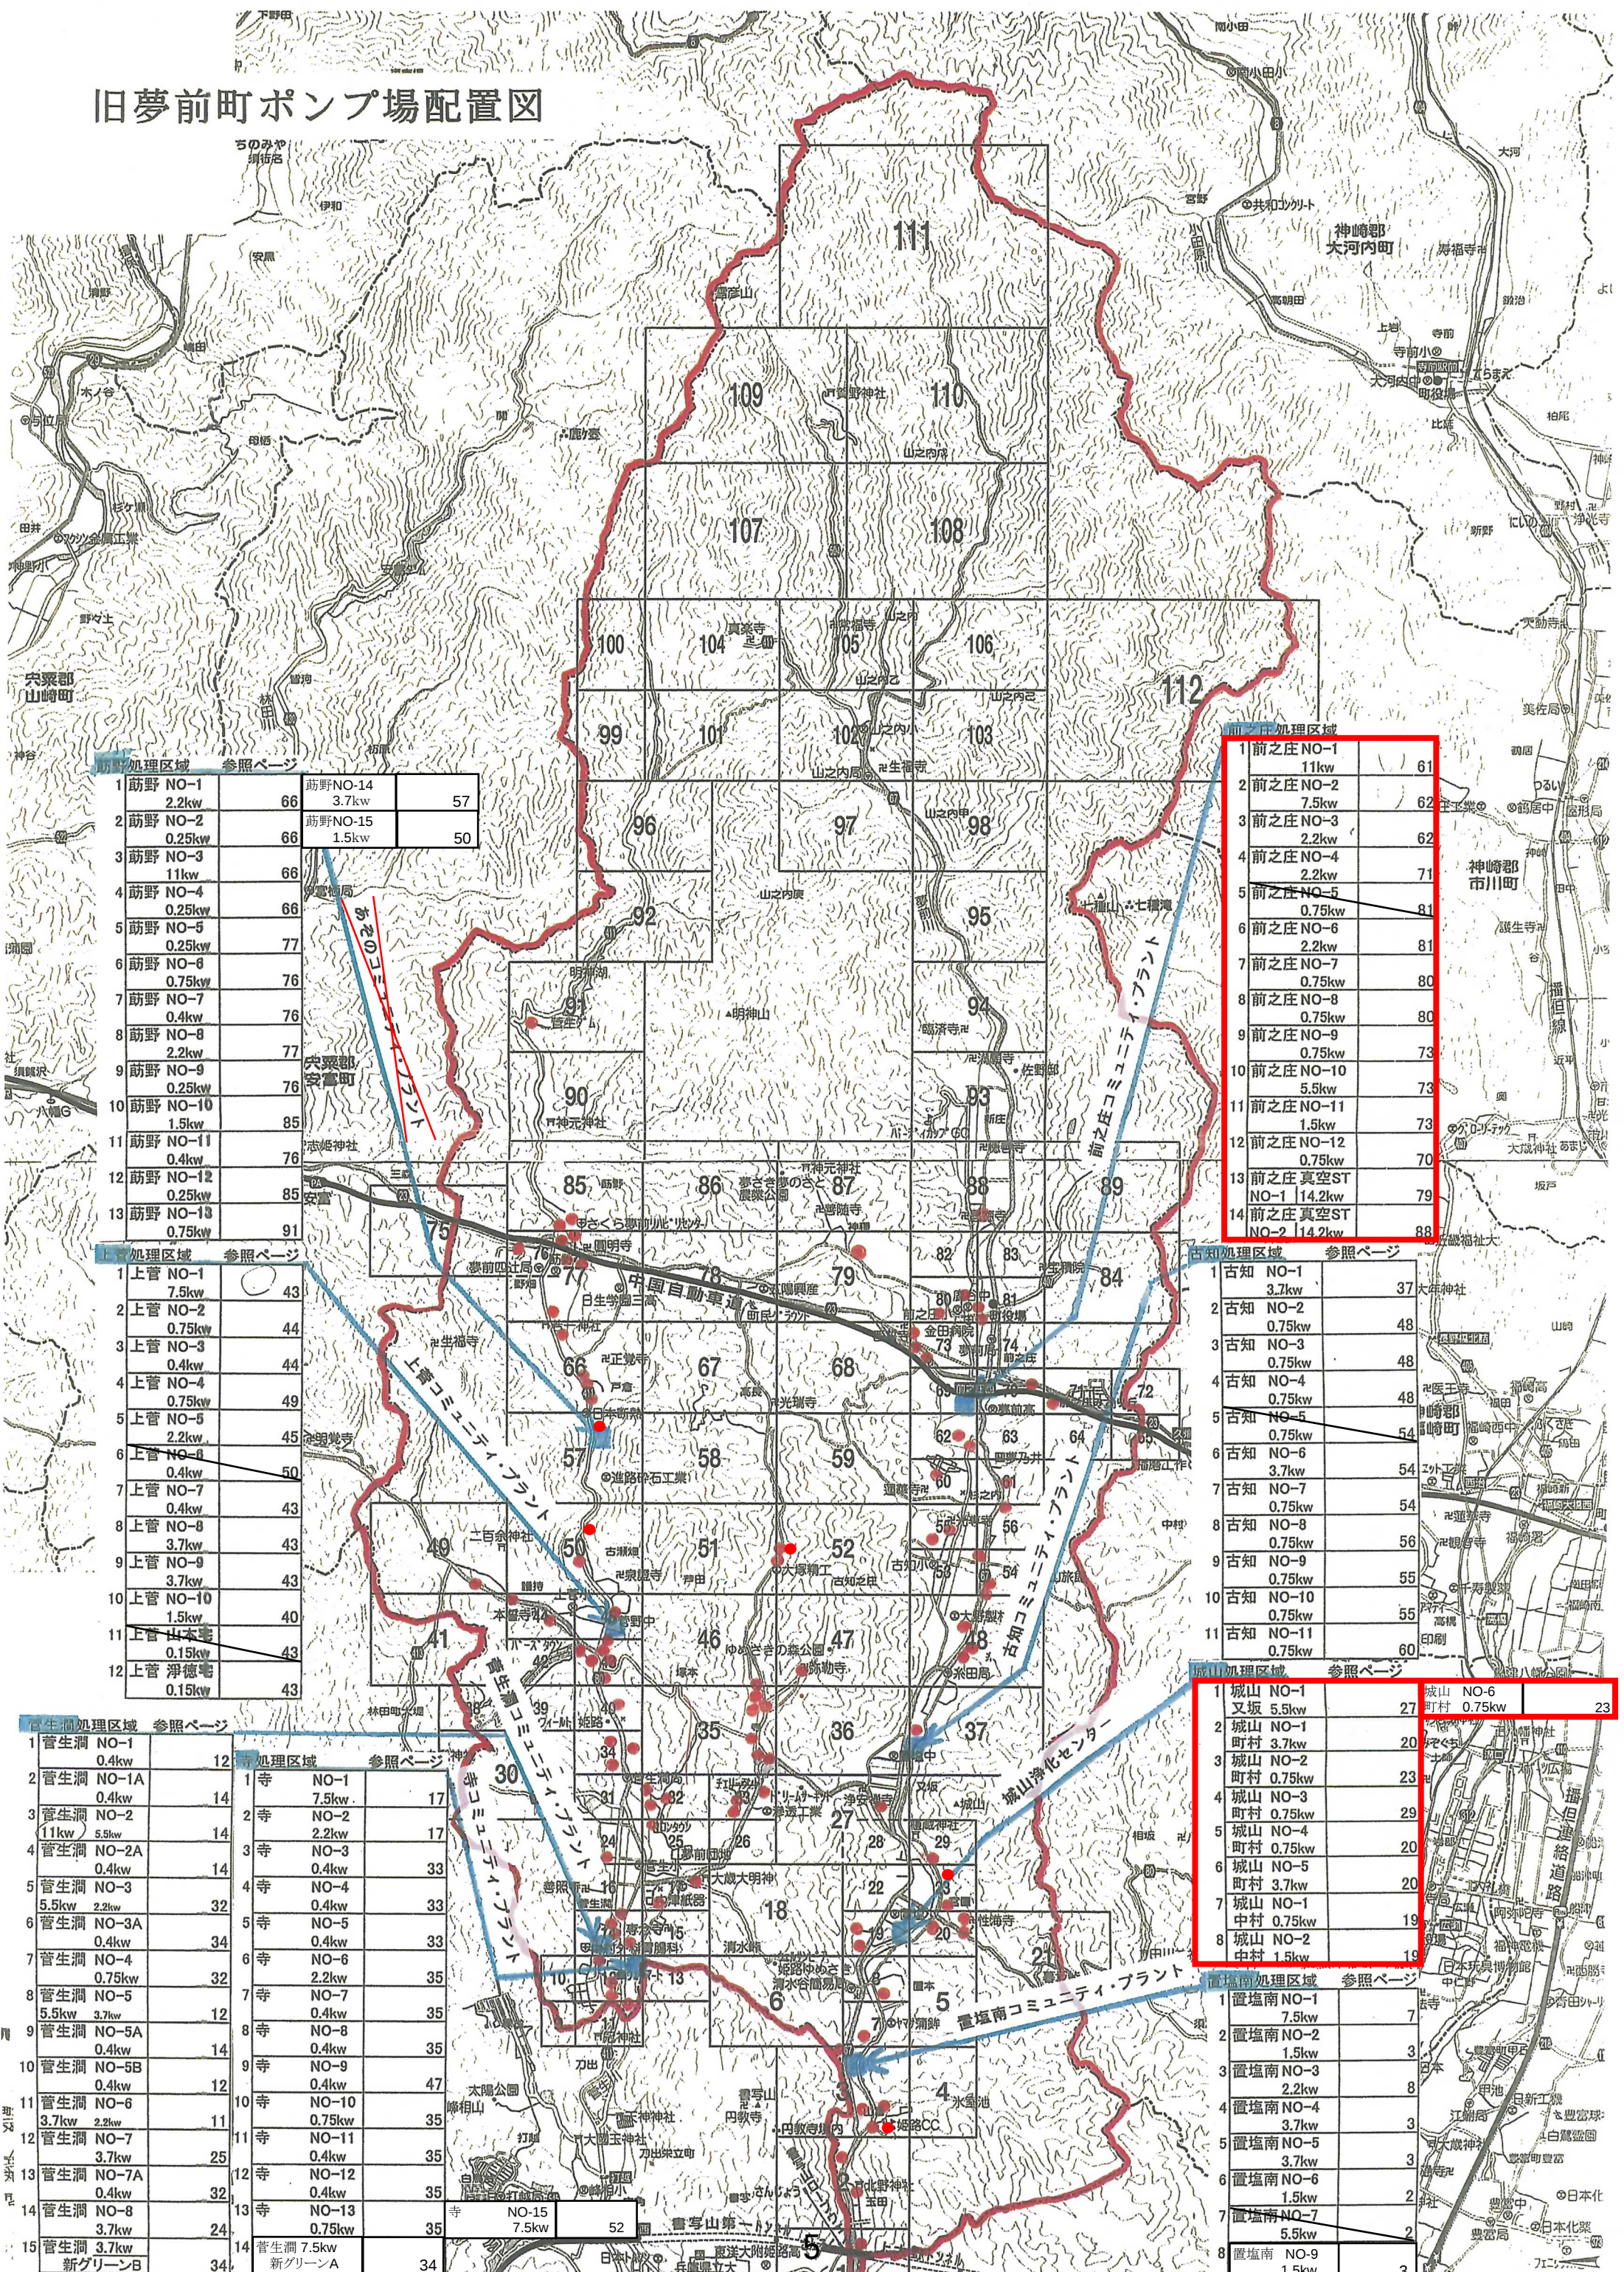

前之庄処理区域 参照ページ			
1	前之庄 NO-1	11kw	61
2	前之庄 NO-2	7.5kw	62
3	前之庄 NO-3	2.2kw	62
4	前之庄 NO-4	2.2kw	71
5	前之庄 NO-5	0.75kw	81
6	前之庄 NO-6	2.2kw	81
7	前之庄 NO-7	0.75kw	80
8	前之庄 NO-8	0.75kw	80
9	前之庄 NO-9	0.75kw	73
10	前之庄 NO-10	5.5kw	73
11	前之庄 NO-11	1.5kw	73
12	前之庄 NO-12	0.75kw	70
13	前之庄 真空ST NO-1	14.2kw	79
14	前之庄 真空ST NO-2	14.2kw	88

古知処理区域 参照ページ			
1	古知 NO-1	3.7kw	37
2	古知 NO-2	0.75kw	48
3	古知 NO-3	0.75kw	48
4	古知 NO-4	0.75kw	48
5	古知 NO-5	0.75kw	54
6	古知 NO-6	3.7kw	54
7	古知 NO-7	0.75kw	54
8	古知 NO-8	0.75kw	56
9	古知 NO-9	0.75kw	55
10	古知 NO-10	0.75kw	55
11	古知 NO-11	0.75kw	60

城山処理区域 参照ページ			
1	城山 NO-1	5.5kw	27
2	城山 NO-1 又坂	0.75kw	23
3	城山 NO-2 町村	3.7kw	20
4	城山 NO-3 町村	0.75kw	23
5	城山 NO-4 町村	0.75kw	29
6	城山 NO-5 町村	3.7kw	20
7	城山 NO-1 中村	0.75kw	19
8	城山 NO-2 中村	1.5kw	19

置塩南処理区域 参照ページ			
1	置塩南 NO-1	7.5kw	7
2	置塩南 NO-2	1.5kw	3
3	置塩南 NO-3	2.2kw	8
4	置塩南 NO-4	3.7kw	3
5	置塩南 NO-5	3.7kw	3
6	置塩南 NO-6	1.5kw	2
7	置塩南 NO-7	5.5kw	2
8	置塩南 NO-9	1.5kw	3

前之庄処理区域 参照ページ			
1	前之庄 NO-1	2.2kw	66
2	前之庄 NO-2	0.25kw	66
3	前之庄 NO-3	11kw	66
4	前之庄 NO-4	0.25kw	66
5	前之庄 NO-5	0.25kw	77
6	前之庄 NO-6	0.75kw	76
7	前之庄 NO-7	0.4kw	76
8	前之庄 NO-8	2.2kw	77
9	前之庄 NO-9	0.25kw	76
10	前之庄 NO-10	1.5kw	85
11	前之庄 NO-11	0.4kw	76
12	前之庄 NO-12	0.25kw	85
13	前之庄 NO-13	0.75kw	91

前之庄処理区域 参照ページ			
1	前之庄 NO-14	3.7kw	57
2	前之庄 NO-15	1.5kw	50

上管処理区域 参照ページ			
1	上管 NO-1	7.5kw	43
2	上管 NO-2	0.75kw	44
3	上管 NO-3	0.4kw	44
4	上管 NO-4	0.75kw	49
5	上管 NO-5	2.2kw	45
6	上管 NO-6	0.4kw	50
7	上管 NO-7	0.4kw	43
8	上管 NO-8	3.7kw	43
9	上管 NO-9	3.7kw	43
10	上管 NO-10	1.5kw	40
11	上管 NO-11	0.15kw	43
12	上管 NO-12	0.15kw	43

古知処理区域 参照ページ			
1	古知 NO-1	0.4kw	12
2	古知 NO-1A	0.4kw	14
3	古知 NO-2	11kw	14
4	古知 NO-2A	0.4kw	14
5	古知 NO-3	5.5kw	32
6	古知 NO-3A	0.4kw	34
7	古知 NO-4	0.75kw	32
8	古知 NO-5	5.5kw	12
9	古知 NO-5A	0.4kw	14
10	古知 NO-5B	0.4kw	12
11	古知 NO-6	3.7kw	11
12	古知 NO-7	3.7kw	25
13	古知 NO-7A	0.4kw	32
14	古知 NO-8	3.7kw	24
15	古知 NO-8B	3.7kw	34

寺処理区域 参照ページ			
1	寺 NO-1	7.5kw	17
2	寺 NO-2	2.2kw	17
3	寺 NO-3	0.4kw	33
4	寺 NO-4	0.4kw	33
5	寺 NO-5	0.4kw	33
6	寺 NO-6	2.2kw	35
7	寺 NO-7	0.4kw	35
8	寺 NO-8	0.4kw	35
9	寺 NO-9	0.4kw	47
10	寺 NO-10	0.75kw	35
11	寺 NO-11	0.4kw	35
12	寺 NO-12	0.4kw	35
13	寺 NO-13	0.75kw	35
14	寺 NO-15	7.5kw	52