

別紙 5 電気既設配管ルート図

施設の配置図


縮尺
0 5 10 20 30 40 m

1/1200


学校名
とほり
砥堀小学校

【電気配管長（参考）】

電気埋設配管長	土	—
	コンクリート舗装	—
	アスファルト舗装	2.0m
	インターロッキング	—
電気配管長	露出配管	—
	ケーブルラック	—



(北に矢印を付す)

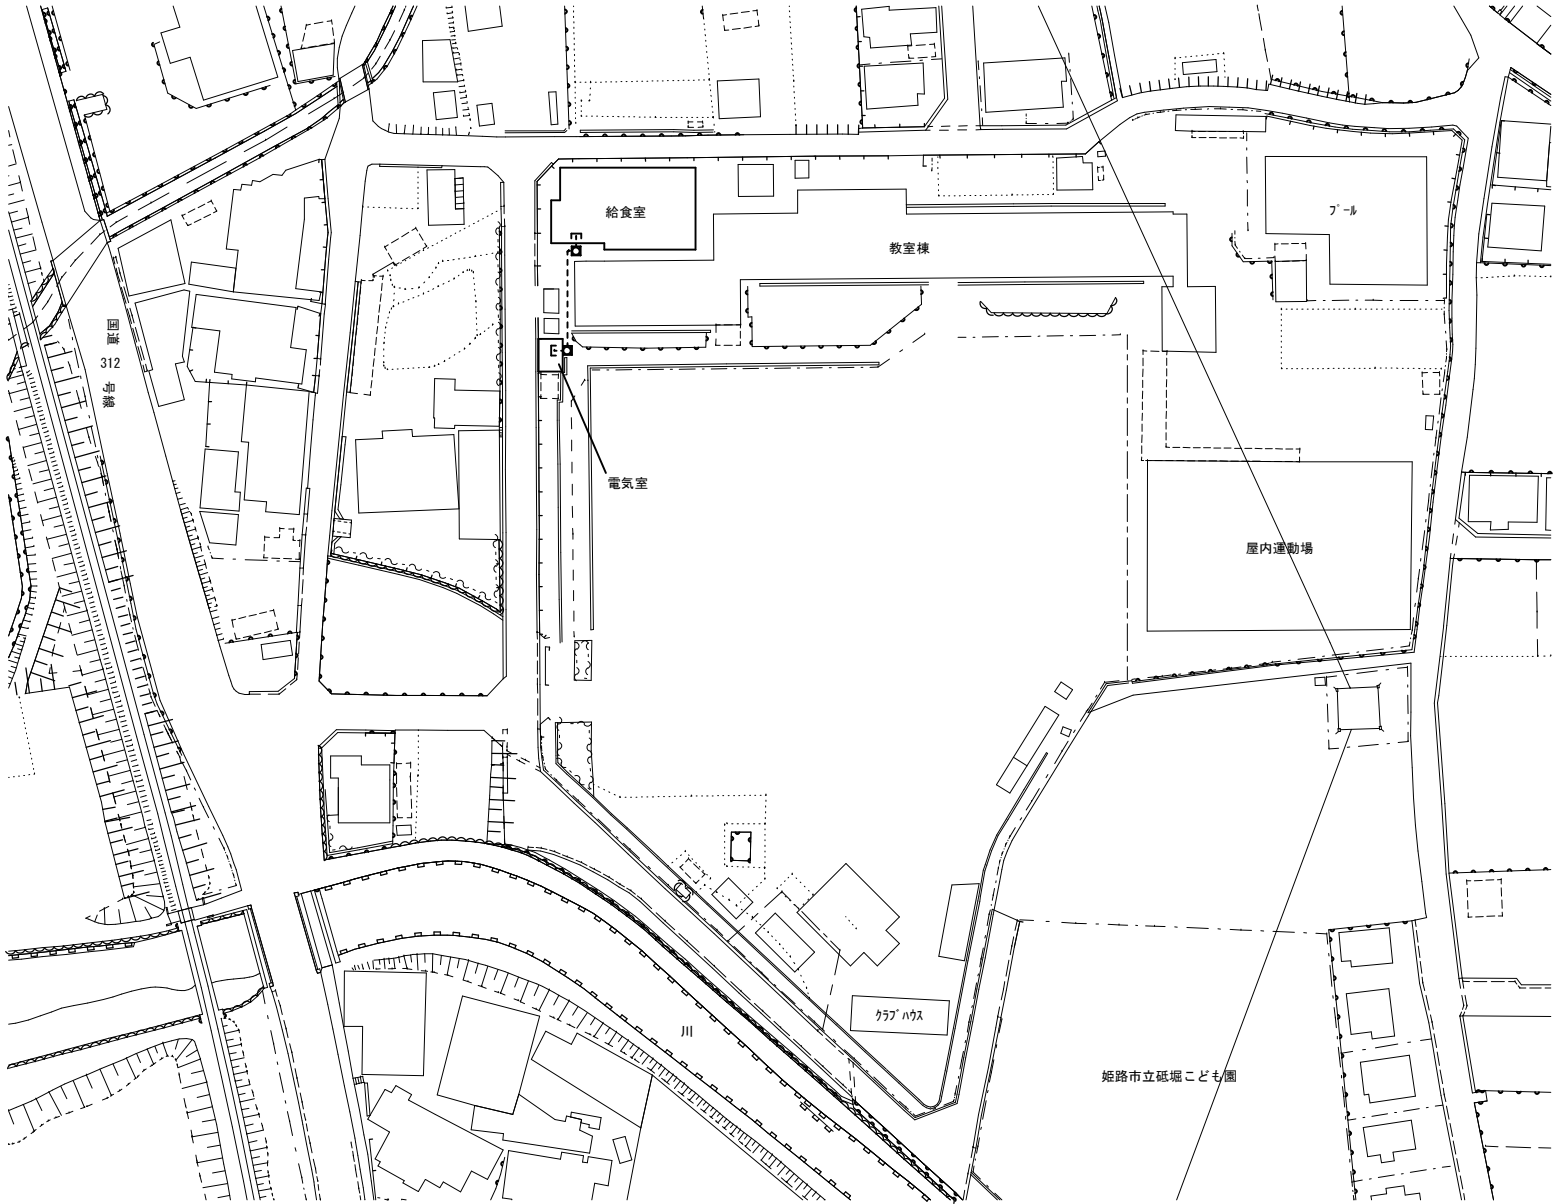


【電気配管長（参考）】

電気埋設配管長	土	7.0m
	コンクリート舗装	—
	アスファルト舗装	7.0m
	インターロッキング	—
電気配管長	露出配管	—
	ケーブルラック	—



電気室

植栽部段差あり





（北に矢印を付す）

【電気配管長（参考）】		
電気埋設配管長	土	—
	コンクリート舗装	13 m
	アスファルト舗装	60 m
電気配管長	インターロッキング	—
	露出配管	—
	ケーブルラック	—

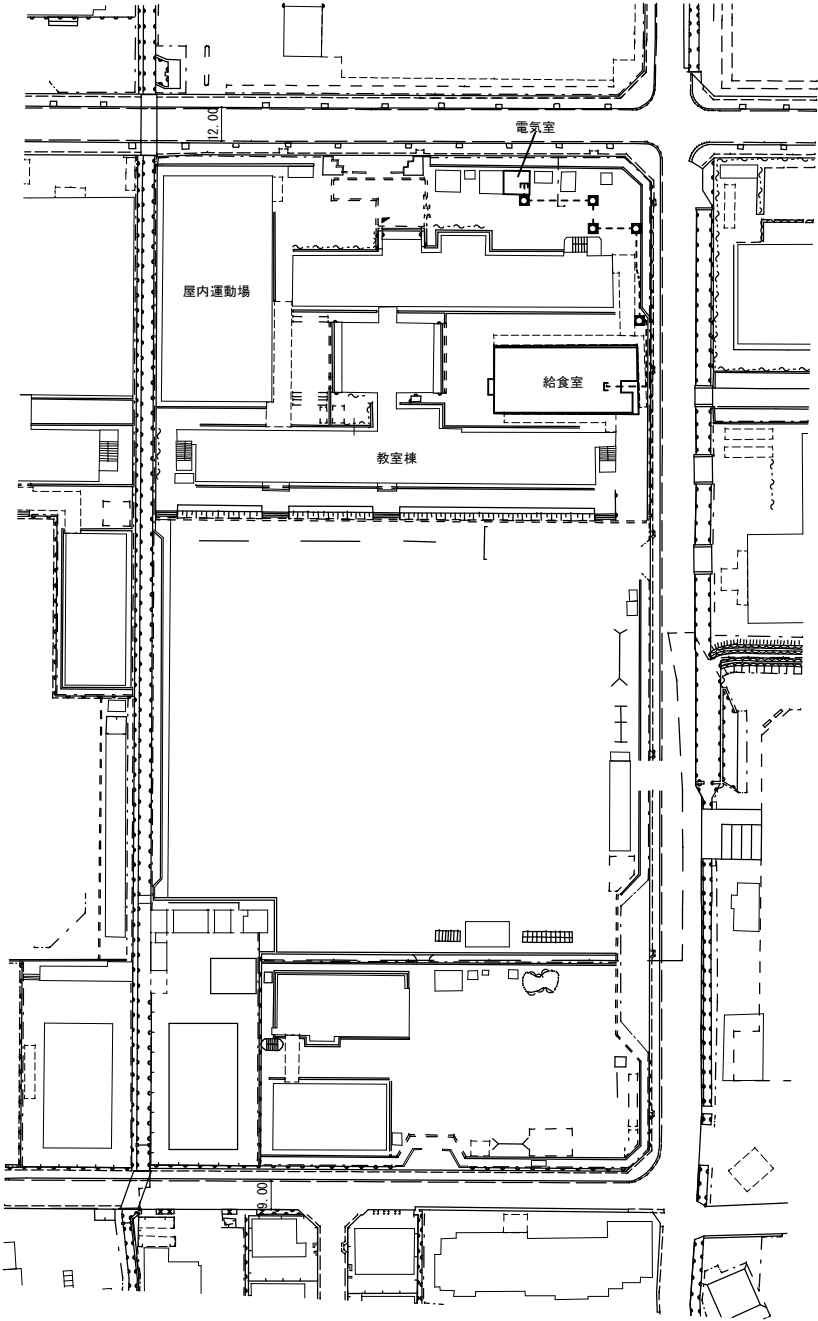


【電気配管長（参考）】		
電気埋設配管長	土	—
	コンクリート舗装	10m
	アスファルト舗装	30m
	インターロッキング	—
電気配管長	露出配管	—
	ケーブルラック	—

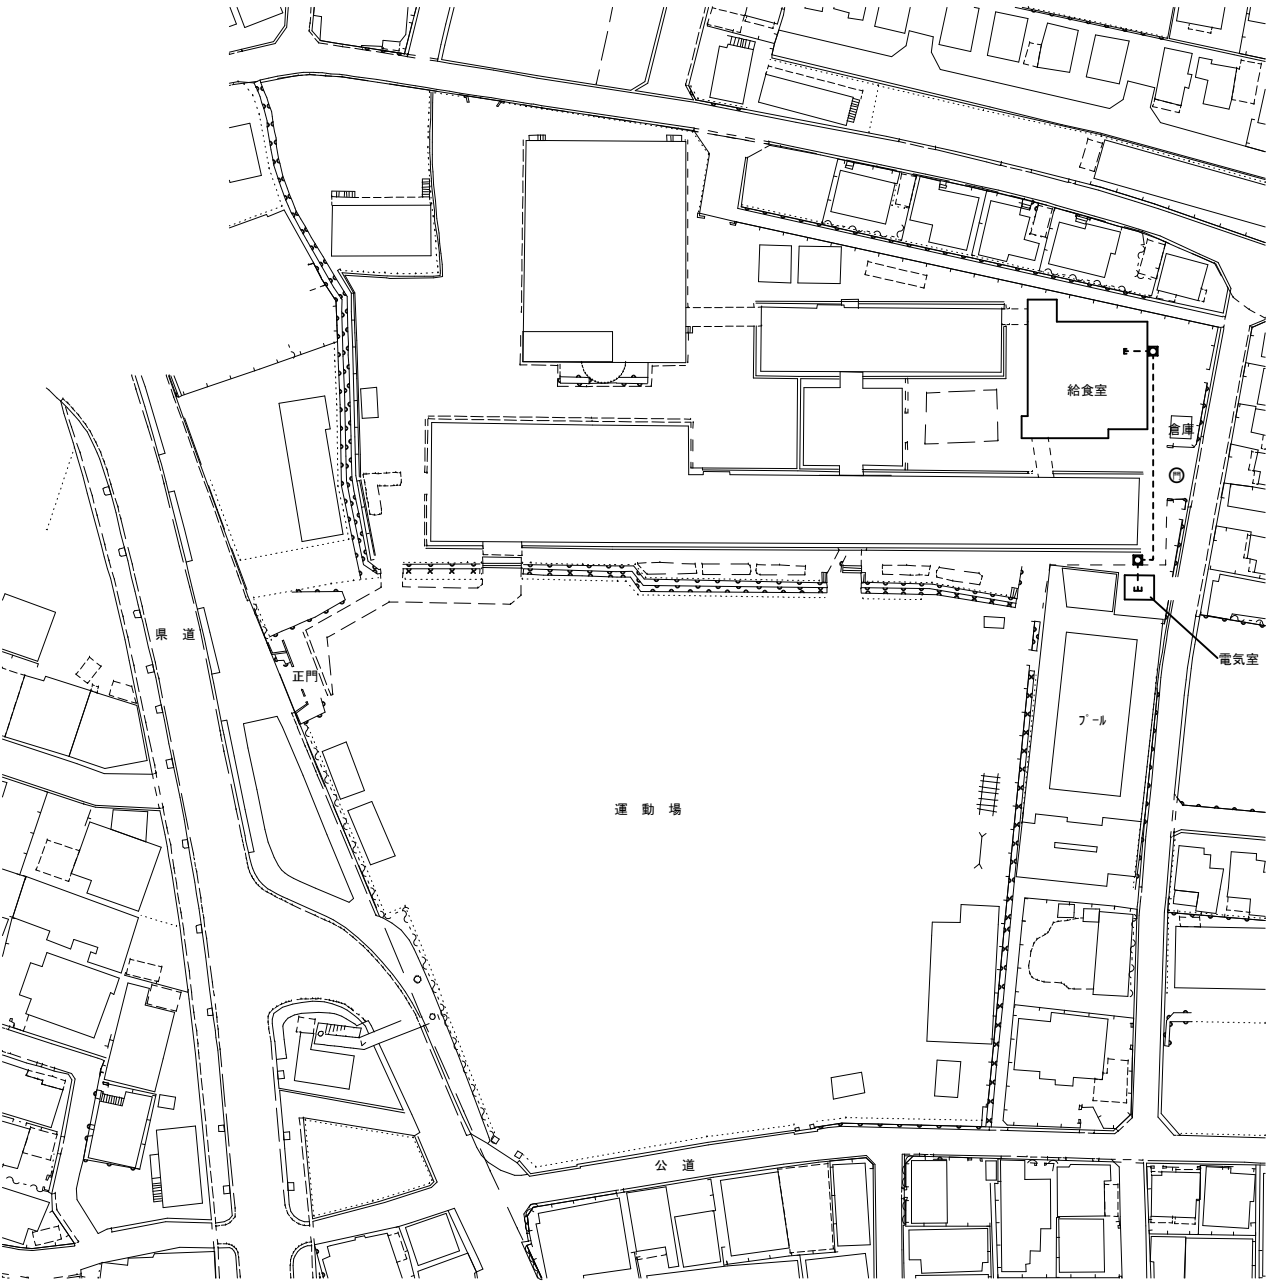


【電気配管長（参考）】


電気埋設配管長	土	—
	コンクリート舗装	—
	アスファルト舗装	7m
電気配管長	インターロッキング	—
	露出配管	—
	ケーブルラック	—

方位





（北に矢印を付す）

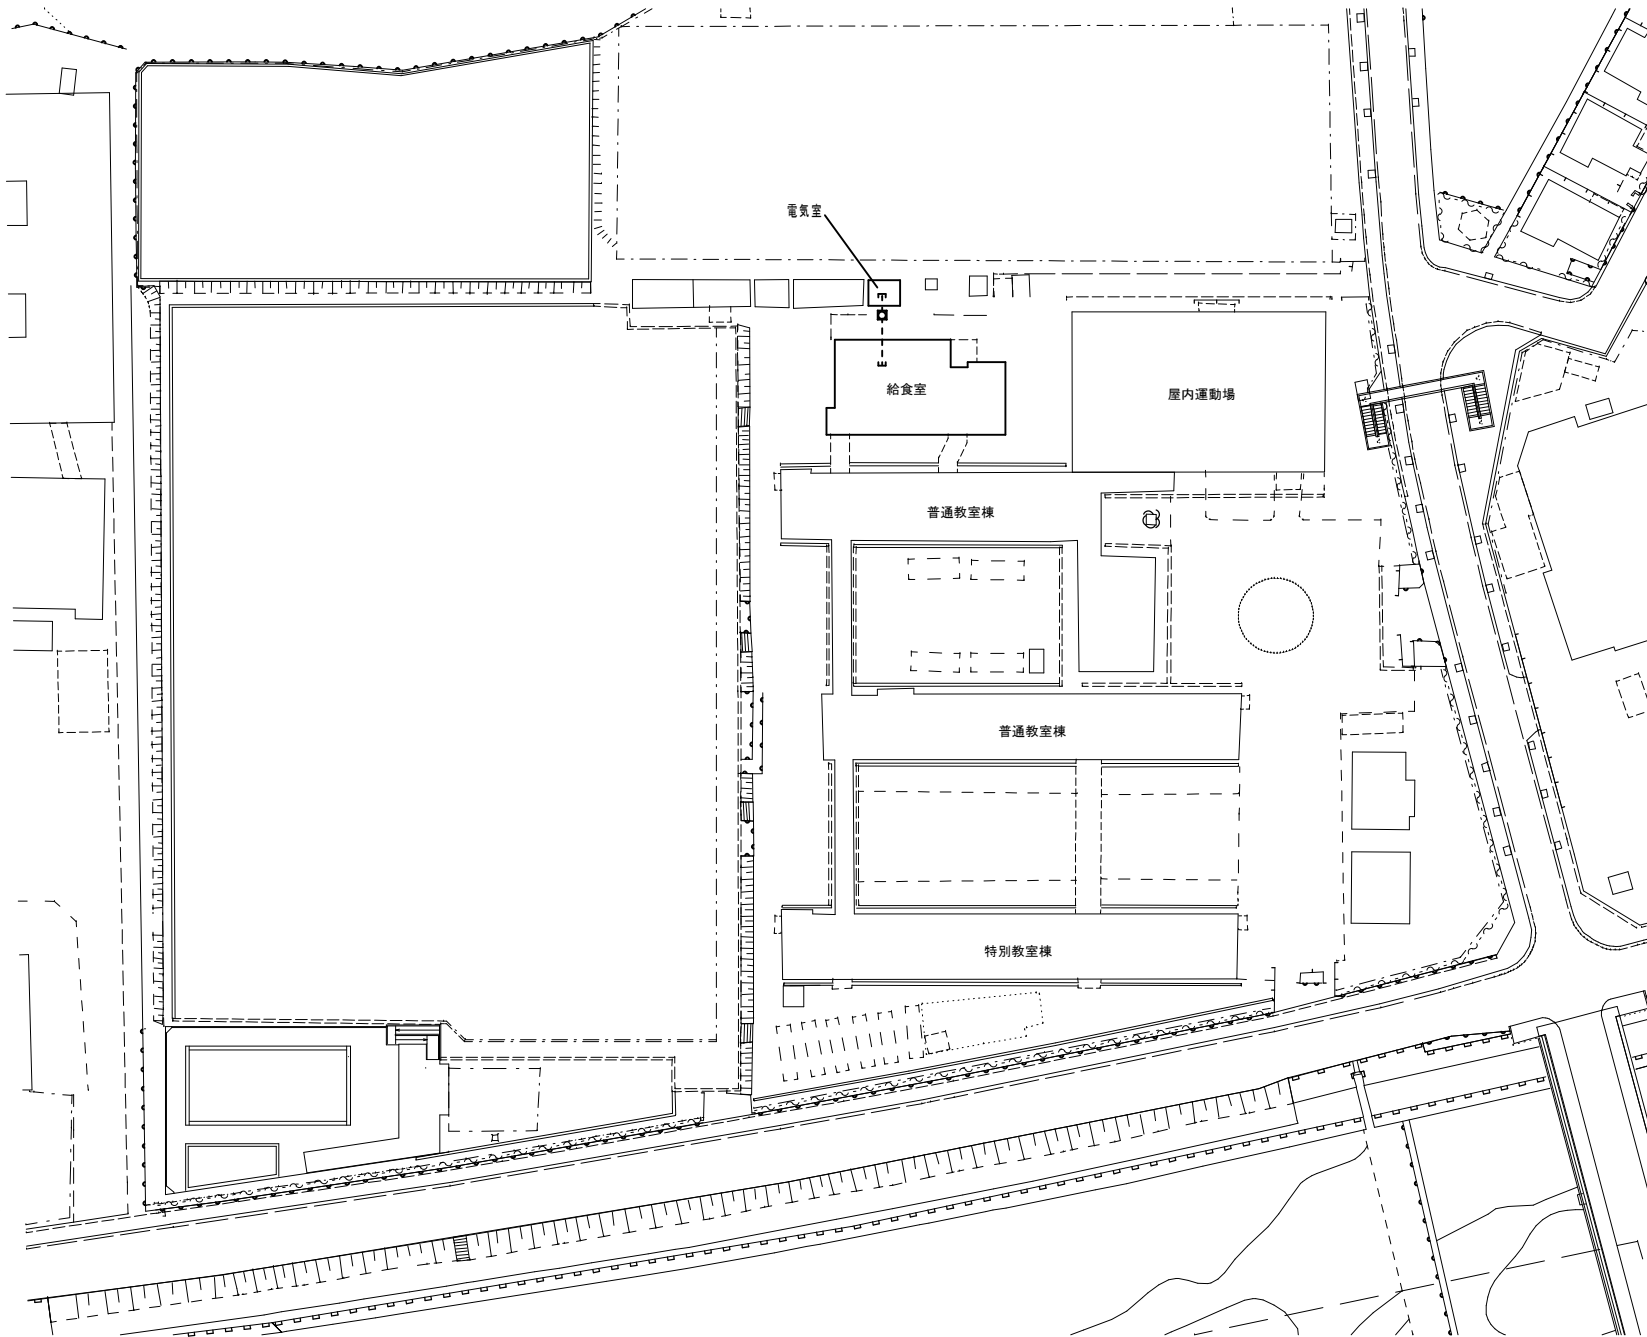

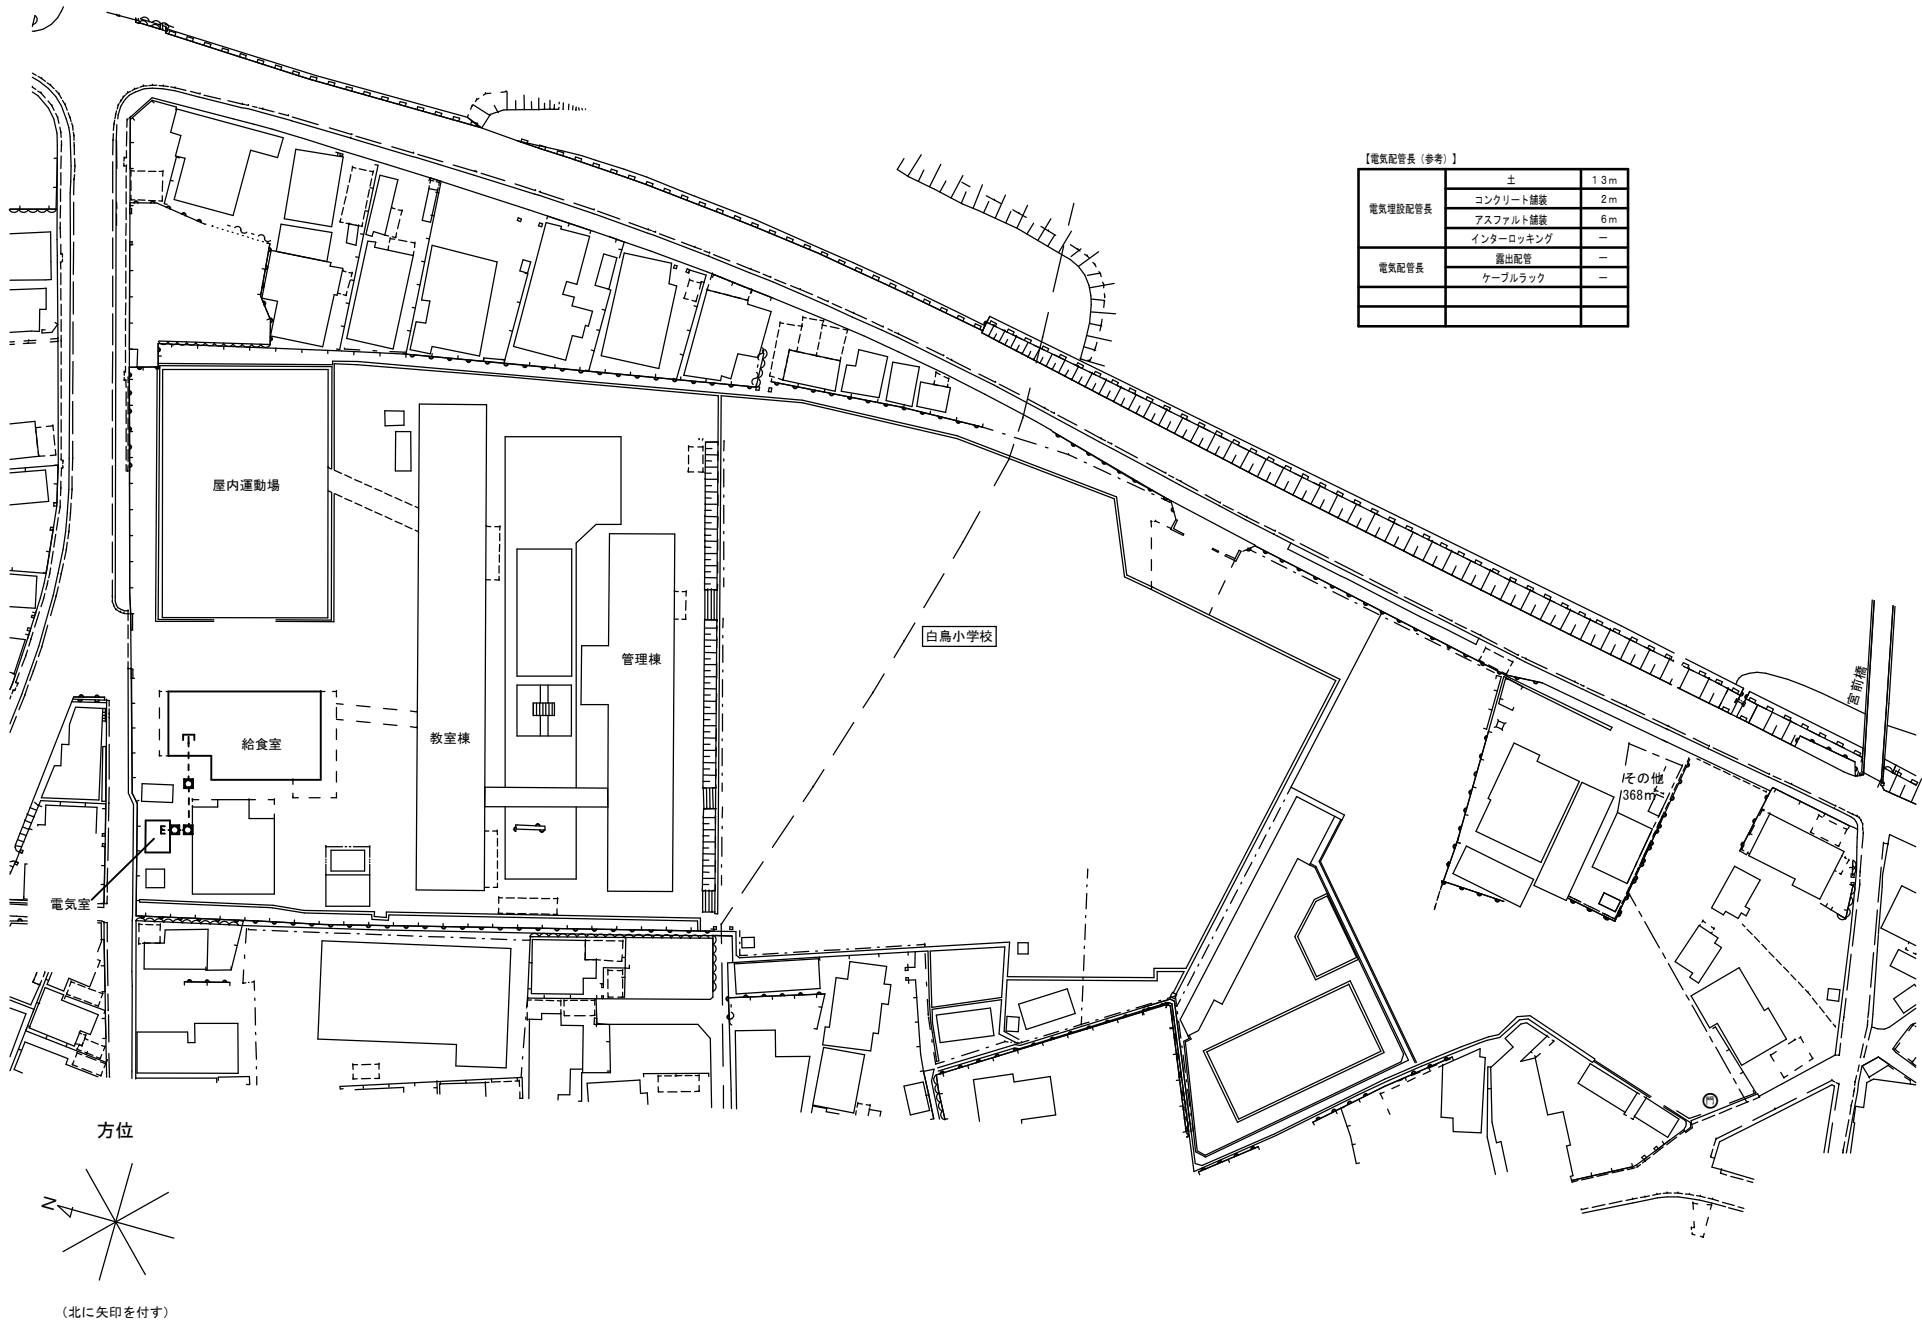


【電気配管長（参考）】

電気埋設配管長	土	—
	コンクリート舗装	6m
	アスファルト舗装	3.0m
電気配管長	インターロッキング	—
	露出配管	—
	ケーブルラック	—

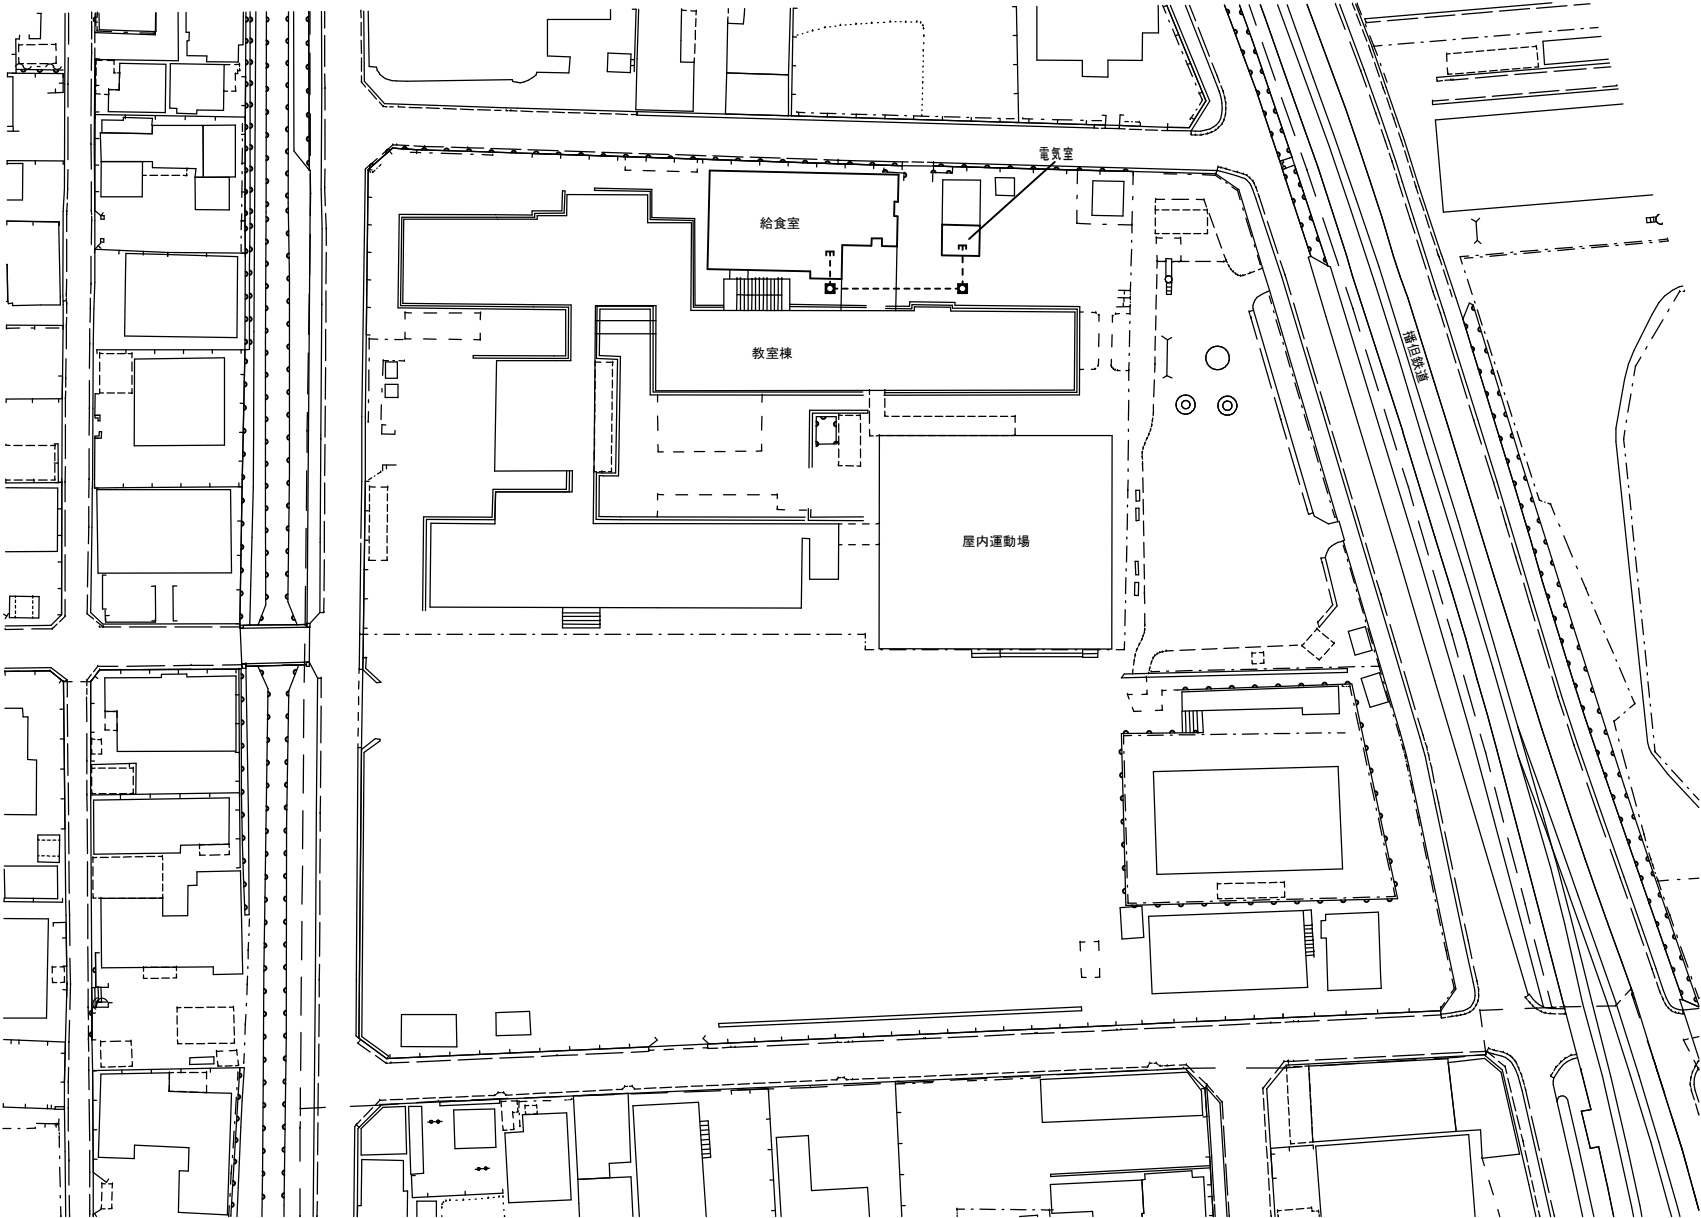

配置図

図
尺




海
岸
線

あがほ
英賀保小学校


【電気配線埋設長（参考）】

土	15m
コンクリート舗装	4m
アスファルト舗装	—
インターロッキング	—
電気配管長	19m



（北に矢印を付す）

民 家

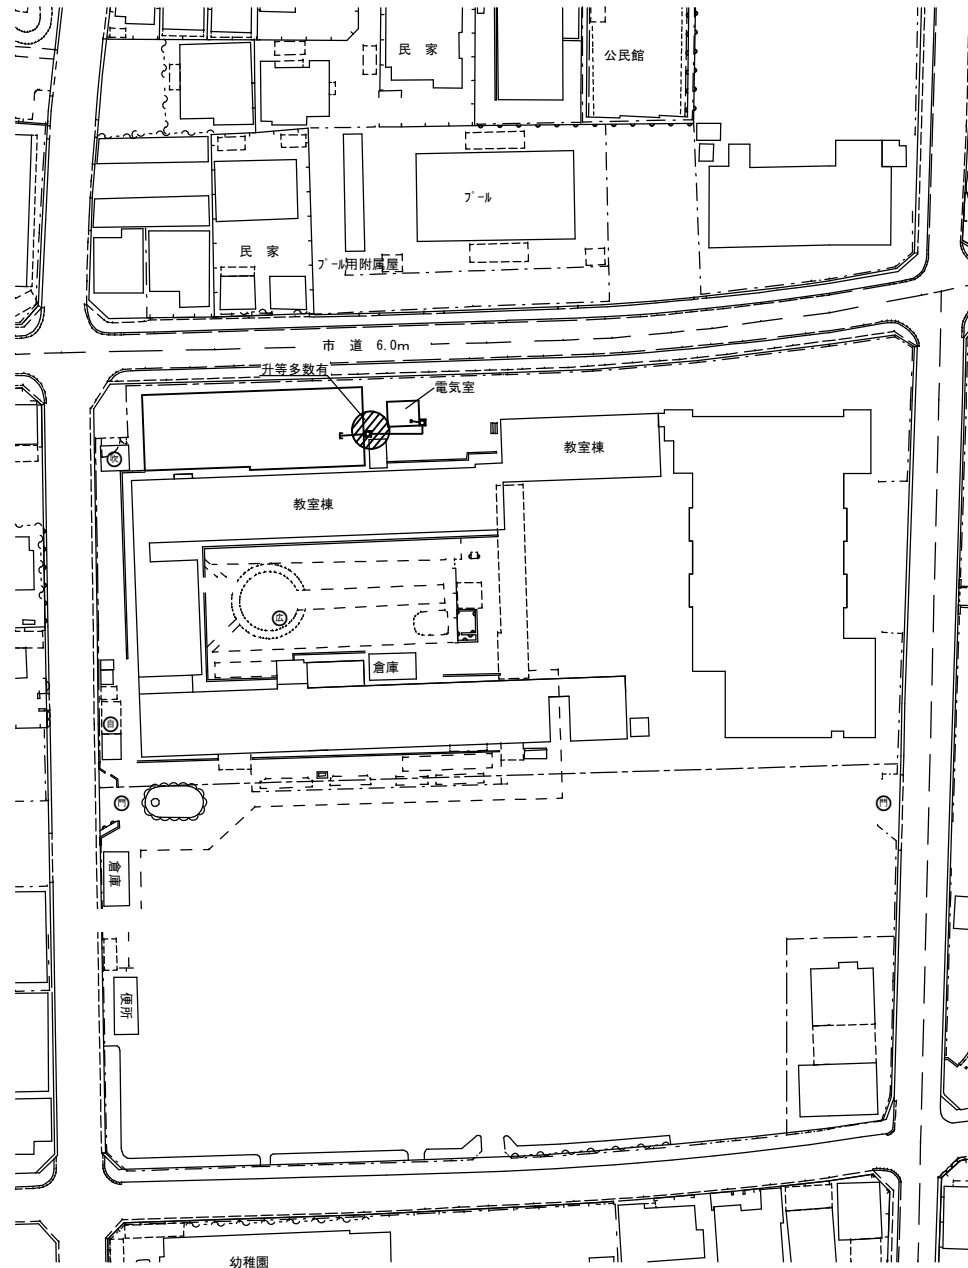


公 園

幼稚園

学 校 施 設 課

配置図


縮尺



学校名

やはた
八幡小学校


夢前団地 民家

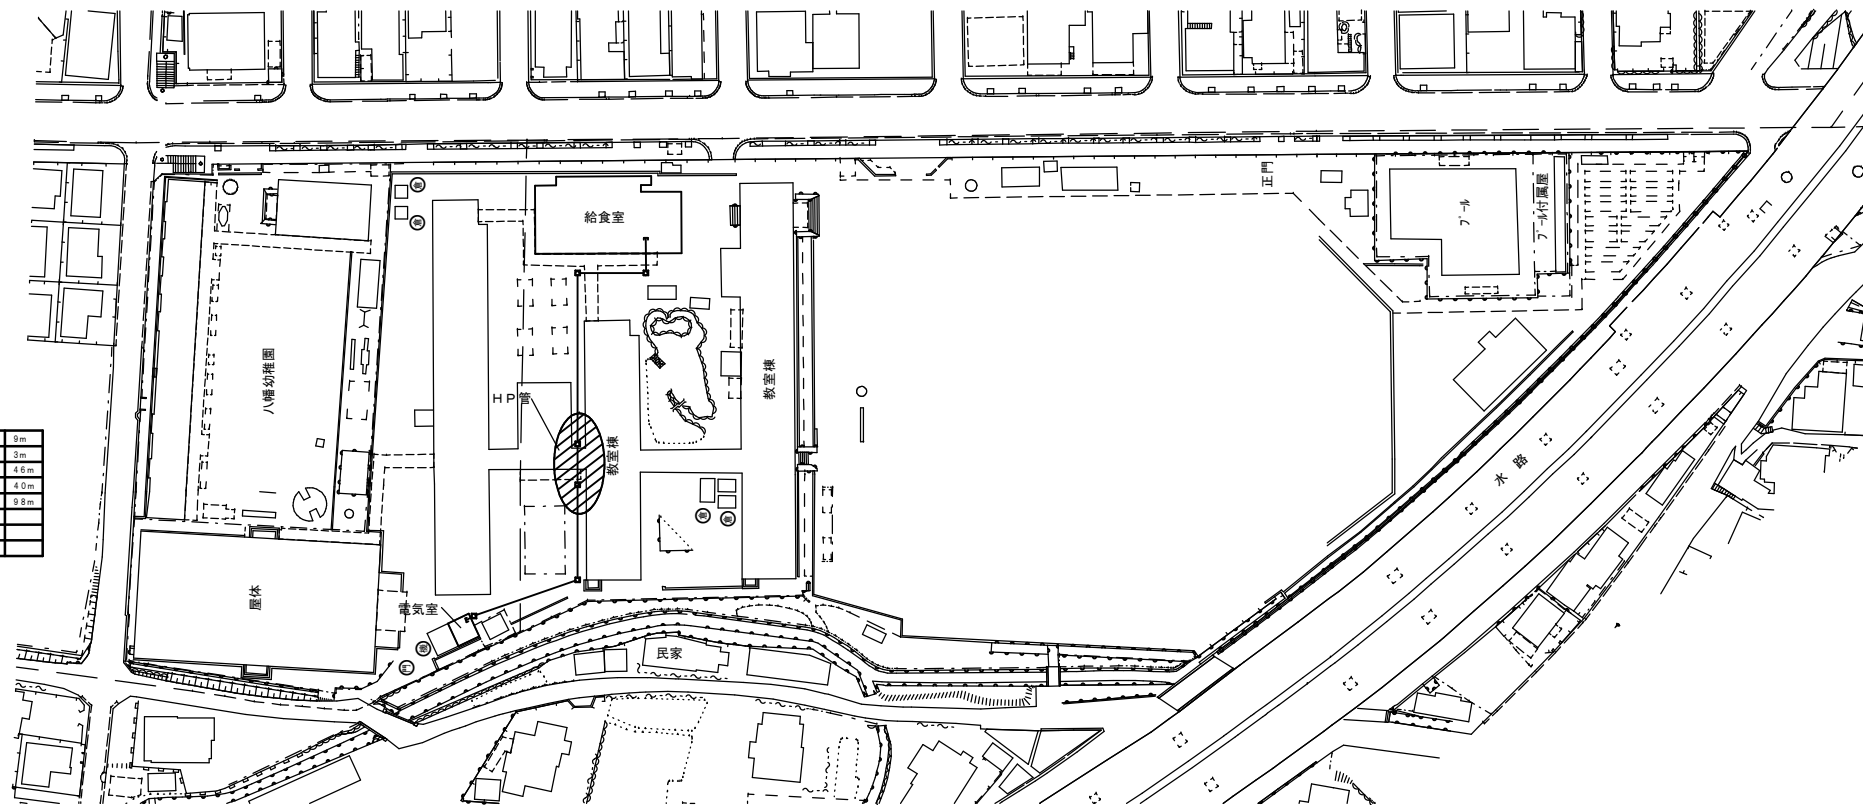

【電気配線施設長（参考）】

土	9m
コンクリート舗装	3m
アスファルト舗装	4.6m
HP管	4.0m
電気配管長	9.8m

方位



（北に矢印を付す）

配置図

縮尺

0 5 10 20 30 40 m

1/1200


学校名

あほし
網干小学校


【電気配線埋設長（参考）】

土		1 m
コンクリート舗装		6 m
アスファルト舗装		4.6 m
インターロッキング		4.5 m
露出配管		1.4 m
ころがし		5 m
電気配管長		11.7 m

方位




（北に矢印を付す）

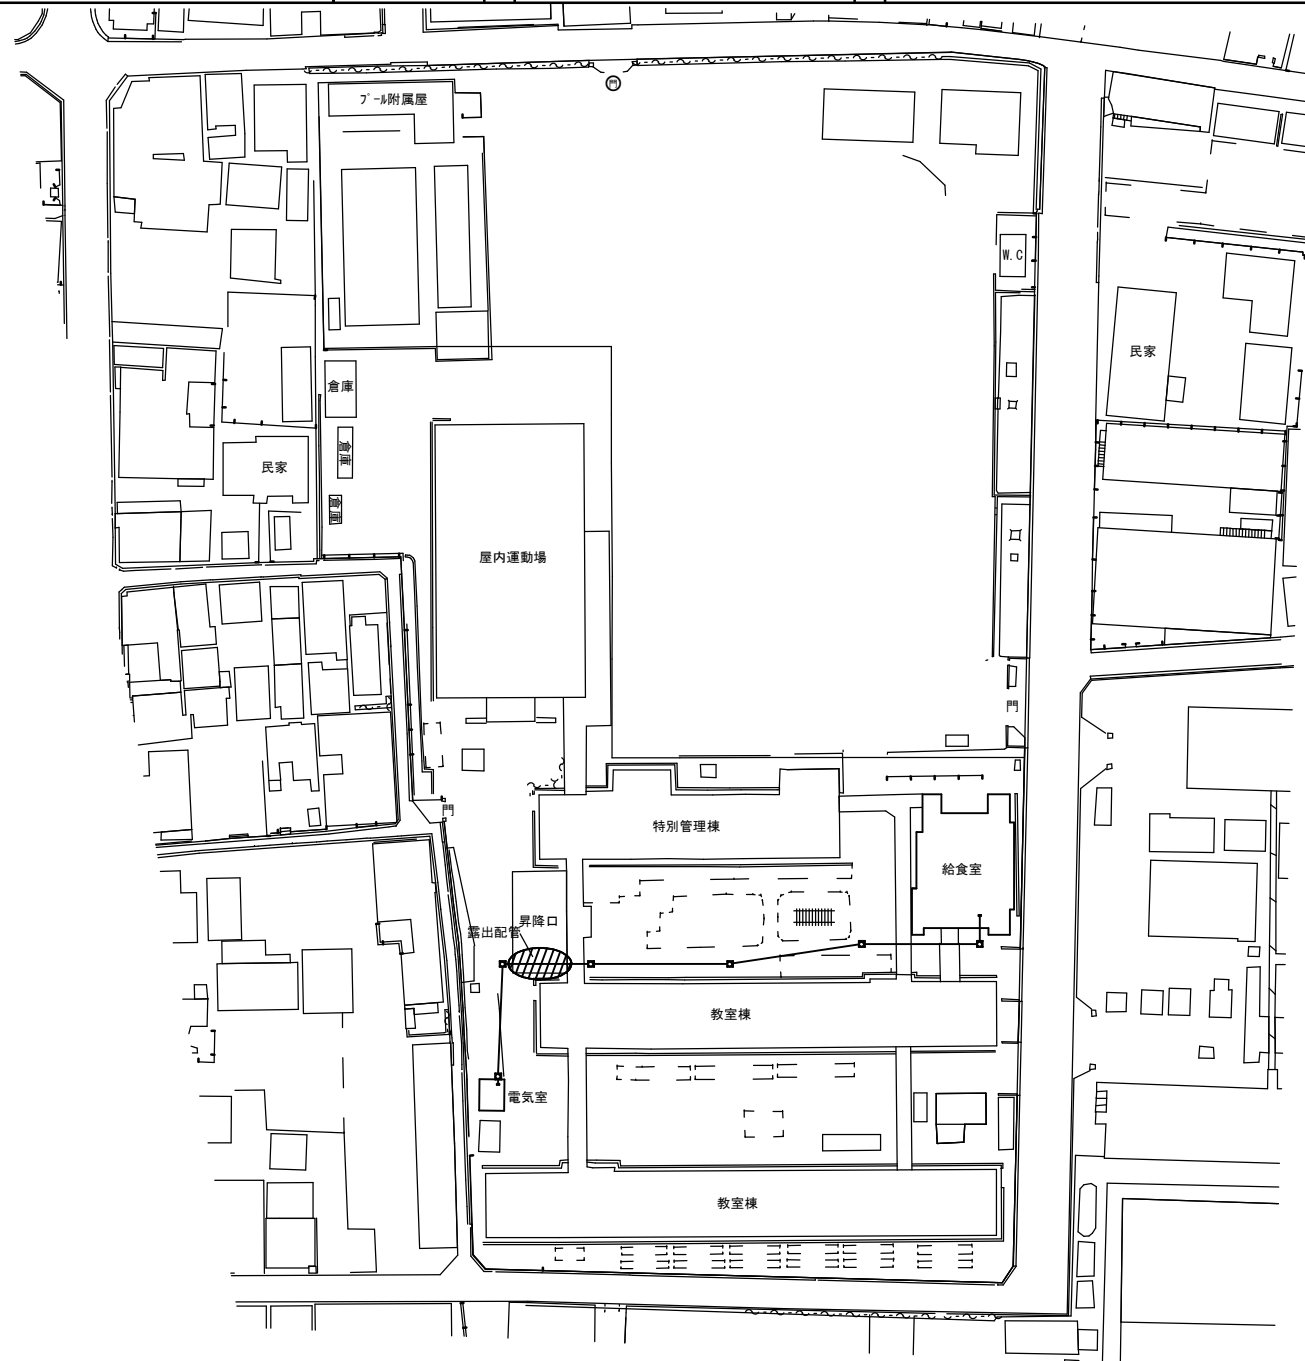


【電気配線埋設長（参考）】

土		—
コンクリート舗装		—
アスファルト舗装		2.3m
インターロッキング		—
電気配管長		2.3m




（北に矢印を付す）

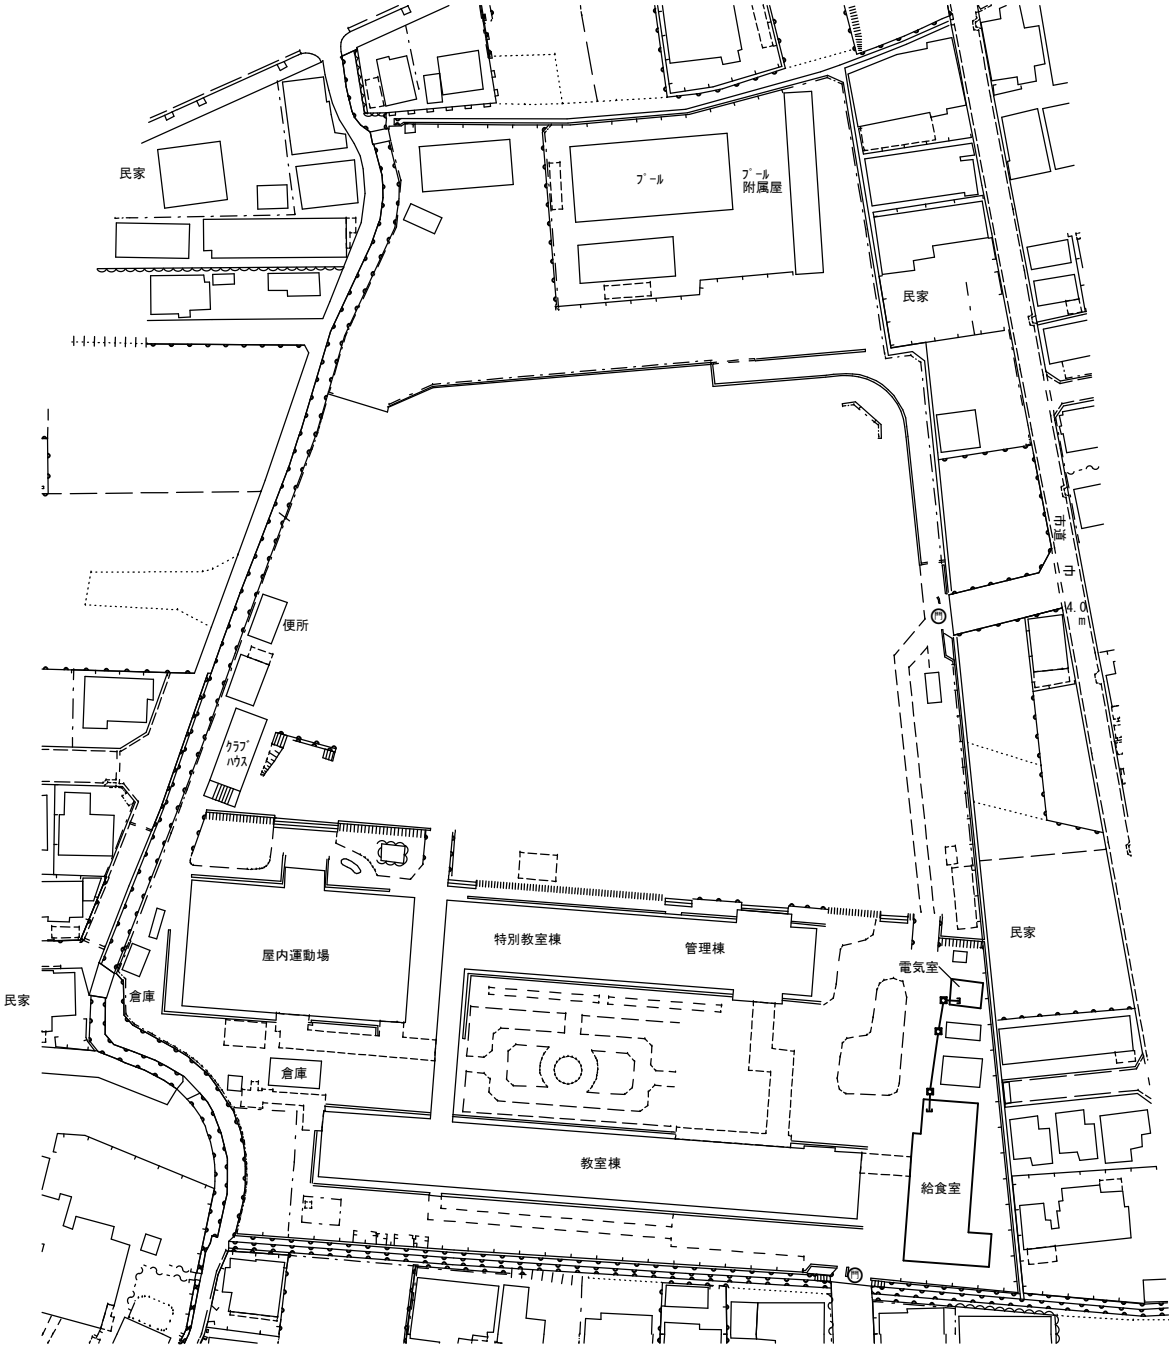

学校施設課

配置図

縮尺




学校名


かつはら
勝原小学校

【電気配線経路長（参考）】

土	—	—
コンクリート舗装		2.9m
アスファルト舗装		1.28m
インターロック舗装		—
電気配管長		1.57m

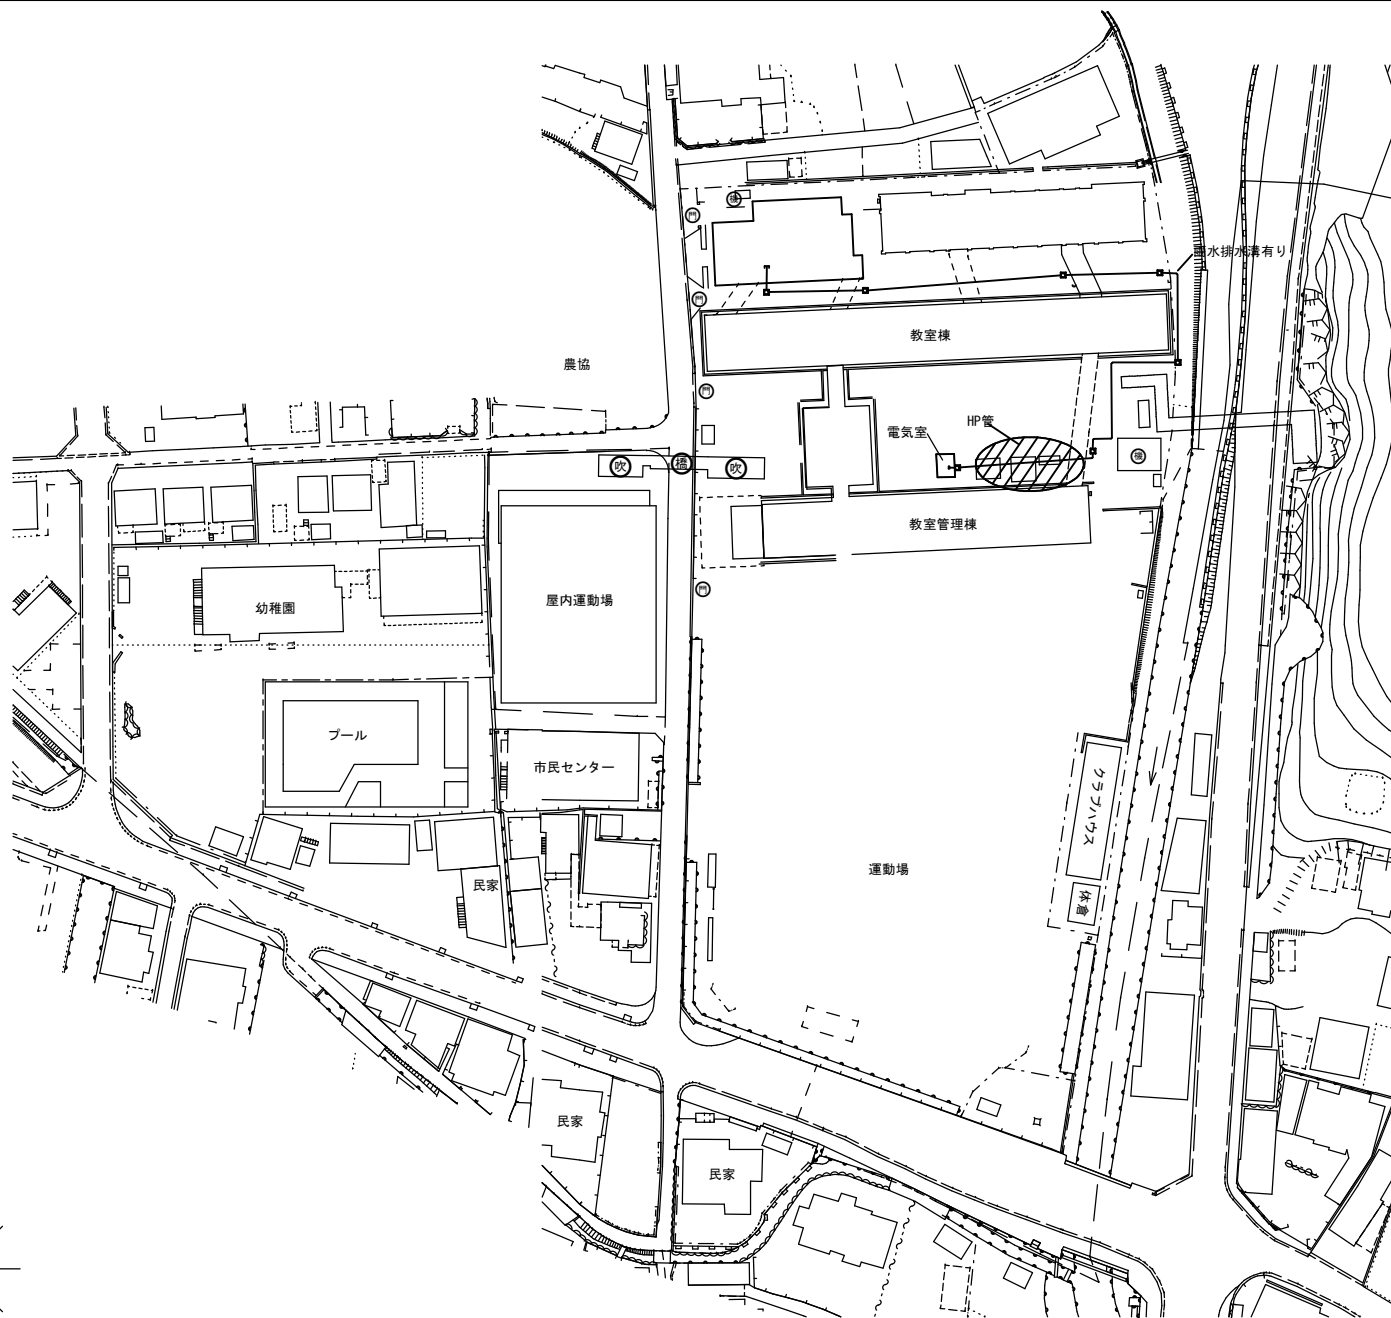

方位




(北に矢印を付す)

学 校 施 設 課

配置図

縮尺




海
岸
線


きよくよう
旭陽小学校

【電気配線埋設長（参考）】

土		1.6m
コンクリート舗装		3m
アスファルト舗装		1.8m
インターロッキング		—
電気配管長		3.4m





（北に矢印を付す）

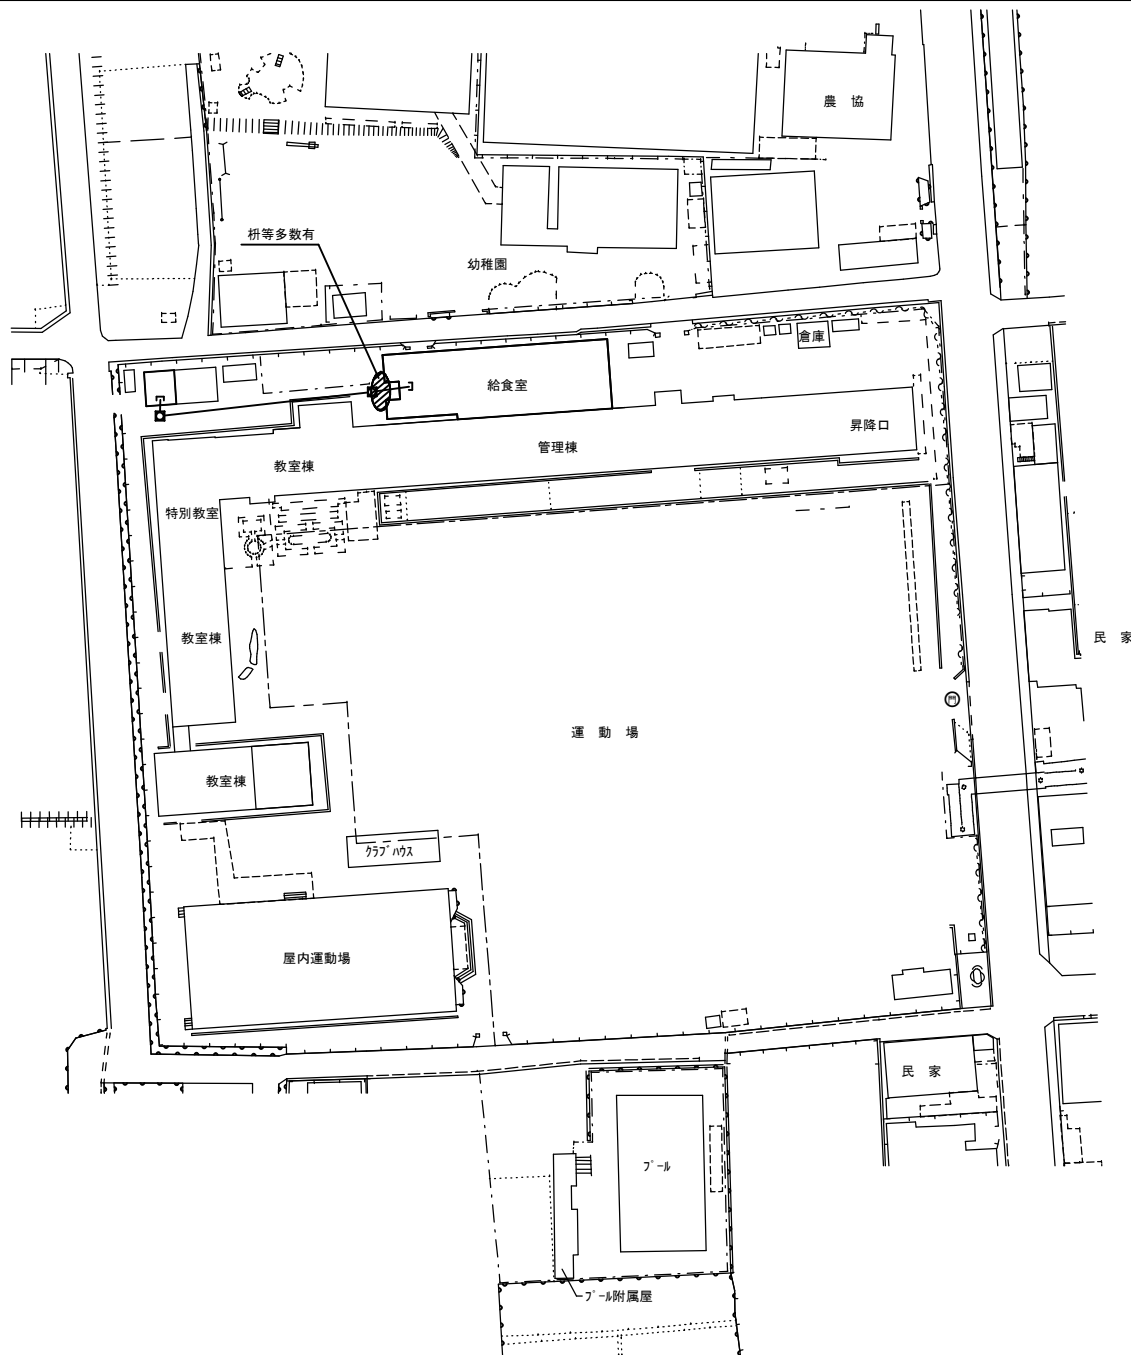

学校施設課


【電気配線埋設長（参考）】

土		—
コンクリート舗装		2m
アスファルト舗装		18m
インターロッキング		—
電気配管長		2.0m


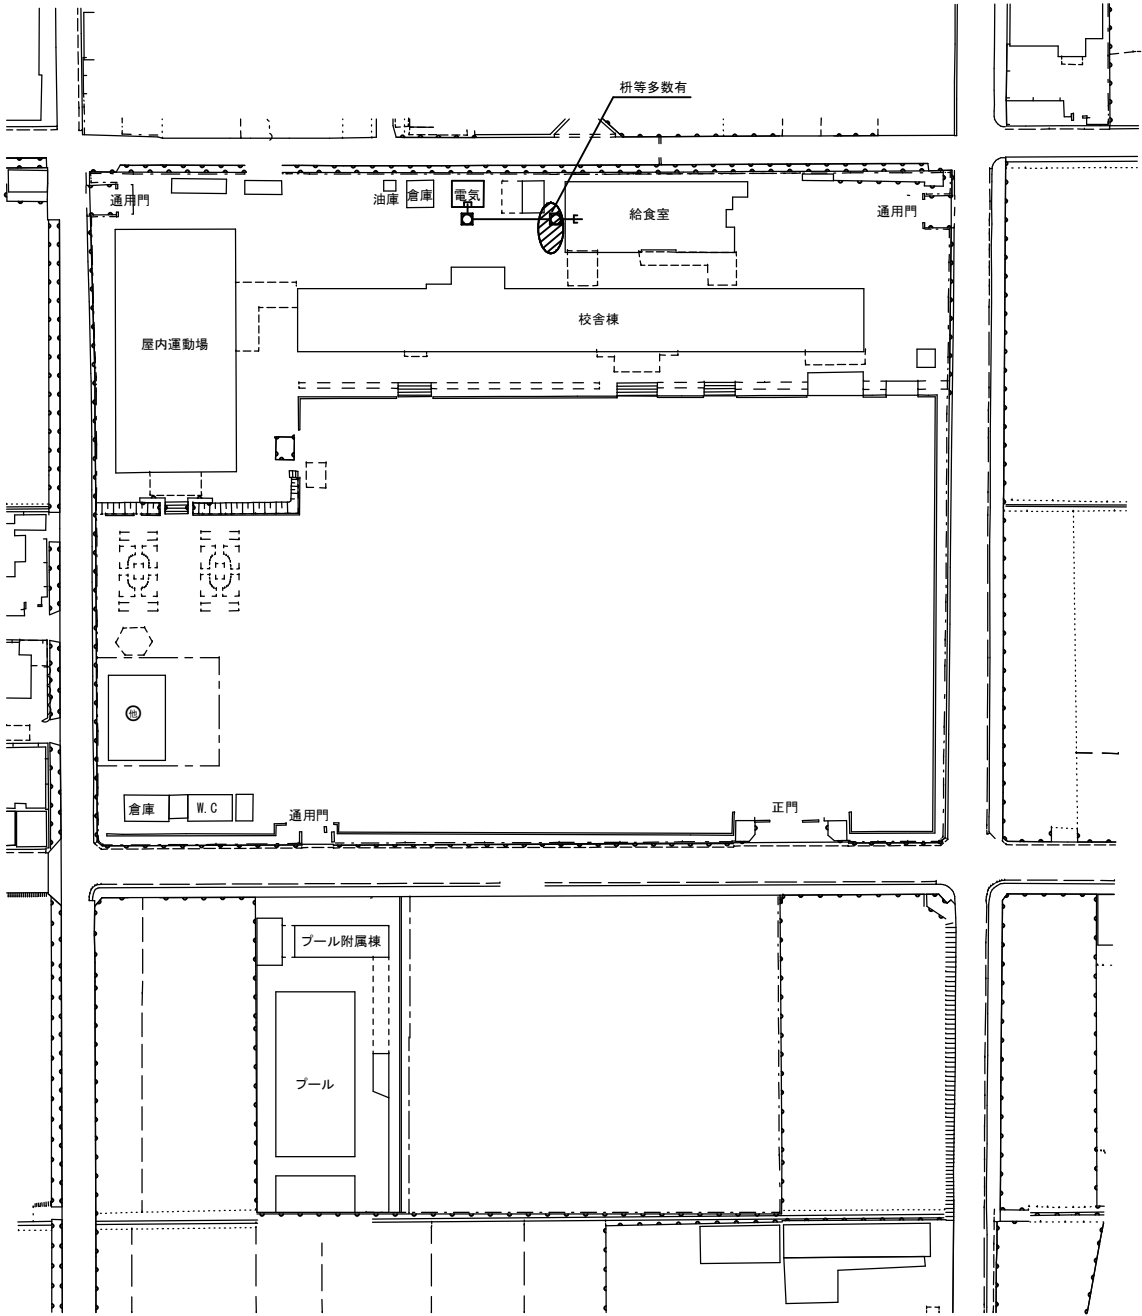


【電気配線埋設長（参考）】

土	3m
コンクリート舗装	8.5m
アスファルト舗装	3.7m
露出配管	7.3m
電気配管長	19.8m

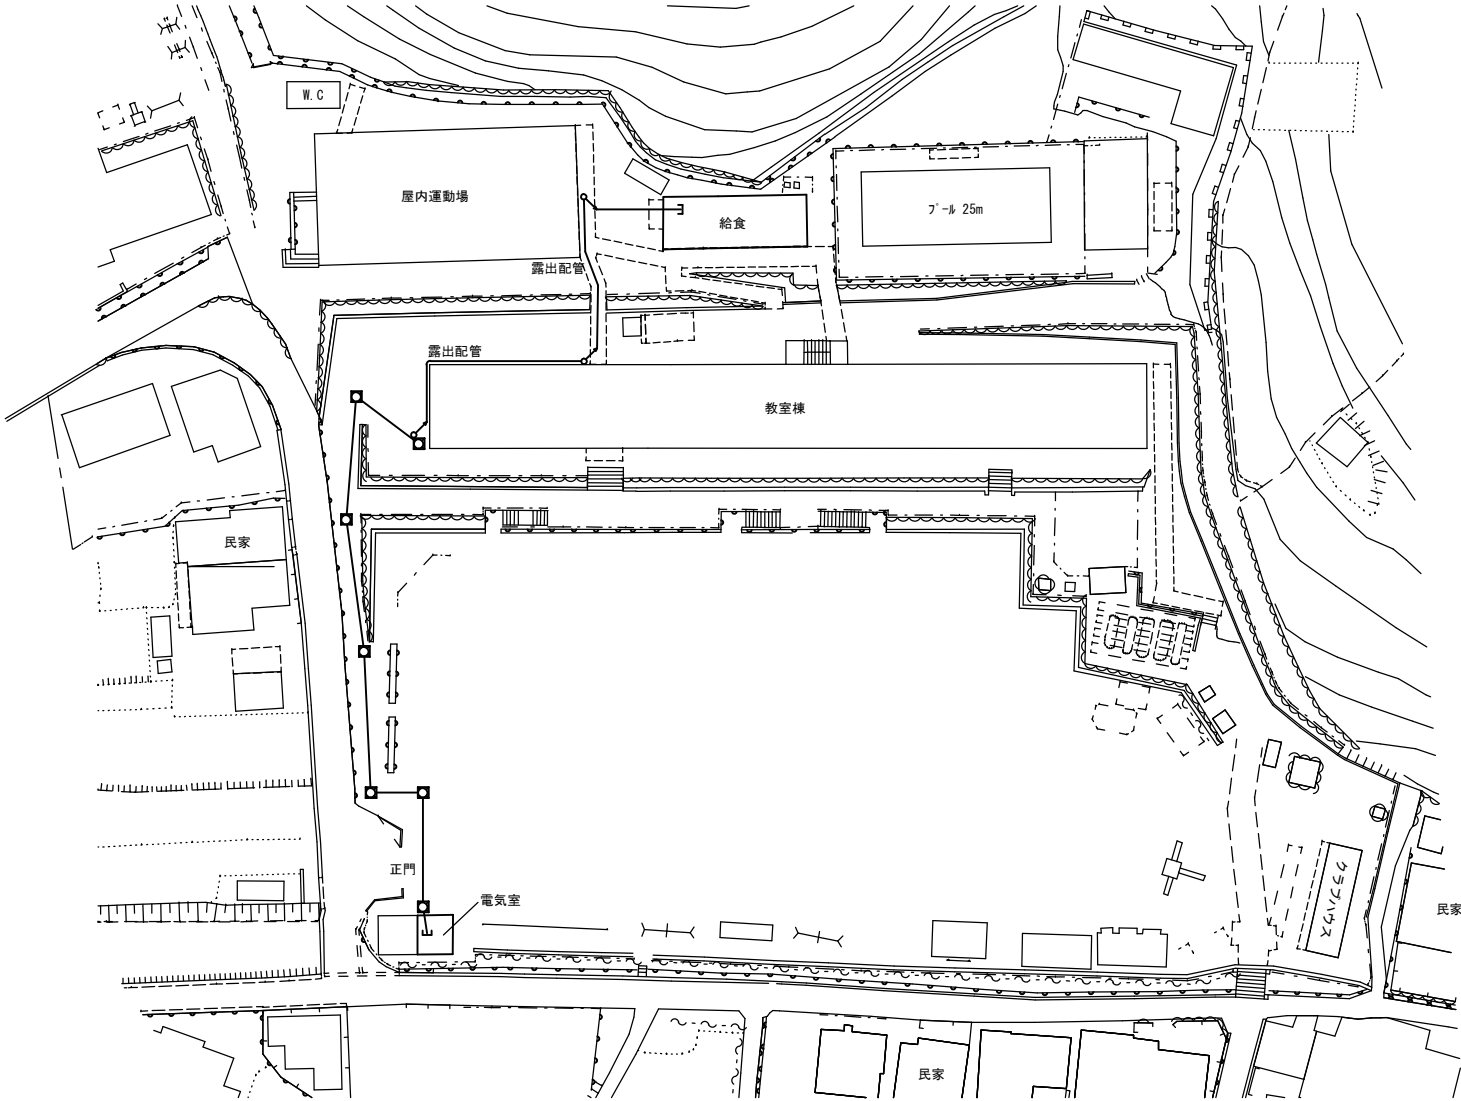


方位
N
（北に矢印を付す）

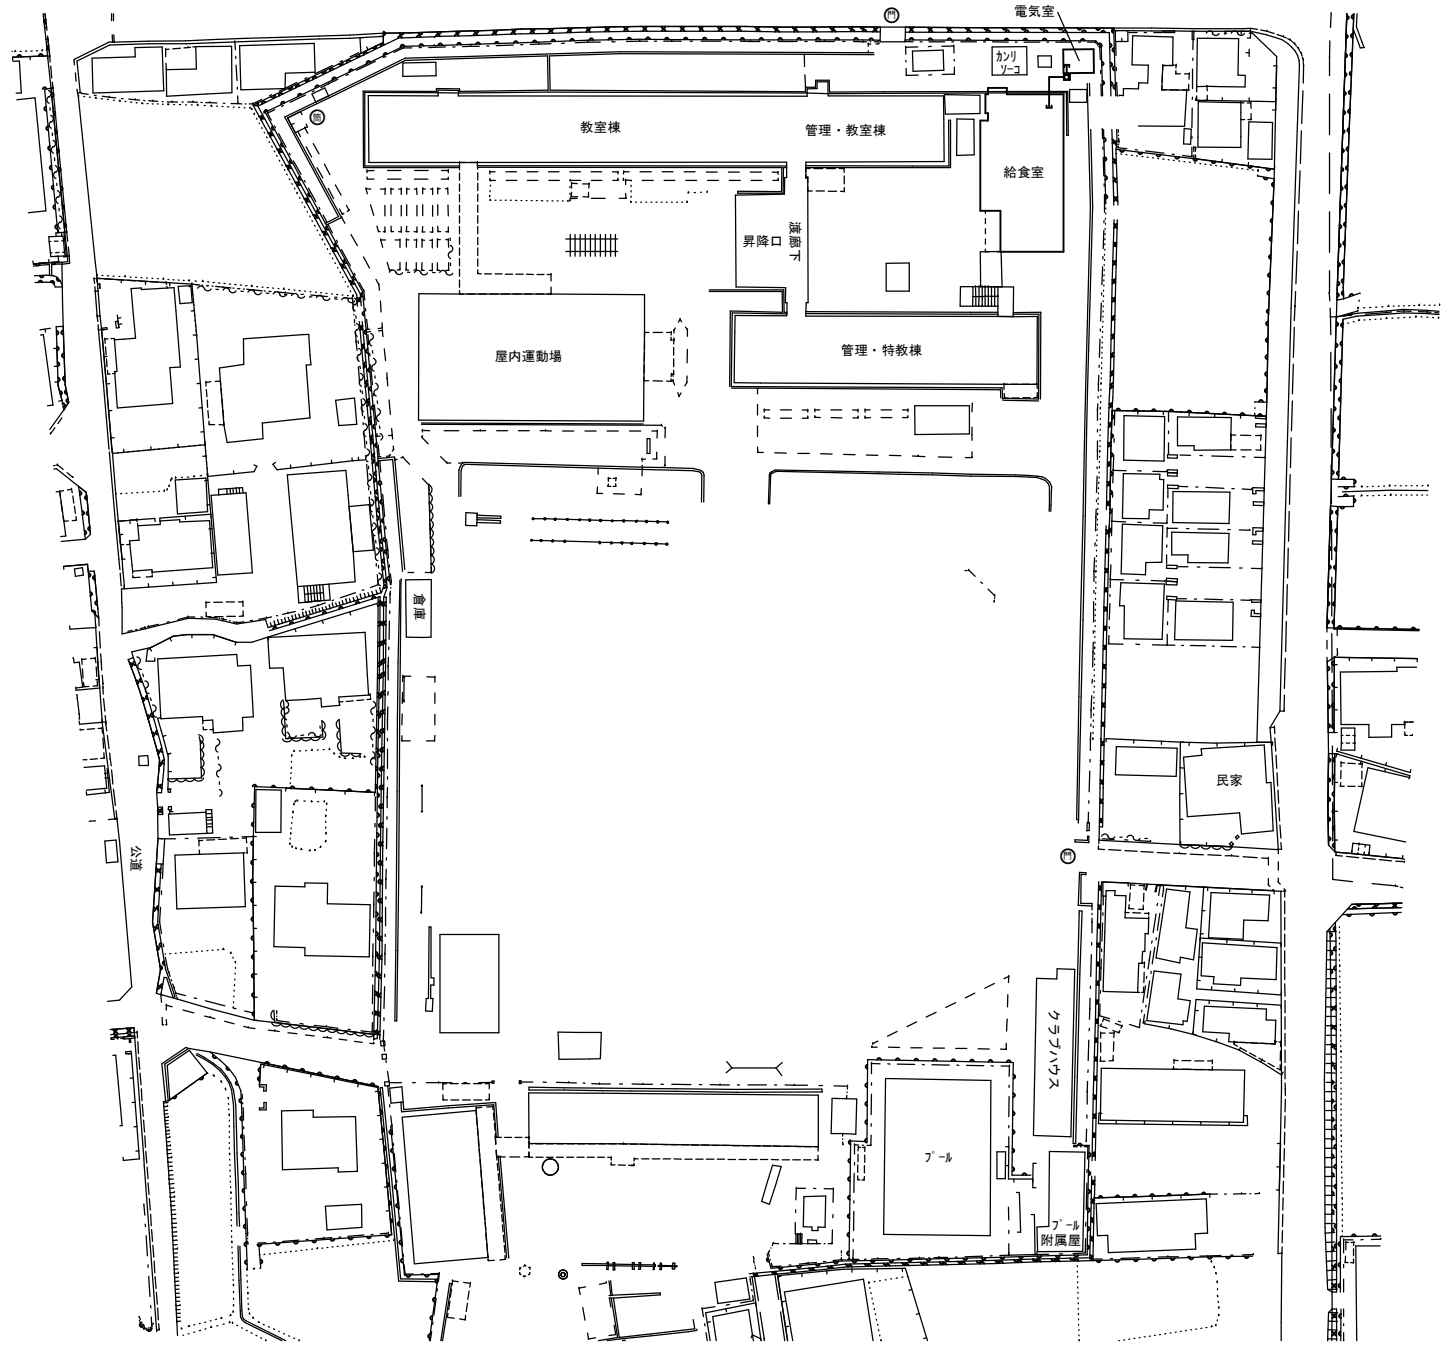



【電気配管長（参考）】

電気埋設配管長	土	20m
	コンクリート舗装	30m
	アスファルト舗装	16m
	インターロッキング	—
電気配管長	露出配管	8m
	ケーブルラック	—





【電気配線図表長（参考）】

土	—
コンクリート舗装	—
アスファルト舗装	6.5m
インターロッキング	—
電気配管長	6.5m

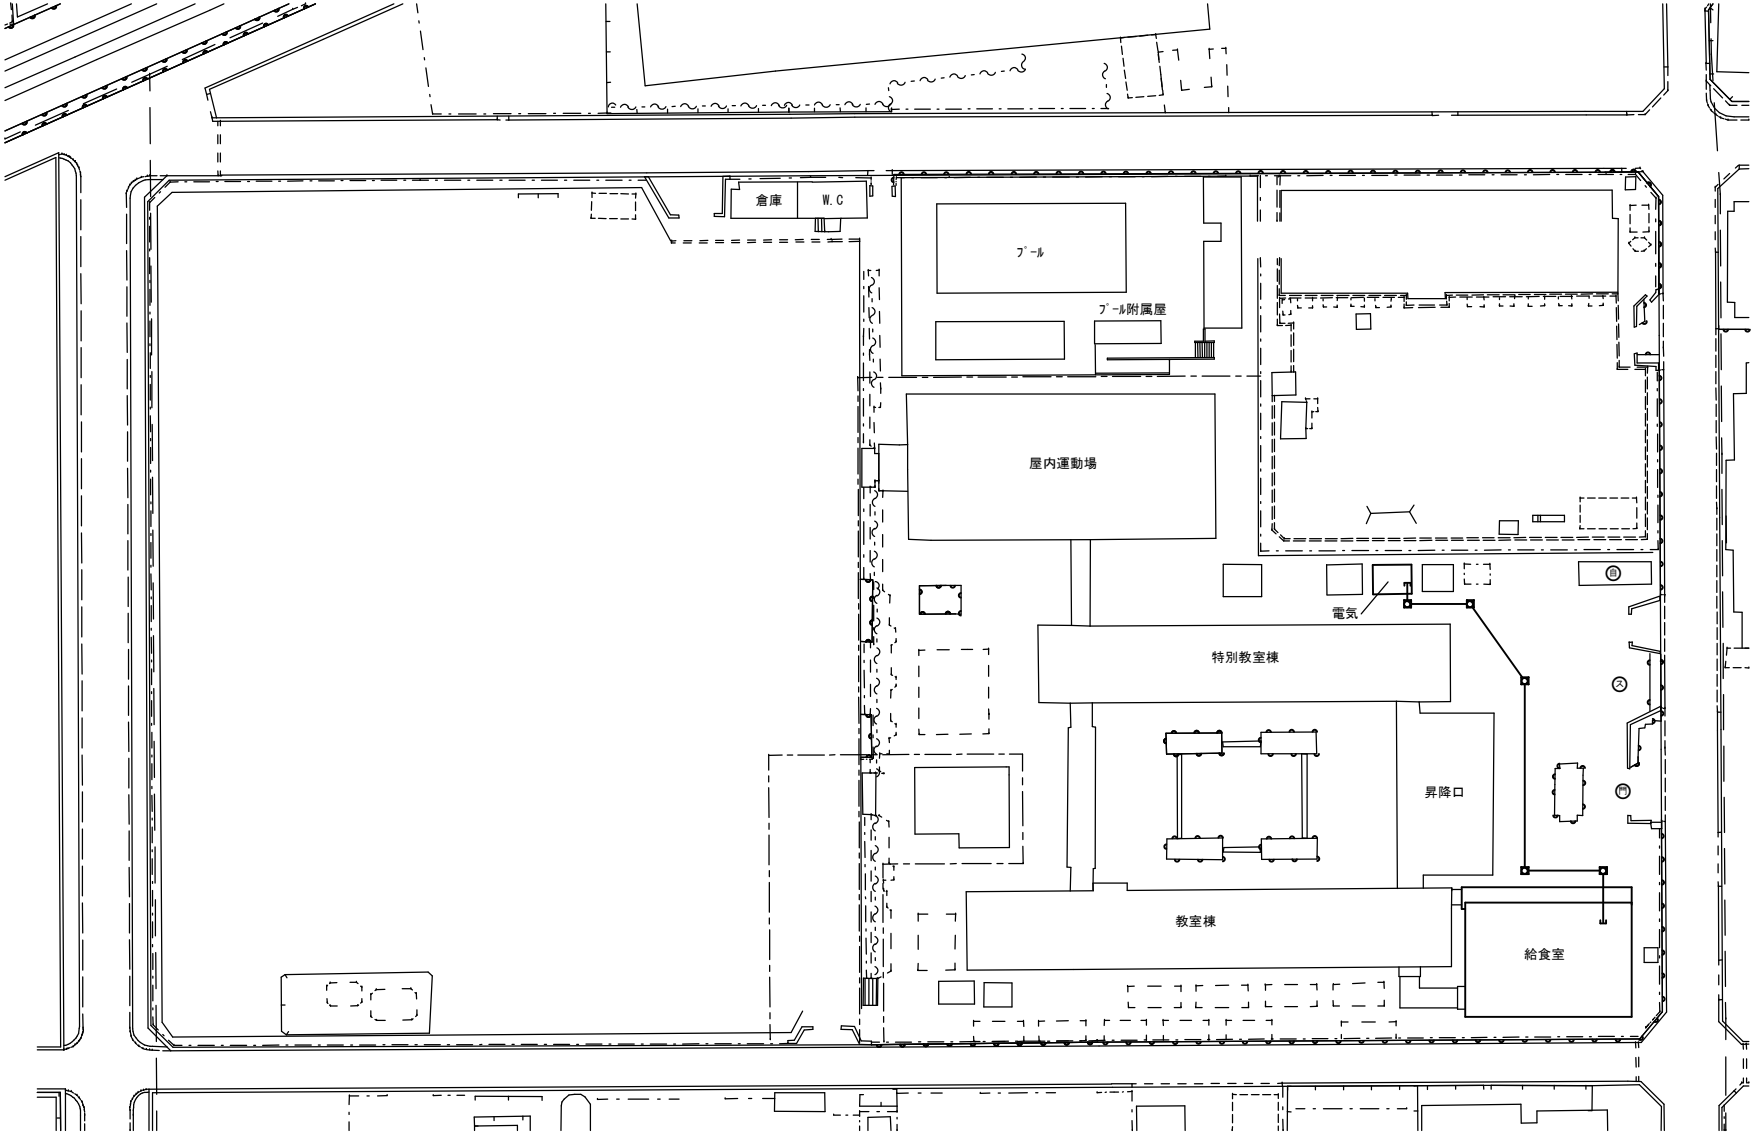


【電気配管長（参考）】



電気埋設配管長	土	—
	コンクリート舗装	4.5m
	アスファルト舗装	11.0m
	インターロッキング	5.5m
電気配管長	露出配管	—
	ケーブルラック	—

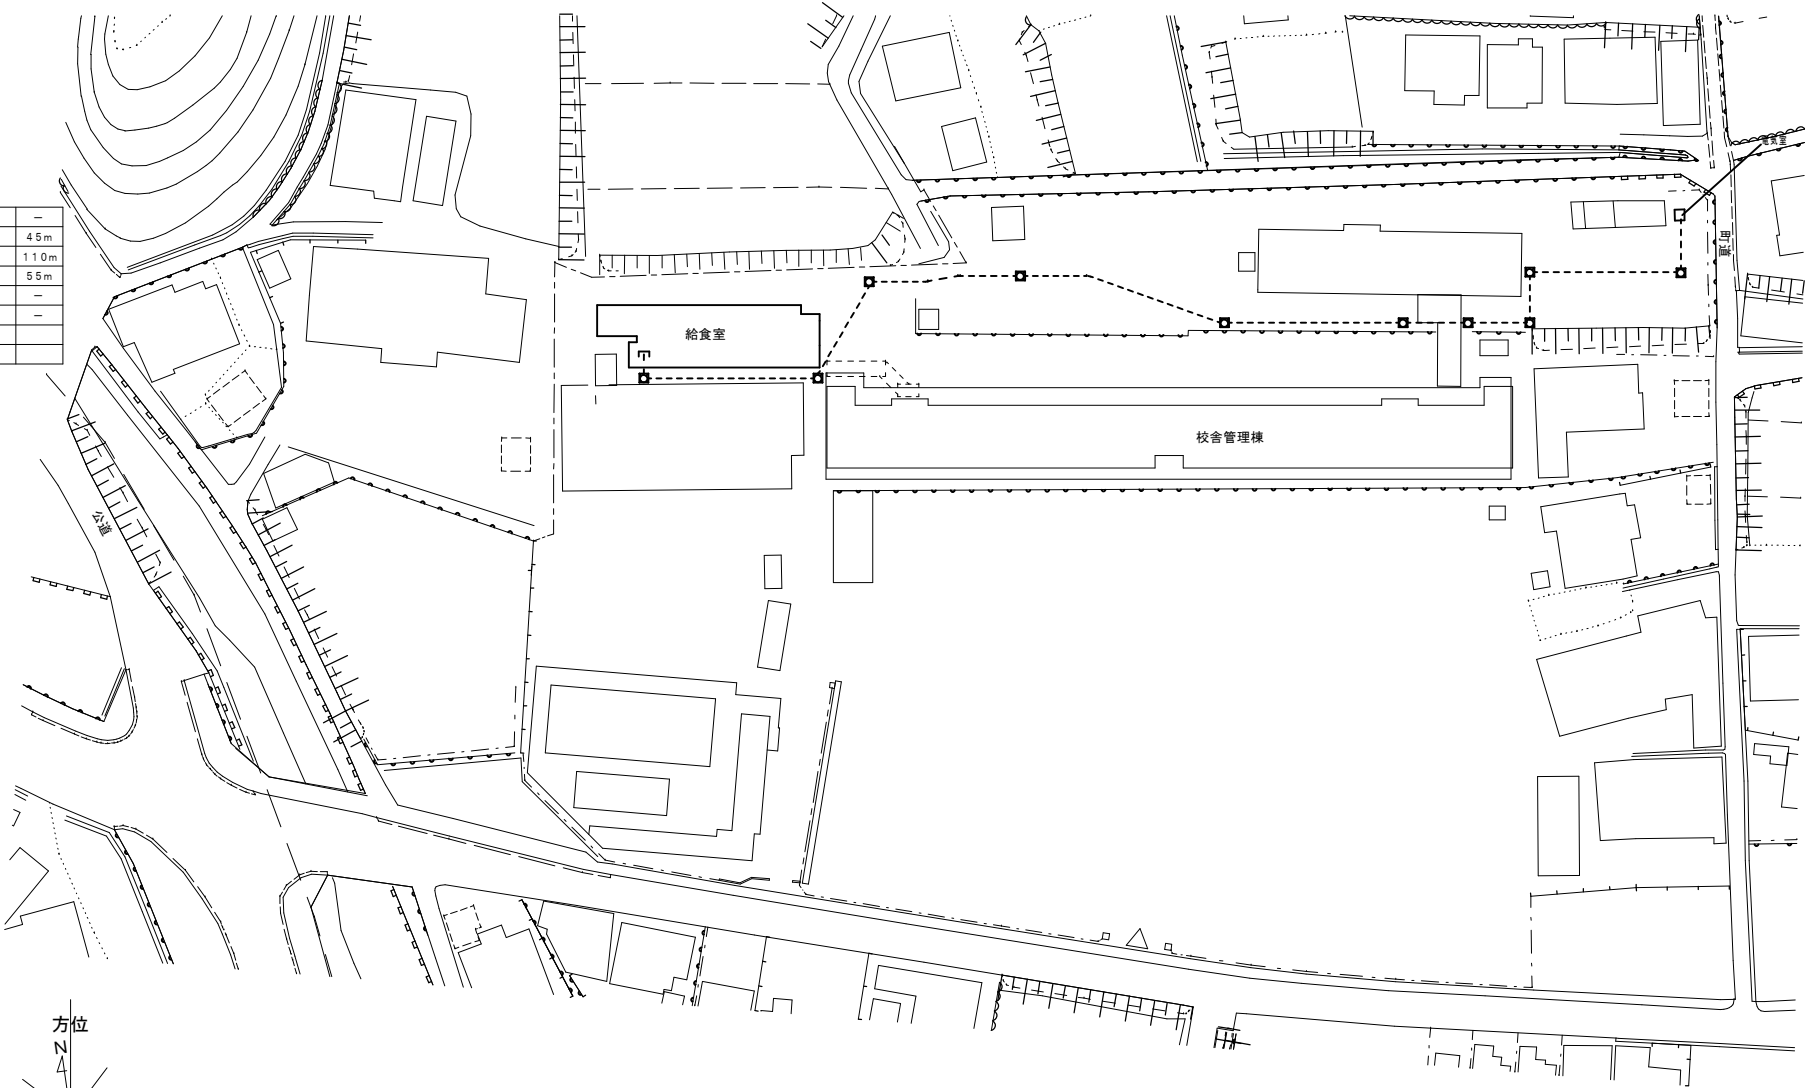

（北に矢印を付す）


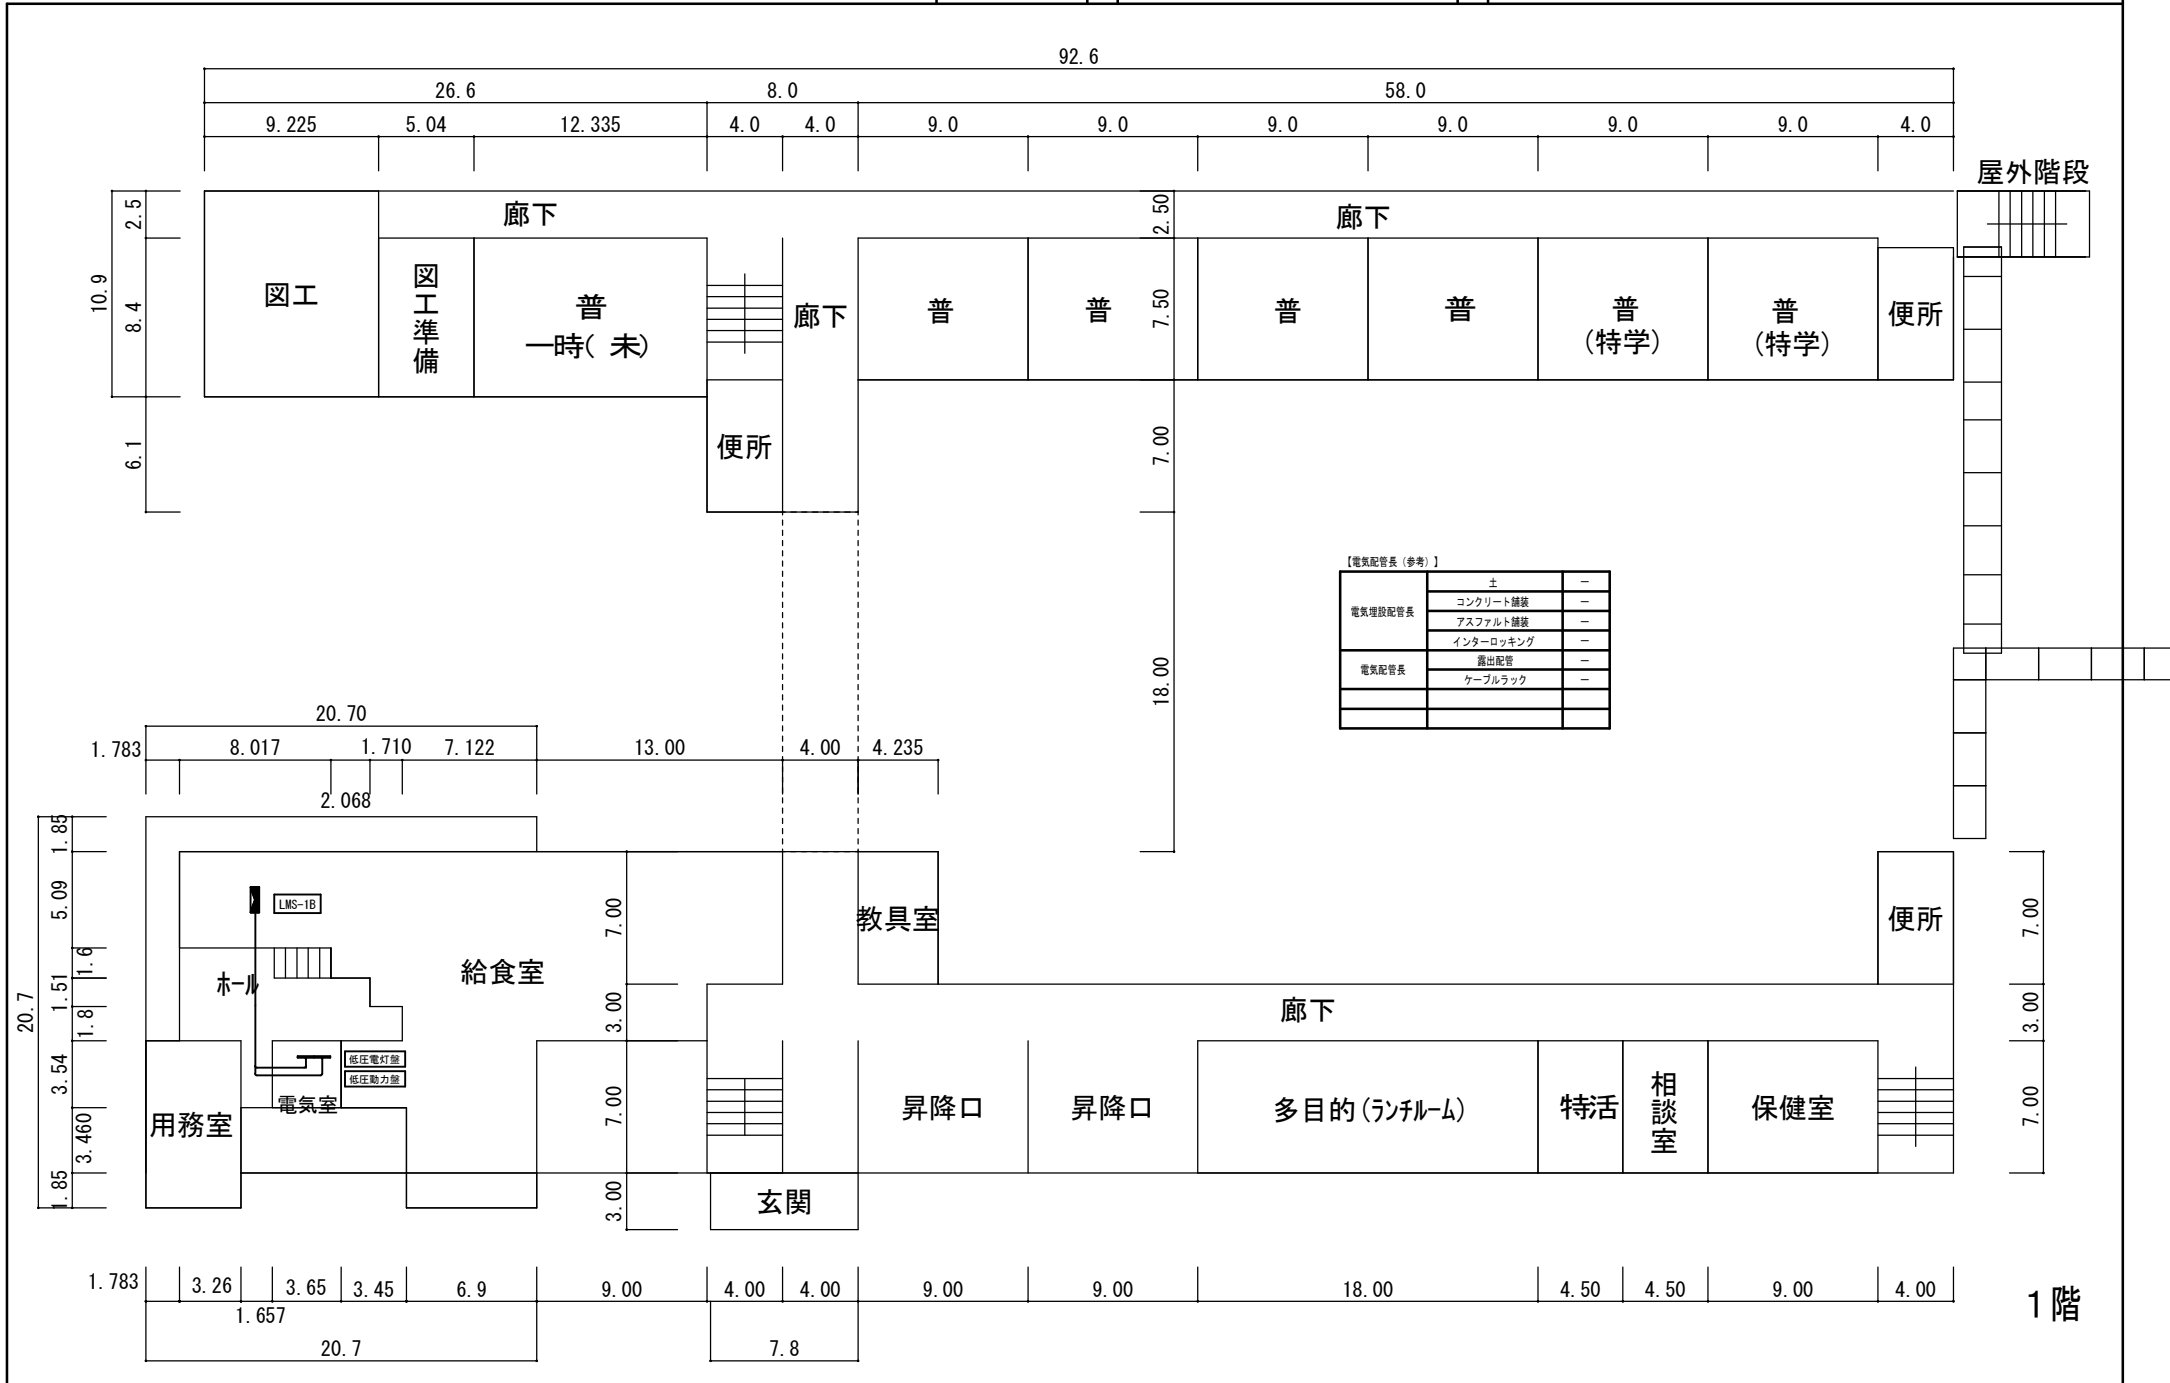


【電気配線埋設長（参考）】		
土		—
コンクリート舗装		—
アスファルト舗装		—
インターロッキング	5.5m	
電気配管長	5.5m	

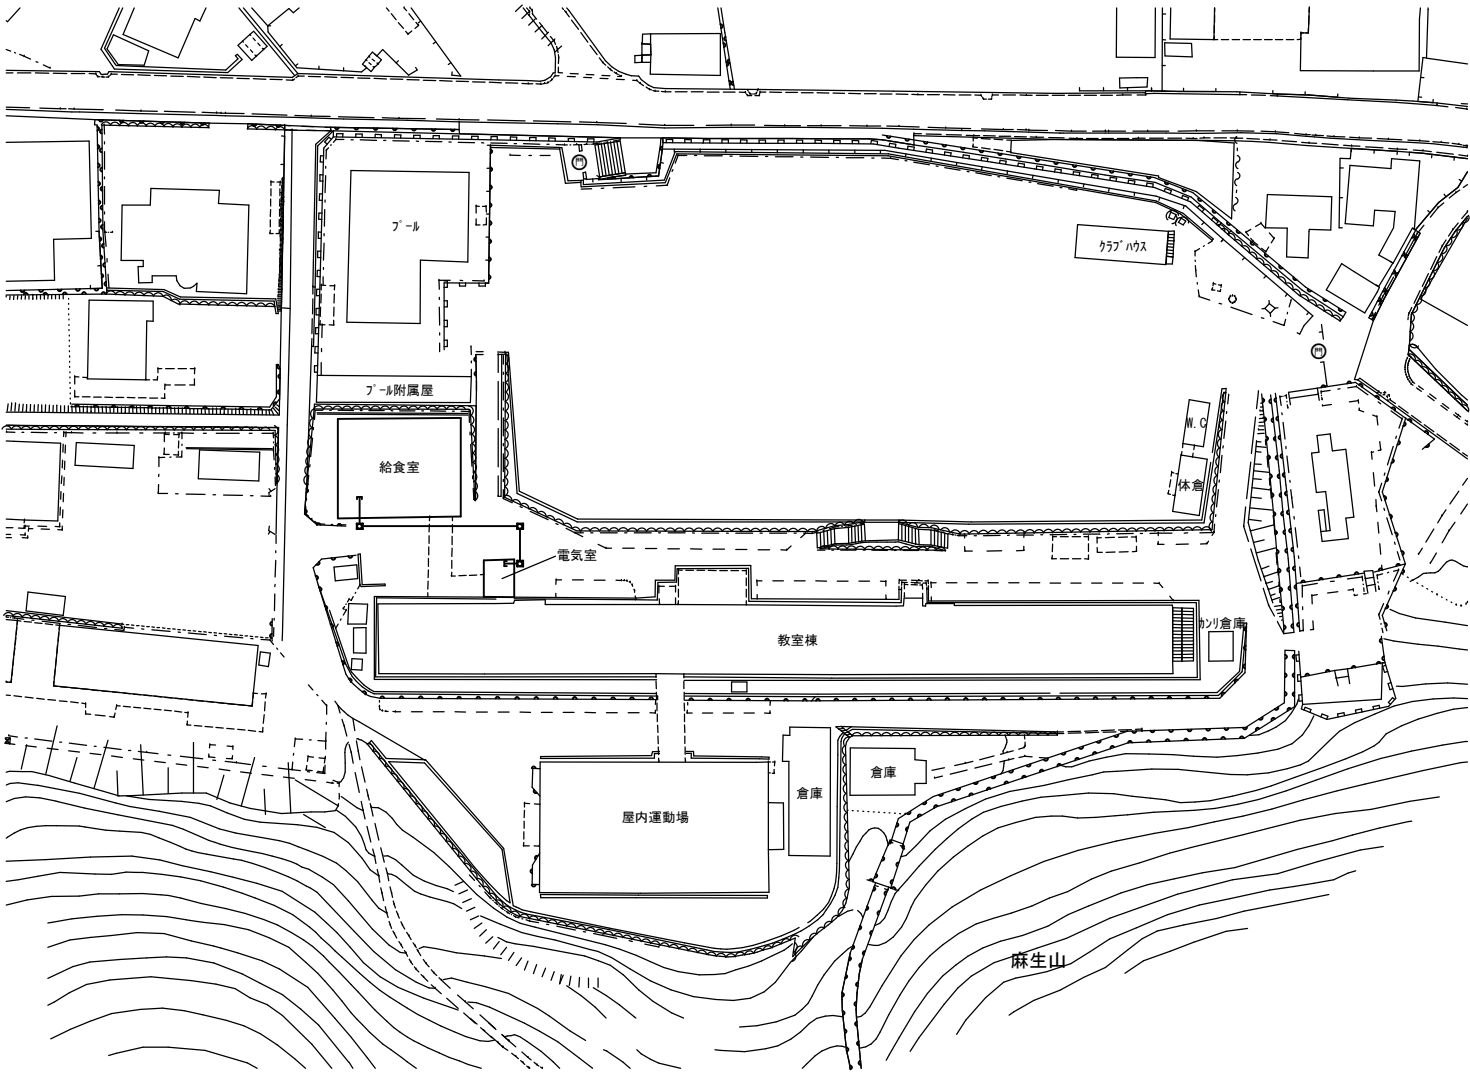

【電気配管長（参考）】

電気埋設配管長	土	—
	コンクリート舗装	—
	アスファルト舗装	3.0m
	インターロッキング	—
電気配管長	露出配管	—
	ケーブルラック	—

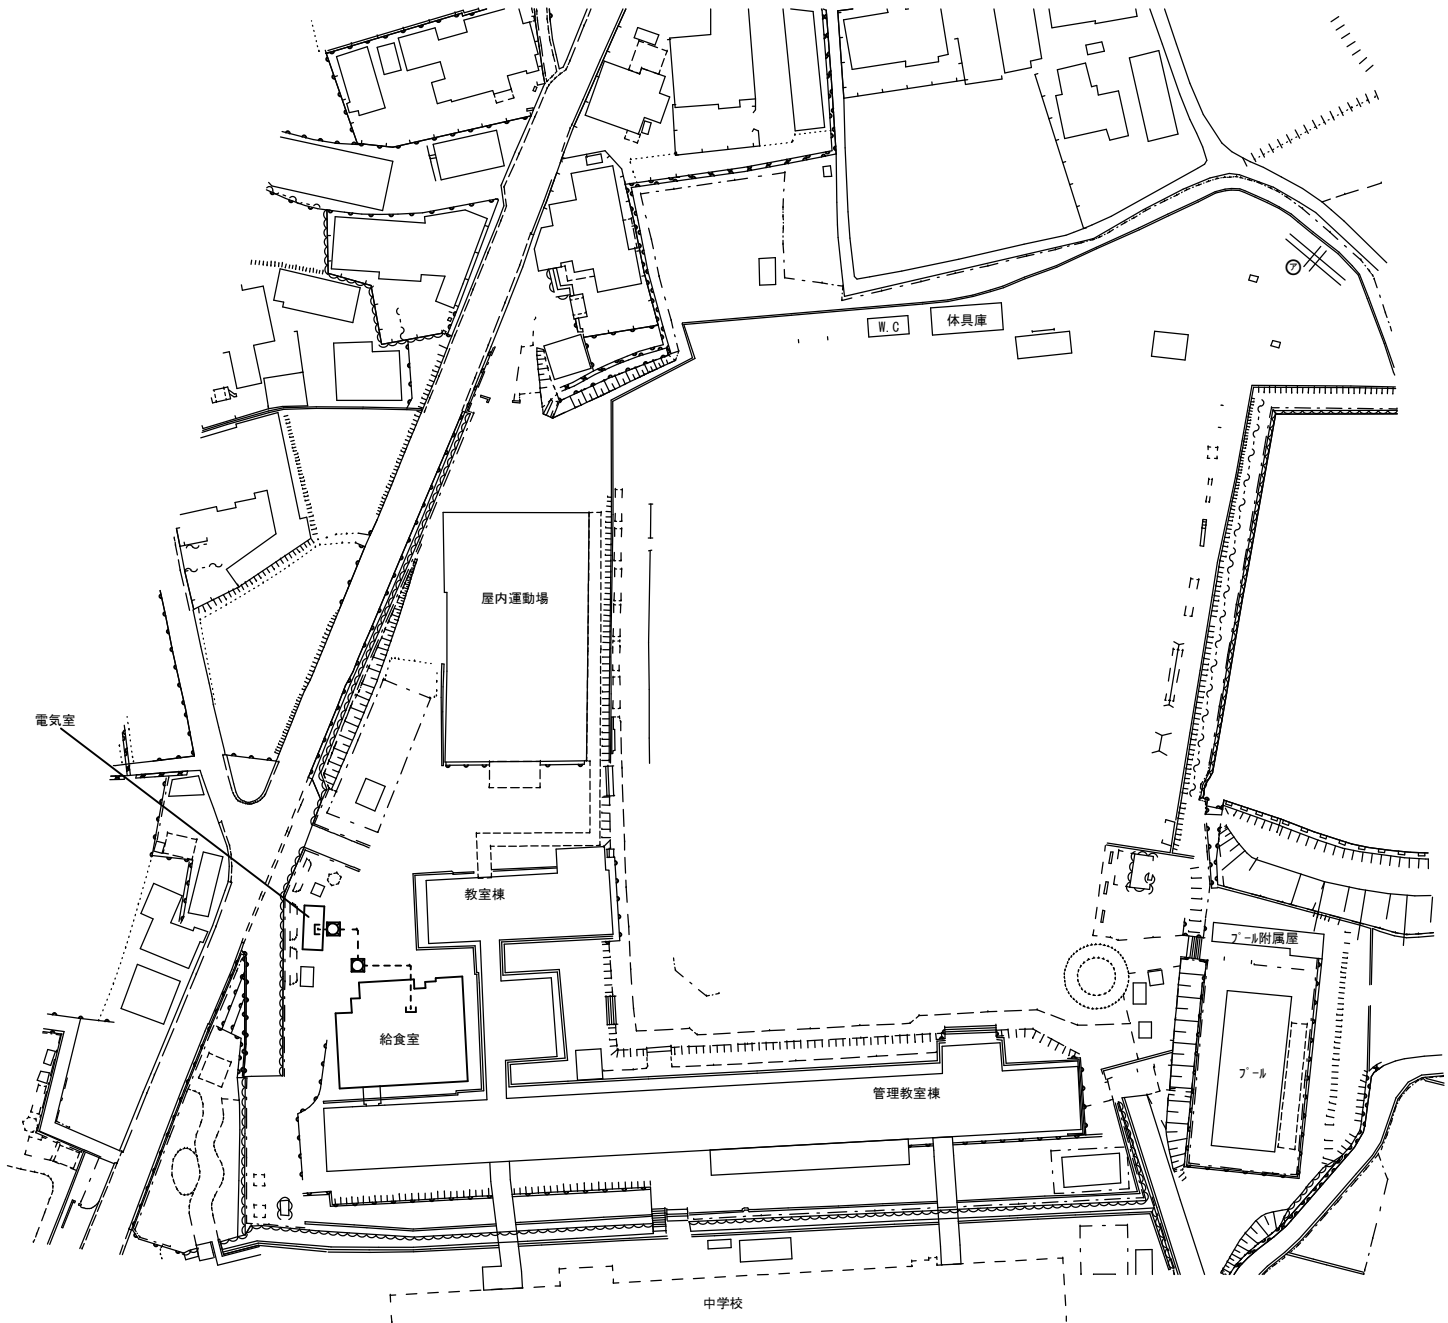

【電気配管長（参考）】

電気埋設配管長	土	—
	コンクリート舗装	—
	アスファルト舗装	—
	インターロッキング	—
電気配管長	露出配管	—
	ケーブルラック	6 m

